



Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C. TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6,3	222,5	59,9
	8,0	3235,2	1404,2
	10,0	995,9	675,4
	12,5	775,4	821,6
	16,0	60,4	104,9
CA60	5,0	6304,6	1968,9

PESO TOTAL (kg)

CA50	3065,9
CA60	1968,9

Volume de concreto (C-35) = 106,41 m³
 Área de forma = 489,06 m²
 Tela C-196: 156,1 m²

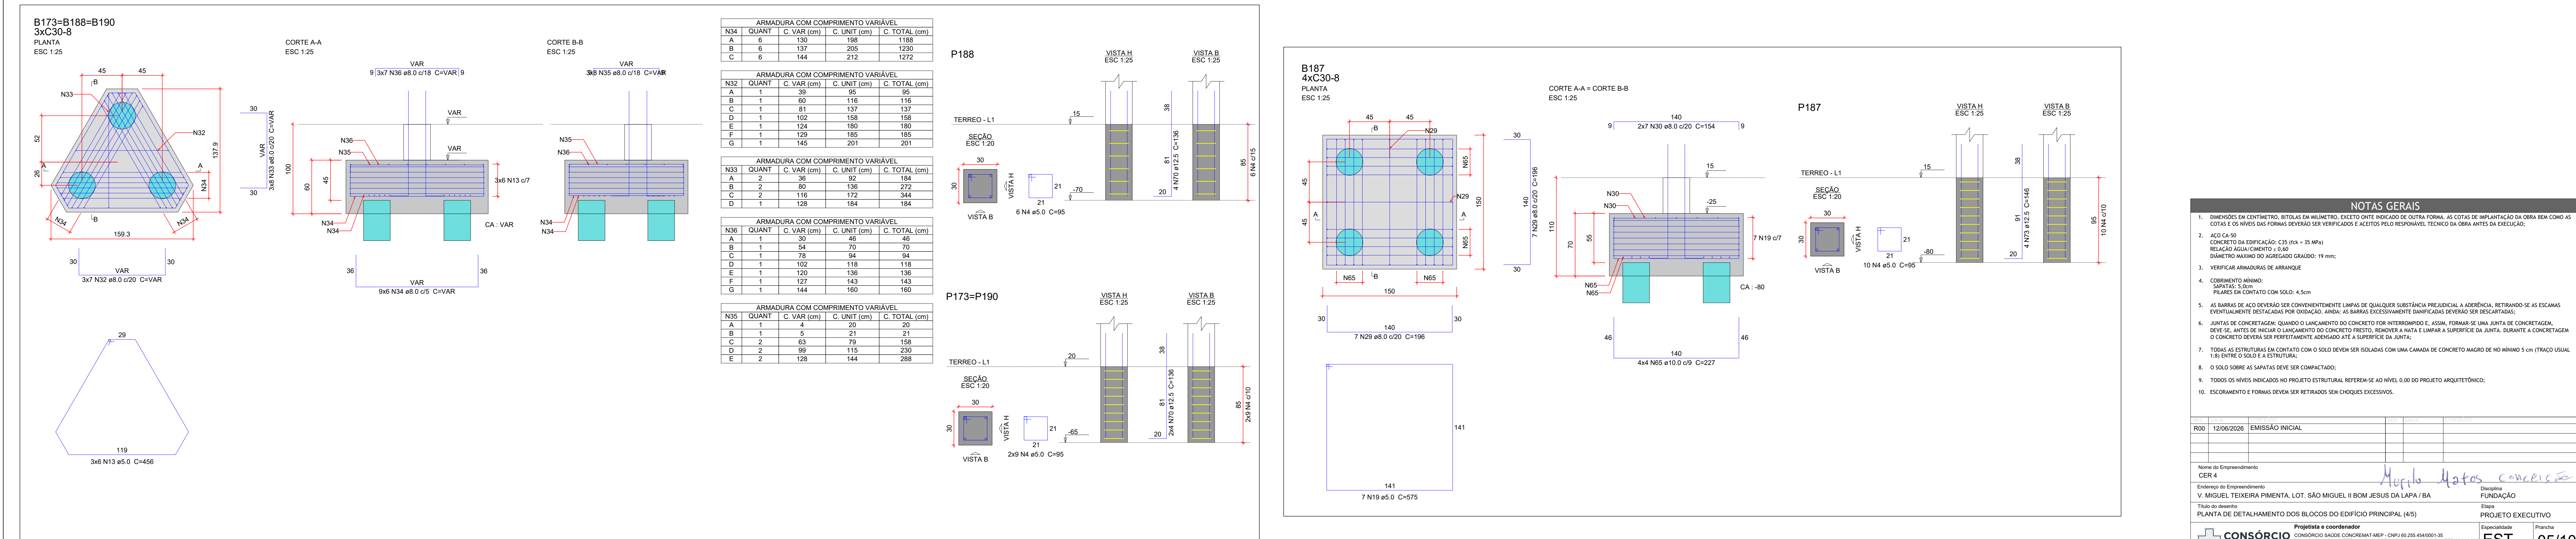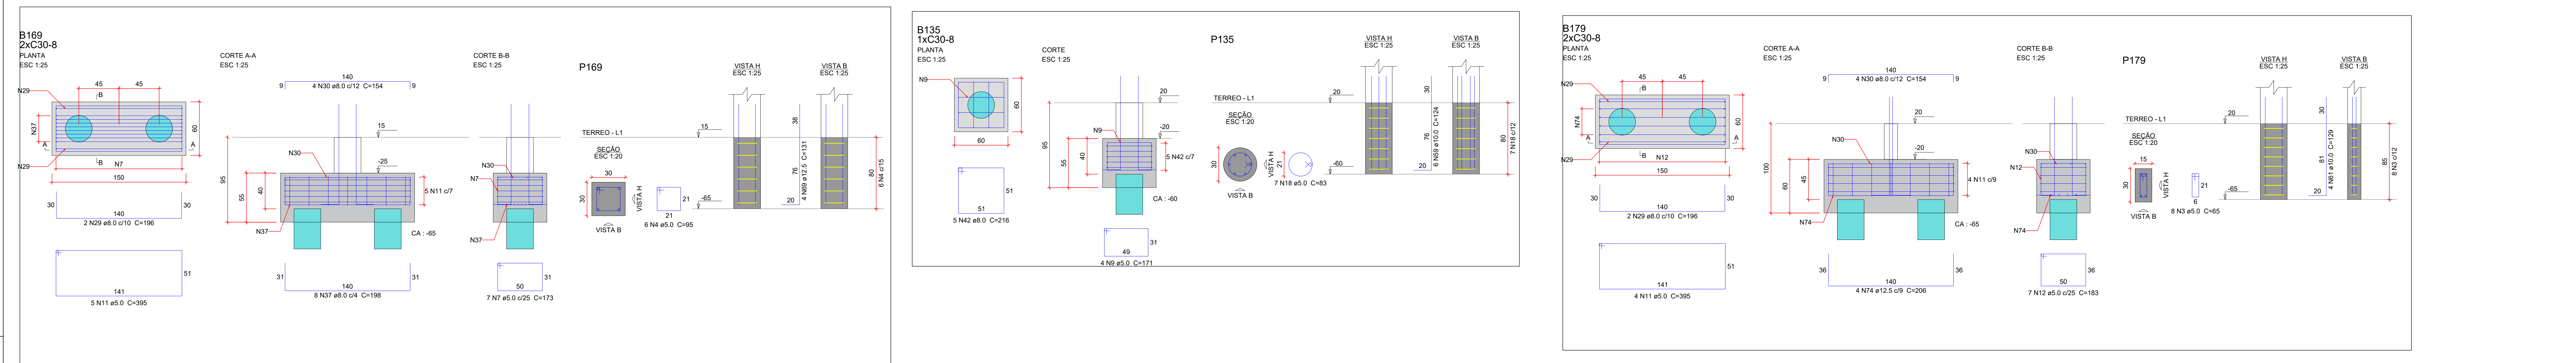

1. DADOS EM CONTO: BOTAFO DO MEILHEIRO, NOTAS DE OUTRA FORMA, AS COTAS DE IMPLANTACAO DA OBRA BEM COMO AS COTAS E CORTES NAS FORMAS DEVEM SER VERIFICADOS E APTOS PARA EXERCERCIOS, TENDO A OBRA ANTES DA EXECUCAO.
2. ACO CA-50
3. DIMENSOES DA FOLHA DE COBERTURA: (3,35 X 18M)
RELACAO AGUAL/CONCRETO 1:0,40
QUANTO MAXIMO DO AGREGADO (GRAN 19mm)
- 3.1. VERIFICAR ANEXADURA DE ARMADURA
4. CORRETIMENTO MINIMO:
SABOTA 1,00 PLASER DE CONTO COM SLOUS 4,50m x 4,50m
5. AS BARRAS DE CONCRETO SERAO CONSIDERAVELMENTE LIMPAS DE QUALQUER SUBSTANCIA PREJUDICIAL A ADERENCIA, RETIRANDO-SE AS ESCALAS EVIDENTEMENTE SUJEITAS POR DERRAMA. JUNTAS: AS BARRAS SERAO EXPOSTAS DEPENDENDO DAS REQUISITACOES
6. JUNTAS DE CONCRETAGEM: ANTES DO LANCAMENTO DO CONCRETO POR INTERIORES E/ OU ASSIM, FORMAR A JUNTA DE CONCRETAGEM, COM O CUIDADO DE EVITAR A INTRUSAO DO CONCRETO PRETO, REMOVER A JUNTA E LANCAR A AGUALMENTE DA JUNTA, DURANTE A CONCRETAGEM O CONCRETO DEVERA SER PERFEITAMENTE ADGANTADO A SUPERFICIE DA JUNTA.
7. TODAS AS LANTAS EM CONTO COM O SLOUS DEVERAO SER REALIZADAS COM UMA CAMADA DE CONCRETO MAGRO DE NO MINIMO 3 CM (TRACO USUAL 1:3 ENTRE O SLOUS E CONTO)
8. O SLOUS SERAO ESTATUAS E SERAO CONSIDERADAS
9. TODOS OS NIVEL INDICADOS NO PROJETO DE INSTALACAO, REFEREM-SE AO NIVEL DO 0,00 DO PROJETO ARQUITETONICO.
10. ESCAVAMENTO E FORMAS DEVEM SER RETIRADOS, SENDO OS CORTES DESENVOLVIDOS