


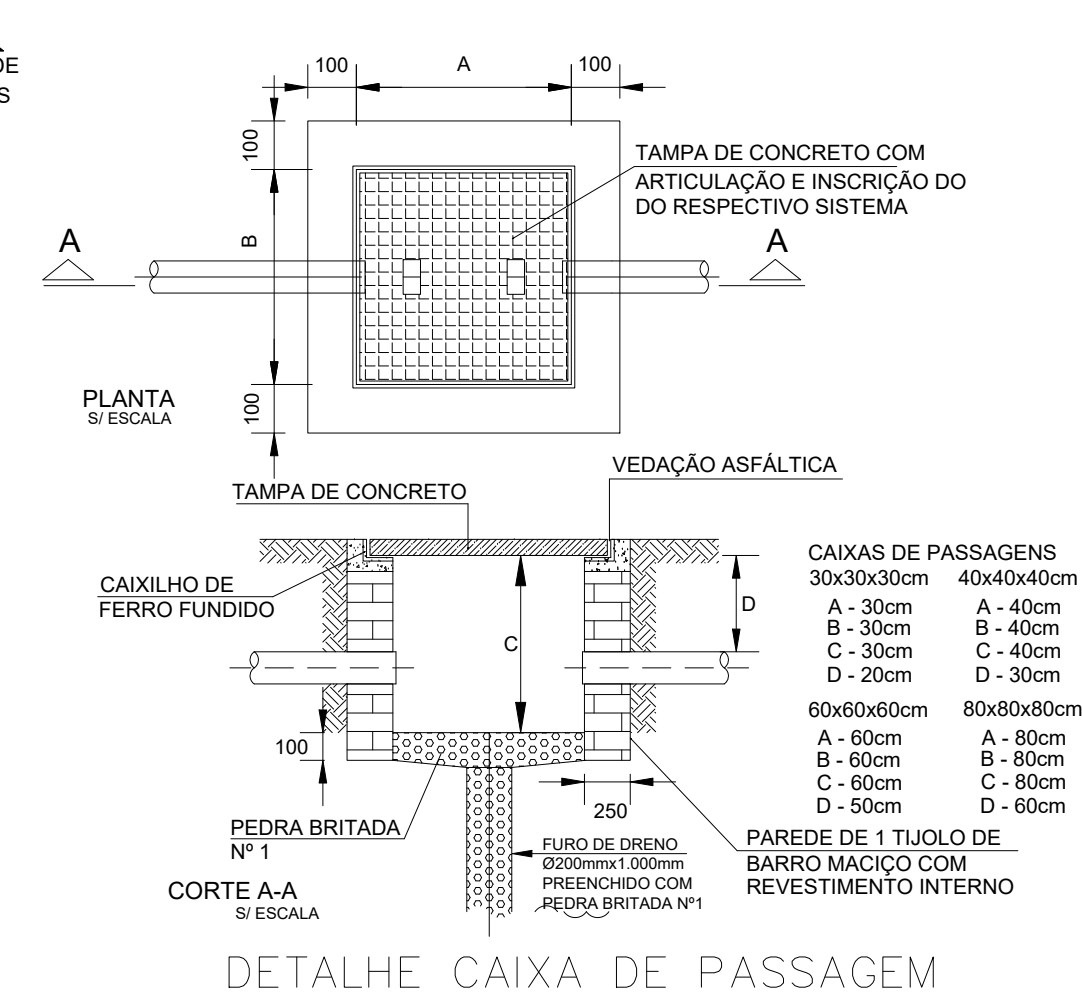

LEGENDA					
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO				
	ELETRODUTO PEAD, INSTALADO NO PISO				
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO COM ALÇAS CONFORME DETALHE, DIM 40X48X40CM.				
NOTAS					
- TODO CABEAMENTO DEVERÁ SER CATEGORIA 6 BLINDADO, DISTÂNCIA MÁXIMA DO RACK 90 METROS. - TODOS OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL CLASSE "B". - DEIXAR ARAME GUIA 14 BWG EM TODA TUBULAÇÃO "VAZIA". - DEVERÁ SER FEITO ATERRAMENTO, COM FIO DE COBRE NÚ #16,0mm2 NOS QUADROS DE ENTRADA (INTERLIGAR A MALHA DE TERRA). - TODAS AS LIGAÇÕES NAS CAIXAS DE PISO E PAREDE DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO. - DEVERÃO POSSUIR NO MÁXIMO DUAS CURVAS NUM LANCE ENTRE DUAS CAIXAS. - OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA PROFUNDIDADE DE 50cm. DEVERÃO SER UTILIZADAS SOLDA TIPO EXOTERMICAS NAS CONEXÕES CABO HASTE E CABO CABO. - A HASTE DE ATERRAMENTO MAIS PRÓXIMA DO DG DEVERÁ POSSUIR CAIXA DE INSPEÇÃO, COM TAMPA, PARA FUTURAS INSPEÇÕES E MEDIÇÕES. - O QUADRO (DG) DEVERÁ POSSUIR FUNDO DE MADEIRA COMPENSADA COM 16mm e 19mm, CONFORME NORMA TELEBRÁS 224-1204-13. - TODAS AS CAIXAS SUBTERRÂNEAS DEVERÃO POSSUIR DRENO.					
DETALHE ENTRADA DE TELEFONIA SEM ESCALA					