




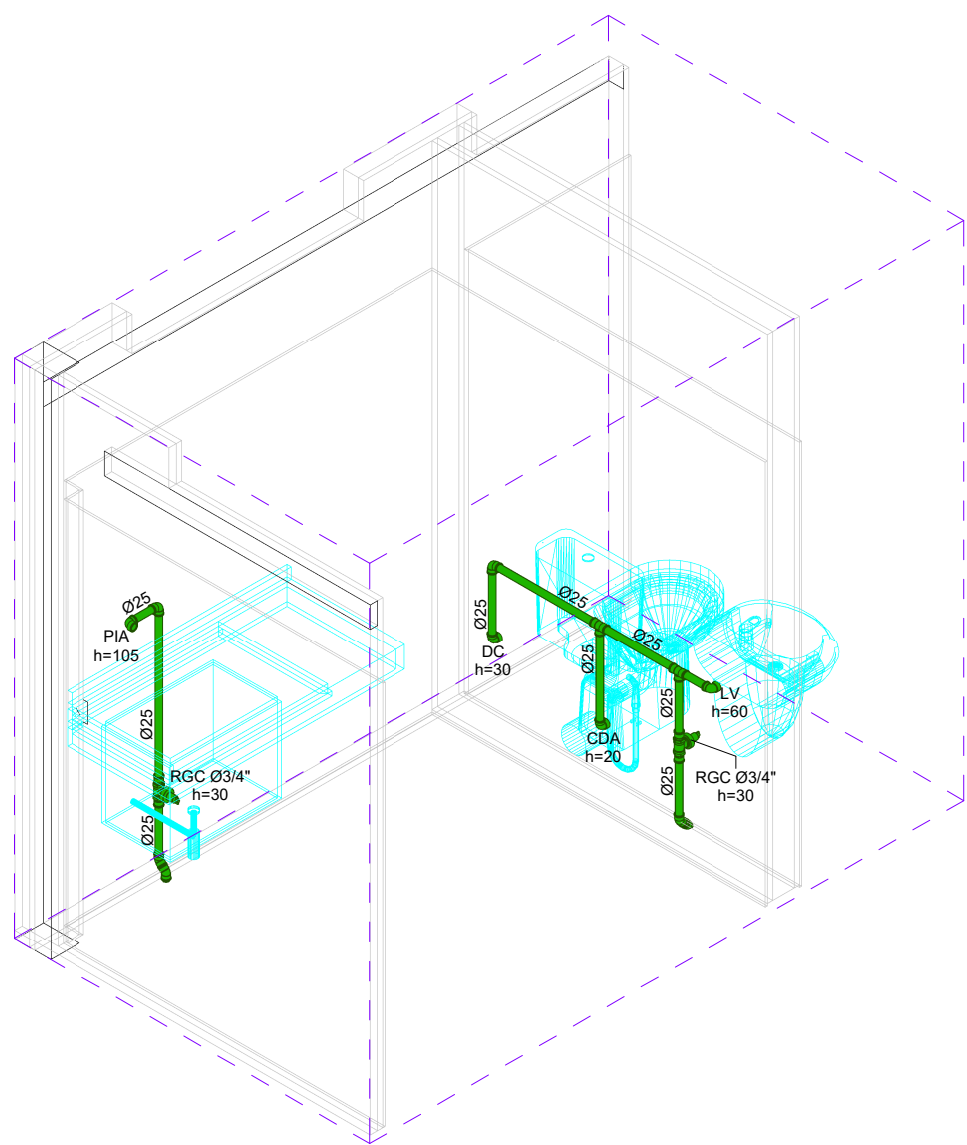


H7 ISOMÉTRICO H7
SEM ESCALA

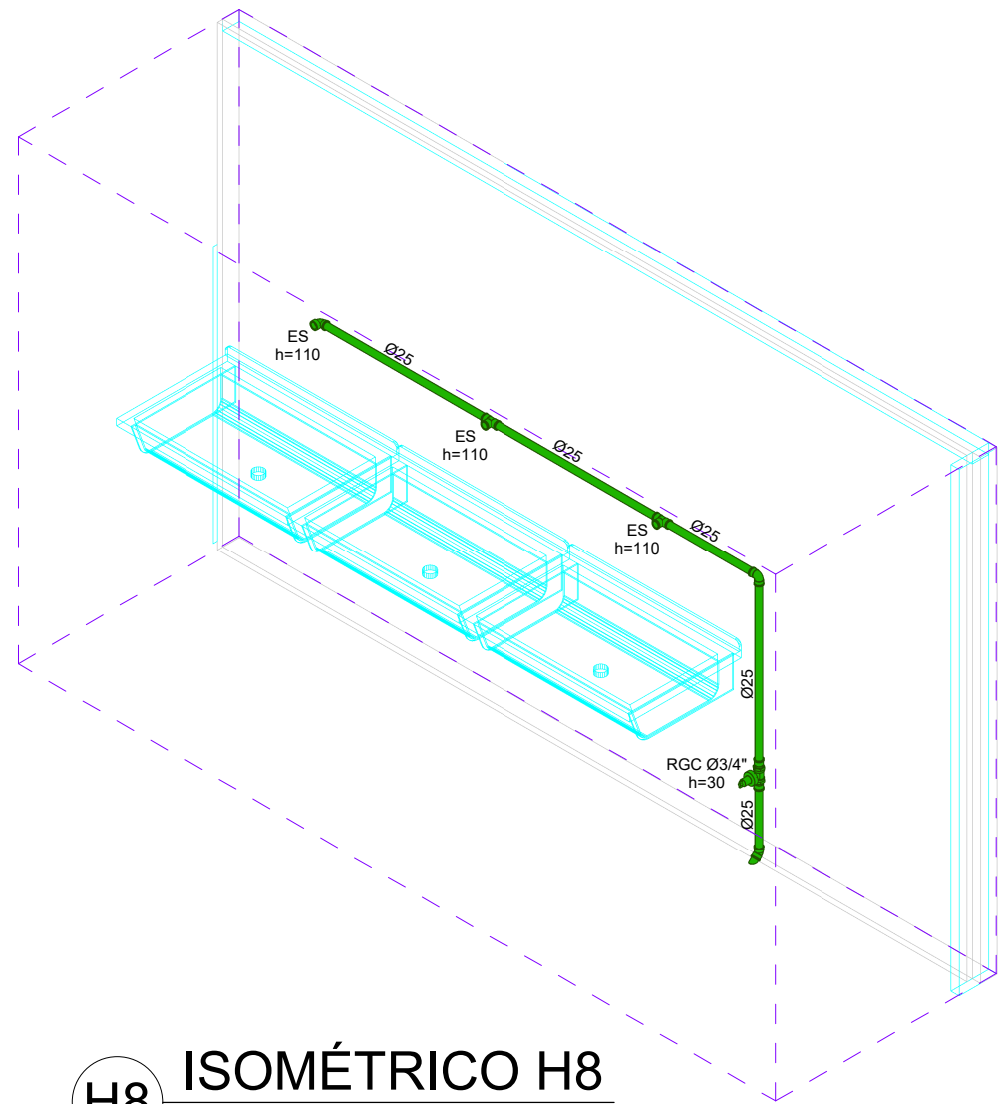


H8 ISOMÉTRICO H8
SEM ESCALA

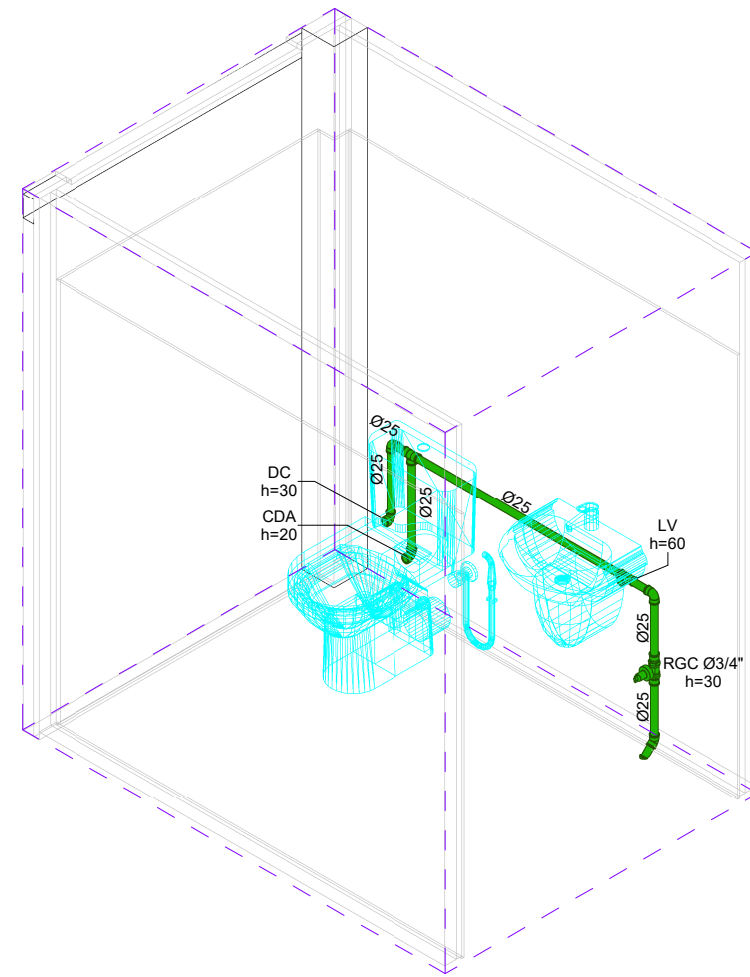


H9 ISOMÉTRICO H9
SEM ESCALA

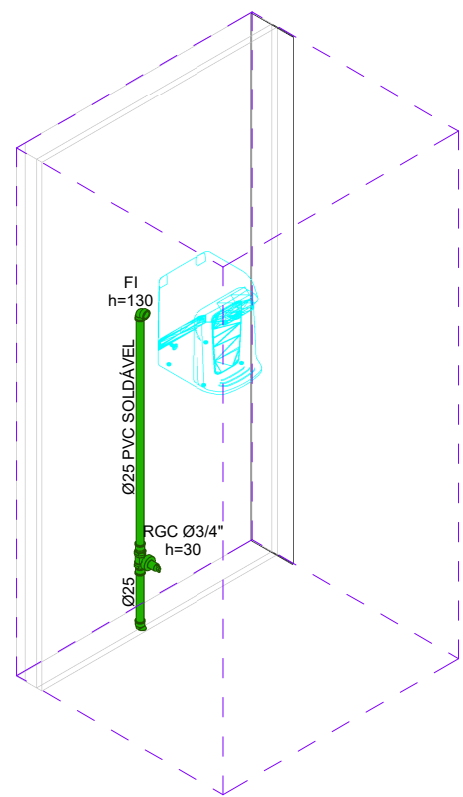

H10 ISOMÉTRICO H10
SEM ESCALA

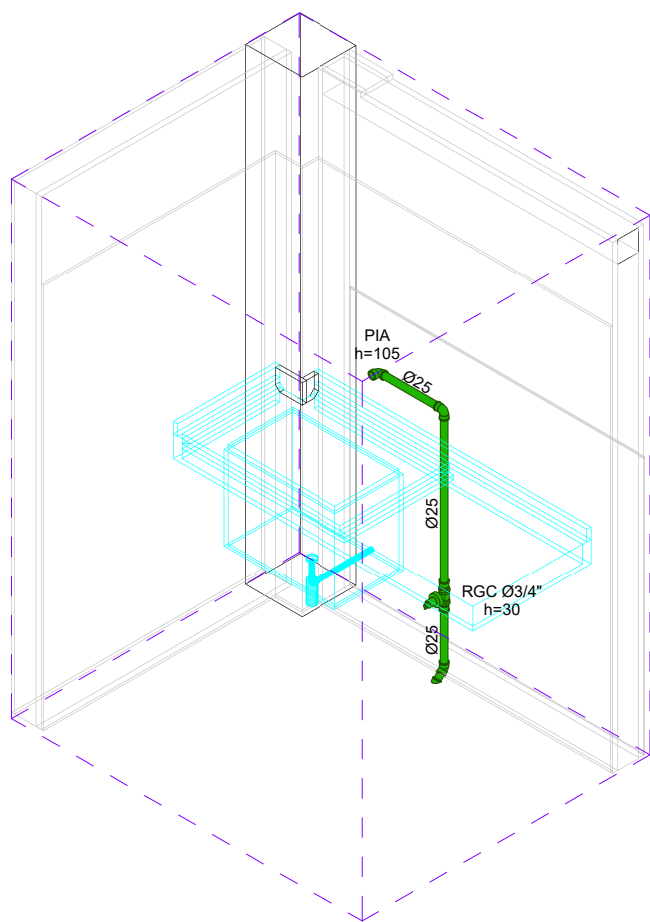

H11 ISOMÉTRICO H11
SEM ESCALA

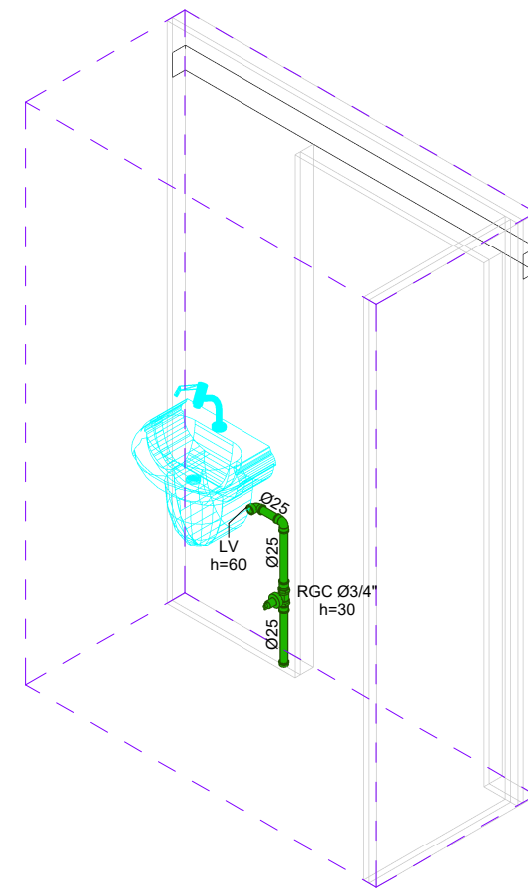

H12 ISOMÉTRICO H12
SEM ESCALA

LEGENDA DE PONTOS		
PONTO	DESCRIÇÃO	ALTURA
LV	PONTO PARA LAVATÓRIO	0,60m
FI	PONTO PARA FILTRO	1,30m
AU	PONTO DE ÁGUA	0,50m
DC	PONTO PARA DUCHA	0,30m
CDA	PONTO PARA BACIA SANITÁRIA	0,20m
ES	PONTO DE ESCOVAÇÃO	1,10m
TQ	PONTO PARA TANQUE	1,00m
DE	PONTO PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA	PISO
TL	PONTO PARA TORNEIRA DE LAVAGEM	0,50m
PIA	PONTO PARA PIA	1,05m
RGC	REGISTRO DE GAVETA	0,30m

CONVENÇÕES GERAIS			
CAIXAS E SIMILARES: CA - CAIXA DE AREIA CC - CAIXA DE CAPTAÇÃO CG - CAIXA DE GORDURA CI - CAIXA DE INSPEÇÃO PV - POÇO DE VISITA	CONEXÕES E PEÇAS: J - JOELHO JD - JUNÇÃO DUPLA JS - JUNÇÃO SIMPLES LD - LUVA DUPLA GC - GRELHA E PORTA GRELHA DE PVC CROMADA GF - GRELHA DE FERRO GH - GRELHA HEMISFÉRICA REX - REDUÇÃO EXCÊNTRICA RGC - REGISTRO DE GAVETA BRUTO RGC - REGISTRO DE GAVETA CROMADO RPG - REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO T - TE	LEGENDA PRUMADA: EFLUENTE DA PRUMADA DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MILÍMETROS MATERIAL DA TUBULAÇÃO LEGENDA LIGAÇÕES: D45 DESVIO DE REDE COM 2x45° D90 DESVIO DE REDE COM 2x90° LP LIGAÇÃO NA VERTICAL NO PE DA PRUMADA	LEGENDA DE FURAÇÃO: FURO EM VIGA FP - FURAÇÃO EM PILAR FL - FURAÇÃO EM LAJE FV - FURAÇÃO EM VIGA DV - DESVIO DE VIGA OBS: AS INFORMAÇÕES DE FURAÇÕES EM VIGAS E LAJES DEVERÃO SER VERIFICADAS NAS PLANTAS ESPECÍFICAS DE FURAÇÕES.
MATERIAIS: PVC SN - PVC SÉRIE NORMAL PVC SR - PVC SÉRIE REFORÇADA			
DIVERSOS: TL - TORNEIRA DE LIMPEZA TLAMP - TORNEIRA DE LIMPEZA DE ÁGUA NÃO POTÁVEL			
LEGENDA DOS SISTEMAS DAS TUBULAÇÕES			
ÁGUA FRIA (AFR)	DRENO DE CLIMATIZAÇÃO (DAC)	GORDURA (GOR)	
ÁGUA FRIA DE VÁLVULA (AFV)	ESGOTO (ESG)	LIMPEZA (LMP)	
ÁGUAS PLUVIAIS (APL)	ESGOTO SIFONADO (EPS)	RECALQUE	
ALIMENTAÇÃO CONCESSIONÁRIA (ALC)	EXTRAVALSAO (EXT)	VENTILAÇÃO SANITÁRIO (VEN)	
AVISO (AVISO)			
OBSERVAÇÕES GERAIS			
DECLIVIDADE: -AS CANALIZAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NUNCA DEVERÃO SER INTEIRAMENTE HORIZONTAIS, DEVENDO APRESENTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,2% NO SENTIDO DE ESCOAMENTO, NÃO SE ADMITINDO O SENTIDO INVERSO. -AS DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA ESGOTO NÃO ESPECIFICADAS SERÃO (2° ± 75mm - i ≥ 2%). -AS DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA ESGOTO NÃO ESPECIFICADAS SERÃO (2° ± 100mm - i ≥ 1%). -AS DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS SERÃO (i ≥ 1%). -AS INCLINAÇÕES ACIMA DEVERÃO SER SEGUIDAS, SALVO NOS LOCAIS INDICADOS. NOTAS: -COTAS EM CENTÍMETROS. DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES DE PVC EM MILÍMETROS. -OBSERVAR CONCRETAGEM DE TUBOS E CONEXÕES COM ELEMENTOS ESTRUTURAIS. -TODAS AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO NÃO ESPECIFICADAS SERÃO EM PVC RÍGIDO. -UTILIZAR EM TODOS PÉS DE PRUMADA CURVA CURTA SÉRIE 10°. -NAS LINHAS DE RECALQUE COM MUDANÇA DE DIREÇÃO DE 90° UTILIZAR DOIS JOELHOS DE 45°. -PARA EFEITOS DE EXECUÇÃO, ATENTAR-SE AOS DETALHAMENTOS. -AS INSTALAÇÕES DE GÁS GLP DEVERÃO SER VERIFICADAS JUNTO AO PROJETO ESPECÍFICO. -AS INSTALAÇÕES DO PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DEVERÃO SER VERIFICADO JUNTO AO PROJETO ESPECÍFICO. -CASO HAJA DÚVIDAS, CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL ANTERIORMENTE À EXECUÇÃO. -TODA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO QUE ESTIVER NA HORIZONTAL, DEVERÁ RECEBER ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE MANTA DE POLETILENO COM ESPESURA MÍNIMA DE 5mm. -CONFORME ESTABELECIDO PELA ABNT NBR 15675:2013 A VIDA ÚTIL DE PROJETO (VUP) PARA OS SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS É DE 20 ANOS.			

CONSORCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131
Medidas em centímetros
O valor da cota prevalece ao da escala

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO			
REVISÃO	DATA	DISCRIMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO	
R00	25/08/2025	EMIÇÃO INICIAL	
NOME DO EMPREENDIMENTO: UBSI I			
ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO: DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)		DISCIPLINA: HIDROSSANITÁRIO	
TÍTULO DO DESENHO: ISOMÉTRICOS ÁGUA - H7 ATÉ H12		ETAPA: EXECUTIVO	
 CONSORCIO SAÚDE CONCREMAT MEP		ESPECIALIDADE: HID	ESPECIALIDADE: HID
		REVISÃO: R00	ESCALA: INDICADA