
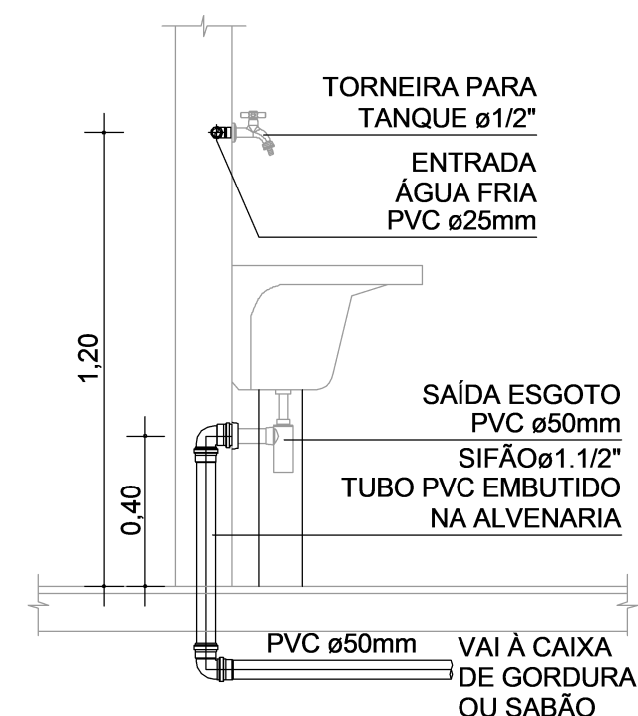
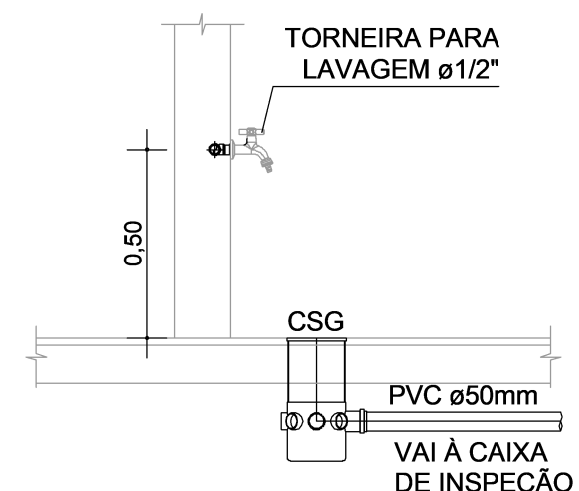
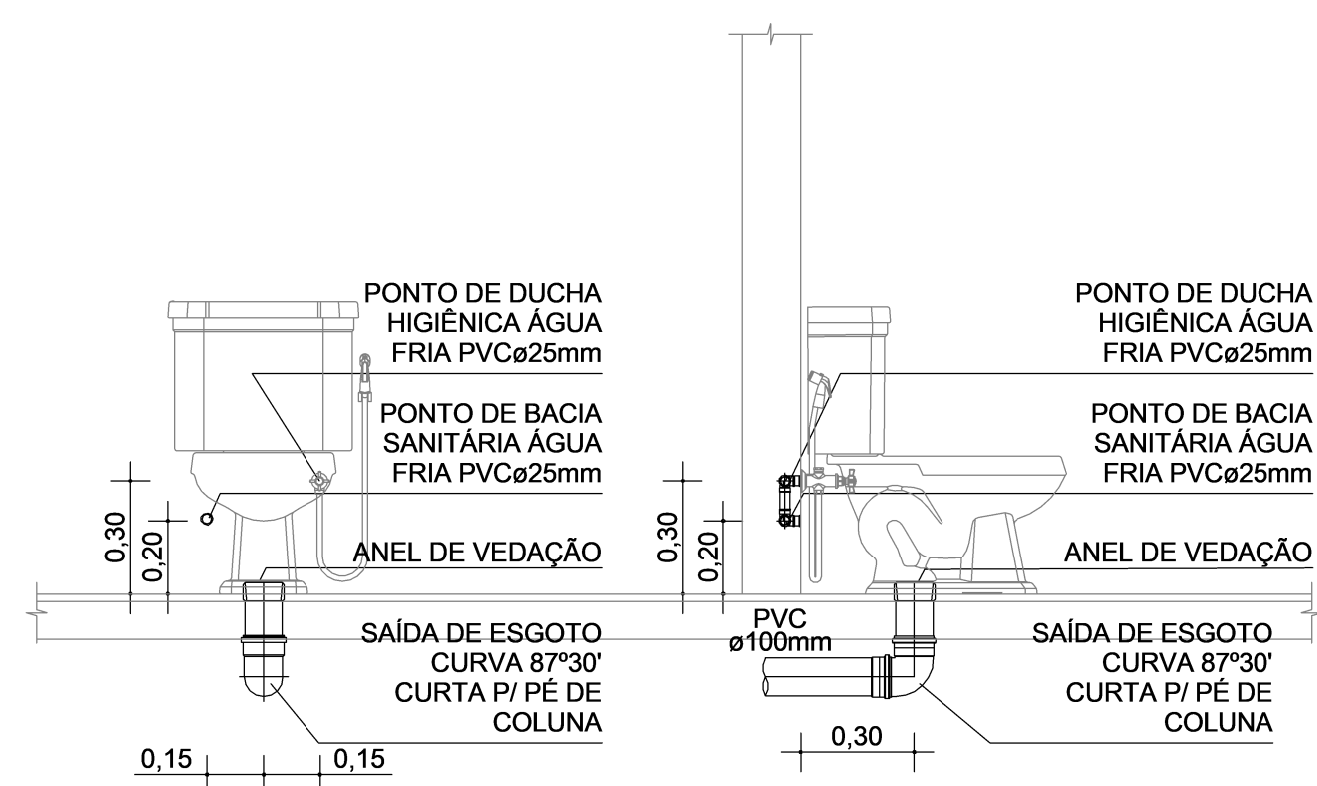
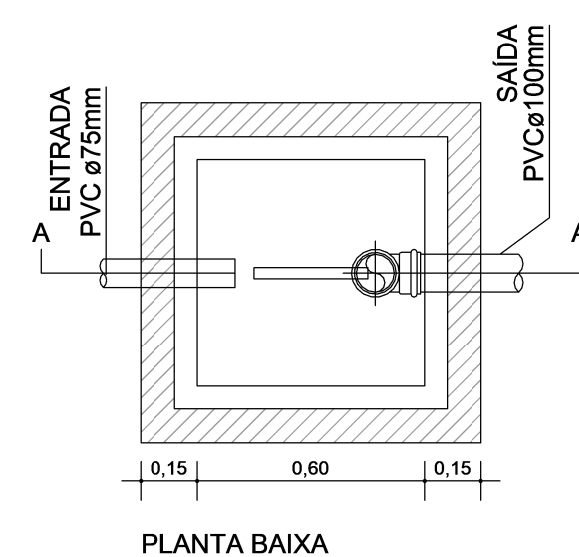






CONVENÇÃO				DETALHES DE ESGOTO			
CAIXAS SIFONADAS		JOELHO 45°		JOELHO 90°		TÊ SANITÁRIO	
		  ØVARIADO		  ØVARIADO		  ØVARIADO	
  CX. SIFONADA 3 ENTRADAS 150/105/80 COM GRELHA DE AÇO INOX TIPO ABRE E FECHA		  ØVARIADO		  ØVARIADO		  ØVARIADO	
  CX. SIFONADA 3 ENTRADAS 150/150/80 COM GRELHA DE AÇO INOX TIPO ABRE E FECHA		  ØVARIADO		  JOELHO 45°		  LUBA SIMPLES ØVARIADO	
  CX. SIFONADA 3 ENTRADAS 150/185/75 COM GRELHA DE AÇO INOX TIPO ABRE E FECHA		  Ø50xØ40		  JOELHO 90°		  ØVARIADO	
  CX. SIFONADA 4 ENTRADAS 150/185/75 COM GRELHA DE AÇO INOX TIPO ABRE E FECHA		  ØVARIADO		  JOELHO Ø90 COM ANEL		  SN SR	
  CX. SIFONADA 7 ENTRADAS 150/185/75 COM GRELHA DE AÇO INOX TIPO ABRE E FECHA		  ØVARIADO		  ØVARIADO		  Ø40	

NOTAS:

- CONFIRMAR AS COTAS DOS EIXOS DOS APARELHOS COM PROJETO ARQUITETÔNICO;
- COTAS EM CENTÍMETROS;
- DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS;
- USAR LUVA DE PVC NAS LIGAÇÕES DOS TUBOS COM AS CONEXÕES DE 50,75,100 E 150

CONVENÇÕES GERAIS			
CAIXAS E SIMILARES: CC - CAIXA DE AREIA CC - CAIXA DE CAPTAÇÃO CG - CAIXA DE GORDURA CI - CAIXA DE INSPEÇÃO PV - POÇO DE VISITA	CONEXÕES E PEÇAS: JD - JOELHO LJ - JUNÇÃO DUPLA JS - JUNÇÃO SIMPLES LD - LAJA DUPLA GC - GRELHA E PORTA GRELHA DE - DESEJO GR - GRELHA DE FERRO GH - GRELHA HEMISFÉRICA RS - REDUÇÃO EXCENTRICA RBS - REGISTRO DE GAVETA BRUTO RRC - REGISTRO DE GAVETA CROMADO RRG - REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO T - TÊ	LEGENDA PRUMADA: EFUENTE DA PRUMADA  DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MILÍMETROS MATERIAL DA TUBULAÇÃO	LEGENDA DE FURAÇÃO:  FURO EM VIGA FP - FURAÇÃO EM PILAR FL - FURAÇÃO EM LAJE FV - FURAÇÃO EM VIGA DV - DESEJO DE VIGA
MATERIAIS: PVC SM - PVC SÉRIE NORMAL PVC SR - PVC SÉRIE REFORÇADA		LEGENDA LIGAÇÕES: (P40) DESVIO DE REDE COM 2x45° (P40) DESVIO DE REDE COM 2x90° (LP) LIGAÇÃO NA VERTICAL NO TOPO DA PRUMADA	Obs: AS INFORMAÇÕES DE FURAÇÕES EM VIGAS E LAJES DEVERÃO SER VERIFICADAS NAS PLANTAS ESPECÍFICAS DE FUROS.
DIVERSOS: TL - TORNEIRA DE LIMPEZA TLANP - TORNEIRA DE LIMPEZA DE ÁGUA NÃO POTÁVEL			

LEGENDA DOS SISTEMAS DAS TUBULAÇÕES		
■ ÁGUA FRIA (AFR)	■ AVISO (AVISO)	■ GORDURA (GOR)
■ ÁGUA FRIA DE VÁLVULA (AFV)	■ DRENO DE CLIMATIZAÇÃO (DAC)	■ LIMPEZA (LIMP)
■ ÁGUAS PLUVIAIS (APL)	■ ESGOTO (ESG)	■ RECALQUE
■ ALIMENTAÇÃO CONCESSIONÁRIA (ALC)	■ EXTRAVASÃO (EXT)	■ VENTILAÇÃO SANITÁRIO (VEN)

OBSERVAÇÕES GERAIS

DECLIVIDADE

-AS CANALIZAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NUNCA DEVERÃO SER INTEIRAMENTE HORIZONTAIS, DEVENDO APRESENTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,2% NO SENTIDO DE ESCOAMENTO, NÃO SE ADMITINDO O SENTIDO INVERSO.

-AS DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA ESGOTO NÃO ESPECIFICADAS SERÃO ($Q \leq 75\text{mm}$ - $\geq 2\%$).

-AS DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA ESGOTO NÃO ESPECIFICADAS SERÃO ($Q \leq 100\text{mm}$ - $\geq 1\%$).

-AS DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS SERÃO ($\geq 1\%$).

-AS INCLINAÇÕES ACIMA DEVERÃO SER SEGUIDAS, SALVO NOS LOCAIS INDICADOS.

NOTAS:

-CORTAS EM CENTÍMETROS. DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES DE PVC EM MILÍMETROS.
-OBSERVAR CONTRAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES COM ELEMENTOS ESTRUTURAIS.
-AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO NÃO IDENTIFICADAS SERÃO CONSIDERADAS RÍGIDAS.
-UTILIZAR EM TODOS PIS DE PRUMADA CURVA CURTA SÉRIE "H".
-TODAS AS RECALQUES COM MUDANÇA DE DIREÇÃO DE 90° E 45° DEVERÃO SER
-PARA EFEITOS DE EXECUÇÃO, ATENTAR-SE AOS DETALHAMENTOS. -AS INSTALAÇÕES DE GAS P/ DEVERÃO SER VERIFICADAS JUNTO AO PROJETO ESPECÍFICO.
-AS REDES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DEVERÃO SER VERIFICADO JUNTO AO PROJETO ESPECÍFICO.
-CASO HÁ DUVIDAS, CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL ADEQUADAMENTE A EXECUÇÃO.
-TODA A INSTALAÇÃO DE JARGUENS DO SISTEMA DE CONDUÇÃO DE ÁGUA DEVE SER EM PLANO HORIZONTAL.
-TODAS AS TUBULAÇÕES DE MANTA DE POLIETILENO COM ESPESURA MÍNIMA DE 5mm.
-CONFORME ESTABELECIDO PELA ABNT NBR 15575-2013 A VIDA ÚTIL DO PROJETO (VUP) PARA OS SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS E DE 20 ANOS.

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Medidas em centímetros
O valor da cota prevalece ao da escala

Conferir medidas no local.
Antes de qualquer alteração consultar o responsável pelo projeto

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO		
REVISÃO	DATA	DISCRIMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO
R00	25/09/2025	EMISSION INICIAL

NOME DO EMPREENDIMENTO: **LIBS II**

ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO:
DIVERSOS (PROJETO PADRÃO

TÍTULO DO DESENHO:
DETALHES ESGOTO - S3 ATÉ S4

 **CONSÓRCIO
SAÚDE**
CONCREMAT | MEP

DISCIPLINA:
HIDROSSANITÁRIO

ETAPA:
EXECUTIVO

ESPECIALIDADE: HID	ESPECIALIDADE: HID
REVISÃO: R00	ESCALA: INDICADA