


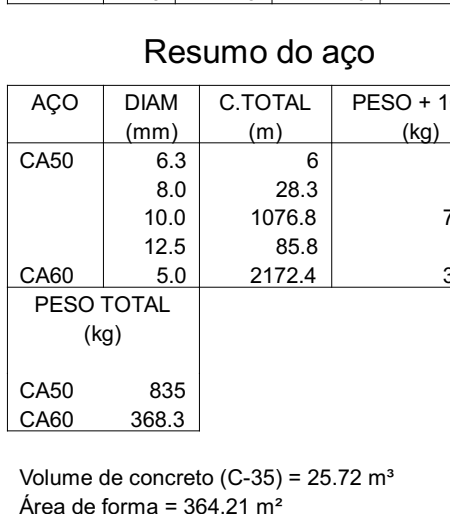

ORIENTAÇÕES CONSTRUTIVAS:

1. CONCRETO Fck=30,0 MPa (350 kgf/cm²); FATOR AGÜAMENTO MÁXIMO ≤ 0,60 l/kg. CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 350kg/m³. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: 1 MODERADA. DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO GRÁUO: 19MM.

2. EFETUAR CURA DO CONCRETO POR UM PERÍODO NÃO INFERIOR A 7 DIAS, MANTENDO UNDECEDA A SUPERFÍCIE E/OU PROTEGENDO-A.

[illegible]

OCCORRÊNCIAS:		
ELEMENTO	SEM CONTATO COM O SOLO	EM CONTATO COM O SOLO
VOGAS	23 CM	2,5 CM
LARGUEZAS	2,3 CM	2,5 CM
PLUMAS	2,3 CM	4,0 CM
SANTAS	-	4,0 CM
BLOCOS	-	4,0 CM
TUBULAÇÃO	-	-

1. FUNDAÇÃO E PILARES DE ARRANQUE DEVERÃO SER CALCULADOS DE ACORDO COM O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO E RELATÓRIOS DE SONDAGEM

DESFORMA:

1. FACES LATERAIS: 3 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
2. FACES INFERIORES, DEIXANDO PONTALETES DE ESCORAMENTO: 14 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES DE ESCORAMENTO: 28 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
4. NOS BALANÇOS, A RETIRADA DAS ESCORAS DEVERÁ SER REALIZADA DA PONTA PARA O APOIO.
5. E DE RESERVAÇÃO DA PLACA DA CONSTITUIÇÃO DO ESCORAMENTO E CIMENTAMENTO.