
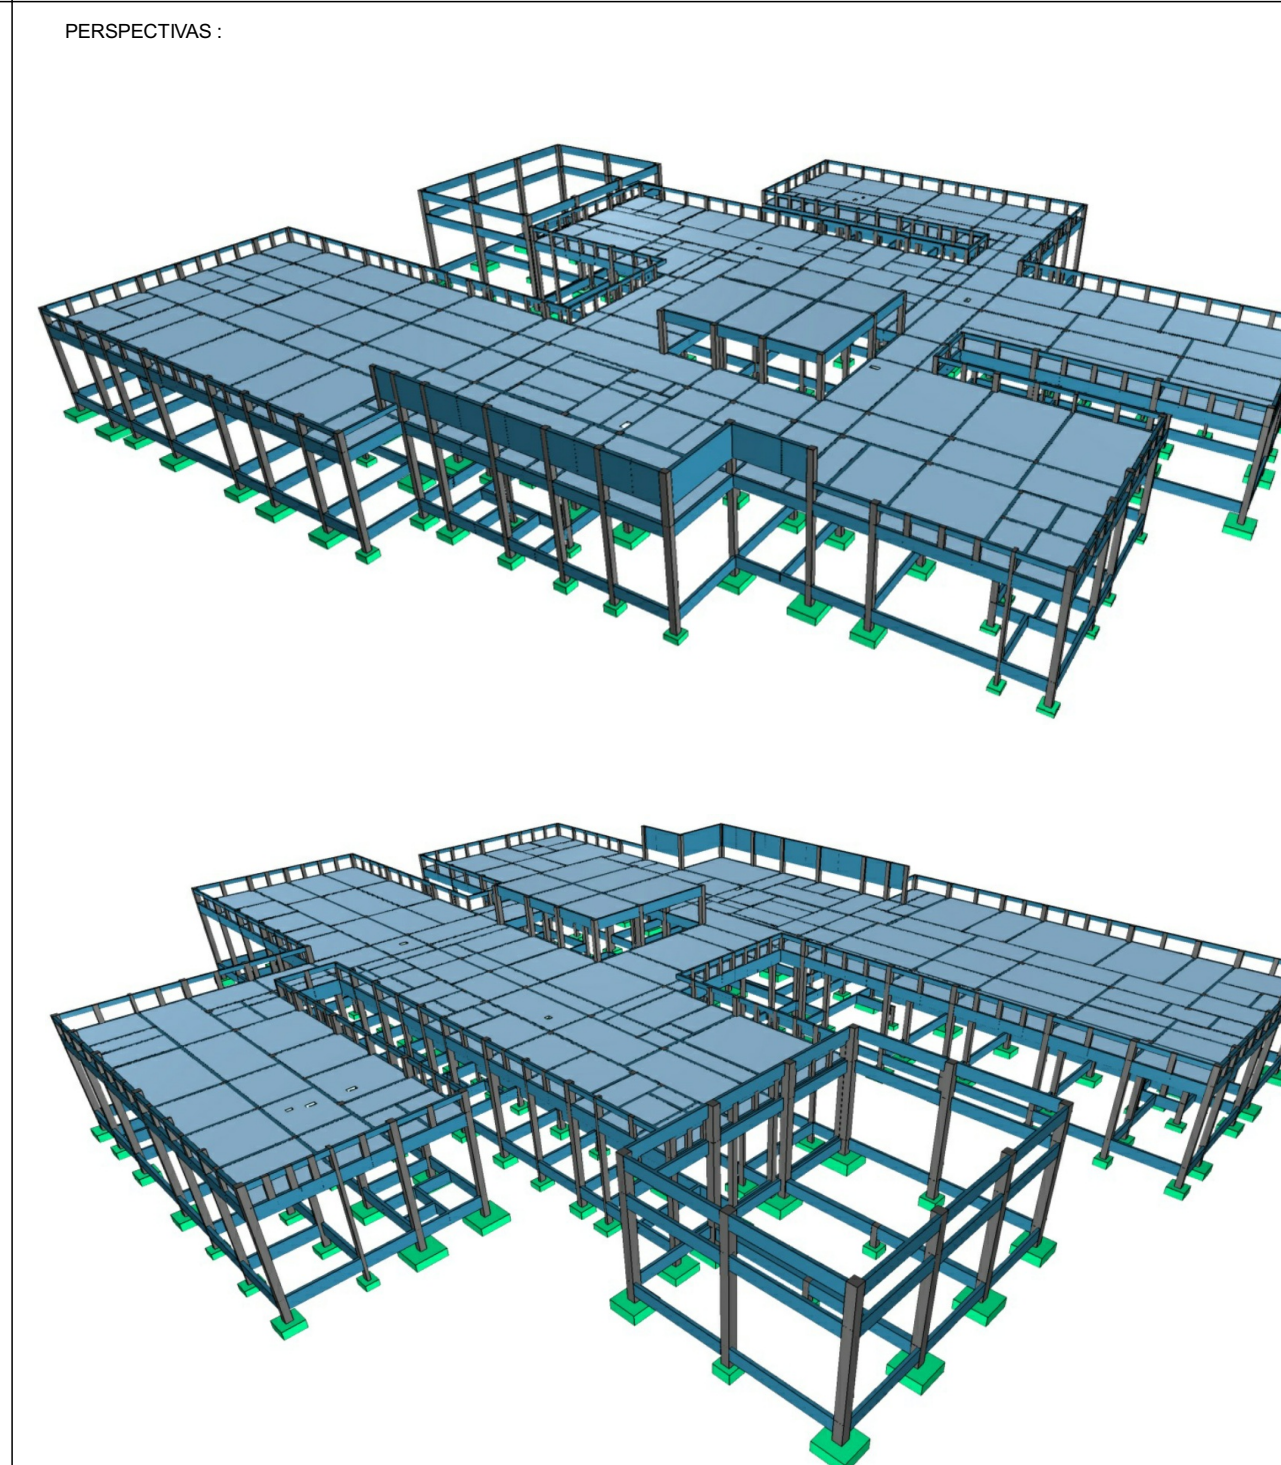
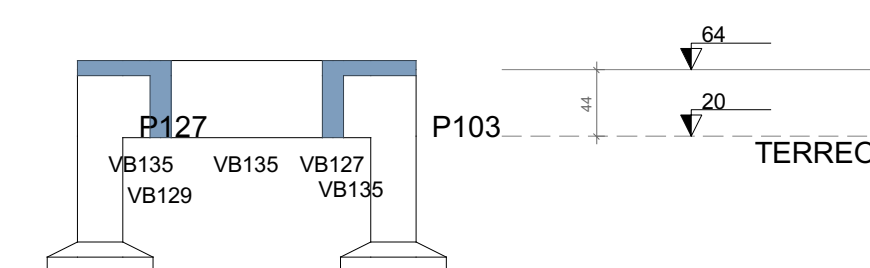
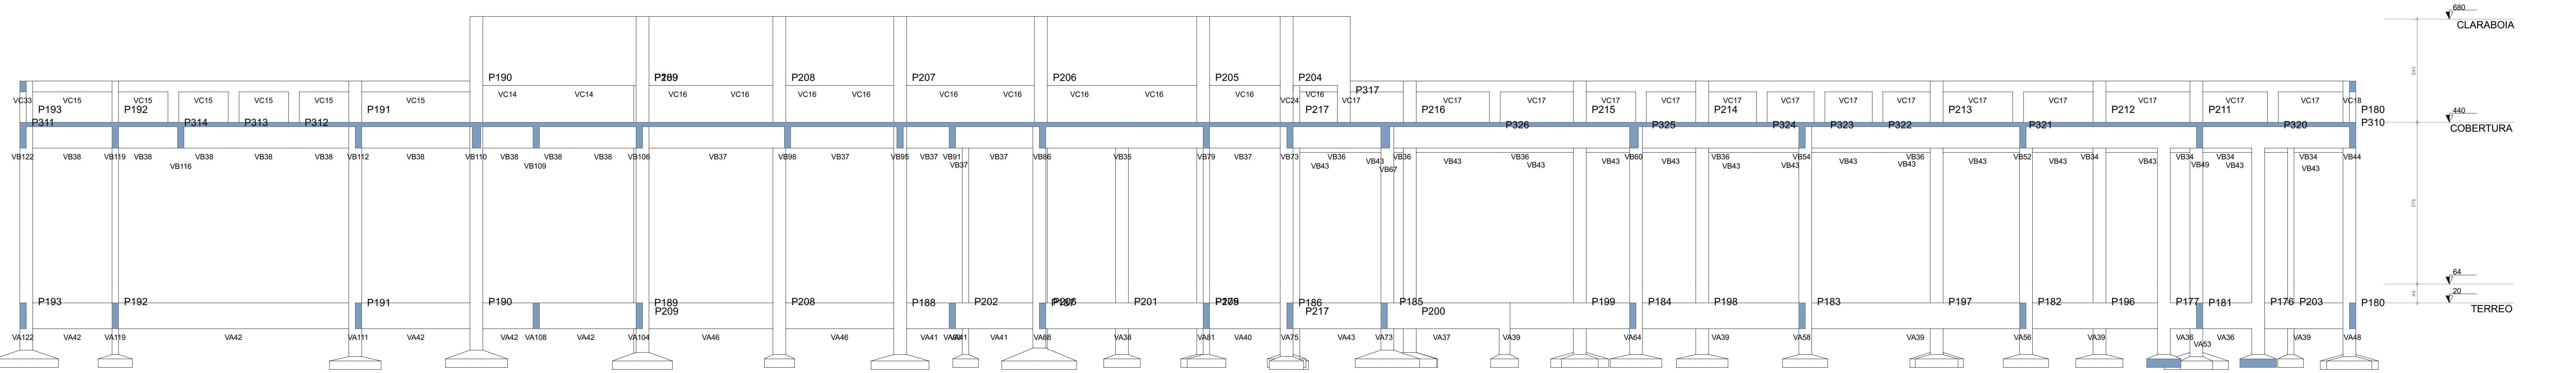
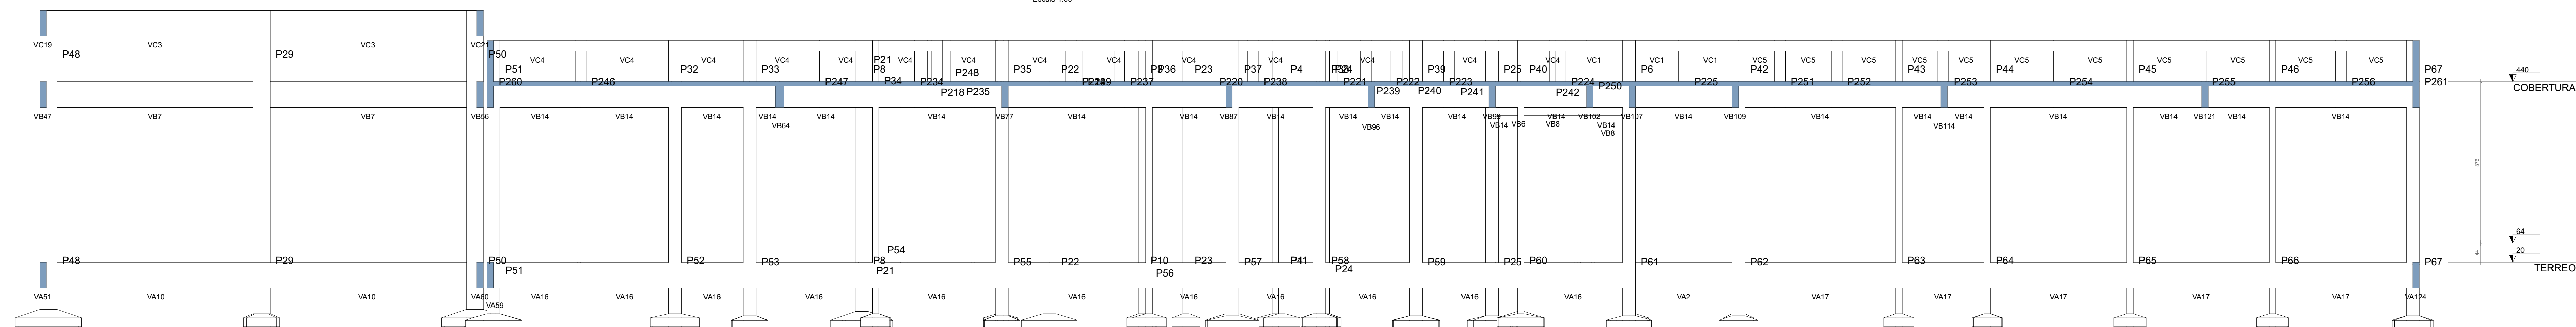
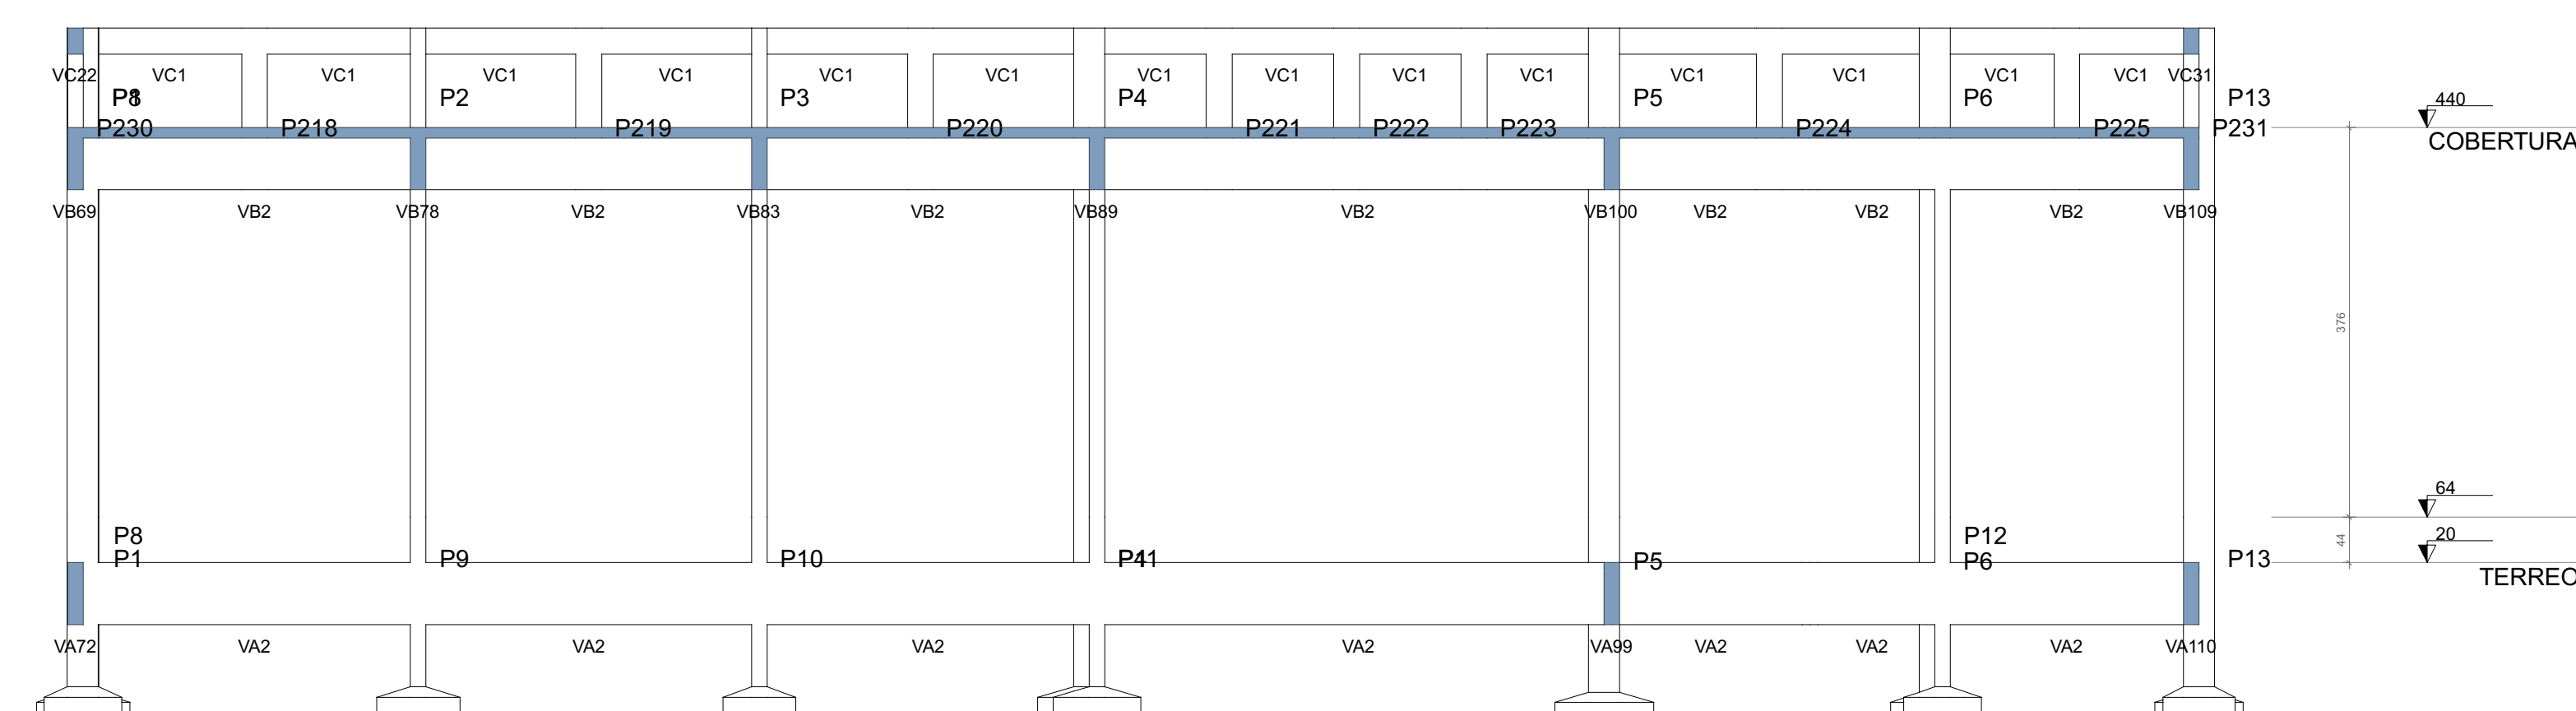
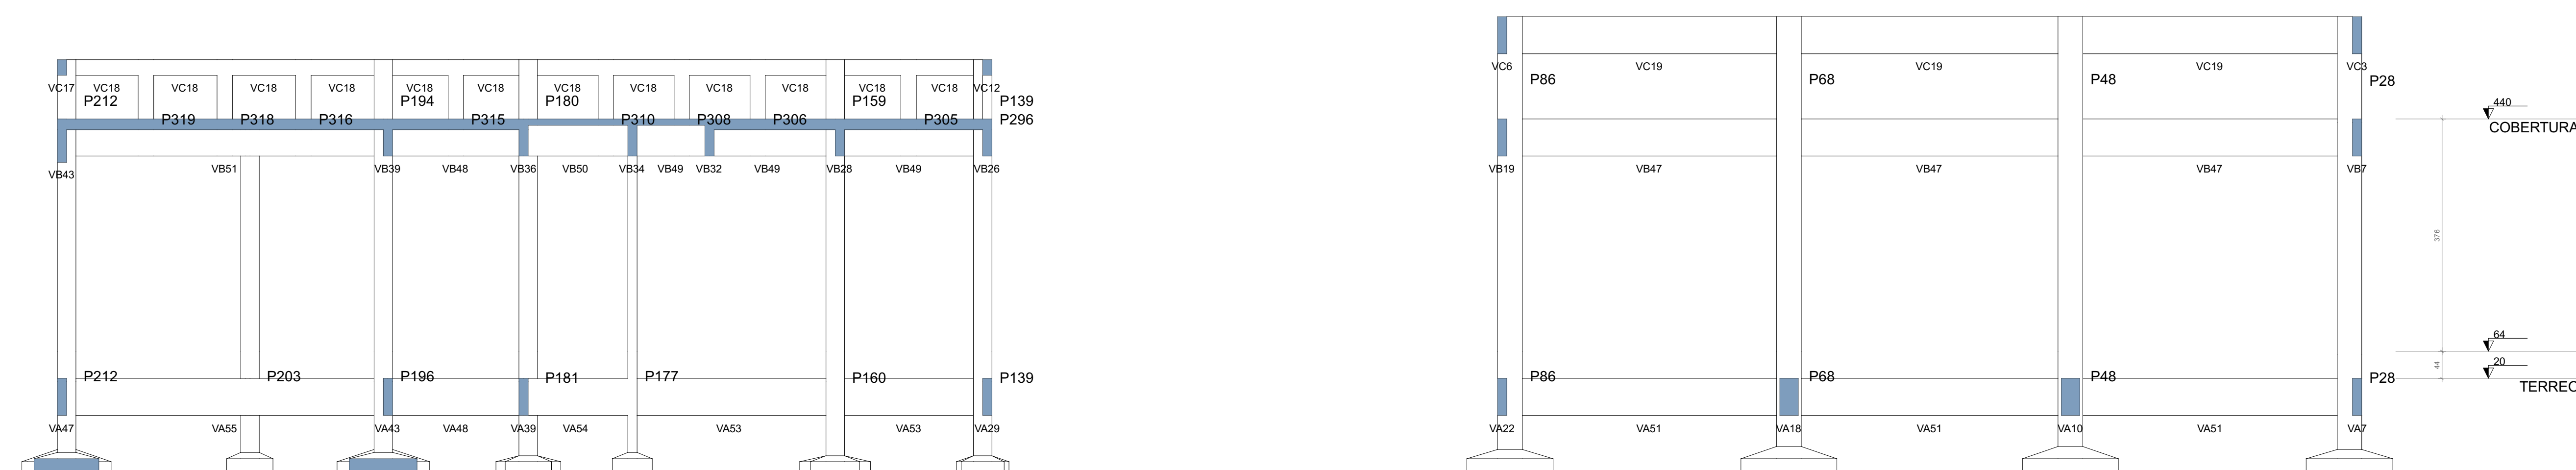


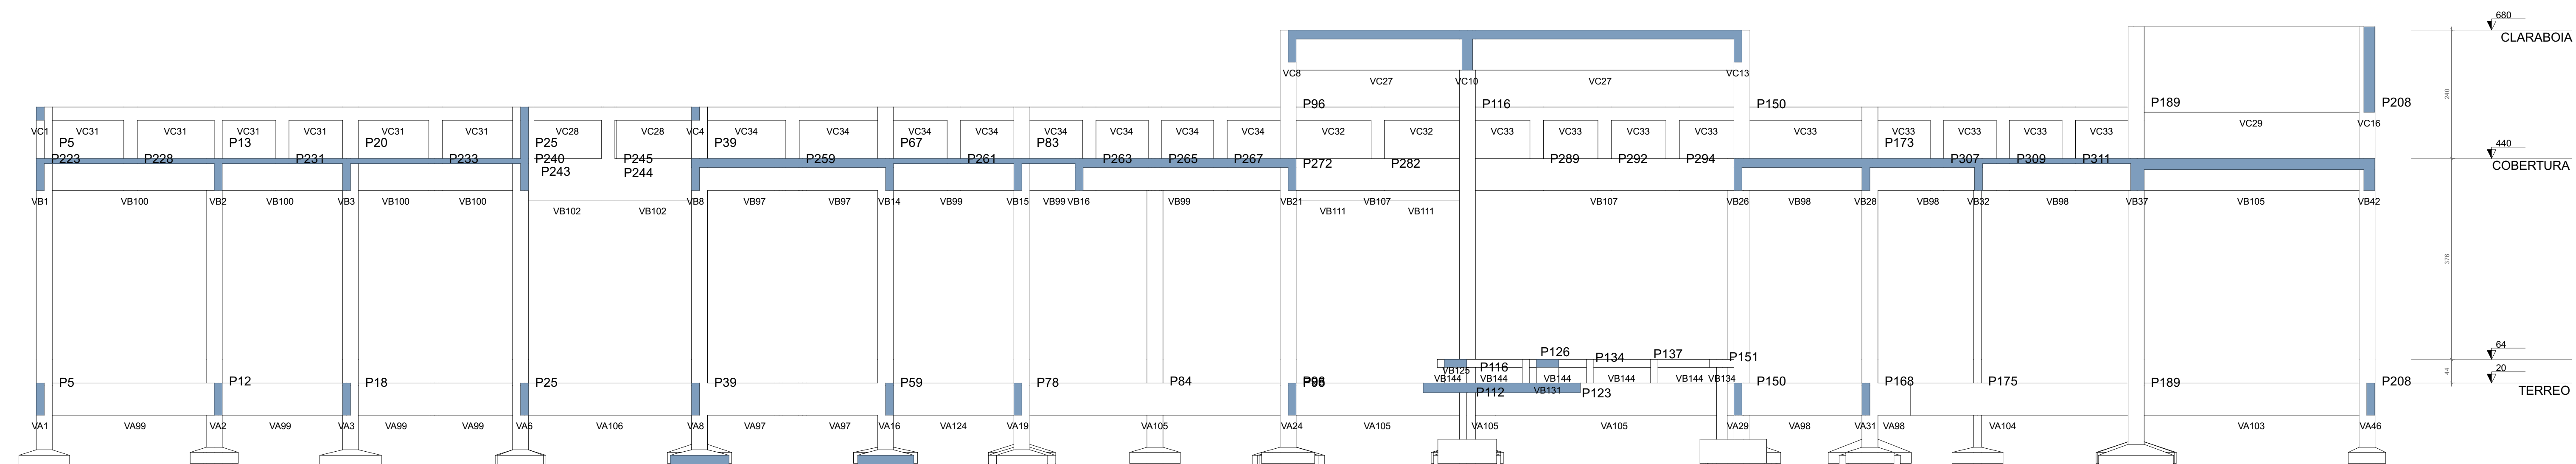

DETAIHES ORIENTATIVOS

- ORIENTAÇÕES CONTRA FURTO:
1. CONCRETO F-45 MPa (3500 kgf/cm²); FATOR AGRESSIVIDADE $A_g = 0,00$; CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 310 kg/m³; CLASSE DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: C30; INCRUSTAÇÃO: LIMPEZA; MODALIDADE DE APLICAÇÃO: SPRAY; TEMPERATURA AMBIENTE: 20°C.
 2. EFETUAR CADA DO CONCRETO POR UM PERÍODO NÃO INFERIOR A 4h, MANTENDO LÂMEADA DA SUPERFÍCIE EPOXY PROTEGIDA.
 3. USAR ESTABILIZADORES PARA GARANTIR OS CORRENTES POSICIONADOS;
 4. CONFIRMAR MÊDIA NO LOCAL, ANTES DE EXECUTAR OS SERVIÇOS; UNIDADE DE MÊDIA = CENTÍMETRO;
 5. TODAS AS PÉSSAS UTILIZADAS DEVEM TER AS DIMENSÕES MÍNIMAS MENCIONADAS NESTE PROJETO;
 6. A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ OBEDECER AS PRESCRIÇÕES DA NBR-6150/1991;
 7. NÃO UTILIZAR AVALIAÇÃO DE VEDAÇÃO COMO FORMA PARA LIMENTAR ELEMENTOS ESTRUTURAIS.
- UTILIZAR VEDAÇÃO E CONTRA-VEDAÇÃO NÃO ABERTURA DA ALVENARIA.
8. O ENCRUSTAMENTO DA ALVENARIA DEVER SER ORIENTADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA, PARA QUE SEJAM EVITADOS CONCENTRANTES DE TENSÃO EM ÁREAS DE INTERESSE POR FURTO.
 9. COMPACTAR O SOLO E LANCAR CAMADA DE CIMENTO MÊNOS DE 5 CM DE CONCRETO MAGRO ABACAO DO NÍVEL DAS SARRAIS, BORDAS E BALDADES, QUANDO FOR O CASO, PARA QUE NÃO HAJA MISTURA ENTRE O SOLO E O CONCRETO E SEJA EVITADO O DEBILITAMENTO.
 10. AS FOLHAS DOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO E ELEMENTOS EM CONTAÇÃO COM O SOLO DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADOS COM MEMBRANA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO.
 11. VERIFICAR ANTES DA CONSTRUÇÃO, TODAS AS IMPLANTAÇÕES DE TUBULAÇÕES E INSTALAÇÕES.
 12. CANALIZAÇÕES EMITIDAS VERTICAMENTE NOS PLANEJES E VÍAS NÃO DEVEM OCORRER, SOMENTE SEREM CANALIZADAS QUANDO RESPEITADO O ITEM 13.2 E 13.3 DA NBR 6150/1991.
 13. CONFIRMAR ANTES DA IMPLANTAÇÃO E MARCAÇÃO DOS EIXOS E FIM DE CADA OBRA SEJA LOCALIZADA CORRETMENTE EM RELAÇÃO ÀS MARCAÇÕES DE ALINHAMENTO.
 14. VERIFICAR SE HÁ INDICAÇÃO DE CONTA-FOLHA NOS ELEMENTOS E CERTIFICAR QUE É A MESMA SEJA EXPLORADA.
 15. SACAR SE A UTILIZAÇÃO DA TELA SOLADA PARA REFORÇAR A INTERFACE ENTRE PAREDE DE ALVENARIA E PISO, APLICAÇÃO COM ACOMPANHAMENTO POR ESPALHADOR, TÉCNICA DA NBR 6150/1991.

COBRIMENTOS:		
ELEMENTO	SEM CONTATO COM O SOLO	EM CONTATO COM O SOLO
VIGAS	2,5 CM	2,5 CM
LAMELASCADAS	2,0 CM	2,5 CM
PLACAS	2,5 CM	4,0 CM
SAPINHAS	-	4,0 CM
BLOCCOS	-	4,0 CM
TUBULÕES	-	-
RESERVATÓRIOS PERSONAIS	3,0 CM	3,0 CM

FUNDAÇÃO ():

1. FUNDAÇÃO E PILARES DE ARRANQUE DEVERÃO SER CALCULADOS DE ACORDO COM O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO E RELATIVOS DE SONDAGEM

- DESFORMA:
1. FACES LATERAIS: 3 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
 2. FACES INFERIORES, DEIXANDO PONTALETES DE ESCORAMENTO: 14 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
 3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES DE ESCORAMENTO: 28 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
 4. NOS BALANÇOS, A RETRADA DAS ESCORAS DEVERÁ SER REALIZADA DA PONTA PARA O APOIO.
 5. É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA O PROJETO DE ESCORAMENTO E CÍMBRAMENTO.

[illegible]