
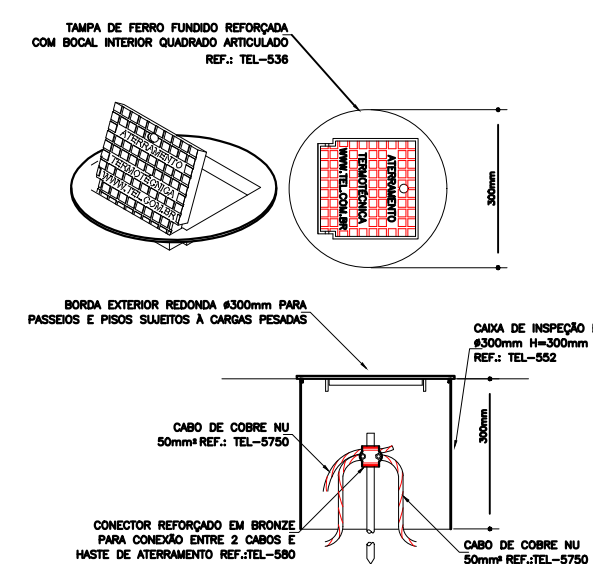


[illegible]

- NOTAS:**
-
- 1 - ELETRODUTO NÃO COTADO $\phi 3/4"$.
 - 2 - CONDUTOR NÃO COTADO $\#2.5mm^2$.
 - 3 - TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS (CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA)
 - 3 - TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS (CONDUTORES FASE, NEUTRO
 - 9 - OS CABOS DEVERÃO SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE CORES:
FASE - PRETA;
NEUTRO - AZUL CLARO;
RETORNO - AMARELA;
TERRA - VERDE
 - 10 - OS CABOS DEVERÃO TER AS SEGUINTE CLASSES DE ISOLAMENTO:
CIRCUITOS PARCIAIS = 750V.
 - 11 - OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SOMENTE PODERÃO SER EMENDADOS EM CAIXAS DE PASSAGEM NÃO SENDO PERMITIDAS DENTRO DOS QUADROS, E DEVERÃO SER SEMPRE ESTANHAADOS E SOLDADOS, ISOLADOS COM FITA DE AUTO-FUSÃO E RECORTEBOS COM FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA.
 - 12 - À LIGAÇÃO DOS CONDUTORES NOS DISJUNTORES SERÁ ATRAVÉS DE TERMINAIS PRÉ-ISOLADOS ATÉ CABOS DE 10mm² E DE ESTANHAAMENTO PARA AS DEMAIS BITOLAS.
 - 13 - TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO SER TIPO "DIN", CARACTERÍSTICA "C" (ATUAÇÃO LENTA).
 - 14 - DEVERÃO SER COLOCADAS TAMPAS CEGAS EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM.
 - 15 - OS ELETRODUTOS SERÃO EMENDADOS POR MEIO DE LUVAS ATARRACADAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES A SEREM LIGADAS.
 - 16 - SÓ PODERÃO SER ABERTOS OS OLHALS DAS CAIXAS DESTINADOS A RECEBER LIGAÇÕES DE
 - 17 - AS LIGAÇÕES DOS ELETRODUTOS RÍGIDOS COM CAIXAS/QUADROS SERÃO FEITAS COM ARRUELAS PELO LADO EXTERNO E BUCHAS PELO INTERNO.
 - 18 - AS LIGAÇÕES DOS ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS TIPO "SEAL TUBE" SERÃO FEITAS COM BOXES

EDIFICAÇÃO

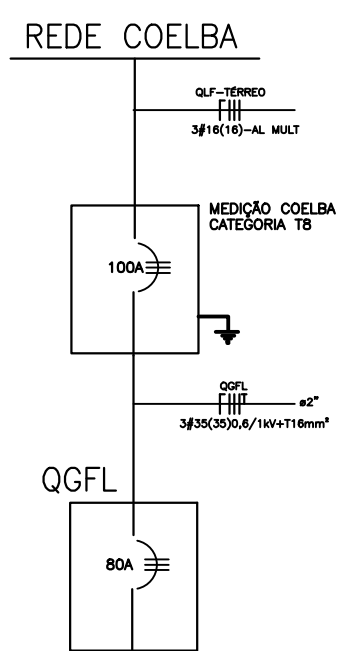

Número	Caudal Máximo (L/s)	Caudal Máximo (m³/h)	Número de Pontos de Consumo	Ramal de Conexão	Ramal de Entrada		Ramal de Distribuição	Entrada no Módulo	Número de Pontos de Consumo	Caudal Máximo (L/s)	Caudal Máximo (m³/h)	Número de Pontos de Consumo	Caudal Máximo (L/s)	Caudal Máximo (m³/h)
					Entrada no Módulo	Entrada no Módulo								
A.1.000	01	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	00	0,00	0,00
	02	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	00	0,00	0,00
	03	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	00	0,00	0,00
	04	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	00	0,00	0,00
	05	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	00	0,00	0,00
	06	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	00	0,00	0,00
	07	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	00	0,00	0,00
	08	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	00	0,00	0,00
	09	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	00	0,00	0,00
	10	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	00	0,00	0,00
A.2.000	11	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	00	0,00	0,00
	12	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	00	0,00	0,00
	13	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	00	0,00	0,00
	14	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	00	0,00	0,00
	15	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	00	0,00	0,00
	16	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	00	0,00	0,00
	17	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	00	0,00	0,00
	18	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	00	0,00	0,00
	19	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	00	0,00	0,00
	20	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 06.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Medidas em metros. Conferir medidas no local.
Qualidade da construção no dia da visita.

REV	DATA	CONTEUDO	REV	DATA	CONTEUDO
00	07/04/2026	EMISSÃO INICIAL			

Nome do Empreendimento **UBSj**

Endereço do Empreendimento	ALDEIA BUGIGÃO PORTO SEGURO /BA	Disciplina INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Título do desenho		Etapa	
PLANTA DE ENTRADA DE ENERGIA		PROJETO EXECUTIVO	
Projetaista e coordenador CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP - CNPJ (06.255.454-01)-35 RUA JOAQUIM PALARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-006 FONE (21) 3534-3111 Responsável Técnico pelo Projeto de Entrada Telefônica/Internet MATHEUS ALMEIDA DA SILVA ENGENHEIRO CREA DA 04 05447/12317		Prancha 01/02 Revisão 00	Especialidade ELE Escala 1/75
			