




- 2 - TODOS ELÉTRICOS NO COTADO SERÃO DE 3/4".
- 3 - TODA CHAVA NÃO COTADA SERÁ DE 4"x4".
- 4 - TODA RAPOZA NÃO COTADA SERÁ DE 2,5mm".
- 5 - TODAS AS TOMADAS CONJUNTO DEVERÃO SER 2P+T - PADRÃO BRASILEIRO - 20A, ORIFÍCIO DE 4,8mm DE DIÂMETRO, COM 10MM DE PROFUNDIDADE, E 10MM DE DISTÂNCIA ENTRE O CENTRO DO ORIFÍCIO E O NÚCLEO NA COR PELA ORLA BRANCA.
- 6 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS PLÁSTICAS AUTO-COLANTE NA LATERAL DA TOMADA, COM O TEXTO: "TOMADA 100V 250W 2P+T PARA O W D. PROTEÇÃO TIPO 1" PARA O NÍVEL DE TENSÃO.
- 7 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ANELAS ALFA-NÚMERICAS (EM TODOS OS CONDUTORES - FASE, NEUTRO E TERRA) NOS QUADROS ELÉTRICOS E NAS CHAVES DE TOMADAS/INTERRUPÇÕES.
- 8 - CADA CIRCUITO DEVERÁ TER CABO TERRA INDEPENDENTE.
- 9 - OS CABOS DEVERÃO ORIENTAR O SEQUINTE PADRÃO DE CORES:
FASE = PRETA
NEUTRO = AZUL CLARO;
RETORNO = AMARELA;
TERRA = VERDE.
- 10 - OS CABOS DEVERÃO SER DAS SEGUINTE CLASSES DE ISOLAMENTO:
CIRCUITOS PARCOS = 750V.
- 11 - OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERRADOS SOMENTE PODERÃO SER EMENDADOS EM CHAVES DE PASSAGEM NÃO SENDO PERMITIDAS DENTRO DOS QUADROS, E DEVERÃO SER SEMPRE ESTANHAADOS COM SOLDADEIRA EM TODOS OS CABOS E RECORTEBOS COM FITA SOLADA INTI-CHAMA.
- 12 - DEVERÃO SER COLOCADAS TAPAS CEGAS EM TODAS AS CHAVES DE PASSAGEM.
- 13 - OS ELÉTRICISTAS SERÃO EMENDADOS POR MEIO DE LUXAS ATACHADAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES A SEREM LIGADAS.
- 14 - AS ULAÇÕES DOS ELÉTRICISTAS MÓVEIS FLEXÍVEIS TIPO "SEAL TUBE" SERÃO FEITAS COM BOXES, E SERÃO FEITAS EM FIBRA DE VIDRO, PASSAGEM PARA ELÉTRICISTAS E ADAPTAÇÃO DE ELÉTRICISTOS PARA CANALETA NO ENTREFRIO SERÃO ATRÁVES DE ELÉTRICISTO FLEXÍVEL TIPO "SEAL TUBE".
- 15 - QUANDO HOUVER CRUZAMENTO DE ELÉTRICISTOS, UM DOS ELÉTRICISTOS DEVERÁ SER METÁLICO

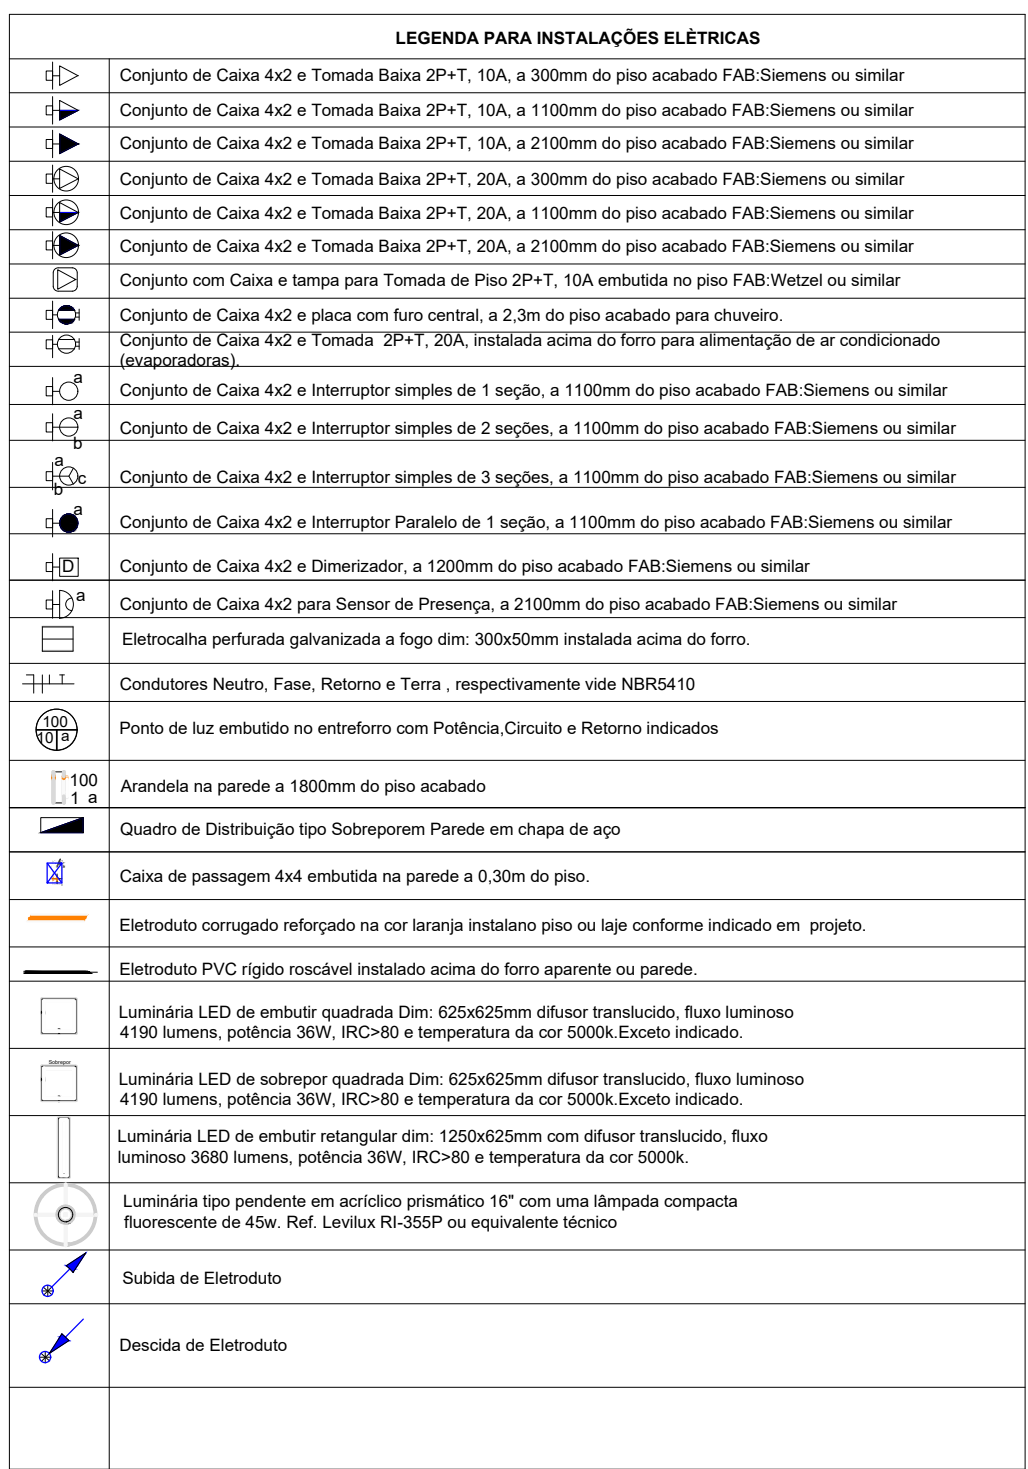

DETALHE DA FIXAÇÃO ELETROCALHA

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS E TOMADAS DE ELÉTRICA