

- [illegible]

Nome	Seção		Planes				
	Topo (cm)	Fundo (cm)	Nome	Extensão (cm)	Baseação (cm)	Nível (cm)	
VA001	2000	0	P02	3000	0	332	
VA002	1500	0	P04	3000	0	332	
VA003	1500	0	P36	3000	0	332	
VA004	2040	0	P01	3000	0	332	
VA005	1500	0	P32	P00	3000	0	332
VA006	1500	0	P03	3000	0	332	
VA007	2020	0	P33	PA11	3000	0	332
VA008	1500	0	P34	3000	0	332	
VA009	1500	0	P32	PA13	3000	0	332
VA010	1500	0	P32	3000	0	332	
VA011	1500	0	P32	PA15	3000	0	332
VA012	1500	0	P32	3000	0	332	
VA013	2040	0	P32	PA17	3000	0	332
VA014	1500	0	P32	3000	0	332	
VA015	1500	0	P32	PA19	3000	0	332
VA016	1500	0	P32	P00	3000	0	332
VA017	1500	0	P32	PA01	3000	0	332
VA018	2040	0	P32	P022	3000	0	332
VA019	1500	0	P32	3000	0	332	
VA020	1500	0	P32	P04	3000	0	332
VA021	1500	0	P32	3000	0	332	
VA022	1500	0	P32	P028	Circ 30	-83	269
VA023	1500	0	P32	Circ 32	30	-83	269
VA024	1500	0	P32	PA09	Circ 30	-83	269
VA025	1500	0	P32	3000	0	332	
VA026	1500	0	P32	3000	0	332	
VA027	1500	0	P32	3000	0	332	
VA028	1500	0	P32	3000	0	332	
VA029	1500	0	P32	3000	0	332	
VA030	1500	0	P32	3000	0	332	

Características dos materiais

	foa	Ecs
Definido	330	280/290

Dimensão máxima de abertura = 10 mm

Detalhe	Banco de enclaves		Quantidade
	Nome	Dimensão (mm)	
10	EPS Unidimensional	800x125	541


Nome	Tipo	Dados		Lotes		Subsequentes (grm)		
		Altura (cm)	Nível (cm)	Pro próprio (grm)	Adicional	Acidental	Localizada	
LA001	Trepadeira 12	13	0	332	176	162	100	-
LA002	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA003	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA004	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA005	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA006	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA007	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA008	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA009	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA010	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA011	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA012	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA013	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA014	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA015	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA016	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA017	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA018	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA019	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA020	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA021	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA022	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA023	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA024	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA025	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA026	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA027	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA028	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA029	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA030	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA031	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA032	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim
LA033	Trepadeira 13	0	332	176	162	100	-	sim

Legenda dos pilares

	Pilar que morre
	Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

	Viga
--	------

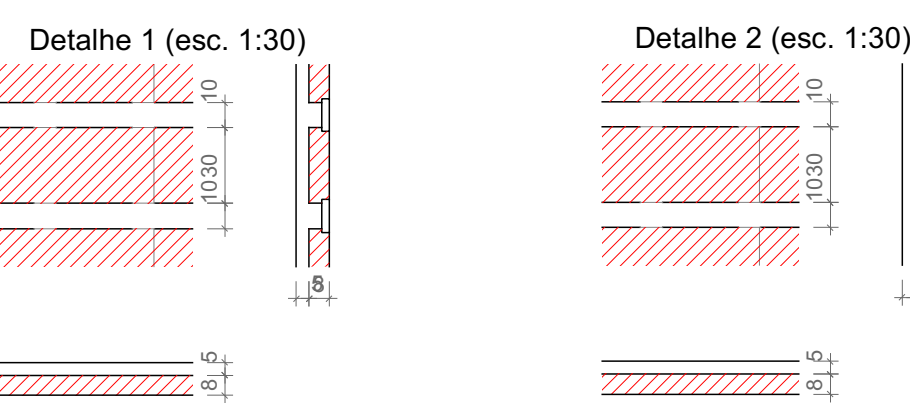

CIMENTOS :		
ELEMENTO	SEM CONTATO COM O SOLO	EM CONTATO COM O SOLO
VIGAS	2,5 CM	2,5 CM
LARGUEZAS	2,5 CM	3,0 CM
PILARES	2,5 CM	4,0 CM
SAPATAS	-	4,5CM
BLOCOS	-	4,5 CM
TUBULÕES	-	-
RESERVAÇÃO DE BLOCOS	3,0 CM	3,0 CM

FUNDAÇÃO ():

1. FUNDAÇÃO E PILARES DE ARRANQUE DEVERÃO SER CALCULADOS DE ACORDO COM O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO E RELATÓRIOS DE SONDAGEM

DESFORMA:

1. FACES LATERAIS: 3 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
2. FACES INFERIORES, DEIXANDO PONTALETTES DE ESCORAMENTO: 14 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
3. FACES INFERIORES SEM PONTALETTES DE ESCORAMENTO: 28 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
4. NOS BALÇÕES, A RETIRADA DAS ESCORAS DEVERÁ SER REALIZADA DA PONTA PARA O APOIO.
5. É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUÇÃO O PROJETO DE ESCORAMENTO E CMBRAMENTO.

[illegible]