




AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	178.7	77.6
CA60	TR 08844	493.9	492.8
	5.0	377.6	64
PESO TOTAL (kg)			
CA50			77.6
CA60			558.8

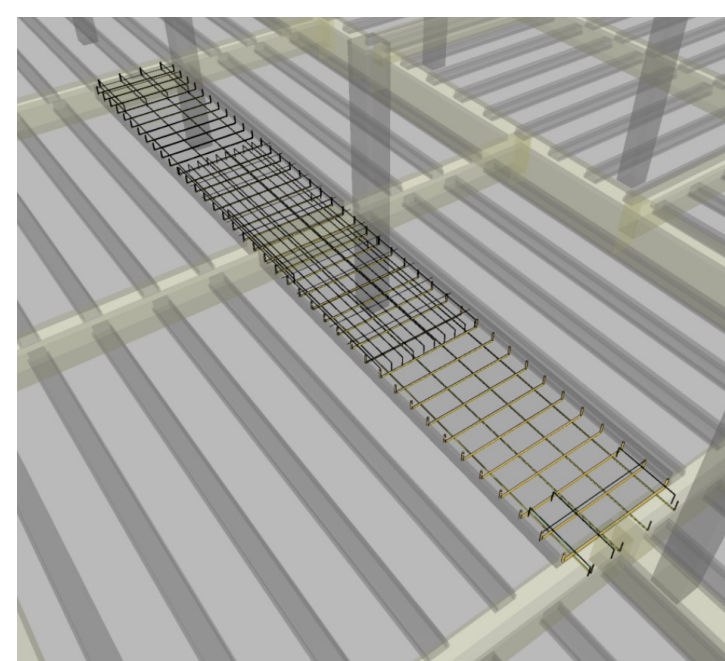

1. CONCRETO FÓRTE M30 (150 kg/m³); FATOR AJUSTADO MÁXIMO $\leq 0,016$; CONSUMO MÁXIMO DE 180 kg/m³; CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II MODERADA; IMPERMEABILIZAÇÃO: APROXIMADAMENTE 1982
2. EFETUAR CURA DO CONCRETO POR UM PERÍODO NÃO INFERIOR À 72h, MANTENDO UMEDADE DA SUPERFÍCIE E DO INTERIORE
3. 5 PISAS DESTACADORAS PARA GARANTIR OS COMPORTAMENTOS INDICADOS;
4. CONFERIR MEDIDAS NA LOCAL ANTES DE EXECUTAR OS SERVIÇOS, UNIDADE DE MEDIDA = CENTÍMETROS
5. TODAS AS PEÇAS ESTRUTURAIS DEVERÃO TER AS DIMENSÕES MÍNIMAS MENCIONADAS NESTE PROJETO.
6. A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ CONFORMAR AS PRESCRIÇÕES DA ABNT N149109.
7. NÃO UTILIZAR AVALIAÇÃO DE VEDAÇÃO COMO FORMA PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS
8. UTILIZAR VEDAÇÃO E CONTRA-VEDAÇÃO SEM ABERTURAS PARA AVALIAR.
9. O ENCAMINHAMENTO DA AVALIAÇÃO DEVE SER ORIENTADO PELA RESPONSÁVEL TÉCNICA DA OBRA, PARA QUE SEJA EVITADAS CONCENTRAÇÕES DE TENSÃO NOS BLOCOS DE VEDAÇÃO E POSSÍVEIS PONTOS DE FRAQUZA
10. O CONTRATO SÓ DEVO E LANCAR CADA UM DOS BLOCOS E 5 CM DE CONCRETO MARGEM ABAIXO DO NÍVEL DAS PEÇAS DE VEDAÇÃO, QUANDO FOR O CASO, PARA NÃO HÁVER MISTURA ENTRE O SOLO E O CONCRETO ESTRUTURAL DOS ELEMENTOS.
11. AS FACES DOS BLOCOS DE ELEMENTOS E ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADOS COMEMALAS ACÍPLICA TIPO 2000, OU EQUIVALENTE TÍPO.
12. EVITAR QUE AS CONDIÇÕES DE TENSÃO, TODAS AS PASSAGENS DE UTILIDADES DE INSTALAÇÕES.
13. CANALIZAÇÕES DEBEM SER VERTICALMENTE NOS PISARES E NÃO HÁVER PODER COBERTOR, SOMENTE BENTÃO PONTA DE CADA PISO DE 10 CM, QUANDO FOR O CASO, PARA NÃO HÁVER MISTURA ENTRE O SOLO E O CONCRETO ESTRUTURAL DOS ELEMENTOS.
14. CONFEITAR ADEQUADA E MARCAÇÃO DOS EIXOS E FIM DE CADA OBRA, SEJA PARA A OBRA SEJA PARA A DESMONTAGEM DO TERRENO.
15. VERIFICAR SE HÁ INDICAÇÃO DE CONTA-FLECHA NOS ELEMENTOS E CERTIFICAR SE DE QUE A MESMA SEJA DE

1. FACES LATERAIS: 3 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
2. FACES INFERIORES, DEIXANDO PONTALETES DE ESCORAMENTO: 14 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES DE ESCORAMENTO: 28 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
4. NOS BALANÇOS, A RETIRADA DAS ESCORAS DEVERÁ SER REALIZADA DA PONTA PARA O APOIO.
5. É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA O PROJETO DE ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO.
