

Quadro de Cargas

Resumo									
Circuito	Descrição	Tensão (V)	Pot. (W)	Pot. (VA)	Pot. (VA)	FCB	FCF	Def. (A)	Def. (A)
1	GRAC	380/0	1473	1862,3	1785,3	0,7	0,98	32	32
2	GRAC	380/0	1680	0,82	1891,43	0,7	0,98	32	32
3	GRAC	380/0	6100	0,82	6933,33	0,7	0,98	32	32
4	GRAC	380/0	1104	0,82	1260	0,7	0,98	16	16
5	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
6	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
7	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
8	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
9	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
10	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
11	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
12	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
13	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
14	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
15	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
16	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
17	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
18	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
19	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
20	GRAC	380/0	0	1	0			32	32

Resumo									
Circuito	Descrição	Tensão (V)	Pot. (W)	Pot. (VA)	Pot. (VA)	FCB	FCF	Def. (A)	Def. (A)
1	GRAC	380/0	1473	1862,3	1785,3	0,7	0,98	32	32
2	GRAC	380/0	1680	0,82	1891,43	0,7	0,98	32	32
3	GRAC	380/0	6100	0,82	6933,33	0,7	0,98	32	32
4	GRAC	380/0	1104	0,82	1260	0,7	0,98	16	16
5	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
6	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
7	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
8	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
9	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
10	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
11	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
12	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
13	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
14	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
15	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
16	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
17	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
18	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
19	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
20	GRAC	380/0	0	1	0			32	32

Quadro de Cargas

Resumo									
Circuito	Descrição	Tensão (V)	Pot. (W)	Pot. (VA)	Pot. (VA)	FCB	FCF	Def. (A)	Def. (A)
1	GRAC	380/0	1473	1862,3	1785,3	0,7	0,98	32	32
2	GRAC	380/0	1680	0,82	1891,43	0,7	0,98	32	32
3	GRAC	380/0	6100	0,82	6933,33	0,7	0,98	32	32
4	GRAC	380/0	1104	0,82	1260	0,7	0,98	16	16
5	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
6	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
7	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
8	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
9	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
10	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
11	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
12	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
13	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
14	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
15	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
16	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
17	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
18	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
19	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
20	GRAC	380/0	0	1	0			32	32

Quadro de Cargas

Resumo									
Circuito	Descrição	Tensão (V)	Pot. (W)	Pot. (VA)	Pot. (VA)	FCB	FCF	Def. (A)	Def. (A)
1	GRAC	380/0	1473	1862,3	1785,3	0,7	0,98	32	32
2	GRAC	380/0	1680	0,82	1891,43	0,7	0,98	32	32
3	GRAC	380/0	6100	0,82	6933,33	0,7	0,98	32	32
4	GRAC	380/0	1104	0,82	1260	0,7	0,98	16	16
5	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
6	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
7	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
8	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
9	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
10	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
11	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
12	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
13	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
14	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
15	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
16	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
17	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
18	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
19	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
20	GRAC	380/0	0	1	0			32	32




Resumo									
Circuito	Descrição	Tensão (V)	Pot. (W)	Pot. (VA)	Pot. (VA)	FCB	FCF	Def. (A)	Def. (A)
1	GRAC	380/0	1473	1862,3	1785,3	0,7	0,98	32	32
2	GRAC	380/0	1680	0,82	1891,43	0,7	0,98	32	32
3	GRAC	380/0	6100	0,82	6933,33	0,7	0,98	32	32
4	GRAC	380/0	1104	0,82	1260	0,7	0,98	16	16
5	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
6	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
7	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
8	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
9	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
10	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
11	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
12	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
13	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
14	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
15	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
16	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
17	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
18	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
19	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
20	GRAC	380/0	0	1	0			32	32

Quadro de Cargas

Resumo									
Circuito	Descrição	Tensão (V)	Pot. (W)	Pot. (VA)	Pot. (VA)	FCB	FCF	Def. (A)	Def. (A)
1	GRAC	380/0	1473	1862,3	1785,3	0,7	0,98	32	32
2	GRAC	380/0	1680	0,82	1891,43	0,7	0,98	32	32
3	GRAC	380/0	6100	0,82	6933,33	0,7	0,98	32	32
4	GRAC	380/0	1104	0,82	1260	0,7	0,98	16	16
5	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
6	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
7	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
8	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
9	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
10	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
11	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
12	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
13	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
14	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
15	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
16	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
17	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
18	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
19	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
20	GRAC	380/0	0	1	0			32	32

Quadro de Cargas

Resumo									
Circuito	Descrição	Tensão (V)	Pot. (W)	Pot. (VA)	Pot. (VA)	FCB	FCF	Def. (A)	Def. (A)
1	GRAC	380/0	1473	1862,3	1785,3	0,7	0,98	32	32
2	GRAC	380/0	1680	0,82	1891,43	0,7	0,98	32	32
3	GRAC	380/0	6100	0,82	6933,33	0,7	0,98	32	32
4	GRAC	380/0	1104	0,82	1260	0,7	0,98	16	16
5	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
6	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
7	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
8	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
9	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
10	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
11	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
12	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
13	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
14	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
15	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
16	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
17	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
18	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
19	GRAC	380/0	0	1	0			32	32
20	GRAC	380/0	0	1	0			32	32

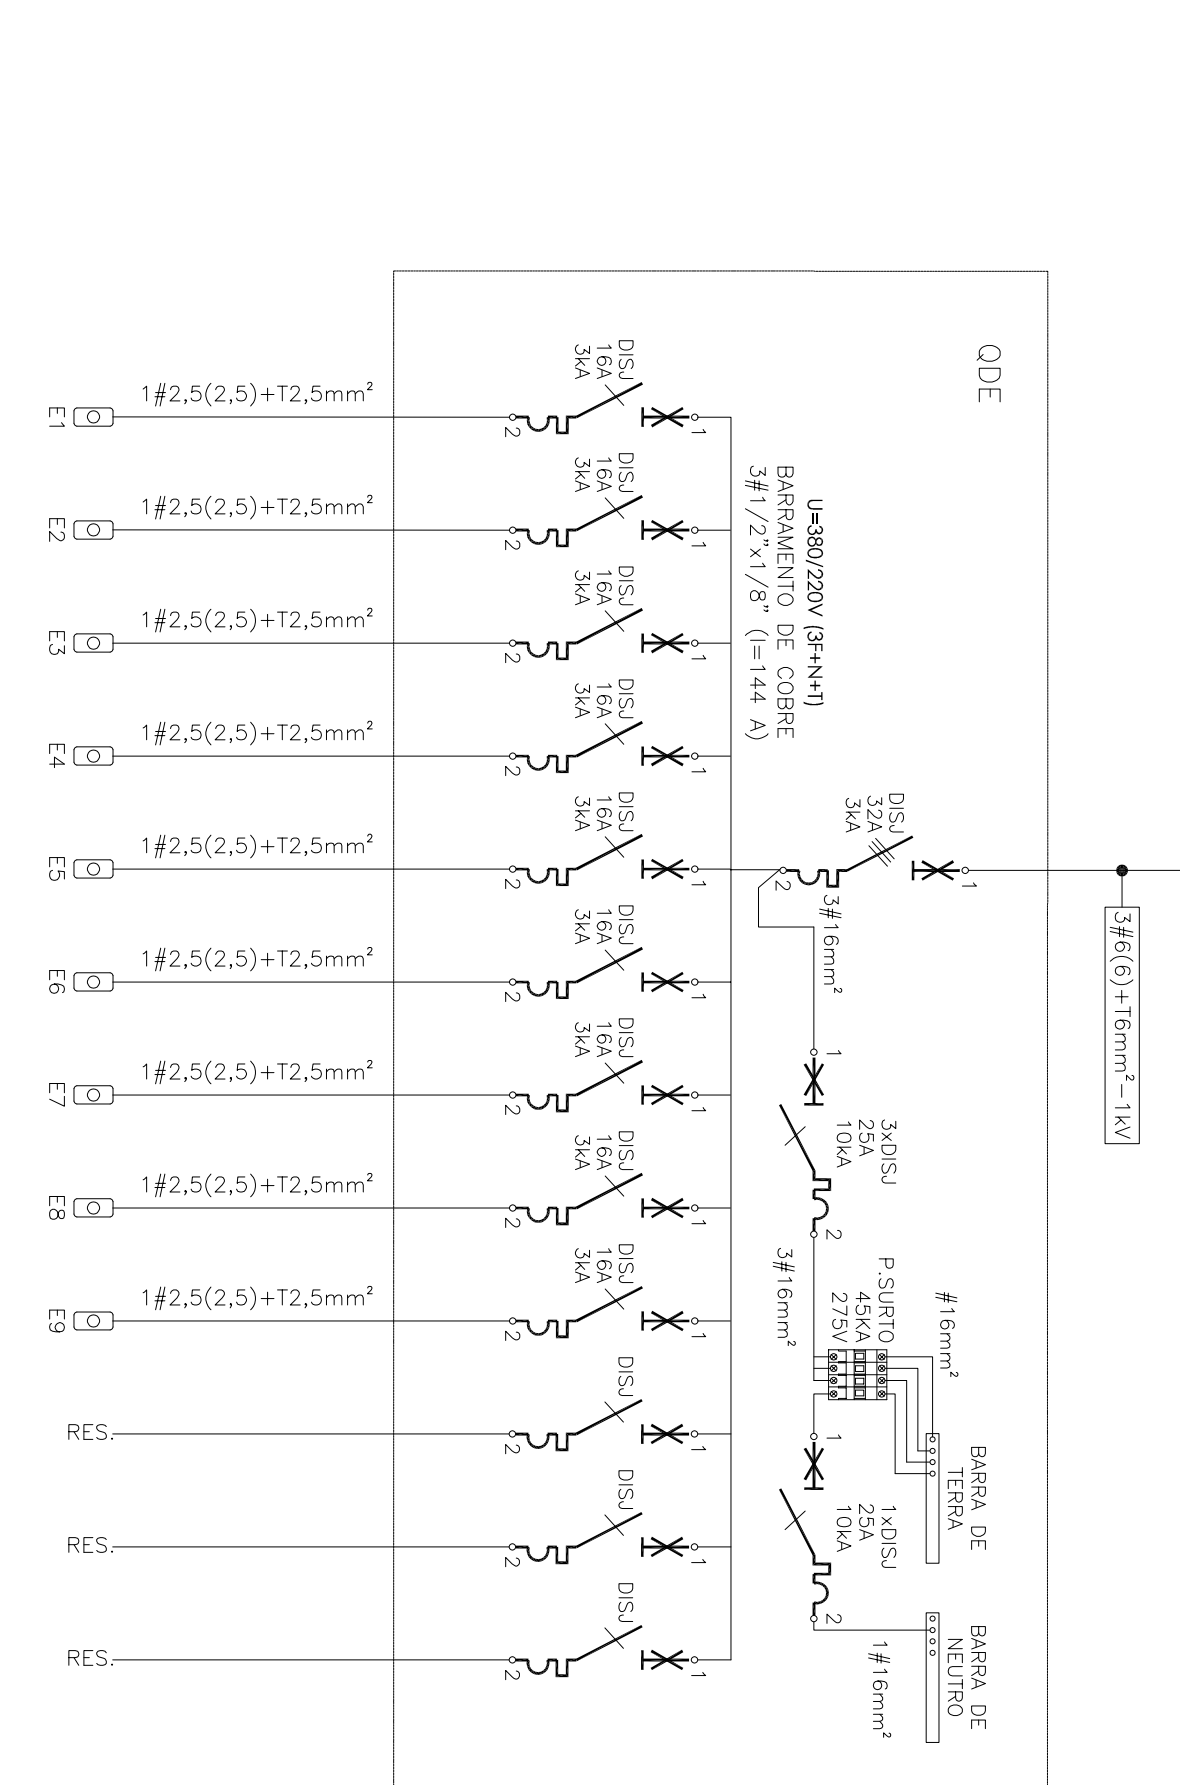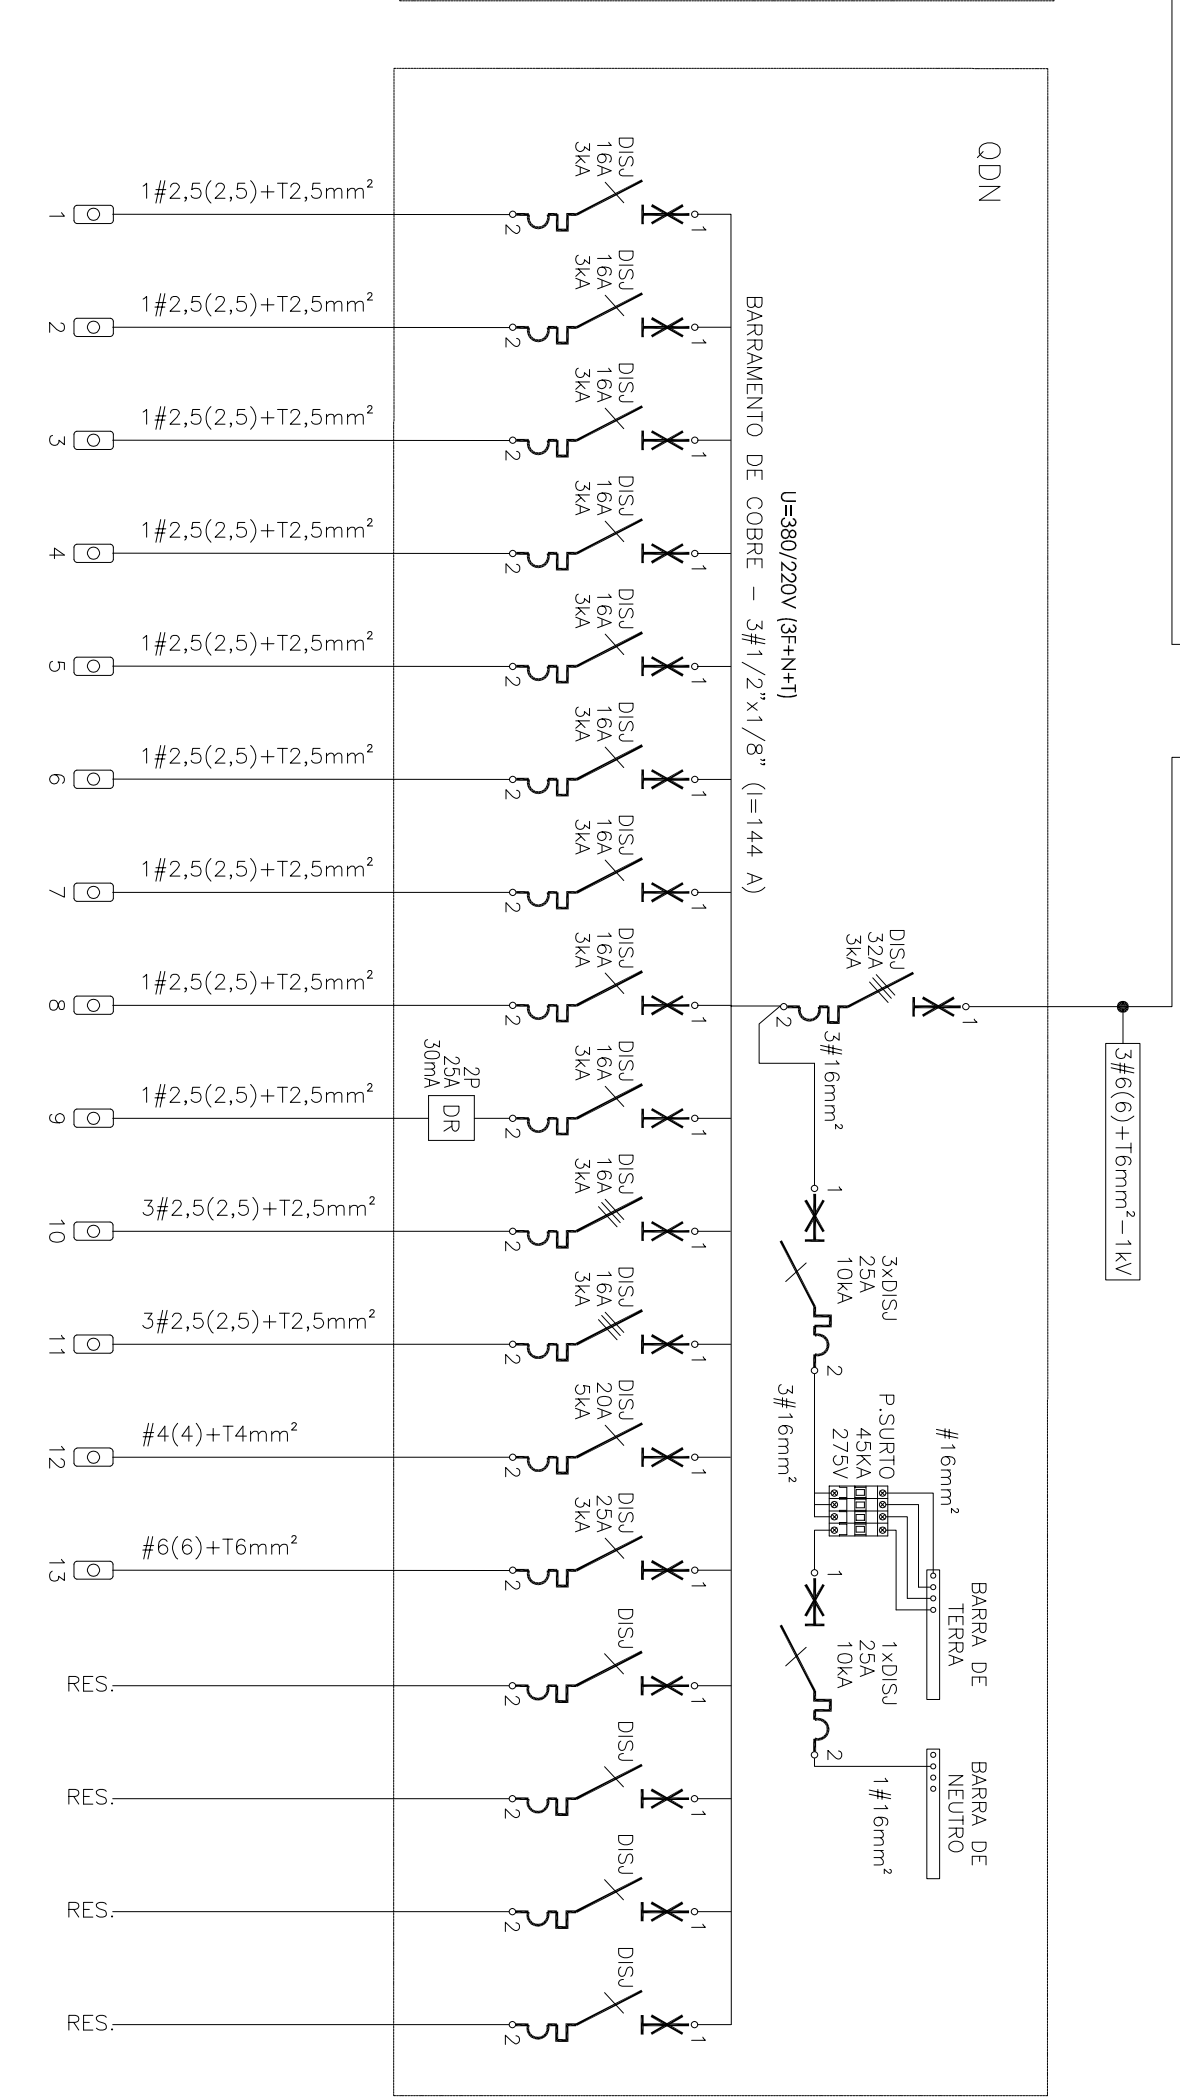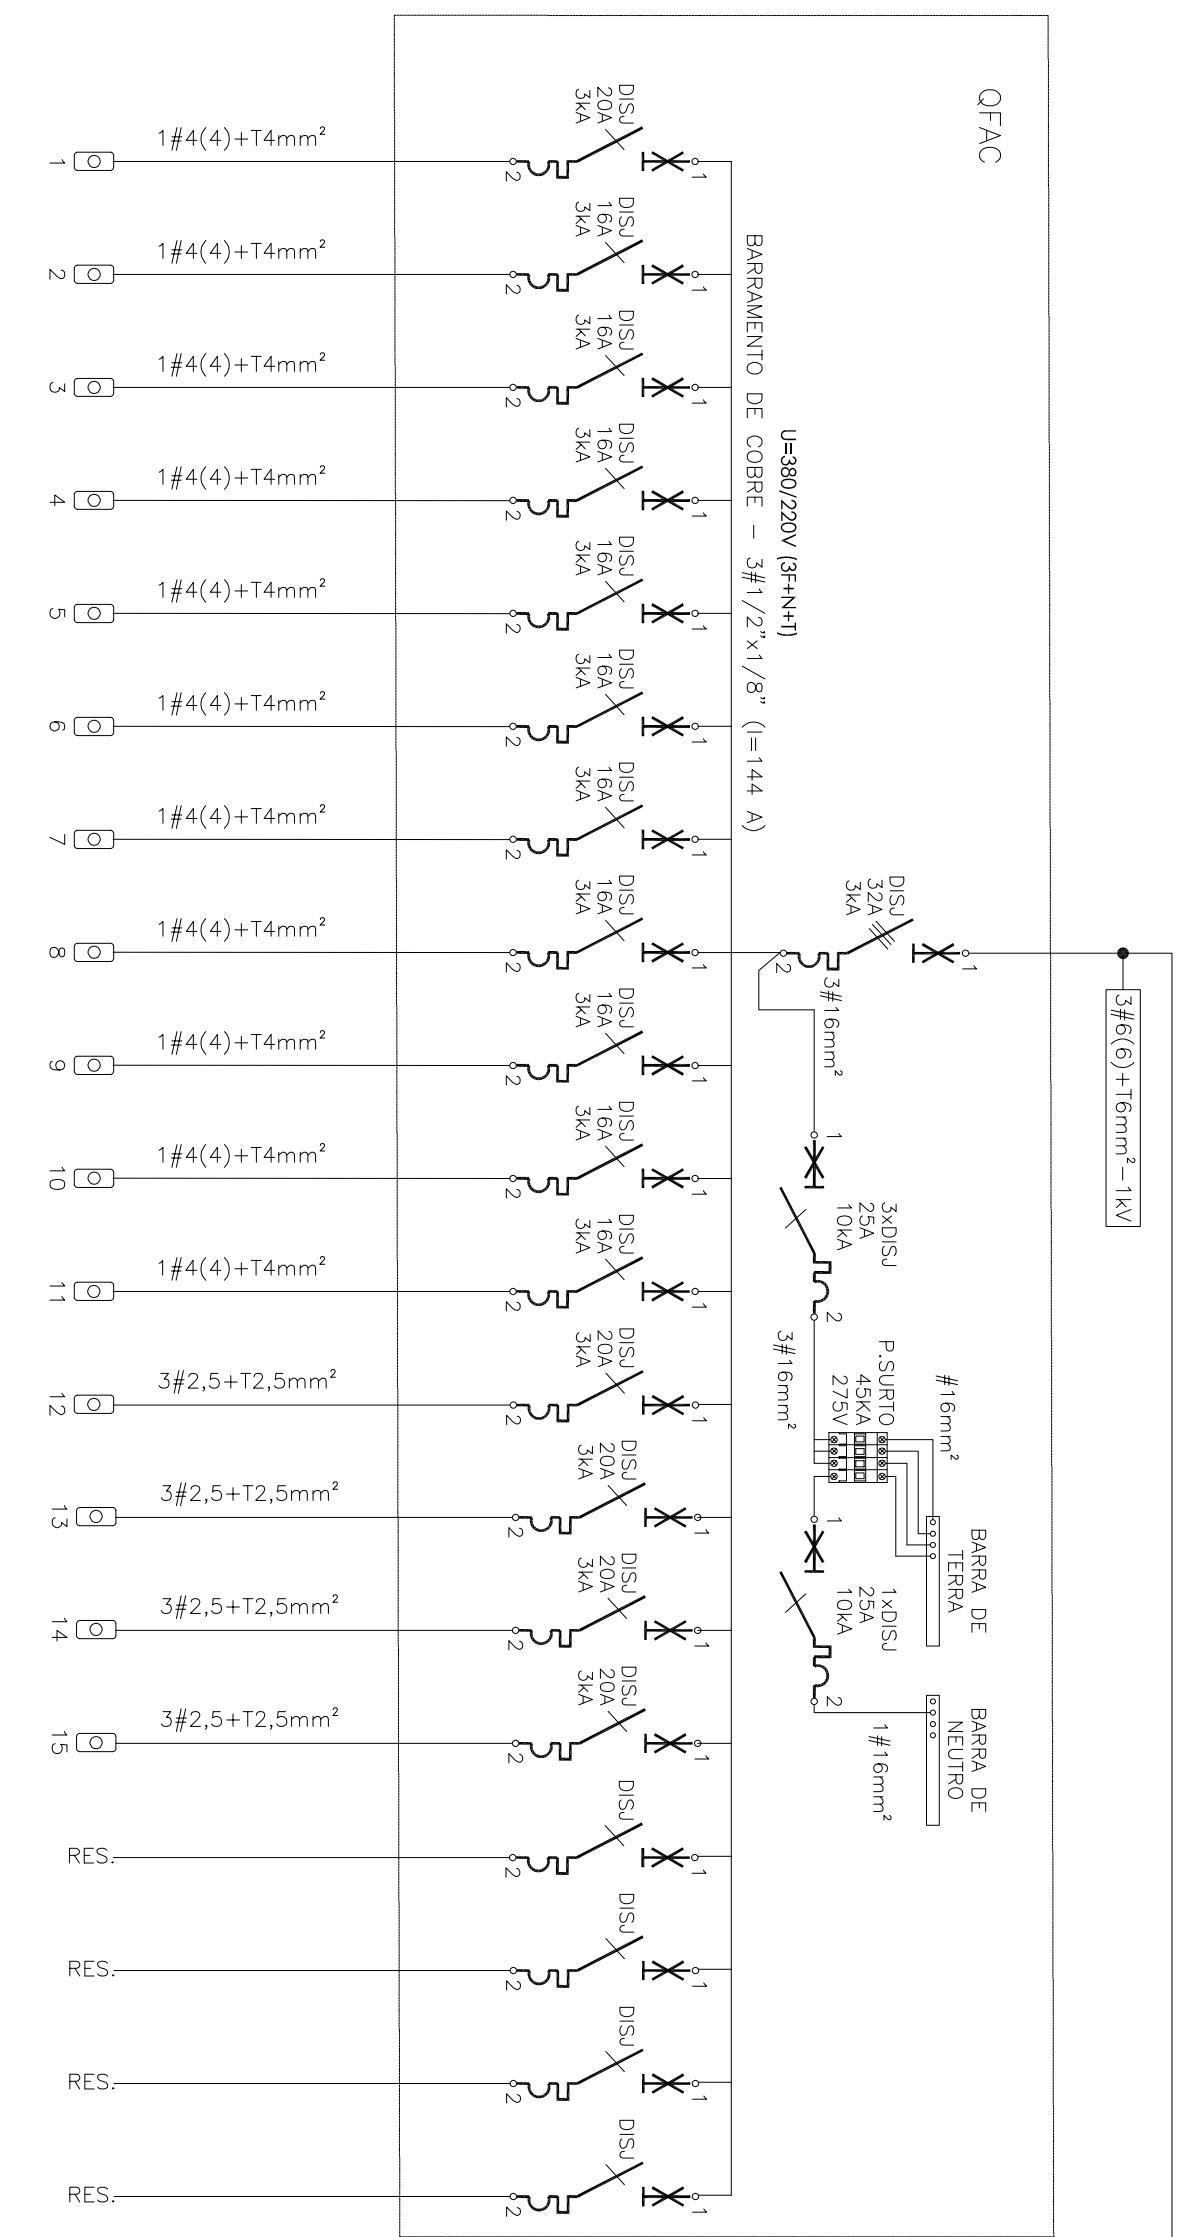

NOTAS DE ELÉTRICA

1. QUADRO DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVE SER PRESERVADO AUTORIZADO PELO ADMINISTRADOR DO EDIFÍCIO.
2. O CONDIÇÃO DE INSTALAÇÃO DEVE SER PRESERVADA EM TODOS OS CASOS.
3. DEVE-SE ADOPTAR CUIDADO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO.
4. TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS DEVEM SER PRESERVADOS EM BOM ESTADO.
5. TODAS AS CONEXÕES DE FIORES E FIORES DEVEM SER FEITAS CORRETAMENTE.
6. O MESMO FIORES, APÓS SER FEITA A CONEXÃO, NÃO DEVE SER REUSADO.
7. TODAS AS FIORES DEVEM SER IDENTIFICADAS POR ETIQUETA.
8. FIORES E FIORES DEVEM SER IDENTIFICADAS POR ETIQUETA.
9. FIORES E FIORES DEVEM SER IDENTIFICADAS POR ETIQUETA.
10. FIORES E FIORES DEVEM SER IDENTIFICADAS POR ETIQUETA.
11. FIORES E FIORES DEVEM SER IDENTIFICADAS POR ETIQUETA.
12. FIORES E FIORES DEVEM SER IDENTIFICADAS POR ETIQUETA.
13. FIORES E FIORES DEVEM SER IDENTIFICADAS POR ETIQUETA.
14. FIORES E FIORES DEVEM SER IDENTIFICADAS POR ETIQUETA.
15. FIORES E FIORES DEVEM SER IDENTIFICADAS POR ETIQUETA.
16. FIORES E FIORES DEVEM SER IDENTIFICADAS POR