




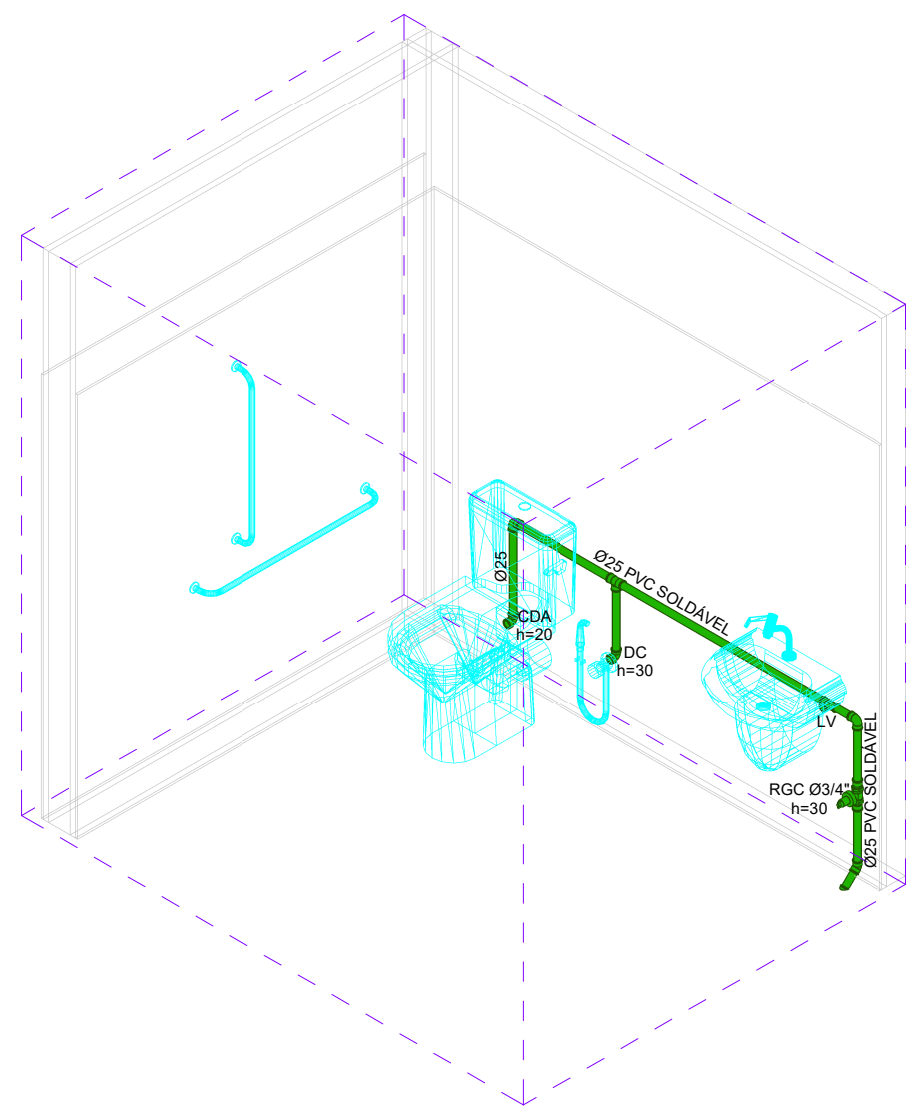


H7 ISOMÉTRICO H7
SEM ESCALA

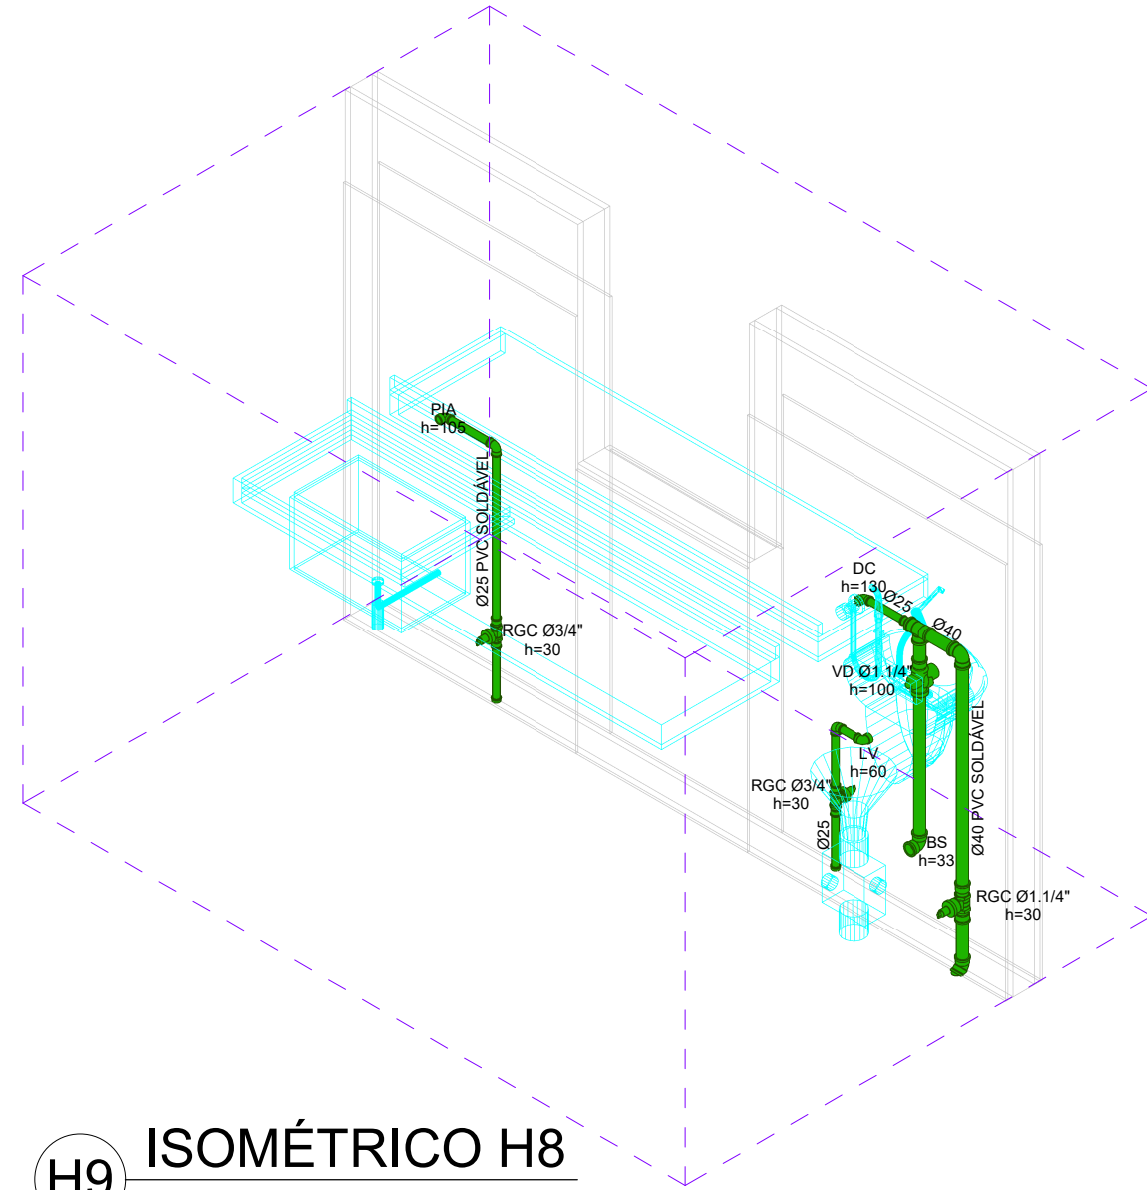


H9 ISOMÉTRICO H8
SEM ESCALA

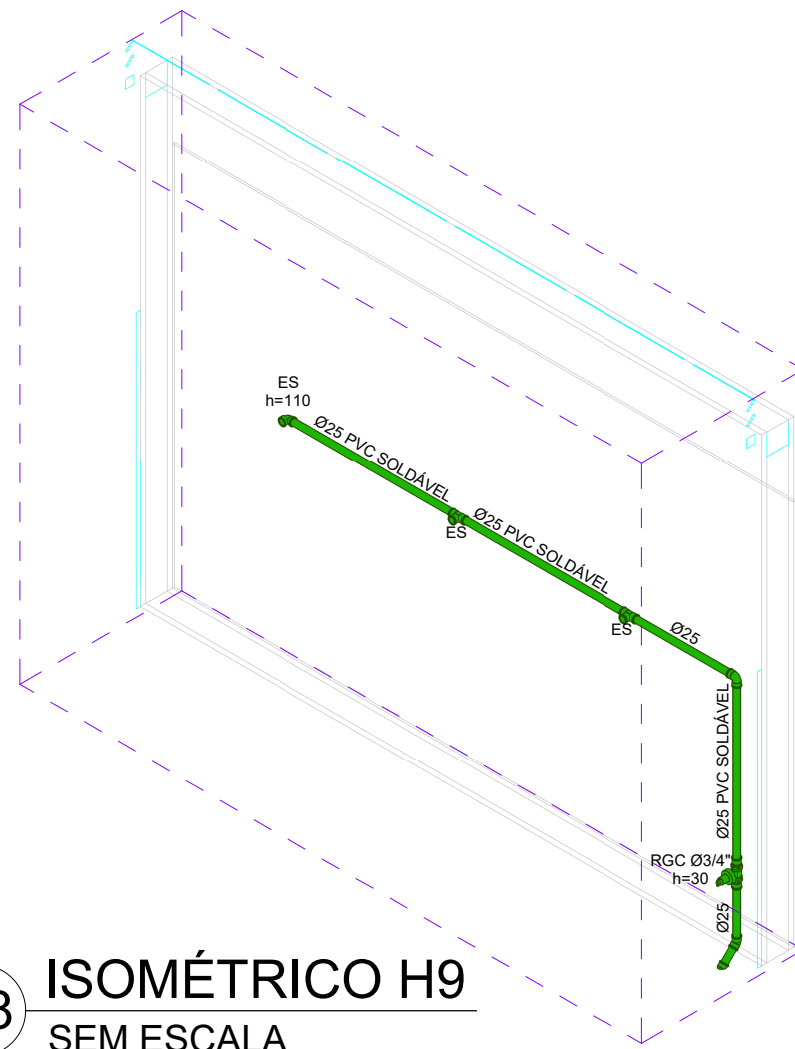


H8 ISOMÉTRICO H9
SEM ESCALA

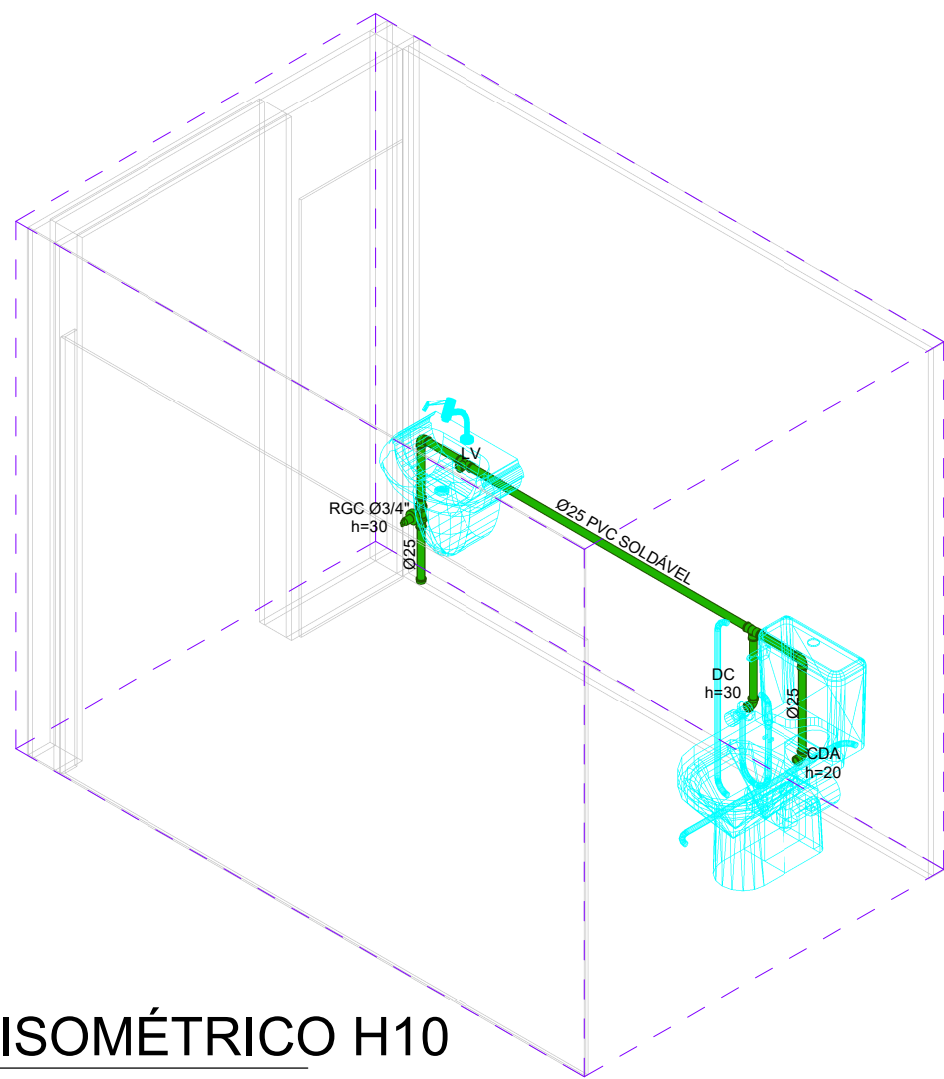


H10 ISOMÉTRICO H10
SEM ESCALA

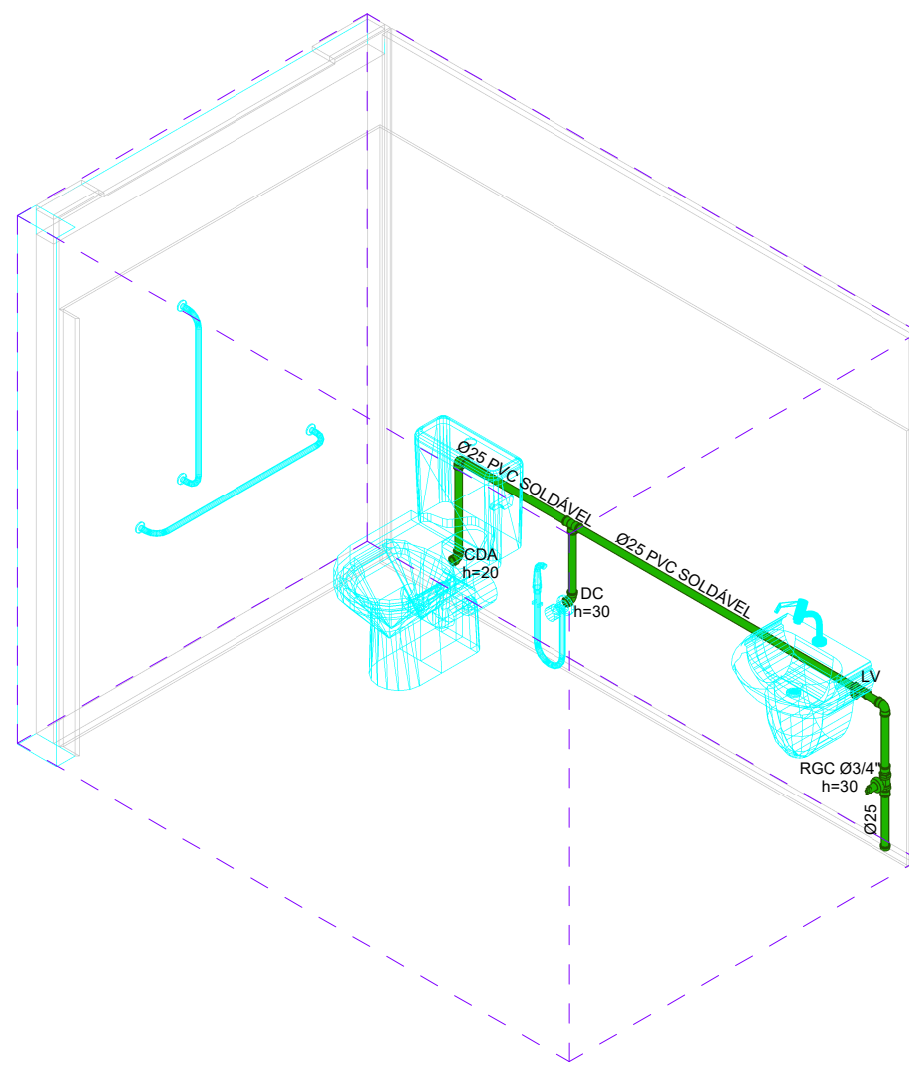


H11 ISOMÉTRICO H11
SEM ESCALA

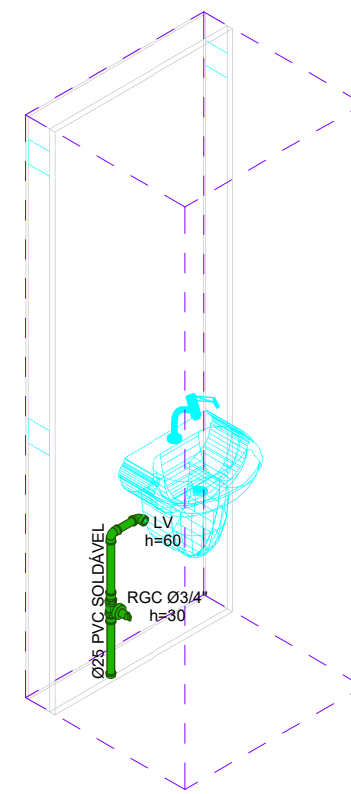

H12 ISOMÉTRICO H12
SEM ESCALA

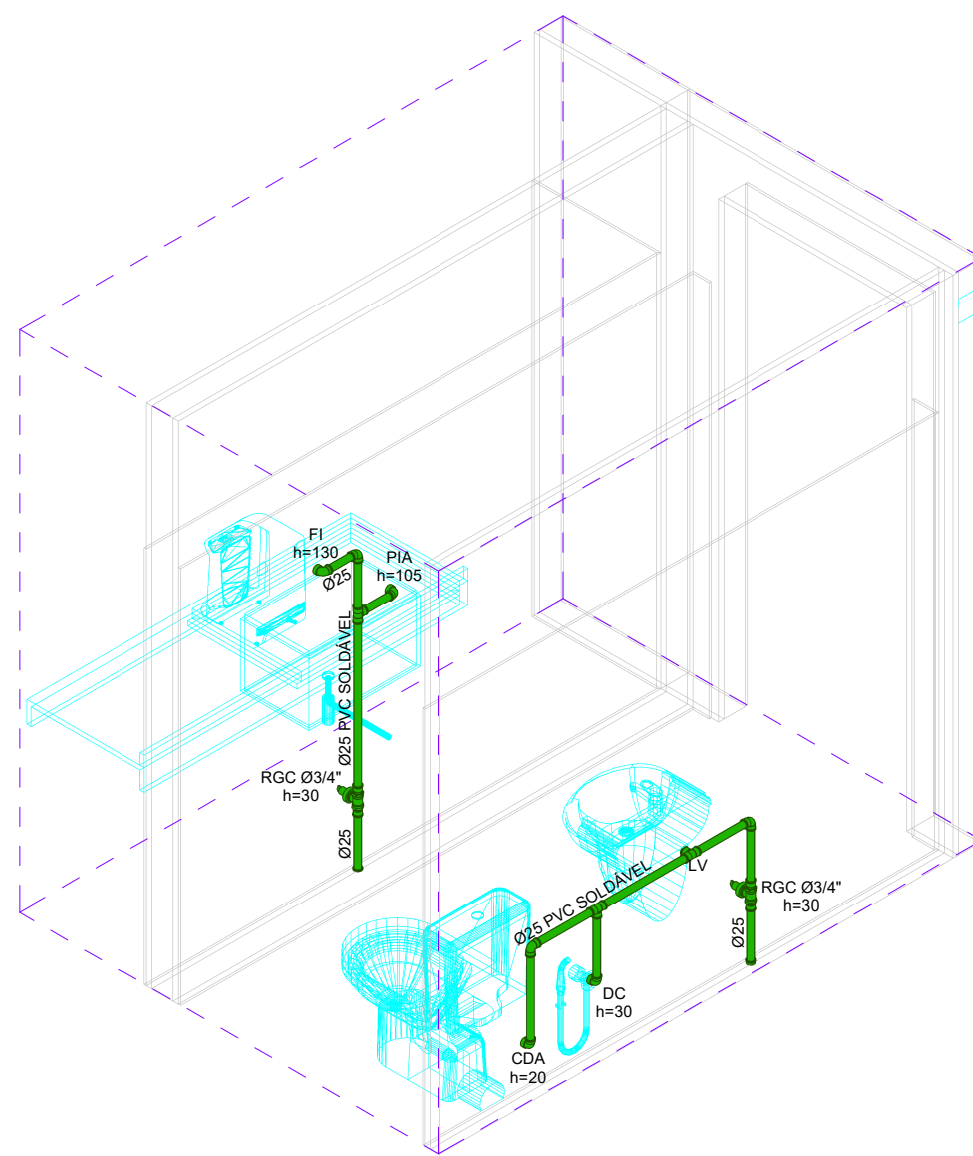

H13 ISOMÉTRICO H13
SEM ESCALA

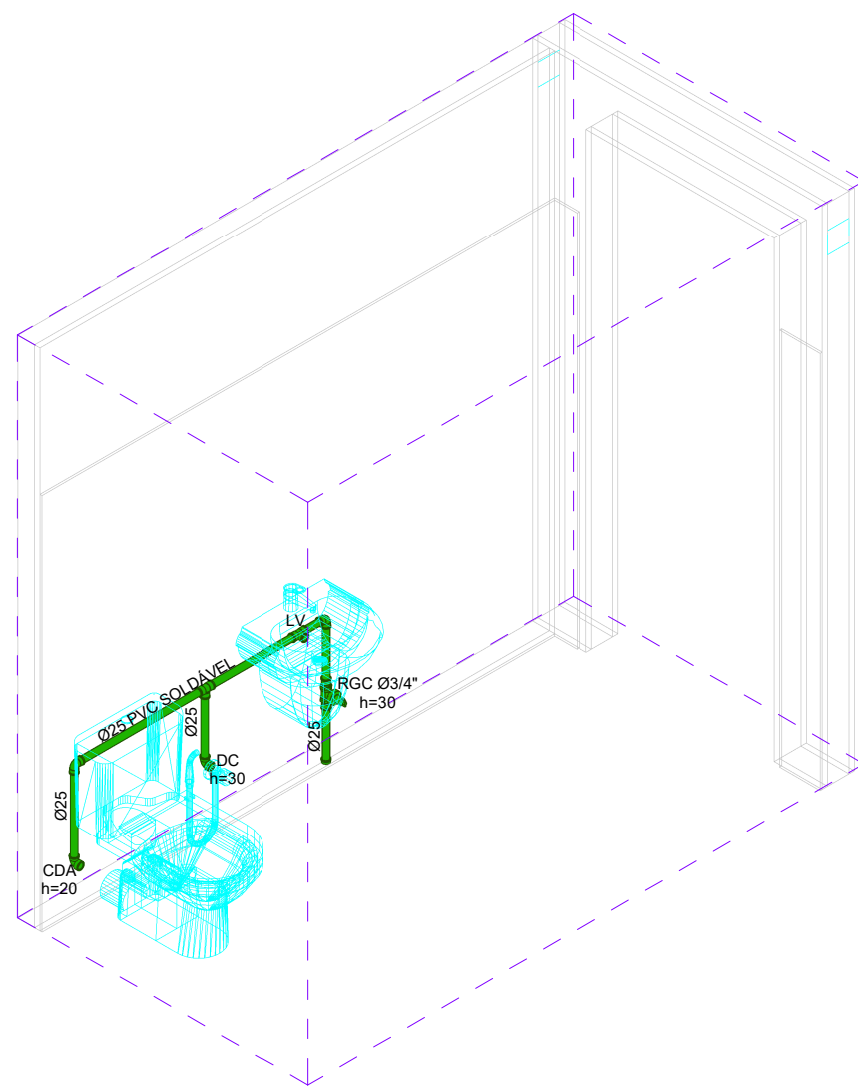

H14 ISOMÉTRICO H14
SEM ESCALA

CAIXAS E SIMILARES:
CA - CAIXA DE AREIA
CC - CAIXA DE CAPTAÇÃO
CG - CAIXA DE GORDURA
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
PV - POÇO DE VISITA

MATERIAIS:
PVC SN - PVC SÉRIE NORMAL
PVC SR - PVC SÉRIE REFORÇADA

DIVERSOS:
TL - TORNEIRA DE LIMPEZA
TLNP - TORNEIRA DE LIMPEZA DE ÁGUA NÃO POTÁVEL

CONEXÕES E PEÇAS:
J - JOELHO
JD - JUNÇÃO DUPLA
JS - JUNÇÃO SIMPLES
LD - LUVA DUPLA
GC - GRELHA E PORTA GRELHA DE PVC CROMADA
GF - GRELHA DE FERRO
GH - GRELHA HEMISFÉRICA
REX - REDUÇÃO EXCÊNTRICA
RGB - REGISTRO DE GAVETA BRUTO
RGC - REGISTRO DE GAVETA CROMADO
RPPC - REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO
T - TE

LEGENDA PRUMADA:
EFLUENTE DA PRUMADA

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MILÍMETROS

MATERIAL DA TUBULAÇÃO

LEGENDA LIGAÇÕES:
(Ø45) DESVIO DE REDE COM 2x45°
(Ø90) DESVIO DE REDE COM 2x90°
(LP) LIGAÇÃO NA VERTICAL NO PE DA PRUMADA

LEGENDA DE FURAÇÃO:
FURO EM VIGA

FP - FURAÇÃO EM PILAR
FL - FURAÇÃO EM LAJE
FV - FURAÇÃO EM VIGA
DV - DESVIO DE VIGA

OBS.:
AS INFORMAÇÕES DE FURAÇÕES EM VIGAS E LAJES DEVERÃO SER VERIFICADAS NAS PLANTAS ESPECÍFICAS DE FURAÇÕES.

LEGENDA DOS SISTEMAS DAS TUBULAÇÕES

ÁGUA FRIA (AFR)

ÁGUA FRIA DE VALVULA (AFV)

ÁGUAS PLUVIAIS (APL)

ALIMENTAÇÃO CONCESSIONÁRIA (ALC)

AVISO (AVISO)

DRENO DE CLIMATIZAÇÃO (DAC)

ESGOTO (ESG)

EXTRAVALSAÇÃO (EXT)

GORDURA (GOR)

LIMPEZA (LIMP)

RECALQUE

VENTILAÇÃO SANITÁRIO (VEN)

OBSERVAÇÕES GERAIS

DECLIVIDADE:
-AS CANALIZAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NUNCA DEVERÃO SER INTEIRAMENTE HORIZONTAIS, DEVENDO APRESENTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,2% NO SENTIDO DE ESCOAMENTO, NÃO SE ADMITINDO O SENTIDO INVERSO.
-AS DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA ESGOTO NÃO ESPECIFICADAS SERÃO (Ø ± 75mm - i ≥ 2%).
-AS DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA ESGOTO NÃO ESPECIFICADAS SERÃO (Ø ≥ 100mm - i ≥ 1%).
-AS DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS SERÃO (i ≥ 1%).
-AS INCLINAÇÕES ACIMA DEVERÃO SER SEGUIDAS, SALVO NOS LOCAIS INDICADOS.

NOTAS:
-COTAS EM CENTÍMETROS. DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES DE PVC EM MILÍMETROS.
-OBSERVAR CONCRETAGEM DE TUBOS E CONEXÕES COM ELEMENTOS ESTRUTURAIS.
-TODAS AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO NÃO ESPECIFICADAS SERÃO EM PVC RÍGIDO.
-UTILIZAR EM TODOS PÉS DE PRUMADA CURVA CURTA SÉRIE "R".
-NAS LINHAS DE RECALQUE COM MUDANÇA DE DIREÇÃO DE 90° UTILIZAR DOIS JOELHOS DE 45°.
-PARA EFEITOS DE EXECUÇÃO, ATENTAR-SE AOS DETALHAMENTOS. -AS INSTALAÇÕES DE GÁS GLP DEVERÃO SER VERIFICADAS JUNTO AO PROJETO ESPECÍFICO.
-AS INSTALAÇÕES DO PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DEVERÃO SER VERIFICADO JUNTO AO PROJETO ESPECÍFICO.
-CASO HAJA DÚVIDAS, CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL ANTECIPADAMENTE À EXECUÇÃO.
-TODA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO QUE ESTIVER NA HORIZONTAL, DEVERÁ RECEBER ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE MANTA DE POLETILENO COM ESPESURA MÍNIMA DE 5mm.
-CONFORME ESTABELECIDO PELA ABNT NBR 15675:2013 A VIDA ÚTIL DE PROJETO (VUP) PARA OS SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS É DE 20 ANOS.

CONSORCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Medidas em centímetros
O valor da cota prevalece ao da escala

Conferir medidas no local.
Antes de qualquer alteração consultar o responsável pelo projeto

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO

REVISÃO	DATA	DISCRIMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO
R00	25/08/2025	EMIÇÃO INICIAL
NOME DO EMPREENDIMENTO: UBSI II		
ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO: DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)		DISCIPLINA: HIDROSSANITÁRIO
TÍTULO DO DESENHO: ISOMÉTRICOS ÁGUA - H7 ATÉ H14		ETAPA: EXECUTIVO
PROJETISTA E COORDENADOR ARQUITETURA CONSORCIO SAÚDE CONCREMAT MEP		ESPECIALIDADE: HID
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO RHIAN PETRIN DOS SANTOS ENG. CIVIL - CREA PR 153.970/D		ESPECIALIDADE: HID
		REVISÃO: R00
		ESCALA: INDICADA