


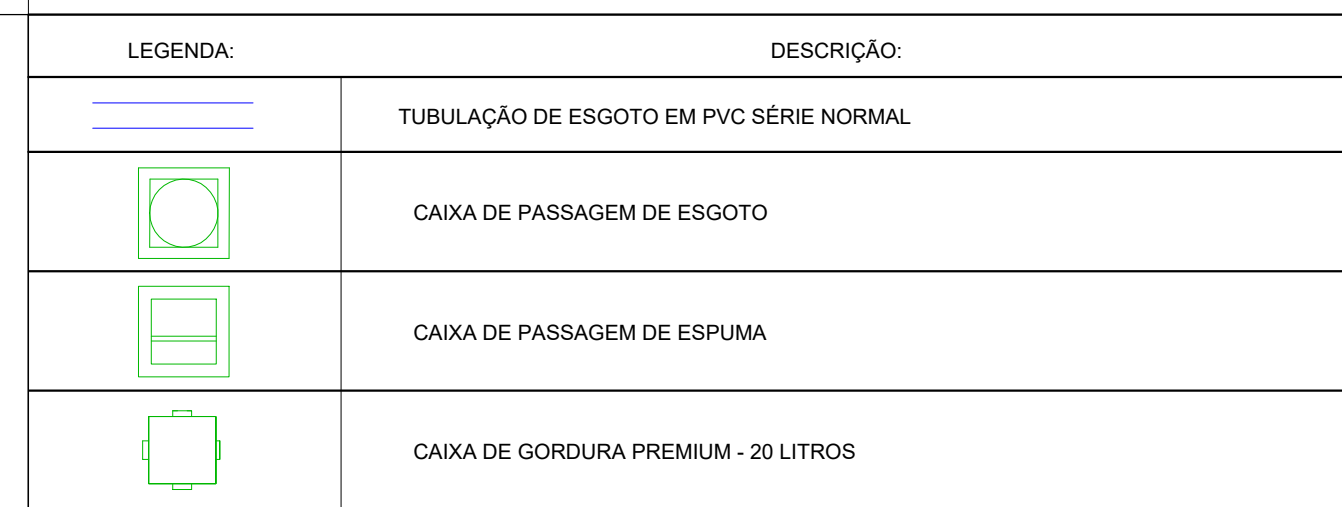

- 1- TODA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE ESGOTO DEVERÁ TER DECLIVIDADE UNIFORME, COM VALOR MÍNIMO DE $\% 1,0$.
- 2- TODA REDE DE ESGOTO SERÁ EXECUTADA COM TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL, PARA DIÂMETROS ATÉ 200mm.
- 3- TODA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITÁRIO DEVERÁ TER DECLIVIDADE UNIFORME, COM VALOR MÍNIMO DE 2% PARA TUBOS MENORES OU IGUAIS QUE 75mm, VALOR MÍNIMO DE 1% PARA TUBOS DE 100mm E 150mm, E PARA DIAM. MAIORES DECLIVIDADE $0,5\%$.
- 4- TODA REDE DE ESGOTO PRIMÁRIO SERÁ EXECUTADA COM TUBOS DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL, EXCETO ONDE INDICADO.
- 5- NUNCA AQUECER TUBULAÇÕES DE PVC SOB NENHUM ARGUMENTO.
- 6- NOS "PÉS" DE COLUNAS DE ESGOTO OU DRENAGEM, USAR SEMPRE CONEXÕES REFORÇADAS.
- 7- DIÂMETROS EM mm, DIMENSÕES EM m, EXCETO ONDE INDICADO.
- 8- AS CAIXAS DE PASSAGEM, GORDURA E INSPEÇÕES, SERÃO EXECUTADAS SEMPRE EM CONCRETO OU ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDO COM ARGAMASSA, COM FORMATO EM "MEIA CANA", PARA DIRECIONAR O FLUXO DE ÁGUA.
- 9- ONDE EXISTIR TRÁFEGO DE VEÍCULOS OU CARGA PESADA, OS TAMPOS DAS CAIXAS DE ESGOTO OU DRENAGEM, SERÃO EM FERRO FUNDIDO COM CAPACIDADE COMPATIVEL COM A CARGA DO TRÁFEGO.
- 10- AS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO OU DRENAGEM, DEVEM SER EXECUTADAS DE MODO A PERMITIR A FÁCIL INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, EM QUALQUER ÉPOCA.
- 11- A DISTÂNCIA ENTRE CAIXAS SIFONADA, CAIXA DE INSPEÇÃO, POÇOS DE VISITAS OU PEÇAS DE INSPEÇÃO NÃO DEVER SER SUPERIOR A 25m.