
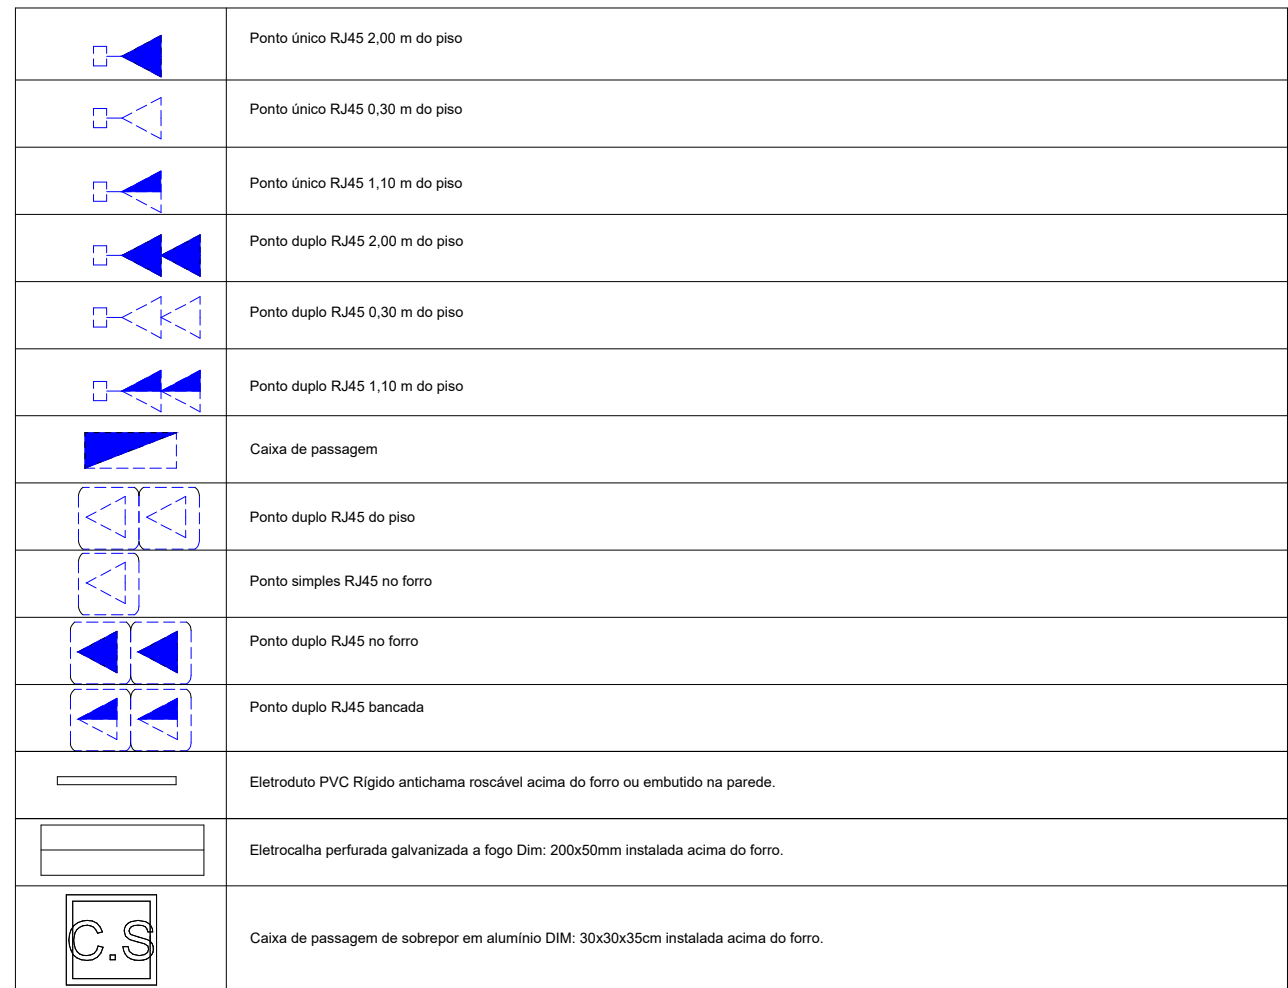




NOTAS


- 01 - TODOS OS COMPONENTES (CABOS, PAINEL, TOMADAS, ETQ) DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER DE CATEGORIA 6.
- 02 - OS COMPONENTES DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER ATERRADOS CONFORME PREDETERMINADO PELAS NORMAS APLICÁVEIS.
- 03 - TODO O CABEAMENTO DEVERÁ SER CERTIFICADO DEPOIS DA INSTALAÇÃO.
- 04 - A FASE DE ENTÃO INTERFERÊNCIA DEVERÁ DEVER HAVER SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS CABOS DE ENERGIA E DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, QUE CAMINHARÁ PARALELAMENTE.
- 05 - OS ENCAMINHAMENTOS DEVE SER TIPO CANALIZADO, COM CUBA DE RAO 100 CM POR CADA CURVA, PARA INSERÇÃO DEVER SER INSTALADO ANTES QUAISQUER CURVAS.
- 06 - PARA A FAIXA DOS ELETRODUTOS AS CAIXAS DEVERÃO SER UTILIZADAS BUCHAS E ARRUELAS.
- 07 - A PROTEÇÃO DEVE SER EFETUADA POR ELETRODUTOS DE ALUMÍNIO, DEVIDO A NECESSIDADE DE POSSUIR CHAMFOS NAS LATERAIS, ENTÃO CURVAS DE 90° INAPROPRIADAS PARA O ENCAMINHAMENTO DOS CABOS.
- 08 - EM TODAS AS SADAS DE CABOS DE DERIVAÇÃO, ONDE NÃO FOR POSSÍVEL, FIXAR ELETRODUTO COM CUBA PARA PROTEÇÃO NA PERIFERIA.
- 09 - AS CAIXAS E CONDUÍTES DEVERÃO SER TAMPADES ADICIONAMENTE APÓS A INSTALAÇÃO.

DESCRIÇÃO DOS CABOS

- 1 - UTP: CABO TIPO PAR TRANÇADO NÃO BLINDADO (UTP) DE 4 PARES, 23 AWG, 100 OHMS, 250MHZ, EIA/TIA CATEGORIA 6, ISO/IEC CLASSE E;

NORMAS

- NBR 14568 2013 - CABEAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EDIFÍCIOS COMERCIAIS.
- IATIA 568-C (C.1. C.2 E C.3) - COMMERCIAL BUILDING TELECOMMUNICATIONS STANDARD.
- IATIA 569-A - COMMERCIAL BUILDING STANDARDS FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES.
- IATIA 606-A - ADMINISTRATION STANDARD FOR THE TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE OF COMMERCIAL BUILDINGS.
- IATIA 607 - GROUNDING AND BONDING REQUIREMENTS FOR TELECOMMUNICATIONS IN COMMERCIAL BUILDINGS.

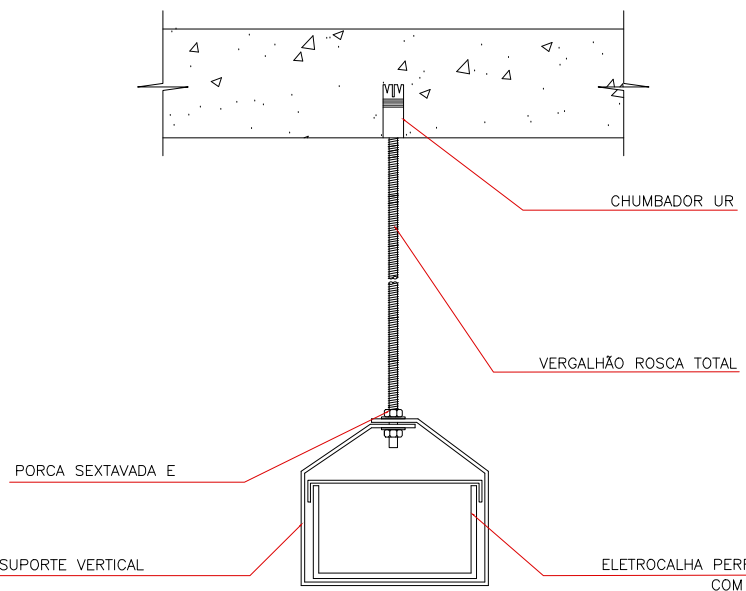

EV	DATA	CONTEUDO	REV	DATA	CONTEUDO
01	JAN/2020				
00	DEZ/2025				

CER 3

Endereço do Empreendimento DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)	Disciplina (ELETRICO)
PLANTA BASE DE ESTRUTURA	Etapa PROJETO EXECUTIVO
 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	Responsável Proprietário e coordenador CONSORCIO SAÚDE CONCREMAT AEP - CNPJ: 06.250.454/0001-35 RUA JOSEMARIA MENDES, s/n. JOÃO PESSOA - PB 51020-000 - CEP: 51020-000 Tel: (31) 32534131
	Escala 01 CAB
	Revisão 01
	Emissão 1/200