
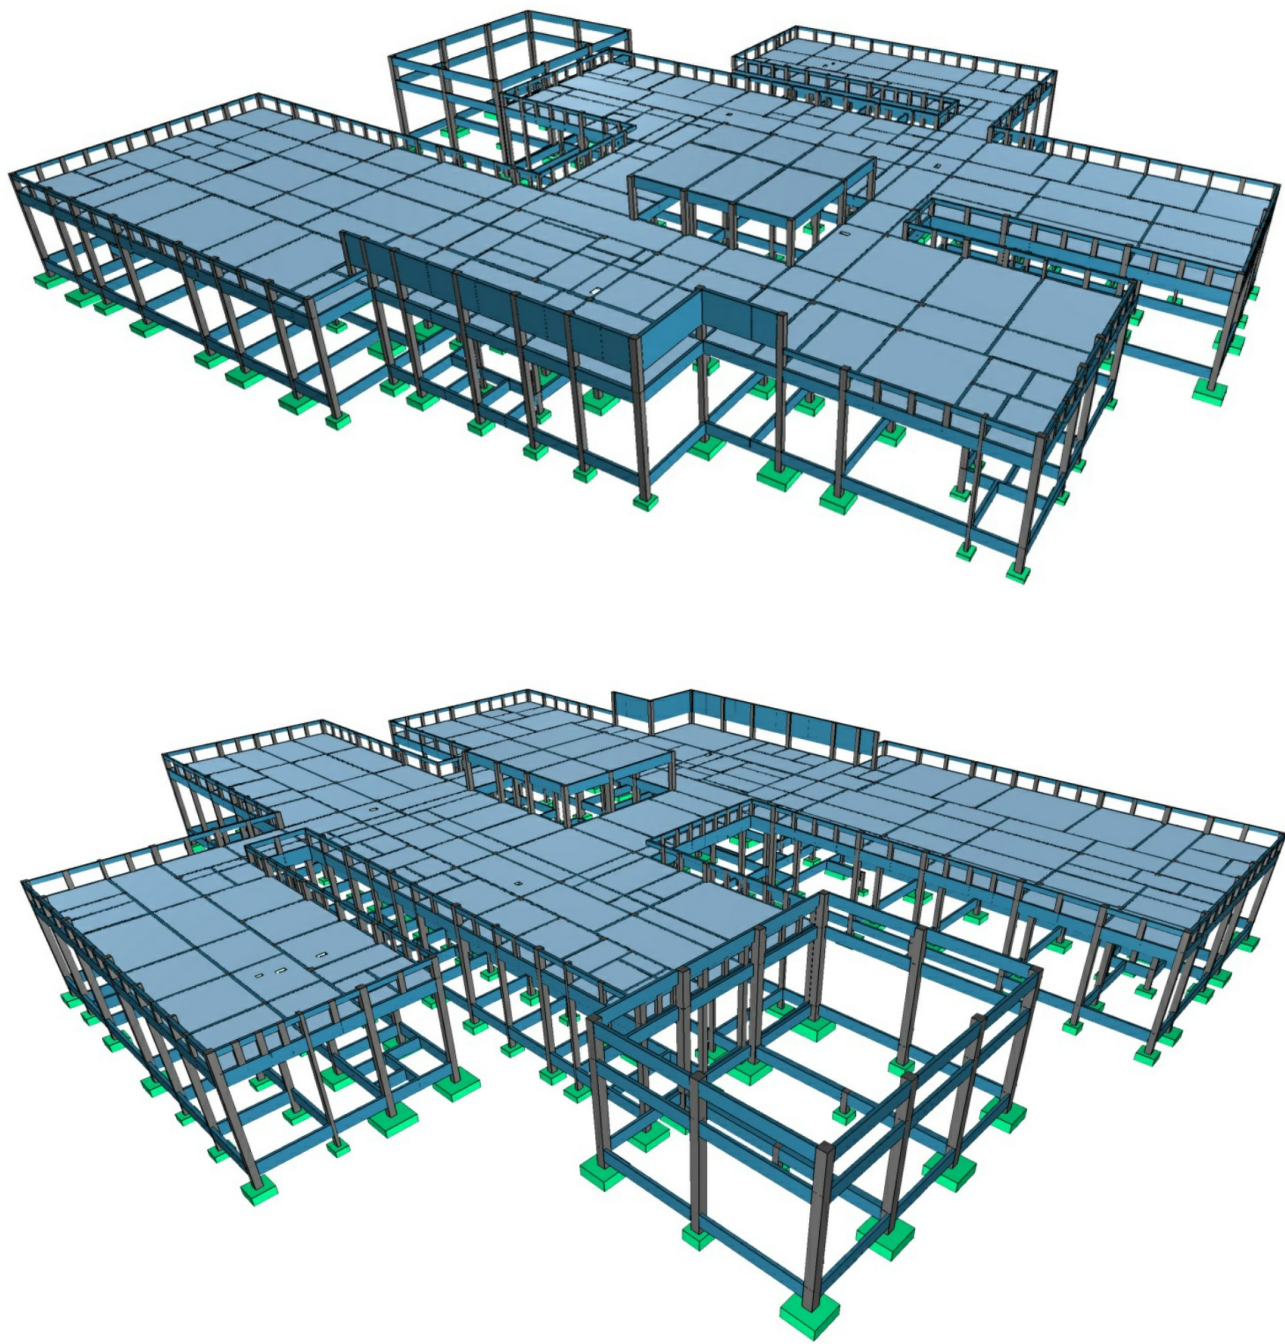


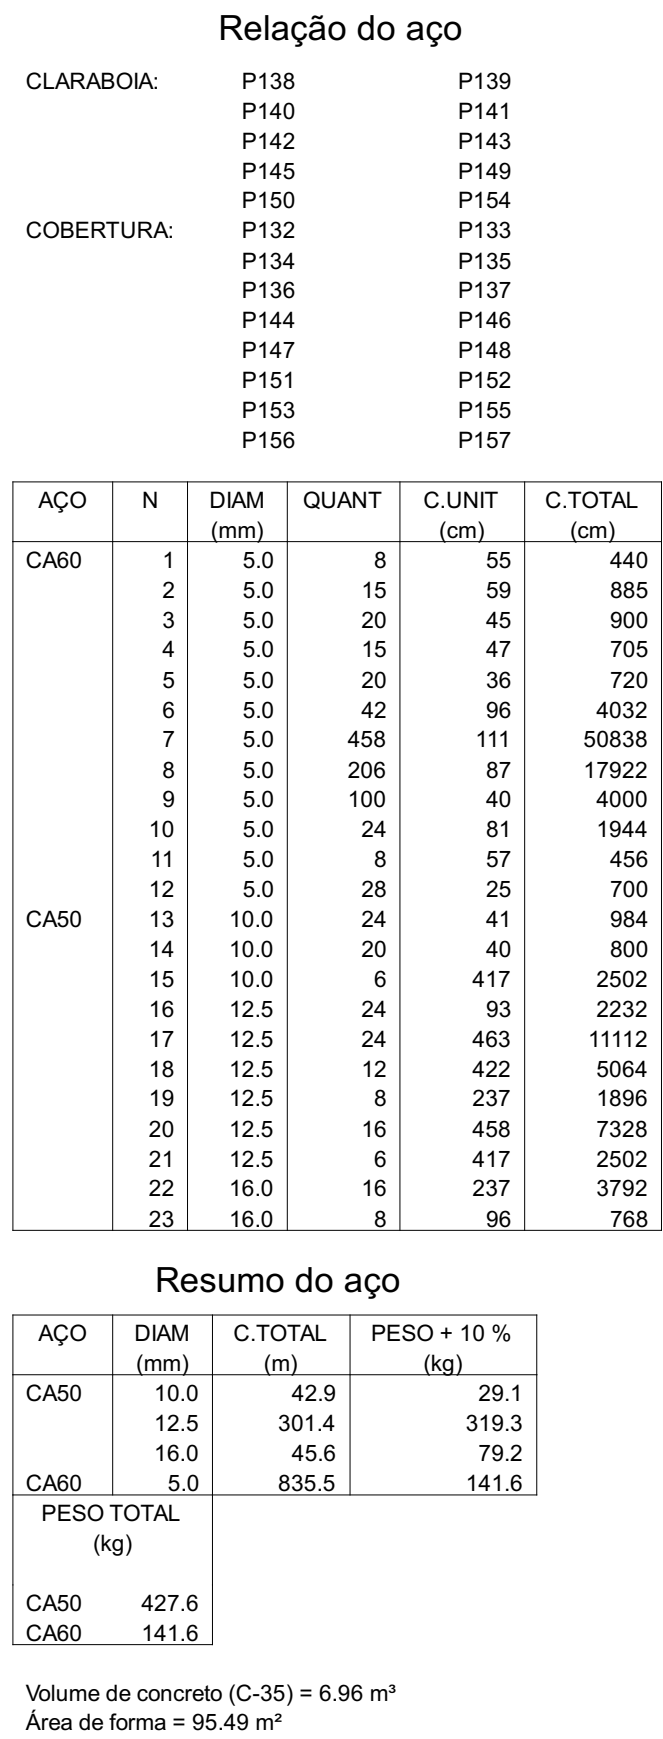

01. CONCRETO F-60,0 MPa, 180 kg/m³; CIMENTO PORTLAND TIPO II - 42,5 MPa; AGREGADO MÁXIMO = 0,60 m; CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 270 kg/m³; COEFICIENTE DE ADESIÃO ENTRE O CIMENTO E O AGREGADO MÁXIMO = 0,90 kg/cm².
02. EFETUAR CURA DO CONCRETO POR UM PERÍODO NÃO INFERIOR A 7 DIAS, MANUTENDO UMEDECEDA DA SUPERFÍCIE E/OU PROTETORAÇÃO.
03. USAR DETALHAMENTO PARA GARANTIR OS COMENTÁRIOS INDICADOS.
04. CONECTAR MECILLOS NA LARGURA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E/OU DESENVOLVIMENTO DE MEDIDA + CENTROIS.
05. TODAS AS PEÇAS ESTRUTURAIS DEVEM TER AS DIMENSÕES MÍNIMAS ENCONTRADAS NESTE PROJETO.
06. A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ OBEDECER AS PRESCRIÇÕES DA NR-18/2019.
07. NÃO UTILIZAR ARMADURA DE VEDAÇÃO COMO FORMA PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS.
08. UTILIZAR VERGUE + CONTRA-VERGUE SEM ORIENTADA NA ALVENARIA.
09. O ENQUADRAMENTO DA ALVENARIA DEVE SER ABERTURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA, PARA QUE SEJA EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS DE SEGURANÇA NAS BLOCOS DE VEDAÇÃO E PAREDES PROTEIÇÕES.
10. O COMPARTIMENTO DE SELO DE VEDAÇÃO DEVE SER FEITO COM O USO DE MATERIAL RESISTENTE AO SOLO E DAS SANITÁRIOS, BOLSAS E BALANÇAS, QUANDO FOR O CASO, PARA QUE NÃO HAJA PERTURBAÇÃO DO SOLO E DO CONCRETO ESTRUTURAL.
11. AS FASES DOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO E ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS COM EMULSÃO ÀSPALTICA TIPO NEUTRO OU EQUIVALENTE TECNOLÓGICO.
12. VERIFICAR ANTES DA CONCRETAGEM, TODAS AS PASSAGENS DE INSTALAÇÕES DE INSTALAÇÕES.
13. CANALIZAÇÕES QUE PASSEM VERTICALMENTE NOS PISOS E LAJES NÃO PODEROCORRER. SOMENTE SERÃO ADMISSÍVEIS AS TUBAGENS QUE PASSEM HORIZONTALMENTE NOS PISOS E LAJES.
14. CONFIRMAR ANTES DA IMPLANTAÇÃO E MONTAGEM DOS EIXOS A FIM DE QUE A OBRA SEALOCADA CORRESPONDA EXATAMENTE DESTINADA.
15. VERIFICAR SE HA MONTAGEM DE CONTRA-LAJO NOS ELEMENTOS E CERTIFIQUE-SE DE QUE A MESMA SEJA EXECUCADA.
16. SUGERE-SE A UTILIZAÇÃO DA LAJADA PARA EVITAR PRESSÃO NA INTERFACEL ENTRE PAREDE DE ALVENARIA E LAJADA, APÓS COMACOMENÇO DO RESPONSABILIZANTE.

| OBRAMENTOS :   |                           |                          |
|----------------|---------------------------|--------------------------|
| ELEMENTO       | SEM CONTATO<br>COM O SOLO | EM CONTATO<br>COM O SOLO |
| VIGAS          | 2,5 CM                    | 2,5 CM                   |
| LAMELASCADAS   | 2,0 CM                    | 2,5 CM                   |
| PILARES        | 2,8 CM                    | 4,0 CM                   |
| SANITAS        | -                         | 4,0 CM                   |
| BLOCOS         | -                         | 4,0 CM                   |
| TUBULAÇÕES     | -                         | -                        |
| RESERVOATÓRIOS | 3,0 CM                    | 3,0 CM                   |

FUNDAÇÃO ( ) :

1. FUNDAÇÃO E PILARES DE ARRANQUE DEVERÃO SER CALCULADOS DE ACORDO COM O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO E RELATÓRIOS DE SONDAGEM

- DESFORMA:
1. FACES LATERAIS: 3 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
  2. FACES INFERIORES, DEIXANDO PONTALETES DE ESCORAMENTO: 14 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
  3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES DE ESCORAMENTO: 28 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
  4. NOS BALANÇOS, A RETIRADA DAS ESCORAS DEVERÁ SER REALIZADA DA PONTA PARA O APOIO.
  5. É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA O PROJETO DE ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO.

[illegible]