


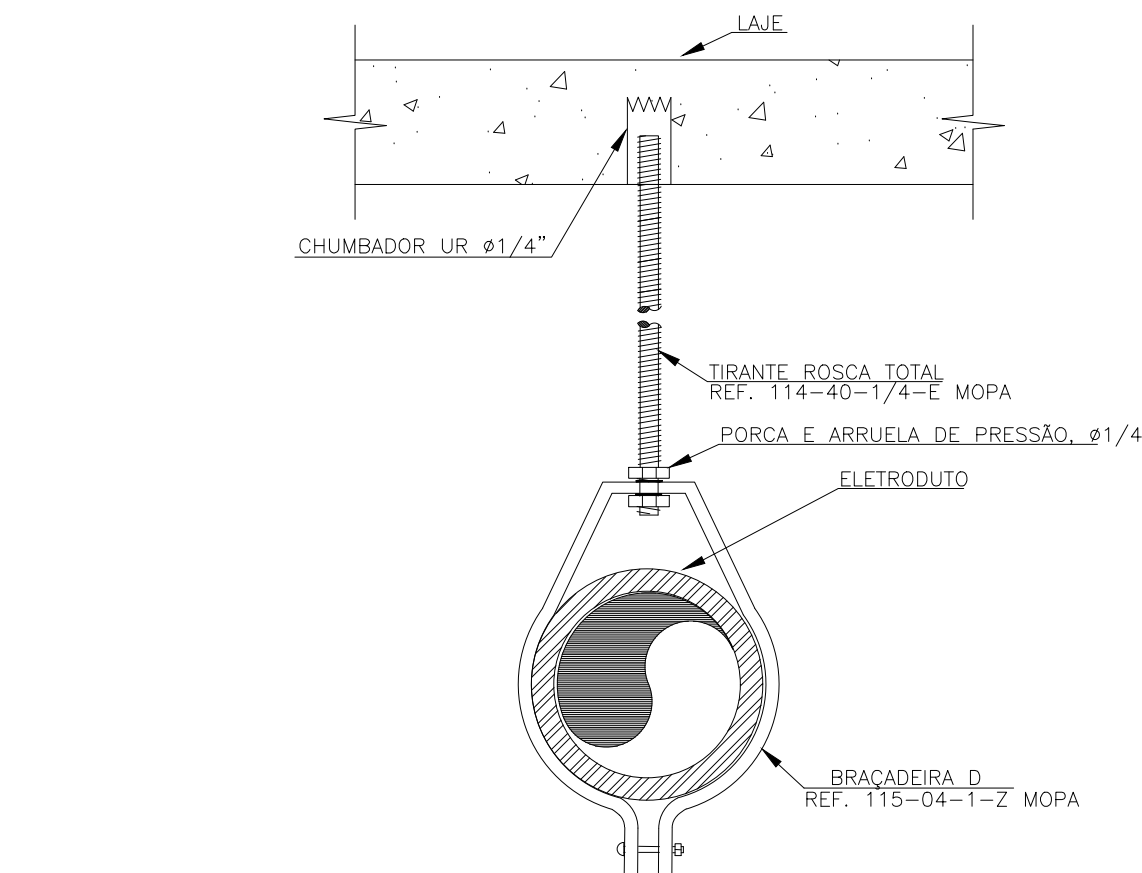

DETALHE DA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO

	Placa (código RA45) 2,10 m de placa, montada em caixa de PVC 4x2 com espelho.
	Placa (código RA45) 0,30 m de placa, montada em caixa de PVC 4x2 com espelho.
	Placa (código RA45) 1,10 m de placa, montada em caixa de PVC 4x2 com espelho.
	Placa (código RA45) 2,10 m de placa, montada em caixa de PVC 4x2 com espelho.
	Placa (código RA45) 0,30 m de placa, montada em caixa de PVC 4x2 com espelho.
	Placa (código RA45) 1,10 m de placa, montada em caixa de PVC 4x2 com espelho.
	Caixa de passageiros
	Placa (código RA45) do piso, montada em caixa de alumínio com Tampa em aço inoxidável.
	Placa (código RA45) do piso, montada em caixa de PVC 4x2 com espelho.
	Placa (código RA45) do forro, montada em caixa de PVC 4x2 com espelho.
	Placa (código RA45) laminada
	Estalado PVC Rigido aderência residual da placa no forro emoldurado no parafuso executado em projeto.
	Estalado (parafuso galvanizado a frio DN 300x060) instalado acima do forro
	Caixa de passageiros de alumínio em alumínio DN 300x100 (sem instalação acima do forro)
	OMEGA-FR FRATROX CONFLUÊNCIA/SAVATOP (ver especificação no manual de usuário)

NOTAS

- 01- TODOS OS COMPONENTES: BANCOS, PATCH-PANEL, TOMADAS, ETC) DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER DEVIDO A CADA CATEGORIA.
- 02- O CUMPRIMENTO DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÁ SER ATENDIDO CONFORME PREDEFINIDÃO PELAS NORMAS APLICÁVEIS.
- 03- TODO O CABEAMENTO SERÁ CERTIFICADO DEPOIS DA INSTALAÇÃO.
- 04- A FASE DE EVITAR INTERFERÊNCIAS E/OU COMEÇAR A DEGRADAR DEVERÁ HAVER SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS CABOS DE ELÉTRICA E DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, QUE CAMINHAREM PARALELAMENTE.
- 05- OS ENCAMINHAMENTOS COM ELÉTRICO DEVERÃO SER FEITOS COM CABO DE RAIO LONGO E/OU CONDULETE TIPO PARA INSERÇÃO DE FIORES SEM NESTA ORDEM.
- 06- PARA A FIXAÇÃO DOS ELÉTRICOS AS CAIXAS DEVERÃO SER UTILIZADAS BUCHAS E ANELAS.
- 07- O ENCAMINHAMENTO DESENVOLVIDO DEVERÁ EVITAR O ATRITO ENTRE OS CABOS E/OU ELÉTRICOS E POSSUIR CUBAÇOS NAS LATERAIS, EVITANDO QUINTOS DE 90º IMPROPRIADOS PARA O ENCAMINHAMENTO DOS CABOS.
- 08- EM TODAS AS SAÍDAS DE CABOS DEVERÁ SER DESENVOLVIDA, ONDE NÃO FOR POSSÍVEL, FIORES ELÉTRICO COM BUCHA E PROTEÇÃO NA PERIFERIA DA SAÍDA.
- 09- AS CAIXAS E CONDULETES DEVERÃO SER TAMPADES ADEQUADAMENTE APÓS A INSTALAÇÃO.

DESCRICÃO DOS CABOS

2 - CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50P: CABO METÁLICO DE TELEFONIA, CONTENDO 30 PARES, PARA USO INTERNO (INDOOR).

NORMAS

- NBR 14565 2013 - CABEAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EDIFÍCIOS COMERCIAIS.
 - EIA/IA 568-C (C.1, C.2 E C.3) - COMMERCIAL BUILDING TELECOMMUNICATIONS STANDARD.
 - EIA/IA 568-A - COMMERCIAL BUILDING STANDARDS FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES.
 - EIA/IA 606-A - ADMINISTRATION STANDARD FOR THE TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE OF COMMERCIAL BUILDINGS.
 - EIA/IA 607 - GROUNDING AND BONDING REQUIREMENTS FOR TELECOMMUNICATIONS IN COMMERCIAL BUILDINGS.