


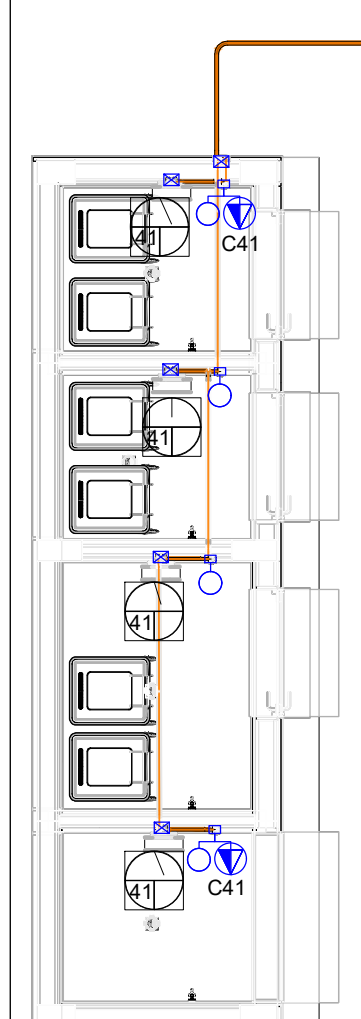

	Arandela na parede a 1800mm no piso acabado
	Quadro de Distribuição tipo Sobrepor em Parede em chapa de aço
	Caixa de passagem 4x4 embutida na parede a 0,30m do piso exceto indicado em projeto.
	Eletroduto corrugado reforçado na cor laranja instalado piso ou conforme indicado em projeto.
	Eletroduto PVC rígido rosqueável instalado acima do forro aparente ou embutido na parede.
	Luminária LED de embutir quadrada Dim: 617x617mm difusor translúcido, fluxo luminoso 4190 lumens, potência 36W, IRC->80 e temperatura da cor 5000K. Exceto indicado.
	Luminária LED de embutir retangular dim: 1243x210mm com difusor translúcido, fluxo luminoso 3650 lumens, potência 36W, IRC->80 e temperatura da cor 5000K.
	Subida de Eletroduto
	Descida de Eletroduto
	Eletroduto que passa descendo
	Eletroduto que passa subindo

- 1 - TODA ELÉTROTUBO NÃO COTADA SERÁ DE 3/4".
- 2 - TODA CANA NÃO COTADA SERÁ DE 4"x4".
- 3 - TODA FAIXA NÃO COTADA SERÁ DE 2,5mm".
- 4 - TODA TUBAGEM COM ELÉTRICAS PRETAS DE 2mm TANTO PARA O Nº DO CIRCUITO COMO NOLOCELO NA COR PRETA OU BRANCA.
- 5 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS PLÁSTICAS AZUL-COALANTE NA COR DO FIO DE FASE, E AS ELÉTRICAS PRETAS DE 2mm TANTO PARA O Nº DO CIRCUITO COMO PARA O NÍVEL DE TENSÃO.
- 6 - TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILAS AFA-NÚMEROS (EM TODOS OS CONDUTORES - FASE, NEUTRO E TERRA) NOS QUADROS ELÉTRICOS E NAS CANAS DE TOMADAS/INTERRUPTORES.
- 7 - CABO CIRCUITO DEVERÁ TER CABO TERRA INDEPENDENTE.
- 8 - OS CABOS DEVERÃO SEGUIR O SEQUÊNCIA PADRÃO DE CORES:
FASE - VERDE
NEUTRO - AZUL CLARO
RETORNO - AMARELA
TERRA - VERDE
- 9 - OS CABOS DEVERÃO TER EM SUAS EXTREMIDADES DE ISOLAMENTO:
CIRCUITOS PARCIAIS - 750V
CIRCUITOS COMPLETOS - 1000V
- 10 - OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS PODERÃO SER ENMENDADOS EM CANAS DE PASSAGEM NÃO SENDO PERMITIDAS DENTRO DOS QUADROS, E DEVERÃO SER SEMPRE ESTABELECIDOS COM ISOLADOS CROMADOS, E FIOS DE FASE E RETORCOS COM FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA.
- 11 - DEVERÃO SER COLOCADAS TAMPAS CECAS EM TODAS AS CANAS DE PASSAGEM.
- 12 - OS ELÉTROTUBOS SERÃO ENMENDADOS POR MEIO DE LUVAS ATARRANHADAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES A SEUS LIGADOS.
- 13 - AS LIGATURAS ELÉTRICAS EM METAIS FLEXÍVEIS TIPO "SEAL TUBE" SERÃO FEITAS COM BOKES.
- 14 - A INTERLIGAÇÃO ENTRE CANA DE PASSAGEM/SACA DE ELÉTROTUBO E ADAPTADOR DE ELÉTROTUBOS PARA CANALETA NO ENFRETADOR SERÁ ATRÁVES DE ELÉTROTUBO FLEXÍVEL TIPO "SEAL TUBE".
- 15 - QUANDO HOUVER CRUZAMENTO DE ELÉTROTUBOS, UM DOS ELÉTROTUBOS DEVERÁ SER METALICO E O OUTRO DE PLÁSTICO.

A

B

CD

E