




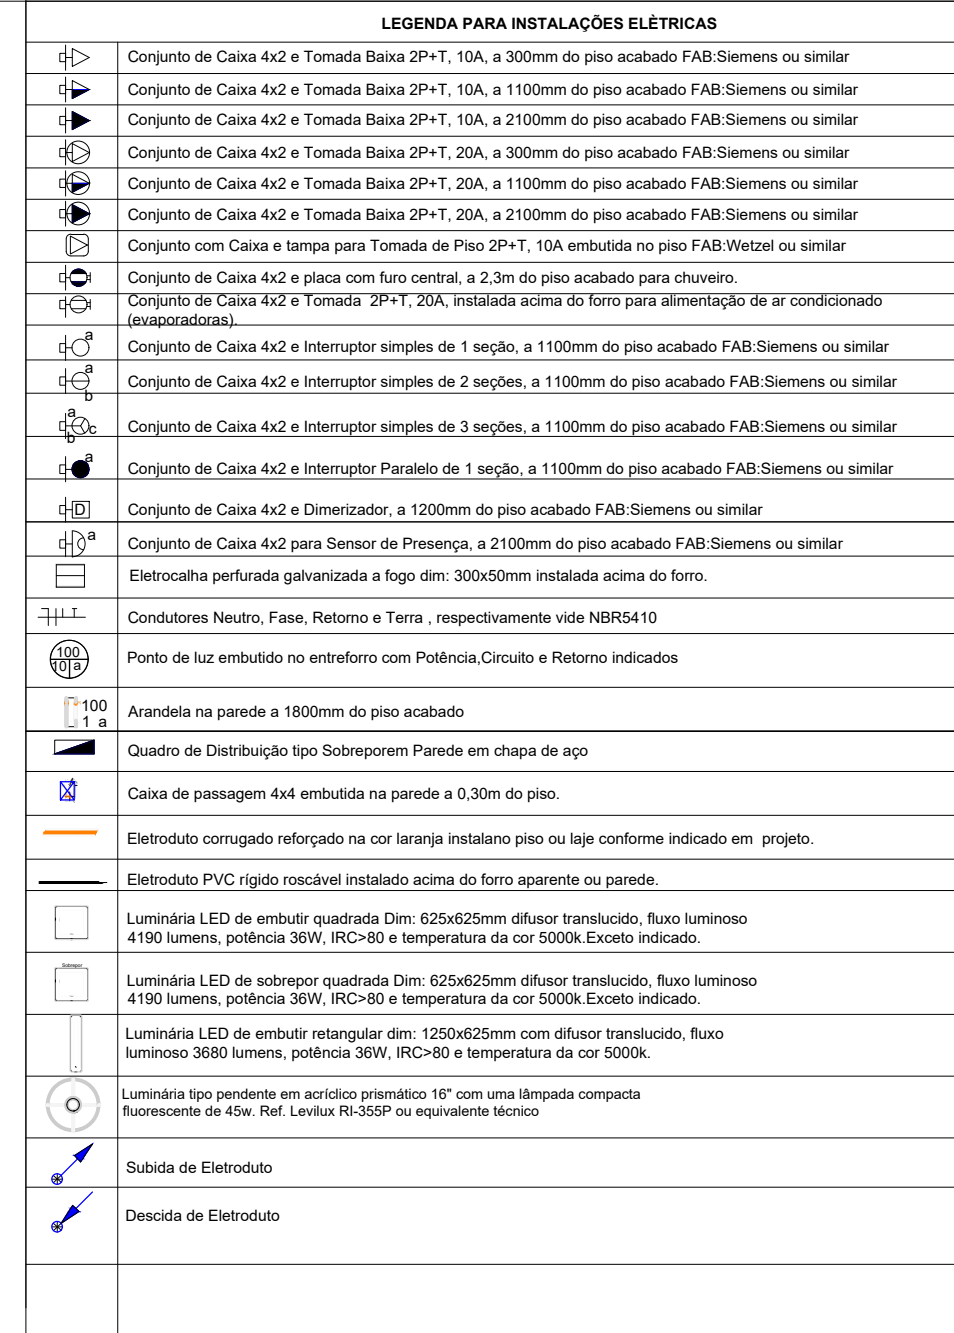

NOTAS
1 – TODO ELETRODUTO NÃO COTADO SERÁ DE 3/4".
2 – TODA CABA NÃO COTADA SERÁ DE 4"X4".
3 – TODA FAIXA NÃO COTADA SERÁ DE 2,5mm".
4 – TODAS AS TOMADAS COVENS DEVERÃO SER 2P+T – PADRÃO BRASILEIRO – 20A, ORIFÍCIO DE 4,8mm, NÚCLEO NA COR PRETA OU BRANCA.
5 – TODAS AS CABA COM VEDANTE DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS PLÁSTICAS AUTO-COLANTE NA COR CINZA OU BRANCA COM LETRAS PRETAS DE 5mm Tanto Para 0" NO CÍRCULO COMO 1/2" NO RETÂNGULO.
6 – TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS ALFA-NÚMERICAS (EM TODOS OS CONDUTORES – FASE, NEUTRO E TERRA) NOS QUADROS ELÉTRICOS E NAS CAIXAS DE TOMADAS/LUMINÁRIAS.
7 – CADA CIRCUITO DEVERÁ TER CABA TERREIRA INDEPENDENTE.
8 – OS CABOS DEVERÃO SEGUIR O SEQUENTE PADRÃO DE CORES: FASE: VERMELHA; NEUTRO: AZUL; RETORNO: AMARELA; TERREIRA: VERDE.
9 – OS CABOS DEVERÃO TER AS SEGUINTE CLASSES DE ISOLAMENTO: CIRCUITOS PARCAIS – 750V.
10 – OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAM SOMENTE QUANDO SE ENCONTRAM EM CAIXAS DE PASSAGEM NÃO SENDO PERMITIDAS TENDAS DOS QUADROS, E DEVERÃO SER SEMPRE ESTANHAOS E IDENTIFICADOS COM ETIQUETA DE AUTO-INSULAMENTO E RECORROS COM FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA.
11 – DEVERÃO SER COLOCADAS TAMPAS CEDA EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM.
12 – OS ELETRODUTOS SERÃO EMENDADOS POR MEIO DE LUVAS ATARRACADAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES A SEREM LIGADAS.
13 – AS LIGAÇÕES DOS ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS TIPO "SEAL TUBE" SERÃO FEITAS COM BOXES.
14 – INTERDITO USAR CABA PASSAGEM/CABA DE ELETRODUTOS E ADAPTADOR DE ELETRODUTOS PARA CANALETA NO CIRCUITO DE ELETRODUTOS SEM ATRÁVES DE ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO "SEAL TUBE".
15 – CADA HOLEVER DE ENCAMIOTAMENTO DE ELETRODUTOS, UM DOS ELETRODUTOS DEVERÁ SER METÁLICO FLEXÍVEL TIPO "SEAL TUBE".

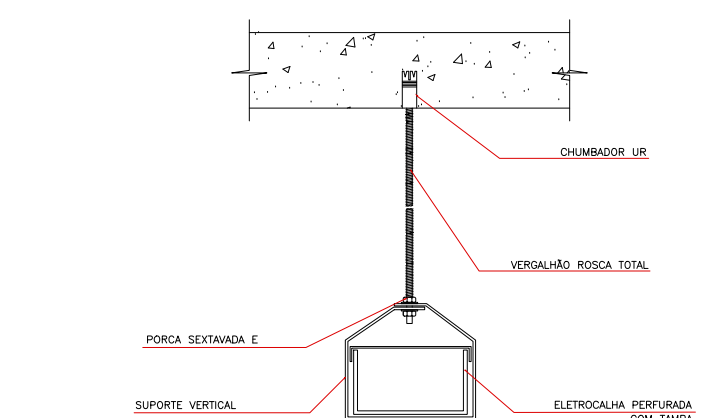

DETALHE DA FIXAÇÃO ELETROCALHA

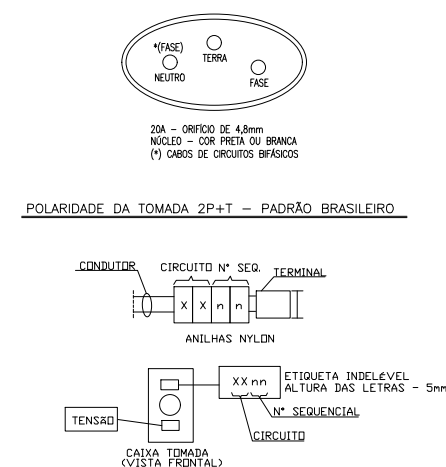

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS E TOMADAS DE ELÉTRICA

CONSORCÍO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 80.265.454/0001-35 RUA JOAQUIM DE ALMEIDA, 400, ANEXO 5 - RUISELAIR - JARDIM LUIZ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3538-4131 E-MAIL: concremat@concremat.org.br e saude@concremat.org.br em ambos os e-mails.	
O valor da taxa prevalece na data da emissão.	
Arquite de qualquer alteração consulte o responsável técnico.	
017 DATA DO CONTRATO	018 DATA
021 MARQUETE	022 MARQUETE (INCULCADO DE OBRIGATORIO)
031 ANÁLISE DE PROJETO	032 ANÁLISE DE PROJETO (INCULCADO DE OBRIGATORIO)
041 DEZEMBROS	042 DEZEMBROS