


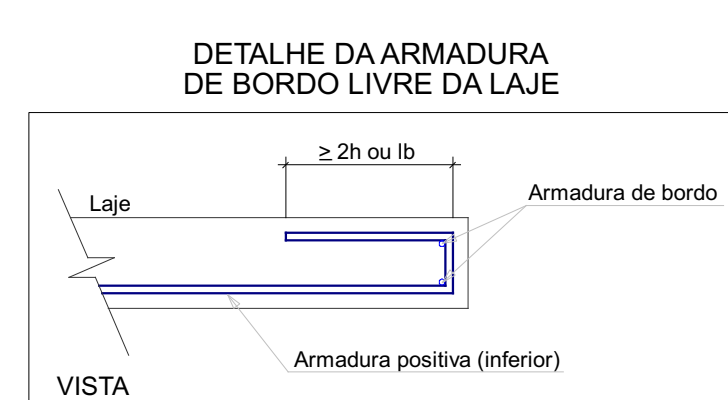

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PE
CA50	6.3	548.8	
	8.0	471.8	
	10.0	80.3	
CA60	5.0	619.1	
PESO TOTAL (kg)			
CA50	406.9		
CA60	105		

Volume de concreto (C-35) = 62.1 m³
 Área de formas = 233.33 m²

- | COBRIMENTOS : | | |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ELEMENTO | SEM CONTATO
COM O SOLO | EM CONTATO
COM O SOLO |
| VIGAS | 2,5 CM | 2,5 CM |
| LAMELAS ESCADAS | 2,5 CM | 3,0 CM |
| PLACAS | 2,8 CM | 4,0 CM |
| SAPATAS | - | 4,50M |
| BLOCOS | - | 4,5 CM |
| TUBULÕES | - | - |
| RESERVATÓRIOS PISCINAS | 3,0 CM | 3,0 CM |

1. FUNDAÇÃO E PILARES DE ARRANQUE DEVERÃO SER CALCULADOS DE ACORDO COM O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO E RELATÓRIOS DE SONDAGEM

DESFORMA:

1. FACES LATERAIS: 3 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
2. FACES INFERIORES, DEIXANDO PONTALETES DE ESCORAMENTO: 14 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES DE ESCORAMENTO: 28 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
4. NOS BALANÇOS, A RETIRADA DAS ESCORAS DEVERÁ SER REALIZADA DA PONTA PARA O APOIO.
5. É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUÇÃO O PROJETO DE ESCORAMENTO E CIMENTAMENTO.

[illegible]