


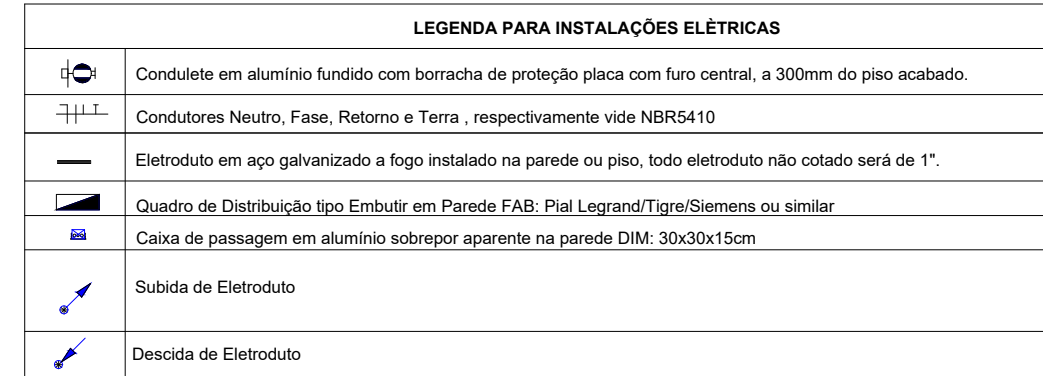

- 2 - TODA ELÉTRICIDADE NÃO COTAÇÃO SERÁ DE 1".
- 3 - TODA CAXA NÃO COTAÇÃO SERÁ DE 4"x4".
- 4 - TODA FAZENDA NÃO COTAÇÃO SERÁ DE 2,5mm².
- 5 - TODAS AS TOMADAS COMUMS DEVERÃO SER 2P+T - PADRÃO BRASILEIRO - 20A, ORIFÍCIO DE 4,8mm, NÚCLEO NA COR PRETA OU BRANCA.
- 6 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS PLÁSTICAS AUTO-COLANTES NA POSIÇÃO DE 90º, COM O TIPO DE TENSÃO, 150V, 250V, 380V, 440V, 500V, 600V, 690V, 750V, 800V, 1000V, 1100V, 1200V, 1300V, 1400V, 1500V, 1600V, 1700V, 1800V, 1900V, 2000V, 2100V, 2200V, 2300V, 2400V, 2500V, 2600V, 2700V, 2800V, 2900V, 3000V, 3100V, 3200V, 3300V, 3400V, 3500V, 3600V, 3700V, 3800V, 3900V, 4000V, 4100V, 4200V, 4300V, 4400V, 4500V, 4600V, 4700V, 4800V, 4900V, 5000V, 5100V, 5200V, 5300V, 5400V, 5500V, 5600V, 5700V, 5800V, 5900V, 6000V, 6100V, 6200V, 6300V, 6400V, 6500V, 6600V, 6700V, 6800V, 6900V, 7000V, 7100V, 7200V, 7300V, 7400V, 7500V, 7600V, 7700V, 7800V, 7900V, 8000V, 8100V, 8200V, 8300V, 8400V, 8500V, 8600V, 8700V, 8800V, 8900V, 9000V, 9100V, 9200V, 9300V, 9400V, 9500V, 9600V, 9700V, 9800V, 9900V, 10000V.
- 7 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ANELAS ALUMINICAS AUTO-COLANTES NA POSIÇÃO DE 90º, COM O TIPO DE TENSÃO, 150V, 250V, 380V, 440V, 500V, 600V, 690V, 750V, 800V, 1000V, 1100V, 1200V, 1300V, 1400V, 1500V, 1600V, 1700V, 1800V, 1900V, 2000V, 2100V, 2200V, 2300V, 2400V, 2500V, 2600V, 2700V, 2800V, 2900V, 3000V, 3100V, 3200V, 3300V, 3400V, 3500V, 3600V, 3700V, 3800V, 3900V, 4000V, 4100V, 4200V, 4300V, 4400V, 4500V, 4600V, 4700V, 4800V, 4900V, 5000V, 5100V, 5200V, 5300V, 5400V, 5500V, 5600V, 5700V, 5800V, 5900V, 6000V, 6100V, 6200V, 6300V, 6400V, 6500V, 6600V, 6700V, 6800V, 6900V, 7000V, 7100V, 7200V, 7300V, 7400V, 7500V, 7600V, 7700V, 7800V, 7900V, 8000V, 8100V, 8200V, 8300V, 8400V, 8500V, 8600V, 8700V, 8800V, 8900V, 9000V, 9100V, 9200V, 9300V, 9400V, 9500V, 9600V, 9700V, 9800V, 9900V, 10000V.
- 8 - TODA CIRCUITO DEVERÁ TER CABO TERRA INDEPENDENTE.
- 9 - OS CABOS DEVERÃO SEGUIR O SEQUENTE PADRÃO DE CORES:
FÁSE = PRETA
NEUTRO = AZUL CLARO
RETORNO = AMARELA
TERRA = VERDE
- 10 - OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ETIQUETAS PLÁSTICAS AUTO-COLANTES NA POSIÇÃO DE 90º, COM O TIPO DE TENSÃO, 150V, 250V, 380V, 440V, 500V, 600V, 690V, 750V, 800V, 1000V, 1100V, 1200V, 1300V, 1400V, 1500V, 1600V, 1700V, 1800V, 1900V, 2000V, 2100V, 2200V, 2300V, 2400V, 2500V, 2600V, 2700V, 2800V, 2900V, 3000V, 3100V, 3200V, 3300V, 3400V, 3500V, 3600V, 3700V, 3800V, 3900V, 4000V, 4100V, 4200V, 4300V, 4400V, 4500V, 4600V, 4700V, 4800V, 4900V, 5000V, 5100V, 5200V, 5300V, 5400V, 5500V, 5600V, 5700V, 5800V, 5900V, 6000V, 6100V, 6200V, 6300V, 6400V, 6500V, 6600V, 6700V, 6800V, 6900V, 7000V, 7100V, 7200V, 7300V, 7400V, 7500V, 7600V, 7700V, 7800V, 7900V, 8000V, 8100V, 8200V, 8300V, 8400V, 8500V, 8600V, 8700V, 8800V, 8900V, 9000V, 9100V, 9200V, 9300V, 9400V, 9500V, 9600V, 9700V, 9800V, 9900V, 10000V.
- 11 - OS ELÉTRICISTAS SERÃO ENCOMENDADOS POR MEIO DE LIXAS ATACHADAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES A SEREM USADAS.
- 12 - AS LIXAS DEBEM SER IDENTIFICADAS COM FLECHAS TIPO "SEAL THERM" SERÃO FEITAS COM BÓXES.
- 13 - TODAS AS LIXAS DEBEM SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS PLÁSTICAS AUTO-COLANTES NA POSIÇÃO DE 90º, COM O TIPO DE TENSÃO, 150V, 250V, 380V, 440V, 500V, 600V, 690V, 750V, 800V, 1000V, 1100V, 1200V, 1300V, 1400V, 1500V, 1600V, 1700V, 1800V, 1900V, 2000V, 2100V, 2200V, 2300V, 2400V, 2500V, 2600V, 2700V, 2800V, 2900V, 3000V, 3100V, 3200V, 3300V, 3400V, 3500V, 3600V, 3700V, 3800V, 3900V, 4000V, 4100V, 4200V, 4300V, 4400V, 4500V, 4600V, 4700V, 4800V, 4900V, 5000V, 5100V, 5200V, 5300V, 5400V, 5500V, 5600V, 5700V, 5800V, 5900V, 6000V, 6100V, 6200V, 6300V, 6400V, 6500V, 6600V, 6700V, 6800V, 6900V, 7000V, 7100V, 7200V, 7300V, 7400V, 7500V, 7600V, 7700V, 7800V, 7900V, 8000V, 8100V, 8200V, 8300V, 8400V, 8500V, 8600V, 8700V, 8800V, 8900V, 9000V, 9100V, 9200V, 9300V, 9400V, 9500V, 9600V, 9700V, 9800V, 9900V, 10000V.
- 14 - QUANDO HOUVER CRUZAMENTO DE ELÉTRICIDADES, UM DOS ELÉTRICISTAS DEVERÁ SER METALICO E O OUTRO DEVERÁ SER DE PLÁSTICO.

Vista Frontal QFAC