


S170
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




P170




S172
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




P172




S178=S179
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




P178=P179

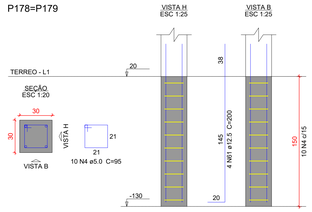


S180
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




P180

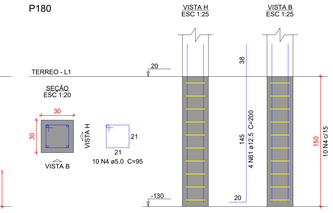


S181
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




P181

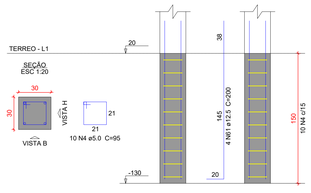


S182
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




P182

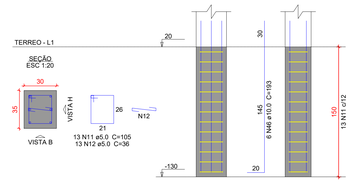


S183
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




P183

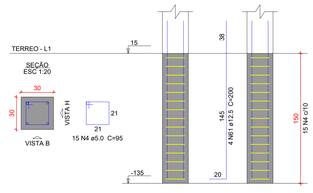


S190
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




P190

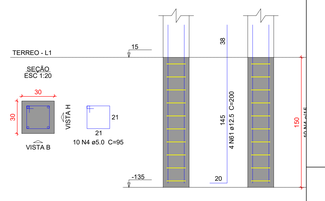


S43-44
PLANTA
ESC 1:25

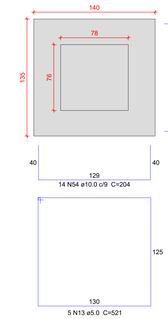


CORTE
ESC 1:25




P43

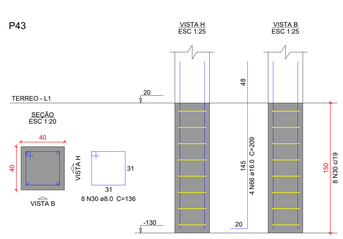


P44

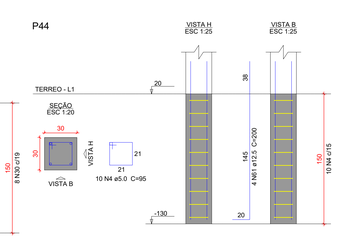


S61-62
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25

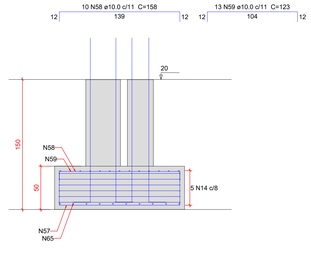


P61

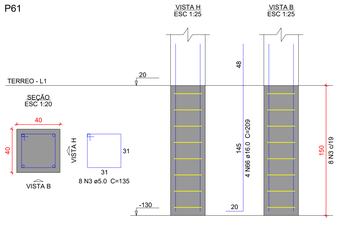


P62

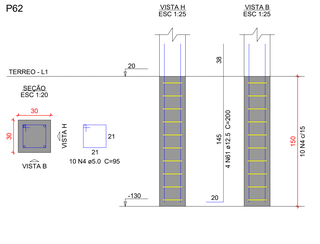


SM1=SM2
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25



PM1=PM2

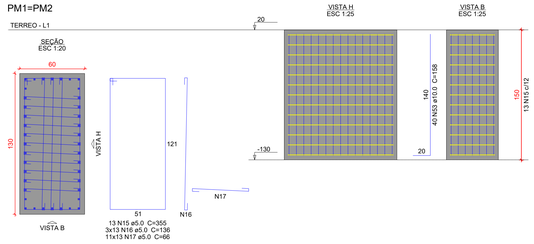

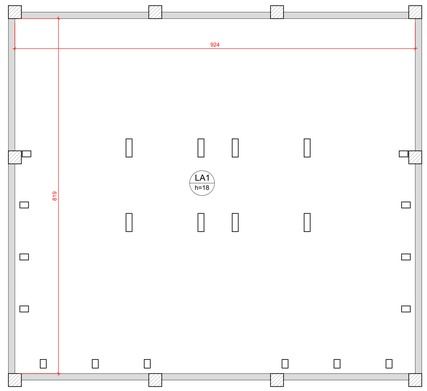

ARMAÇÃO DO RADIER
Escala 1:50

NOTAS GERAIS

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, BITOLAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONTE INDICADO DE OUTRA FORMA. AS COTAS DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA BEM COMO AS COTAS E OS NÍVEIS DAS FORMAS DEVERÃO SER VERIFICADOS E ACEITOS PELO RESPONAVEL TECNICO DA OBRA ANTES DA EXECUÇÃO;
2. AÇO CA-50
   CONCRETO DA EDIFICAÇÃO: C25 (fck = 35 MPa)
   RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO = 0,60
   DIÂMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAUDO: 19 mm;
3. VERIFICAR ARMADURAS DE ARRANQUE
4. COBRIMENTO MÍNIMO:
   SAPATAS: 5,2cm
   PILARES EM CONTATO COM SOLO: 4,5cm
5. AS BARRAS DE ACO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE LIMPAS DE QUALQUER SUBSTÂNCIA PREJUDICIAL A ADERÊNCIA, RETIRANDO-SE AS ESCAMAS EVENTUALMENTE DESTACADAS POR OXIDAÇÃO. AINDA: AS BARRAS EXCESSIVAMENTE DANIFICADAS DEVERÃO SER DESCARTADAS;
6. JUNTAS DE CONCRETAGEM: QUANDO O LANÇAMENTO DO CONCRETO FOR INTERROMPIDO E, ASSIM, FORMAR-SE UMA JUNTA DE CONCRETAGEM, DEVE-SE, ANTES DE INICIAR O LANÇAMENTO DO CONCRETO FRESTO, REMOVER A NATA E LIMPAR A SUPERFICIE DA JUNTA, DURANTE A CONCRETAGEM O CONCRETO DEVERÁ SER PERFEITAMENTE ADENSADO ATÉ A SUPERFÍCIE DA JUNTA;
7. TODAS AS ESTRUTURAS EM CONTATO COM O SOLO DEVEM SER ISOLADAS COM UMA CAMADA DE CONCRETO MAGRO DE NO MÍNIMO 5 cm (TRAÇO USUAL 1:8) ENTRE O SOLO E A ESTRUTURA;
8. O SOLO SOBRE AS SAPATAS DEVE SER COMPACTADO;
9. TODOS OS NÍVEIS INDICADOS NO PROJETO ESTRUTURAL REFEREM-SE AO NÍVEL 0,00 DO PROJETO ARQUITETÔNICO;
10. ESCORAMENTO E FORMAS DEVEM SER RETIRADOS SEM CHOQUES EXCESSIVOS.

Rev.	Data	Descrição	Verif.	Aprov.
R00	29/09/2026	EMISSÃO INICIAL		

Nome do Empreendimento
CER 2

Murilo Matos Conceição

Endereço do Empreendimento
AVENIDA UPA, TAQUARI, LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA

Disciplina
FUNDAÇÃO

Título do desenho
DETALHAMENTO DOS SAPATAS DO EDIFÍCIO PRINCIPAL (3/3)

Etapa
PROJETO EXECUTIVO

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

Projetista e coordenador
CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-38
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080
FONE (21) 3939-4131

Responsável Técnico pelo Projeto Executivo
MURILO MATOS CONCEIÇÃO
Engenheiro CREA/BA nº 300008929D

Especialidade: EST
Prancha: 04/07
Revisão: R00
Escala: INDICADA

A0 (1189 X 841 mm)