


S108
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




P108




S111
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




P111

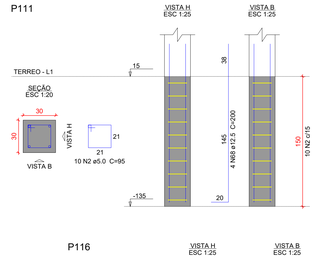


S112=S140=S154
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




P112=P140=P154

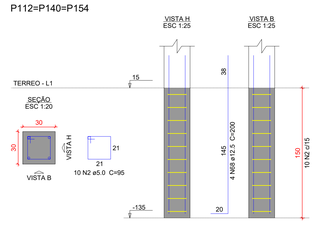


S113=S114=S153
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




P113=P114=P153

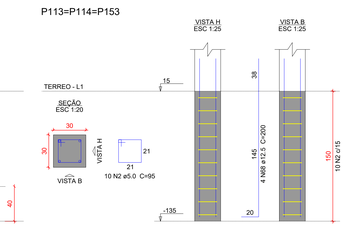


S115=S132=S133=S167
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




P115=P132=P133=P167

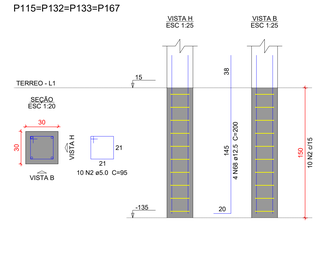


S116
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




P116

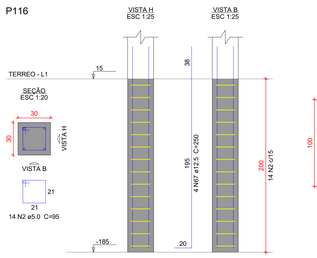


S117
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




P117




S118
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




P118

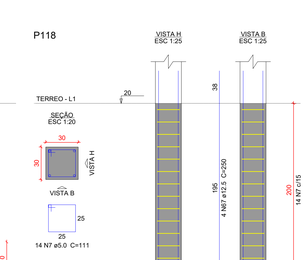


S122
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




P122

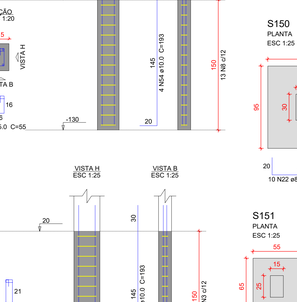


S128=S142
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




P128=P142

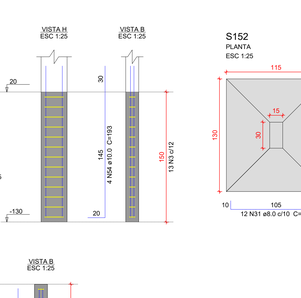


S130
PLANTA
ESC 1:25



CORTE
ESC 1:25




P130




S131
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25

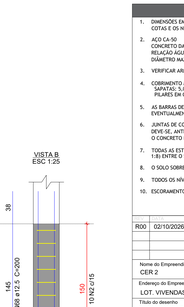


P131

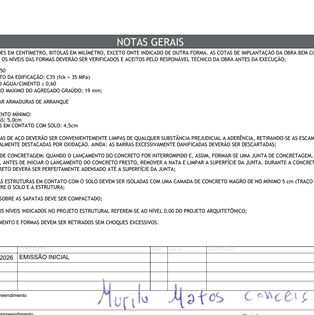


P134=P135

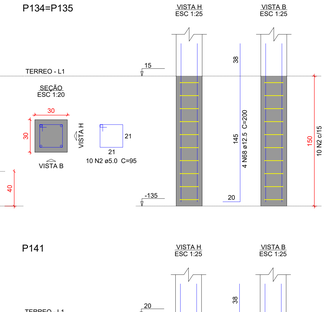


S134=S135
PLANTA
ESC 1:25



CORTE
ESC 1:25



S136=S137=S164
PLANTA
ESC 1:25



CORTE
ESC 1:25

P136=P137=P164

S138=S161
PLANTA
ESC 1:25

CORTE
ESC 1:25

P138=P161

S139
PLANTA
ESC 1:25

CORTE
ESC 1:25

P139

S141
PLANTA
ESC 1:25

CORTE
ESC 1:25

P141

S145
PLANTA
ESC 1:25

CORTE
ESC 1:25

P145

S146
PLANTA
ESC 1:25

CORTE
ESC 1:25

P146

S147
PLANTA
ESC 1:25

CORTE
ESC 1:25

P147

S150
PLANTA
ESC 1:25

CORTE
ESC 1:25

P150

S152
PLANTA
ESC 1:25

CORTE
ESC 1:25

P152

S149
PLANTA
ESC 1:25

CORTE
ESC 1:25

P149

S151
PLANTA
ESC 1:25

CORTE
ESC 1:25

P151

S155=S156=S157
PLANTA
ESC 1:25

CORTE
ESC 1:25

P155=P156=P157

NOTAS GERAIS

1. DIMENSÕES EM CENTIMETRO, BITOLAS EM MILIMETRO, EXCETO ONTE INDICADO DE OUTRA FORMA. AS COTAS DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA BEM COMO AS COTAS E OS NÍVEIS DAS FORMAS DEVERÃO SER VERIFICADOS E ACEITOS PELO RESPONSÁVEL TECNICO DA OBRA ANTES DA EXECUÇÃO;
2. AÇO CA-50
   CONCRETO DA EDIFICAÇÃO: C25 (fck = 25 MPa)
   RELAÇÃO AGUA/CIMENTO = 0,60
   DIÂMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAÚDO: 19 mm;
3. VERIFICAR ARMADURAS DE ARRANQUE
4. COBRIMENTO MÍNIMO:
   SAPATAS: 5,0cm
   PILARES EM CONTATO COM SOLO: 4,5cm
5. AS BARRAS DE AÇO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE LIMPAS DE QUALQUER SUBSTÂNCIA PREJUDICIAL A ADERÊNCIA, RETIRANDO-SE AS ESCAMAS EVENTUALMENTE DESTACADAS POR OXIDAÇÃO. AINDA: AS BARRAS EXCESSIVAMENTE DANIFICADAS DEVERÃO SER DESCARTADAS;
6. JUNTAS DE CONCRETAGEM: QUANDO O LANÇAMENTO DO CONCRETO FOR INTERROMPIDO E, ASSIM, FORMAR-SE UMA JUNTA DE CONCRETAGEM, DEVE-SE, ANTES DE INICIAR O LANÇAMENTO DO CONCRETO FRESTO, REMOVER A NATA E LIMPAR A SUPERFÍCIE DA JUNTA. DURANTE A CONCRETAGEM O CONCRETO DEVERÁ SER PERFEITAMENTE ADENSADO ATÉ A SUPERFÍCIE DA JUNTA;
7. TODAS AS ESTRUTURAS EM CONTATO COM O SOLO DEVEM SER ISOLADAS COM UMA CAMADA DE CONCRETO MAGRO DE NO MÍNIMO 5 cm (TRAÇO USUAL 1:8) ENTRE O SOLO E A ESTRUTURA;
8. O SOLO SOBRE AS SAPATAS DEVE SER COMPACTADO;
9. TODOS OS NÍVEIS INDICADOS NO PROJETO ESTRUTURAL REFEREM-SE AO NÍVEL 0.00 DO PROJETO ARQUITETÔNICO;
10. ESCORAMENTO E FORMAS DEVEM SER RETIRADOS SEM CHOQUES EXCESSIVOS.

R00	02/10/2026	EMISSÃO INICIAL

Murilo Matos Conceição

Nome do Empreendimento: CER 2

Endereço do Empreendimento: LOT. VIVENDAS DO BOSQUE II, BAIRRO ALTO DA VITÓRIA, POÇÕES/BA

Disciplina: FUNDAÇÃO

Título do desenho: DETALHAMENTO DOS SAPATAS DO EDIFÍCIO PRINCIPAL (3/4)

Etapa: PROJETO EXECUTIVO

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

Projetista e coordenador
CONSÓRCIO SAUDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-060
FONE (21) 3535-4131

Responsável Técnico pelo Projeto Executivo
MURILO MATOS CONCEIÇÃO
Engenheiro CREA/BA nº 300080/D90

Especialidade	Prancha
EST	04/08
Revisão	Escala
R00	INDICADA

A0 (1189 X 841 mm)