## S31
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




## P31




SEÇÃO
ESC 1:20




## S32
PLANTA
ESC 1:25

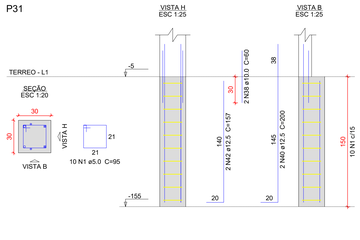


CORTE
ESC 1:25




## P32




SEÇÃO
ESC 1:20




## S34
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




## P34




SEÇÃO
ESC 1:20




## S36=S46=S52=S59
PLANTA
ESC 1:25

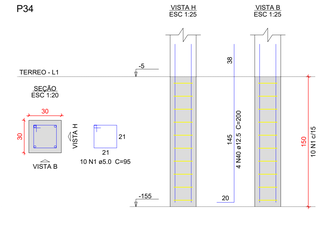


CORTE
ESC 1:25




## P36=P46=P52=P59




SEÇÃO
ESC 1:20




## S38
PLANTA
ESC 1:25

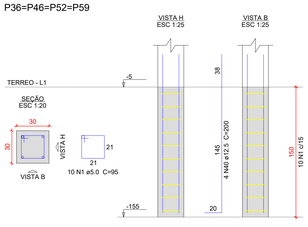


CORTE
ESC 1:25




## P38




SEÇÃO
ESC 1:20




## S43=S51=S53=S57
PLANTA
ESC 1:25

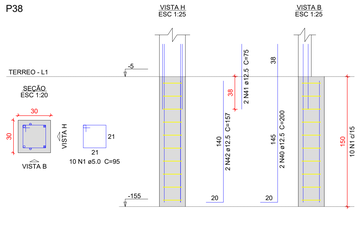


CORTE
ESC 1:25




## P43=P51=P53=P57




SEÇÃO
ESC 1:20




## S45
PLANTA
ESC 1:25

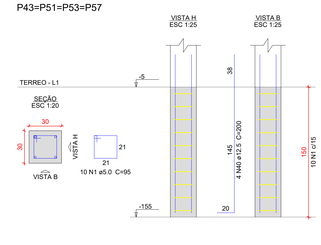


CORTE
ESC 1:25




## P45




SEÇÃO
ESC 1:20




## S47
PLANTA
ESC 1:25

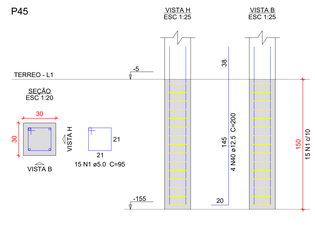


CORTE
ESC 1:25




## P47




SEÇÃO
ESC 1:20




## S48
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




## P48




SEÇÃO
ESC 1:20




## S49=S61
PLANTA
ESC 1:25

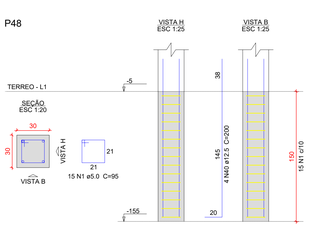


CORTE
ESC 1:25




## P49=P61




SEÇÃO
ESC 1:20




## S50
PLANTA
ESC 1:25

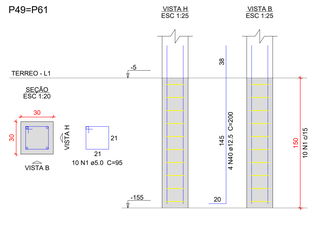


CORTE
ESC 1:25




## P50




SEÇÃO
ESC 1:20




## S60
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




## P60




SEÇÃO
ESC 1:20




## S62
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




## P62




SEÇÃO
ESC 1:20




## S63=S64
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




## P63=P64




SEÇÃO
ESC 1:20







ARMAÇÃO SUPERIOR DO RADIER
Escala 1:50




ARMAÇÃO INFERIOR DO RADIER
Escala 1:50




ARRANQUE DE PILAR
Escala 1:25

## NOTAS GERAIS

1. DIMENSÕES EM CENTIMETRO, BITOLAS EM MILIMETRO, EXCETO ONTE INDICADO DE OUTRA FORMA. AS COTAS DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA BEM COMO AS COTAS E OS NÍVEIS DAS FORMAS DEVERÃO SER VERIFICADOS E ACEITOS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA ANTES DA EXECUÇÃO;
2. ACO CA-50
   CONCRETO DA EDIFICAÇÃO: C25 (fck = 35 MPa)
   RELAÇÃO AGUA/CIMENTO = 0,60
   DIÂMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAÚDO: 19 mm;
3. VERIFICAR ARMADURAS DE ARRANQUE
4. COBRIMENTO MÍNIMO:
   SAPATAS: 5,0cm
   PILARES EM CONTATO COM SOLO: 4,5cm
5. AS BARRAS DE AÇO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE LIMPAS DE QUALQUER SUBSTÂNCIA PREJUDICIAL A ADERÊNCIA, RETIRANDO-SE AS ESCAMAS EVENTUALMENTE DESTACADAS POR OXIDAÇÃO. AINDA: AS BARRAS EXCESSIVAMENTE DANIFICADAS DEVERÃO SER DESCARTADAS;
6. JUNTAS DE CONCRETAGEM: QUANDO O LANÇAMENTO DO CONCRETO FOR INTERROMPIDO E, ASSIM, FORMAR-SE UMA JUNTA DE CONCRETAGEM, DEVE-SE, ANTES DE INICIAR O LANÇAMENTO DO CONCRETO FRESTO, REMOVER A NATA E LIMPAR A SUPERFÍCIE DA JUNTA. DURANTE A CONCRETAGEM O CONCRETO DEVERÁ SER PERFEITAMENTE ADENSADO ATÉ A SUPERFICIE DA JUNTA;
7. TODAS AS ESTRUTURAS EM CONTATO COM O SOLO DEVEM SER ISOLADAS COM UMA CAMADA DE CONCRETO MAGRO DE NO MÍNIMO 5 cm (TRAÇO USUAL 1:8) ENTRE O SOLO E A ESTRUTURA;
8. O SOLO SOBRE AS FUNDAÇÕES DEVE SER COMPACTADO;
9. TODOS OS NÍVEIS INDICADOS NO PROJETO ESTRUTURAL REFEREM-SE AO NÍVEL 0.00 DO PROJETO ARQUITETÔNICO;
10. ESCORAMENTO E FORMAS DEVEM SER RETIRADOS SEM CHOQUES EXCESSIVOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R00 | 15/10/2026 | EMISSÃO INICIAL | | | | |

Nome do Empreendimento
UBS II

Endereço do Empreendimento
RUA ENÉAS FONSECA, S/N - ESTÂNCIA AZUL, VALENÇA/BA.

Disciplina
FUNDAÇÃO

Título do desenho
DETALHAMENTO DAS SAPATAS DO EDIFÍCIO PRINCIPAL (2/2)

Etapa
PROJETO EXECUTIVO

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

Projetista e coordenador
CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, nº 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-040
FONE (21)3035-4131

Responsável Técnico pelo Projeto Executivo
MURILO MATOS CONCEIÇÃO
Engenheiro CREA/BA nº 300080R/W

Escala/Data: EST 03/05
Revisão: R00
Escala: INDICADA

A0 (1189 X 841 mm)