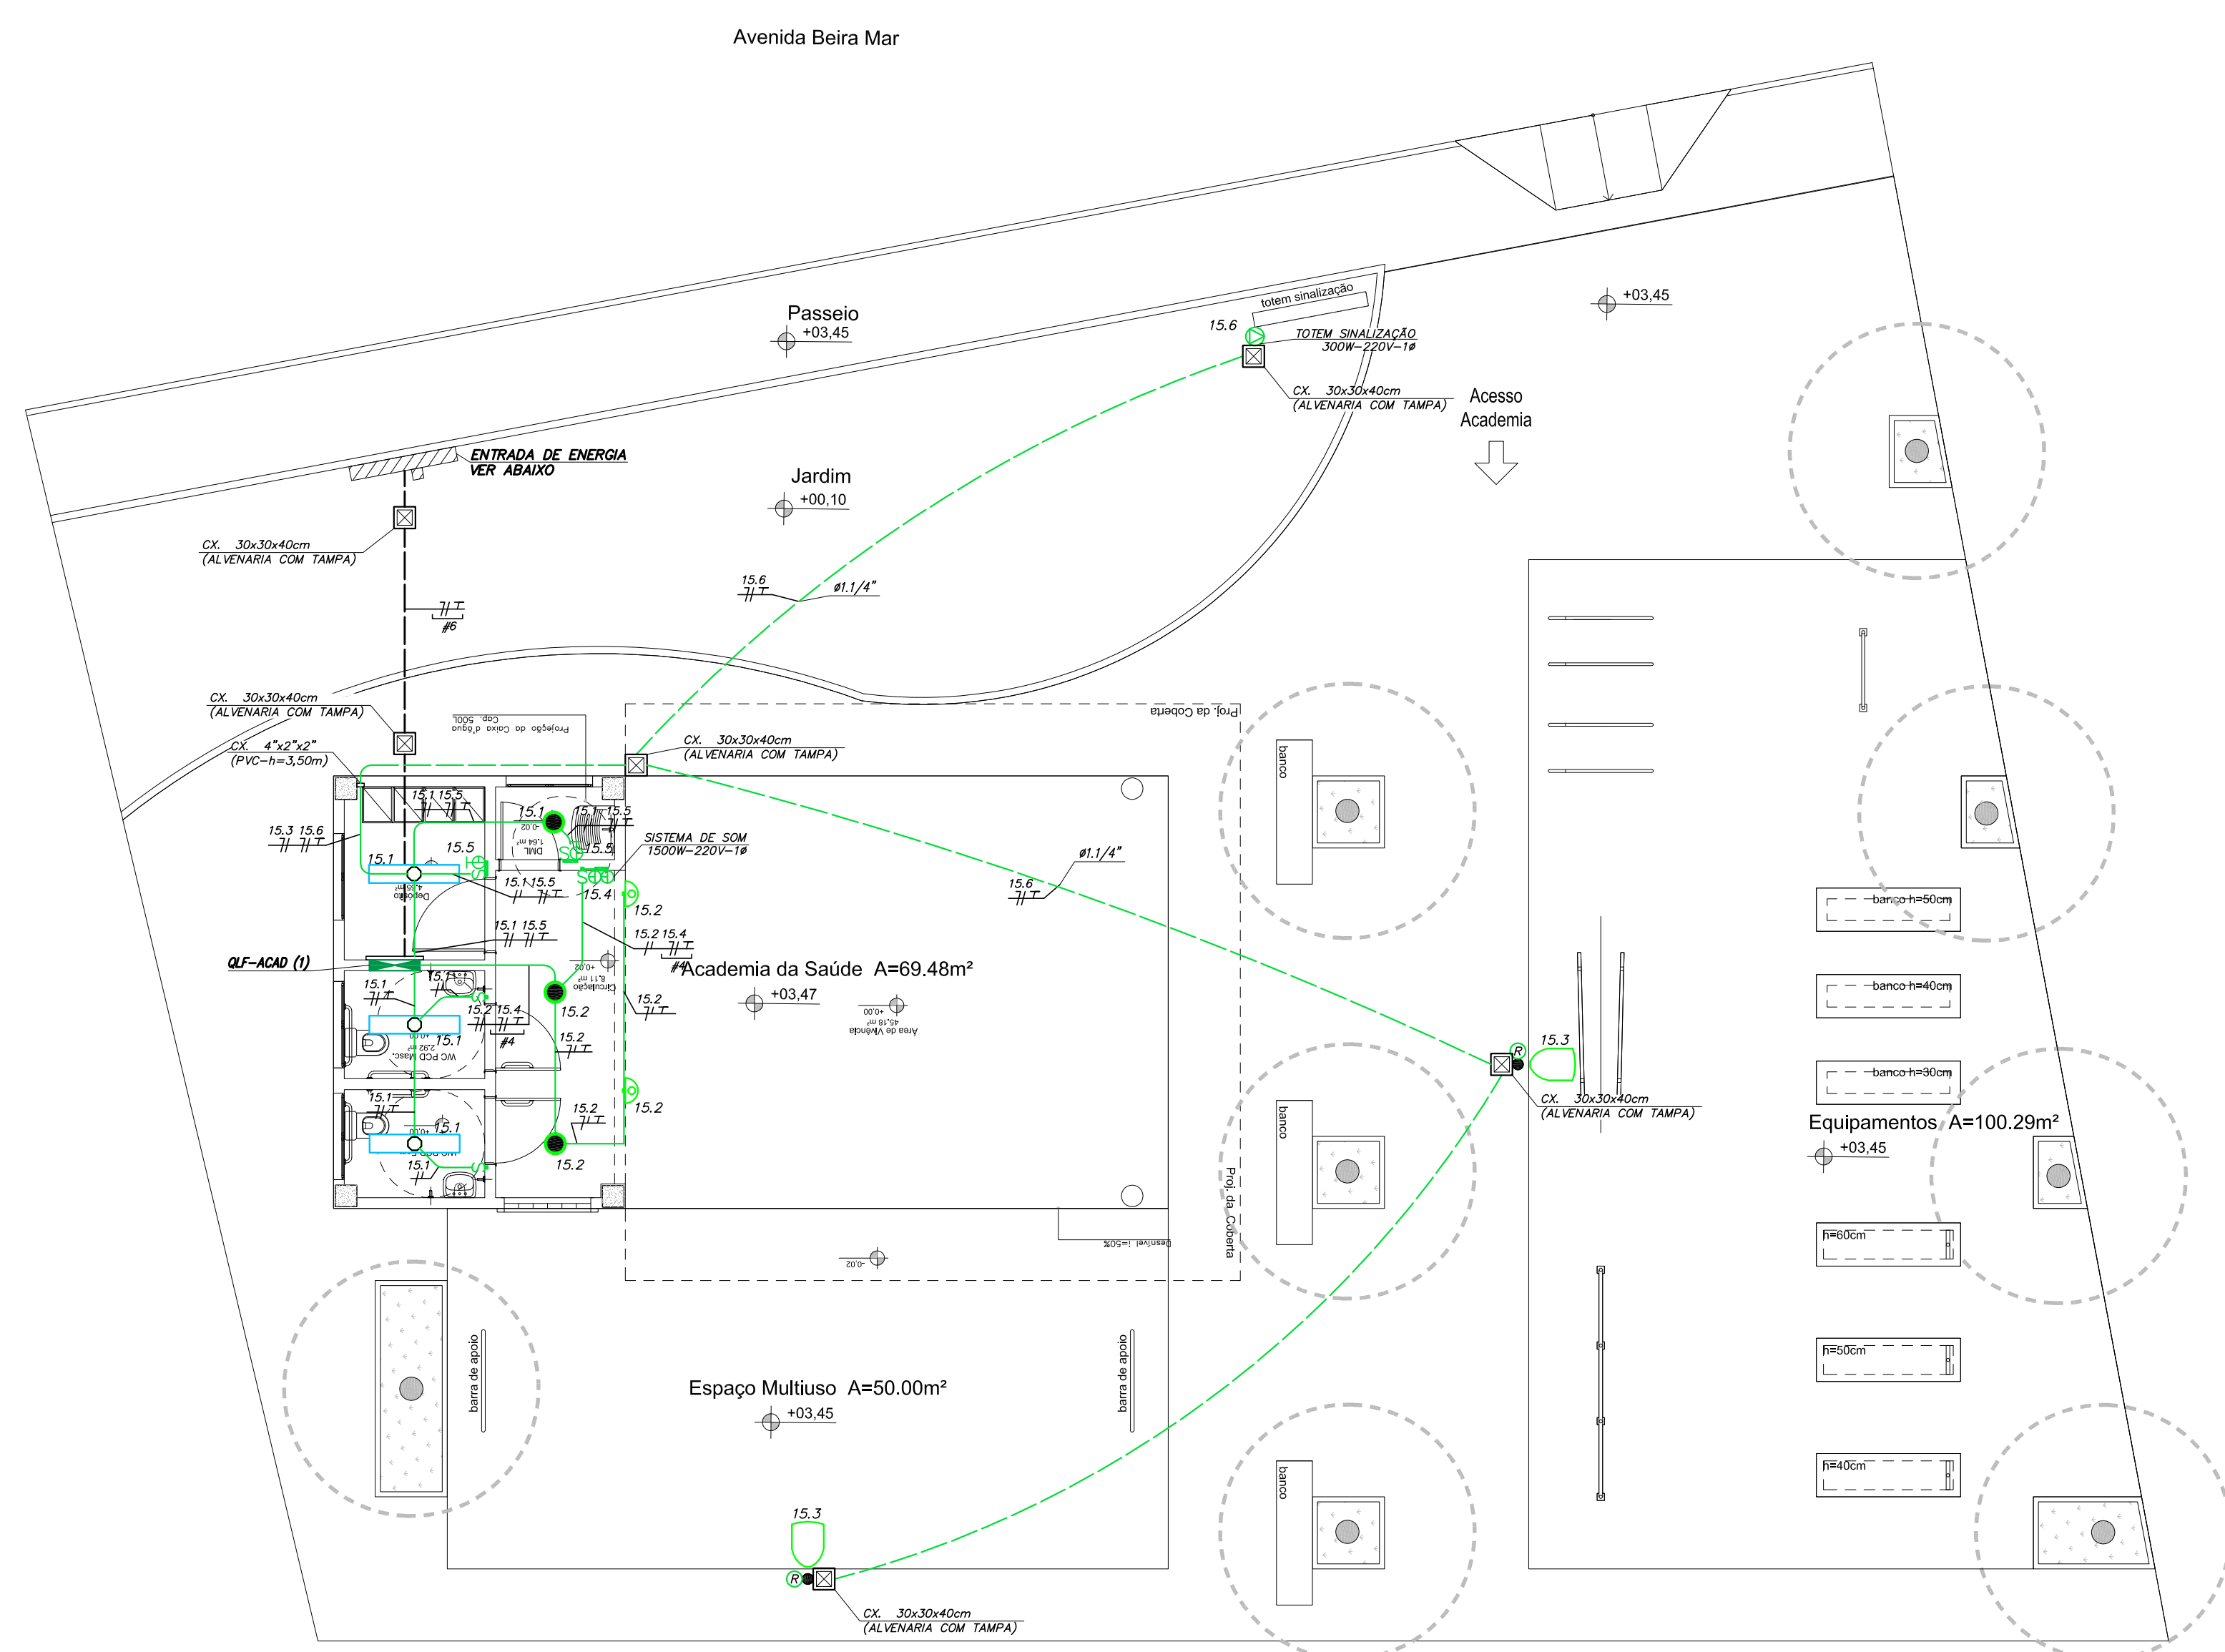



NOTAS

- 01- MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SEDE DE CONSULTORIA PARA INFORMACOES COMPLEMENTARES.
- 02- O DIAMETRO DOS ELTROIUTOS NAO INDICADOS SAO 3/4".
- 03- PARA AS PAREDES DE ALVENARIA E LAJES DE CONCRETO (VOTO E TETO), DEVERAO SER UTILIZADOS ELTROIUTOS DE PVC CONCOBRIÇÃO PERIFERICA, NOTIFICANDO (FABRICANTE EM PVC ANTONOMA), PARA INSTALACOES APRESENTAREM DEVERA SER UTILIZADO ELTROIUTO DE AGU CARBONIO GALVANIZADO.
- 04- TODOS ELTROIUTOS SICO DEVERA PASSAR ARMAE AGU.
- 05- OS TRINCHOS DE ELTROIUTOS QUE VENHAM A TER INTERFERENCIA COM PILARES E/OU VIGAS, DEVERA SER EXECUTADOS NA MESMA FASE TACAS ESTRUTURAS.
- 06- CONDUTORES, FASE, NEUTRO, TERREIRO E TERRA, COM SECCAO NA INDICADA SICO DE RESERVA.
- 07- DURANTE A INSTALACAO DAS TOMADAS E PONTAS DE FORÇA ELTROIUTOS DEVE-SE CONFIRMAR OS LAYOUTS/DETALHAMENTOS DO PROJETO DE EQUIPAMENTO SEM COMO SEGURO AS CONDIÇOES ESPECIFICAS DOS FABRICANTES DOS APARELHOS.
- 08- PARA POSICAO FINAL DOS PONTOS DAS LUMINARIAS CONDENSADORAS, SER PROJETO ESPECIFICADO E CATEGORIZADO.
- 09- TODAS AS LUMINARIAS DEVERA SER UTILIZADAS.


LEGENDA

[illegible]


Cor das Espessuras indicadas e a cor preta.	Espessura (mm)
1	0,2
2	0,6
3	0,4
4	0,3
5	0,1
6	0,1
7	0,6
8	0,6
9	0,2
10	1,0
11	0,2
12	0,2
13	0,2
14	0,1
15	0,09
20 249	Use Objeto Color.
250	0,1 67%
251	0,1 54%
252	0,1 40%
253	0,1 28%
254	0,1 13%

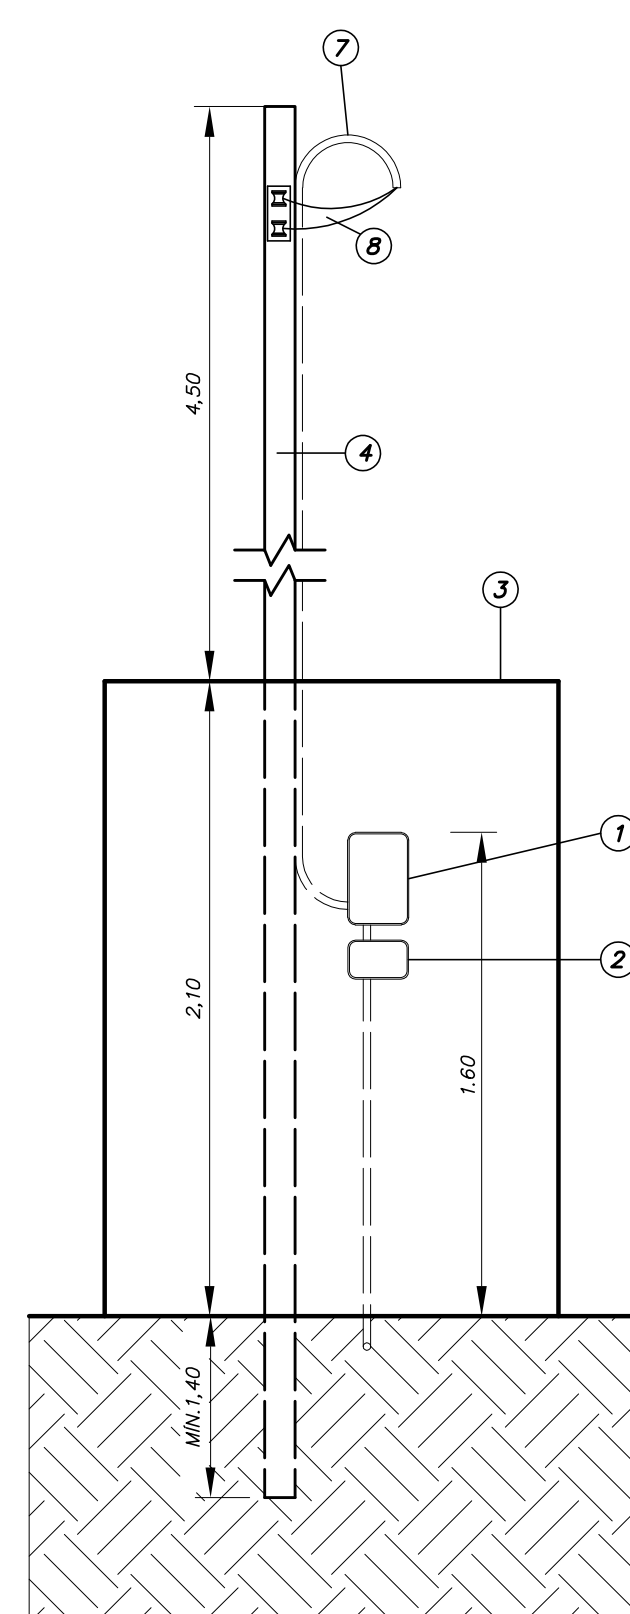

VISTA FRONTAL
ESC.: 1/25

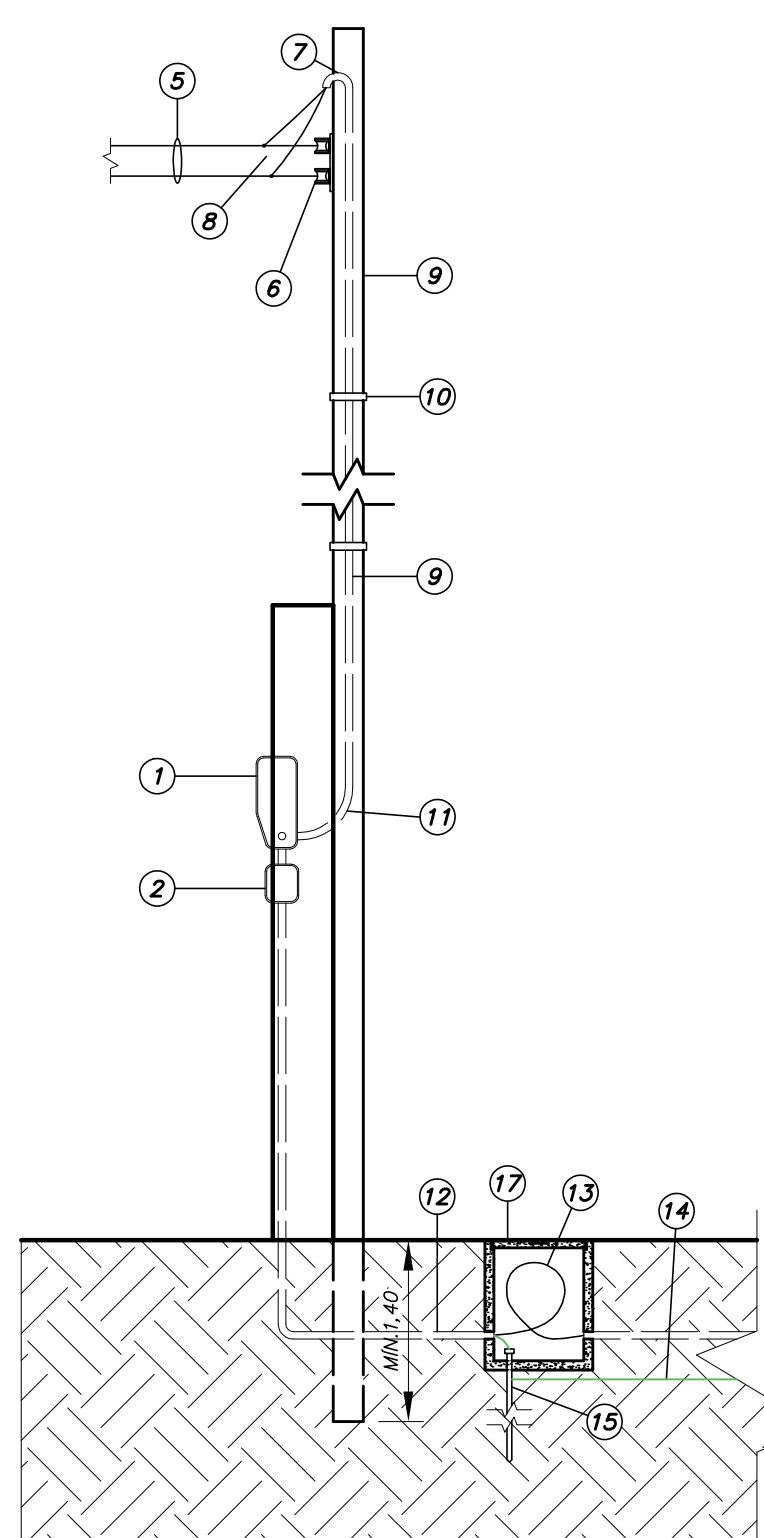

CORTA A-A
ESC.: 1/25

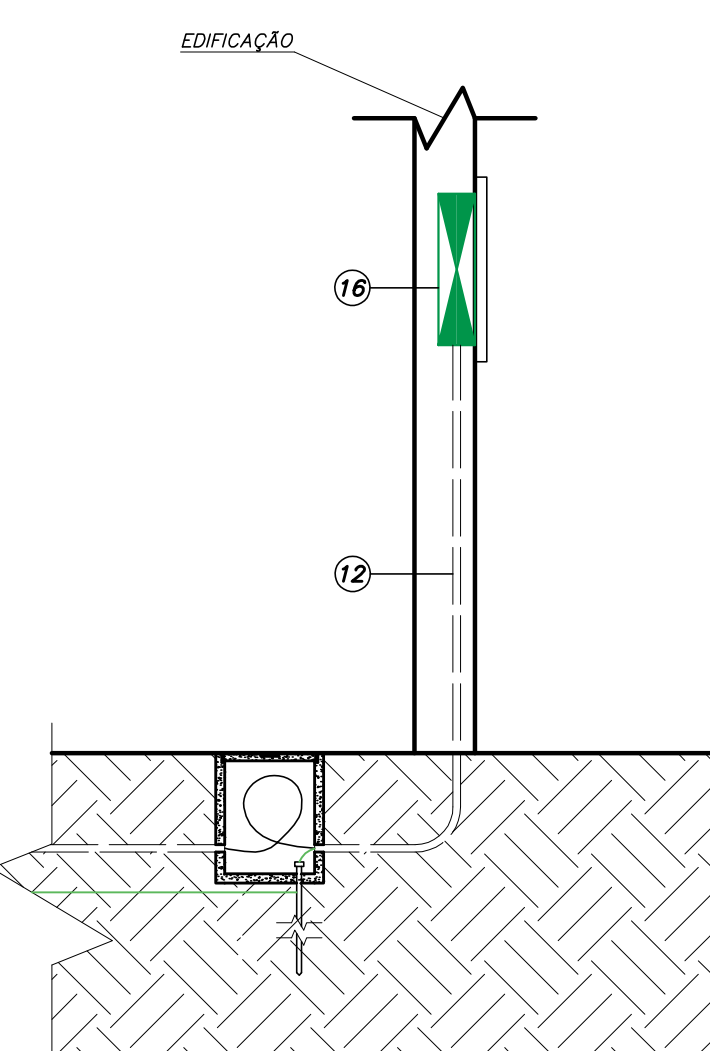



ITEM - DESCRIÇÃO DO MATERIAL

01	CAIXA DE MEDIÇÃO
02	CAIXA COM DISJUNTOR
03	MURTELA – DIMENSÃO 1.50X2.10X100
04	COLUMNA DE CONCRETO REFORÇADA POR 4 VERNAGUILLAS #12,5, ENGASTADA NO MURDO DESEDE A BASE
05	CABO POTÊNCIA CORRE CONCENTRÍVICO IVV – CABO MULTIFILEADO AS 0,6/0,4V
06	SAPATILHA 9,5mm
07	BENGALA PARA ELETRODUTO
08	PONTO DE ENTREGA
09	POSTE PARTICULAR – $\varnothing=80$ mm
10	FITA DE AÇO INOXIDÁVEL
11	CURVA 90° E LIGAS PARA ELETRODUTO
12	ELETRODUTO PVC PARA CONEXÃO ENTRE CAIXA DE DISJUNTOR E CAIXA DE ALIENANRA
13	CONDUCTOR COM ISOLAÇÃO TERNOPOLISTICO IVV
14	FIO ELETTRICO 100 Cu MD
15	MASTE DE ATERRAMENTO 18X300MM COM CONECTOR
16	QUADRO DE DISTRIBUICAO
17	CAIXA DE ALIENANRA – DIMENSÃO 300X300MM

NOTAS GERAIS

1 - AS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROJETO ARQUITETÔNICO SÃO DE INTERNA
RESPONSABILIDADE DO AUTOR QUE DECLARA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE;
2 - QUANDO DO PEDIDO DE LICENÇA, DEVERÁ SER APRESENTADA A VÁ ORIGINAL DA ART
DE EDIÇÃO (CÓDIGO) ATUALIZADA;
3 - PARA A REALIZAÇÃO DA MONTAGEM ELÉTRICA, DEVERÁ SER UTILIZADA A RELAÇÃO DE
MATERIAIS INDICADOS NO SITE DA CONCESSIONÁRIA;
4 - PARA A REALIZAÇÃO DAS MONTAGENS ELÉTRICA, DEVERÁ SER UTILIZADA A RELAÇÃO DE
MATERIAIS INDICADOS NO SITE DA CONCESSIONÁRIA;
5 - AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, AOS PONTOS DE ENTREGA SÃO DE INTERNA
RESPONSABILIDADE DO AUTOR QUE DECLARA ESTAR DE ACORDO COM O PROJETO E DA EXECUÇÃO
6 - A EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROLETARIAS SÓ DEVERÁ SER INICIADA APÓS A
LIBERAÇÃO DO PROJETO PELA CONCESSIONÁRIA.

 Engenharia Ltda. Av. Mario Coelho Aguiar, 215 - Bloco F 8º And. Centro Empresarial de São Paulo (Jardim) SS Paul S Tel:(011) 3747 771 FAX (011) 3747 7700	Número: 16030
Projeto: PPO-SUS	
N° do Cliente:	Rex. N°: Data: / / Resp.:
Nome da Quadra: OLF-ACAD	Rex. N°: Data: / / Resp.:
N° do Quadro: 1	Rex. N°: Data: / / Resp.:
Tensão: 220 V N° Fases: 2	Rex. N°: Data: / / Resp.:

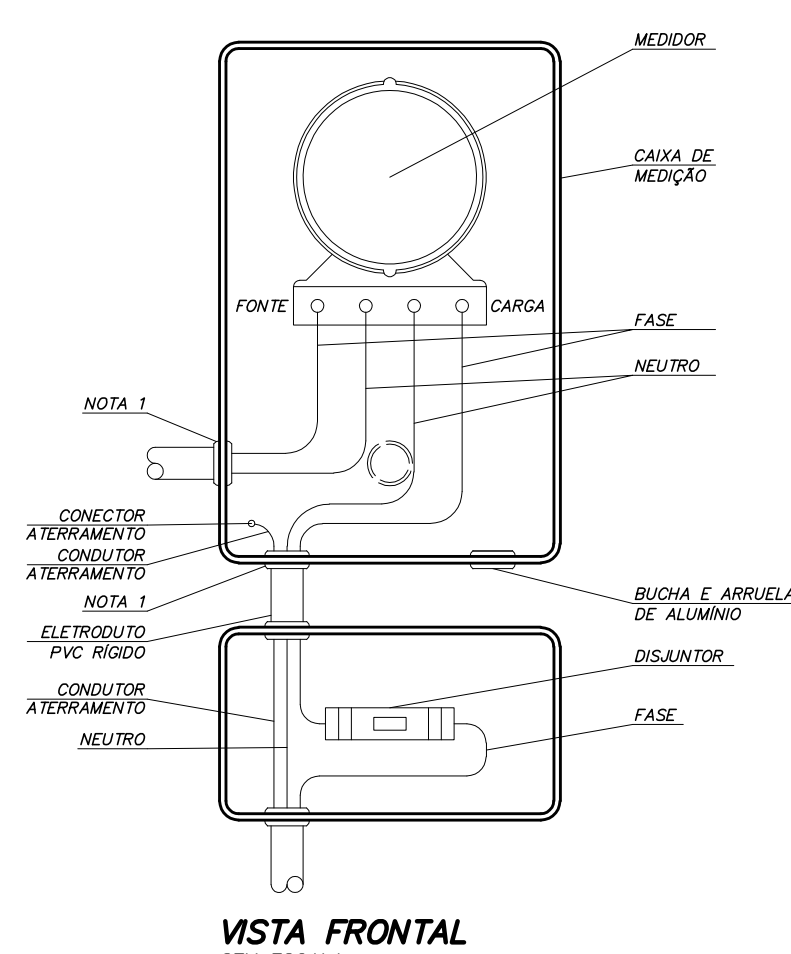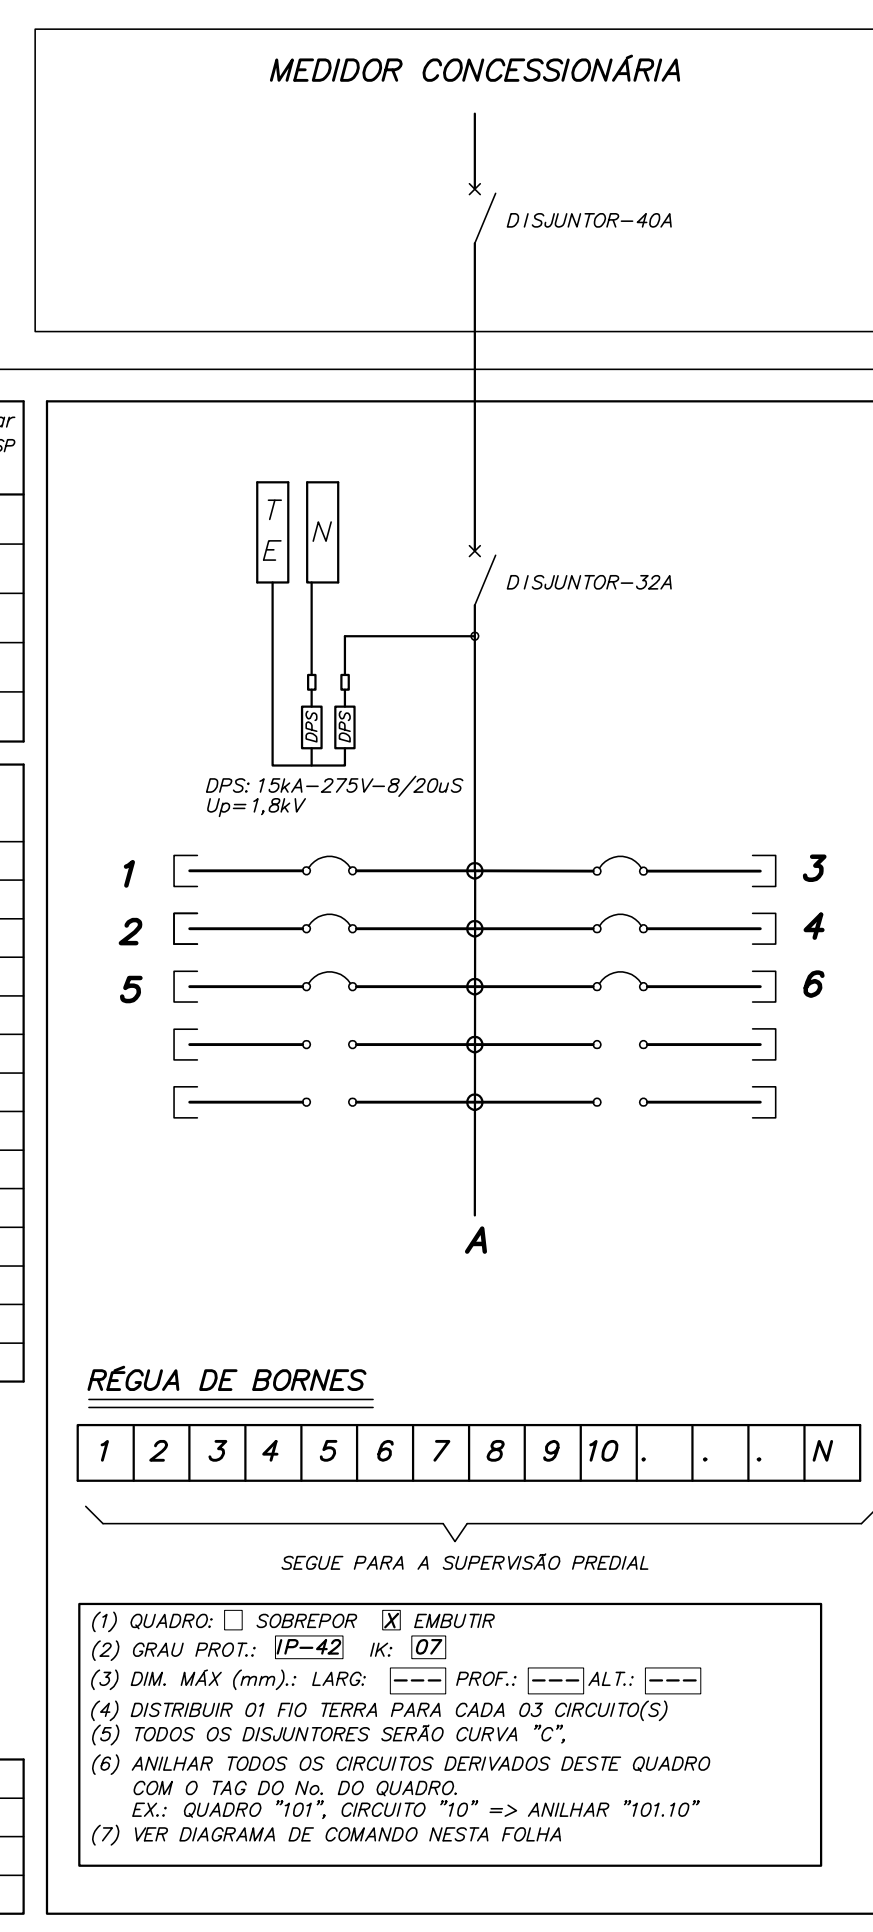

0	EMISSÃO INICIAL	21/07/2017	IVANOV	SALIM
Revisão n°	Descrição	Data	Projetista	Aprovação

 PROSUS SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA-SEAB			
Unidade /Projeto: ACADEMIA DA SAUDE / SEAB		Município: MAEIRA CRUZ	Bairro: MAR GRANDE
Nome do projeto: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		Escala(s): 1:75	
Tema: LUMINAÇÃO, TOMADAS E ALIMENTADORES PLANTA DO TERREO		Data: 21/07/2017	Folha:
Responsável Técnico: Eng.º CARLOS ALBERTO COTRIM CPF: 029.162.725-2	Coord. área de projeto: MARCIA FAREZ DE CARVALHO BRAGA CPF: 029.162.725-2		
Matrícula: 029.162.725-2	Assinatura: 029.162.725-2	Tipografia: LEONARDO	Desenho: LEONARDO