

NOTAS:
01-NÚMEROS ENTRE PARENTÊSES INDICAM VAZÃO DE AR EM m³/h.
02-DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS.
03-OS DUTOS EXTERNOS DEVERÃO SER PINTADOS COM TINTA EPOXI.
04-OS DRENOS DEVEM SER PREVISTOS PELO PROJETO DE HIDRÁULICA.
05-VER DETALHES TÍPICOS NA FOLHA N° CLI-003/003
06-VER TABELA COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS NA FOLHA N° CLI-002/003.

E – DUTO DE EXAUSTÃO




— . — . — L.L/L.G -LINHA DE LIQUIDO / LINHA DE GÁS

UC - UNIDADE CONDENSADORA

UE – UNIDADE EVAPARADORA

VAEI – VENTILADOR DE AR EXTERNO

VE - VENTILADOR DE EXAUSTÃO

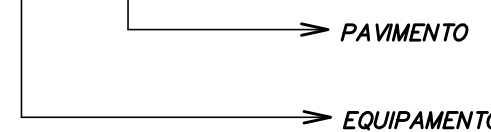

CARACTERÍSTICAS DOS VENTILADORES			
TAG	no.	VAE-01	VE-01
Quantidade	Un	1	1
Gabinete		Sim	Não
Tipo do ventilador		Limit L.	Sirocco
Aspiração		Dupla	Simplex
Vazão de ar		1.750	1.090
Pressão estática ext.	mmca	20	20
Ponto de Força	V/Hz	220/1/60	220/1/60
Consumo	CV	1,00	0,25
Classe de filtragem		G3+M5	—
Marca de Referência		PROJELMEC	PROJELMEC
Modelo de Referência		ILD-200	CSS-200