

NOTAS

- 01- O MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DEVE SER CONSULTADOR PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
- 02- O DIÂMETRO DOS ELETRODUTOS NÃO INDICADOS SÃO DE 3/4".
- 03- PARA AS PAREDES DE ALVENARIA E LAJES DE CONCRETO (PISO E TETO), DEVERÃO SER UTILIZADOS ELETRODUTOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO (FABRICAÇÃO EM PVC ANTICHAMA), PARA INSTALAÇÕES APARENTES DEVERÁ SER UTILIZADO ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO.
- 04- TODO ELETRODUTO SECO DEVERÁ POSSUIR ARAME GUIA.
- 05- OS TRECHOS DE ELETRODUTOS QUE VENHAM A TER INTERFERÊNCIA COM PILARES E/OU VIGAS, DEVEM SER EXECUTADOS NA MESMA FASE DESTAS ESTRUTURAS.
- 06- CONDUTORES, FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, COM SEÇÃO NÃO INDICADA SÃO DE #2,5mm².
- 07- DURANTE A INSTALAÇÃO DAS TOMADAS E PONTOS DE FORÇA ESPECÍFICOS DEVE-SE CONFIRMAR OS LAYOUTS/DETALHAMENTOS DO PROJETO DE ARQUITETURA BEM COMO SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS.
- 08- PARA POSIÇÃO FINAL DOS PONTOS DAS UNIDADES CONDENSADORAS - VER PROJETO ESPECÍFICO DE CLIMATIZAÇÃO.
- 09- TODAS AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.





LEGENDA

	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR EM ALUMÍNIO E ALETAS PLANAS, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 20W/220V, EQUIPADA COM 1 REATOR ELETRÔNICO DUPLO APF/PR, REF. ITAIM - 3001
	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 20W/220V, EQUIPADA COM 1 REATOR ELETRÔNICO DUPLO APF/PR, REF. ITAIM - 3530
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA A PROVA DE TEMPO, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W/220V, REF. ITAIM - TASSU
	LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA DE 20W/220V, REF. ITAIM - AMBAR
	LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W/220V, REF. ITAIM - AMBAR
	LUMINÁRIA FECHADA PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA. INSTALADO EM POSTE CURVO SIMPLES DE 9 METROS
	LUMINÁRIA FECHADA PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA. INSTALADO EM POSTE CURVO DUPLO DE 9 METROS
	BLOCO AUTÔNOMO LED DE SOBREPOR, AUTONOMIA DE 2 HORAS.
	PLACA PARA BALIZAMENTO EM ACRILICO FRESADO (250 x 170mm) COM FUNDO BRANCO.
	PLACA PARA BALIZAMENTO EM ACRILICO FRESADO (250 x 170mm) COM FUNDO BRANCO.
	RELE FOTOELÉTRICO IP-43/K-04, BIVOLT (127/220V), REF. 642.46, PIAL LEGRAND
	INTERRUPTOR SIMPLES E CONJUNTO COM 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V, MONTADOS EM CAIXA 4"x2"x2" (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) - h=1,00m DO PISO ACABADO
	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES 10A/250V, MONTADO EM CAIXA 4"x2"x2" (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) - h=1,00m DO PISO ACABADO
	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM TOMADA F+N+T-20A, MONTADO EM CAIXA 4"x2"x2" (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) - h=1,00m DO PISO ACABADO
	TOMADA F+N+T-20A - h=0,30m DO PISO ACABADO 01 OU 02 TOMADAS INSTALADA EM CAIXA 4"x2"x2"
	TOMADA F+N+T-20A - h=1,30m DO PISO ACABADO 01 OU 02 TOMADAS INSTALADA EM CAIXA 4"x2"x2"
	TOMADA F+N+T-20A - h=2,20m DO PISO ACABADO 01 OU 02 TOMADAS INSTALADA EM CAIXA 4"x2"x2"
	TOMADA F+N+T-20A - h=LAJE, 01 TOMADA INSTALADA EM CAIXA 4"x2"x2"
	PONTO DE FORÇA MONOFÁSICO - h=2,20m DO PISO ACABADO INSTALADO EM CAIXA 4"x2"x2" - EXCETO ONDE INDICADO
	PONTO DE FORÇA - EMBUTIDO NO PISO OU EM CAIXA 10x10x8cm A PROVA DE TEMPO PARA INSTALAÇÕES SOBRE A LAJE
	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, EMBUTIDO NA PAREDE OU TETO
	ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, APARENTE NAS ÁREAS EXTERNAS E/OU SOBRE LAJE
	ELETRODUTO DE PEAD EMBUTIDO NO PISO E/OU SOLO NAS ÁREAS INTERNAS E NAS ÁREAS EXTERNAS
	ELETROCALHA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO - DIMENSÃO: 50X50mm
	ELETROCALHA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO - DIMENSÃO: 100X50mm
	CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR - ESPECIFICAÇÃO NO MEMORIAL
	CAIXA PVC - 4"x2"x2" - h=INDICADO

LEGENDA DE FIAÇÃO

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12
1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18
1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24
1.25	1.26	1.27	1.28	1.29	

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12
2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18
2.19	2.20	2.21	2.22	2.23	2.24
2.25	2.26	2.27	2.28	2.29	2.30
2.31	2.32	2.33	2.34	2.35	2.36
2.37	2.38				

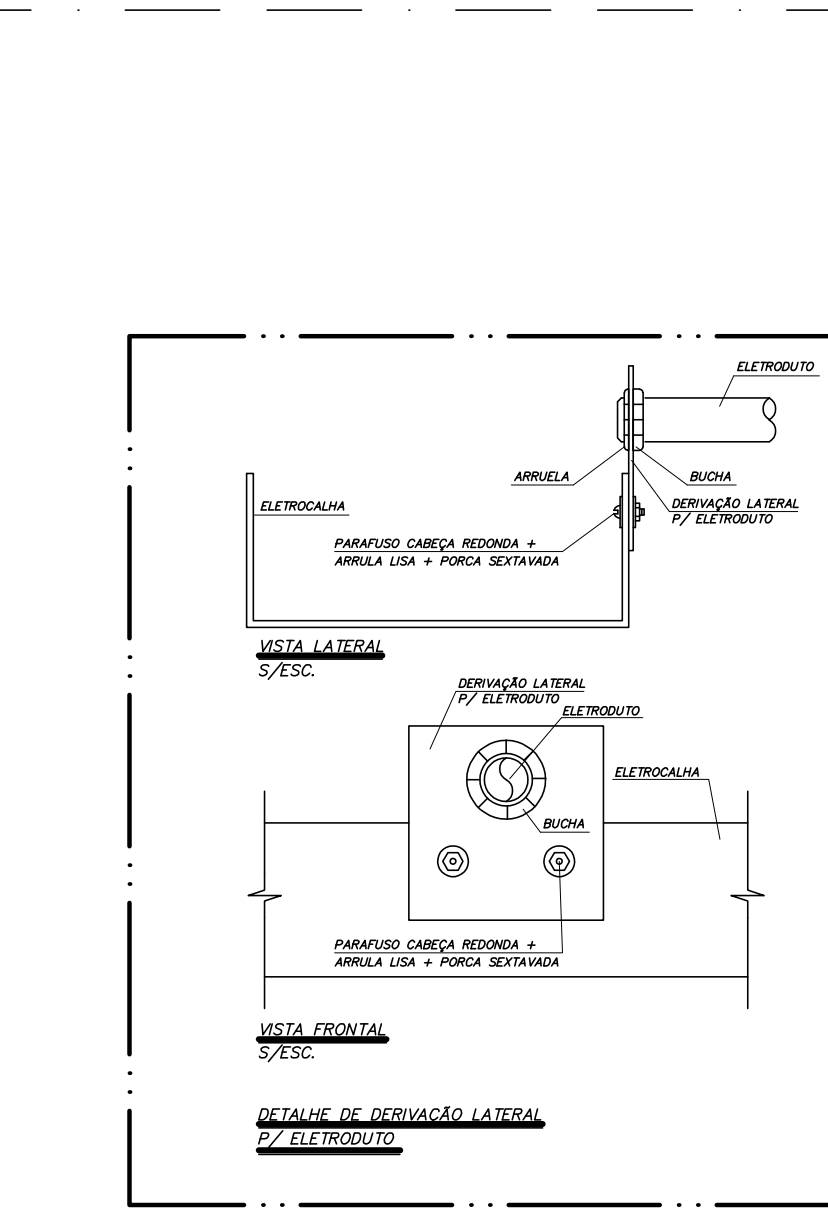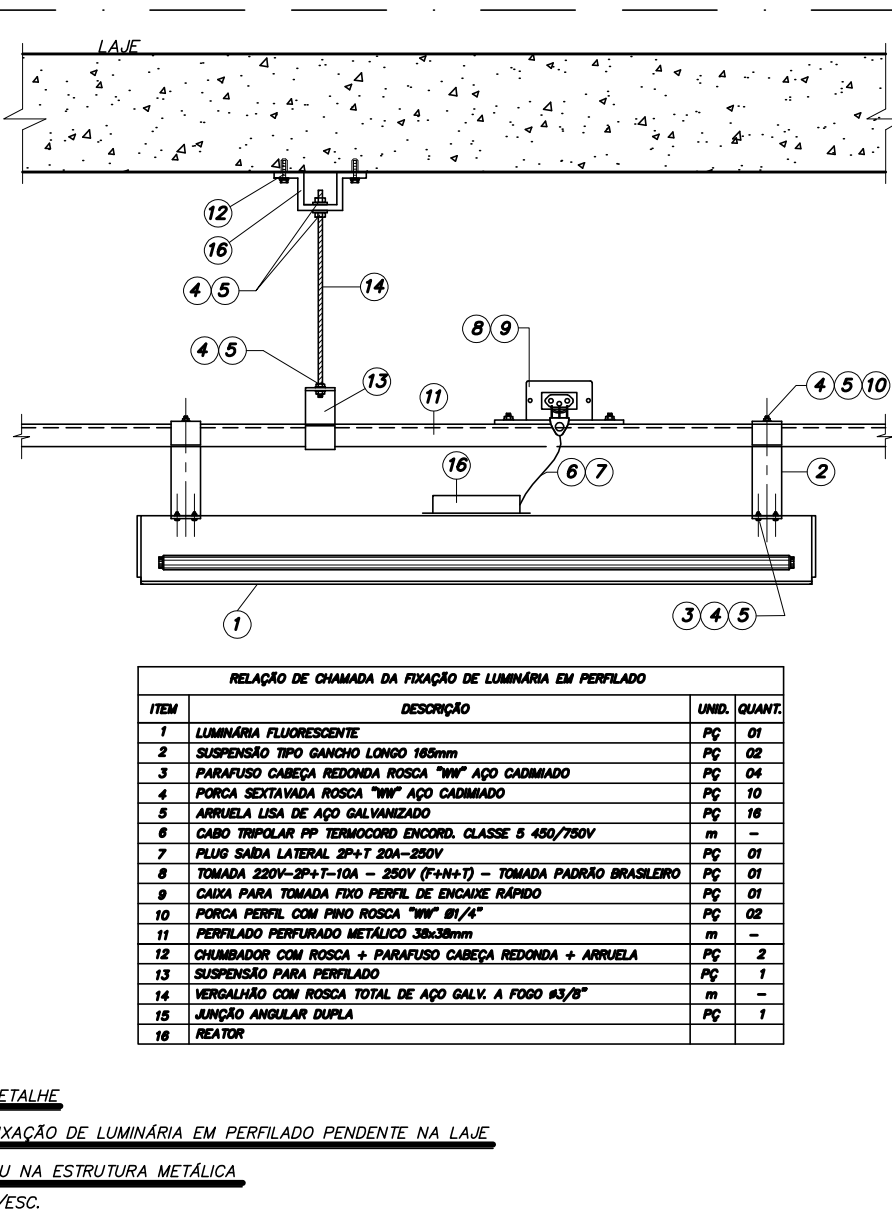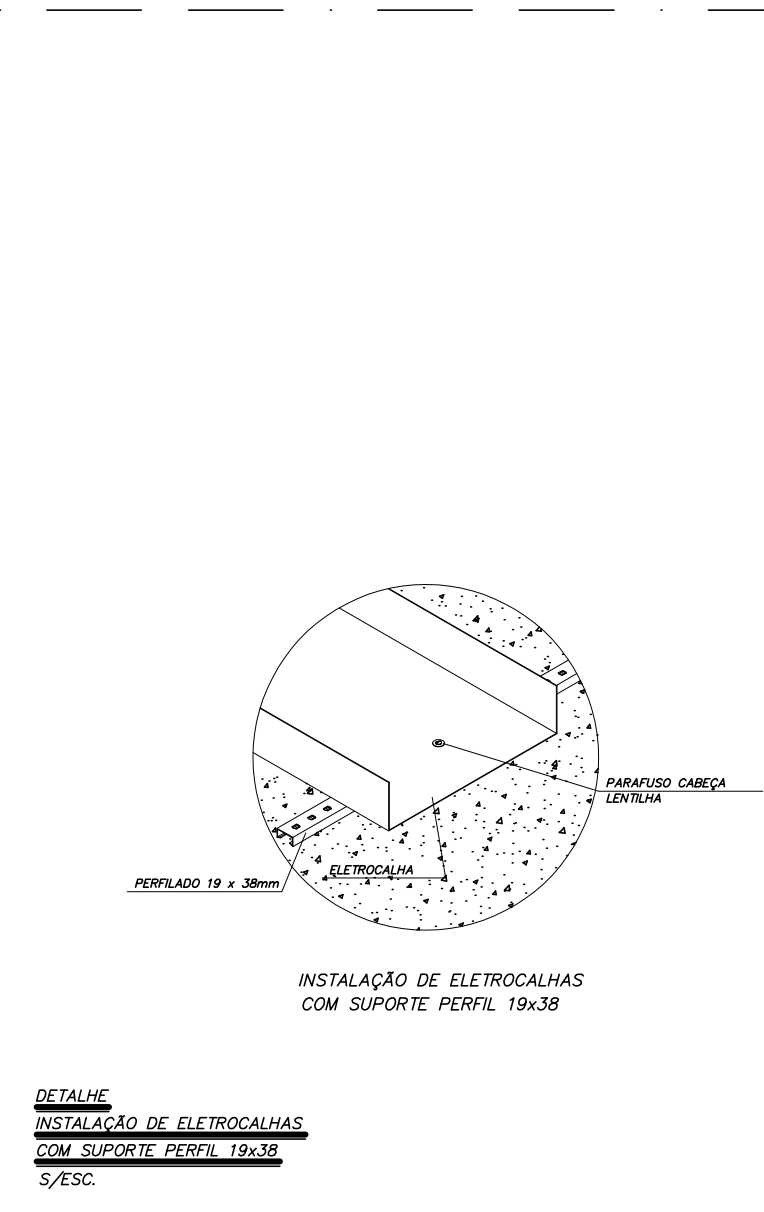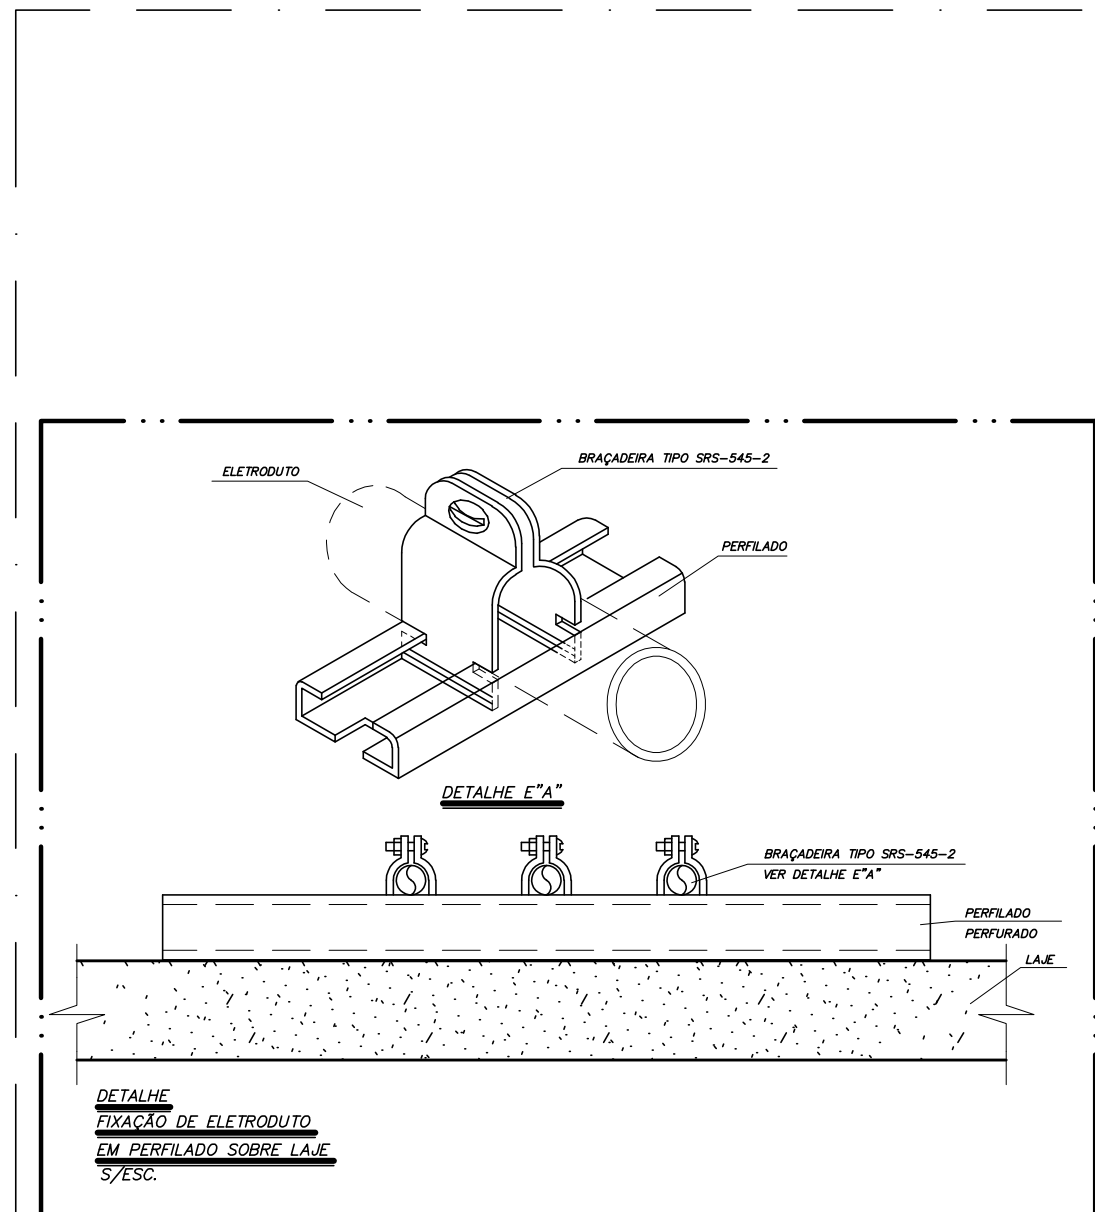

Revisão	nº	Descrição	Data	Projeta	Aprova
2		ATENDIMENTO DE COMENTÁRIOS	25/02/2019	IVANOV	SALIM
1		REVISÃO GERAL	07/02/2019	IVANOV	SALIM
0		EMISSION INICIAL	20/12/2018	IVANOV	SALIM

Unidade/Orgão:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / SESAB	Município:	SALVADOR	Bairro:	PAU DA LIMA
Nome do projeto:	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Escala:	1:75		
Título:	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	Data:	20/12/2018	Folha:	
Responsável técnico:	CARLOS ALBERTO CAPSURIÓN	Coord. elab. de projetos:	MARIA TEREZA DE CARVALHO BRAGA		
Arquivos:	029_PE_ELE_002_CAPSURIÓN III_PAU DA LIMA_FOR_R02.dwg	Topógrafo:		Desenho:	LEONARDO