

LISTA DE MATERIAIS


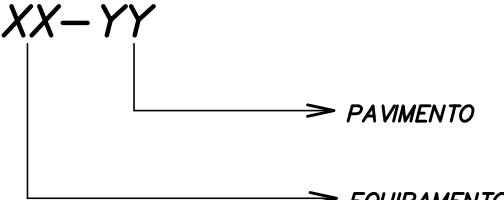
ITEM	QTDE	DISCRIMINAÇÃO	DIMENSÃO	MODELO
GI-1	16	GRELHA DE INSUFAMENTO C/ REGISTRO	22,5X12,5	AT/VAT+
GI-2	01	GRELHA DE INSUFAMENTO C/ REGISTRO	42,5X16,5	AT/VAT+
GE-1	07	GRELHA DE EXAUSTÃO C/ REGISTRO	22,5X12,5	AH/AR+A
GE-2	01	GRELHA DE EXAUSTÃO C/ REGISTRO	22,5X12,5	AH/AR+A

*OS DIMENSIONAMENTOS DOS ELEMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR FORAM BASEADOS NOS MODELOS DA TROX

NOTAS:

01-NÚMEROS ENTRE PARÊNTESES INDICAM VAZÃO DE AR EM m³/h.
02-DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS.
03-OS DUTOS EXTERNOS DEVERÃO SER PINTADOS COM TINTA EPOXI.
04-OS DRENOS DEVEM SER PREVISTOS PELO PROJETO DE HIDRÁULICA.
05-VER DETALHES TÍPICOS NA FOLHA N° CL1-003/003.
06-VER TABELA COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS NA FOLHA N° CL1-002/003.

LEGENDA GERAL

	<i>E – DUTO DE EXAUSTÃO</i>
	<i>AE – DUTO DE AR EXTERNO</i>
	<i>LL/L.G –LINHA DE LIQUIDO / LINHA DE GÁS</i>
	<i>UC – UNIDADE CONDENSADORA</i>
	<i>UE – UNIDADE EVAPARADORA</i>
	<i>VAEI – VENTILADOR DE AR EXTERNO</i>
	<i>VE – VENTILADOR DE EXAUSTÃO</i>
	

1	REVISÃO GERAL	04/04/2017	BRUNO	SALIM
0	EMIÇÃO INICIAL	30/11/2016	BRUNO	SALIM
Revisão n°	Descrição	Data	Projetista	Aprova



PLANTA DO TERREO