
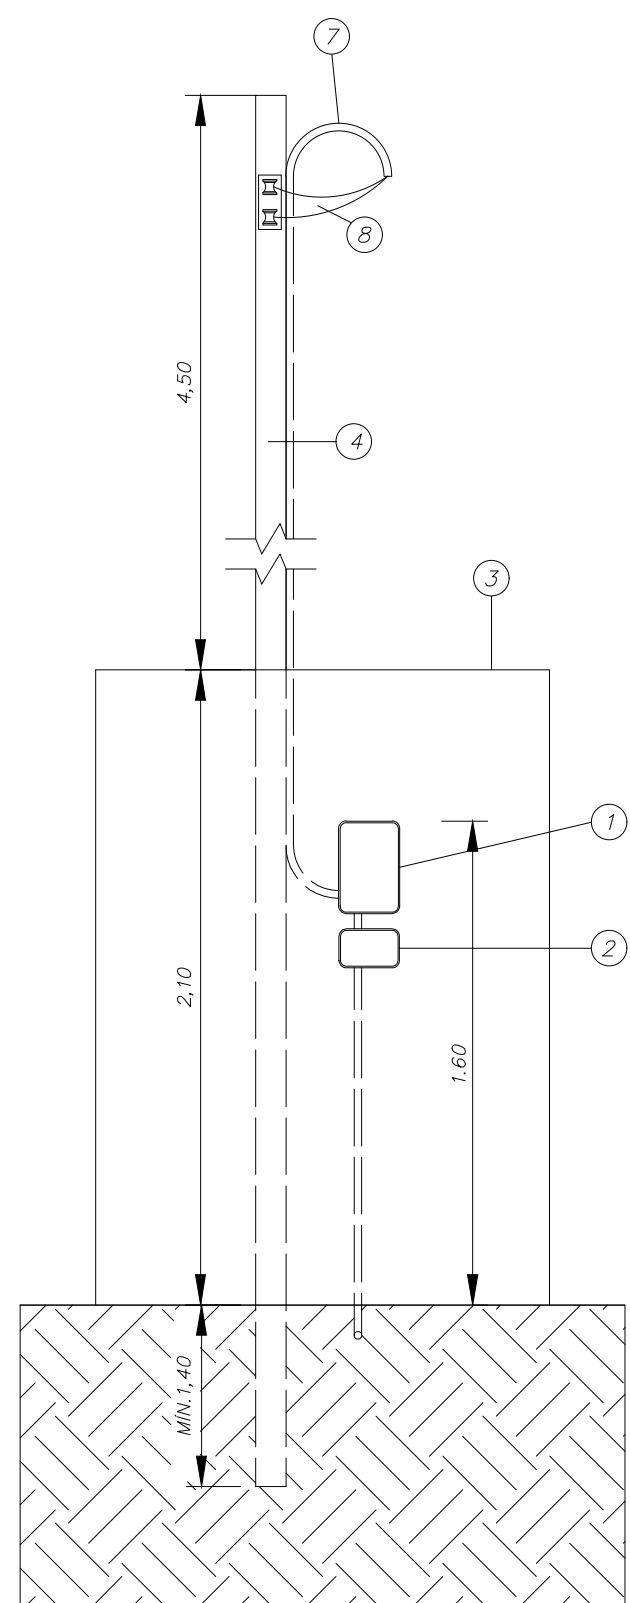



NOTAS

- 01- MEMORAL DESCRITO DO PROJETO DEVE SER CONSULTADO PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
- 02- O DIÂMETRO DOS ELÉTRUTROS NÃO INDICADOS SÃO 3/4".
- 03- PARA AS PAREDES DE ALVENARIA E LAJES DE CONCRETO (PISO E TETO), DEVERÃO SER UTILIZADOS ELÉTRUTROS DE PVC CONFORMADO (LEGO) E FIBROCEMENTO (FIBROCEM) EM PVC ANTICHAMA. PARA INSTALAÇÕES APERTADAS DEVERÃO SER UTILIZADO ELÉTRUTRO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO.
- 04- TODOS ELÉTRUTROS SEÃO DEVERÃO POSSUIR ANELAS, GUA.
- 05- OS TROCENOS DE ELÉTRUTROS QUE VENHAM A TER INTERFERÊNCIA COM PIAVAS E/OU VAGAS, DEVERÃO SER EXECUTADOS NA MESMA FAZ DESTAS ESTRUTURAS.
- 06- CONDUTORES, FASE, NEUTRO, TERRO E PONTA, COM SEÇÃO NÃO INDICADA SÃO DE 25mm².
- 07- DURANTE A INSTALAÇÃO DAS TOMADAS E TERNOS, DE FASE ESPECÍFICAS DEVE-SE CONFIRMAR OS LAYOUTS/DETALHAMENTOS DO PROJETO DE AUTOMATIZAÇÃO BOM COMO SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS DOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS.
- 08- PARA POSIÇÃO FINAL DOS PONTOS DAS UNIDADES CONDENSADORAS - VER PROJETO ESPECÍFICO DE CLIMATIZAÇÃO.
- 09- TODAS AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.


LEGENDA	
	LUMINÁRIA RETANGULAR COM REFLETOR COM ALUMINIO E ALEIAS PLAVAS COM 2 LÂMPAMAS FLUORESCENTES DE 20W/220V, TIPO COM REFRATOR ELÉTRICO DUPO AP/4P, REF. ITAM – 5001
	LUMINÁRIA RETANGULAR COM REFLETOR COM ALUMINIO COM 2 LÂMPAMAS FLUORESCENTES DE 20W/220V, TIPO COM 1 REATOR ELÉTRICO DUPO AP/4P, REF. ITAM – 5002
	LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBRESSOR COM REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LÂMPAMAS FLUORESCENTES DE 20W/220V, TIPO ITAM – AMBAR
	LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBRESSOR COM REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LÂMPAMAS FLUORESCENTES DE 20W/220V, TIPO ITAM – AMBAR
	LUMINÁRIA FECHADA PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 35W COM PARTE DA PARTIDA RÁPIDA, INSTALADA EM POSTE CUBO DAS 9 MÉTRIS
	LUMINÁRIA FECHADA PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 35W COM PARTE DA PARTIDA RÁPIDA, INSTALADA EM POSTE CUBO DAS 9 M MÉTRIS
	RELE DIFERENCIAL N°4-A/10-A, BIVOLTS (112/220V), REF. 642.6, PAUL LEONARD
	INTERRUPTOR SIMPLES E CONJUNTO COM 2 INTERRUPTORES, SIMPLES 10A/250V, MONTADO EM CAIXA 4"x4"x2" (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) – $\pm$ 1,00m DO PISO
	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES 10A/250V, MONTADO EM CAIXA 4"x4"x2" (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) – $\pm$ 1,00m DO PISO ACABADO
	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM TOMADA 4"x4"x2", MONTADO EM CAIXA 4"x4"x2" (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) – $\pm$ 1,00m DO PISO
	TOMADA F=10A-20A – $\pm$ 0,30m DO PISO ACABADO 01 OU 02 TOMADAS INSTALADA EM CAIXA 4"x4"x2"
	TOMADA F=10A-20A – $\pm$ 0,30m DO PISO ACABADO 01 OU 02 TOMADAS INSTALADA EM CAIXA 4"x4"x2"
	TOMADA F=10A-20A – $\pm$ 0,30m DO PISO ACABADO 01 OU 02 TOMADAS INSTALADA EM CAIXA 4"x4"x2"
	PONTO DE FORÇA MONOFÁSICO
	ELETRODUTO FORÇADO FLEXÍVEL REBAIXADO, EMBUTIDO NA PARDE DO TETO
	ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, INSTALADO NAS AREAS EXTERNAS E/OU SOBRE LAJE
	ELETRODUTO DE FERRO EMBUTIDO NO PISO E/OU SOLO NAS AREAS INTERNAS E NAS AREAS EXTERNAS
	CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO, TER.
QUANDO DE DISTRIBUIÇÃO DE BOMBA – ESPECIFICAR NO MEMORIAL	
	CAIXA PVC – 4"x4"x2 – =BLOCADO

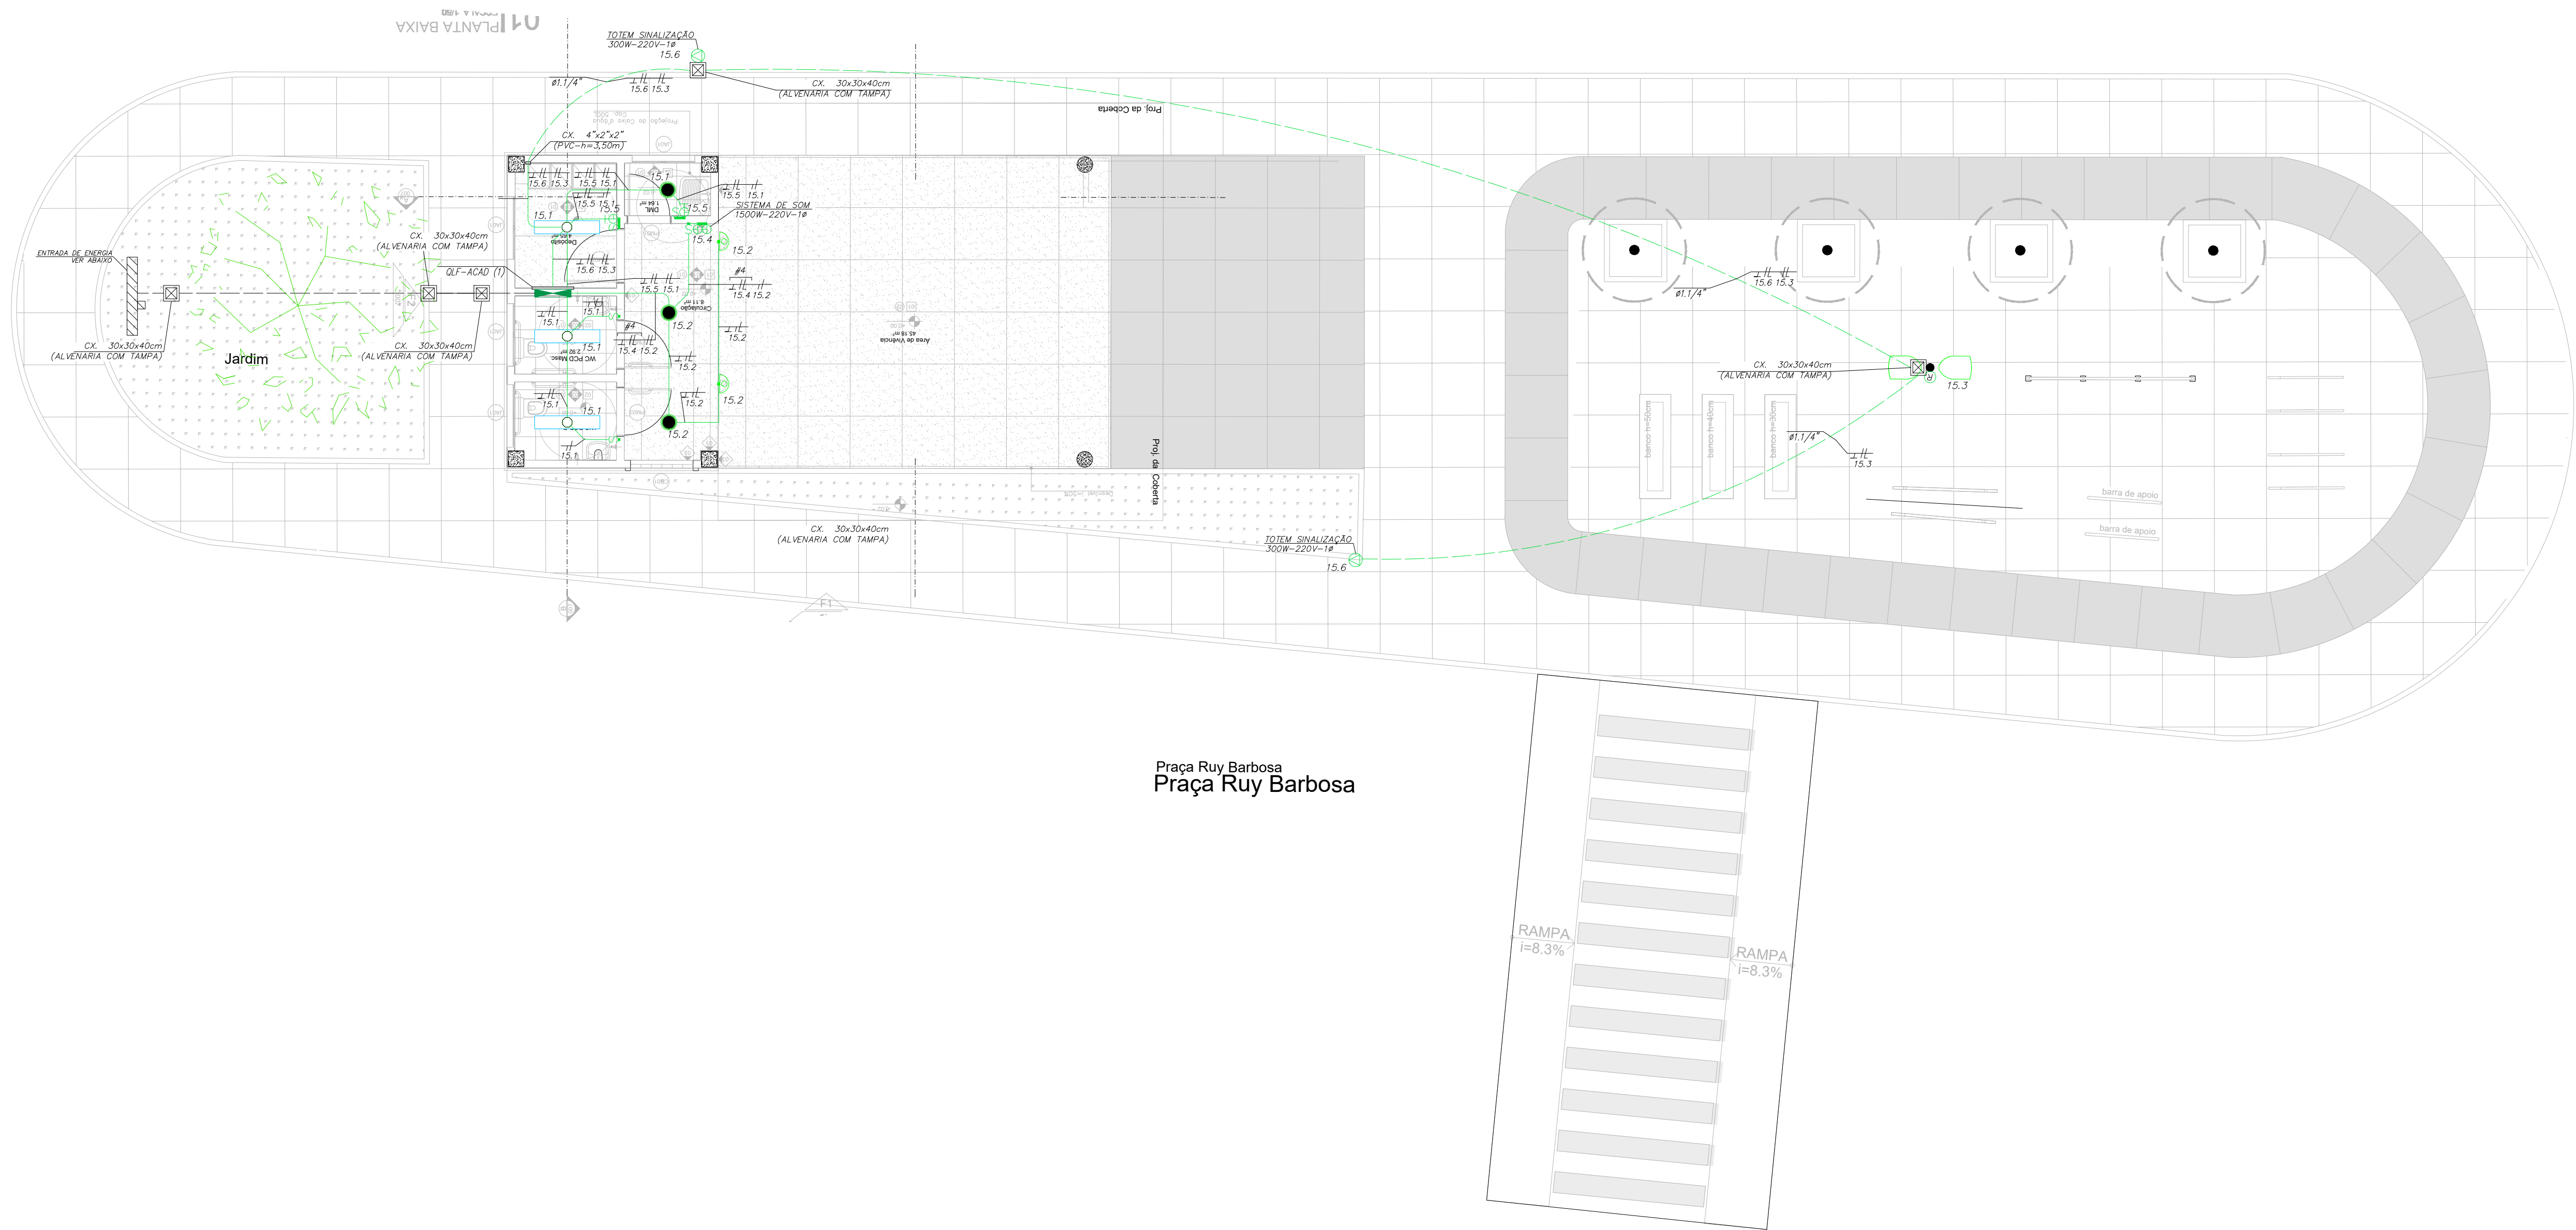

VISTA FRONTAL
ESC.: 1/25

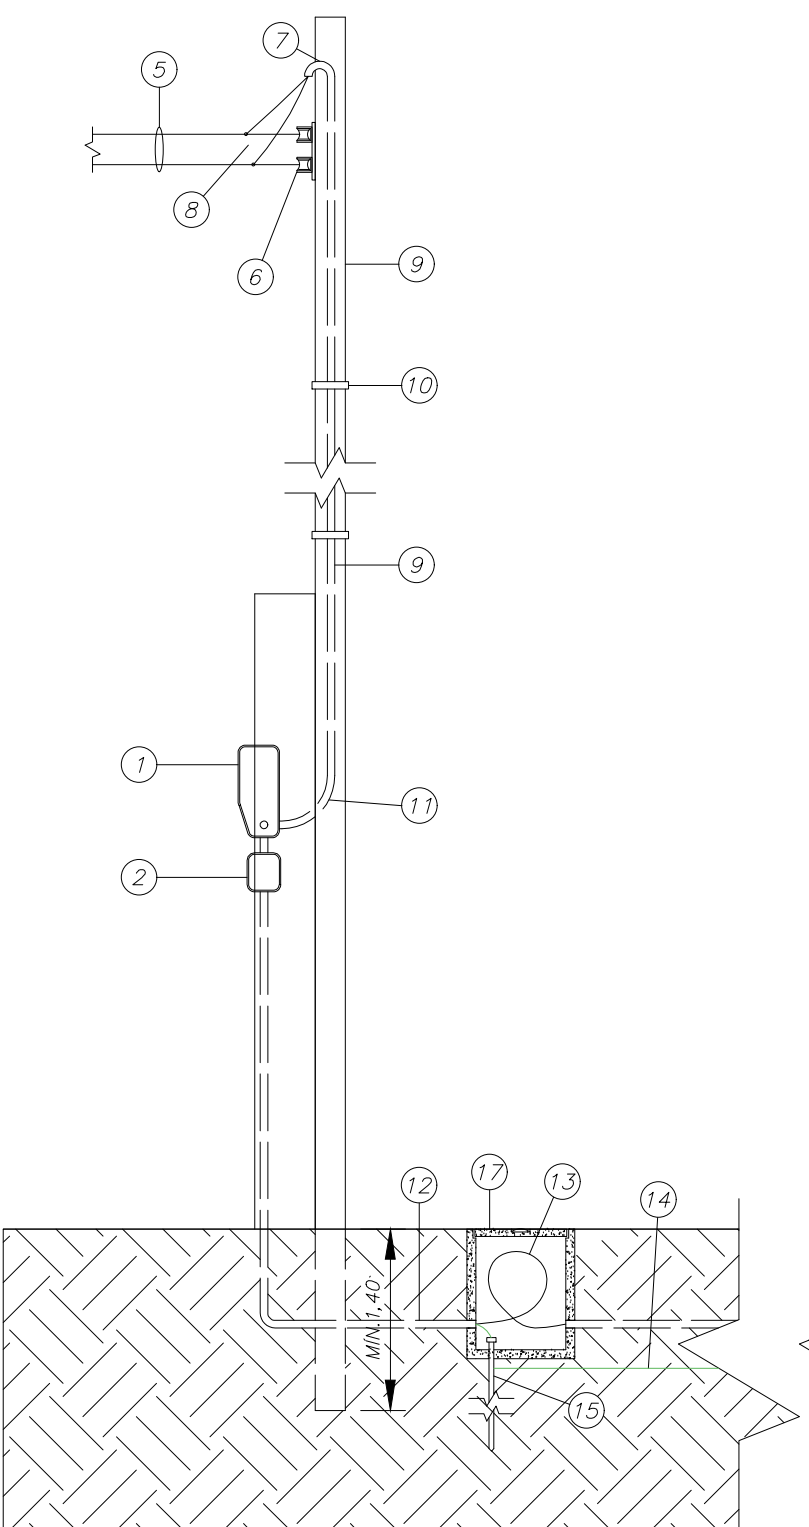

CORTA A-A
ESC.: 1/25



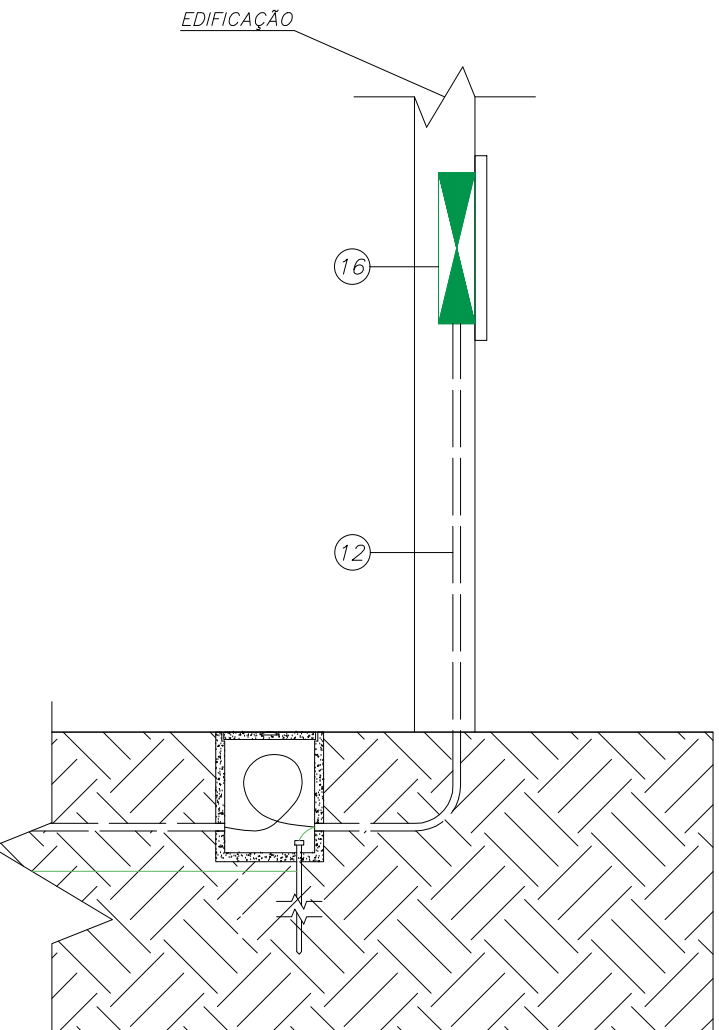


ITEM - DESCRIÇÃO DO MATERIAL

27	CAIXA DE ADELGIDO
28	CAIXA COM DISJUNTOR
29	MURETA – DIMENSÃO 1,00x1,00m
30	CAIXA DE COBERTURA DE CONCRETO FIBRADO POR 4 VIGAS DIMENSÃO 0,67x0,75, ENCRUSTADA NO MURO DESEJA-DO
31	CAIXA DE COBERTURA DE CONCRETO FIBRADO POR 4 VIGAS DIMENSÃO 0,67x0,75, ENCRUSTADA NO MURO DESEJA-DO
32	CABO PREENCHIDA COM CONCRETO TRIV + CABO MULTIFILADO AS 0,6/0,67
33	SARAFIM 8,5mm
34	ARGILA PARA ELETROVOTO
35	PONTO DE ENTREDA
36	POSTE PARTICULAR – H=8,50m
37	FITA DE 450 INDIVIDUAL
38	CAIXA RP 7 LUXAS PARA ELETROVOTO
39	ELETROVOTO PVC PARA CONEXÃO ENTRE CAIXA DE DISJUNTOR E CAIXA DE ALIMENTAÇÃO
40	CONDUTOR COM ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA IN V
41	FIO ELÉTRICO IN GL M6
42	BASE DE ATERRAMENTO 100X300MM COM CONECTOR
43	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
44	CAIXA EM ALUMÍNIO – DIMENSÃO 300X300X60mm

NOTAS GERAIS

- 1 - AS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROJETO ARQUITETÔNICO SÃO DE INTERESSE RESPONSABILIDADE DO AUTOR QUE DECLARA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
- 2 - QUANDO DO PEDIDO DE LICENÇA, DEVERÁ SER APRESENTADA A VIA ORIGINAL DA ARTE DE EXECUÇÃO (CÓDIGO) ATUALIZADA.
- 3 - NÃO PODEMOS DEIXAR DE RECOMENDAR A UTILIZAR PARA IDENTIFICAR O NEUTRO, A COR AZUL-CLARO, RECOMENDADO PELA NORMA.
- 4 - PARA A REALIZAÇÃO DAS MONTAGENS ELÉTRICAS, DEVERÁ SER UTILIZADA A RELAÇÃO DE MATERIAIS INDICADOS NO SITE DA CONCESSIONÁRIA.
- 5 - AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, APÓS O PONTO DE ENTREGA SÃO DE INTERESSE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJETO.
- 6 - A EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROJETADAS SO DEVERÁ SER INICIADA APÓS A LIBERAÇÃO DO PROJETO PELA CONCESSIONÁRIA.

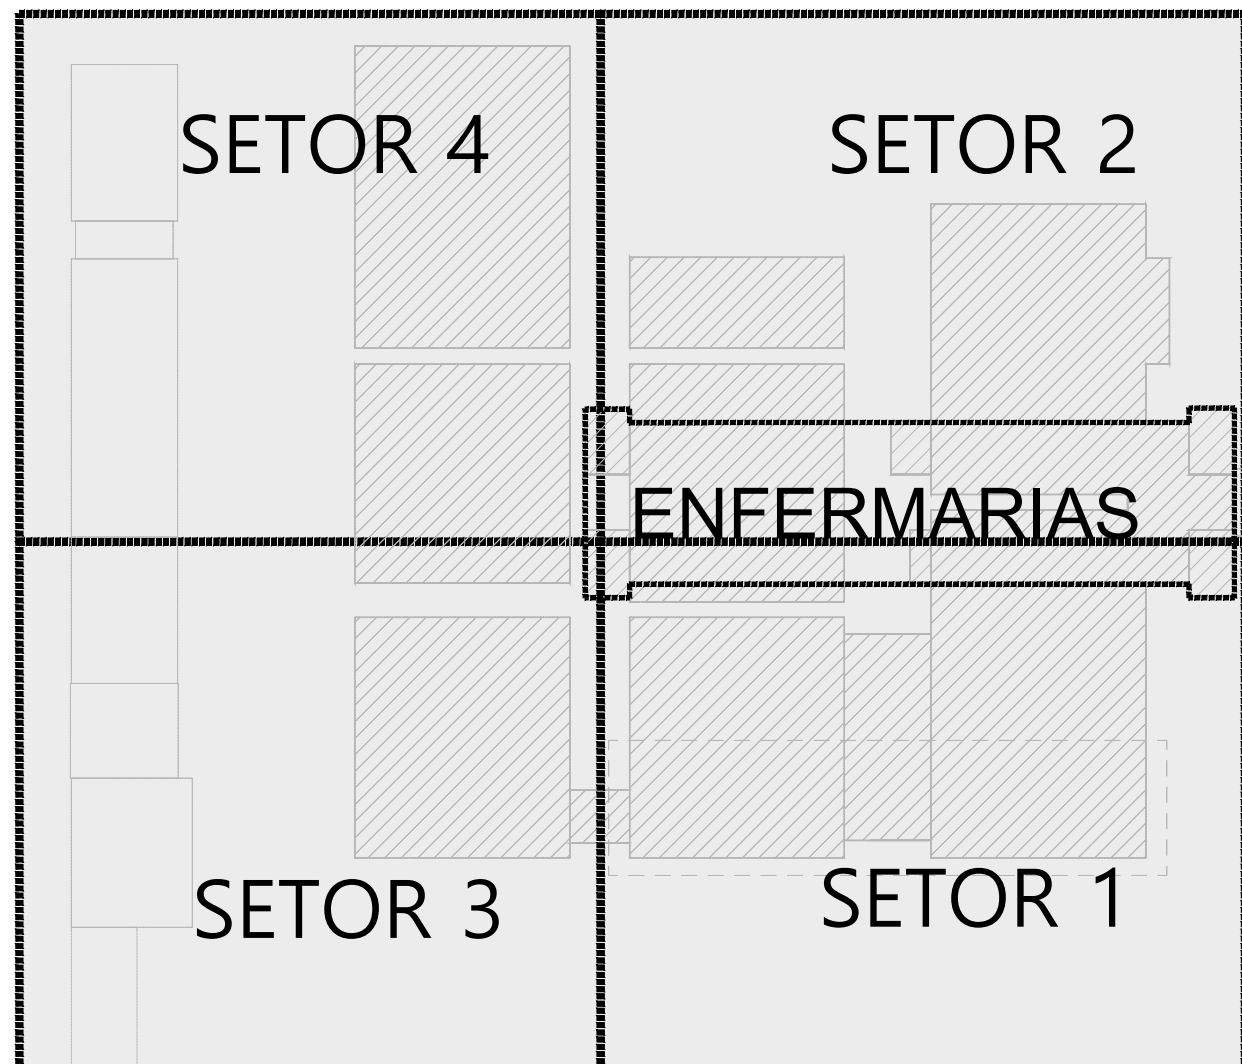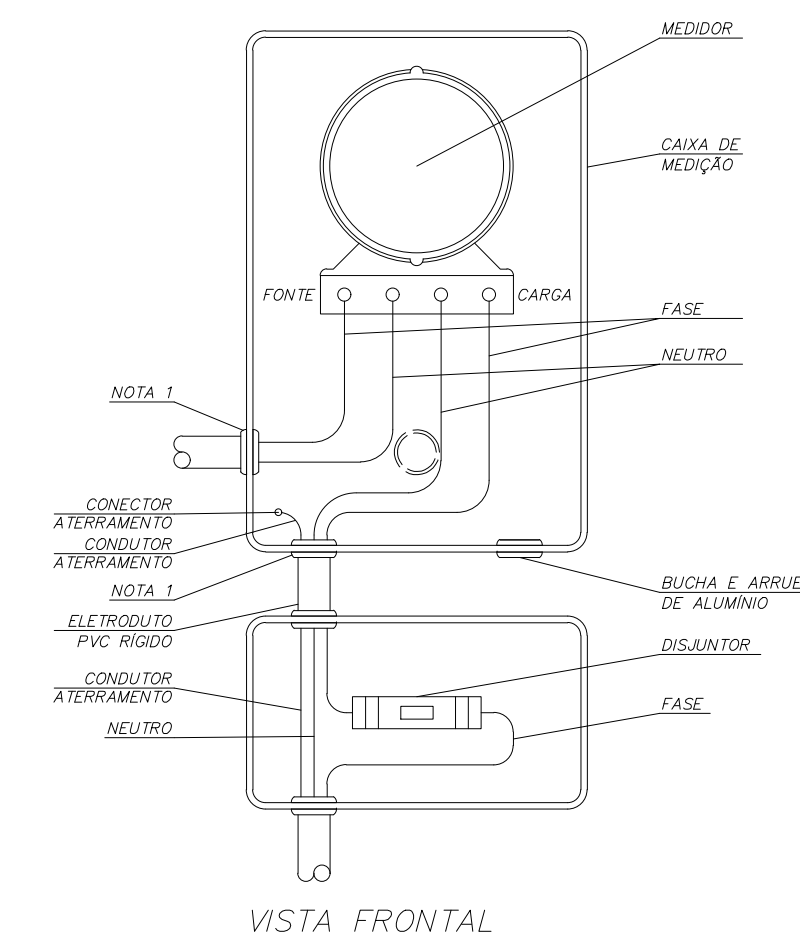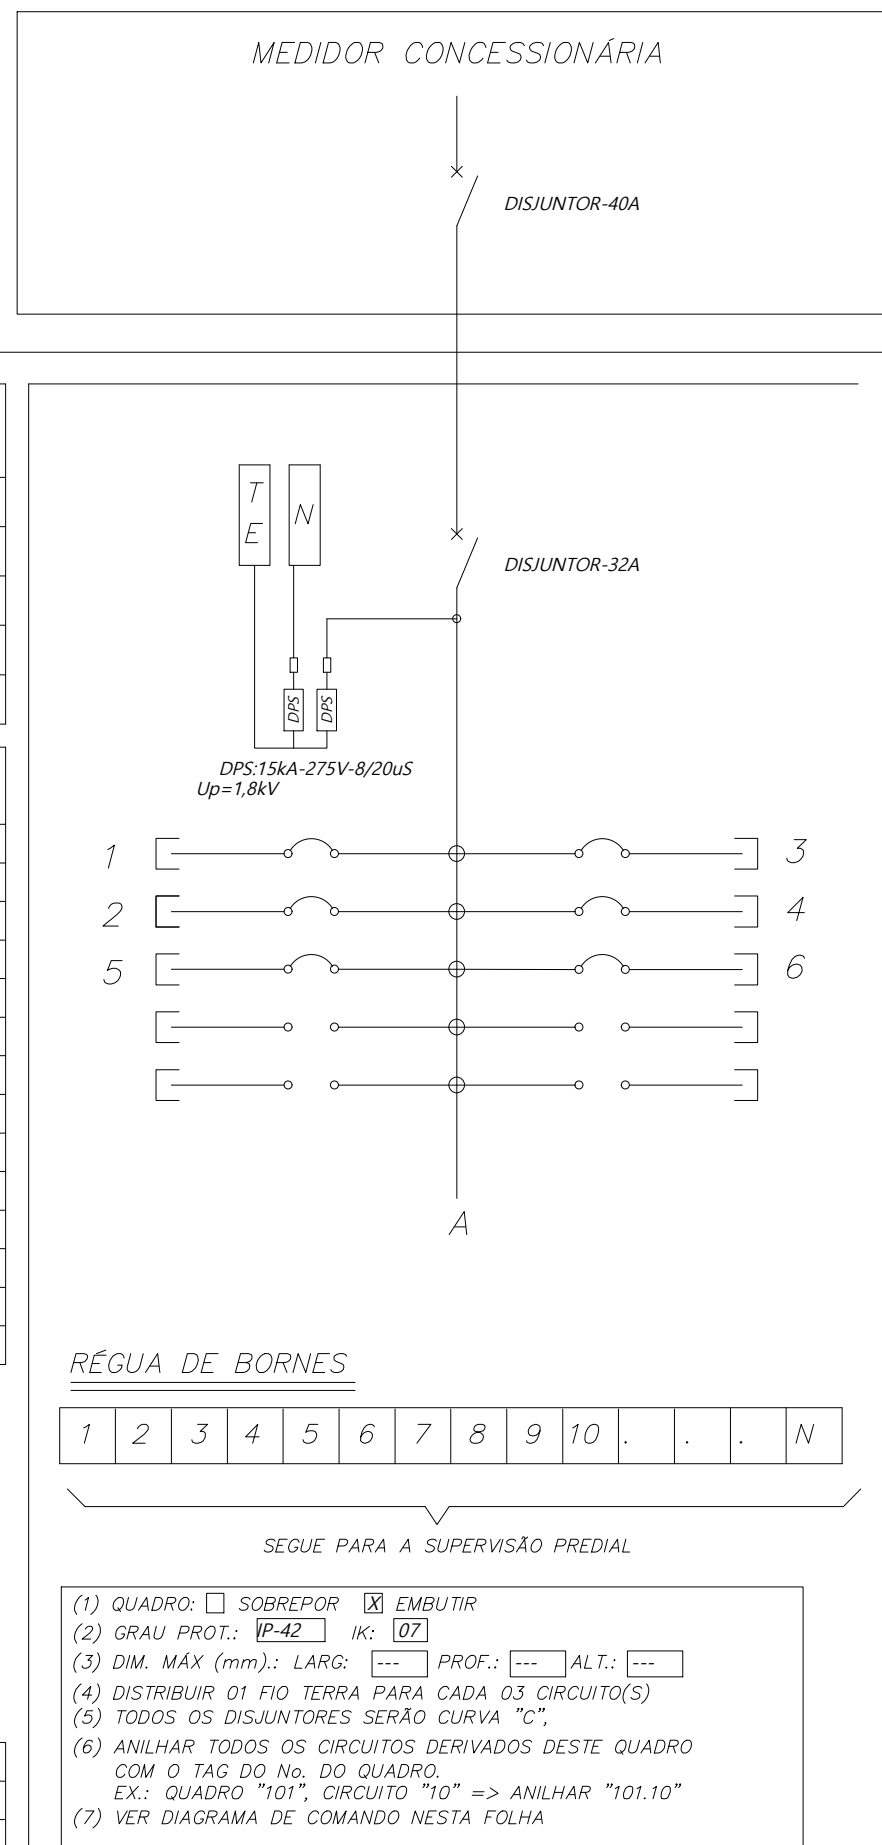[illegible]

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO SETORES

0	EMIÇÃO INICIAL	21/07/2017	IVANOV	SALIM
Revisão n°	Descrição	Data	Projetista	Aprovação