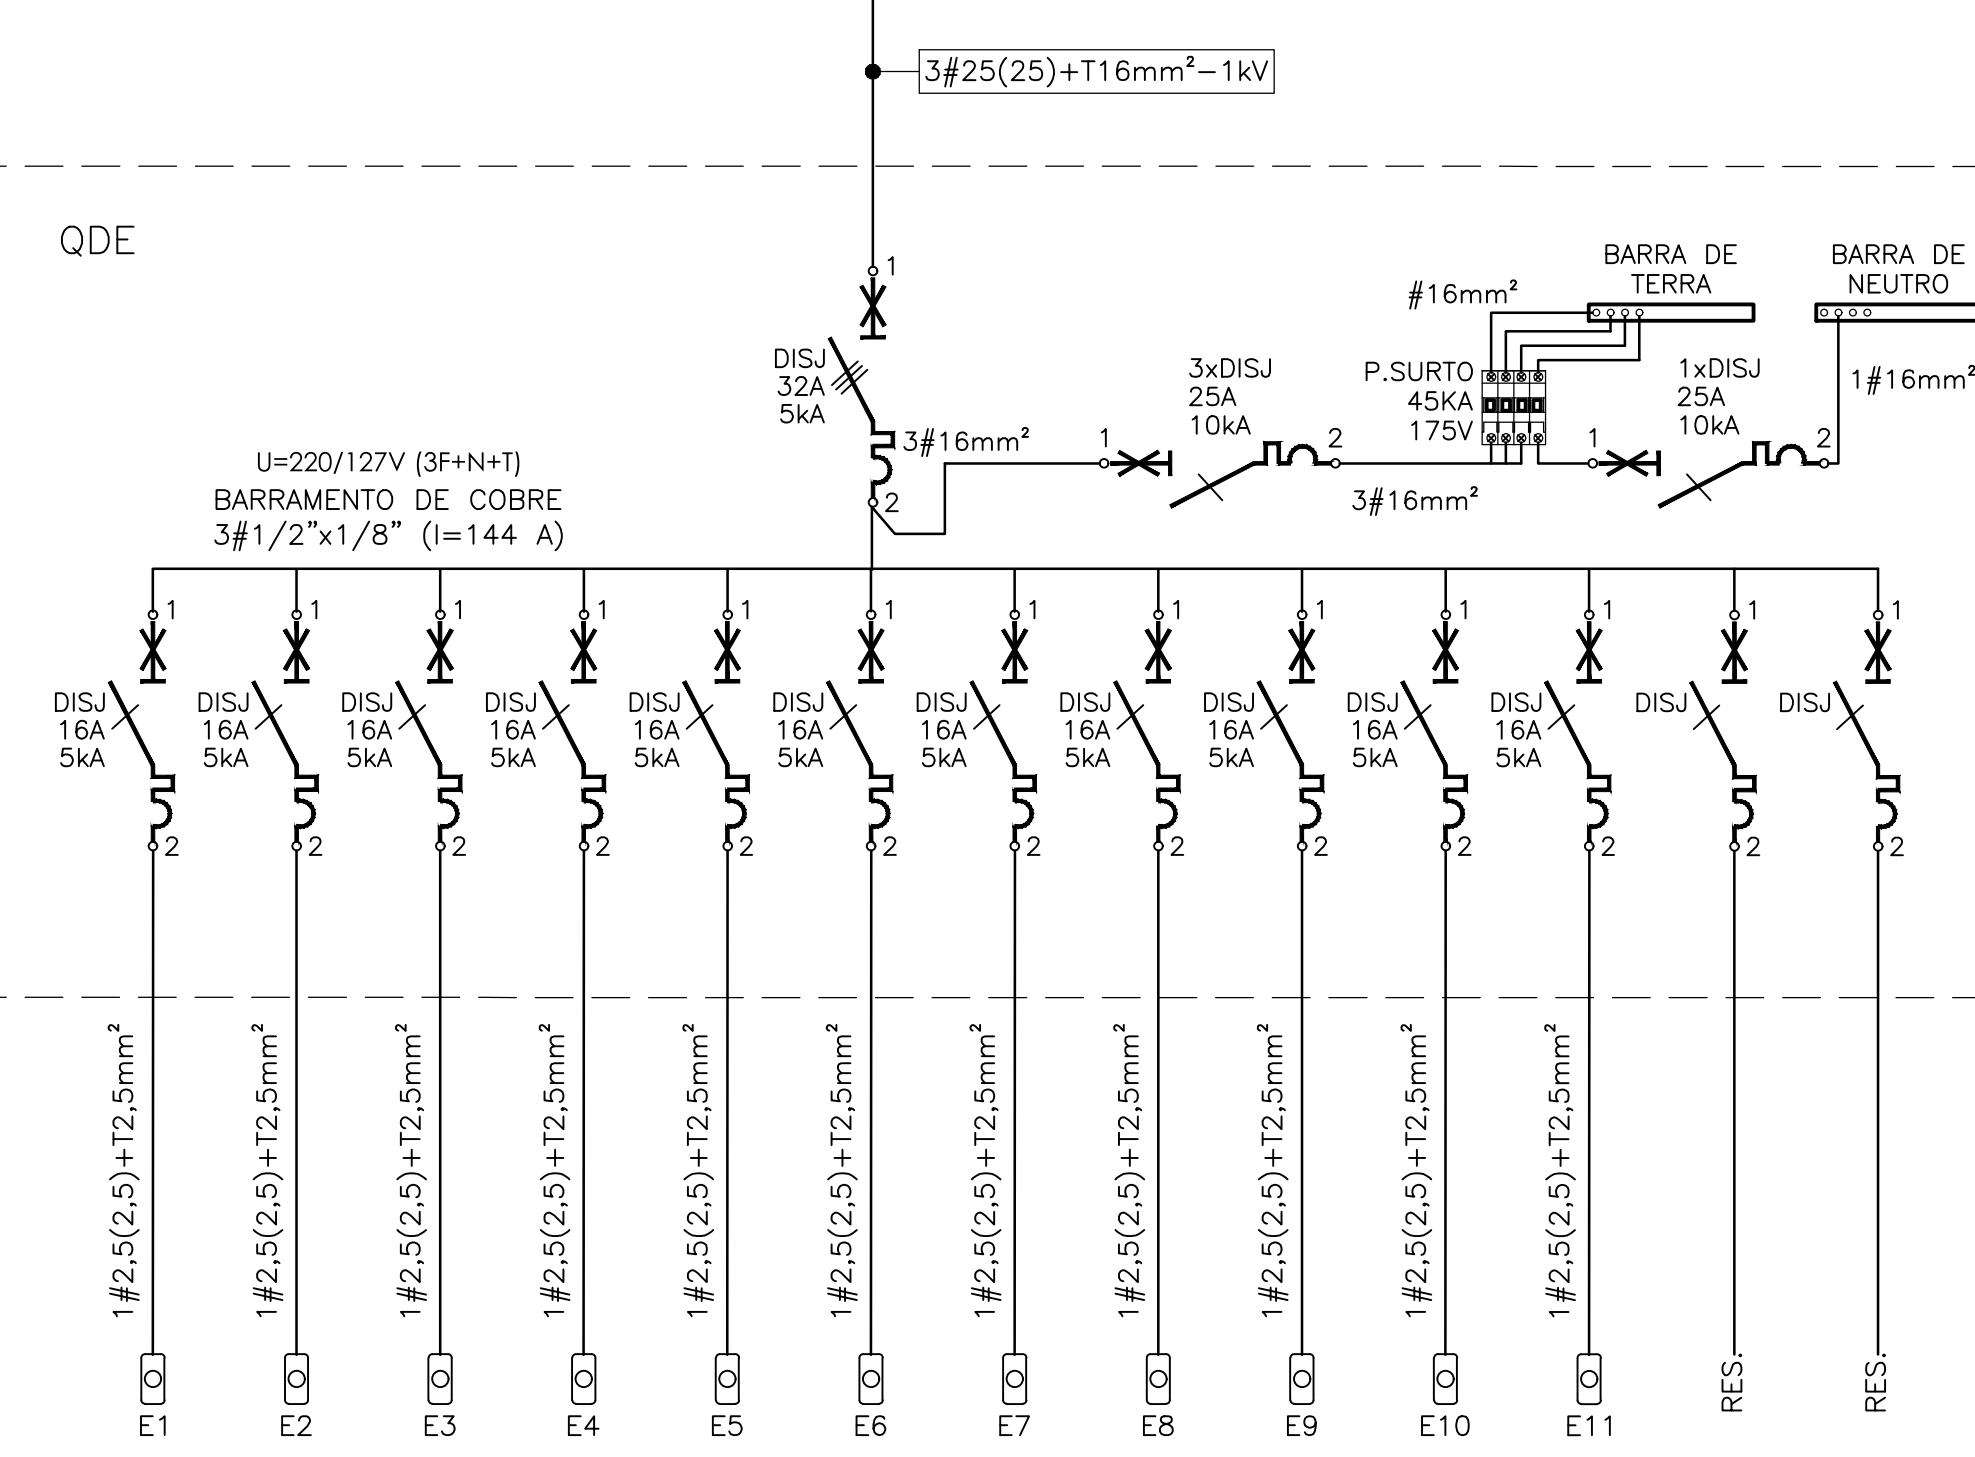
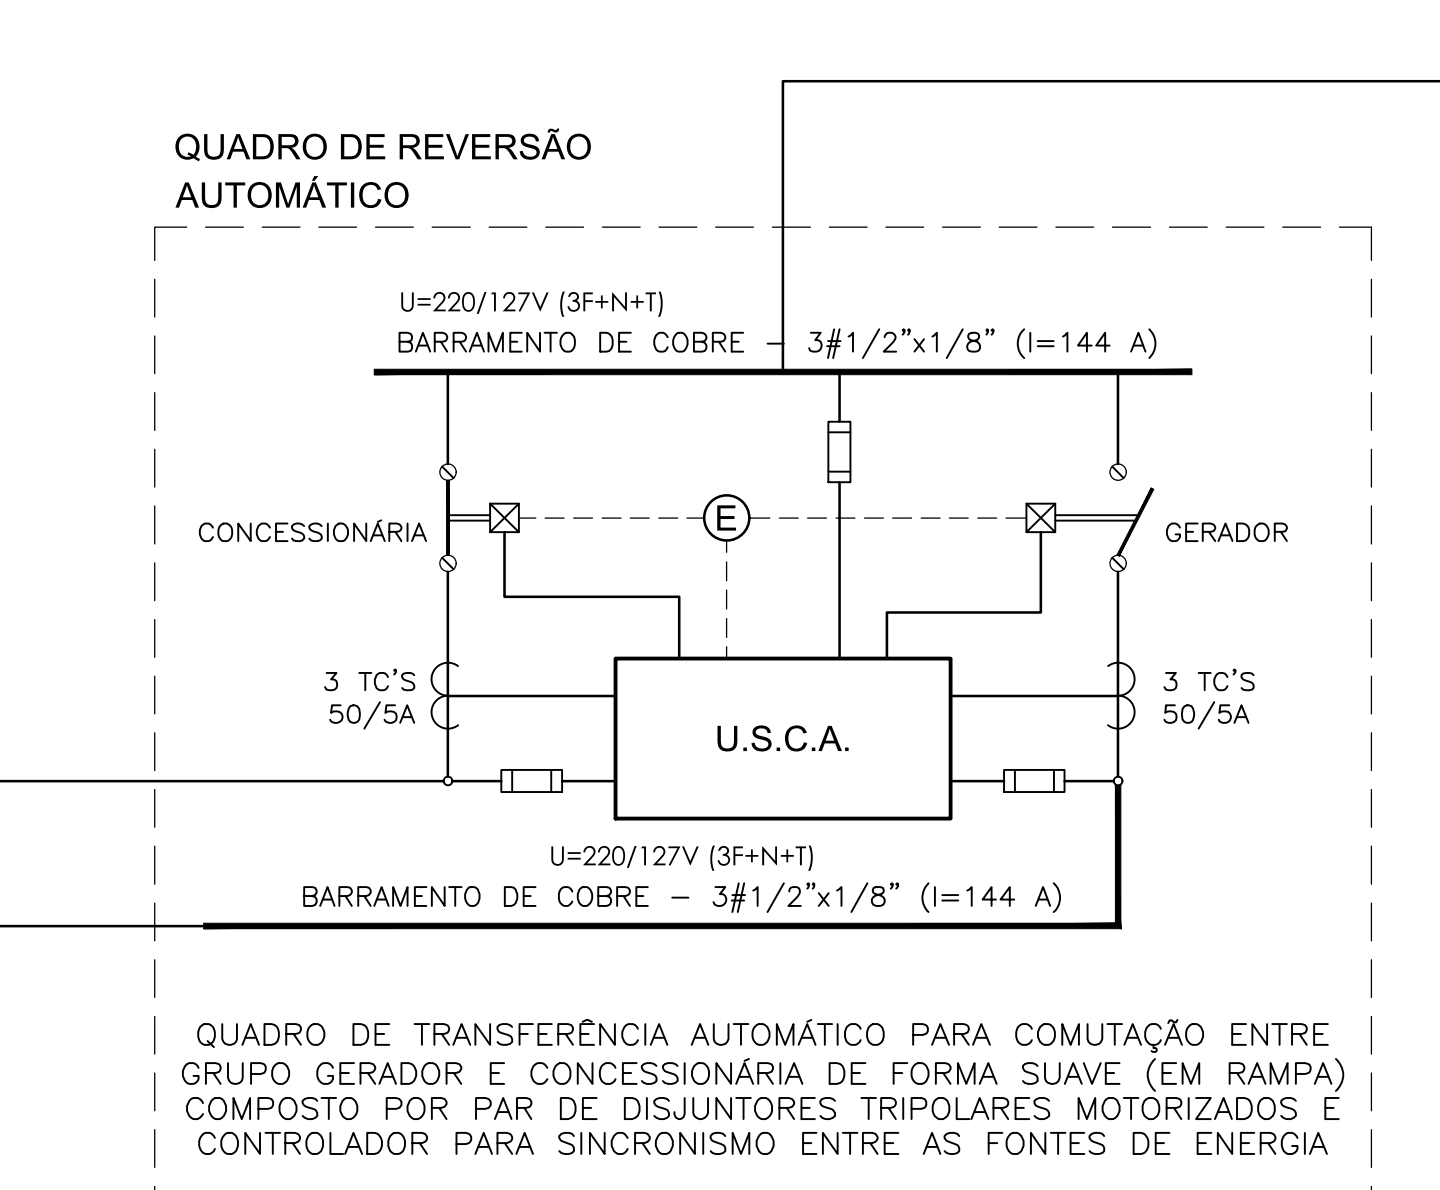


[illegible]

NOTAS DE ELÉTRICA

1. QUALQUER ALTERAÇÃO NOS SERVIÇOS DEVE SER PREVIAMENTE AUTORIZADA PELO PROJETISTA DE PROJETO, A INSTALADORA DEVE APRESENTAR UM "AS-BUILT" COM ATUALIZAÇÕES E MODIFICAÇÕES.

2. O CONDIÇÃOÇÃO DE TRABALHO DEVE SER DE INSTALAÇÃO, INCLUSIVE OS TESTES FINAIS E COMISSIONAMENTO.

3. SEPARAR CABOS COM 1"MINIMO EM TODAS AS UTILIZAÇÕES VAZIAS.

4. TODOS OS COMPONENTES MONTADOS DEVEM SER ATERRADOS AO LONGO DE TODA A SUA EXTENSÃO.

5. TODAS AS BARRAS DE ELÉTROTUTOS E ELÉTROTUBOS DEVEM SER PRE-FABRICADAS E DE MESMO FABRILHADO, ADAPTADAS PARA AS CONDIÇÕES NÃO SERÁ ACABO.

6. TODOS OS ELÉTROTUTOS, QUANDO APARENTES, DEVERÃO SER NA COR CINZA ESCURO.

7. TODAS AS EXTREMIDADES DOS CABOS DEVEM SER IDENTIFICADAS COM ANELAS PLÁSTICAS DE 10 CM DE DIÂMETRO.

8. TOMADA E LUMINÁRIA DEVEM SER IDENTIFICADAS NA SUA PARTE FRONTAL COM O NÚMERO DO CIRCUITO E O QUANTO QUE SE ALIMENTA.

9. PARA FAZIDA NO CORDÃO, USAR CABO 2,5mm², ENCONDIMENTO CLASSE 5, NAS SEÇÕES:

VERDE = ALIMENTAÇÃO; BR-PIRETO = C-MARRON.

NEUTRO: AZUL; TERRA: VERDE+AMARELO OU VERDE; RETORNO: BRANCO;

10. MANTER SEMPRE O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS, DO INÍCIO AO FIM DA INSTALAÇÃO.

11. RECOMENDAR-SE A UTILIZAÇÃO DE CONECTORES ESPECIALIZADOS OU TERMINAIS DE COMPRESSÃO DO TIPO TORO, PARA A REALIZAÇÃO DE ENLACE E DEBARRAÇÃO NOS CONDUITOS FLEXÍVEIS, NAS EXTENSÕES SÃO SEMPRE FEITAS EM CAUSAS DE PASSAGEM NOS CONDUITOS FLEXÍVEIS, PARA EVITAR O DESMONTAGEM E A RECONEXÃO DA INFRAESTRUTURA, TODAS AS EXTENSÕES DEVEM SER FEITAS DE MANEIRA A SEREM ACESSÁVEIS PARA EVENTUAIS VERIFICAÇÕES, INSPEÇÕES E MANUTENÇÕES.

12. PARA O CASO DE LUMINÁRIAS, DEVE-SE UNIR UM CORDÃO PLÁSTICO MÚLTIPLO COM BÍBLICA DE 2,5mm², CONECTADO AO PONTO DE CONTO (CONDUITE) OU CIRCULO.

13. PARA O CASO DE LUMINÁRIAS, DEVE-SE UNIR UM CORDÃO PLÁSTICO MÚLTIPLO COM BÍBLICA DE 2,5mm², CONECTADO AO PONTO DE CONTO (CONDUITE) OU CIRCULO.

14. TODOS OS CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO DE QUADROS ELÉTROS E OS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO QUE FORMAM PARTE DO LAYOUT DEVE-SE UNIR UM CORDÃO PLÁSTICO MÚLTIPLO COM BÍBLICA DE 2,5mm², CONECTADO AO PONTO DE CONTO (CONDUITE) OU CIRCULO.

15. USAR CABOS COM ISOLAÇÃO DE 750V.

16. TODOS OS CABOS DEVEM TER UMA COBERTURA ELÉTICA EXTERNA, TIPO DE COMPOSTOS LIXES DE ALUMINÓCIO, QUE NÃO PROPAGAM CHAMAS E COM BARRA EMBOVISHADA DE FUMOS E GASES TOXICOS.

LEGENDA DE ESQUEMAS E SÍMBOLOS

	DISJUNTOR DIFERENCIAL MONOFÁSICO		DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO MONOFÁSICO
	DISJUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR		DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO TRIFÁSICO
	DISJUNTOR DIFERENCIAL TRIFÁSICO		DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL, TIPO AC, 30mA

ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE DO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE IT

00,0
