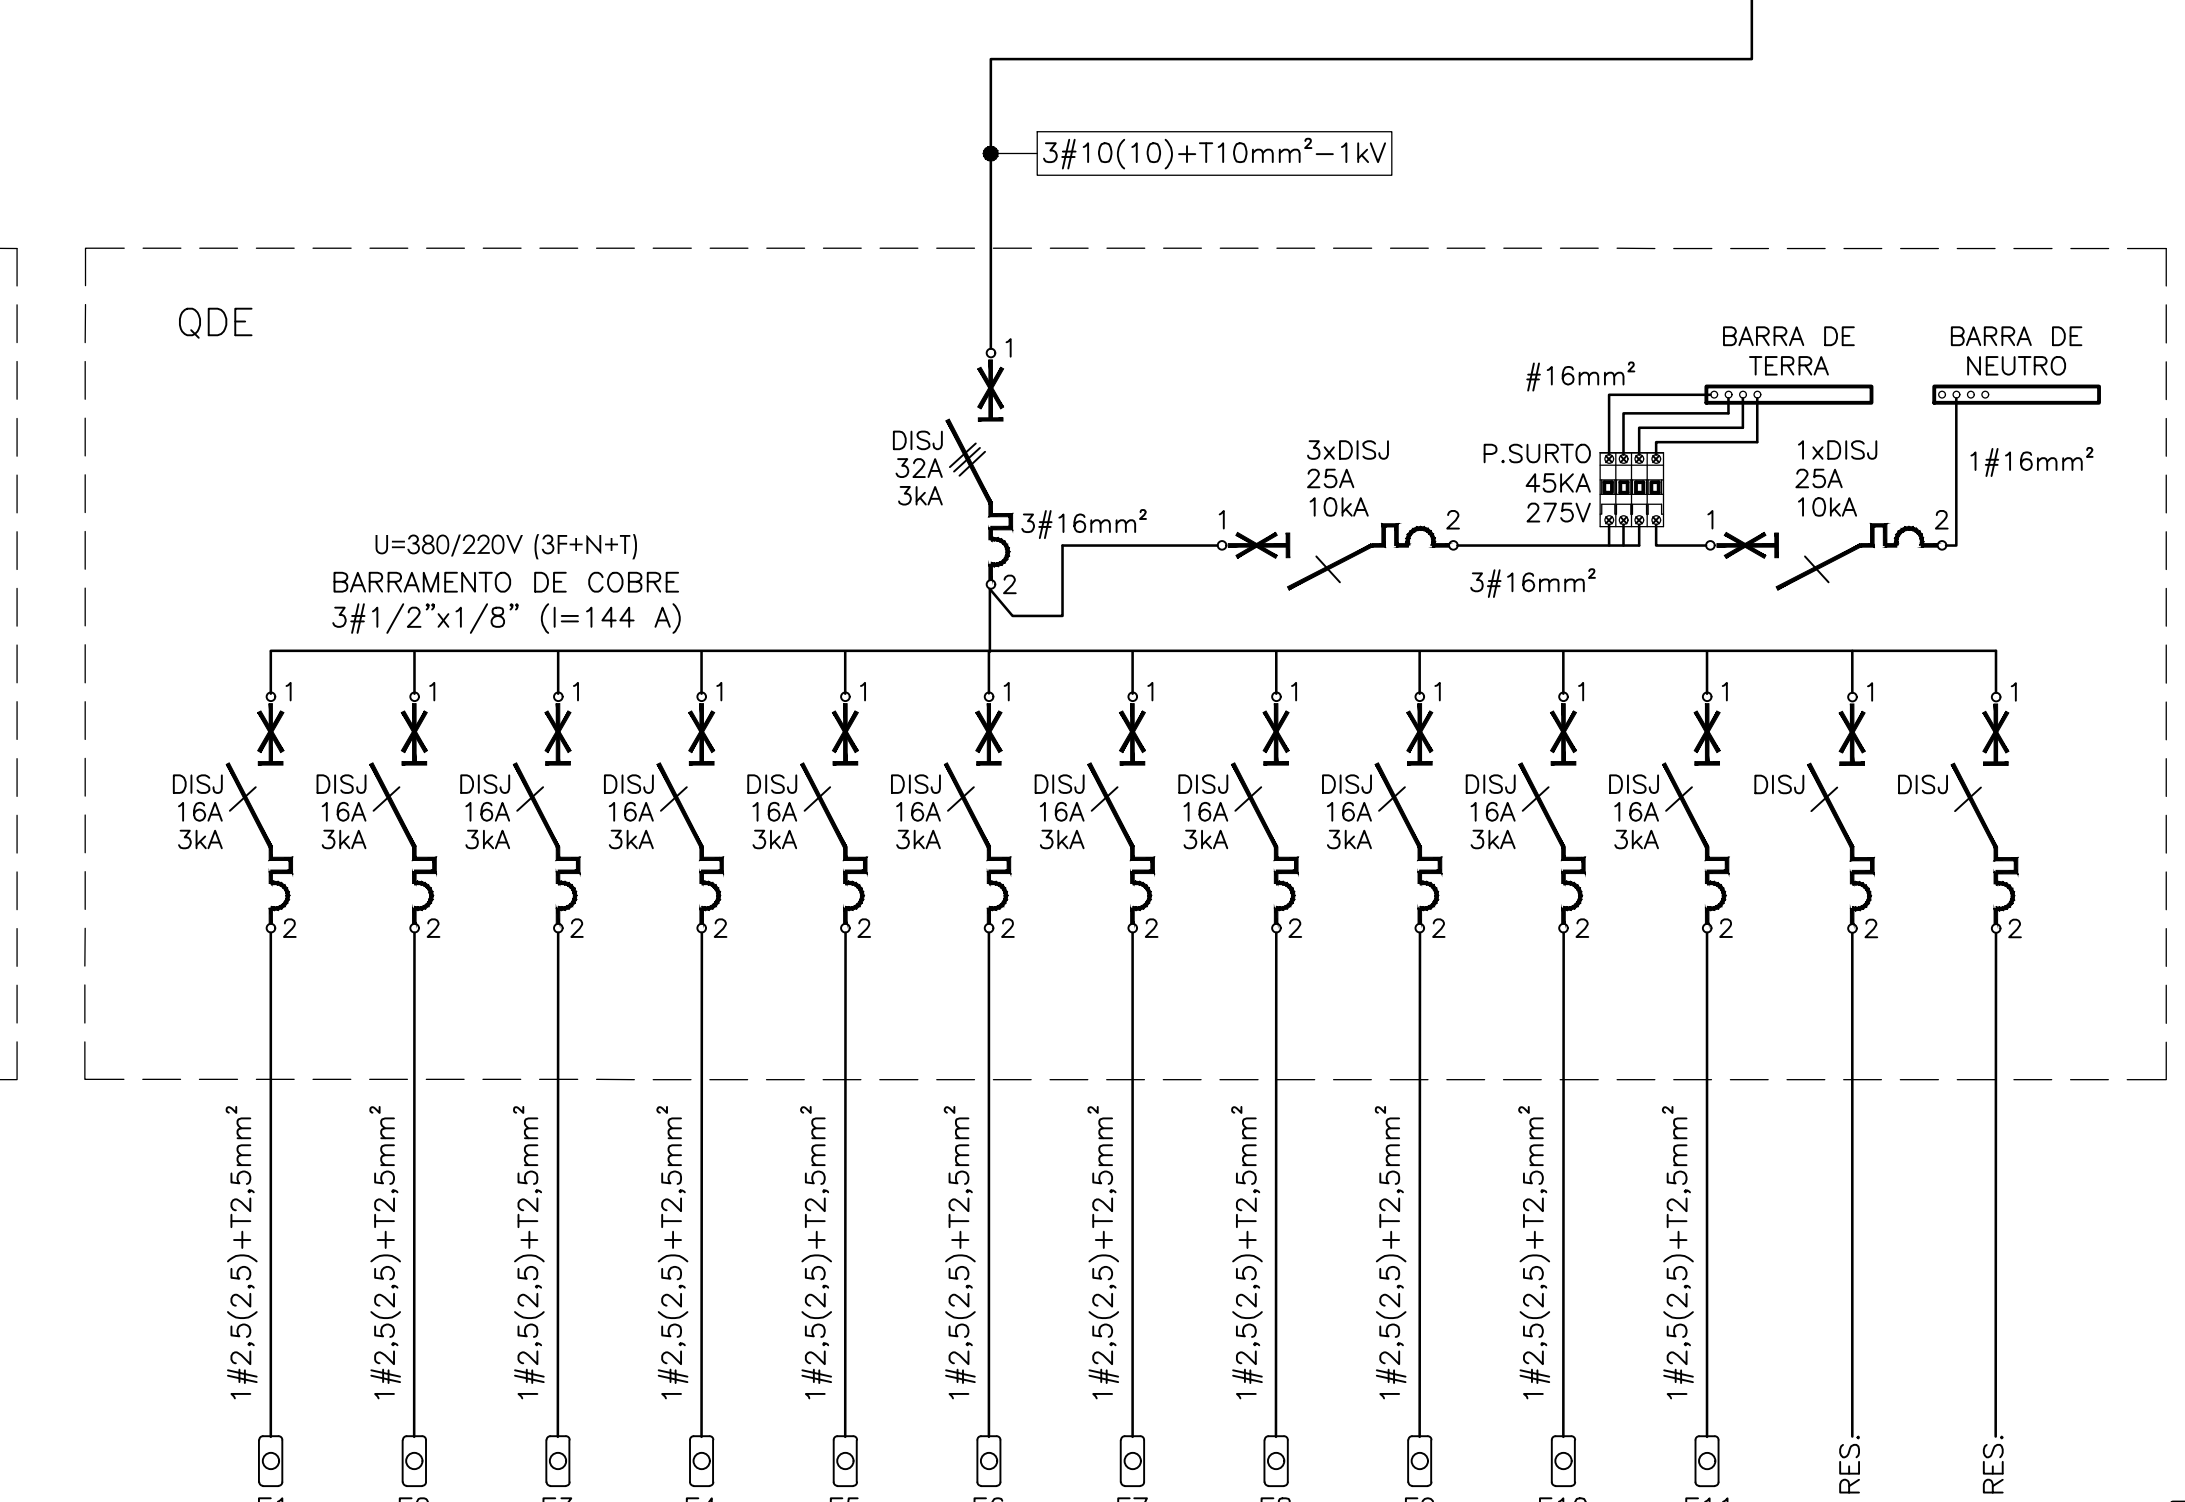
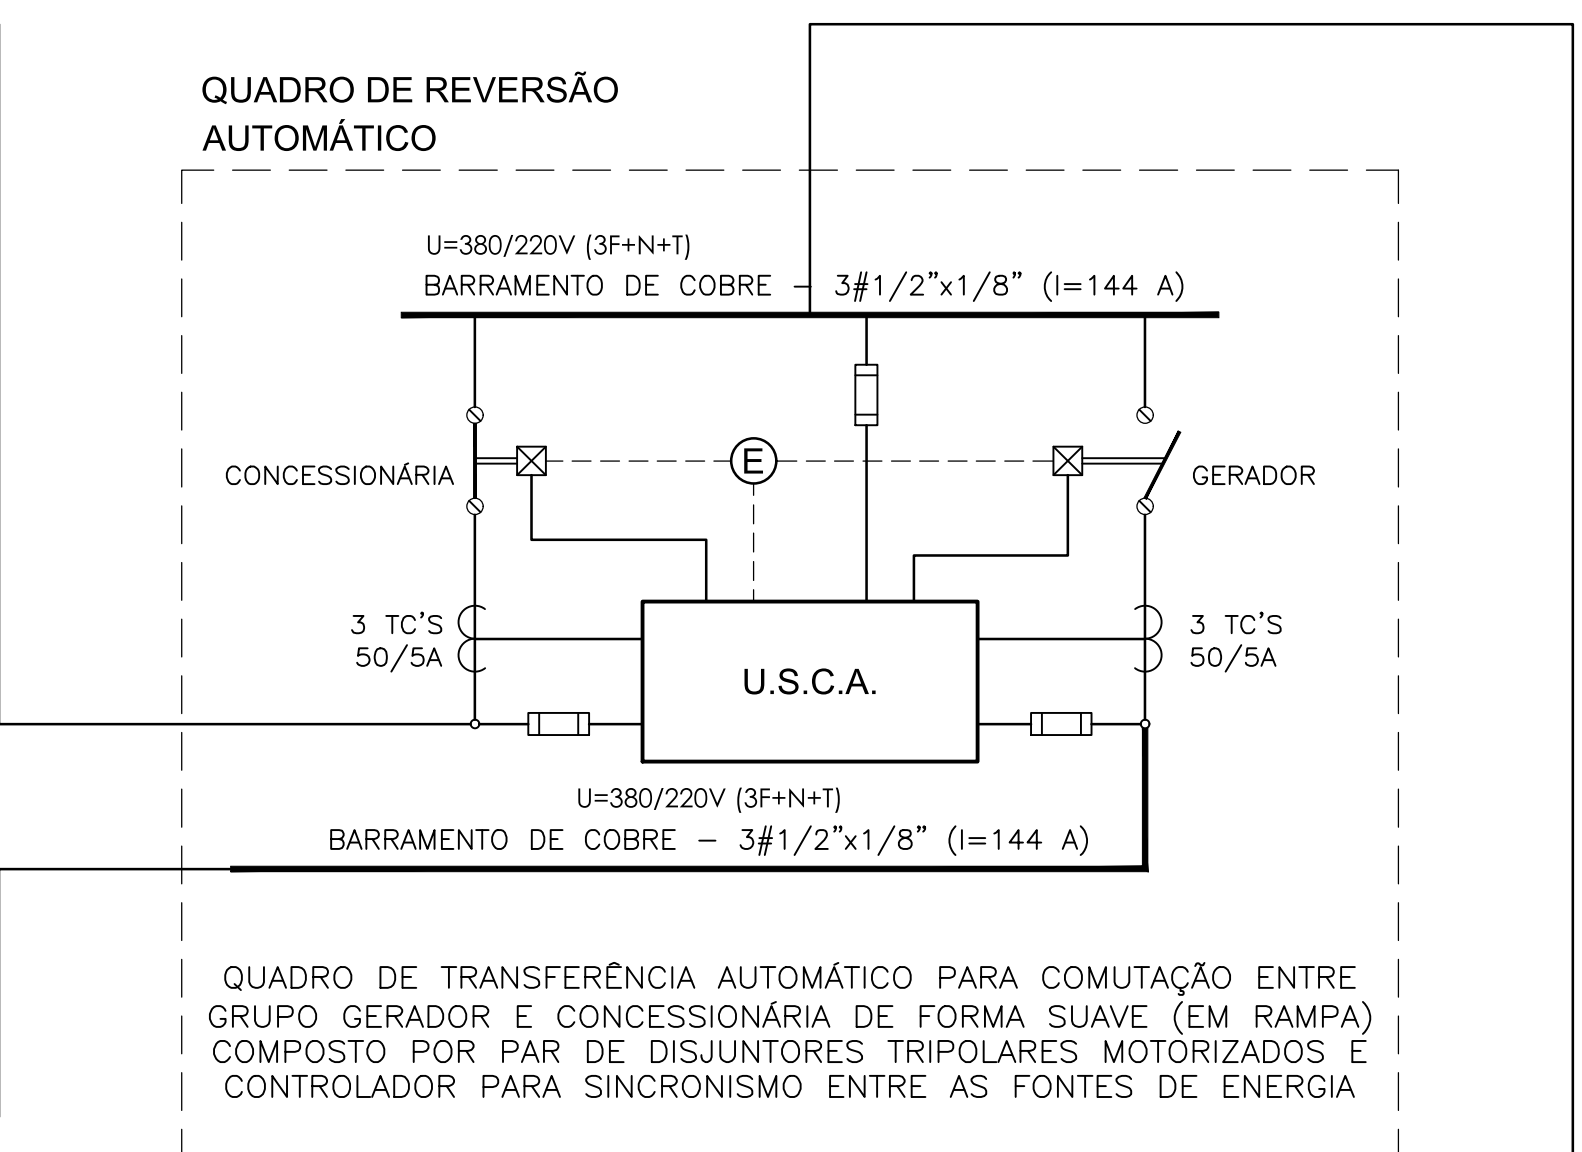


[illegible]

- ## NOTAS DE ELÉTRICA
1. QUALQUER ALTERAÇÃO NOS SERVIÇOS DEVE SER PREVIAMENTE AUTORIZADA PELO CLIENTE, A REALIZADORA DEVE APRESENTAR UM "AS BUILT" COM AS ATUALIZAÇÕES E MODIFICAÇÕES.
2. O CONSTRUTOR SERÁ RESPONSÁVEL, PELA INSTALAÇÃO, INCLUSIVE DOS TESTES FINAIS COMPROVANDO:
3. DEIXAR MARCA DE 4"ABRIGO EM TODAS AS TUBULAÇÕES VAZIOS:
4. TUBULAÇÕES DE 1/2" E 3/4" DE DIÂMETRO, DEVIDO AO RISCO DE ENCHOURE E A SUA EXTENSÃO.
5. TODAS AS CONDIÇÕES DE ELÉTRICAS E ELÉTRICOGAS DEVEM SER PRE-FABRICADA DO MESMO FABRICANTE, ADAPTAÇÕES PARA AS CONDIÇÕES NÃO SERÃO ACEITAS.
6. TODAS AS TUBULAÇÕES DE 1/2" E 3/4" DE DIÂMETRO, DEVIDO AO RISCO DE ENCHOURE E A SUA EXTENSÃO, TODAS AS EXTREMIDADES DOS CABOS DEVEM SER IDENTIFICADAS COM ANELINHOS DE IDENTIFICAÇÃO.
7. A TOMADA E LUMINÁRIA DEVEM SER IDENTIFICADAS NA SUA PARTE FRONTAL COM O NOME DO CLIENTE, ENDEREÇO, CIDADE, ESTADO, CEP, CATEGORIA DE SERVIÇO.
8. PARA FASEIO NÃO CITADA, USAR CABO 2,5mm², ENCORCADOIMENTO CLASSE 5, NÚMERO 14.
9. ARES - VERMELHO; B-METRO; C-MARRON.
10. PARA FASEIO, TENSÃO, TEMPERATURA, E OUTROS, O QUE VERDE, RETORNAR: BARRA.
11. MANUTER SEMPRE O PREÇO PADRÃO DE CORES DOS CABOS, DO INÍCIO AO FIM DA OBRA.
12. RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE CONECTORES ESPECIFICADOS EM QUALQUER UM DOS CONDIÇÕES FOCIONADOS, TAMBÉM DEVEM SER CADA PERMITIDAS EM CASOS DE PASSAGEM, PARA O CASO DE NECESSIDADE, DEVIDO AO RISCO DE ENCHOURE E A SUA EXTENSÃO.
13. PARA INFRAESTRUTURA, TODAS AS LUMINÁRIAS DEVEM SER FITAS DE MONTAR A SERVIDO E IDENTIFICADAS.
14. PARA TODAS AS LUMINÁRIAS, DEVE HAVER UM CABO E PULGUE, MARCHA, COM BITOLA 2,5MM², PARA O CASO DE NECESSIDADE, TAMBÉM DEVEM SER CADA PERMITIDAS EM CASOS DE PASSAGEM, PARA O CASO DE NECESSIDADE, DEVIDO AO RISCO DE ENCHOURE E A SUA EXTENSÃO.
15. OS CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS E NOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEVEM SER IDENTIFICADOS COM ANELINHOS DE IDENTIFICAÇÃO, USAR CORES COM RESOLUÇÃO DE 700V.
16. TODAS AS TUBULAÇÕES DE 1/2" E 3/4" DE DIÂMETRO, DEVIDO AO RISCO DE ENCHOURE E A SUA EXTENSÃO, TODAS AS EXTREMIDADES DOS CABOS DEVEM TER UMA COBERTURA SOLANTE, ENTRE FASES DE COMPOSTOS VULCANIZADOS DE HALOGENÍO, QUE NÃO PROPAGAM CHAMA.

LEGENDA DE ESQUEMAS E SÍMBOLOS			
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR;		DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO MONOFÁSICO;
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR;		DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO TRIFÁSICO;
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR;		DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL, TIPO AC, 30mA;
	ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE DO DISPOSITIVO DE SUPERVISÃO DE FALHAS;		

NOTA:

ASSINATURA: RESPONSÁVEL LEGAL.

ASSINATURAS: PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESULTS AND DISCUSSION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

[illegible]

12		
----	--	--
