


APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANOS REGIONAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DE 15 MSBs E ADAPTAÇÃO DE 4 PLANOS REGIONAIS DE SANEAMENTO BÁSICO ÀS NORMAS DA ANA

Meta 2 - Apoio técnico na elaboração dos estudos dos planos regionais de saneamento básico das 15 MSBs e preparação para apresentação as estruturas de governança das MSBs.

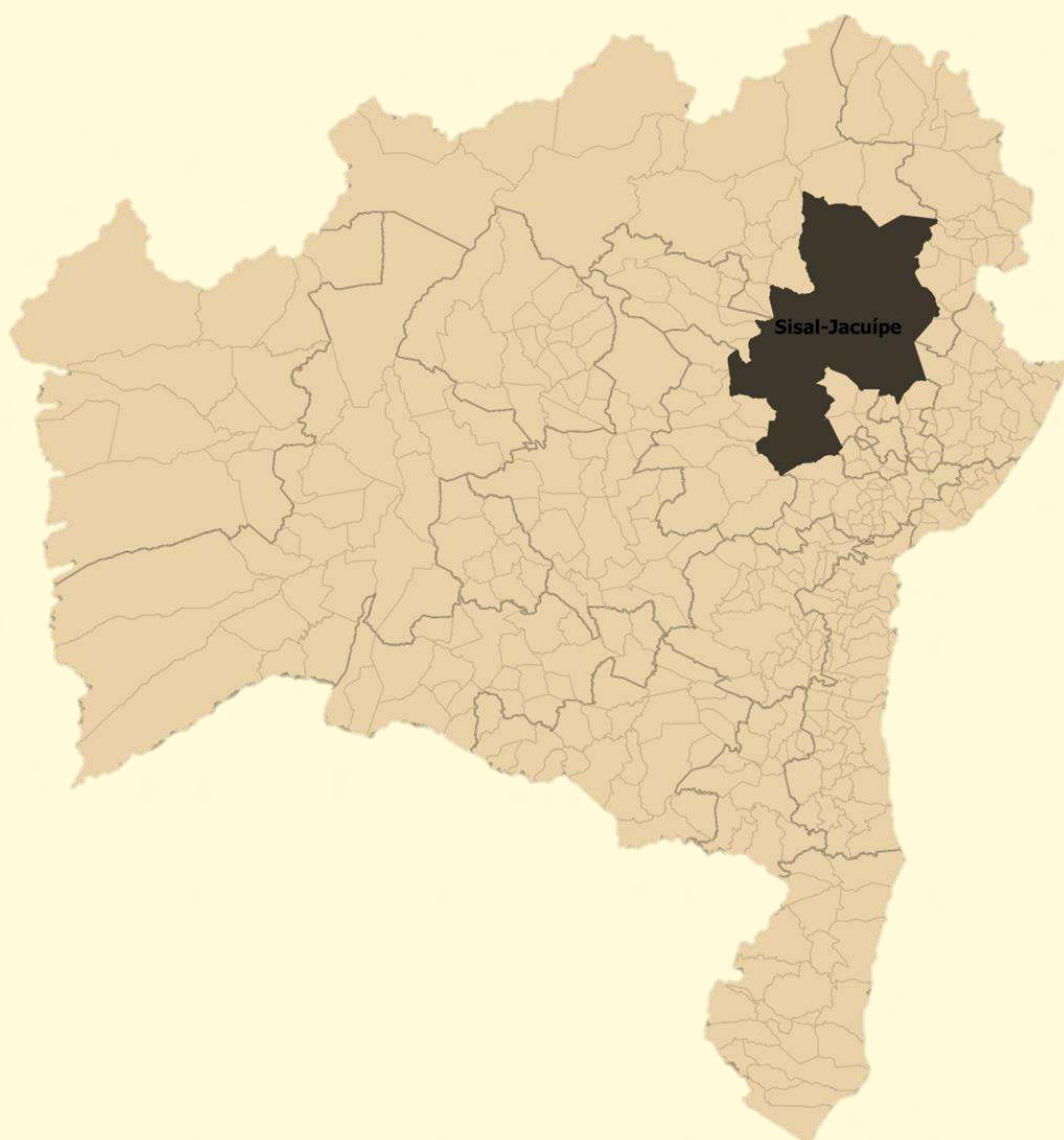

**PRODUTO 3: RELATÓRIO DE PROGNÓSTICO, CENÁRIO, OBJETIVOS
E METAS DAS 15 MSBs.**

RELATÓRIO P-15 – MSB SISAL JACUÍPE

ESTUDO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATÓRIO DE PROGNÓSTICO, CENÁRIO REFERÊNCIA, OBJETIVOS E METAS; INDICADORES DE DESEMPENHO E PROJETOS, AÇÕES E PROGRAMAÇÃO DE EXECUÇÃO

MSB SISAL JACUÍPE

Concepção dos estudos para elaboração do Plano Regional de Saneamento Básico (PRSB), em relação aos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário.

UFC ENGENHARIA LTDA

Responsável Técnico

ENG.º Cláudio Luis de Souza Arraes

COORDENAÇÃO TÉCNICA

ENG.º Cláudio Luis de Souza Arraes

SUPERVISÃO GERAL

ENG.º Rodolpho de Albuquerque
Soares de Veras

ESTUDOS E PROJETOS DE ENG. HIDRÁULICA / SANITÁRIA / AMBIENTAL

ENG.º Luis Maurício Oliveira Ferreira

Assist. Social Jaqueline Dias Ramos

ENG.º Cláudio Luis de Souza Arraes

Biólogo Guilherme Henrique Leal
Saldanha

ENG.º Marco Antônio Valença
Teixeira

**RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DA MSB
SISAL JACUÍPE.**

APRESENTAÇÃO

O presente documento tem como objeto o Produto 3 P-15 (Prognóstico 15) do Plano Regional de Saneamento Básico (PRSB) da Microrregião do Sisal Jacuípe (MSB/SIJ), analisando as componentes abastecimento de água e esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais urbanas no que diz respeito aos municípios que compõem a MSB de Sisal Jacuípe.

O Produto 3 P-15 consiste neste documento que é composto por 17 capítulos.

Este produto é referente ao **Contrato nº 07/2022 APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS REGIONAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DE 15 MICRORREGIÕES DE SANEAMENTO BÁSICO (MSB) DO ESTADO DA BAHIA E ADAPTAÇÃO DE 04 PLANOS REGIONAIS DE SANEAMENTO BÁSICO ÀS NORMAS DE REFERÊNCIA DA ANA**, celebrado entre a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS/BA) e a UFC Engenharia S/A.

O principal objetivo deste produto é consolidar os Estudos Técnicos de Fundamentação do Plano Regional de Saneamento Básico da MSB/PIP, composta por 31 municípios, a saber: Araci, Barrocas, Biritinga, Cansanção, Capela do Alto Alegre, Capim Grosso, Conceição do Coité, Euclides da Cunha, Gavião, Ichu, Ipirá, Lamarão, Mairi, Monte Santo, Nordestina, Nova Fátima, Pé de Serra, Pintadas, Queimadas, Quijingue, Quixabeira, Retirolândia, Santaluz, São Domingos, São José do Jacuípe, Serrinha, Teofilândia, Tucano, Valente, Várzea da Roça e Várzea do Poço.

A elaboração deste documento foi realizada conforme as orientações estabelecidas pelo Termo de Referência (TR) parte integrante do Contrato, enviado à UFC Engenharia, e com base na Lei nº 11.445 de 2007, alterada pela Lei nº 14.026 de 2020 que determina as diretrizes para o alcance da universalidade do saneamento básico no Brasil.

Dessa forma, a fim de promover o desenvolvimento institucional da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) e o aprimoramento dos serviços públicos de saneamento básico da Microrregião de Sisal Jacuípe, o presente diagnóstico se mostra um instrumento de gestão e planejamento fundamental para atingir melhorias contínuas nos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais urbanas, proporcionando aumento da qualidade de vida a nível regional e, conseqüentemente, a nível municipal, auxiliando na busca constante pela universalização dos serviços de saneamento básico.

LISTA DE SIGLAS

AAB – Adutora de Água Bruta AAT
– Adutora de Água Tratada
ABCON – Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto
AGERSA – Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia
AGIR – Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí
AIH – Autorização de Internação Hospitalar
ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações
BAR – Base de Ativos Regulatórios
BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento
BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
BNB – Banco do Nordeste
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
BOO – Build, Own and Operate
BOT – Build, Operate and Transfer
BTO – Build, Transfer and Operate
CAGECE – Companhia de Água e Esgoto do Ceará
CAIXA – Caixa Econômica Federal
CBH – Comitê de Bacia Hidrográfica
CEF – Caixa Econômica Federal
CERB – Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia
CMDS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável do Meio Ambiente
CMS – Conselhos Municipais de Saúde
CNUC – Cadastro Nacional de Unidades de Conservação
COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONCIDADES/BA – Conselho Estadual das Cidades da Bahia
CONSEMAC – Conselho Municipal de Meio Ambiente de Caém
CORESAB – Comissão de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Estado da Bahia
CP – Contrato de Programa
CPRM – Companhia de Pesquisa e de Recursos Minerais
CSA – Continuidade do Serviço de Abastecimento de Água
DATASUS – Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio

DENSP – Departamento de Engenharia de Saúde Pública da FunasaDEX –

Despesas de Exploração

DTS – Despesas Totais com os Serviços EEE –

Estação Elevatória de Esgoto EEAB – Estação

Elevatória de Água Bruta

EEAT – Estação Elevatória de Água Tratada

EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.ETA –

Estação de Tratamento de Água

ETE – Estação de Tratamento de EsgotoETL –

Estação de Tratamento de Lodo

EVTE – Estudos de Viabilidade Técnica e EconômicaFAT –

Fundo de Amparo do Trabalhador

FERFA – Fundo Estadual de Recursos para o Meio Ambiente FERHBA –

Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia FESPSP – Fundação Escola

de Sociologia e Política de São PauloFGTS – Fundo de Garantia do Tempo

de Serviço

FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento

FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente

FUMSAÚDE – Fundo Municipal de Saúde

FUNASA – Fundação Nacional de Saúde

FUNDACE – Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia

IAA – Índice de Atendimento Urbano de Água

IAE – Índice de Atendimento Urbano com Esgotamento SanitárioIBGE –

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICA – Índice de Cobertura de Água ICE –

Índice de Cobertura de EsgotoIET –

Índice de Estado Trófico

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano

IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

IFBA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da BahiaIGP-M –

Índice Geral de Preços – Mercado

IMA – Instituto do Meio Ambiente

INCC – Índice Nacional da Construção Civil

INEMA – Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio TeixeiraINGÁ –

Instituto de Gestão das Águas e Clima

IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPEA –
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IPD – Índice de Perdas na Distribuição IPL –
Índice de Perda por Ligação
IQA – Índice de Qualidade das Águas ITB –
Instituto Trata Brasil
LAJIDA – Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização LAJIR –
Lucro Antes de Juros e Imposto de Renda
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias LOA –
Lei Orçamentária Anual MCIDADES –
Ministério das Cidades
MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações MDR –
Ministério do Desenvolvimento Regional
MMA – Ministério do Meio Ambiente
MPBA – Ministério Público do Estado da Bahia MSB –
Microrregião de Saneamento Básico
MSB/PID – Microrregião de Saneamento Básico do Piemonte-Diamantina ODS –
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
OGU – Orçamento Geral da União OMS –
Organização Mundial da Saúde
ONU – Organização das Nações Unidas
OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público PEIR –
Pressão-Estado-Impacto-Resposta
PIB – Produto Interno Bruto
PID – Piemonte-Diamantina
PLANASA – Plano Nacional de Saneamento PLANSAB –
Plano Nacional de Saneamento Básico PMSB – Plano
Municipal de Saneamento Básico PNSB – Pesquisa
Nacional de Saneamento Básico PPA – Plano Plurianual
PPP – Parcerias Público-Privadas
PRSB – Plano Regional de Saneamento Básico PSF –
Programa Saúde da Família
PTDSS – Plano Territorial de Desenvolvimento Sustentável e Solidário QTA –
Qualidade de Água Tratada
QTE – Qualidade de Esgoto Tratado
RAD – Reservatório Apoiado de Distribuição RAP –
Reservatório Apoiado

RED – Reservatório Elevado de Distribuição

REGULASAN – Regulação em SaneamentoREL –
Reservatório Elevado

REURB – Regularização Fundiária Urbana RIDE –
Regiões Integradas de Desenvolvimento

RPGA – Regiões de Planejamento e Gestão das ÁguasRPPN –
Reserva Particular do Patrimônio Natural

SAA – Sistema de Abastecimento de Água SAAE –
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São PauloSDR –
Secretaria de Desenvolvimento Rural

SEDUR – Secretaria de Desenvolvimento Urbano

SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e SociaisSEINFRA –
Secretaria de Infraestrutura

SEMA – Secretaria do Meio Ambiente da BahiaSES
– Sistema de Esgotamento Sanitário

SIAA – Sistema Integrado de Abastecimento de ÁguaSIE –
Sistema Integrado de Esgoto

SIHS – Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento

SINGREH – Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos HídricosSINISA –
Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico SIRIS – Sistema de
Informações Regional sobre Saneamento SISMUMA – Sistema Municipal de
Meio Ambiente

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNUC –
Sistema Nacional de Unidades de Conservação SUDEC –
Superintendência de Proteção e Defesa Civil da BahiaSUS – Sistema
Único de Saúde

TCE – Tribunal de Contas do Estado do CearáTCU –
Tribunal de Contas da União

TLP – Taxa de Longo PrazoTR –
Termo de Referência

UASB – *Upflow Anaerobic Sludge Blanket*

UC – Unidade de Conservação

VAB – Valor Adicionado Bruto

VMP – Valor Máximo Permitido

ÍNDICE

Concepção dos estudos para elaboração do Plano Regional de Saneamento Básico (PRSB), em relação aos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário.....	1
1. INTRODUÇÃO	1
2. OBJETIVOS E METAS	2
3. DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	7
3.1. Considerações iniciais.....	7
3.2. Metodologia	9
3.2.1. Seleção de variáveis (indicadores e informações)	9
3.2.2. Proposição de Hipóteses.....	11
3.2.3. Proposição de Cenários	12
3.2.4. Horizontes de Planejamento	13
3.2.5. Projeção Populacional	14
3.3. Cenarização para o abastecimento de água.....	16
3.3.1. Condições atuais das variáveis (indicadores e informações).....	16
3.3.2. Cenários dos serviços de abastecimento de água.....	19
3.4. Cenarização para o esgotamento sanitário	37
3.4.1. Condições atuais das variáveis (indicadores e informações).....	37
3.4.2. Cenários dos serviços de esgotamento sanitário	39
4. CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A COMPOSIÇÃO DOS VALORES DOS INVESTIMENTOS	63
5. FONTES DE FINANCIAMENTO.....	65
5.1. Apresentação	65
5.2. Formas de financiamento	66
5.3. Fontes e órgãos intervenientes para captação de recursos	67
5.3.1. Âmbito Internacional e Federal.....	67
5.3.2. Âmbito Estadual	67
5.4. Descrição dos principais programas de financiamento	68
5.4.1. Programas Não-Onerosos	68
5.4.2. Programas Onerosos	68
5.4.3. Parcerias entre Setor Público e Setor Privado 164.....	71
6. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS, CONTINGÊNCIAS E DESASTRES.....	73
6.1. Considerações iniciais.....	73
6.2. Contexto	73
6.3. Situações Emergenciais na Microrregião do Sisal-Jacuípe	74
6.4. Diretrizes para situações de racionamento e aumento da demanda temporária	78
6.5. Regras de atendimento e funcionamento operacional para situações críticas	81
6.5.1. Contexto institucional das responsabilidades.....	81
6.5.2. Regras gerais dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.....	81
6.6. Mecanismos Tarifários de Contingência	82

6.7. Ações de emergência e contingência	83
7. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES.....	88
7.1. experiência do Planejamento Setorial do País.....	88
7.2. Premissas e Diretrizes para os PPA's dos Planos de Saneamento Regionais da Bahia	89
8. PROGRAMAS ESTRUTURAIS DE ÁGUA E ESGOTO	108
8.1. Programa Água Estrutural.....	108
8.2. Programa Esgoto Estrutural.....	112
8.3. Investimento Global nos Programas Estruturais.....	115
9. HIERARQUIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS ESTRUTURAIS	118
9.1. Considerações iniciais.....	118
9.1.1. Objetivo	119
9.2. Contexto	119
9.3. Metodologia de Hierarquização de Investimentos.....	120
9.4. Resultados	130
10. PROGRAMA ESTRUTURANTE GESTÃO SETORIAL	133
10.1. Projeto Sistema de Informações Regional sobre o Saneamento (SIRIS).....	133
10.2. Projeto de Apoio a Gestão Municipal.....	137
10.2.1. Gestão Municipal.....	138
10.2.2. Capacitação técnica	138
10.3. Projeto de Desenvolvimento Institucional.....	139
10.3.1. Da operação e desenvolvimento institucional da Autarquia MSB/SIJ	139
10.3.2. Da comunicação	140
10.3.3. Das relações institucionais	141
10.4. Projeto de Captação de Recursos	145
10.5. Estimativa de Custo Programa Gestão Setorial	147
11. INVESTIMENTO EM SANEAMENTO RURAL NA MICRORREGIÃO DE SANEAMENTO DO SISAL- JACUIPE – MSB/SIJ	149
11.1. Investimentos para universalização no saneamento rural da MSB/SIJ.....	153
11.1.1. Abastecimento de água.....	153
11.1.2. Esgotamento sanitário.....	154
11.1.3. Investimento total em abastecimento de água e esgotamento sanitário	156
12. ESTIMATIVA TOTAL DE INVESTIMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS ÂMBITOS RURAIS E URBANOS	157
13. INDICADORES DE DESEMPENHO.....	159
14. EXPERIÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO	163
14.1. Visão Geral do setor de Saneamento Básico	163
14.2. Aplicação na Elaboração e no Acompanhamento de Planos de Saneamento Básico	169
15. INDICADORES PARA MONITORAMENTO DO PLANO DE SANEAMENTO	174
15.1. Premissas	174
15.2. Seleção de Indicadores	176
15.3. Confiabilidade das Informações	183

15.4. Sistema de Informações	186
16. DIRETRIZES PARA COMUNICAÇÃO	193
17. ANEXO – NOTA TÉCNICA 001/2021 PRT (EMBASA).....	220

FIGURAS

Figura 1 – Prospeção dos indicadores de água e esgoto (MSB/SIJ)	4
Figura 2 – Diferença entre projeção (a) e prospectiva (b).....	8
Figura 3 – Variáveis do SNIS adotadas para o SAA e SES	10
Figura 4 – Representação esquemática da prospecção de cenários	13
Figura 5 – Horizontes de Planejamento	13
Figura 6 – Mapeamento dos municípios com decreto de situação de emergência em 2017	75
Figura 7 – Queimada registrada no município de Tucano	76
Figura 8 – Representação sintética da matriz PEIR	84
Figura 9 – Representação esquemática do modelo de programas, projetos e ações	90
Figura 10 – Cenarização do índice de atendimento por abastecimento de água da MSB/SIJ – Situação atual (2020)	93
Figura 11 – Cenarização do índice de atendimento por abastecimento de água da MSB/SIJ – Curto prazo (2024-2028)	94
Figura 12 – Cenarização do índice de atendimento por abastecimento de água da MSB/SIJ – Médio prazo (2029-2033)	95
Figura 13 – Cenarização do índice de atendimento por abastecimento de água da MSB/SIJ – Longo prazo (2034-2055)	96
Figura 14 – Cenarização do índice de atendimento por esgotamento sanitário da MSB/SIJ – Situação atual (2020)	97
Figura 15 – Cenarização do índice de atendimento por esgotamento sanitário da MSB/SIJ – Curto prazo (2024-2028)	98
Figura 16 – Cenarização do índice de atendimento por esgotamento sanitário da MSB/SIJ – Médio prazo (2029-2033)	99
Figura 17 – Cenarização do índice de atendimento por esgotamento sanitário da MSB/SIJ – Longo prazo (2034-2055)	100
Figura 18 – Diagrama dos programas propostos	102
Figura 19 – Programas, projetos e ações do Sistema de Abastecimento de Água	104
Figura 20 – Programas, projetos e ações do Sistema de Esgotamento Sanitário	105
Figura 21 – Projetos pertencentes ao Programa de Gestão Setorial da Microrregião do Sisal-Jacuípe	106
Figura 22 – Parcelas dos investimentos por horizonte temporal para o SAA da MSB/SIJ	109
Figura 23 – Divisão dos investimentos por projetos do SAA da MSB/SIJ	110
Figura 24 – Parcela dos investimentos por horizonte temporal para SES/SIJ	112
Figura 25 – Divisão dos investimentos por projetos do SES da MSB/SIJ	113
Figura 26 – Divisão do investimento global por horizonte temporal na MSB/SIJ	115
Figura 27 – Investimento global por projetos da MSB/SIJ	116
Figura 28 – Utilizadores do SIRIS e seus ganhos	135
Figura 29 – Principais ações do projeto SIRIS	137
Figura 30 – Principais ações do projeto de Apoio à Gestão Municipal	139
Figura 31 – Atores internos e externos à MSB/SIJ	141
Figura 32 – Principais ações do projeto de Desenvolvimento Institucional	142
Figura 33 – Principais ações do projeto de Educação Sanitária e Ambiental	145
Figura 34 – Principais ações do projeto de Captação de Recursos	147
Figura 35 – Atendimento e déficit de abastecimento de água na zona rural da MSB/SIJ .	152
Figura 36 – Atendimento e déficit de esgotamento sanitário na zona rural da MSB/SIJ ...	152
Figura 37 – Parcelas dos investimentos área rural e urbana da MSB/SIJ	157
Figura 38 – Parcelas dos investimentos por componente do saneamento da MSB/SIJ ...	158
Figura 39 - Painel de Informações sobre Saneamento do SNIS	165
Figura 40 - Visão detalhada do serviço de abastecimento de água, com relação ao tipo de captação, fornecida pela Pesquisa Nacional de	167
Figura 41 - Exemplo de acompanhamento do índice de atendimento urbano de água (IN023 –	172

Figura 42 – Exemplo de acompanhamento do índice de atendimento urbano de esgoto (IN024)	172
Figura 43 – Boas práticas para o monitoramento dos índices de atendimento dos serviços de	184
Figura 44 – Boas práticas para o monitoramento dos índices de atendimento dos serviços de	185
Figura 45 – Fluxogramas das atividades englobadas pelo sistema de informações	187
Figura 46 – Detalhamento das atividades executadas pelo sistema de informações	188
Figura 47 – Modelo de exibição dos indicadores em um sistema de informações	188
Figura 48 – Simulação entre indicador x metas, realizada por um sistema de informações de	189
Figura 49 – Etapas do Plano de Comunicação dos Indicadores de Desempenho dos serviços	196
Figura 50 – Lista de Empreendimentos	221
Figura 51 – Preço médio final empreendimentos de esgotamento sanitário	223
Figura 52 – Preço médio final empreendimentos de abastecimento de água	224
Figura 53 – Metas de curto, médio e longo prazos, para as áreas rurais do Brasil, relativas aos	368

TABELAS

Tabela 1– Projeção populacional (MSB do Sisal-Jacuípe)*	15
Tabela 2 – Situação dos indicadores e informação adotados para o SAA (do Sisal-Jacuípe)	18
Tabela 3 – Metas quantitativas do abastecimento de água do Cenário 1 para a MSB/SIJ ...	22
Tabela 4 – Produção necessária de água para atendimento da população futura considerando o Cenário 1 para a MSB/SIJ	23
Tabela 5 – Metas quantitativas do abastecimento de água do Cenário 2 para a MSB/SIJ ...	27
Tabela 6 – Produção necessária de água para atendimento da população futura considerando o Cenário 2 para a MSB/SIJ	28
Tabela 7 – Metas quantitativas do abastecimento de água do Cenário 3 para a MSB/SIJ ...	32
Tabela 8 – Produção necessária de água para atendimento urbano da população futura considerando o Cenário 3 para a MSB/SIJ	33
Tabela 9 – Comparativo dos 3 cenários e resultado das análises por variável em relação ao	36
Tabela 10 – Situação atual das variáveis adotadas para o esgotamento sanitário (MSB/SIJ)	39
Tabela 11 – Metas quantitativas de esgotamento sanitário do Cenário 1 para a MSB/SIJ ...	41
Tabela 12 – Vazões médias de coleta e tratamento de esgoto referentes ao Cenário 1 para a MSB/SIJ	42
Tabela 13 – Cargas e concentração de DBO e Coliformes Fecais Termotolerantes referentes ao Cenário 1 para a MSB/SIJ	44
Tabela 14 – Metas quantitativas do Cenário 2 para a MSB/SIJ	48
Tabela 15 – Vazões médias de coleta e tratamento de esgoto referentes ao Cenário 2 para a MSB/SIJ	49
Tabela 16 – Cargas e concentração de DBO e Coliformes Fecais Termotolerantes referentes ao Cenário 2 para a MSB/SIJ	51
Tabela 17 – Metas quantitativas do Cenário 3 para a MSB/SIJ	54
Tabela 18 – Vazões médias de coleta e tratamento de esgoto referentes ao Cenário 3 para a MSB/SIJ	56
Tabela 19 – Cargas e concentração de DBO e Coliformes Fecais Termotolerantes referentes ao Cenário 3 para a MSB/SIJ	58
Tabela 20 – Comparativo dos 3 cenários e das análises por variável em relação ao Esgotamento Sanitário	61
Tabela 21 – Caracterização dos municípios em situação de emergência - Bahia 1º trimestre de 2017	75
Tabela 22 – Investimentos por horizonte temporal da MSB/SIJ para SAA	109
Tabela 23 – Parcelas dos investimentos para cada categoria de projetos de SAA da MSB/SIJ	110
Tabela 24 – Divisão dos investimentos do programa água estrutural por município da MSB/SIJ	111
Tabela 25 – Investimentos por horizonte temporal da MSB/SIJ para SES	112
Tabela 26 – Parcela dos investimentos para cada categoria de projetos de SES/SIJ	113
Tabela 27 – Divisão dos investimentos do programa esgoto estrutural por município da MSB/SIJ	114
Tabela 28 – Investimento global por horizonte temporal na MSB/SIJ	115
Tabela 29 – Parcela do investimento global para cada categoria de projetos da MSB/SIJ	116
Tabela 30 – Divisão de investimentos dos programas água e esgoto estrutural por município	117
Tabela 31 – Sistema de ponderação dos indicadores de acordo com o critério	127
Tabela 32 – Hierarquização dos municípios da Microrregião do Sisal-Jacuípe, por componente	131
Tabela 33 – Domicílios rurais ligados à rede geral de água na MSB/SIJ	150

Tabela 34 – Número de domicílios rurais conforme existência de banheiro e/ou fossa séptica.....	151
Tabela 35 – Investimentos estimados para universalização do acesso ao abastecimento de	153
Tabela 36 – Investimentos previstos para universalização do acesso ao esgotamento sanitário	155
Tabela 37 – Investimento total previsto para universalização dos serviços de água e.....	156
Tabela 38 – Investimentos por horizonte temporal da MSB/SIJ	157
Tabela 39 – Ligações de Esgoto.....	225
Tabela 40 - Ligações de Água.....	226
Tabela 41 - Índice de Atendimento Urbano de Água (IAA)	239
Tabela 42 - Índice de Atendimento Urbano com Esgotamento Sanitário (IAE).....	242
Tabela 43 - Índice de Perdas na Distribuição (IPD)	245
Tabela 44 - Índice de Perdas por Ligação (IPL)	248
Tabela 45 - Qualidade de Água Tratada (QTA)	251
Tabela 46 - Qualidade do Esgoto Tratado (QTE)	254
Tabela 47 - Continuidade do Serviço de Abastecimento de Água (CSA)	257
Tabela 48 - Metas quantitativas do abastecimento de água do Cenário 1 para a MSB/SIJ	260
Tabela 49 – Tipo de abastecimento de água nos domicílios rurais da Bahia	369
Tabela 50 – Esgotamento sanitário nos domicílios rurais da Bahia.....	370

QUADROS

Quadro 1 – Proposição de hipóteses para o abastecimento de água	11
Quadro 2 - Proposição de hipóteses para o esgotamento sanitário.....	12
Quadro 3 – Cenário 1 do abastecimento de água (MSB do Sisal-Jacuípe)	21
Quadro 4 – Cenário 2 do abastecimento de água (MSB do Sisal-Jacuípe)	26
Quadro 5 – Cenário 3 do abastecimento de água (MSB do Sisal-Jacuípe)	31
Quadro 6 – Cenário 1 de esgotamento sanitário (MSB do Sisal-Jacuípe).....	40
Quadro 7 – Cenário 2 de esgotamento sanitário (MSB do Sisal-Jacuípe).....	47
Quadro 8 – Cenário 3 de esgotamento sanitário (MSB do Sisal-Jacuípe).....	54
Quadro 9 – Estratégias de racionamento de água para situações de redução da oferta.....	79
Quadro 10 – Matriz PEIR para o SAA	85
Quadro 11 – Matriz PEIR para o SES.....	87
Quadro 12 – Relação de indicadores analisados para cada município	122
Quadro 13 – Descrição das parcelas que compõem o total geral de cada município	128
Quadro 14 – Indicadores a serem utilizados nos planos das microrregiões de saneamento básico do Estado da Bahia	177
Quadro 15 – Forma de cálculo e lista de variáveis utilizadas nos cálculos dos indicadores	179
Quadro 16 – Informações que impactam positivamente os resultados dos Indicadores ..	182
Quadro 17 – Propostas para melhoria, ampliação e transparência dos instrumentos de ..	195
Quadro 18 – Contratos de Prestação de Serviços Aditivados	228
Quadro 19 – Índice de Atendimento Urbano de Água (IAA)	231
Quadro 20 – Índice de Atendimento Urbano com Esgotamento Sanitário (IAE).....	232
Quadro 21 – Índice de Perdas na Distribuição (IPD) – (Código SNIS – IN049)	233
Quadro 22 – Índice de Perdas por Ligação (IPL) – (Código SNIS – IN051)	234
Quadro 23 – Qualidade de Água Tratada (QTA) – (Código SNIS – IN084)	236
Quadro 24 – Qualidade do Esgoto Tratado (QTE)	237
Quadro 25 – Continuidade do Serviço de Abastecimento de Água (CSA)	237
Quadro 26 – Indicadores para metas do PNSR	367
Quadro 27 – Comunidade remanescentes dos Quilombolas – MSB/SIJ	372

1. INTRODUÇÃO

O prognóstico é uma ferramenta fundamental dos estudos, que norteia a execução de medidas necessárias para o alcance das metas dentro do prazo estabelecido, e em concordância com os requisitos previstos no art. 19 da Lei Nº 11.445/2007.

O principal objetivo deste produto é realizar estudos para a elaboração do prognóstico regional da MSB/SIJ, abordando e sintetizando as principais características dos 31 municípios que formam a MSB, sendo eles: Araci, Barrocas, Biritinga, Cansanção, Capela do Alto Alegre, Capim Grosso, Conceição do Coité, Euclides da Cunha, Gavião, Ichu, Ipirá, Lamarão, Mairi, Monte Santo, Nordestina, Nova Fátima, Pé de Serra, Pintadas, Queimadas, Quijingue, Quixabeira, Retirolândia, Santaluz, São Domingos, São José do Jacuípe, Serrinha, Teofilândia, Tucano, Valente, Várzea da Roça e Várzea do Poço.

Este relatório é composto por 17 capítulos, além desta introdução, e está estruturado da seguinte forma:

- Capítulo 2: Objetivos e Metas;
- Capítulo 3: Definição dos Cenários dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário;
- Capítulo 4: Critérios Utilizados para a Composição dos Valores dos Investimentos;
- Capítulo 5: Fonte de Financiamento;
- Capítulo 6: Ações para Emergências, Contingência e Desastres;
- Capítulo 7: Programas, Projetos, Ações e Programação da Execução;
- Capítulo 8: Programas Estruturais de Água e Esgoto;
- Capítulo 9: Hierarquização de Investimento dos Programas Estruturais;
- Capítulo 10: Programa Estruturante Gestão Setorial;
- Capítulo 11: Investimento em Saneamento Rural;
- Capítulo 12: Estimativa Total de Investimentos para o Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário nos Ambientes Rurais e Urbanos;
- Capítulo 13: Indicadores de Desempenho;
- Capítulo 14: Experiência na Utilização de Indicadores de Desempenho;
- Capítulo 15: Indicadores para Monitoramento do Plano de Saneamento;
- Capítulo 16: Diretrizes para Comunicação;
- Capítulo 17: Anexo – Nota Técnica 001/2021 PRT (Embasa).

2. OBJETIVOS E METAS

O acesso universal aos serviços de água e esgoto é um objetivo legítimo das políticas públicas, visto os efeitos importantes e diretos na saúde, no meio ambiente, na cidadania e no desenvolvimento econômico. No Brasil, o déficit no setor de saneamento básico é elevado, principalmente no âmbito do esgotamento sanitário.

De acordo com o Marco Regulatório, Lei Nº 11.445/2007, atualizada pela Lei Nº 14.026, a universalização é conceituada como a ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico, em todos os serviços previstos no inciso XIV107 do caput deste artigo, incluídos o tratamento e a disposição final adequados dos esgotos sanitários (art. 3º, inc. III). Ainda segundo este regramento legal, a meta de universalização para o país é atender 99% da população com abastecimento de água e 90% com esgotamento sanitário (art. 11-B, Lei Nº 14.026/2020). Tais metas estão ratificadas no Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB.

Além do marco regulatório do saneamento, legislações de setores correlatos também abordam a necessidade da universalização. Segundo a Lei Nº 8.080/1990, do Sistema Único de Saúde (SUS), é dever desse sistema a promoção, proteção e restauração da saúde, e traduzi-la na inserção do saneamento básico e ações de vigilância sanitária. Além disso, a Lei Nº 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, tem como meta garantir o abastecimento de água para as gerações futuras.

Embora uma grande quantidade de recursos públicos tenha sido investida no saneamento, a situação do país mostra que o déficit no setor ainda é elevado. De acordo com o SNIS 2019, quase 35 milhões de habitantes não têm acesso à água tratada e, aproximadamente 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgotos. Além disso, o país não trata metade dos esgotos que gera (49%). Já no estado da Bahia, cerca de 19% da população não tem acesso ao atendimento por água tratada, enquanto mais da metade do esgoto gerado não é coletado (59,94%) e nem tratado (52,68%).

Com o intuito de reverter o atual cenário de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, foi editada a Lei Complementar No 48/2019, que estabelece as Microrregiões de Saneamento Básico no Estado da Bahia, da qual a MSB do Sisal-Jacuípe é parte integrante. Portanto, é necessário desenvolver programas, projetos e ações com o objetivo de alcançar a universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos municípios pertencentes à Microrregião do Sisal-Jacuípe. Estes projetos e ações devem promover a sustentabilidade ambiental em todos os seus aspectos: ambiental, social e econômico, devendo estimular o uso sustentável da energia e dos recursos ambientais, além do emprego de tecnologias limpas e de práticas que considerem restrições ao meio ambiente, tal como abordado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especificamente nos ODS 11108 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), e nos ODS 7109 (Energia Limpa e Acessível). Em relação aos ODS 7, para atingimento de suas metas até 2030, deverá haver elevação na participação de energias renováveis na matriz

energética, além do reforço à cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas.

Já a gestão eficiente dos recursos hídricos, juntamente com a observância de indicadores sanitários, epidemiológicos e ambientais, deverá se adequar às metas dos ODS 6110 (Água Potável e Saneamento) que buscam: implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis de governo, inclusive via cooperação transfronteiriça; aumentar a eficiência do uso da água em todos os setores, assegurando retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para reduzir o número de pessoas que sofrem com a escassez; alcançar a universalização do saneamento; ampliar o apoio ao desenvolvimento de capacidades para os países em desenvolvimento no que se refere às atividades e programas relacionados à água e ao saneamento, incluindo os já supracitados, a coleta de água, a dessalinização, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso, dentre outras metas.

Para o alcance destas metas, diretrizes e estratégias foram criadas no presente estudo, permitindo, desta forma, que a sustentabilidade ambiental seja atingida e mantida. Assim como os ODS, para atingir a universalização, o presente estudo técnico estabelece metas e indicadores, que possam orientar numericamente o progresso dos serviços. Dessa forma, foram adotados, como indicadores principais: (i) o índice de atendimento urbano de água (IN023), (ii) o índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água (IN024), e (iii) o índice de esgoto tratado referido à água consumida (IN046). Vale pontuar que os índices adotados têm como objetivo alcançar os percentuais de 99% para o atendimento de água e 90% para o esgoto, conforme descrito no Marco Regulatório. Graficamente (**Figura 1**), é possível visualizar uma simulação da evolução destes indicadores da MSB/SIJ tendo como início o ano de 2019, última publicação do SNIS, e como fim, a universalização.


⁰⁷ XIV - serviços públicos de saneamento básico de interesse comum: serviços de saneamento básico prestados em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões instituídas por lei complementar estadual, em que se verifique o compartilhamento de instalações operacionais de infraestrutura de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário entre 2 (dois) ou mais Municípios, denotando a necessidade de organizá-los, planejá-los, executá-los e operá-los de forma conjunta e integrada pelo Estado e pelos Municípios que compartilham, no todo ou em parte, as referidas instalações operacionais;

¹⁰⁸ Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <<https://www.ipea.gov.br/ods/ods11.html>>. Acesso em 19 de nov 2021

¹⁰⁹ Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <<https://www.ipea.gov.br/ods/ods7.html>>. Acesso em 19 de nov 2021

¹¹⁰ Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <<https://www.ipea.gov.br/ods/ods6.html>>. Acesso em 19 de nov 2021

Figura 1 – Prospecção dos indicadores de água e esgoto (MSB/SIJ)

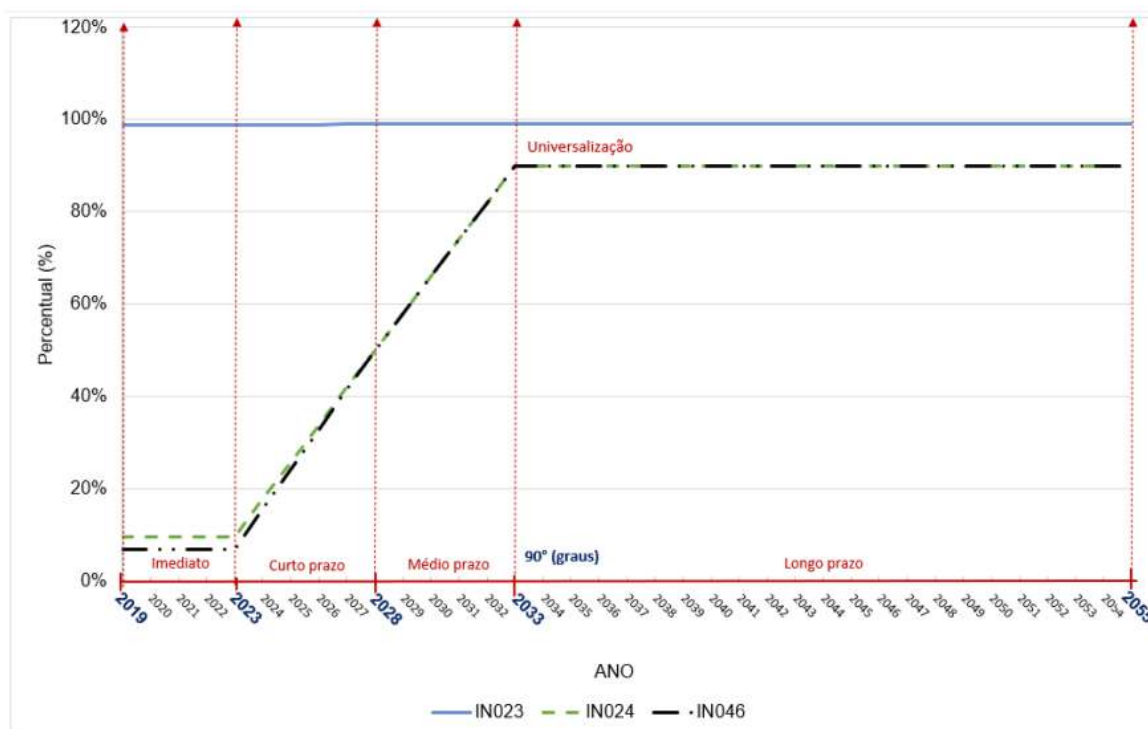

Não se pode esquecer que a meta de universalização estabelecida no novo marco regulatório, inclui toda a população, inclusive àquela situada nos núcleos urbanos informais consolidados¹¹¹, onde se concentra grande parte do déficit nas zonas urbanas. Para tanto, o novo marco prevê vários dispositivos e incentivos com vistas ao atendimento de usuários determinados de baixa renda, em geral, por meio da aplicação de subsídios. De acordo com o novo marco, os subsídios poderão ser, quanto a origem (art. 31, Lei Nº 11.445/2007):

- II - tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenções; e
- III - internos a cada titular ou entre titulares, nas hipóteses de prestação regionalizada.

¹¹¹ Lei Nº 11.445/2007, art. 3º, XII - núcleo urbano informal consolidado: aquele de difícil reversão, considerados o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre

Devido a relevância dos subsídios para o alcance das metas de universalização, as políticas associadas a este instrumento deverão ser observadas como requisito para validade dos contratos, no tocante às condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em regime de eficiência (art. 11, inc. IV, Lei Nº 11.445/2007). Porém, importante ressaltar que, compete à entidade reguladora da Microrregião de Saneamento Básico do Sisal-Jacuípe (MSB/SIJ), observadas as diretrizes determinadas pela ANA, a edição de normas aos subsídios tarifários e não tarifários (art. 23, inc. IX, Lei Nº 11.445/2007). Como exemplo, tem-se a tarifa social, cujo subsídio que permite valores mais baixos por m³, possibilitando maior acesso para a população de baixa renda, e cujos critérios de elegibilidade a esta categoria tarifária, devem ser fixados pela entidade reguladora.

Cabe lembrar que parte da população de baixa renda está localizada em núcleos urbanos informais consolidados e que, a prestação dos serviços por sistemas convencionais, como redes de esgoto, pode não ser tecnicamente viável. Desta forma, o novo marco admitiu a possibilidade de que a entidade reguladora preveja hipóteses em que o prestador poderá utilizar métodos alternativos e descentralizados para os serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto em áreas rurais, remotas ou em núcleos urbanos informais consolidados, sem prejuízo da sua cobrança, com vistas a garantir a economicidade da prestação dos serviços públicos de saneamento básico (art. 11-B, § 4º).

Para o alcance da universalização, além dos índices de atendimento de água e esgoto, foram estabelecidos indicadores secundários que subsidiam o alcance das metas de universalização e viabilizam o cumprimento dos critérios estabelecidos no inciso I, art. 10, da Lei Nº 11.445/2007, o qual determina que os contratos de prestação dos serviços devem conter:

Metas de expansão dos serviços, de redução de perdas na distribuição de água tratada, de qualidade na prestação dos serviços, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais do reúso de efluentes sanitários e do aproveitamento de águas de chuva, em conformidade com os serviços a serem prestados.

Desse modo, outros seis indicadores e informações foram selecionados para o abastecimento de água: (i) índice de perdas na distribuição (IN049), (ii) consumo médio per capita de água (IN022), (iii) índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água (IN058), (iv) incidência das análises de coliformes totais fora do padrão (IN084), (v) investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de serviços (FN023), e (vi) economias atingidas por intermitências (IN073). Para o esgotamento sanitário, foram adicionados um indicador e uma informação: (i) índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário (IN059), e (ii) investimento realizado em esgotamento sanitário pelo prestador de serviços (FN024).

Nesse contexto, os indicadores de perdas e de incidência de coliformes totais devem atender as necessidades para aumento da eficiência por meio da redução e controle de perdas e melhorar continuamente a qualidade da água, respectivamente. Já os índices de consumo per capita de água e de energia elétrica buscam satisfazer os critérios de uso racional da água e da energia, além de monitorar a eficiência da prestação de serviços. Ademais, os financiamentos a serem realizados pelos prestadores de serviços devem ser estimados com o objetivo de suprir as necessidades de investimentos das metas requeridas. Por fim, o indicador de economias atingidas por intermitência é necessário para garantir a continuidade no abastecimento de água, bem como evitar a existência de pressões negativas na rede de distribuição, que podem causar problemas na contaminação da água distribuída. Já para o esgotamento sanitário, a universalização ocorre quando todo o esgoto coletado é tratado, considerando as metas do novo marco regulatório, além do aumento da eficiência energética na prestação dos serviços.

De posse de tais indicadores e informações, foi possível estabelecer metas numéricas para cada variável, que objetivam alcançar, gradativamente, os objetivos de prestação de serviços estabelecidos pelo marco regulatório. Portanto, foram elaborados programas, projetos e ações que viabilizam a sistematização dos investimentos de acordo com as metas pré-definidas.

Assim, são propostas ações factíveis de serem atendidas nos prazos estabelecidos pelo novo marco regulatório e pelos estudos de viabilidade econômico-financeira, visando também o atendimento das demandas e as prioridades de cada município da MSB/SIJ. Tais ações, serão estrategicamente alocadas em programas, projetos e ações focados nas necessidades de cada componente do saneamento. Além disso, as alternativas de intervenção terão seus atores responsáveis e fontes de financiamento, cujas metas devem ser acompanhadas por uma entidade reguladora designada pela Microrregião, incluindo a participação da sociedade com total transparência.

3. DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3.1. Considerações iniciais

Diante da possibilidade de prever o comportamento de algumas variáveis que contribuem para futuros distintos, o gestor pode escolher entre sofrer a mudança de forma passiva e agir somente diante de urgências ou planejar-se para as mudanças e ser agente protagonista das transformações desejadas.


Nesse contexto, a cenarização prospectiva é uma ferramenta de planejamento que auxilia à gestão ativa, promotora de mudanças desejadas. De posse da percepção de cenários vindouros, as organizações podem prever o que pode acontecer e, a partir de então, se interrogarem sobre: “o que podemos fazer?”; “o que vamos fazer?” e “como vamos fazê-lo?” (Godet e Durance, 2011)¹¹². Ao responder esses questionamentos, as entidades se preparam de maneira estratégica para o cumprimento de metas.

No presente documento, a prospecção de cenários é empregada para que os municípios e o estado estejam preparados a lidar com diversas circunstâncias futuras, traçando alternativas de intervenção. Dessa forma, construíram-se cenários e metas para a Microrregião do Sisal-Jacuípe (MSB/SIJ), por componente do saneamento básico. Para realizar as estimativas, foram adotados indicadores operacionais e técnicos, além de informações sobre investimentos que viabilizam a previsão integrada de condições futuras, conforme listados anteriormente.

A cenarização prospectiva se diferencia da projeção, uma vez que esta última trata da continuidade de tendências passadas para o futuro. Dessa forma, a projeção pode dificultar as estimativas da organização, haja vista que não considera a pluralidade de cenários e limita o planejamento estratégico de melhorias. A **Figura 2** ilustra a diferença entre projeção e prospectiva.

¹¹² GODET M., DURANCE P. A prospectiva estratégica para empresas e os territórios, Cadernos do Lipsor, 2011. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/document/268206074/Godet-Durance-Dias-2008-A-prospectiva-estrategica-para-empresas>>. Acesso em 07 jun. 2021.

Figura 2 – Diferença entre projeção (a) e prospectiva (b)

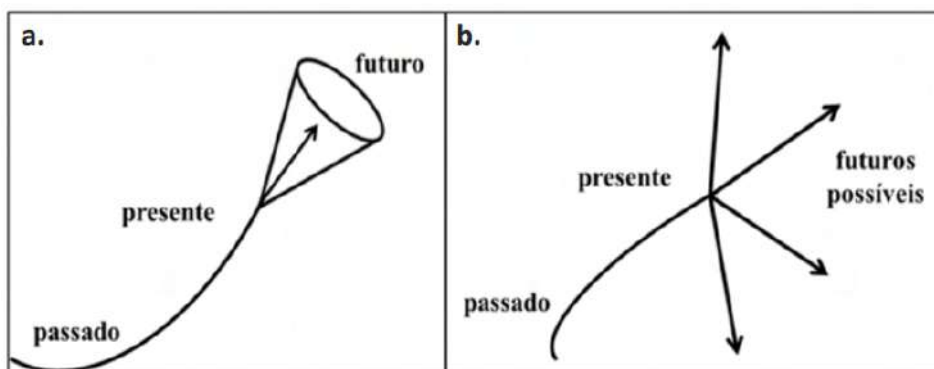

Fonte: Adaptado de Berger (1959)¹¹³ e Godet (2001)¹¹⁴

Vale salientar que, a construção de cenários objetiva fundamentar hipóteses factíveis, reduzindo o campo das incertezas, a fim de orientar projetos e ações do presente, auxiliando na tomada de decisões (Bishop et al., 2007¹¹⁵).

Por essas e outras razões, a projeção de cenários tem sido amplamente empregada pelas organizações de setores públicos e privados, a fim de aplicar o planejamento estratégico. Exemplo disto é o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) que, na sua atualização em 2019, foram revisados cenários em relação àqueles originalmente traçados em 2013, para a universalização do saneamento básico no País até o ano de 2033. Isto evidencia a capacidade de adaptação inerente à metodologia de cenarização prospectiva. Dessa forma, é possível ajustar cenários anteriores para atender as conjunturas atuais.

O PLANSAB adotou variáveis e indicadores com abrangência nacional, dentre os quais, destacam-se: a política macroeconômica, a matriz tecnológica, a função do Estado, os investimentos em setores específicos, a capacidade de gestão, entre outros. A partir de então, foram elaborados três cenários que resultaram da associação de hipóteses pré-definidas, são eles: Cenário Universalização, Cenário Busca da Universalização e Cenário Distante da Universalização. Estes três possuem, respectivamente, uma perspectiva otimista, uma intermediária e outra pessimista.

¹¹³ BERGER G. Latitude prospective. L'Encyclopédie française, tome XX, Société nouvelle de L'Encyclopédie française, 1959.

¹¹⁴ GODET, M. Manuel de Prospective Stratégique – L'art et la méthode. 2ª edition. Paris, Dunod, 2001.

¹¹⁵ BISHOP, P.; HINES, A. & COLLINS, T. The current state of scenario development: an overview of techniques. Foresight, Vol.9, Nº.1, p.5-25, 2007.

As metas do PLANSAB, bem como sua metodologia de cenarização prospectiva, são usadas como referência no presente estudo técnico para Plano Regional de Saneamento Básico da Microrregião do Sisal-Jacuípe. Assim, é realizado o planejamento para os horizontes temporais de curto, médio e longo prazo, com indicadores e informações operacionais e específicas para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

3.2. Metodologia

A metodologia de prospecção de cenários adotada consiste em selecionar variáveis (indicadores e informações) e condicionantes que possam descrever as características-chaves para o alcance das metas dos serviços. Nesse viés, a prospecção é baseada nos estudos de Godet e Durance (2011)¹¹⁶, que definem os cenários como um conjunto coerente de hipóteses e que permitem a passagem da situação de origem para a situação futura. A seleção das variáveis e hipóteses deste estudo foi realizada a partir das metas estabelecidas para cada horizonte de planejamento no âmbito de cada componente do saneamento básico.

3.2.1. Seleção de variáveis (indicadores e informações)


Inicialmente, importante lembrar que, de acordo com o Inciso I, art. 11 da Lei Nº 11.445/2007, a existência do Plano de Saneamento Básico é condição para a validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico. Ademais, as metas dos planos de saneamento, sejam municipais ou regionais, devem estar condizentes com as metas dos contratos de prestação dos serviços ¹¹⁷.

Desta forma, as variáveis foram escolhidas de acordo com os critérios estabelecidos no inciso I, art. 10, da Lei Nº 11.445/2007, o qual determina que os contratos de prestação dos serviços devem conter:

Metas de expansão dos serviços, de redução de perdas na distribuição de água tratada, de qualidade na prestação dos serviços, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais do reúso de efluentes sanitários e do aproveitamento de águas de chuva, em conformidade com os serviços a serem prestados.

A fim de desenvolver cenários compatíveis com as metas estabelecidas no marco regulatório, foram selecionadas 7 (sete) variáveis para o Abastecimento de Água e 4 (quatro) para o Esgotamento Sanitário, todas elas fornecidas pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (Figura 3).

Figura 3 – Variáveis do SNIS adotadas para o SAA e SES

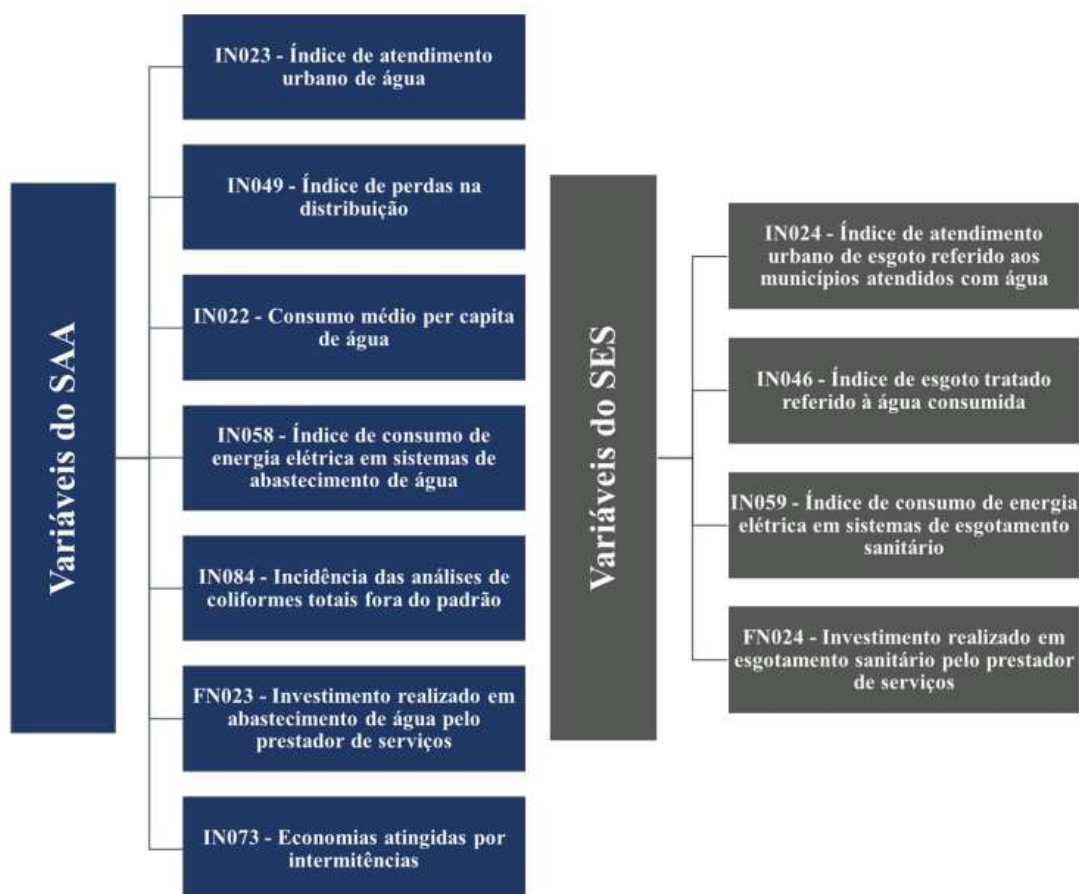

¹¹⁶ GODET M., DURANCE P. A prospectiva estratégica para empresas e os territórios, Cadernos do Lipsor, 2011. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/document/268206074/Godet-Durance-Dias-2008-A-prospectiva-estrategica-para-empresas>>. Acesso em 07 jun. 2021.

¹¹⁷ Art. 9º O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto: I - Elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei, bem como estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição de resultados, a serem obrigatoriamente observados na execução dos serviços prestados de forma direta ou por concessão;

Os índices de atendimento e de tratamento foram adotados com o objetivo de alcançar a universalização dos serviços, imposta pelo art. 11-B da Lei Nº 14.026 de 2020 para as áreas objeto de prestação dos serviços na MSB/SIJ. Já os indicadores de perdas e de incidência de coliformes totais devem atender as necessidades de aumento de eficiência por meio da redução e controle de perdas e melhorar continuamente a qualidade da água. Por outro lado, os índices de consumo per capita de água e de energia elétrica buscam satisfazer os critérios de uso racional da água e da energia, respectivamente, além de monitorar a eficiência da prestação de serviços. Ademais, os financiamentos contratados pelos prestadores de serviços devem ser estimados com o objetivo de suprir as necessidades de investimentos para atendimento as metas requeridas, tanto para expansão como para reposição de ativos. Por fim, a variável de economias atingidas por intermitência é necessária para garantir os critérios de continuidade no abastecimento de água.

3.2.2. Proposição de Hipóteses

De posse das variáveis descritivas para o abastecimento de água e para o esgotamento sanitário, foram propostas hipóteses diferentes para cada indicador e/ou informação que, combinados entre si, podem gerar uma série de cenários (Quadros 16 e 17). Vale salientar que, até esta etapa da cenarização, as hipóteses ainda não possuem relação umas com as outras, e, portanto, elas só serão combinadas e associadas na próxima etapa da metodologia. O detalhamento quantitativo de cada uma delas será efetuado de acordo com os horizontes temporais do Plano e, em conformidade com as metas estabelecidas pelo marco regulatório.

Quadro 1 – Proposição de hipóteses para o abastecimento de água

Variável	Hipóteses		
IN023 - Índice de atendimento urbano de água (%)	Elevação até a universalização em 2033	Moderada elevação até a universalização em 2040	Sem universalização até o horizonte de planejamento em 2055
IN049 - Índice de perdas na distribuição (%)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento
IN022 - Consumo médio <i>per capita</i> de água (l/hab./dia)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento
IN058 - Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água (kWh/m³)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento
IN084 - Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão (%)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento
FN023 - Investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de serviços (R\$/ano)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Manutenção ou redução ao longo do horizonte de planejamento

Variável	Hipóteses		
IN073 - Economias atingidas por intermitências (econ./interrup.)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento

Quadro 2 - Proposição de hipóteses para o esgotamento sanitário


Variável	Hipóteses		
IN024 - Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	Elevação até a universalização em 2033	Moderada elevação até a universalização em 2040	Sem universalização até o horizonte de planejamento em 2055
IN046 - Índice de esgoto tratado referido à água consumida (%)	Elevação até a universalização em 2033	Moderada elevação até a universalização em 2040	Elevação sem atingir a Universalização em 2055
IN059 - Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário (kWh/m³)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento
FN024 - Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo prestador de serviços R\$/ano)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Manutenção ou redução ao longo do horizonte de planejamento

3.2.3. Proposição de Cenários

A proposição de cenários é realizada a partir da combinação de hipóteses propostas. Por meio de tal associação, é possível construir diversas conjunturas, mas, para reduzir o campo das possibilidades e concentrar-se apenas nas condições de interesse, são escolhidos apenas três cenários: um otimista, um intermediário e um pessimista. O traçado dos cenários é baseado na metodologia de Godet e Durance (2011)¹¹⁸ conforme ilustrado na **Figura 4**.

¹¹⁸ GODET M., DURANCE P. A prospectiva estratégica para empresas e os territórios, Cadernos do Lipsor, 2011. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/document/268206074/Godet-Durance-Dias-2008-A-prospectiva-estrategica-para-empresas>>. Acesso em 07 jun. 2021.

Figura 4 – Representação esquemática da prospecção de cenários

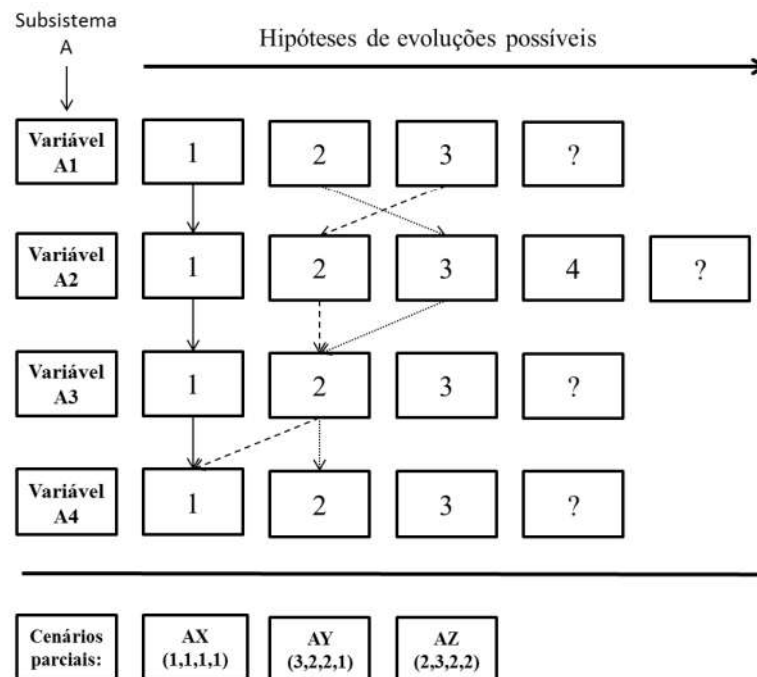

Fonte: Godet e Durance (2011)


3.2.4. Horizontes de Planejamento

O horizonte temporal da cenarização, previsto para 35 anos, está subdividido em quatro intervalos:

- Imediato ou emergencial: até 3 anos
- Curto prazo: 4 a 8 anos
- Médio prazo: 9 a 12 anos
- Longo prazo: 13 a 35 anos

Portanto, a prospecção de variáveis, hipóteses e cenários será estratificada em quatro horizontes parciais, adaptados aos prazos estabelecidos no marco regulatório. (Figura 5).

Figura 5 – Horizontes de Planejamento

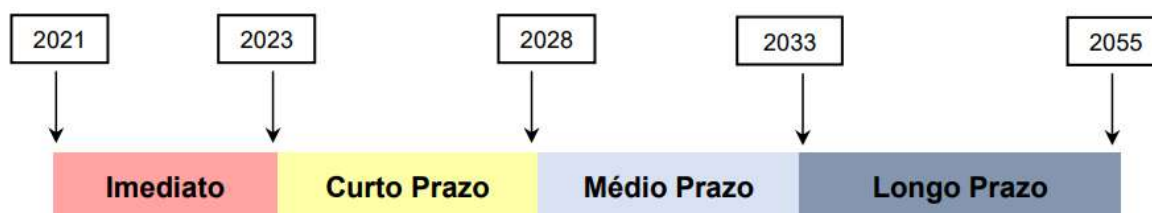

3.2.5. Projeção Populacional

A projeção populacional foi baseada nas pesquisas da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI) do estado da Bahia, associadas às estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A SEI projetou o crescimento populacional de cada município da Bahia até o ano de 2025, desmembrando as projeções das populações totais do IBGE entre urbano e rural. A metodologia de projeção empregada pela SEI utiliza o método de crescimento geométrico, o qual costuma ser utilizado para estimativas de curto prazo.

$$P = P (1 + i)^{(t-t_0)}$$

$$i = e^{K_g} - 1$$

Onde:

P : Populações no tempo t_0 (inicial)

P : Populações no tempo t

i e K : coeficientes

Entretanto, para desenvolver os cenários do presente estudo técnico para elaboração do Plano Regional de Saneamento Básico da MSB/SIJ, é necessária a obtenção da projeção até o horizonte final de planejamento (2055). Diante disso, a partir do ano de 2026, foi adotado o estudo de projeção populacional realizado pelo IBGE até o ano de 2060.

As estimativas do IBGE não dividem a população rural da urbana, trazendo apenas o número total de habitantes de cada município. No entanto, foi necessário desmembrar a projeção populacional total entre urbano e rural para viabilizar a construção de cenários de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A segregação foi realizada com base no padrão de crescimento das taxas de urbanização até ano de 2025, calculadas nos estudos da SEI. Tal padrão de crescimento foi prospectado até 2055, ou seja, assumiu-se que a partir de 2026, a proporção da população urbana em relação à população total crescerá até 2055, mantendo o padrão de crescimento observado até 2025.

Dessa forma, foi possível obter as projeções de forma desagregada (urbano e rural). Em seguida, os valores referentes à Microrregião do Sisal-Jacuípe foram calculados por meio do somatório dos municípios a ela pertencentes (**Tabela 1**).

Tabela 1– Projeção populacional (MSB do Sisal-Jacuípe)*

Ano	Pop. Urbana (hab.)	Pop. Rural (hab.)	Pop. Total (hab.)
2019	455.359	365.997	821.356
2020	465.520	360.138	825.657
2021	475.648	353.234	828.882
2022	485.563	346.355	831.918
2023	494.414	340.342	834.756
2024	503.244	334.145	837.389
2025	511.781	328.029	839.810
2026	520.361	321.649	842.010
2027	528.596	315.384	843.980
2028	537.039	308.676	845.715
2029	545.500	301.710	847.210
2030	553.978	294.489	848.467
2031	562.457	287.009	849.466
2032	570.859	279.325	850.183
2033	579.007	271.612	850.618
2034	587.125	263.647	850.772
2035	595.207	255.435	850.643
2036	603.251	246.982	850.233
2037	611.250	238.293	849.543
2038	618.571	230.001	848.573
2039	624.163	223.158	847.321
2040	629.531	216.259	845.790
2041	634.212	209.774	843.985
2042	638.709	203.204	841.913
2043	643.027	196.546	839.573
2044	646.364	190.600	836.964
2045	649.266	184.822	834.088
2046	651.948	179.002	830.950
2047	654.311	173.241	827.551
2048	656.009	167.886	823.895
2049	657.534	162.447	819.981
2050	658.884	156.927	815.812
2051	660.056	151.332	811.389
2052	661.048	145.666	806.715
2053	661.856	139.934	801.790
2054	662.370	134.247	796.617
2055	662.460	128.736	791.196

*Não foi identificada população flutuante da MSB/SIJ.

3.3. Cenarização para o abastecimento de água

3.3.1. Condições atuais das variáveis (indicadores e informações)

Para iniciar a cenarização, é necessário retomar alguns índices e informações que foram atribuídos como variáveis. As informações foram coletadas do SNIS, ano-base 2019, de forma desagregada, ou seja, os valores estavam separados por município e não agregados por Microrregião. Portanto, foi necessário considerar o somatório dos 31 municípios pertencentes à Microrregião e calcular as equações dos indicadores selecionados para obter os valores da MSB do Sisal-Jacuípe, conforme explicitado a seguir:

➤ Índice de atendimento urbano de água (IN023)

$$IN023 = \frac{\sum AG026}{\sum GE06a} = 98,85\%$$

Onde:

IN023: Índice de atendimento urbano de água (MSB do Sisal-Jacuípe);

AG026: População urbana atendida com abastecimento de água (MSB do Sisal-Jacuípe);

GE06a: População urbana residente o(s) município(s) com abastecimento de água (MSB do Sisal-Jacuípe).

➤ Índice de perdas na distribuição (IN049)

$$IN049 = \frac{\sum AG006 + \sum AG018 - \sum AG010 - \sum AG024}{\sum AG006 + \sum AG018 - \sum AG024}$$

$$IN0049 = 29,91\%$$

Onde:

IN049: Índice de perdas na distribuição (MSB do Sisal-Jacuípe);

AG006: Volume de água produzido (MSB do Sisal-Jacuípe);

AG010: Volume de água consumido (MSB do Sisal-Jacuípe);

AG018: Volume de água tratada importado (MSB do Sisal-Jacuípe);

AG024: Volume de serviço (MSB do Sisal-Jacuípe).

- Consumo médio *per capita* de água (IN022)

$$IN022 = \frac{\sum AG010 - \sum AG019}{\sum AG001} \frac{1.000.000}{365}$$

$$IN022 = 81,94 \text{ l/hab./dia}$$

Onde:

IN022: Consumo médio *per capita* de água (MSB do Sisal-Jacuípe);

AG001: População total atendida com abastecimento de água (MSB do Sisal-Jacuípe);

AG010: Volume de água consumido (MSB do Sisal-Jacuípe);

AG019: Volume de água tratada exportado (MSB do Sisal-Jacuípe).

- Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água (IN058)

$$IN058 = \frac{\sum AG028}{\sum AG006 + \sum AG018}$$

$$IN058 = 1,41 \text{ kWh/m}^3$$

Onde:

IN058: Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água (MSB do Sisal-Jacuípe);

AG006: Volume de água produzido (MSB do Sisal-Jacuípe);

AG018: Volume de água tratada importado (MSB do Sisal-Jacuípe);

AG028: Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água (MSB do Sisal-Jacuípe).

- Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão (IN084)

$$IN084 = \frac{\sum QD027}{\sum QD026} = 1,07\%$$

Onde:

IN084: Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão (MSB do Sisal-Jacuípe);

QD026: Quantidade de amostras analisadas para coliformes totais (MSB do Sisal-Jacuípe);

QD027: Quantidade de amostras para coliformes totais com resultados fora do padrão (MSB do Sisal-Jacuípe).

- Investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de serviços (FN023)

$$\frac{\sum FN023_{2019} + \sum FN023_{2018} + \sum FN023_{2017} + \sum FN023_{2016} + \sum FN023_{2015}}{5}$$

$$FN023 = R\$ 4.384.573,97/ano$$

Onde:

FN023: Investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de serviços (MSB do Sisal-Jacuípe).

- Economias atingidas por intermitências (IN073)

$$IN073 = \frac{\sum QD015}{\sum QD021} = 325 \text{ econ./inter.}$$

Onde:

IN073: Economias atingidas por intermitências (MSB do Sisal-Jacuípe);

QD015: Quantidade de economias ativas atingidas por interrupções sistemáticas (MSB do Sisal-Jacuípe);

QD021: Quantidade de interrupções sistemáticas (MSB do Sisal-Jacuípe).

Os valores relativos aos indicadores e informação para o ano de 2019, estão evidenciados na **Tabela 2**.

Tabela 2 – Situação dos indicadores e informação adotados para o SAA (do Sisal-Jacuípe)

Cód.	Variável Nome	Unidade	2019
IN023	Índice de atendimento urbano de água	%	98,85
IN049	Índice de perdas na distribuição	%	29,91
IN022	Consumo médio <i>per capita</i> de água	l/hab./dia	81,94
IN058	Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água	kWh/m³	1,41
IN084	Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão	%	1,07
FN023	Investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de serviços	R\$/ano	4.384.573,97
IN073	Economias atingidas por intermitências	econ./interrup.	325

O índice de atendimento urbano de água (IN023) médio para a MSB/SIJ está próximo de atingir o percentual de 99% requerido pelo art. 11B da Lei Nº 14.026/2020. Já o consumo médio *per capita* de água da MSB do Sisal-Jacuípe é de 81,94 litros diários por habitante, entretanto, segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), cada pessoa necessita de, aproximadamente, 110 litros de água por dia para atender as necessidades de consumo e higiene. Nessas condições, o consumo médio *per capita* da Microrregião do Sisal-Jacuípe deixa margem para, pelo menos, a manutenção ou pequeno aumento dos atuais padrões.

Já para aumentar a eficiência energética, o índice de consumo de energia elétrica precisa ser reduzido. Além disso, apesar do baixo índice de incidência das análises de coliformes totais fora do padrão, o tratamento da água e o controle da qualidade precisam ser continuamente aprimorados, haja vista que este indicador impacta diretamente na saúde dos usuários. Da mesma forma, a redução das intermitências nas economias tem reflexos na melhoria da qualidade da água distribuída, além própria continuidade dos serviços ofertados aos usuários. Por fim, é necessário que sejam realizados mais investimentos no setor para acompanhar o crescimento populacional, melhorar a qualidade dos serviços prestados, renovar ativos e atingir a sua universalização.

3.3.2. Cenários dos serviços de abastecimento de água

Para o abastecimento de água, são descritos a seguir, três cenários: um otimista (Cenário 1), um intermediário (Cenário 2) e um pessimista (Cenário 3).

➤ Cenário 1

O Cenário 1 considera que o índice de atendimento urbano de água atingirá a meta de universalização de 99% até o ano de 2033, conforme definido pelo art. 11-B da Lei Nº 14.026/2020 que atualiza a Lei Nº 11.445, o qual estabelece:

Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento.

No tocante ao índice de perdas, foram consideradas as metas da Portaria de Nº 490¹¹⁹, de 22 de março de 2021, que define critérios para o cumprimento do índice de perdas de água na distribuição, como condicionante para a alocação de recursos financeiros da União. Portanto, para este cenário, os valores do IN049 serão menores ou iguais à seguinte proporção do índice médio nacional da última atualização da base de dados do SNIS (39,24%):

- I. 100% nos anos de 2021 e 2022;
- II. 95% nos anos de 2023 e 2024;
- III. 90% nos anos de 2025 e 2026;
- IV. 85% nos anos de 2027 e 2028;
- V. 80% nos anos de 2029 e 2030;
- VI. 75% nos anos de 2031 e 2032;
- VII. 70% no ano de 2033; e
- VIII. 65% a partir do ano de 2034.

O Cenário 1 especula o aumento da demanda per capita até atingir a meta de 110 litros diários por habitante em 2033 e permanecer constante até 2055. De acordo com a ONU, este é o valor ideal para atender as necessidades de consumo e higiene do indivíduo.

Seguindo com a perspectiva otimista, considera-se que o índice de consumo de energia elétrica reduzirá em 25% até 2055, representando aumento da eficiência operacional. Além disso, a incidência das análises de coliformes totais fora do padrão deve ser reduzida em 70%, por questões de salubridade. Já o número de economias atingidas por intermitências também será linearmente reduzido, chegando a 15% do valor inicial em 2055 a fim de cumprir com os critérios de continuidade no abastecimento. Portanto, este cenário representa a perspectiva mais otimista do setor. O **Quadro 3** evidencia as condições deste cenário.

¹¹⁹ Disponível em: <<http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-490-de-22-de-marco-de-2021-309988760>>. Acesso em 08 ago. 2021

Quadro 3 – Cenário 1 do abastecimento de água (MSB do Sisal-Jacuípe)

Variável	Hipóteses		
Índice de atendimento urbano de água (IN023)	Elevação até a universalização em 2033 *	Moderada elevação até a universalização em 2040	Sem universalização até o horizonte de planejamento em 2055
Índice de perdas na distribuição (IN049)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento
Consumo médio <i>per capita</i> de água (IN022)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água (IN058)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento
Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão (IN084)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento
Investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de serviços (FN023)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Manutenção ou redução ao longo do horizonte de planejamento
Economias atingidas por intermitências (IN073)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento

* IN023 já universalizado em 2028

1

Além das hipóteses qualitativas, foram estabelecidas metas quantitativas ao longo do horizonte de planejamento para cada indicador e informação que compõe o cenário. As metas buscam obedecer às condições estabelecidas pelo marco regulatório, atender as necessidades dos usuários e seguir com a perspectiva do Cenário 1, conforme exposto na **Tabela 3**.

Tabela 3 – Metas quantitativas do abastecimento de água do Cenário 1 para a MSB/SIJ

Variável	2019	2023	2028	2033	2055
Índice de atendimento urbano de água (%)	98,85	98,85	99,00	99,00	99,00
Índice de perdas na distribuição (%)	29,91	29,91	29,91	27,47	25,51
Consumo médio <i>per capita</i> de água (L/hab.dia)	81,94	81,94	100,00	110,00	110,00
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água (kWh/m³)	1,41	1,41	1,35	1,30	1,06
Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão (%)	1,07	1,07	0,95	0,84	0,32
Investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de serviços (R\$/ano)	4.384.573,97	aumento significativo	aumento significativo	aumento significativo	aumento significativo
Economias atingidas por intermitências (econ./interrup.)	325	325	282	238	49

De posse da aplicação das metas e hipóteses do presente cenário, foi possível calcular o volume de água necessário para atender a demanda populacional da Microrregião do Sisal-Jacuípe (**Tabela 4**). A projeção populacional utilizada é referente aos estudos da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI) do estado da Bahia, associada às estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Tabela 4 – Produção necessária de água para atendimento da população futura considerando o Cenário 1 para a MSB/SIJ

Ano	População rural (hab.) ¹²⁰	População urbana (hab.)	Índice de atendimento urbano (%)	População atendida (hab.) ¹²¹	Consumo per capita (L/hab.dia)	Demanda (L/s)	Demanda máxima (Kl) ¹²² (L/s)	Perdas (%)	Produção necessária (L/s)	Produção necessária no maior consumo do ano (Kl) (L/s)
2019	177.493	455.359	98,85%	625.575	81,94	593,28	711,94	29,91%	770,73	924,88
2020	174.652	465.520	98,85%	632.810	81,94	600,14	720,17	29,91%	779,65	935,58
2021	171.304	475.648	98,85%	639.512	81,94	606,50	727,80	29,91%	787,90	945,49
2022	167.968	485.563	98,85%	646.016	81,94	612,67	735,20	29,91%	795,92	955,10
2023	165.052	494.414	98,85%	651.882	81,94	618,23	741,88	29,91%	803,14	963,77
2024	162.047	503.244	98,88%	657.839	85,55	651,38	781,66	29,91%	846,21	1.015,45
2025	159.081	511.781	98,91%	663.549	89,16	684,78	821,73	29,91%	889,59	1.067,51
2026	155.986	520.361	98,94%	669.178	92,78	718,56	862,27	29,91%	933,48	1.120,18
2027	152.948	528.596	98,97%	674.525	96,39	752,50	903,00	29,91%	977,57	1.173,09
2028	149.695	537.039	99,00%	679.866	100,00	786,88	944,26	29,91%	1.022,24	1.226,69
2029	146.317	545.500	99,00%	684.899	102,00	808,56	970,27	29,42%	1.046,46	1.255,75
2030	142.815	553.978	99,00%	689.825	104,00	830,35	996,41	28,93%	1.070,60	1.284,72
2031	139.188	562.457	99,00%	694.628	106,00	852,21	1.022,65	28,45%	1.094,62	1.313,55
2032	135.461	570.859	99,00%	699.257	108,00	874,07	1.048,88	27,96%	1.118,44	1.342,13
2033	131.720	579.007	99,00%	703.620	110,00	895,81	1.074,98	27,47%	1.141,89	1.370,27
2034	127.858	587.125	99,00%	707.833	110,00	901,18	1.081,41	25,51%	1.131,07	1.357,28

¹²⁰ Esta população rural é referente apenas às áreas que possuem atendimento formal. A taxa de crescimento aplicada é a mesma taxa da população rural total.

¹²¹ A população atendida com abastecimento de água foi calculada a partir do somatório das populações rural e urbana residentes, multiplicada pela taxa de atendimento urbano. Dessa forma, foram consideradas para a zona rural, as mesmas taxas da zona urbana, uma vez que as metas de universalização do marco regulatório são as mesmas e que não existe um indicador de atendimento rural. Além disso, as zonas rurais que possuem abastecimento formal, possuem características similares às zonas urbanas.

¹²² K1 - Coeficiente do dia de maior consumo no ano = 1,2.

Ano	População rural (hab.) ¹²⁰	População urbana (hab.)	Índice de atendimento urbano (%)	População atendida (hab.) ¹²¹	Consumo per capita (L/hab.dia)	Demanda (L/s)	Demanda máxima (KI) ¹²² (L/s)	Perdas (%)	Produção necessária (L/s)	Produção necessária no maior consumo do ano (KI) (L/s)
2035	123.876	595.207	99,00%	711.892	110,00	906,34	1.087,61	25,51%	1.137,55	1.365,06
2036	119.776	603.251	99,00%	715.797	110,00	911,32	1.093,58	25,51%	1.143,79	1.372,55
2037	115.562	611.250	99,00%	719.544	110,00	916,09	1.099,30	25,51%	1.149,78	1.379,74
2038	111.541	618.571	99,00%	722.811	110,00	920,25	1.104,30	25,51%	1.155,00	1.386,00
2039	108.222	624.163	99,00%	725.062	110,00	923,11	1.107,73	25,51%	1.158,60	1.390,32
2040	104.877	629.531	99,00%	727.064	110,00	925,66	1.110,79	25,51%	1.161,80	1.394,15
2041	101.732	634.212	99,00%	728.584	110,00	927,60	1.113,11	25,51%	1.164,22	1.397,07
2042	98.546	638.709	99,00%	729.882	110,00	929,25	1.115,10	25,51%	1.166,30	1.399,56
2043	95.317	643.027	99,00%	730.961	110,00	930,62	1.116,75	25,51%	1.168,02	1.401,63
2044	92.433	646.364	99,00%	731.409	110,00	931,19	1.117,43	25,51%	1.168,74	1.402,49
2045	89.631	649.266	99,00%	731.508	110,00	931,32	1.117,58	25,51%	1.168,90	1.402,68
2046	86.809	651.948	99,00%	731.369	110,00	931,14	1.117,37	25,51%	1.168,67	1.402,41
2047	84.015	654.311	99,00%	730.942	110,00	930,60	1.116,72	25,51%	1.167,99	1.401,59
2048	81.418	656.009	99,00%	730.053	110,00	929,47	1.115,36	25,51%	1.166,57	1.399,89
2049	78.780	657.534	99,00%	728.951	110,00	928,06	1.113,68	25,51%	1.164,81	1.397,77
2050	76.103	658.884	99,00%	727.638	110,00	926,39	1.111,67	25,51%	1.162,71	1.395,26
2051	73.390	660.056	99,00%	726.112	110,00	924,45	1.109,34	25,51%	1.160,27	1.392,33
2052	70.642	661.048	99,00%	724.374	110,00	922,23	1.106,68	25,51%	1.157,50	1.389,00
2053	67.862	661.856	99,00%	722.421	110,00	919,75	1.103,70	25,51%	1.154,38	1.385,25
2054	65.104	662.370	99,00%	720.200	110,00	916,92	1.100,30	25,51%	1.150,83	1.380,99
2055	62.432	662.460	99,00%	717.643	110,00	913,67	1.096,40	25,51%	1.146,74	1.376,09

Os dados do Cenário 1 pressupõem aumento de 48,79% da produção de água necessária para atender a população da MSB/SIJ no longo prazo, em relação ao ano de 2019. Tal aumento decorre do aumento do consumo *per capita*, assim como a população atendida ao longo do horizonte de planejamento. Além disso, a universalização do atendimento urbano de água é atingida já em 2028. O cenário prevê ainda que haverá investimentos significativos, que aumentarão a eficiência e a qualidade da prestação dos serviços, notadamente em relação a continuidade e a redução do nível de perdas. O novo padrão de contrato de prestação dos serviços, estabelecido pelo art. 10-A da Lei Nº 11.445/2007, exigirá que tais metas, sejam de expansão dos serviços, sejam de qualidade e de eficiência, deverão constar como cláusulas essenciais do instrumento de contratação, e deverão ser acompanhadas pela entidade reguladora. Portanto, trata-se de uma mudança de paradigma em relação aos atuais contratos de programa, cujas metas e investimentos, de maneira geral, apresentavam horizontes temporais muito curtos, e cujo *enforcement* por parte da entidade reguladora, era limitado. Importante destacar que, para os prestadores objeto de contrato, como no caso a EMBASA, a capacidade de atendimento às metas de universalização deverá ser comprovada nos termos do Decreto Federal Nº 10.710/2021.

➤ Cenário 2

O Cenário 2 considera que o índice de atendimento urbano de água não atingirá a meta de universalização de 99% até o ano de 2033, haja vista que não haverá viabilidade econômico-financeira, ou mesmo, o nível de investimentos ao longo dos próximos anos sequer conseguirá acompanhar as necessidades de atendimento do crescimento vegetativo da população. Em contrapartida, esse percentual será alcançado até o ano de 2040, conforme estabelecido no § 9º, do art. 11-B incluído pela Lei 14.026, de 2020, que determina:

Quando os estudos para a licitação da prestação regionalizada apontarem para a inviabilidade econômico-financeira da universalização na data referida no caput deste artigo, mesmo após o agrupamento de Municípios de diferentes portes, fica permitida a dilação do prazo, desde que não ultrapasse 1º de janeiro de 2040 e haja anuência prévia da agência reguladora, que, em sua análise, deverá observar o princípio da modicidade tarifária.

No tocante ao índice de perdas, considera-se que a Microrregião do Sisal-Jacuípe não atenderá as metas de redução estabelecida pela Portaria de Nº 490 até o ano de 2033, mas seguirá em decréscimo no decorrer dos anos até alcançar 65% do índice de perdas nacional em 2040, atingindo, desta forma, um nível eficiente para este indicador.

O cenário também especula uma elevação da demanda *per capita* de 46,45% (maior que no Cenário 1, que apresentou aumento de 34,24%) até 2055, pressupondo que a população tende a consumir mais com o passar dos anos. Considera-se, também, que o índice de consumo de energia elétrica diminuirá em 10% até 2055.

Além disso, a incidência das análises de coliformes totais fora do padrão cairá 15% e o número de economias atingidas por intermitências serão reduzidos em 55% para atender os critérios de continuidade no abastecimento. Vale salientar que, seguindo a perspectiva intermediária, esta melhora é menor que a prevista no Cenário 1, em função dos menores investimentos. O **Quadro 4** evidencia as condições deste cenário.

Quadro 4 – Cenário 2 do abastecimento de água (MSB do Sisal-Jacuípe)

Variável	Hipóteses		
Índice de atendimento urbano de água (IN023)	Elevação até a universalização em 2033	Moderada elevação até a universalização em 2040	Sem universalização até o horizonte de planejamento em 2055
Índice de perdas na distribuição (IN049)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento
Consumo médio <i>per capita</i> de água (IN022)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água (IN058)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento
Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão (IN084)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento
Investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de serviços (FN023)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Manutenção ou redução ao longo do horizonte de planejamento
Economias atingidas por intermitências (IN073)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento

2

Além das hipóteses qualitativas, foram estabelecidas metas quantitativas ao longo do horizonte de planejamento para cada variável que compõe o cenário. As metas buscam obedecer às condições estabelecidas pela perspectiva do Cenário 2 (**Tabela 5**):

Tabela 5 – Metas quantitativas do abastecimento de água do Cenário 2 para a MSB/SIJ

Variável	2019	2023	2028	2033	2055
Índice de atendimento urbano de água (%)	98,85	98,85	98,85	98,85	99,00
Índice de perdas na distribuição (%)	29,91	29,91	29,91	28,08	25,51
Consumo médio <i>per capita</i> de água (L/hab.dia)	81,94	81,94	90,19	98,45	120,00
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água (kWh/m³)	1,41	1,41	1,39	1,37	1,27
Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão (%)	1,07	1,07	1,04	1,02	0,91
Investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de serviços (R\$/ano)	4.384.573,97	aumento moderado	aumento moderado	aumento moderado	aumento moderado
Economias atingidas por intermitências (econ./interrup.)	325	325	297	269	146

De posse da aplicação das metas e hipóteses do presente cenário, foi possível calcular o volume de água necessário para atender a demanda populacional da Microrregião do Sisal-Jacuípe. Os dados obtidos estão expostos na **Tabela 57**.

Tabela 6 – Produção necessária de água para atendimento da população futura considerando o Cenário 2 para a MSB/SIJ

Ano	População rural (hab.)¹²³	População urbana (hab.)	Índice de atendimento urbano (%)¹²⁴	População atendida (hab.)	Consumo per capita (L/hab.dia)	Demanda (L/s)	Demanda máxima (KI)¹²⁵(L/s)	Perdas (%)	Produção necessária (L/s)	Produção necessária no maior consumo do ano (KI) (L/s)
2019	177.493	455.359	98,85%	625.575	81,94	593,28	711,94	29,91%	770,73	924,88
2020	174.652	465.520	98,85%	632.810	81,94	600,14	720,17	29,91%	779,65	935,58
2021	171.304	475.648	98,85%	639.512	81,94	606,50	727,80	29,91%	787,90	945,49
2022	167.968	485.563	98,85%	646.016	81,94	612,67	735,20	29,91%	795,92	955,10
2023	165.052	494.414	98,85%	651.882	81,94	618,23	741,88	29,91%	803,14	963,77
2024	162.047	503.244	98,85%	657.640	83,59	636,26	763,51	29,91%	826,56	991,87
2025	159.081	511.781	98,85%	663.147	85,24	654,25	785,10	29,91%	849,94	1.019,93
2026	155.986	520.361	98,85%	668.570	86,89	672,37	806,85	29,91%	873,48	1.048,18
2027	152.948	528.596	98,85%	673.707	88,54	690,41	828,49	29,91%	896,91	1.076,30
2028	149.695	537.039	98,85%	678.836	90,19	708,64	850,36	29,91%	920,59	1.104,71
2029	146.317	545.500	98,85%	683.861	91,84	726,95	872,34	29,54%	941,71	1.130,05
2030	142.815	553.978	98,85%	688.780	93,49	745,33	894,40	29,18%	962,80	1.155,36
2031	139.188	562.457	98,85%	693.576	95,14	763,77	916,53	28,81%	983,82	1.180,58
2032	135.461	570.859	98,85%	698.197	96,80	782,20	938,64	28,44%	1.004,69	1.205,62
2033	131.720	579.007	98,85%	702.554	98,45	800,50	960,60	28,08%	1.025,26	1.230,31
2034	127.858	587.125	98,87%	706.914	100,10	818,98	982,77	27,71%	1.045,91	1.255,10

¹²³ Esta população rural é referente apenas às áreas que possuem atendimento formal. A taxa de crescimento aplicada é a mesma taxa da população rural total.

¹²⁴ A população atendida com abastecimento de água foi calculada a partir do somatório das populações rural e urbana residentes, multiplicada pela taxa de atendimento urbano. Dessa forma, foram consideradas para a zona rural, as mesmas taxas da zona urbana, uma vez que as metas de universalização do marco regulatório são as mesmas e que não existe um indicador de atendimento rural.

¹²⁵ K1 - Coeficiente do dia de maior consumo no ano = 1,2.

Ano	População rural (hab.) ¹²³	População urbana (hab.)	Índice de atendimento urbano (%) ¹²⁴	População atendida (hab.)	Consumo per capita (L/hab.dia)	Demanda (L/s)	Demanda máxima (Kl) ¹²⁵ (L/s)	Perdas (%)	Produção necessária (L/s)	Produção necessária no maior consumo do ano (Kl) (L/s)
2035	123.876	595.207	98,89%	711.122	101,75	837,44	1.004,92	27,34%	1.066,42	1.279,70
2036	119.776	603.251	98,91%	715.177	103,40	855,88	1.027,05	26,98%	1.086,76	1.304,11
2037	115.562	611.250	98,94%	719.077	105,05	874,28	1.049,14	26,61%	1.106,93	1.328,31
2038	111.541	618.571	98,96%	722.498	106,70	892,24	1.070,69	26,24%	1.126,40	1.351,68
2039	108.222	624.163	98,98%	724.905	108,35	909,06	1.090,88	25,88%	1.144,30	1.373,16
2040	104.877	629.531	99,00%	727.064	110,00	925,66	1.110,79	25,51%	1.161,80	1.394,15
2041	101.732	634.212	99,00%	728.584	110,67	933,22	1.119,86	25,51%	1.171,28	1.405,54
2042	98.546	638.709	99,00%	729.882	111,33	940,51	1.128,61	25,51%	1.180,44	1.416,52
2043	95.317	643.027	99,00%	730.961	112,00	947,54	1.137,05	25,51%	1.189,26	1.427,11
2044	92.433	646.364	99,00%	731.409	112,67	953,77	1.144,52	25,51%	1.197,07	1.436,49
2045	89.631	649.266	99,00%	731.508	113,33	959,54	1.151,45	25,51%	1.204,32	1.445,18
2046	86.809	651.948	99,00%	731.369	114,00	965,00	1.158,00	25,51%	1.211,17	1.453,41
2047	84.015	654.311	99,00%	730.942	114,67	970,08	1.164,09	25,51%	1.217,54	1.461,05
2048	81.418	656.009	99,00%	730.053	115,33	974,53	1.169,44	25,51%	1.223,13	1.467,76
2049	78.780	657.534	99,00%	728.951	116,00	978,68	1.174,42	25,51%	1.228,35	1.474,02
2050	76.103	658.884	99,00%	727.638	116,67	982,54	1.179,04	25,51%	1.233,18	1.479,82
2051	73.390	660.056	99,00%	726.112	117,33	986,08	1.183,29	25,51%	1.237,63	1.485,15
2052	70.642	661.048	99,00%	724.374	118,00	989,31	1.187,17	25,51%	1.241,68	1.490,01
2053	67.862	661.856	99,00%	722.421	118,67	992,21	1.190,66	25,51%	1.245,33	1.494,39
2054	65.104	662.370	99,00%	720.200	119,33	994,72	1.193,66	25,51%	1.248,47	1.498,17
2055	62.432	662.460	99,00%	717.643	120,00	996,73	1.196,07	25,51%	1.250,99	1.501,19

Os resultados do Cenário 2 apontam para um aumento de 62,31% da produção de água necessária para atender a população da Microrregião do Sisal-Jacuípe, em relação ao ano de 2019. No presente cenário, em caso de inviabilidade econômico-financeira da universalização em 31 de dezembro de 2033 (art. 11-B da Lei Nº 11.445/2007), ficaria permitida a dilação do prazo, desde que não ultrapasse 1º de janeiro de 2040 e haja anuência prévia da agência reguladora, que, em sua análise, deverá observar o princípio da modicidade tarifária (art. 11-B, § 9º, da Lei Nº 11.445/2007). Desta forma, o moderado aumento nos investimentos também reflete nas ações de melhoria da eficiência na prestação dos serviços, as quais serão postergadas juntamente com a universalização dos serviços.

➤ Cenário 3

O Cenário 3 considera que o índice de atendimento urbano de água não atingirá a meta de universalização de 99% até o ano de 2040. Ao invés disso, irá perder 1,85% de atendimento até o ano de 2055, resultado da não aplicação de medidas necessárias de melhorias e de investimentos no setor.

O cenário também especula aumento de 64,75% do consumo de água *per capita* até o ano de 2055, pressupondo que as cidades tendem a crescer e a população pode aumentar ainda mais a demanda, notadamente em função da elevação média das temperaturas, fruto das mudanças climáticas. A não implementação de campanhas e sensibilização sobre o uso racional da água e medidas tarifárias de contenção do consumo também irão corroborar para a elevação da demanda hídrica.

Seguindo com essa perspectiva pessimista, considera-se que o índice de consumo de energia elétrica, a incidência das análises de coliformes totais fora do padrão e o número de economias atingidas por intermitências crescerão ao longo do horizonte de planejamento, uma vez que não haverá ganhos em termos de eficiência operacional e que os investimentos serão praticamente mantidos de modo a não acompanhar a crescente demanda. Nesse viés, o índice de perdas irá aumentar em 20% até 2055 em relação ao ano de 2019, não serão atendidas as metas da Portaria de Nº 490/2021 do MDR. O **Quadro 5** evidencia as condições deste cenário.

Quadro 5 – Cenário 3 do abastecimento de água (MSB do Sisal-Jacuípe)

Variável	Hipóteses		
Índice de atendimento urbano de água (IN023)	Elevação até a universalização em 2033	Moderada elevação até a universalização em 2040	Sem universalização até o horizonte de planejamento em 2055
Índice de perdas na distribuição (IN049)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento
Consumo médio <i>per capita</i> de água (IN022)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água (IN058)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento
Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão (IN084)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento
Investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de serviços (FN023)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Manutenção ou redução ao longo do horizonte de planejamento
Economias atingidas por intermitências (IN073)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento

3

As metas quantitativas que obedecem às condições estabelecidas no Cenário 3 são evidenciadas na **Tabela 7**.

Tabela 7 – Metas quantitativas do abastecimento de água do Cenário 3 para a MSB/SIJ

Variável	2019	2023	2028	2033	2055
Índice de atendimento urbano de água (%)	98,85	98,85	98,56	98,27	97,00
Índice de perdas na distribuição (%)	29,91	29,91	30,84	31,78	35,89
Consumo médio <i>per capita</i> de água (L/hab.dia)	81,94	81,94	90,23	98,52	135,00
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água (kWh/m³)	1,41	1,41	1,45	1,50	1,69
Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão (%)	1,07	1,07	1,15	1,22	1,55
Investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de serviços (R\$/ano)	4.384.573,97	investimento insuficiente	investimento insuficiente	investimento insuficiente	investimento insuficiente
Economias atingidas por intermitências (econ./interrup.)	325	325	350	375	487

De posse da aplicação das metas e hipóteses do presente cenário, foi possível calcular o volume de água necessário para atender a demanda populacional da Microrregião do Sisal-Jacuípe. Os dados obtidos estão expostos na **Tabela 8**.

Tabela 8 – Produção necessária de água para atendimento urbano da população futura considerando o Cenário 3 para a MSB/SIJ

Ano	População rural (hab.) ¹²⁶	População urbana (hab.)	Índice de atendimento urbano (%)	População atendida (hab.) ¹²⁷	Consumo per capita (L/hab.dia)	Demanda (L/s)	Demanda máxima (Kl) ¹²⁸ (L/s)	Perdas (%)	Produção necessária (L/s)	Produção necessária no maior consumo do ano (Kl) (L/s)
2019	177.493	455.359	98,85%	625.575	81,94	593,28	711,94	29,91%	770,73	924,88
2020	174.652	465.520	98,85%	632.810	81,94	600,14	720,17	29,91%	779,65	935,58
2021	171.304	475.648	98,85%	639.512	81,94	606,50	727,80	29,91%	787,90	945,49
2022	167.968	485.563	98,85%	646.016	81,94	612,67	735,20	29,91%	795,92	955,10
2023	165.052	494.414	98,85%	651.882	81,94	618,23	741,88	29,91%	803,14	963,77
2024	162.047	503.244	98,79%	657.255	83,60	635,94	763,13	30,10%	827,34	992,81
2025	159.081	511.781	98,73%	662.371	85,26	653,60	784,32	30,28%	851,54	1.021,85
2026	155.986	520.361	98,68%	667.397	86,91	671,37	805,64	30,47%	875,94	1.051,13
2027	152.948	528.596	98,62%	672.131	88,57	689,03	826,84	30,66%	900,27	1.080,33
2028	149.695	537.039	98,56%	676.851	90,23	706,86	848,23	30,84%	924,89	1.109,87
2029	146.317	545.500	98,50%	681.461	91,89	724,75	869,70	31,03%	949,65	1.139,59
2030	142.815	553.978	98,45%	685.960	93,55	742,70	891,24	31,22%	974,56	1.169,48
2031	139.188	562.457	98,39%	690.331	95,21	760,68	912,82	31,41%	999,58	1.199,49
2032	135.461	570.859	98,33%	694.522	96,86	778,63	934,36	31,59%	1.024,62	1.229,54
2033	131.720	579.007	98,27%	698.445	98,52	796,43	955,72	31,78%	1.049,53	1.259,44
2034	127.858	587.125	98,21%	702.214	100,18	814,21	977,05	31,97%	1.074,48	1.289,37
2035	123.876	595.207	98,16%	705.825	101,84	831,94	998,33	32,15%	1.099,43	1.319,32

¹²⁶ Esta população rural é referente apenas às áreas que possuem atendimento formal. A taxa de crescimento aplicada é a mesma taxa da população rural total.

¹²⁷ A população atendida com abastecimento de água foi calculada a partir do somatório das populações rural e urbana residentes, multiplicada pela taxa de atendimento urbano. Dessa forma, foram consideradas para a zona rural, as mesmas taxas da zona urbana, uma vez que as metas de universalização do marco regulatório são as mesmas e que não existe um indicador de atendimento rural.

¹²⁸ K1 - Coeficiente do dia de maior consumo no ano = 1,2.

Ano	População rural (hab.) ¹²⁶	População urbana (hab.)	Índice de atendimento urbano (%)	População atendida (hab.) ¹²⁷	Consumo per capita (L/hab.dia)	Demanda (L/s)	Demanda máxima (KI) ¹²⁸ (L/s)	Perdas (%)	Produção necessária (L/s)	Produção necessária no maior consumo do ano (KI) (L/s)
2036	119.776	603.251	98,10%	709.278	103,50	849,62	1.019,54	32,34%	1.124,39	1.349,27
2037	115.562	611.250	98,04%	712.571	105,15	867,24	1.040,69	32,53%	1.149,33	1.379,19
2038	111.541	618.571	97,98%	715.385	106,81	884,39	1.061,27	32,71%	1.173,71	1.408,46
2039	108.222	624.163	97,93%	717.189	108,47	900,39	1.080,46	32,90%	1.196,62	1.435,95
2040	104.877	629.531	97,87%	718.744	110,13	916,13	1.099,36	33,09%	1.219,26	1.463,12
2041	101.732	634.212	97,81%	719.822	111,79	931,32	1.117,59	33,27%	1.241,22	1.489,46
2042	98.546	638.709	97,75%	720.678	113,44	946,26	1.135,51	33,46%	1.262,90	1.515,47
2043	95.317	643.027	97,69%	721.316	115,10	960,94	1.153,13	33,65%	1.284,29	1.541,14
2044	92.433	646.364	97,64%	721.332	116,76	974,80	1.169,77	33,84%	1.304,64	1.565,56
2045	89.631	649.266	97,58%	721.002	118,42	988,20	1.185,84	34,02%	1.324,41	1.589,29
2046	86.809	651.948	97,52%	720.437	120,08	1.001,25	1.201,50	34,21%	1.343,77	1.612,53
2047	84.015	654.311	97,46%	719.590	121,74	1.013,88	1.216,66	34,40%	1.362,62	1.635,15
2048	81.418	656.009	97,40%	718.288	123,39	1.025,83	1.231,00	34,58%	1.380,60	1.656,72
2049	78.780	657.534	97,35%	716.779	125,05	1.037,43	1.244,92	34,77%	1.398,15	1.677,78
2050	76.103	658.884	97,29%	715.063	126,71	1.048,67	1.258,40	34,96%	1.415,26	1.698,31
2051	73.390	660.056	97,23%	713.139	128,37	1.059,54	1.271,44	35,14%	1.431,90	1.718,28
2052	70.642	661.048	97,17%	711.009	130,03	1.070,02	1.284,02	35,33%	1.448,07	1.737,68
2053	67.862	661.856	97,12%	708.671	131,68	1.080,10	1.296,12	35,52%	1.463,73	1.756,47
2054	65.104	662.370	97,06%	706.071	133,34	1.089,68	1.307,62	35,71%	1.478,76	1.774,51
2055	62.432	662.460	97,00%	703.145	135,00	1.098,66	1.318,40	35,89%	1.493,00	1.791,60

Os dados do Cenário 3 indicam uma elevação significativa da produção de água necessária para atender a população da MSB/SIJ de 93,71% em relação ao ano de 2019, ao se considerar o final do horizonte de planejamento. Este cenário é o menos desejado para a população da Microrregião do Sisal-Jacuípe, considerando que a universalização não será alcançada ao longo do horizonte de planejamento. Esta mesma população sofrerá os reflexos da ineficiência na prestação dos serviços, como aumento nas perdas de água e nos indicadores que medem a intermitência e a qualidade da água distribuída. Presume-se que este cenário resultará em graves implicações legais e contratuais, haja vista o não atendimento das metas do marco regulatório. Desta forma, a situação apresentada para este cenário é insustentável sob os mais variados aspectos.

➤ Cenário Escolhido para o Abastecimento de Água

A partir da análise dos três cenários de abastecimento de água, como exposto na **Tabela 9**, conclui-se que o **Cenário 1** é o mais adequado para o componente.

Esse cenário pode ser aplicado para a Microrregião do Sisal-Jacuípe, considerando que:

- a) O novo modelo institucional irá prover maior segurança jurídica para os investimentos públicos e privados no abastecimento de água;
- b) O acesso a recursos da União, onerosos ou não, está condicionado ao aumento de eficiência na prestação dos serviços;
- c) Os instrumentos contratuais previstos no novo marco regulatório determinam a fixação de metas claras no tocante a eficiência e a universalização da prestação dos serviços;
- d) As mudanças climáticas poderão ocasionar redução na oferta hídrica, o que exigirá maior eficiência em relação às perdas na distribuição e mudanças no comportamento dos usuários dos serviços;
- e) As exigências postas pelo novo marco regulatório trarão mais foco para a regulação no tocante ao acompanhamento das metas dos contratos de prestação dos serviços;
- f) Um único instrumento de planejamento (PRSB) para a MSB/SIJ trará mais foco e cobrança da sociedade com vistas ao cumprimento das metas de universalização e de eficiência.

Tabela 9 – Comparativo dos 3 cenários e resultado das análises por variável em relação ao Abastecimento de Água da MSB/SIJ

Variável	Cenário	2019	2023	2028	2033	2055
Índice de atendimento urbano de água (%)	Cenário 1	98,85	98,85	99,00	99,00	99,00
	Cenário 2	98,85	98,85	98,85	98,85	99,00
	Cenário 3	98,85	98,85	98,56	98,27	97,00
Índice de perdas na distribuição (%)	Cenário 1	29,91	29,91	29,91	27,47	25,51
	Cenário 2	29,91	29,91	29,91	28,08	25,51
	Cenário 3	29,91	29,91	30,84	31,78	35,89
Consumo médio per capita de água (L/hab.dia)	Cenário 1	81,94	81,94	100,00	110,00	110,00
	Cenário 2	81,94	81,94	90,19	98,45	120,00
	Cenário 3	81,94	81,94	90,23	98,52	135,00
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água (kWh/m³)	Cenário 1	1,41	1,41	1,35	1,30	1,06
	Cenário 2	1,41	1,41	1,39	1,37	1,27
	Cenário 3	1,41	1,41	1,45	1,50	1,69
Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão (%)	Cenário 1	1,07	1,07	0,95	0,84	0,32
	Cenário 2	1,07	1,07	1,04	1,02	0,91
	Cenário 3	1,07	1,07	1,15	1,22	1,55
Investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de serviços (R\$/ ano)	Cenário 1	4.384.573,97	aumento significativo	aumento significativo	aumento significativo	aumento significativo
	Cenário 2	4.384.573,97	aumento moderado	aumento moderado	aumento moderado	aumento moderado
	Cenário 3	4.384.573,97	investimento insuficiente	investimento insuficiente	investimento insuficiente	investimento insuficiente
Economias atingidas por intermitências (econ./interrup.)	Cenário 1	325	325	282	238	49
	Cenário 2	325	325	297	269	146
	Cenário 3	325	325	350	375	487

3.4. Cenarização para o esgotamento sanitário

3.4.1. Condições atuais das variáveis (indicadores e informações)

Primeiramente, é importante conhecer as condições atuais das variáveis que são fundamentais para a construção de cenários do Esgotamento Sanitário. Estas informações foram coletadas do SNIS, ano-base 2019, de forma desagregada. Portanto, assim como na cenarização dos serviços de abastecimento de água, foi necessário considerar o somatório dos 31 municípios pertencentes à Microrregião e efetuar os cálculos para obter os indicadores referentes a MSB/SIJ. As equações utilizadas são baseadas no glossário de indicadores do SNIS, conforme exposto a seguir:

- Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água (IN024)

$$IN024 = \frac{\sum ES026}{\sum GE06a} = 9,64\%$$

Onde:

IN024: Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água (MSB do Sisal-Jacuípe);

ES026: População urbana atendida com esgotamento sanitário (MSB do Sisal-Jacuípe);

GE06a: População urbana residente do(s) município(s) com abastecimento de água (MSB do Sisal-Jacuípe).

- Índice de esgoto tratado referido à água consumida (IN046)

$$IN046 = \frac{\sum ES006 + \sum ES015}{\sum AG010 - \sum AG019} = 6,97\%$$

Onde:

IN046: Índice de esgoto tratado referido à água consumida (MSB do Sisal-Jacuípe);

AG010: Volume de água consumido (MSB do Sisal-Jacuípe);

AG019: Volume de água tratada exportado (MSB do Sisal-Jacuípe);

ES006: Volume de esgotos tratado (MSB do Sisal-Jacuípe);

ES015: Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações do importador (MSB do Sisal-Jacuípe);

- Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário (IN059)

$$IN059 = \frac{\sum ES028}{\sum ES005} = 0,15 \text{ kWh/m}^3$$

Onde:

IN059: Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário (MSB do Sisal-Jacuípe);

ES005: Volume de esgotos coletado (MSB do Sisal-Jacuípe);

ES028: Consumo total de energia elétrica nos sistemas de esgotos (MSB do Sisal-Jacuípe).

- Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo prestador de serviços (FN024)

$$\frac{\sum FN024_{2019} + \sum FN024_{2018} + \sum FN024_{2017} + \sum FN024_{2016} + \sum FN024_{2015}}{5}$$

$$FN024 = R\$ 7.212.054,58/\text{ano}$$

FN024: Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo prestador de serviços (MSB do Sisal-Jacuípe).

Por fim, obtém-se todos os valores atuais das variáveis escolhidas (**Tabela 10**).

Tabela 10 – Situação atual das variáveis adotadas para o esgotamento sanitário (MSB/SIJ)

Cód.	Variável Nome	Unidade	2019
IN024	Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água	%	9,64
IN046	Índice de esgoto tratado referido à água consumida	%	6,97
IN059	Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário	kWh/m³	0,15
FN024	Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo prestador de serviços	R\$/ano	7.212.054,58

A partir dos dados obtidos, percebe-se que os índices de atendimento e tratamento de esgoto estão distantes da meta de 90% para 2033, requerida pelo art. 11-B da Lei Nº 14.026/2020, a qual estabelece:

Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento.

Além disso, é necessário ampliar os investimentos no componente de forma contínua para aprimorar a abrangência e a qualidade dos serviços de esgotamento sanitário.

3.4.2. Cenários dos serviços de esgotamento sanitário

Da mesma forma que para o abastecimento de água, são descritos a seguir, três cenários para o esgotamento sanitário: um otimista (Cenário 1), um intermediário (Cenário 2) e um pessimista (Cenário 3).

➤ Cenário 1

O Cenário 1 considera que os índices de atendimento e tratamento de esgoto atingirão a meta de universalização de 90% até o ano de 2033, conforme estabelecido pelo novo marco regulatório.

Além disso, estima-se que o índice de consumo de energia elétrica (IN059) será elevado¹²⁹ até 0,50kWh/m³ em função do aumento no índice de atendimento com a operação de vários novos sistemas, não sendo possível reduzir o consumo de energia. Cabe lembrar que o Cenário 1 para o esgotamento sanitário utiliza o consumo *per capita* calculado no Cenário 1 para o abastecimento de água, no dimensionamento das vazões de esgoto geradas, coletadas e tratadas.

Portanto, este cenário representa a prospectiva mais otimista para os serviços de esgotamento sanitário.

O **Quadro 6** evidencia as condições deste cenário.

Quadro 6 – Cenário 1 de esgotamento sanitário (MSB do Sisal-Jacuípe)

Variável	Hipóteses		
Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água (IN024)	Elevação até a universalização em 2033	Moderada elevação até a universalização em 2040	Sem universalização até o horizonte de planejamento em 2055
Índice de esgoto tratado referido à água consumida (IN046)	Elevação até a universalização em 2033	Moderada elevação até a universalização em 2040	Elevação sem atingir a Universalização em 2055
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário (IN059)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento
Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo prestador de serviços (FN024)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Manutenção ou redução ao longo do horizonte de planejamento

1

De posse de tais hipóteses, foram estabelecidas metas quantitativas ao longo do horizonte de planejamento para cada variável que compõe o cenário. As metas buscam obedecer às condições estabelecidas pelo novo marco regulatório, atender as necessidades dos usuários e seguir com a prospectiva do Cenário 1, conforme exposto na **Tabela 11**.

¹²⁹ Segundo Agência Internacional de Regulação do Médio Vale do Itajaí, os valores de IN059 são considerados:

Satisfatório: $\leq 0,80 \text{ kWh/m}^3$;

Mediano: $>0,80$; $<0,95 \text{ kWh/m}^3$

Insatisfatório: $\geq 0,95 \text{ kWh/m}^3$

Disponível em: <https://agir.sc.gov.br/uploads/legislacao/3879/pR0aVR_LM3AbAhB34hmMcQyuuOJfRLuf.pdf>. Acesso em 08 nov 2021.

Tabela 11 – Metas quantitativas de esgotamento sanitário do Cenário 1 para a MSB/SIJ

Variável	2019	2023	2028	2033	2055
Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água (%)	9,64	9,64	50,00	90,00	90,00
Índice de esgoto tratado referido à água consumida (%)	6,97	6,97	50,00	90,00	90,00
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário (kWh/m³)	0,15	0,15	0,20	0,26	0,50
Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo prestador de serviços (R\$/ano)	7.212.054,58	aumento significativo	aumento significativo	aumento significativo	aumento significativo

De posse da aplicação das metas e hipóteses do presente cenário, foi possível calcular as vazões médias de esgoto coletado e tratado provenientes das demandas anuais até 2055 (**Tabela 11**). A projeção populacional utilizada é referente às análises da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI) do estado da Bahia associadas às estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Além das vazões médias de esgoto coletado e tratado, a **Tabela 12** apresenta a previsão das estimativas de carga e concentração de DBO e Coliformes Fecais Termotolerantes ao longo dos anos, decorrentes dos esgotos sanitários gerados, considerando o lançamento de esgotos coletados e tratados, e assumindo eficiências típicas¹³⁰ de remoção.

¹³⁰ Segundo Von Sperling (2014), para um tratamento de esgoto de nível primário, a eficiência de remoção típica da DBO é da faixa de 25 a 35% e dos Coliformes Fecais é de 30 a 40%. Já para um tratamento de esgoto de nível secundário, a eficiência de remoção típica da DBO é da faixa de 60 a 98% e dos Coliformes Fecais é da faixa de 60 a 99%, podendo ser maior caso haja um tratamento específico. Os valores apresentados como típicos são apenas para se ter uma noção de tendência central.

Tabela 12 – Vazões médias de coleta e tratamento de esgoto referentes ao Cenário 1 para a MSB/SIJ

Ano	População rural (hab.)¹³¹	População urbana (hab.)	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	População atendida por esgoto (hab.)¹³²	Vazão média doméstica de esgotos coletados ¹³³(L/s)	Extensão (km)¹³⁴	Vazão de infiltração (L/s)¹³⁵	Vazão média total de esgotos coletados (L/s)	Vazão média de esgotos coletados e tratados (L/s)
2019	177.493	455.359	9,64%	61.007	46,29	118,59	17,79	64,07	51,25
2020	174.652	465.520	9,64%	61.713	46,82	120,58	18,09	64,91	51,94
2021	171.304	475.648	9,64%	62.366	47,32	122,42	18,36	65,68	52,58
2022	167.968	485.563	9,64%	63.000	47,80	124,21	18,63	66,43	53,19
2023	165.052	494.414	9,64%	63.572	48,23	125,82	18,87	67,11	53,75
2024	162.047	503.244	17,71%	117.836	93,34	278,85	41,83	135,17	123,91
2025	159.081	511.781	25,78%	172.975	142,81	434,34	65,15	207,96	199,09
2026	155.986	520.361	33,86%	228.984	196,71	592,29	88,84	285,55	279,34
2027	152.948	528.596	41,93%	285.758	255,03	752,39	112,86	367,89	364,64
2028	149.695	537.039	50,00%	343.367	317,93	914,84	137,23	455,16	455,16
2029	146.317	545.500	58,00%	401.254	378,96	1.078,09	161,71	540,67	540,67
2030	142.815	553.978	66,00%	459.884	442,85	1.243,42	186,51	629,36	629,36
2031	139.188	562.457	74,00%	519.217	509,60	1.410,74	211,61	721,21	721,21
2032	135.461	570.859	82,00%	579.182	579,18	1.579,84	236,98	816,16	816,16
2033	131.720	579.007	90,00%	639.655	651,50	1.750,38	262,56	914,06	914,06
2034	127.858	587.125	90,00%	643.484	655,40	1.761,18	264,18	919,58	919,58

¹³¹ Esta população rural é referente apenas às áreas que possuem atendimento formal. A taxa de crescimento aplicada é a mesma taxa da população rural total.

¹³² A população atendida de esgoto foi calculada a partir do somatório das populações rural e urbana residentes, multiplicada pela taxa de atendimento urbano. Dessa forma, foram consideradas para a zona rural, as mesmas taxas da zona urbana, uma vez que as metas de universalização do marco regulatório são as mesmas e que não existe um indicador de atendimento rural.

¹³³ Importante pontuar que a vazão média doméstica de esgotos coletados deste cenário foi calculada a partir do consumo *per capita* previsto no Cenário 1 de água.

¹³⁴ A extensão foi projetada com base nas estimativas da taxa de extensão de rede por habitante. A taxa foi encontrada a partir da divisão do ES004 (Extensão da rede de esgotos) sobre o ES001 (População total atendida com esgotamento sanitário), e resultou em uma taxa de 2,82 metros de extensão de rede por habitante. Dessa forma, estimou-se que, a cada habitante a extensão da rede cresce em 2,82 metros. Os dados foram retirados do SNIS e são referentes à MSB do Sisal-Jacuípe.

¹³⁵ A vazão de infiltração adotada é de 0,15 L/s.Km.

Ano	População rural (hab.) ¹³¹	População urbana (hab.)	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	População atendida por esgoto (hab.) ¹³²	Vazão média doméstica de esgotos coletados ¹³³ (L/s)	Extensão (km) ¹³⁴	Vazão de infiltração (L/s) ¹³⁵	Vazão média total de esgotos coletados (L/s)	Vazão média de esgotos coletados e tratados (L/s)
2035	123.876	595.207	90,00%	647.175	659,16	1.771,58	265,74	924,90	924,90
2036	119.776	603.251	90,00%	650.724	662,77	1.781,59	267,24	930,01	930,01
2037	115.562	611.250	90,00%	654.131	666,24	1.791,20	268,68	934,92	934,92
2038	111.541	618.571	90,00%	657.101	669,27	1.799,58	269,94	939,21	939,21
2039	108.222	624.163	90,00%	659.147	671,35	1.805,34	270,80	942,16	942,16
2040	104.877	629.531	90,00%	660.967	673,21	1.810,48	271,57	944,78	944,78
2041	101.732	634.212	90,00%	662.349	674,61	1.814,37	272,16	946,77	946,77
2042	98.546	638.709	90,00%	663.529	675,82	1.817,70	272,66	948,47	948,47
2043	95.317	643.027	90,00%	664.510	676,82	1.820,47	273,07	949,89	949,89
2044	92.433	646.364	90,00%	664.918	677,23	1.821,62	273,24	950,47	950,47
2045	89.631	649.266	90,00%	665.008	677,32	1.821,87	273,28	950,60	950,60
2046	86.809	651.948	90,00%	664.881	677,19	1.821,51	273,23	950,42	950,42
2047	84.015	654.311	90,00%	664.493	676,80	1.820,42	273,06	949,86	949,86
2048	81.418	656.009	90,00%	663.684	675,97	1.818,14	272,72	948,70	948,70
2049	78.780	657.534	90,00%	662.683	674,95	1.815,32	272,30	947,25	947,25
2050	76.103	658.884	90,00%	661.489	673,74	1.811,95	271,79	945,53	945,53
2051	73.390	660.056	90,00%	660.102	672,33	1.808,04	271,21	943,53	943,53
2052	70.642	661.048	90,00%	658.521	670,72	1.803,58	270,54	941,25	941,25
2053	67.862	661.856	90,00%	656.747	668,91	1.798,58	269,79	938,70	938,70
2054	65.104	662.370	90,00%	654.727	666,85	1.792,88	268,93	935,78	935,78
2055	62.432	662.460	90,00%	652.402	664,48	1.786,32	267,95	932,43	932,43

Tabela 13 – Cargas e concentração de DBO e Coliformes Fecais Termotolerantes referentes ao Cenário 1 para a MSB/SIJ

Ano	Esgoto bruto gerado e coletado				Esgoto coletado e tratado ¹³⁶			
	Cargas de DBO ¹³⁷ (Kg/d)	Conc. de DBO ¹³⁸ (mg/L)	Cargas de Col. Fecais ¹³⁹ (org/d)	Conc. de Col. Fecais (org/100mL)	Cargas de DBO (Kg/d)	Conc. de DBO (mg/L)	Cargas de Col. Fecais (org/d)	Conc. de Col. Fecais (org/100mL)
2019	3.050,35	551,00	$3,05 \times 10^{16}$	$5,52 \times 10^{08}$	640,57	115,71	$6,41 \times 10^{15}$	$1,16 \times 10^{08}$
2020	3.085,63	550,21	$3,09 \times 10^{16}$	$5,51 \times 10^{08}$	647,98	115,54	$6,49 \times 10^{15}$	$1,16 \times 10^{08}$
2021	3.118,31	549,50	$3,12 \times 10^{16}$	$5,50 \times 10^{08}$	654,84	115,39	$6,55 \times 10^{15}$	$1,16 \times 10^{08}$
2022	3.150,02	548,82	$3,15 \times 10^{16}$	$5,49 \times 10^{08}$	661,50	115,25	$6,62 \times 10^{15}$	$1,15 \times 10^{08}$
2023	3.178,62	548,23	$3,18 \times 10^{16}$	$5,49 \times 10^{08}$	667,51	115,13	$6,68 \times 10^{15}$	$1,15 \times 10^{08}$
2024	5.891,81	504,49	$5,90 \times 10^{16}$	$5,05 \times 10^{08}$	1.237,28	105,94	$1,24 \times 10^{16}$	$1,06 \times 10^{08}$
2025	8.648,75	481,35	$8,66 \times 10^{16}$	$4,82 \times 10^{08}$	1.816,24	101,08	$1,82 \times 10^{16}$	$1,01 \times 10^{08}$
2026	11.449,21	464,07	$1,15 \times 10^{17}$	$4,65 \times 10^{08}$	2.404,33	97,45	$2,41 \times 10^{16}$	$9,76 \times 10^{07}$
2027	14.287,90	449,50	$1,43 \times 10^{17}$	$4,50 \times 10^{08}$	3.000,46	94,40	$3,00 \times 10^{16}$	$9,45 \times 10^{07}$
2028	17.168,34	436,57	$1,72 \times 10^{17}$	$4,37 \times 10^{08}$	3.605,35	91,68	$3,61 \times 10^{16}$	$9,18 \times 10^{07}$
2029	20.062,69	429,48	$2,01 \times 10^{17}$	$4,30 \times 10^{08}$	4.213,16	90,19	$4,22 \times 10^{16}$	$9,03 \times 10^{07}$
2030	22.994,18	422,87	$2,30 \times 10^{17}$	$4,23 \times 10^{08}$	4.828,78	88,80	$4,83 \times 10^{16}$	$8,89 \times 10^{07}$
2031	25.960,86	416,62	$2,60 \times 10^{17}$	$4,17 \times 10^{08}$	5.451,78	87,49	$5,46 \times 10^{16}$	$8,76 \times 10^{07}$
2032	28.959,11	410,67	$2,90 \times 10^{17}$	$4,11 \times 10^{08}$	6.081,41	86,24	$6,09 \times 10^{16}$	$8,63 \times 10^{07}$
2033	31.982,73	404,98	$3,20 \times 10^{17}$	$4,05 \times 10^{08}$	6.716,37	85,04	$6,72 \times 10^{16}$	$8,51 \times 10^{07}$
2034	32.174,22	404,95	$3,22 \times 10^{17}$	$4,05 \times 10^{08}$	6.756,59	85,04	$6,76 \times 10^{16}$	$8,51 \times 10^{07}$
2035	32.358,74	404,93	$3,24 \times 10^{17}$	$4,05 \times 10^{08}$	6.795,34	85,04	$6,80 \times 10^{16}$	$8,51 \times 10^{07}$

¹³⁶ De acordo com Von Sperling (2014), considerando que o nível de tratamento utilizado é o nível secundário, tem-se uma faixa de 60 a 98% de eficiência de remoção de DBO e 60 a 99% de eficiência de remoção de coliformes fecais. O valor médio de 79% foi utilizado para cálculos das cargas e concentrações de DBO e coliformes após o tratamento do esgoto.

¹³⁷ Para o cálculo das cargas da DBO, foi-se utilizada a equação de carga descrita por Von Sperling (2014), em que carga é igual a população vezes a contribuição *per capita* da DBO, que tem valor típico de 50g/hab.dia segundo Von Sperling (2014). Nesse caso, adotou-se como *per capita* da DBOs.

¹³⁸ Para o cálculo da concentração de DBO, foi utilizada a equação de concentração descrita por Von Sperling (2014), em que concentração é igual a carga dividida pela vazão de esgotos.

¹³⁹ Von Sperling (2014) cita o valor de contribuição *per capita* na faixa de $10^9 - 10^{12}$. Foi-se utilizado a média dessa faixa para cálculo das cargas de coliformes fecais.

Ano	Esgoto bruto gerado e coletado				Esgoto coletado e tratado ¹³⁶			
	Cargas de DBO ¹³⁷ (Kg/d)	Conc. de DBO ¹³⁸ (mg/L)	Cargas de Col. Fecais ¹³⁹ (org/d)	Conc. de Col. Fecais (org/100mL)	Cargas de DBO (Kg/d)	Conc. de DBO (mg/L)	Cargas de Col. Fecais (org/d)	Conc. de Col. Fecais (org/100mL)
2036	32.536,21	404,92	3,26 x 10 ¹⁷	4,05 x 10 ⁰⁸	6.832,61	85,03	6,84 x 10 ¹⁶	8,51 x 10 ⁰⁷
2037	32.706,55	404,90	3,27 x 10 ¹⁷	4,05 x 10 ⁰⁸	6.868,38	85,03	6,88 x 10 ¹⁶	8,51 x 10 ⁰⁷
2038	32.855,06	404,88	3,29 x 10 ¹⁷	4,05 x 10 ⁰⁸	6.899,56	85,03	6,91 x 10 ¹⁶	8,51 x 10 ⁰⁷
2039	32.957,35	404,87	3,30 x 10 ¹⁷	4,05 x 10 ⁰⁸	6.921,04	85,02	6,93 x 10 ¹⁶	8,51 x 10 ⁰⁷
2040	33.048,34	404,86	3,31 x 10 ¹⁷	4,05 x 10 ⁰⁸	6.940,15	85,02	6,95 x 10 ¹⁶	8,51 x 10 ⁰⁷
2041	33.117,45	404,85	3,32 x 10 ¹⁷	4,05 x 10 ⁰⁸	6.954,67	85,02	6,96 x 10 ¹⁶	8,51 x 10 ⁰⁷
2042	33.176,46	404,85	3,32 x 10 ¹⁷	4,05 x 10 ⁰⁸	6.967,06	85,02	6,97 x 10 ¹⁶	8,51 x 10 ⁰⁷
2043	33.225,48	404,84	3,33 x 10 ¹⁷	4,05 x 10 ⁰⁸	6.977,35	85,02	6,98 x 10 ¹⁶	8,51 x 10 ⁰⁷
2044	33.245,88	404,84	3,33 x 10 ¹⁷	4,05 x 10 ⁰⁸	6.981,63	85,02	6,99 x 10 ¹⁶	8,51 x 10 ⁰⁷
2045	33.250,38	404,84	3,33 x 10 ¹⁷	4,05 x 10 ⁰⁸	6.982,58	85,02	6,99 x 10 ¹⁶	8,51 x 10 ⁰⁷
2046	33.244,03	404,84	3,33 x 10 ¹⁷	4,05 x 10 ⁰⁸	6.981,25	85,02	6,99 x 10 ¹⁶	8,51 x 10 ⁰⁷
2047	33.224,64	404,84	3,33 x 10 ¹⁷	4,05 x 10 ⁰⁸	6.977,18	85,02	6,98 x 10 ¹⁶	8,51 x 10 ⁰⁷
2048	33.184,21	404,85	3,32 x 10 ¹⁷	4,05 x 10 ⁰⁸	6.968,68	85,02	6,98 x 10 ¹⁶	8,51 x 10 ⁰⁷
2049	33.134,15	404,85	3,32 x 10 ¹⁷	4,05 x 10 ⁰⁸	6.958,17	85,02	6,97 x 10 ¹⁶	8,51 x 10 ⁰⁷
2050	33.074,45	404,86	3,31 x 10 ¹⁷	4,05 x 10 ⁰⁸	6.945,63	85,02	6,95 x 10 ¹⁶	8,51 x 10 ⁰⁷
2051	33.005,09	404,87	3,30 x 10 ¹⁷	4,05 x 10 ⁰⁸	6.931,07	85,02	6,94 x 10 ¹⁶	8,51 x 10 ⁰⁷
2052	32.926,07	404,87	3,30 x 10 ¹⁷	4,05 x 10 ⁰⁸	6.914,47	85,02	6,92 x 10 ¹⁶	8,51 x 10 ⁰⁷
2053	32.837,34	404,88	3,29 x 10 ¹⁷	4,05 x 10 ⁰⁸	6.895,84	85,03	6,90 x 10 ¹⁶	8,51 x 10 ⁰⁷
2054	32.736,34	404,89	3,28 x 10 ¹⁷	4,05 x 10 ⁰⁸	6.874,63	85,03	6,88 x 10 ¹⁶	8,51 x 10 ⁰⁷
2055	32.620,12	404,91	3,27 x 10 ¹⁷	4,05 x 10 ⁰⁸	6.850,22	85,03	6,86 x 10 ¹⁶	8,51 x 10 ⁰⁷

Os dados da **Tabela 12** evidenciam o amplo crescimento das vazões médias de geração e tratamento de esgoto, resultando em pouco mais de 18 vezes o valor inicial em 2019. Tal elevação ocorre em função da ampliação dos índices de atendimento e tratamento de esgoto e do aumento populacional. Importante ressaltar que, o presente Cenário segue as mesmas premissas do Cenário 1 de abastecimento de água, no qual se tem elevados investimentos no esgotamento sanitário, e atendimento às metas de universalização em 2033, além de aumento de eficiência na prestação dos serviços, todos estes ratificados em contratos e que terão acompanhamento de uma entidade reguladora.

Considerando a geração e coleta de esgotos em relação às cargas da DBO expressa em kg/d, mostrada na **Tabela 13**, nota-se que no ano de 2055, houve aumento de 10,7 vezes em relação ao valor inicial em 2019. Isto ocorreu em função do aumento populacional, que implica em maior contribuição de cargas ao longo dos anos. Por outro lado, a concentração da DBO gerada e coletada (mg/L) sofreu redução de 26,51% devido ao aumento do consumo *per capita* de água e conseqüentemente o aumento das vazões de esgotos gerados ao longo dos anos.

A Resolução CONAMA Nº 430¹⁴⁰, que dispõe sobre o lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas de tratamento de esgotos sanitários em seu art. 21, exige que a concentração de DBO lançada seja de no máximo 120mg/L, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico, que comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor. Os resultados da **Tabela 12** mostram que em todos os anos prospectados, as concentrações de DBO no esgoto tratado, considerando eficiência de remoção de 79%, encontram-se com valores inferiores ao estabelecido na referida legislação, estando, portanto, dentro dos padrões aceitáveis de DBO. É válido salientar que a eficiência de remoção utilizada representa uma média da faixa de remoção que varia de 60 a 98% no tratamento de nível secundário¹⁴¹.

➤ Cenário 2

O Cenário 2 considera que os índices de atendimento e tratamento de esgoto não atingirão a meta de universalização de 90% até o ano de 2033, haja vista que não haverá viabilidade econômico-financeira. Entretanto, especula-se que esse percentual será

¹⁴⁰ Disponível em: <http://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=627>. Acesso em 23 de setembro de 2021.

¹⁴¹ Von Sperling, Marcos. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 4. Ed. – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

alcançado até o ano de 2040, conforme estabelecido no § 9º, do art. 11-B incluído pela Lei 14.026, de 2020, que determina:

Quando os estudos para a licitação da prestação regionalizada apontarem para a inviabilidade econômico-financeira da universalização na data referida no caput deste artigo, mesmo após o agrupamento de Municípios de diferentes portes, fica permitida a dilação do prazo, desde que não ultrapasse 1º de janeiro de 2040 e haja anuência prévia da agência reguladora, que, em sua análise, deverá observar o princípio da modicidade tarifária.

No tocante ao índice de consumo de energia elétrica (IN059)¹⁴², pressupõe-se uma elevação até 0,85kWh/m³ até 2055, resultado do aumento da infraestrutura de esgotamento sanitário. O Cenário 2 também prevê uma moderada elevação dos investimentos aplicados no componente por parte do prestador de serviços, inferior ao estabelecido pelo Cenário 1. Cabe lembrar que o Cenário 2 para o esgotamento sanitário utiliza o consumo *per capita* calculado no Cenário 2 para o abastecimento de água no dimensionamento das vazões de esgoto geradas, coletadas e tratadas.

Sendo assim, o Cenário 2 contém uma prospectiva intermediária com relação aos Cenários 1 e 3. O **Quadro 7** evidencia as condições deste cenário.

Quadro 7 – Cenário 2 de esgotamento sanitário (MSB do Sisal-Jacuípe)

Variável	Hipóteses		
Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água (IN024)	Elevação até a universalização em 2033	Moderada elevação até a universalização em 2040	Sem universalização até o horizonte de planejamento em 2055
Índice de esgoto tratado referido à água consumida (IN046)	Elevação até a universalização em 2033	Moderada elevação até a universalização em 2040	Elevação sem atingir a Universalização em 2055
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário (IN059)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento
Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo prestador de serviços (FN024)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Manutenção ou redução ao longo do horizonte de planejamento

2

¹⁴² Segundo Agência Internacional de Regulação do Médio Vale do Itajaí, os valores de IN059 são considerados: Satisfatório: $\leq 0,80$ kWh/m³;

Mediano: $> 0,80$; $< 0,95$

kWh/m³ Insatisfatório: $\geq 0,95$

kWh/m³

Disponível em: <https://agir.sc.gov.br/uploads/legislacao/3879/pR0aVR_LM3AbAhB34hmMcQyuuOJfRLuf.pdf>. Acesso em 08 nov. 2021.

A partir da escolha das hipóteses, foram estabelecidas metas quantitativas que buscam obedecer às condições descritas pela perspectiva do Cenário 2, conforme exposto na **Tabela 14**.

Tabela 14 – Metas quantitativas do Cenário 2 para a MSB/SIJ

Variável	2019	2023	2028	2033	2055
Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água (%)	9,64	9,64	40,00	70,00	90,00
Índice de esgoto tratado referido à água consumida (%)	6,97	6,97	40,00	70,00	90,00
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário (kWh/m³)	0,15	0,15	0,26	0,37	0,85
Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo prestador de serviços (R\$/ano)	7.212.054,58	aumento moderado	aumento moderado	aumento moderado	aumento moderado

De posse da aplicação das metas e hipóteses do presente cenário, foi possível calcular as vazões médias de esgoto coletado e tratado provenientes das demandas anuais até 2055 (**Tabela 15**).

Além das vazões médias de esgoto coletado e tratado, a **Tabela 16** apresenta a previsão das estimativas de carga e concentração de DBO e Coliformes Fecais Termotolerantes ao longo dos anos, decorrentes dos esgotos sanitários gerados, considerando o lançamento de esgotos coletados e tratados, e assumindo eficiências típicas de remoção.

Tabela 15 – Vazões médias de coleta e tratamento de esgoto referentes ao Cenário 2 para a MSB/SIJ

Ano	População rural (hab.)¹⁴³	População urbana (hab.)	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	População atendida por esgoto (hab.)¹⁴⁴	Vazão média doméstica de esgotos coletados¹⁴⁵ (L/s)	Extensão (km)¹⁴⁶	Vazão de infiltração (L/s)¹⁴⁷	Vazão média total de esgotos coletados (L/s)	Vazão média de esgotos coletados e tratados (L/s)
2019	177.493	455.359	9,64%	61.007	46,29	118,59	17,79	64,07	51,25
2020	174.652	465.520	9,64%	61.713	46,82	120,58	18,09	64,91	51,94
2021	171.304	475.648	9,64%	62.366	47,32	122,42	18,36	65,68	52,58
2022	167.968	485.563	9,64%	63.000	47,80	124,21	18,63	66,43	53,19
2023	165.052	494.414	9,64%	63.572	48,23	125,82	18,87	67,11	53,75
2024	162.047	503.244	15,71%	104.530	80,91	241,33	36,20	117,10	106,11
2025	159.081	511.781	21,78%	146.141	115,34	358,67	53,80	169,14	160,66
2026	155.986	520.361	27,86%	188.403	151,58	477,85	71,68	223,26	217,45
2027	152.948	528.596	33,93%	231.234	189,57	598,63	89,79	279,37	276,39
2028	149.695	537.039	40,00%	274.694	229,40	721,19	108,18	337,58	337,58
2029	146.317	545.500	46,00%	318.236	270,63	843,98	126,60	397,22	397,22
2030	142.815	553.978	52,00%	362.333	313,67	968,33	145,25	458,92	458,92
2031	139.188	562.457	58,00%	406.954	358,51	1.094,16	164,12	522,64	522,64
2032	135.461	570.859	64,00%	452.045	405,15	1.221,32	183,20	588,34	588,34
2033	131.720	579.007	70,00%	497.509	453,50	1.349,53	202,43	655,93	655,93
2034	127.858	587.125	73,25%	523.725	485,40	1.423,45	213,52	698,92	698,92

¹⁴³ Esta população rural é referente apenas às áreas que possuem atendimento formal. A taxa de crescimento aplicada é a mesma taxa da população rural total.

¹⁴⁴ A população atendida de esgoto foi calculada a partir do somatório das populações rural e urbana residentes, multiplicada pela taxa de atendimento urbano. Dessa forma, foram consideradas para a zona rural, as mesmas taxas da zona urbana, uma vez que as metas de universalização do marco regulatório são as mesmas e que não existe um indicador de atendimento rural.

¹⁴⁵ Importante pontuar que a vazão média doméstica de esgotos coletados deste cenário foi calculada a partir do consumo *per capita* previsto no Cenário 2 de água.

¹⁴⁶ A extensão foi projetada com base nas estimativas da taxa de extensão de rede por habitante. A taxa foi encontrada a partir da divisão do ES004 (Extensão da rede de esgotos) sobre o ES001 (População total atendida com esgotamento sanitário), e resultou em uma taxa de 2,82 metros de extensão de rede por habitante. Dessa forma, estimou-se que, a cada habitante a extensão da rede cresce em 2,82 metros. Os dados foram retirados do SNIS e são referentes à MSB do Sisal-Jacuípe.

¹⁴⁷ A vazão de infiltração adotada é de 0,15 L/s.Km.

Ano	População rural (hab.) ¹⁴³	População urbana (hab.)	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	População atendida por esgoto (hab.) ¹⁴⁴	Vazão média doméstica de esgotos coletados ¹⁴⁵ (L/s)	Extensão (km) ¹⁴⁶	Vazão de infiltração (L/s) ¹⁴⁷	Vazão média total de esgotos coletados (L/s)	Vazão média de esgotos coletados e tratados (L/s)
2035	123.876	595.207	76,50%	550.099	518,25	1.497,83	224,67	742,92	742,92
2036	119.776	603.251	79,75%	576.614	552,04	1.572,60	235,89	787,93	787,93
2037	115.562	611.250	83,00%	603.254	586,77	1.647,73	247,16	833,93	833,93
2038	111.541	618.571	86,25%	629.722	622,14	1.722,37	258,35	880,49	880,49
2039	108.222	624.163	89,50%	655.485	657,61	1.795,02	269,25	926,86	926,86
2040	104.877	629.531	90,00%	660.967	673,21	1.810,48	271,57	944,78	944,78
2041	101.732	634.212	90,00%	662.349	678,70	1.814,37	272,16	950,86	950,86
2042	98.546	638.709	90,00%	663.529	684,01	1.817,70	272,66	956,66	956,66
2043	95.317	643.027	90,00%	664.510	689,12	1.820,47	273,07	962,19	962,19
2044	92.433	646.364	90,00%	664.918	693,65	1.821,62	273,24	966,89	966,89
2045	89.631	649.266	90,00%	665.008	697,85	1.821,87	273,28	971,13	971,13
2046	86.809	651.948	90,00%	664.881	701,82	1.821,51	273,23	975,05	975,05
2047	84.015	654.311	90,00%	664.493	705,51	1.820,42	273,06	978,57	978,57
2048	81.418	656.009	90,00%	663.684	708,75	1.818,14	272,72	981,47	981,47
2049	78.780	657.534	90,00%	662.683	711,77	1.815,32	272,30	984,07	984,07
2050	76.103	658.884	90,00%	661.489	714,57	1.811,95	271,79	986,36	986,36
2051	73.390	660.056	90,00%	660.102	717,15	1.808,04	271,21	988,35	988,35
2052	70.642	661.048	90,00%	658.521	719,50	1.803,58	270,54	990,03	990,03
2053	67.862	661.856	90,00%	656.747	721,61	1.798,58	269,79	991,40	991,40
2054	65.104	662.370	90,00%	654.727	723,43	1.792,88	268,93	992,36	992,36
2055	62.432	662.460	90,00%	652.402	724,89	1.786,32	267,95	992,84	992,84

Tabela 16 – Cargas e concentração de DBO e Coliformes Fecais Termotolerantes referentes ao Cenário 2 para a MSB/SIJ

Ano	Esgoto bruto gerado e coletado				Esgoto coletado e tratado ¹⁴⁸			
	Cargas de DBO ¹⁴⁹ (Kg/d)	Conc. de DBO ¹⁵⁰ (mg/L)	Cargas de Col. Fecais ¹⁵¹ (org/d)	Conc. de Col. Fecais (org/100mL)	Cargas de DBO (Kg/d)	Conc. de DBO (mg/L)	Cargas de Col. Fecais (org/d)	Conc. de Col. Fecais (org/100mL)
2019	3.050,35	551,00	$3,05 \times 10^{16}$	$5,52 \times 10^{08}$	640,57	115,71	$6,41 \times 10^{15}$	$1,16 \times 10^{08}$
2020	3.085,63	550,21	$3,09 \times 10^{16}$	$5,51 \times 10^{08}$	647,98	115,54	$6,49 \times 10^{15}$	$1,16 \times 10^{08}$
2021	3.118,31	549,50	$3,12 \times 10^{16}$	$5,50 \times 10^{08}$	654,84	115,39	$6,55 \times 10^{15}$	$1,16 \times 10^{08}$
2022	3.150,02	548,82	$3,15 \times 10^{16}$	$5,49 \times 10^{08}$	661,50	115,25	$6,62 \times 10^{15}$	$1,15 \times 10^{08}$
2023	3.178,62	548,23	$3,18 \times 10^{16}$	$5,49 \times 10^{08}$	667,51	115,13	$6,68 \times 10^{15}$	$1,15 \times 10^{08}$
2024	5.226,52	516,57	$5,23 \times 10^{16}$	$5,17 \times 10^{08}$	1.097,57	108,48	$1,10 \times 10^{16}$	$1,09 \times 10^{08}$
2025	7.307,03	500,00	$7,31 \times 10^{16}$	$5,00 \times 10^{08}$	1.534,48	105,00	$1,54 \times 10^{16}$	$1,05 \times 10^{08}$
2026	9.420,17	488,36	$9,43 \times 10^{16}$	$4,89 \times 10^{08}$	1.978,24	102,56	$1,98 \times 10^{16}$	$1,03 \times 10^{08}$
2027	11.561,72	478,99	$1,16 \times 10^{17}$	$4,79 \times 10^{08}$	2.427,96	100,59	$2,43 \times 10^{16}$	$1,01 \times 10^{08}$
2028	13.734,68	470,90	$1,37 \times 10^{17}$	$4,71 \times 10^{08}$	2.884,28	98,89	$2,89 \times 10^{16}$	$9,90 \times 10^{07}$
2029	15.911,79	463,63	$1,59 \times 10^{17}$	$4,64 \times 10^{08}$	3.341,48	97,36	$3,34 \times 10^{16}$	$9,75 \times 10^{07}$
2030	18.116,63	456,91	$1,81 \times 10^{17}$	$4,57 \times 10^{08}$	3.804,49	95,95	$3,81 \times 10^{16}$	$9,60 \times 10^{07}$
2031	20.347,70	450,61	$2,04 \times 10^{17}$	$4,51 \times 10^{08}$	4.273,02	94,63	$4,28 \times 10^{16}$	$9,47 \times 10^{07}$
2032	22.602,23	444,64	$2,26 \times 10^{17}$	$4,45 \times 10^{08}$	4.746,47	93,37	$4,75 \times 10^{16}$	$9,35 \times 10^{07}$
2033	24.875,46	438,94	$2,49 \times 10^{17}$	$4,39 \times 10^{08}$	5.223,85	92,18	$5,23 \times 10^{16}$	$9,23 \times 10^{07}$
2034	26.186,24	433,64	$2,62 \times 10^{17}$	$4,34 \times 10^{08}$	5.499,11	91,07	$5,50 \times 10^{16}$	$9,12 \times 10^{07}$

¹⁴⁸ De acordo com Von Sperling (2014), considerando que o nível de tratamento utilizado é o nível secundário, tem-se uma faixa de 60 a 98% de eficiência de remoção. O valor médio de 79% foi utilizado para cálculos das cargas e concentrações de DBO após o tratamento do esgoto.

¹⁴⁹ Para o cálculo das cargas de DBO, foi-se utilizado a equação de carga descrita por Von Sperling (2014), em que carga é igual a população vezes a contribuição *per capita* de DBO que tem valor típico de 50g/hab.dia segundo Von Sperling (2014). Nesse caso, adotou-se o *per capita* de DBO₅.

¹⁵⁰ Para o cálculo da concentração de DBO, foi-se utilizado a equação de concentração descrita por Von Sperling (2014), em que concentração é igual a carga dividida pela vazão de esgotos.

¹⁵¹ Von Sperling (2014), cita o valor de contribuição *per capita* na faixa de $10^9 - 10^{12}$. Foi-se utilizado a média dessa faixa para cálculo das cargas de coliformes fecais.

Ano	Esgoto bruto gerado e coletado				Esgoto coletado e tratado ¹⁴⁸			
	Cargas de DBO ¹⁴⁹ (Kg/d)	Conc. de DBO ¹⁵⁰ (mg/L)	Cargas de Col. Fecais ¹⁵¹ (org/d)	Conc. de Col. Fecais (org/100mL)	Cargas de DBO (Kg/d)	Conc. de DBO (mg/L)	Cargas de Col. Fecais (org/d)	Conc. de Col. Fecais (org/100mL)
2035	27.504,93	428,50	2,75 x 10 ¹⁷	4,29 x 10 ⁰⁸	5.776,04	89,99	5,78 x 10 ¹⁶	9,01 x 10 ⁰⁷
2036	28.830,70	423,50	2,89 x 10 ¹⁷	4,24 x 10 ⁰⁸	6.054,45	88,93	6,06 x 10 ¹⁶	8,90 x 10 ⁰⁷
2037	30.162,71	418,63	3,02 x 10 ¹⁷	4,19 x 10 ⁰⁸	6.334,17	87,91	6,34 x 10 ¹⁶	8,80 x 10 ⁰⁷
2038	31.486,10	413,89	3,15 x 10 ¹⁷	4,14 x 10 ⁰⁸	6.612,08	86,92	6,62 x 10 ¹⁶	8,70 x 10 ⁰⁷
2039	32.774,26	409,27	3,28 x 10 ¹⁷	4,10 x 10 ⁰⁸	6.882,59	85,95	6,89 x 10 ¹⁶	8,60 x 10 ⁰⁷
2040	33.048,34	404,86	3,31 x 10 ¹⁷	4,05 x 10 ⁰⁸	6.940,15	85,02	6,95 x 10 ¹⁶	8,51 x 10 ⁰⁷
2041	33.117,45	403,11	3,32 x 10 ¹⁷	4,04 x 10 ⁰⁸	6.954,67	84,65	6,96 x 10 ¹⁶	8,47 x 10 ⁰⁷
2042	33.176,46	401,38	3,32 x 10 ¹⁷	4,02 x 10 ⁰⁸	6.967,06	84,29	6,97 x 10 ¹⁶	8,44 x 10 ⁰⁷
2043	33.225,48	399,67	3,33 x 10 ¹⁷	4,00 x 10 ⁰⁸	6.977,35	83,93	6,98 x 10 ¹⁶	8,40 x 10 ⁰⁷
2044	33.245,88	397,97	3,33 x 10 ¹⁷	3,98 x 10 ⁰⁸	6.981,63	83,57	6,99 x 10 ¹⁶	8,37 x 10 ⁰⁷
2045	33.250,38	396,28	3,33 x 10 ¹⁷	3,97 x 10 ⁰⁸	6.982,58	83,22	6,99 x 10 ¹⁶	8,33 x 10 ⁰⁷
2046	33.244,03	394,62	3,33 x 10 ¹⁷	3,95 x 10 ⁰⁸	6.981,25	82,87	6,99 x 10 ¹⁶	8,30 x 10 ⁰⁷
2047	33.224,64	392,96	3,33 x 10 ¹⁷	3,93 x 10 ⁰⁸	6.977,18	82,52	6,98 x 10 ¹⁶	8,26 x 10 ⁰⁷
2048	33.184,21	391,33	3,32 x 10 ¹⁷	3,92 x 10 ⁰⁸	6.968,68	82,18	6,98 x 10 ¹⁶	8,23 x 10 ⁰⁷
2049	33.134,15	389,71	3,32 x 10 ¹⁷	3,90 x 10 ⁰⁸	6.958,17	81,84	6,97 x 10 ¹⁶	8,19 x 10 ⁰⁷
2050	33.074,45	388,10	3,31 x 10 ¹⁷	3,88 x 10 ⁰⁸	6.945,63	81,50	6,95 x 10 ¹⁶	8,16 x 10 ⁰⁷
2051	33.005,09	386,50	3,30 x 10 ¹⁷	3,87 x 10 ⁰⁸	6.931,07	81,17	6,94 x 10 ¹⁶	8,12 x 10 ⁰⁷
2052	32.926,07	384,93	3,30 x 10 ¹⁷	3,85 x 10 ⁰⁸	6.914,47	80,83	6,92 x 10 ¹⁶	8,09 x 10 ⁰⁷
2053	32.837,34	383,36	3,29 x 10 ¹⁷	3,84 x 10 ⁰⁸	6.895,84	80,51	6,90 x 10 ¹⁶	8,06 x 10 ⁰⁷
2054	32.736,34	381,81	3,28 x 10 ¹⁷	3,82 x 10 ⁰⁸	6.874,63	80,18	6,88 x 10 ¹⁶	8,03 x 10 ⁰⁷
2055	32.620,12	380,27	3,27 x 10 ¹⁷	3,81 x 10 ⁰⁸	6.850,22	79,86	6,86 x 10 ¹⁶	7,99 x 10 ⁰⁷

A partir dos resultados obtidos na **Tabela 15**, percebe-se que a vazão média do esgoto tratado do Cenário 2 para o ano de 2055, é 6,48% maior que a do Cenário 1, ao final do horizonte de planejamento. Tal fato ocorre em decorrência do maior consumo *per capita* de água no Cenário 2 em comparação ao Cenário 1.

Considerando o lançamento de esgotos gerados e coletados, em relação às cargas da DBO (kg/d), mostrado na **Tabela 16**, nota-se que, assim como no Cenário 1, no ano de 2055 houve aumento de 10,7 vezes o valor inicial em 2019. Isto ocorreu em função do aumento populacional que é o mesmo nos dois cenários, implicando em maior contribuição de cargas geradas ao longo dos anos. Por outro lado, a concentração da DBO gerada e coletada (mg/L), sofreu redução de 30,99%, maior do que a obtida no Cenário 1 de esgoto (26,51%). Isto reflete os valores obtidos nos Cenários 1 e 2 de água, que apresentam aumentos no consumo *per capita* de 34,24% e 46,45%, respectivamente, em que, quanto mais se consome, maior é vazão de esgoto gerada e, conseqüentemente, a concentração do esgoto é reduzida.

Os resultados da **Tabela 16** mostram que em todos os anos prospectados, as concentrações de DBO após o tratamento, considerando eficiência de remoção de 79%, encontram-se com valores inferiores a 120mg/L, valor estabelecido na Resolução CONAMA Nº 430, estando, portanto, dentro dos padrões aceitáveis.

➤ Cenário 3

O Cenário 3 considera que o índice de atendimento urbano de esgoto não atingirá a meta de universalização de 90% até o ano de 2040.

Este cenário também especula que o índice de consumo de energia elétrica (IN059)¹⁵² aumentará até o valor de 1,0kWh/m³ até 2055, decorrente da baixa eficiência operacional, do aumento no índice de atendimento e da ausência de manutenções apropriadas. Além disso, a prospectiva presume que os investimentos realizados pelo prestador de serviços serão insuficientes. Cabe lembrar que o Cenário 3 para o esgotamento sanitário utiliza o consumo *per capita* calculado no Cenário 3 para o abastecimento de água no dimensionamento das vazões de esgoto geradas, coletadas e tratadas.

¹⁵² Segundo Agência Internacional de Regulação do Médio Vale do Itajaí, os valores de IN059 são considerados:

Satisfatório: $\leq 0,80$ kWh/m³;

Mediano: $>0,80$; $<0,95$ kWh/m³

Insatisfatório: $\geq 0,95$ kWh/m³

Disponível em: <https://agir.sc.gov.br/uploads/legislacao/3879/pR0aVR_LM3AbAhB34hmMcQyuuOJfRLuf.pdf>. Acesso em 08 nov. 2021.

Dessa forma, o Cenário 3 configura-se como o mais pessimista dentre os 3 apresentados. O **Quadro 8** evidencia as condições deste cenário.

Quadro 8 – Cenário 3 de esgotamento sanitário (MSB do Sisal-Jacuípe)

Variável	Hipóteses		
Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água (IN024)	Elevação até a universalização em 2033	Moderada elevação até a universalização em 2040	Sem universalização até o horizonte de planejamento em 2055
Índice de esgoto tratado referido à água consumida (IN046)	Elevação até a universalização em 2033	Moderada elevação até a universalização em 2040	Elevação sem atingir a universalização em 2055
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário (IN059)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Redução ao longo do horizonte de planejamento
Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo prestador de serviços (FN024)	Elevação ao longo do horizonte de planejamento	Moderada elevação ao longo do horizonte de planejamento	Manutenção ou redução ao longo do horizonte de planejamento

3

A partir da escolha das hipóteses, foram estabelecidas metas quantitativas que buscam obedecer às condições previstas pela perspectiva do Cenário 3, conforme exposto na **Tabela 17**.

Tabela 17 – Metas quantitativas do Cenário 3 para a MSB/SIJ

Variável	2019	2023	2028	2033	2055
Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água (%)	9,64	9,64	20,00	35,00	85,00
Índice de esgoto tratado referido à água consumida (%)	6,97	6,97	15,00	30,00	82,00
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário (kWh/m³)	0,15	0,15	0,28	0,42	1,00
Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo prestador de serviços (R\$/ano)	7.212.054,58	investimento insuficiente	investimento insuficiente	investimento insuficiente	investimento insuficiente

De posse da aplicação das metas e hipóteses do presente cenário, foi possível calcular as vazões médias de esgoto coletado e tratado provenientes das demandas anuais até 2055 (**Tabela 18**).

Além das vazões médias de esgoto coletado e tratado, a Tabela 19 apresenta a previsão das estimativas de carga e concentração de DBO e Coliformes Fecais Termotolerantes ao longo dos anos, decorrente dos esgotos sanitários gerados, considerando o lançamento com tratamento parcial dos esgotos, e assumindo eficiências típicas de remoção.

Tabela 18 – Vazões médias de coleta e tratamento de esgoto referentes ao Cenário 3 para a MSB/SIJ

Ano	População rural (hab.) ¹⁵³	População urbana (hab.)	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	População atendida por esgoto (hab.) ¹⁵⁴	Vazão média doméstica de esgotos coletados ¹⁵⁵ (L/s)	Extensão (km) ¹⁵⁶	Vazão de infiltração (L/s) ¹⁵⁷	Vazão média total de esgotos coletados (L/s)	Vazão média de esgotos coletados e tratados (L/s)
2019	177.493	455.359	9,64%	61.007	46,29	118,59	17,79	64,07	51,25
2020	174.652	465.520	9,64%	61.713	46,82	120,58	18,09	64,91	51,94
2021	171.304	475.648	9,64%	62.366	47,32	122,42	18,36	65,68	52,58
2022	167.968	485.563	9,64%	63.000	47,80	124,21	18,63	66,43	53,19
2023	165.052	494.414	9,64%	63.572	48,23	125,82	18,87	67,11	53,75
2024	162.047	503.244	11,71%	77.919	60,31	166,28	24,94	85,26	69,11
2025	159.081	511.781	13,78%	92.472	73,00	207,32	31,10	104,10	85,02
2026	155.986	520.361	15,86%	107.242	86,30	248,97	37,35	123,65	101,51
2027	152.948	528.596	17,93%	122.187	100,21	291,12	43,67	143,88	118,53
2028	149.695	537.039	20,00%	137.347	114,75	333,87	50,08	164,83	136,14
2029	146.317	545.500	23,00%	159.118	135,38	395,26	59,29	194,67	165,24
2030	142.815	553.978	26,00%	181.166	156,92	457,44	68,62	225,54	195,36
2031	139.188	562.457	29,00%	203.477	179,37	520,36	78,05	257,42	226,50
2032	135.461	570.859	32,00%	226.022	202,72	583,93	87,59	290,31	258,63
2033	131.720	579.007	35,00%	248.755	226,92	648,04	97,21	324,13	291,71

¹⁵³ Esta população rural é referente apenas às áreas que possuem atendimento formal. A taxa de crescimento aplicada é a mesma taxa da população rural total.

¹⁵⁴ A população atendida de esgoto foi calculada a partir do somatório das populações rural e urbana residentes, multiplicada pela taxa de atendimento urbano. Dessa forma, foram consideradas para a zona rural, as mesmas taxas da zona urbana, uma vez que as metas de universalização do marco regulatório são as mesmas e que não existe um indicador de atendimento rural.

¹⁵⁵ Importante pontuar que a vazão média doméstica de esgotos coletados deste cenário foi calculada a partir do consumo *per capita* previsto no Cenário 3 de água.

¹⁵⁶ A extensão foi projetada com base nas estimativas da taxa de extensão de rede por habitante. A taxa foi encontrada a partir da divisão do ES004 (Extensão da rede de esgotos) sobre o ES001 (População total atendida com esgotamento sanitário), e resultou em uma taxa de 2,82 metros de extensão de rede por habitante. Dessa forma, estimou-se que, a cada habitante a extensão da rede cresce em 2,82 metros. Os dados foram retirados do SNIS e são referentes à MSB do Sisal-Jacuípe.

¹⁵⁷ A vazão de infiltração adotada é de 0,15 L/s.Km.

Ano	População rural (hab.) ¹⁵³	População urbana (hab.)	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	População atendida por esgoto (hab.) ¹⁵⁴	Vazão média doméstica de esgotos coletados ¹⁵⁵ (L/s)	Extensão (km) ¹⁵⁶	Vazão de infiltração (L/s) ¹⁵⁷	Vazão média total de esgotos coletados (L/s)	Vazão média de esgotos coletados e tratados (L/s)
2034	127.858	587.125	37,27%	266.494	247,20	698,06	104,71	351,91	319,35
2035	123.876	595.207	39,55%	284.365	268,14	748,46	112,27	380,41	347,74
2036	119.776	603.251	41,82%	302.357	289,75	799,20	119,88	409,63	376,87
2037	115.562	611.250	44,09%	320.458	312,01	850,24	127,54	439,55	406,74
2038	111.541	618.571	46,36%	338.507	334,78	901,14	135,17	469,95	437,13
2039	108.222	624.163	48,64%	356.206	357,76	951,05	142,66	500,41	467,65
2040	104.877	629.531	50,91%	373.880	381,25	1.000,89	150,13	531,38	498,70
2041	101.732	634.212	53,18%	391.388	405,11	1.050,26	157,54	562,65	530,10
2042	98.546	638.709	55,45%	408.841	429,45	1.099,48	164,92	594,37	561,99
2043	95.317	643.027	57,73%	426.226	454,26	1.148,51	172,28	626,53	594,34
2044	92.433	646.364	60,00%	443.278	479,24	1.196,60	179,49	658,73	626,78
2045	89.631	649.266	62,27%	460.132	504,52	1.244,12	186,62	691,14	659,47
2046	86.809	651.948	64,55%	476.834	530,15	1.291,22	193,68	723,84	692,48
2047	84.015	654.311	66,82%	493.336	556,08	1.337,76	200,66	756,74	725,72
2048	81.418	656.009	69,09%	509.495	582,11	1.383,33	207,50	789,61	758,97
2049	78.780	657.534	71,36%	525.461	608,42	1.428,35	214,25	822,67	792,45
2050	76.103	658.884	73,64%	541.218	634,98	1.472,79	220,92	855,89	826,11
2051	73.390	660.056	75,91%	556.753	661,75	1.516,59	227,49	889,24	859,92
2052	70.642	661.048	78,18%	572.049	688,71	1.559,73	233,96	922,67	893,84
2053	67.862	661.856	80,45%	587.092	715,84	1.602,15	240,32	956,16	927,85
2054	65.104	662.370	82,73%	601.820	743,03	1.643,68	246,55	989,59	961,83
2055	62.432	662.460	85,00%	616.158	770,20	1.684,12	252,62	1.022,81	995,63

Tabela 19 – Cargas e concentração de DBO e Coliformes Fecais Termotolerantes referentes ao Cenário 3 para a MSB/SIJ

Ano	Esgoto bruto gerado e coletado				Esgoto coletado e tratado ¹⁵⁸			
	Cargas de DBO ¹⁵⁹ (Kg/d)	Conc. de DBO ¹⁶⁰ (mg/L)	Cargas de Col. Fecais ¹⁶¹ (org/d)	Conc. de Col. Fecais (org/100mL)	Cargas de DBO (Kg/d)	Conc. de DBO (mg/L)	Cargas de Col. Fecais (org/d)	Conc. de Col. Fecais (org/100mL)
2019	3.050,35	551,00	$3,05 \times 10^{16}$	$5,52 \times 10^{08}$	640,57	115,71	$6,41 \times 10^{15}$	$1,16 \times 10^{08}$
2020	3.085,63	550,21	$3,09 \times 10^{16}$	$5,51 \times 10^{08}$	647,98	115,54	$6,49 \times 10^{15}$	$1,16 \times 10^{08}$
2021	3.118,31	549,50	$3,12 \times 10^{16}$	$5,50 \times 10^{08}$	654,84	115,39	$6,55 \times 10^{15}$	$1,16 \times 10^{08}$
2022	3.150,02	548,82	$3,15 \times 10^{16}$	$5,49 \times 10^{08}$	661,50	115,25	$6,62 \times 10^{15}$	$1,15 \times 10^{08}$
2023	3.178,62	548,23	$3,18 \times 10^{16}$	$5,49 \times 10^{08}$	667,51	115,13	$6,68 \times 10^{15}$	$1,15 \times 10^{08}$
2024	3.895,94	528,90	$3,90 \times 10^{16}$	$5,29 \times 10^{08}$	818,15	111,07	$8,19 \times 10^{15}$	$1,11 \times 10^{08}$
2025	4.623,58	514,08	$4,63 \times 10^{16}$	$5,15 \times 10^{08}$	970,95	107,96	$9,72 \times 10^{15}$	$1,08 \times 10^{08}$
2026	5.362,08	501,91	$5,37 \times 10^{16}$	$5,02 \times 10^{08}$	1.126,04	105,40	$1,13 \times 10^{16}$	$1,06 \times 10^{08}$
2027	6.109,36	491,47	$6,12 \times 10^{16}$	$4,92 \times 10^{08}$	1.282,97	103,21	$1,28 \times 10^{16}$	$1,03 \times 10^{08}$
2028	6.867,34	482,21	$6,87 \times 10^{16}$	$4,83 \times 10^{08}$	1.442,14	101,27	$1,44 \times 10^{16}$	$1,01 \times 10^{08}$
2029	7.955,89	473,02	$7,96 \times 10^{16}$	$4,73 \times 10^{08}$	1.670,74	99,33	$1,67 \times 10^{16}$	$9,94 \times 10^{07}$
2030	9.058,31	464,85	$9,07 \times 10^{16}$	$4,65 \times 10^{08}$	1.902,25	97,62	$1,90 \times 10^{16}$	$9,77 \times 10^{07}$
2031	10.173,85	457,43	$1,02 \times 10^{17}$	$4,58 \times 10^{08}$	2.136,51	96,06	$2,14 \times 10^{16}$	$9,62 \times 10^{07}$
2032	11.301,12	450,56	$1,13 \times 10^{17}$	$4,51 \times 10^{08}$	2.373,23	94,62	$2,38 \times 10^{16}$	$9,47 \times 10^{07}$
2033	12.437,73	444,13	$1,25 \times 10^{17}$	$4,45 \times 10^{08}$	2.611,92	93,27	$2,61 \times 10^{16}$	$9,34 \times 10^{07}$
2034	13.324,68	438,25	$1,33 \times 10^{17}$	$4,39 \times 10^{08}$	2.798,18	92,03	$2,80 \times 10^{16}$	$9,21 \times 10^{07}$
2035	14.218,23	432,60	$1,42 \times 10^{17}$	$4,33 \times 10^{08}$	2.985,83	90,85	$2,99 \times 10^{16}$	$9,09 \times 10^{07}$

¹⁵⁸ De acordo com Von Sperling (2014), considerando que o nível de tratamento utilizado é o nível secundário, tem-se uma faixa de 60 a 98% de eficiência de remoção. O valor médio de 79% foi utilizado para cálculos das cargas e concentrações de DBO após o tratamento do esgoto.

¹⁵⁹ Para o cálculo das cargas de DBO, foi-se utilizado a equação de carga descrita por Von Sperling (2014), em que carga é igual a população vezes a contribuição *per capita* de DBO que tem valor típico de 50g/hab.dia segundo Von Sperling (2014). Nesse caso, adotou-se o *per capita* de DBO₅.

¹⁶⁰ Para o cálculo da concentração de DBO, foi-se utilizado a equação de concentração descrita por Von Sperling (2014), em que concentração é igual a carga dividida pela vazão de esgotos.

¹⁶¹ Von Sperling (2014), cita o valor de contribuição *per capita* na faixa de $10^9 - 10^{12}$. Foi-se utilizado a média dessa faixa para cálculo das cargas de coliformes fecais.

Ano	Esgoto bruto gerado e coletado				Esgoto coletado e tratado ¹⁵⁸			
	Cargas de DBO ¹⁵⁹ (Kg/d)	Conc. de DBO ¹⁶⁰ (mg/L)	Cargas de Col. Fecais ¹⁶¹ (org/d)	Conc. de Col. Fecais (org/100mL)	Cargas de DBO (Kg/d)	Conc. de DBO (mg/L)	Cargas de Col. Fecais (org/d)	Conc. de Col. Fecais (org/100mL)
2036	15.117,84	427,16	1,51 x 10 ¹⁷	4,28 x 10 ⁰⁸	3.174,75	89,70	3,18 x 10 ¹⁶	8,98 x 10 ⁰⁷
2037	16.022,91	421,91	1,60 x 10 ¹⁷	4,22 x 10 ⁰⁸	3.364,81	88,60	3,37 x 10 ¹⁶	8,87 x 10 ⁰⁷
2038	16.925,34	416,84	1,69 x 10 ¹⁷	4,17 x 10 ⁰⁸	3.554,32	87,54	3,56 x 10 ¹⁶	8,76 x 10 ⁰⁷
2039	17.810,29	411,93	1,78 x 10 ¹⁷	4,12 x 10 ⁰⁸	3.740,16	86,51	3,74 x 10 ¹⁶	8,66 x 10 ⁰⁷
2040	18.694,01	407,18	1,87 x 10 ¹⁷	4,08 x 10 ⁰⁸	3.925,74	85,51	3,93 x 10 ¹⁶	8,56 x 10 ⁰⁷
2041	19.569,40	402,56	1,96 x 10 ¹⁷	4,03 x 10 ⁰⁸	4.109,57	84,54	4,11 x 10 ¹⁶	8,46 x 10 ⁰⁷
2042	20.442,06	398,06	2,05 x 10 ¹⁷	3,98 x 10 ⁰⁸	4.292,83	83,59	4,30 x 10 ¹⁶	8,37 x 10 ⁰⁷
2043	21.311,29	393,69	2,13 x 10 ¹⁷	3,94 x 10 ⁰⁸	4.475,37	82,67	4,48 x 10 ¹⁶	8,28 x 10 ⁰⁷
2044	22.163,92	389,43	2,22 x 10 ¹⁷	3,90 x 10 ⁰⁸	4.654,42	81,78	4,66 x 10 ¹⁶	8,19 x 10 ⁰⁷
2045	23.006,58	385,28	2,30 x 10 ¹⁷	3,86 x 10 ⁰⁸	4.831,38	80,91	4,84 x 10 ¹⁶	8,10 x 10 ⁰⁷
2046	23.841,68	381,23	2,39 x 10 ¹⁷	3,82 x 10 ⁰⁸	5.006,75	80,06	5,01 x 10 ¹⁶	8,01 x 10 ⁰⁷
2047	24.666,78	377,27	2,47 x 10 ¹⁷	3,78 x 10 ⁰⁸	5.180,02	79,23	5,19 x 10 ¹⁶	7,93 x 10 ⁰⁷
2048	25.474,75	373,41	2,55 x 10 ¹⁷	3,74 x 10 ⁰⁸	5.349,70	78,42	5,36 x 10 ¹⁶	7,85 x 10 ⁰⁷
2049	26.273,04	369,63	2,63 x 10 ¹⁷	3,70 x 10 ⁰⁸	5.517,34	77,62	5,52 x 10 ¹⁶	7,77 x 10 ⁰⁷
2050	27.060,91	365,94	2,71 x 10 ¹⁷	3,66 x 10 ⁰⁸	5.682,79	76,85	5,69 x 10 ¹⁶	7,69 x 10 ⁰⁷
2051	27.837,63	362,33	2,79 x 10 ¹⁷	3,63 x 10 ⁰⁸	5.845,90	76,09	5,85 x 10 ¹⁶	7,62 x 10 ⁰⁷
2052	28.602,45	358,79	2,86 x 10 ¹⁷	3,59 x 10 ⁰⁸	6.006,51	75,35	6,01 x 10 ¹⁶	7,54 x 10 ⁰⁷
2053	29.354,59	355,33	2,94 x 10 ¹⁷	3,56 x 10 ⁰⁸	6.164,46	74,62	6,17 x 10 ¹⁶	7,47 x 10 ⁰⁷
2054	30.090,98	351,94	3,01 x 10 ¹⁷	3,52 x 10 ⁰⁸	6.319,11	73,91	6,33 x 10 ¹⁶	7,40 x 10 ⁰⁷
2055	30.807,89	348,62	3,08 x 10 ¹⁷	3,49 x 10 ⁰⁸	6.469,66	73,21	6,48 x 10 ¹⁶	7,33 x 10 ⁰⁷

A partir dos resultados obtidos na **Tabela 18**, percebe-se que a vazão média dos esgotos tratados do Cenário 3, ao final do horizonte de planejamento, é 6,78% maior que a do Cenário 1. Além do consumo *per capita* apresentar um aumento significativo neste Cenário, a vazão supracitada é dada para uma população de 85% de atendimento, percentual menor que nos Cenários 1 e 2, e em desacordo com as metas do novo marco regulatório. É válido lembrar que, ao longo dos anos de prospecção do Cenário 3, nem todo esgoto que é coletado é tratado, significando que parte do esgoto coletado é lançado *in natura* no meio ambiente.

Considerando o lançamento de esgotos gerados e coletados, em relação às cargas da DBO (kg/d), mostrado na **Tabela 19**, nota-se que no ano de 2055 houve aumento de 10,1 vezes o valor inicial em 2019. Isto ocorreu em função do aumento populacional, que implica em maior contribuição de cargas ao longo dos anos, porém apresenta valor menor que os Cenários 1 e 2, em decorrência da menor população atendida. Por outro lado, a concentração da DBO gerada e coletada (mg/L) sofreu redução de 36,73% devido ao aumento do consumo *per capita* de 64,75% evidenciado no Cenário 3 de água que, por consequência, gera maiores vazões de esgoto, reduzindo a concentração de DBO.

Os resultados da **Tabela 19** mostram que em todos os anos prospectados, as concentrações de DBO após o tratamento, considerando eficiência de remoção de 79%, encontram-se com valores inferiores a 120mg/L, valor estabelecido na Resolução CONAMA Nº 430, estando, portanto, dentro dos padrões aceitáveis de DBO. Deve-se salientar que, embora as concentrações ao longo dos anos se enquadrem dentro dos padrões da referida legislação, não há universalização da prestação dos serviços e, parte do esgoto gerado, é lançado sem tratamento no meio ambiente.

➤ Cenário Escolhido para o Esgotamento Sanitário

Diante da observação dos três cenários de esgotamento sanitário da Microrregião do Sisal-Jacuípe, conforme **Tabela 20**, conclui-se que o **Cenário 1** é o mais adequado, considerando que:

- a) O novo modelo institucional irá prover maior segurança jurídica para os investimentos públicos e privados em esgotamento sanitário;
- b) O acesso a recursos da União, onerosos ou não, está condicionado a aumento de eficiência na prestação dos serviços;

- c) Os instrumentos contratuais previstos no novo marco regulatório determinam a fixação de metas claras no tocante a eficiência e a universalização da prestação dos serviços;
- d) As exigências postas pelo novo marco regulatório trarão mais foco para a regulação em relação ao acompanhamento das metas dos contratos de prestação dos serviços;
- e) Há atendimento às metas de universalização, bem como aos padrões ambientais de lançamento de efluentes tratados no meio ambiente;
- f) Um único instrumento de planejamento (PRSB) para a MSB/SIJ trará mais foco e cobrança da sociedade com vistas ao cumprimento das metas de universalização e de eficiência.

Tabela 20 – Comparativo dos 3 cenários e das análises por variável em relação ao Esgotamento Sanitário

Variável	Cenário	2019	2023	2028	2033	2055
Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água (%)	Cenário 1	9,64	9,64	50,00	90,00	90,00
	Cenário 2	9,64	9,64	40,00	70,00	90,00
	Cenário 3	9,64	9,64	20,00	35,00	85,00
Índice de esgoto tratado referido à água consumida (%)	Cenário 1	6,97	6,97	50,00	90,00	90,00
	Cenário 2	6,97	6,97	40,00	70,00	90,00
	Cenário 3	6,97	6,97	15,00	30,00	82,00
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário (kWh/m³)	Cenário 1	0,15	0,15	0,20	0,26	0,50
	Cenário 2	0,15	0,15	0,26	0,37	0,85
	Cenário 3	0,15	0,15	0,28	0,42	1,00
Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo prestador de serviços (R\$/ano)	Cenário 1	7.212.054,58	aumento significativo	aumento significativo	aumento significativo	aumento significativo
	Cenário 2	7.212.054,58	aumento moderado	aumento moderado	aumento moderado	aumento moderado
	Cenário 3	7.212.054,58	investimento insuficiente	investimento insuficiente	investimento insuficiente	investimento insuficiente

Importante ressaltar que, a universalização do esgotamento sanitário é mais complexa que a do abastecimento de água, haja vista o maior tempo de execução de um projeto, o maior volume de investimentos e os atuais níveis de atendimento do componente.

Apesar da presente análise ter apontado os Cenários otimistas, tanto para o abastecimento de água, quanto para o esgotamento sanitário, o que irá de fato ratificar tais cenários, serão os estudos de viabilidade econômico-financeira.

8.5. Construção dos Prognósticos Municipais

De posse da cenarização dos serviços de água e esgoto, realizou-se a projeção das demandas e construiu-se os prognósticos dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos municípios pertencentes da MSB/SIJ, gerando dessa forma o Prognóstico Regional.

Com relação a água, até o ano de 2055, é necessário que a Microrregião do Sisal-Jacuípe tenha um incremento de 48,79% na produção de água tratada, elevando sua vazão de 924,88L/s, no ano de 2019, para 1.376,09L/s em 2055, assim como um aumento percentual de 34,24% no consumo *per capita* de água até chegar ao valor estabelecido pela OMS. No tocante das perdas de água na rede, é necessária uma redução de 14,71% até o ano de 2055. Com relação ao esgoto, a vazão de média total de esgotos coletados deverá ter um incremento até 2055 de 14,55 vezes o valor inicial em 2019, chegando a 932,43L/s em 2055. Além disso, toda essa vazão de esgotos coletada deverá ser completamente tratada antes de seu lançamento nos corpos hídricos.

Considerando os cenários escolhidos para o abastecimento de água e para o esgotamento sanitário, o prognóstico apresentará os investimentos em novos sistemas, na expansão do sistema, em melhoria operacional/reposição do sistema e na elaboração de projetos, fundamentais para que tais metas sejam atingidas.

Com base nos cenários escolhidos para o abastecimento de água e esgotamento sanitário (Cenário 1), o **Apêndice B** apresenta um apanhado geral das metas quantitativas para cada município da MSB/SIJ, visando o alcance das metas estabelecidas no Cenário escolhido.

4. CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A COMPOSIÇÃO DOS VALORES DOS INVESTIMENTOS

A construção metodológica da composição de custos foi realizada minuciosamente através de estudos técnicos e debates com especialistas das mais diversas áreas do saneamento básico. *A priori*, realizou-se uma extensa pesquisa na literatura a fim de construir uma base de preços que melhor se adequasse para o cenário atual. No estudo, foram consultadas diversas bases de preços da EMBASA, do Ministério das Cidades (MCIDADES), da Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia (Fundace) e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). De posse do estudo, recomendou-se a adoção dos custos por unidade de ligação de água e esgoto, da Fundace (2018), a serem atualizados pelo INCC (Índice Nacional da Construção Civil).

Posteriormente, a metodologia foi apresentada para representantes da EMBASA, que aprovaram a adoção de uma metodologia de custos por ligação e sugeriram a adoção do banco de preços da própria EMBASA, conforme detalhado na Nota Técnica da EMBASA 001/2021 PRT (**ANEXO**). A partir disso, tornou-se necessário realizar a conversão dos preços médios de ligação para unidade dos sistemas a fim de detalhar melhor a composição de custos. Para tanto, considerou-se os percentuais para a região Nordeste apresentados NOTA TÉCNICA SNSA Nº 492/2010 do Ministério das Cidades. Desta forma, foram adotados os seguintes critérios para a composição dos custos dos Programas, Projetos e Ações (PPA's) de natureza estrutural para os 31 municípios da MSB/SIJ:

– Para os Projetos classificados em Sistema Novo e Expansão do Sistema, considerou-se o banco de preços da EMBASA, conforme Nota Técnica da EMBASA 001/2021 PRT. Vale mencionar que esses preços estão apresentados por ligação. Para a conversão dos preços médios de ligação para unidade dos sistemas, considerou-se os percentuais apresentados NOTA TÉCNICA SNSA Nº 492/2010 do Ministério das Cidades (Tabelas 1.11 - Referência de Composição Porcentual do Custo Global para Sistema de Abastecimento de Água e Tabela 2.7 - Referência de Composição Porcentual do Custo Global para Sistema de Esgotamento Sanitário, ambas para a Região Nordeste). Para as ações extraídas dos Contratos de Programa da EMBASA (quando existentes), os investimentos previstos foram atualizados considerando o Índice Nacional da Construção Civil (INCC).

– Para os Projetos classificados em Melhoria Operacional/Reposição do Sistema, os custos estimados tiveram como referência o PLANSAB, cujo percentual indicado pelo referido Plano é de 43% do valor dos investimentos; e

– Os custos estimados para elaboração de projetos tiveram como referência a Instrução Normativa Nº 14, de 30 de maio de 2014 do Ministério das Cidades, que recomenda 3% do valor dos investimentos.

– Para alguns municípios de maior porte, foi necessário realizar Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTEs) para atender suas necessidades específicas.

5. FONTES DE FINANCIAMENTO

5.1. Apresentação

Nesta seção, é apresentado um panorama dos programas e fontes de financiamento disponíveis para o desenvolvimento de projetos e ações ligados ao saneamento básico.

Segundo a pesquisa realizada pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento publicada em 2020, com dados de 2019, no Brasil, os investimentos em saneamento estão distribuídos de forma desigual e desproporcional às necessidades de cada região. As regiões Norte e Nordeste que concentram 67% do déficit d abastecimento de água e 49% do déficit no esgotamento sanitário, contêm, apenas, 21% do total das verbas destinadas para cumprir as metas do Plano Nacional de Saneamento Básico.

Diante desse cenário, nota-se a importância de buscar fontes de financiamento para se alcançar as metas definidas nos horizontes temporais de imediato, curto, médio e longo prazo, de acordo com as necessidades de cada município e da Microrregião como um todo.

A captação de recursos deve seguir as diretrizes impostas na Lei Nº 11.445/2007, alterada pela Lei Nº 14.026/2020, que busca a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Nesse viés, estão previstos investimentos da ordem de R\$ 700 bilhões nestes componentes para atender a meta de universalização do serviço até 2033, segundo estudos da Associação Brasileira de Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (ABCON, 2019)¹⁶².

Diante da magnitude do volume de recursos a ser investido para universalização do saneamento básico na MSB/SIJ, é necessário ter uma visão ampla das fontes de financiamentos, caracterizadas de acordo com sua dimensão e quanto à natureza dos encargos financeiros. Sendo assim, encontram-se: fontes externas, nacionais e internacionais, abrangendo recursos onerosos e repasses a fundo perdido (não onerosos); fontes no âmbito do município; as fontes internas, resultantes das receitas da prestação de serviços e as fontes alternativas de recursos, bem como a participação do setor privado na implementação das ações de saneamento na MSB/SIJ.

¹⁶² ABCON. Panorama da participação privada no saneamento (2019). Disponível em: <<https://www.abconsindcon.com.br/wp-content/uploads/2019/04/PANORAMA2019low.pdf>>. Acesso em 04 jun. de 2021.

5.2. Formas de financiamento

De acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico, as principais fontes de obtenção de recursos financeiros disponíveis para o setor de saneamento são:

- Recursos onerosos, que são captados através de operações de crédito e são gravados por juros reais, provenientes das seguintes fontes:
 - a) Fundos financiadores, tais como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT);
 - b) Recursos próprios de instituições financeiras, tendo como destaque o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
- Recursos não onerosos, provenientes do Orçamento Geral da União (OGU) e de orçamentos de estados e municípios, obtidos via transferência fiscal entre entes federados, não havendo incidência de juros;
- Parcerias Público-Privadas (PPPs) e Concessões, acordadas entre o setor público e privado nas suas diversas modalidades;
- Recursos provenientes de empréstimos a Bancos públicos regionais e agentes repassadores, como o Banco do Nordeste do Brasil (BNB);
- Recursos provenientes de empréstimos internacionais, contraídos junto às agências multilaterais, tais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial (BIRD);
- Recursos próprios dos prestadores de serviços;
- Recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos (Fundos Estaduais de Recursos Hídricos).

Os recursos onerosos preveem retorno financeiro e constituem-se em empréstimos de longo prazo, operados, principalmente, pela Caixa Econômica Federal, com recursos do FGTS, e pelo BNDES, com recursos próprios e do FAT. Os recursos não onerosos não preveem retorno financeiro, uma vez que os beneficiários de tais recursos não necessitam ressarcir os cofres públicos, e provém de estados, municípios e do Governo Federal.

5.3. Fontes e órgãos intervenientes para captação de recursos

5.3.1. Âmbito Internacional e Federal

- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES;
- Caixa Econômica Federal – CAIXA: Programa de Gestão de Recursos Hídricos; e FINISA (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) / Serviços Urbanos de Água e Esgoto etc.;
- Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR: Saneamento para Todos, Avançar Cidades etc.;
- Fundação Nacional da Saúde – FUNASA;
- Ministério do Meio Ambiente – MMA;
- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI.
- Banco do Nordeste – BNB
- Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID

5.3.2. Âmbito Estadual

- Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento - SIHS
- Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA
- Secretaria do Meio Ambiente – SEMA (Fundo Estadual de Recursos para o Meio Ambiente – FERFA e Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia – FERHBA)
- Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR (Programas: Implantação de infraestrutura hídrica na zona rural; Implantação de sistema convencional de abastecimento de água; Implantação de módulo sanitário domiciliar rural)
- Recursos próprios
- Outros bancos de fomento

O Plano Plurianual - PPA (2020-2023), instituído pela Lei Nº 14.289 de 07 de janeiro de 2021, consolida as prioridades e estratégias do Governo do Estado da Bahia, para os setores de saneamento e recursos hídricos, através dos diversos Programas aplicáveis ao saneamento básico do Estado.

5.4. Descrição dos principais programas de financiamento

Nesta seção, são apresentados alguns dos principais programas de financiamento para o setor de saneamento básico.

5.4.1. Programas Não-Onerosos

SANEAMENTO PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE – FUNASA

Órgão do Ministério da Saúde, pioneiro em ações para promover o saneamento básico, a Fundação Nacional da Saúde (Funasa) aloca recursos não onerosos da União, dentro no Sistema Único de Saúde (SUS), para financiar ações no setor que se encaixem nas áreas:

- Sistemas de Abastecimento de Água potável;
- Sistemas de Esgotamento Sanitário;
- Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos;
- Drenagem;
- Saneamento em Áreas Rurais;

As prioridades de alocação dos recursos são para municípios com população inferior a 50.000 habitantes e comunidades rurais e tradicionais em todo o Brasil.

5.4.2. Programas Onerosos

Os recursos onerosos preveem retorno financeiro e constituem-se em empréstimos de longo prazo, que requerem acompanhamento físico e financeiro, operados, principalmente, pela Caixa Econômica Federal, com recursos do FGTS, e pelo BNDES, com recursos próprios e do FAT. A seguir são descritos alguns programas que integram essa vertente:

FINISA – FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO

O FINISA, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, tem o objetivo de incentivar obras de Infraestrutura e Saneamento Básico. Os recursos são repassados pela CAIXA, tendo origem no Orçamento Geral da União.

É destinado aos Estados, Municípios e Distrito Federal, que por meio de uma Entidade Pública, contrate uma linha de crédito que atenda as diretrizes do programa.

Para a contratação, é necessário, primeiramente, enviar uma Carta Consulta à CAIXA, para que o órgão realize uma análise de risco e posteriormente, uma análise técnica do projeto. Com esses processos aprovados, é realizada a assinatura do contrato.

AVANÇAR CIDADES – SANEAMENTO

Com iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e financiamento por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), o programa Avançar Cidades foi desenvolvido com o objetivo de promover a melhoria do setor de saneamento básico no Brasil.

Os itens financiáveis incluem a implantação de novos sistemas, expansão e/ou melhoria da infraestrutura de saneamento, tanto para sistemas de abastecimento de água quanto para sistemas de esgotamento sanitário, além de manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais.

Podem solicitar financiamento os Estados, Distrito Federal, Municípios e prestadores de serviços de saneamento. O interessado deve realizar cadastro conforme Instruções Normativas Nº 29/2017 e Nº 7/2018, conforme exposto nos itens que seguem.

- Primeiramente, deve ser feito registro e envio das propostas no Sistema de Cadastramento de Carta-consulta do Ministério das Cidades;
- Manifestação de Interesse pelo Agente Financeiro;
- Enquadramento das propostas pelo MDR;
- Validação das propostas pelo Agente Financeiro;
- Por fim, o MDR realiza a hierarquização e seleção das propostas apresentadas.

Antes do envio da solicitação de apoio direto, é necessário que o interessado possua vínculo com o BNDES.

De acordo com o BNDES, o programa apresenta a seguinte proposta de taxa  o de juros:

- Opera  es com apoio direto: A taxa de juros ser   composta do fator de custo, o fator taxa do BNDES e o fator taxa do agente;
- Opera  es com apoio indireto n  o autom  tico: A taxa de juros ser   composta do fator de custo e do fator taxa do BNDES.

Em ambos os estilos de apoio, direto e indireto, o custo financeiro    em fun   o da Taxa de Longo Prazo - TLP, que varia de acordo com a   poca do ano. Tendo o c  lculo base, fun   o do   ndice Nacional de Pre  os ao Consumidor Amplo (IPCA) + 2,87% a.a.

A participa  o do BNDES    de at   95% do valor total do projeto, limitada a 100% dos itens financi  veis. O projeto dever   dispor de uma contrapartida m  nima de 5% do benefici  rio.

BNDES FINEM – SANEAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS H  DRICOS¹⁶³

   uma iniciativa do BNDES voltada    promo   o da universaliza  o do acesso aos servi  os de saneamento b  sico e    recupera  o de   reas ambientalmente degradadas. Podem solicitar financiamento empresas nacionais, funda  es, associa  es, cooperativas e entidades e   rg  os p  blicos. O financiamento m  nimo deve ser de R\$ 20 milh  es. Podem ser financiadas obras que se enquadrem nos seguimentos abaixo.

- Abastecimento de   gua;
- Esgotamento sanit  rio;
- Efluentes e res  duos industriais;
- Res  duos s  lidos;
- Gest  o de recursos h  dricos (tecnologias e processos, bacias hidrogr  ficas);
- Recupera  o de   reas ambientalmente degradadas;
- Desenvolvimento institucional;
- Despolui  o de bacias, em regi  es onde j   estejam constitu  dos Comit  s; e
- Macrodrenagem.

¹⁶³ BNDES Finem - Saneamento ambiental e recursos h  dricos. Dispon  vel em: <<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-saneamento-ambiental-recursos-hidricos>> Acesso em: junho de 2021.

As taxas de juros seguem modelos de composição de taxa de juros semelhantes ao programa anterior.

5.4.3. Parcerias entre Setor Público e Setor Privado ¹⁶⁴

As parcerias entre o Estado e setor privado garantem mais recursos na execução da expansão da infraestrutura de saneamento básico com vistas a sua universalização. Essas parcerias, regulamentadas pela Lei Nº 11.709/2004, apresentam diversas modalidades de arranjos contratuais, destacando-se no mercado:

- **Contratos de terceirização/ Contratos de serviço**

Forma mais simples de contratação. O Poder Público mantém a totalidade da responsabilidade pela operação e pela manutenção do sistema, com exceção dos serviços contratados.

- **Contratos de Gestão**

Nessa modalidade, a empresa privada contratada recebe remuneração prefixada relacionada a seu desempenho, medido em função de parâmetros físicos e indicadores definidos, não havendo cobrança direta de tarifa aos usuários pela prestação dos serviços. Esses contratos têm duração estimada de 10 anos.

- **Contratos de operação e manutenção (O&M)**

O setor público transfere a responsabilidade e a gestão de uma infraestrutura pública já existente para a operação privada. Esse tipo de contrato tem duração de até cinco anos.

- **Contratos de locação de ativos**

No caso do saneamento, a locação de ativos é modalidade comumente utilizada, inclusive, encontrando fontes especiais de financiamento. Nesse estilo, são financiados projetos de infraestrutura. Após o fim da prestação de serviço, há um período, previsto em contrato, para o retorno da responsabilidade para o setor público.

¹⁶⁴ Portal Tratamento de Água: Modalidades de Contratação dos Serviços de Saneamento. Disponível em: <<https://tratamentodeagua.com.br/modalidades-de-contratacao-saneamento/>>. Acesso em: julho de 2021.

- **Contratos de concessão parcial**

Podem ser do tipo *Build, Operate and Transfer* (BOT); *Build, Transfer and Operate* (BTO); *Build, Own and Operate* (BOO). A responsabilidade da cobrança da tarifa pelo serviço continua sendo do prestador de serviços, porém, é transferida parte desta receita recebida ao concessionário do BOT.

- **Contratos de concessão plena**

Nessa modalidade, o setor público transfere para o contratado toda a operação e manutenção do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, durante um período definido em contrato, normalmente com duração de 20 a 30 anos. Durante o prazo, a contratada será remunerada por meio da cobrança de tarifas aos usuários. Por assumir a responsabilidade de um empreendimento já existente, a concessionária assume os possíveis riscos inerentes a este tipo de negócio.

- **Contratos de Parceria Público-Privada – PPP**

Por meio desse tipo de contrato, é atribuído a um sujeito privado o dever de executar obra pública e (ou) prestar serviço público. Com contratos de até 35 anos de duração, a PPP é regulamentada pelo art. 2º da Lei Federal Nº. 11.079/2004, que prevê a criação do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privada, que tem como finalidade garantir o cumprimento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos federais, estaduais e municipais.

6. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS, CONTINGÊNCIAS E DESASTRES

6.1. Considerações iniciais

De acordo com o marco regulatório setorial, art. 19, inc. IV, as ações para emergências e contingências devem fazer parte do conteúdo mínimo dos planos de saneamento básico. Estas ações contêm informações sobre a prevenção de situações de risco, emergência ou desastre, diretrizes para os planos de racionamento e atendimento de demanda temporária, diretrizes para a integração com os planos locais de contingência, além de regras de atendimento e funcionamento operacional para situações críticas na prestação de serviços. Desta forma, neste capítulo são apresentadas as ações de emergência e contingência estabelecidas em função de eventuais ocorrências de escassez hídrica, problemas operacionais ou de quaisquer situações indesejadas que prejudiquem a operação dos sistemas e provoquem transtornos para a população.

6.2. Contexto

Os eventos de emergência são aqueles decorrentes de acidentes ou de atos da natureza que saem do controle do prestador de serviços, trazendo transtornos à qualidade e a continuidade dos serviços prestados. Dessa forma, as ações de emergência e contingência buscam estabelecer formas de atuação, tanto de caráter preventivo como corretivo, procurando aumentar o grau de segurança das instalações afetadas.

Em síntese, os cenários de emergência decorrem, geralmente, de acidentes nos sistemas de saneamento que exigem medidas corretivas rápidas e eficientes. Nesse contexto, as ações realizadas em situações de emergência tentam mitigar ou reparar os impactos da ocorrência; enquanto as ações de contingência buscam resguardar o sistema contra as consequências de eventos indesejados com previsibilidade limitada, mas com probabilidade considerável¹⁶⁵.

Portanto, as ações de emergência e contingência devem utilizar mecanismos de gestão, operação e manutenção nos serviços de saneamento básico, com objetivo de prevenir ocorrências indesejadas.

¹⁶⁵ Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Programas, planos e ações de emergência e contingência. Espírito Santo, 2017. Disponível em: <<https://sedurb.es.gov.br/Media/sedurb/PDF/Etapa%204%20-%20Programas,%20Planos%20e%20A%C3%A7%C3%B5es%20para%20Emerg%C3%Aancia%20e%20Conting%C3%Aancia%20e%20Plano%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20-%20Nova%20Ven%C3%A9cia-1.pdf>>. Acesso em: jun. 2021.

No tocante ao prestador de serviços e a agência reguladora, o art. 23 da Lei Nº 11.445/2007 estabelece que: “A entidade reguladora, observadas as diretrizes determinadas pela ANA, editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços públicos de saneamento básico (...)”, devendo abranger, dentre outros aspectos, “medidas de segurança, de contingência e de emergência, inclusive quanto ao racionamento”.

6.3. Situações Emergenciais na Microrregião do Sisal-Jacuípe

Como exemplo de situações emergenciais nos sistemas de abastecimento de água, tem-se rompimentos de instalações, obstrução de tubulações, contaminação de mananciais, períodos de escassez hídrica, ações de vandalismo e sinistros. Em 2020¹⁶⁶, a prefeitura do município de Araci suspeitou da contaminação da água de abastecimento após um bebê falecer e outras 15 crianças passarem mal por conta de sua ingestão apresentando sintomas de vômitos, diarreia e dores abdominais. Por meio de nota a Embasa, informou que suspendeu a distribuição na localidade do município, embora não houvesse indícios de problemas, e que exames bacteriológicos foram realizados além da disponibilização de carros pipas para os moradores. Já em 2021¹⁶⁷, moradores do município de Cansanção relataram a falta de água por cerca de dois meses e comentaram que a quantidade fornecida é insuficiente para as tarefas básicas e necessidades de higiene. Outra situação grave, aconteceu em Várzea do Burro, na zona rural de Euclides da Cunha¹⁶⁸, quando a bomba que era utilizada para puxar água de um poço e abastecer as casas da região quebrou, deixando os moradores sem abastecimento regular por quase 7 meses.

A escassez hídrica também é outro fator que pode comprometer a oferta de água na Microrregião do Sisal-Jacuípe. Em 2017, 217 municípios da Bahia decretaram estado de emergência em decorrência da seca. Tal ocorrência não é um evento isolado e se repete em função da baixa precipitação pluviométrica e pouca influência de massas de ar úmidas e frias provenientes da Região Sul do Brasil (SEI, 2017)¹⁶⁹. A **Figura 6** apresenta um mapeamento dos municípios baianos que decretaram situação de emergência em 2017. Embora o mapa já evidencie boa parte da magnitude da escassez hídrica, conjuntura vivenciada pela Bahia, a **Tabela 21** reforça o quão abrangente foi a seca de 2017.


¹⁶⁶ G1. Disponível em: < <https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/09/15/bebe-de-1-ano-e-8-meses-morre-na-ba-apos-ingerir-agua-e-suspeita-e-de-contaminacao-outras-15-criancas-foram-hospitalizadas.ghtml>>. Acesso em 03 nov de 2021.

¹⁶⁷ G1. Disponível em < <https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/02/01/moradores-reclamam-e-dizem-estar-ha-dois-meses-sem-agua-no-norte-da-bahia-passando-por-um-caos.ghtml>>. Acesso em 03 nov de 2021.

¹⁶⁸ G1. Disponível em < <https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/moradores-de-povoado-no-norte-da-bahia-estao-sem-abastecimento-regular-de-agua-ha-sete-meses-ligo-a-torneira-e-nao-tem.ghtml>>. Acesso em 03 nov de 2021.

¹⁶⁹ SEI. Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Impactos da seca no estado da Bahia no biênio: 2016 – 2017. Salvador, 2017.

Figura 6 – Mapeamento dos municípios com decreto de situação de emergência em 2017

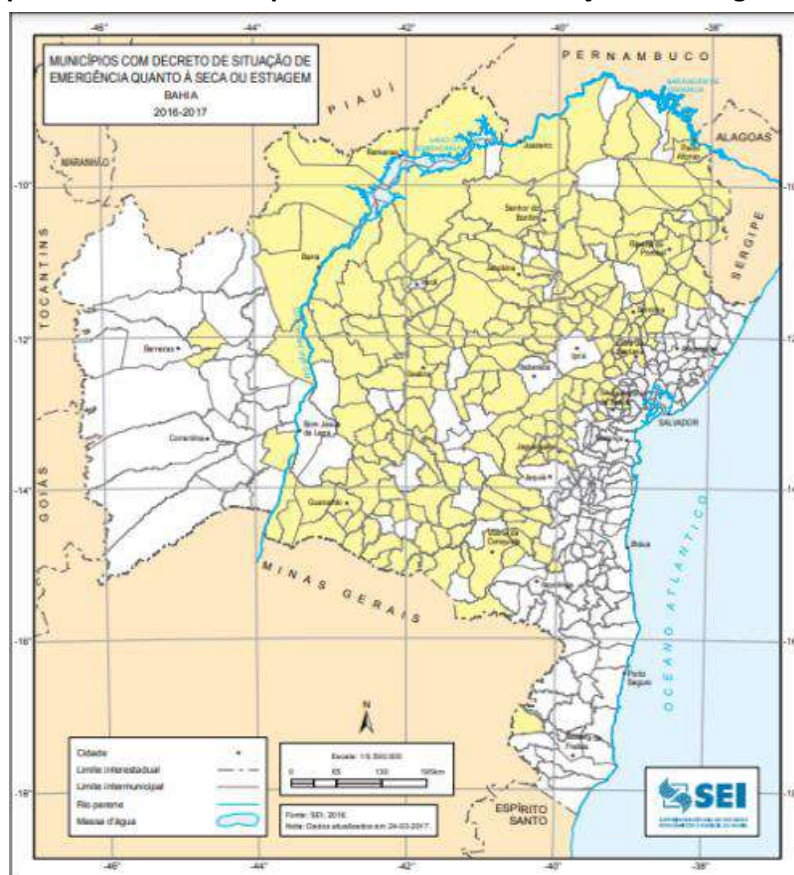

Fonte: SEI (2017)

Tabela 21 – Caracterização dos municípios em situação de emergência - Bahia 1º trimestre de 2017

Características	Municípios em emergência	Bahia	Participação
Municípios (qtdd.)	217	417	52,0%
Território (km²)	307.363	564.693	54,4%
População (hab.)	5.918.144	15.276.566	38,7%
PIB total (R\$ milhões)	54.653	223.930	24,4%
VAB Agrícola (R\$ milhões)	3.861	15.484	24,9%

Fonte: Sudec, SEI (2017)¹⁷⁰

¹⁷⁰ SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. Municípios em situação de emergência: seca e ou estiagem. Salvador: Sudec, 2017. Disponível em: <<http://www.defesacivil.ba.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/ESTIAGEM-DECRETOS-VIGENTES-21.pdf>>. Acesso em: 03 nov de 2021.

Com efeito, mais da metade dos municípios da Bahia têm histórico de problemas com a seca, que atinge, principalmente, a região semiárida do estado. Em 2019¹⁷¹, o Governo do Estado da Bahia decretou, mais uma vez, estado de emergência em 140 cidades por 180 dias, em decorrência de mais um período de seca, que provocou grandes prejuízos às atividades produtivas.

Na MSB do Sisal-Jacuípe, o problema da seca é constante, e os municípios que a compõem sofrem com as consequências das estiagens do Estado. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (SUDEC), no período compreendido entre março e setembro de 2021, a Microrregião do Sisal-Jacuípe apresentou 14 municípios com decretos vigentes de situação de emergência para seca/estiagem¹⁷², afetando 165.579 habitantes, dentre eles: Araci, Cansanção, Capela do Alto Alegre, Capim Grosso, Euclides da Cunha, Gavião, Mairi, Monte Santo, Nova Fátima, Queimadas, Quijingue, Teofilândia, Tucano e Valente. Ainda em 2021, por conta da estiagem e do clima seco, a população passou a denunciar mais frequentemente queimadas no município de Tucano¹⁷³ (**Figura 7**), que por sua vez ocasionam danos à flora e fauna locais e prejudicam a saúde dos moradores.

Figura 7 – Queimada registrada no município de Tucano



Fonte: Prefeitura de Tucano (2021)

¹⁷¹ G1: Governo decreta estado de emergência em 140 cidades da Bahia por causa da seca. Disponível em: <<https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/09/28/governo-decreta-estado-de-emergencia-em-140-cidades-da-bahia-por-causa-da-seca.ghtml>>. Acesso em: 03 nov. 2021.

¹⁷² SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. Municípios em situação de emergência: seca e ou estiagem. Salvador: Sudec, 2021. Disponível em: <<http://www.defesacivil.ba.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/ESTIAGEM-DECRETOS-VIGENTES-21.pdf>>. Acesso em: 03 nov. 2021

¹⁷³ Prefeitura de Tucano. Disponível em: <<http://www.tucano.ba.gov.br/queimadas-registradas-em-tucano-podem-causar-serios-danos-ao-meio-ambiente-e-a-populacao/>>. Acesso em 03 nov. de 2021

Além dos supracitados, outros municípios da Microrregião do Sisal-Jacuípe que chegaram a declarar estado de emergência em 2017¹⁷⁴ foram: Biritinga, Conceição do Coité, Ichu, Ipirá, Lamarão, Nordestina, Pé de Serra, Quixabeira, Retirolândia, Santaluz, São Domingos, São José do Jacuípe, Serrinha, Várzea da Roça, e Várzea do Poço. Segundo o Monitor das Secas da ANA¹⁷⁵, em levantamento ocorrido no mês de maio de 2021, o estado da Bahia encontrava-se com 100% do seu território com algum nível de seca, com destaque para a área de seca moderada, abrangendo maior parte do estado.

A vulnerabilidade do estado a ocorrência de secas demonstra que é extremamente necessário que ações de emergência e contingência sejam planejadas e aplicadas mediante as possibilidades de recorrências de escassez hídrica ou eventuais inundações.

Com relação aos serviços de esgotamento sanitário, existem algumas ocorrências que devem estar previstas no plano de ações emergenciais, contendo orientações a serem seguidas diante de situações adversas, como por exemplo, a obstrução de tubulações, a contaminação do meio ambiente, o retorno de esgoto aos estabelecimentos, o rompimento de estruturas e a ocorrência de vandalismos. Como exemplo, os problemas supracitados desencadearam diversos outros transtornos para a população no município de Queimadas¹⁷⁶, em que o rio Itapicuru vem há meio século sendo poluído de forma agressiva através do despejo de dejetos. Isto ocorreu em decorrência dos investimentos em esgotamento sanitário terem sido feitos apenas para a coleta e não para o tratamento, ou seja, o esgoto coletado é lançado no leito do Itapicuru.

Diante do exposto, é recomendável que as autoridades executem ações emergenciais imediatas ao identificar interrupções ou adversidades nos serviços de saneamento básico. Tais medidas devem cumprir, além dos critérios técnicos, as regulamentações locais.

No caso da Bahia, a AGERSA estabelece, através da Resolução N° 5 de 2018, critérios à Prestadora de Serviços para a implantação do Sistema de Gestão de Riscos dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário mediante cenários emergenciais e o estabelecimento das medidas de contingência. Portanto, o plano de emergência e contingência a ser aplicado pelos prestadores de serviços regulados, deve seguir as orientações dispostas pela AGERSA.

¹⁷⁴ SUDEC. Municípios com decreto de situação de emergência – estiagem / seca – 2017. Disponível em: <<http://www.defesacivil.ba.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/PLANILHA-2018-DEC-VIGENTES-ATUALIZADA-4-1-05.pdf>>. Acesso em: 19 out. 2021.

¹⁷⁵ ANA: Monitor das Secas. Disponível em: <<http://monitordesecas.ana.gov.br/mapa?mes=5&ano=2021>>. Acesso em: 10 jul. 2021.

¹⁷⁶ Tribuna Online. Disponível em: <<https://www.trbn.com.br/materia/l42483/ha-50-anos-o-rio-itapicuru-tem-sendo-poluido-em-queimadas>>. Acesso em 03 nov. 2021.

Para o período totalmente atípico derivado da pandemia de corona vírus (COVID-19), a AGERSA publicou a Resolução N° 1 de 2020, que trata da instituição de medidas de preservação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O documento suspendeu os reajustes tarifários e estabeleceu uma série de direcionamentos quanto a conduta do prestador de serviços frente à pandemia.

Em suma, as ações de emergência e contingência objetivam determinar medidas voltadas à mitigação das consequências advindas de acidentes nos serviços de saneamento básico. Ademais, é recomendável que os acidentes sejam registrados para a elaboração de um histórico que auxilie na análise de recorrências e definição de ações emergenciais em cada sistema.

6.4. Diretrizes para situações de racionamento e aumento da demanda temporária

Estratégias de racionamento de água devem ser empregadas quando os impactos sofridos pelo sistema prejudicam a oferta hídrica. Geralmente, tais circunstâncias ocorrem quando a região sofre com períodos de seca prolongados, contaminação dos mananciais ou tem sua distribuição afetada por conta de falhas nas instalações de água.

Muitas vezes, quando a oferta hídrica é prejudicada por questões operacionais como a falta de energia elétrica¹⁷⁷, o problema pode ser solucionado com o reparo das instalações afetadas, de modo que a continuidade do abastecimento é garantida e não se faz necessária a aplicação de medidas de racionamento. Entretanto, nas circunstâncias em que os problemas de distribuição de água ocorrem por intempéries ou por empecilhos no sistema, que não podem ser rapidamente resolvidos, é recomendável o cumprimento das diretrizes de racionamento de água (**Quadro 9**).

¹⁷⁷ EMBASA: Falta de energia interrompe abastecimento de água em Arraial D'Ajuda nesta segunda-feira (31). Disponível em: <<https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/conteudo-multimedia/avisos/2783-falta-de-energia-interrompe-abastecimento-de-agua-em-arraial-d-ajuda-nesta-segunda-feira-31>>. Acesso em: jun. 2021.

Quadro 9 – Estratégias de racionamento de água para situações de redução da oferta

Estratégias de racionamento	Aplicação do sistema de rodízio do abastecimento.
	Manejo equilibrado e econômico da água disponível nos reservatórios.
	Disponibilização de caminhões pipa para fornecimento emergencial de água.
	Campanhas de sensibilização do uso racional da água.
	Comunicação das medidas de racionamento para a população local.
	Busca de fontes alternativas de água, que possam mitigar os efeitos da escassez durante o período de racionamento.
	Controle de perdas no sistema: medidas de combate à fraude e ao uso não autorizado, controle de vazamentos, redução dos erros de medição etc.
	Controle de pressões: uso de válvulas redutoras de pressão e medidores de pressão.

Outro fator que pode comprometer o fornecimento de água em quantidade e qualidade adequadas é o uso e ocupação do solo no entorno de mananciais que abastecem a população da Bahia. Portanto, é importante que os órgãos governamentais fiscalizem tais ocupações para evitar o comprometimento das fontes hídricas superficiais.

No âmbito da utilização racional da água, os municípios e os próprios prestadores de serviços devem elaborar programas que resultem em economia de demandas. Os programas podem se basear em outros já estabelecidos e implementados, como o Programa Pura - Programa de Uso Racional da Água¹⁷⁸, elaborado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, bem como a cartilha “O Uso Racional da Água”¹⁷⁹, também redigida pela Sabesp.

A EMBASA também tem desenvolvido programas mitigadores nos períodos de estiagem. Em 2019, a empresa implantou um plano de contingenciamento e prevenção em

¹⁷⁸ SABESP: Uso racional da Água - Programa de Uso Racional da Água (PURA). Disponível em: <<http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaold=587>>. Acesso em: jun. 2021.

¹⁷⁹SABESP: Uso racional da Água - Cartilhas e Manuais. Disponível em: <<http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaold=340>>. Acesso em: jun. 2021.

18 municípios, para reduzir os impactos da escassez hídrica. Além disso, a EMBASA desenvolve e disponibiliza materiais educativos que orientam a população sobre o uso racional da água¹⁸⁰.

Vale salientar que o uso racional da água não deve acontecer exclusivamente em situações de racionamento, entretanto ações de economia de água devem ser intensificadas e cobradas dos usuários dos serviços. Dessa forma, é recomendável que o prestador de serviços em conjunto com outros órgãos governamentais, estabeleçam diretrizes de redução da demanda a serem efetuadas por parte da população (AGIR, 2020)¹⁸¹. Dessa forma, recomenda-se:

- a) Medidas educativas em prol do uso racional de água, tais como: o incentivo à economia de água e a adoção de hábitos de reaproveitamento de água. É necessário que essas cobranças sejam ainda mais pertinentes em estabelecimentos industriais e comerciais, onde a demanda hídrica costuma ser mais elevada.
- b) Proibição e penalização de atividades que geram desperdício de água, tais como: lavagem de veículos, pisos, calçadas, cobertas, irrigação de cobertas, dentre outros usos dispensáveis. Tais ações só podem ser permitidas com água de reuso.
- c) Aplicação de tarifas de contingência¹⁸² definidas pelo órgão gestor de recursos hídricos em consonância com o titular dos serviços para casos de escassez hídrica grave.

Ademais, é importante atentar-se para outros fatores promotores do desequilíbrio entre a oferta e demanda hídrica. Exemplo disso, é o aumento da demanda temporária.

Por fim, é necessário estabelecer estratégias mitigadoras para amenizar os efeitos expressivos do aumento da demanda temporária, como em casos de períodos extensos de seca e calor. Diante da possibilidade desses eventos, é recomendável que sejam definidas medidas semelhantes às diretrizes de racionamento aqui mencionadas, tais como: oferta de

¹⁸⁰ EMBASA: Material Educativo. Disponível em: < <https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/conteudo-multimedia/publicacoes/material-educativo>>. Acesso em: jun. 2021.

¹⁸¹ AGIR. Nota Técnica Nº 011/2020. Blumenau: AGIR, 2020.

¹⁸² O documento de deliberação da ARSESP Nº 545 estabelece, ao usuário que ultrapassar a média de consumo mensal apurada no período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014, tarifas de contingência de: 40% de acréscimo sobre o valor da tarifa, aplicável à parte do consumo de água encanada que exceder até 20% da média; ou 100% de acréscimo sobre o valor da tarifa, aplicável à parte do consumo de água encanada que exceder a mais de 20% da média. Já a Resolução de Nº 201 da ARCE estabelece que: o usuário cujo consumo mensal de água exceder a média fica sujeito à tarifa de contingência, referente a 120% de acréscimo sobre o valor da tarifa normal de água, aplicável à parte do consumo de água potável que exceder a média.

caminhões pipa, utilização do sistema de rodízio no abastecimento, além de estabelecer um canal de comunicação direto com os usuários, para que possam se resguardar e otimizar o próprio consumo de água.

6.5. Regras de atendimento e funcionamento operacional para situações críticas

6.5.1. Contexto institucional das responsabilidades

A Lei Nº 11.445/2007 estabelece diretrizes para a prestação de serviços de saneamento básico e inclui as responsabilidades para cada fase do planejamento. Para situações críticas, é indispensável que os agentes responsáveis estejam de acordo com o cumprimento de suas atribuições, as quais, de maneira sucinta, são:

- a) Titular: a titularidade dos serviços de saneamento básico é exercida pela entidade de governança da Microrregião do Sisal-Jacuípe, composta por municípios e o estado. O titular é responsável por receber as informações e inspecionar situações críticas emergenciais. Além disso, o titular dos serviços formula a sua política pública de saneamento básico;
- b) Prestadores: os prestadores de serviço público de saneamento básico devem dispor de planos emergenciais contendo orientações detalhadas a serem previamente aprovadas pelo ente regulador. Ademais, é de sua responsabilidade fornecer à entidade reguladora todos os dados e informações necessários para o desempenho de suas atividades;
- c) Ente Regulador: é responsável por editar normas regulatórias sobre medidas de segurança, de contingência e de emergência, inclusive quanto a racionamento (art. 23, inc. XI da Lei Nº 11.445/2007) e por aprovar e fiscalizar o seu cumprimento destas normas por parte do prestador de serviços.

6.5.2. Regras gerais dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário

A seguir são listadas regras gerais para elaboração de planos de emergência e de contingência em caso de situações críticas nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário:

- ✓ Os planos detalhados do Prestador nas situações críticas nos serviços de água e esgoto deverão estar de acordo com a Resolução da AGERSA de N° 5 de 27 de setembro de 2018. A qual versa sobre o sistema de gestão de riscos dos serviços do SAA e do SES, bem como as estratégias de segurança, de emergência e de contingência, contendo, também, as medidas de racionamento. Em suma, é importante que os planos contenham a classificação de acidentes e de imprevistos nas instalações de água e esgoto;
- ✓ Identificação das situações de racionamento e de restrições ao fornecimento dos serviços;
- ✓ Recursos e métodos de comunicação com a população;
- ✓ Canais de comunicação formais entre o prestador, o regulador, as instituições interessadas, as autoridades e a Defesa Civil;
- ✓ Determinação de recursos a serem mobilizados;
- ✓ Sistemas de controle e de monitoramento de situações em regime de emergência;
- ✓ Determinação do volume mínimo e a periodicidade de entrega de água pelos caminhões pipa, bem como o dimensionamento da quantidade de caminhões e de preços unitários médios do fornecimento, além do mapeamento da disponibilidade dos caminhões no local e seus respectivos fornecedores;
- ✓ Sistemas de controle dos reservatórios e de rodízio do fornecimento pela rede;
- ✓ Minuta de contratos emergenciais para contratação de serviços;
- ✓ Seleção prévia dos fornecedores de geradores de energia e equipamentos usuais mediante as situações críticas.

6.6. Mecanismos Tarifários de Contingência

A aplicação das tarifas de contingência é assegurada pela Lei N° 11.445/2007 através do seu art. 46, que institui:

Art. 46. Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue à adoção de racionamento, declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação de serviços e a gestão da demanda.

A Resolução N° 2 da AGERSA, de 17 de julho de 2017, versa sobre as condições gerais para a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Estado da Bahia. O documento determina que os mecanismos

tarifários de contingência incluem: a aplicação de tarifas de contingência, a reclassificação dos usuários, a aplicação de penalidade aos infratores e a priorização do abastecimento hídrico aos serviços mais relevantes para a população.

Os fatores que precisam ser considerados para o cálculo da tarifa de contingência são:

- a) A conjuntura da demanda hídrica no local;
- b) A necessidade de diminuição do consumo de água para mitigar a escassez hídrica da região;
- c) Os custos complementares assumidos pelo prestador, incluindo investimentos emergenciais necessários em prol do período de estiagem.

Além disso, o ente regulador, responsável pela instituição da tarifa de contingência, precisará adotar procedimentos regulatórios como a sistematização dos custos operacionais e dos investimentos necessários para o atendimento mediante as regras de fornecimento; bem como o cálculo da tarifa e a quantificação das receitas e subsídios necessários.

A Lei Nº 11.445/2007 permite a aplicação e a coexistência de diferentes esquemas de subsídios, que podem ser orientados para os prestadores de serviços, ou para os usuários dos serviços de saneamento básico que estejam em condições de vulnerabilidade. Geralmente, o subsídio pode ser tarifário, quando está incorporado na estrutura tarifária, ou fiscal, quando advém de alocação de recursos orçamentários.

A Resolução Nº 2 da AGERSA, de 17 de julho de 2017, estabelece ainda que “a tarifa de contingência, caso adotada, incidirá, preferencialmente, sobre os consumidores que ultrapassarem os limites definidos no racionamento”. Normalmente, os limites definidos para o consumo de água são baseados na média de consumo mensal de um ou dois anos anteriores à aplicação das medidas de contingência, como é o caso da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo e da Agência Reguladora do Estado do Ceará, as quais estabeleceram tarifas de contingência no ano de 2015.

Vale salientar, que a instituição de tarifas de contingência é mais um mecanismo mitigador da escassez hídrica e objetiva incentivar o uso consciente e reduzido da água por parte do usuário.


6.7. Ações de emergência e contingência

Com o objetivo de identificar os impactos do sistema e desenvolver medidas emergenciais para combatê-los, foi aplicada a matriz PEIR (Pressão-Estado-Impacto-

Resposta), que viabiliza uma organização sequencial dos fatores propulsores de cada impacto, bem como evidencia as soluções adequadas para cada problema.

Em suma, a matriz PEIR possibilita uma análise dos fatores que causam transformações ou que contribuem para a permanência do estado de um sistema. De acordo com o método, existem agentes promotores de mudanças que geram pressões no sistema. Tais fatores contribuem para mudar o estado do ambiente, isto é, gerar eventos como secas ou inundações. Consequentemente, as alterações provocam impactos estruturais e sociais como a redução da disponibilidade de água potável. Por fim, o modelo sugere que sejam aplicadas respostas à situação do sistema, ou seja, que ações sejam realizadas para mitigar os danos causados (Hoekstra, Buurman e Ginkel, 2018)¹⁸³. A **Figura 8** apresenta a definição de cada elemento da matriz de forma sintética.

Figura 8 – Representação sintética da matriz PEIR

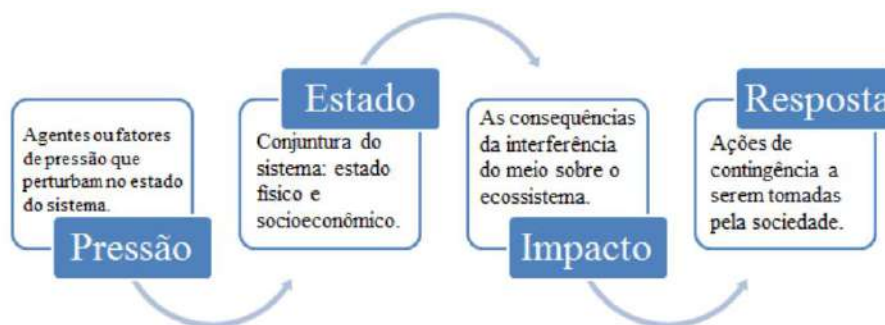

A partir dessa matriz, foram elencados os fatores de pressão, estado, impacto e resposta para os sistemas de Abastecimento de Água, de Esgotamento Sanitário. O intuito dessa análise foi identificar os elementos propulsores de cada situação de emergência, bem como o estado decorrente de tais pressões, seus respectivos impactos e medidas que devem ser tomadas para cada situação.

Diante da possibilidade de imprevistos que possam comprometer o funcionamento pleno dos serviços de saneamento básico e, consequentemente, gerar impactos ambientais e socioeconômicos, é indispensável que sejam definidas ações de emergência e contingência para mitigar tais danos. Portanto, nesta seção são apresentados os elementos de cada uma das dimensões da matriz PEIR para os seguintes sistemas de saneamento básico da MSB/SIJ: Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.

¹⁸³ HOEKSTRA, A. Y.; BUURMAN, J.; GINKHEL, K. C. H. Urban water security: A review. *Environmental Research Letters*. Volume 13, n.5, 2018. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaba52>.

➤ Sistema de Abastecimento de Água

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) é composto pelas etapas de captação, elevação, tratamento, reservação e distribuição de água potável. É um componente do saneamento básico que merece extrema atenção por captar, tratar e distribuir um elemento indispensável para a vida humana. Entretanto, o uso indevido desse recurso pode ocasionar doenças de veiculação hídrica e danos ao meio ambiente. Tais fatores evidenciam a necessidade de fornecer água em quantidade e qualidade adequadas.

Para que o fornecimento de água não seja impossibilitado por imprevistos e/ou acidentes, é necessário antever certos riscos e planejar ações de mitigação que possam amenizar seus impactos; para tanto, foi construída uma matriz PEIR para o SAA (**Quadro 10**).

Quadro 10 – Matriz PEIR para o SAA

Pressão	Estado	Impacto	Resposta		
Períodos de cheias que ocasionam inundações nos mananciais	Comprometimento do sistema de captação, das EEATs e da ETA, o que ocasiona danos em seus equipamentos e estruturas.	Falha no abastecimento/falta d'água	1, 2, 3, 4, 7, 8, 11		
Índices pluviométricos intensos	Deslizamentos e/ou movimentação de terra que podem atingir tubulações e estruturas localizadas à jusante, gerando o entupimento desses sistemas.	Falha no abastecimento/falta d'água	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12		
Interrupção prolongada de energia elétrica nas instalações de água	Interrupção da captação e do tratamento de água bruta.	Falha no abastecimento/falta d'água	1, 2, 3, 4, 5, 11		
Contaminação dos mananciais	Redução da qualidade da água tornando o uso impróprio e/ou inviável.	Falha no abastecimento/falta d'água	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11		
Períodos de seca prolongada	Redução da oferta, ocasionando redução de vazões.	Falha no abastecimento/falta d'água	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11		
Vandalismos e/ou sinistros	Desequilíbrio no sistema advindo de anomalias	Falha no abastecimento/falta d'água	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		
Medidas Emergenciais (Respostas)			Atores responsáveis		
			PM	PS	Outros
1	Análise e adaptação de plano de ação às características da ocorrência.			X	
2	Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa Civil.		X	X	X

Medidas Emergenciais (Respostas)		Atores responsáveis		
		PM	PS	Outros
3	Paralisação temporária dos locais atingidos e do próprio abastecimento, até que voltem às condições normais de funcionamento.	X	X	
4	Disponibilizar caminhões pipa para fornecimento emergencial de água.	X	X	
5	Sinalizar e isolar a área atingida como medida preventiva de acidentes.	X	X	
6	Solicitar à concessionária de energia elétrica geradores de emergência na falta continuada de energia.		X	
7	Controlar a água disponível nos reservatórios e aplicar rodízio de abastecimento.		X	X
8	Reparo das instalações e estruturas comprometidas.		X	X
9	Contratar empresa em caráter de emergencial		X	
10	Realizar descarga de rede.		X	X
11	Realizar manobras de rede.		X	X
12	Mobilização da equipe de plantão e de equipamentos extras.		X	
13	Contatar à Polícia em situações de vandalismos e/ou sinistros.		X	X

PM: Prefeitura Municipal.

PS: Prestador de Serviços.

Vale ressaltar que os impactos listados são referentes aos efeitos imediatos causados pelos elementos propulsores e as ações listadas são respostas instantâneas para evitar maiores transtornos. Ou seja, não estão listados efeitos de longo prazo, como por exemplo, possíveis conflitos políticos em períodos de seca e prováveis aumentos tarifários decorrentes da contaminação dos mananciais, advindos do aumento das despesas com tratamento.

➤ Sistema de Esgotamento Sanitário

O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) é composto por coleta, tratamento e disposição final dos efluentes. É um componente do saneamento básico que precisa de mais atenção, haja vista os percentuais insatisfatórios de cobertura de coleta e tratamento de esgoto no país. Indubitavelmente, o incorreto manejo de efluentes corrobora para a proliferação de doenças e contaminação do meio ambiente e, portanto, tais fatores evidenciam a necessidade de coletar, tratar e destinar o esgoto da maneira adequada.

Para que esse sistema não seja comprometido por imprevistos e/ou acidentes, é importante estimar possíveis empecilhos e planejar ações de emergência e contingência que reduzam ou anulem seus impactos; para tanto, foi construída uma matriz PEIR para o SES (Quadro 11).

Quadro 11 – Matriz PEIR para o SES

Pressão	Estado	Impacto	Resposta
Interrupção prolongada de energia elétrica nas instalações de esgoto	Interrupção do funcionamento das EEEs e ETEs	Extravasamento de esgoto em estações elevatórias, falha em todo o sistema de tratamento de esgoto	1, 2, 3, 7, 8, 9
Lançamento indevido de águas pluviais em redes coletoras de esgoto e obstruções em coletores de esgoto	Sobrecarga do sistema	Ocorrência de retorno de esgotos em imóveis	1, 3, 5, 7, 9
Índices pluviométricos intensos	Deslizamentos e/ou movimentação de terra que podem atingir tubulações e estruturas da ETE, além dos emissários e das tubulações de recalque	Comprometimento do tratamento de efluentes	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
Vandalismos e/ou sinistros	Desequilíbrio no sistema advindo de anomalias	Problemas na coleta e/ou no tratamento de esgoto	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Medidas Emergenciais (Respostas)		Atores responsáveis		
		PM	PS	Outros
1	Análise e adaptação de plano de ação às características da ocorrência.		X	
2	Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa Civil.	X	X	X
3	Paralisação temporária dos locais afetados, até que sejam reestabelecidas as condições normais de funcionamento.	X	X	
4	Sinalizar e isolar a área atingida como medida preventiva de acidentes.	X	X	
5	Reparo das instalações e estruturas comprometidas.		X	X
6	Contratar empresa em caráter de emergencial.		X	
7	Mobilização da equipe de plantão e de equipamentos extras.		X	
8	Instalar tanque de acumulação para armazenamento do esgoto durante o período de interrupção do sistema de tratamento de forma a evitar extravasamentos e, consequentemente, a contaminação solo e a água.		X	
9	Execução dos trabalhos de limpeza e desobstrução.	X	X	
10	Contatar a concessionária de energia elétrica.		X	
11	Contatar a Polícia em situações de vandalismos e/ou sinistros.		X	X

PM: Prefeitura Municipal.

PS: Prestador de Serviços.

7. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

7.1. experiência do Planejamento Setorial do País

Os baixos índices de cobertura dos serviços de saneamento básico, principalmente do esgotamento sanitário, ainda são fatores persistentes no Brasil. Tal conjuntura torna a universalização dos serviços de saneamento um desafio nacional.

Dentre os instrumentos definidos pelo marco regulatório, está o plano de saneamento básico, que traça metas e estratégias de universalização, traduzidas por meio de programas, projetos e ações.

Desde 2007, milhares de planos foram elaborados no âmbito municipal, porém não tiveram a eficácia desejada em função de diversos fatores, dentre eles, destacam-se: a ausência de capacidade de gestão por parte dos órgãos municipais, a “pulverização de investimentos”, a não uniformização de indicadores e a carência de profissionais com capacidade técnica para gerir o planejamento e a própria execução dos PMSBs (IPEA, 2020¹⁸⁴; Sobrinho e Galvão Jr, 2021¹⁸⁵).

Além disso, focando no conteúdo dos planos, uma das principais fragilidades encontradas em relação aos programas, projetos e ações foi o fracionamento de metas em diversos programas, tornando-os dispersos e sem foco na universalização.

Essa conjuntura ocasiona também a denominada “pulverização de investimentos”, onde os recursos financeiros são destinados para diversas ações em quantidades insuficientes e, muitas vezes, de maneira descontínua¹⁸⁶. Tais fatores são altamente prejudiciais para o andamento e efetivação do planejamento setorial.

Também no âmbito do planejamento federal, destaca-se o planejamento incipiente, deficiente de programas, projetos e ações que se concentrem em eixos prioritários e exequíveis. Tais fatores são agravados pela segregação de diversas instâncias governamentais, ministérios e órgãos federais que operam no âmbito do saneamento. De acordo com o TCU¹⁸⁷, existe dispersão e sobreposição de responsabilidades nas ações de saneamento básico, inclusive no campo do PPA, que resultam na pulverização de programas e ações. Tal pulverização é altamente perceptível quando se analisam os programas e ações

¹⁸⁴ Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: Regulação e investimento no setor de saneamento no Brasil: trajetórias, desafios e incertezas. Brasília: IPEA, 2020. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10222/1/td_2587.pdf>. Acesso em 03 jul. 2021

¹⁸⁵ Basílio Sobrinho, G.; Galvão Jr. A. C. O desafio do Planejamento Setorial. Revista Regulação em Foco, v. 1, n. 1, 2021.

¹⁸⁶ Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: Regulação e investimento no setor de saneamento no Brasil: trajetórias, desafios e incertezas. Brasília: IPEA, 2020

¹⁸⁷ Tribunal de Contas da União. Auditoria operacional nas ações federais relativas ao esgotamento sanitário. Brasília: TCU, 2016.

de PPAs passados. No PPA federal de 2008-2011, por exemplo, existiam 25 programas referentes ao saneamento básico com 696 ações¹⁸⁸.

Diferentemente das experiências relatadas anteriormente, o Plano Nacional de Saneamento Básico, revisado em 2019, adotou a estratégia de elaborar uma quantidade sucinta de (3) programas, evidenciando que: *“a proposta de um número reduzido de programas baseia-se no princípio da máxima convergência das ações dos diversos atores institucionais com atuação em saneamento básico”*. Dessa forma, os programas tendem a ser mais objetivos, potentes, reconhecidos e persistentes, o que corrobora para facilitar o foco na aplicação e controle continuados. Já o PPA atual (2019-2023), relacionado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, por exemplo, contém apenas seis programas, o que aponta para uma tendência de planejamentos mais focados.

Por fim, a associação dos fatores supracitados e de tantos outros, torna aconselhável a elaboração de PPAs compactos, focados e sem fragmentação. Além disso, é importante viabilizar a criação de programas, projetos e ações mais simplificados, ponderando a frágil estrutura de gestão dos municípios de pequeno porte.

7.2. Premissas e Diretrizes para os PPA's dos Planos de Saneamento Regionais da Bahia

Para que os programas, projetos e ações sejam bem elaborados e aplicados, é importante que haja um discernimento geral acerca das definições de cada termo (**Figura 9**). No presente produto, será adotada a abordagem conceituada por Galvão Júnior *et al.* (2012)¹⁸⁹, o qual define:


- a) **Programas:** são referentes ao esboço geral de finalidade abrangente, que determina táticas e métodos de maneira estratégica para que seja possível concretizar as metas e os objetivos pré-determinados.
- b) **Projetos:** possuem escopo reduzido e são referentes aos elementos pertencentes a cada programa, com atributos particulares e autônomos, ou seja, trata-se de itens dos programas que podem atuar de maneira independente dos demais, podendo conter ou não ligação com os outros projetos do mesmo programa.

¹⁸⁸ Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: Regulação e investimento no setor de saneamento no Brasil: trajetórias, desafios e incertezas. Brasília: IPEA, 2020. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10222/1/td_2587.pdf>. Acesso em 03 jul. 2021.

¹⁸⁹ Galvão Jr, A.C.; Basílio Sobrinho, G.; Caetano, A.C. Painel de indicadores para planos de saneamento básico. In: PHILIPPI JR, A.; GALVÃO JR, A.C. (Eds.). Gestão do saneamento básico: abastecimento de água e esgotamento sanitário. Barueri-SP: Manole, 2012.

- c) **Ações:** de escopo ainda mais reduzido, são itens específicos dos projetos e possuem maior foco de execução.

Figura 9 – Representação esquemática do modelo de programas, projetos e ações

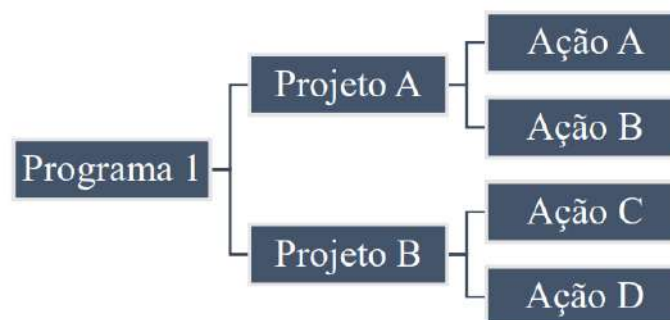

Os programas, projetos e ações foram elaborados com o objetivo de buscar soluções para os problemas encontrados no diagnóstico da Microrregião do Sisal-Jacuípe. Nesse cenário, também são considerados os fatores agravantes previstos no prognóstico, que perpassam através do horizonte temporal de trinta e cinco anos, como o aumento da demanda pelos serviços de saneamento básico e a intensificação do adensamento urbano que dificultam a universalização do acesso.

Para que os objetivos e metas de universalização sejam alcançados, devem ser propostos programas, projetos e ações de: caráter imediato ou emergencial (até 3 anos), curto prazo (de 4 a 8 anos), médio prazo (de 9 a 12 anos), e longo prazo (de 13 a 35 anos). Entretanto, foi necessário realizar algumas adaptações nos horizontes temporais a fim de possibilitar a concordância cronológica com o art. 11-B da Lei Nº 11.445/2007, o qual estabelece que:

Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033.

Dessa forma, as medidas estipuladas no presente relatório seguem os seguintes prazos de efetivação:

- Imediato ou emergencial: até 2023
- Curto prazo: de 2024 a 2028
- Médio prazo: de 2029 a 2033
- Longo prazo: de 2034 a 2055

Conforme mencionado anteriormente, o Cenário 1, considerado otimista, foi o escolhido como base para a construção dos PPAs, tanto para o componente de Abastecimento de Água quanto para o componente de Esgotamento Sanitário, por apresentar prospecções que garantem o atingimento das metas de universalização definidas pelo art. 11-B da Lei Nº 14.026/2020, além do aumento da eficiência técnica-operacional, traduzida na redução de perdas e das interrupções no fornecimento de água, melhoria da qualidade da água distribuída e no processo de tratamento dos esgotos, bem como em termos de eficiência energética.

Neste cenário escolhido, o novo padrão de contrato de prestação dos serviços, estabelecido pelo art. 10-A da Lei Nº 14.026/2020, exigirá que as metas de universalização, sejam de expansão dos serviços, sejam de qualidade e de eficiência, deverão constar como cláusulas essenciais do instrumento de contratação, e serão acompanhadas pela entidade reguladora. Portanto, trata-se de uma mudança de paradigma em relação aos atuais contratos de programa, cujas metas e investimentos, de maneira geral, apresentavam horizontes temporais muito curtos, e cujo *enforcement* por parte da entidade reguladora, era limitado.

Por fim, importante destacar que, para os prestadores objeto de contrato, a capacidade de atendimento às metas de universalização deverá ser comprovada nos termos do Decreto Federal Nº 10.710/2021.

Segundo a Cenarização da MSB, com relação ao índice de atendimento de água, a meta de universalização de 99% é atingida já no ano de 2028, antes do prazo estipulado pela referida Lei. Isto se deve ao maior impacto dos investimentos nas melhorias operacionais, reposições de sistemas, não demandando tanto investimento e esforço na elaboração de projetos e novos sistemas. Cabe ressaltar que, em geral, os ativos de água foram construídos nas décadas de 1970 e 1980 e, que próximos ao fim de sua vida útil, necessitam de melhorias e/ou serem repostos.

Já no tocante ao índice de atendimento de esgoto, diferente do abastecimento de água, a meta de universalização de 90%, será atingida no ano de 2033, ainda assim estando em conformidade com o novo marco regulatório. Isto se deve ao maior montante de investimentos estimados em relação ao abastecimento de água, e pela necessidade e maior esforço na elaboração e maturação de projetos e obras para a construção de novos sistemas, além da reposição e melhoria nos já existentes, cujos prazos de licenciamento e de contratação dos recursos são, em geral, mais demorados em relação ao abastecimento de água. Importante ainda ressaltar que o déficit de esgotamento sanitário é bem maior que o de

abastecimento de água, o que demandará um volume de investimentos bastante superior ao de abastecimento de água.

Diferentemente da Cenarização da MSB, que utilizavam dados do SNIS 2020, ano base 2019, os dados utilizados para a cenarização do atendimento de água e esgotamento sanitário na situação atual (2020) foram calculados com base na população atendida fornecida pelo prestador de serviço (SAAEs, Prefeitura, EMBASA) de cada município da MSB/SIJ. Já nos demais anos, os índices de atendimento de água e esgotamento sanitário foram projetados. As **Figuras 10, 11, 12 e 13** apresentam mapas da MSB/SIJ para o abastecimento de água com a cenarização escolhida para o atendimento à universalização da prestação dos serviços, ao longo do horizonte de planejamento, ou seja, representando a situação atual, o curto prazo, médio prazo e longo prazo. De maneira similar, as **Figuras 14, 15, 16 e 17** apresentam mapas para o esgotamento sanitário com a cenarização escolhida.

Figura 10 – Cenarização do índice de atendimento por abastecimento de água da MSB/SIJ – Situação atual (2020)

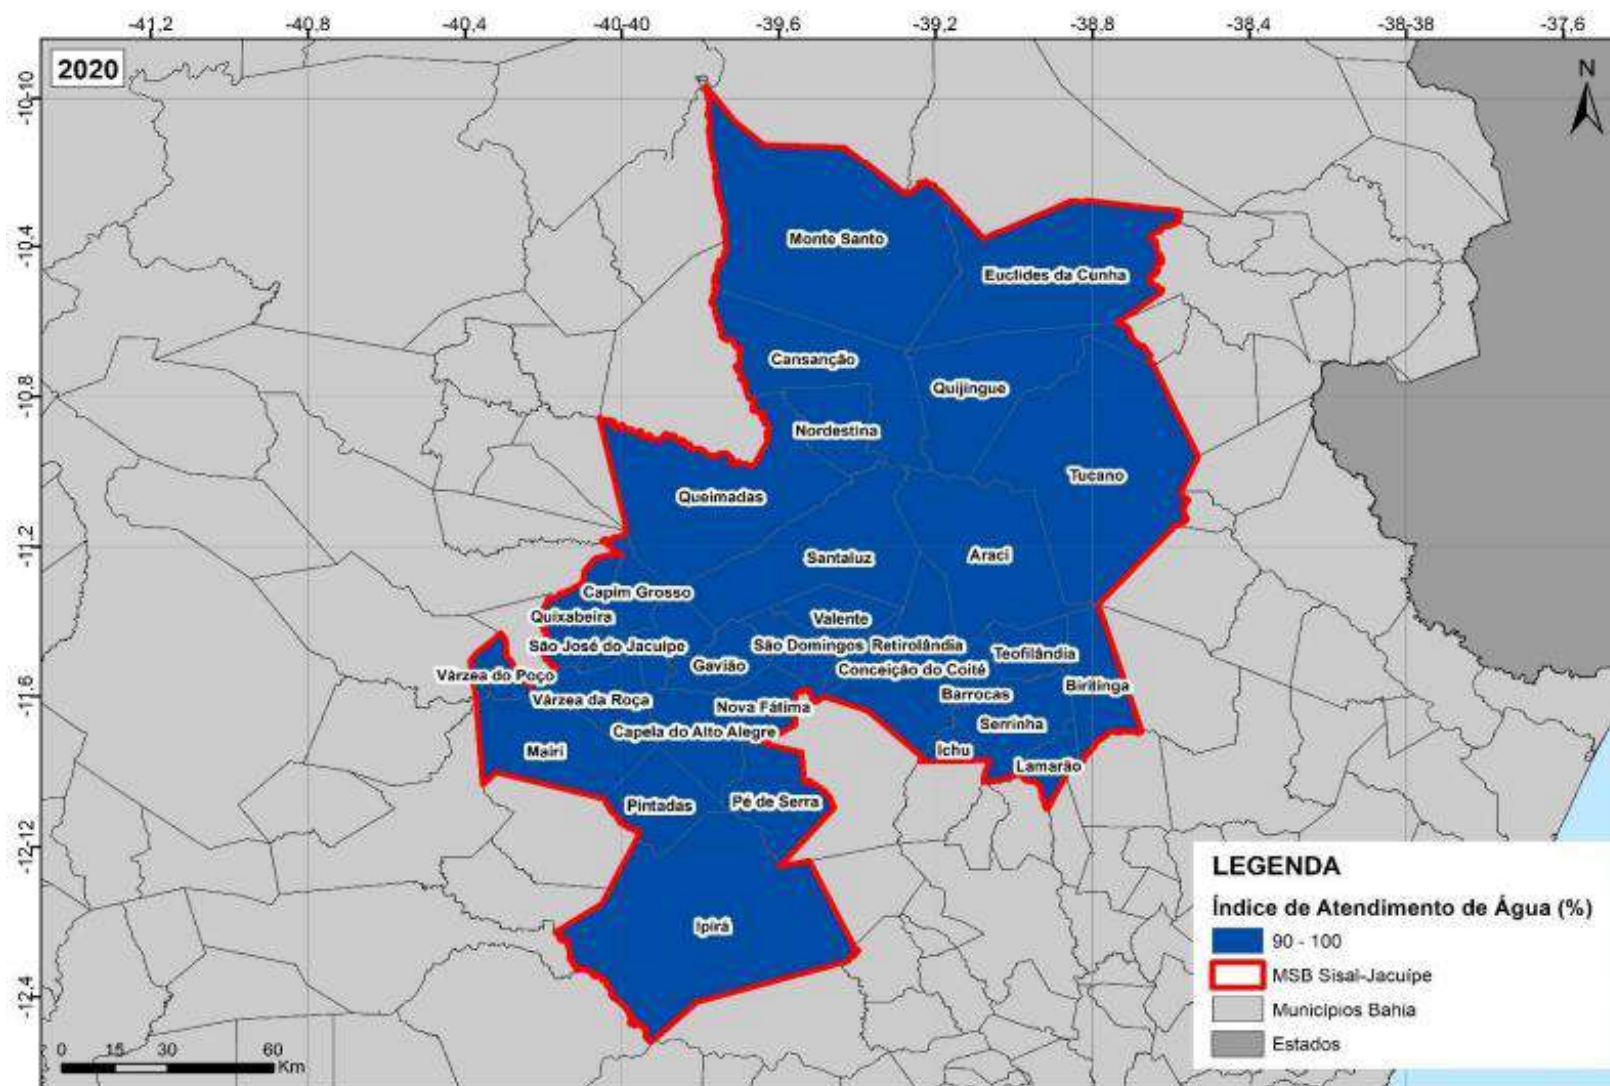


Figura 11 – Cenarização do índice de atendimento por abastecimento de água da MSB/SIJ – Curto prazo (2024-2028)

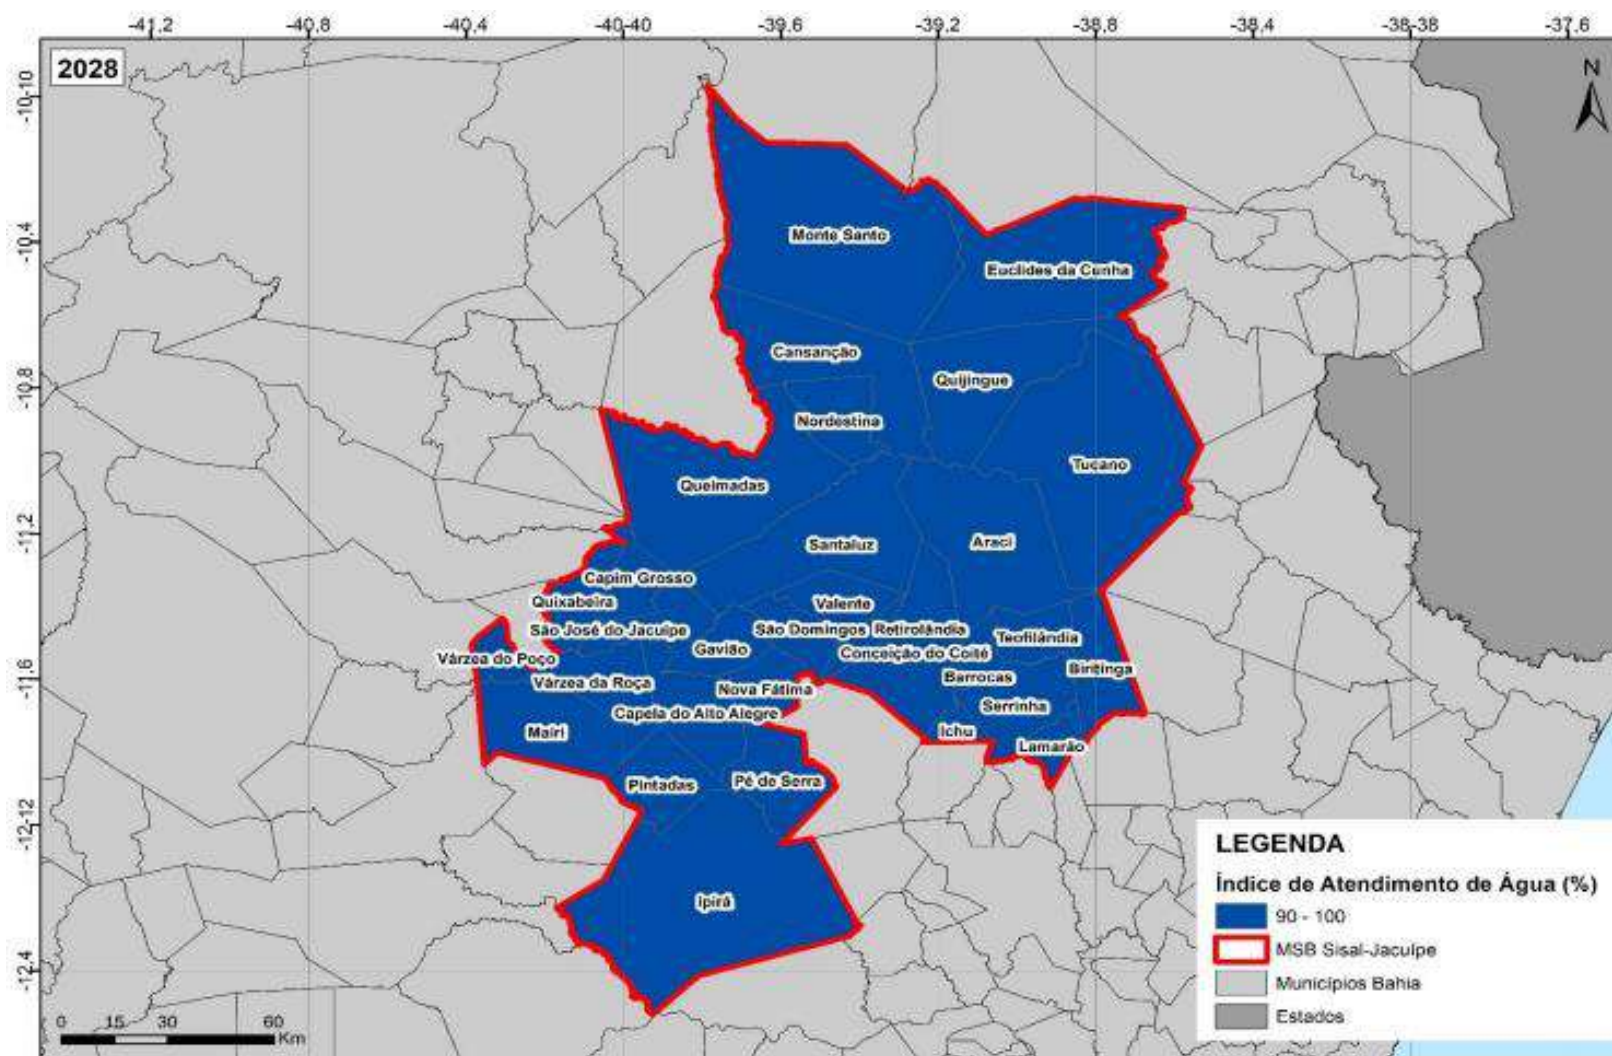


Figura 12 – Cenarização do índice de atendimento por abastecimento de água da MSB/SIJ – Médio prazo (2029-2033)

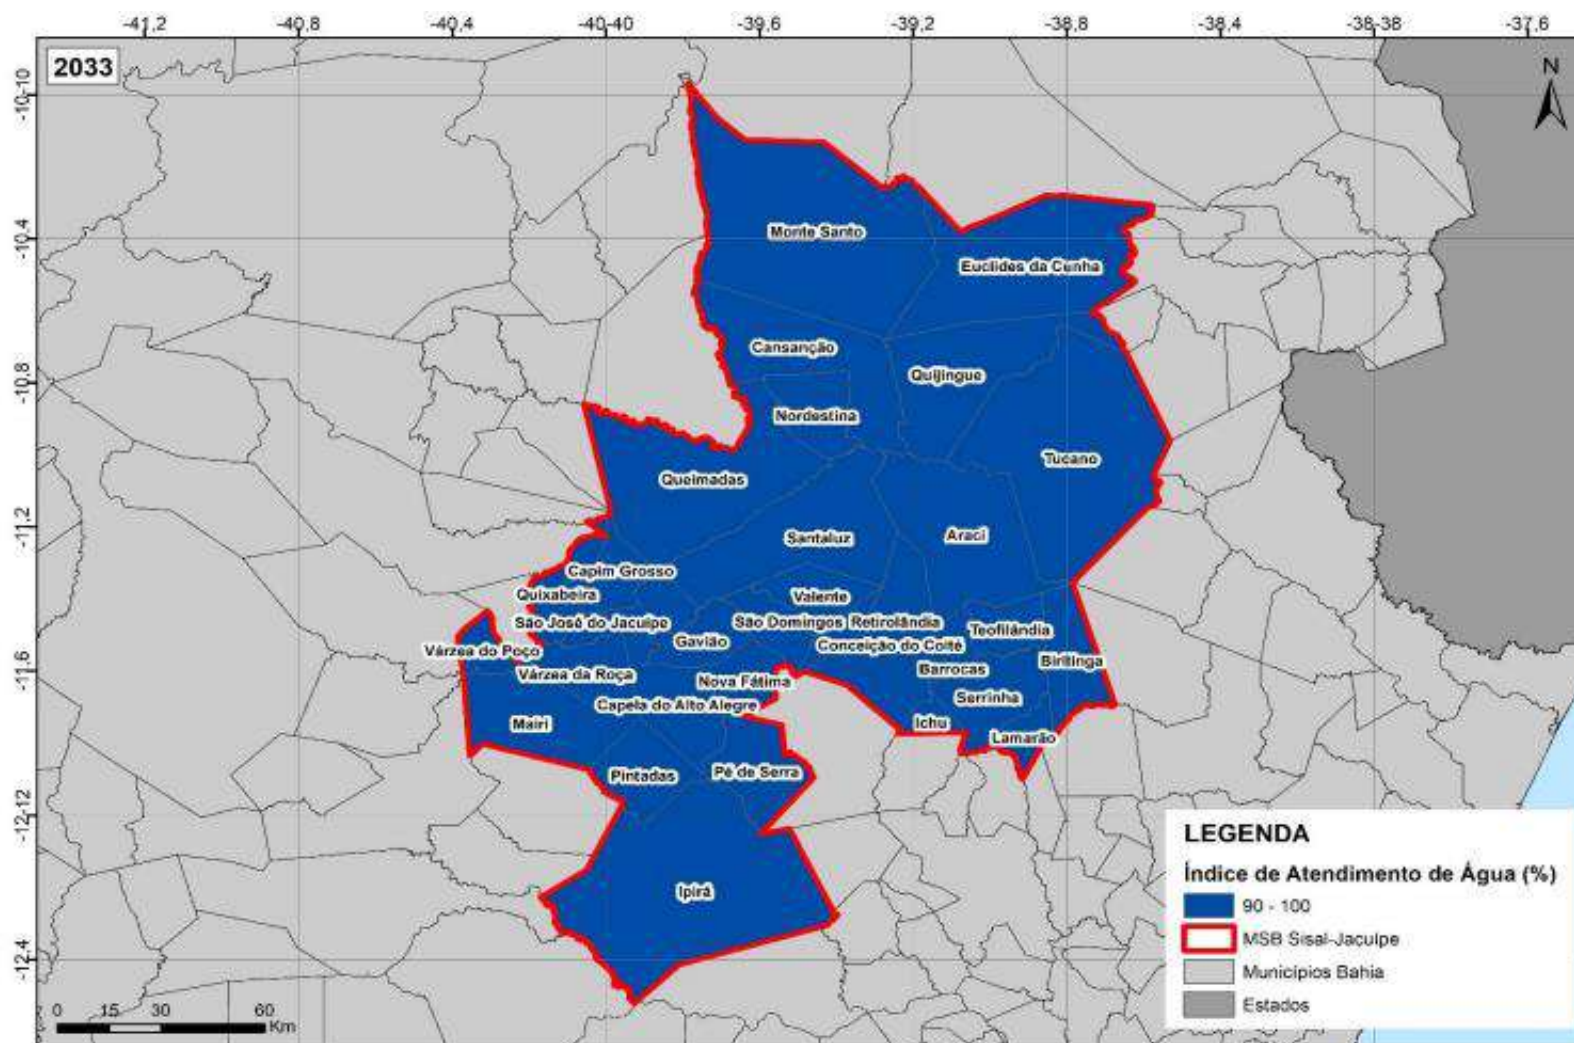


Figura 13 – Cenarização do índice de atendimento por abastecimento de água da MSB/SIJ – Longo prazo (2034-2055)

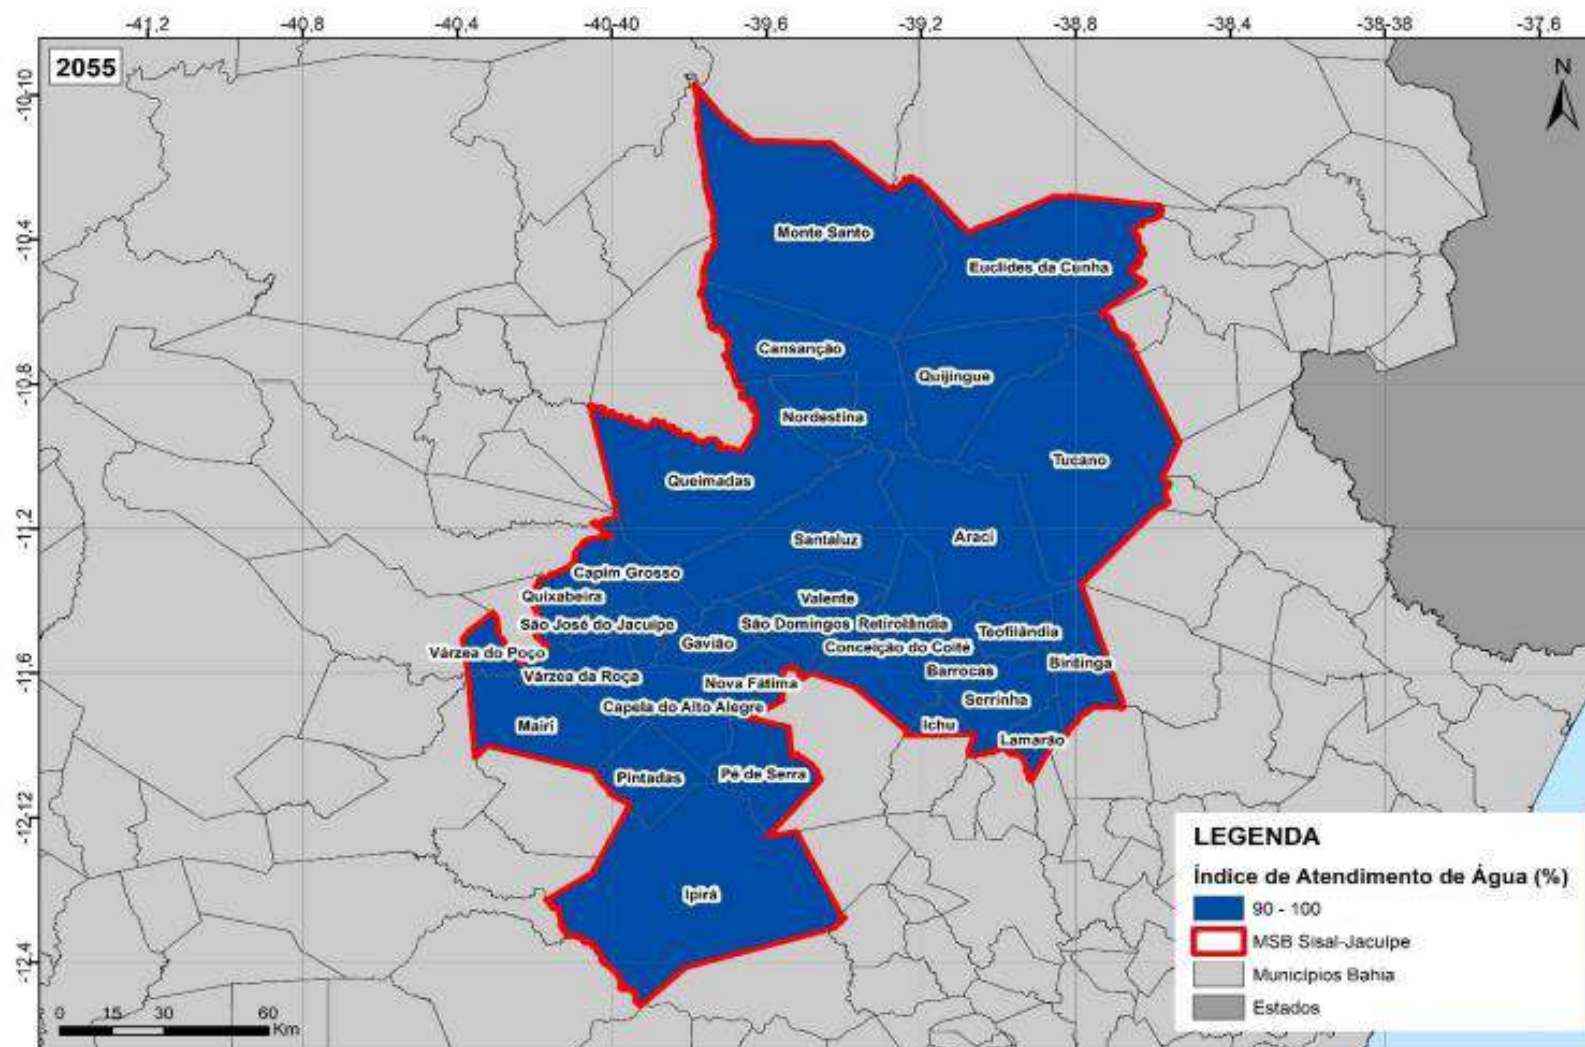


Figura 14 – Cenarização do índice de atendimento por esgotamento sanitário da MSB/SIJ – Situação atual (2020)

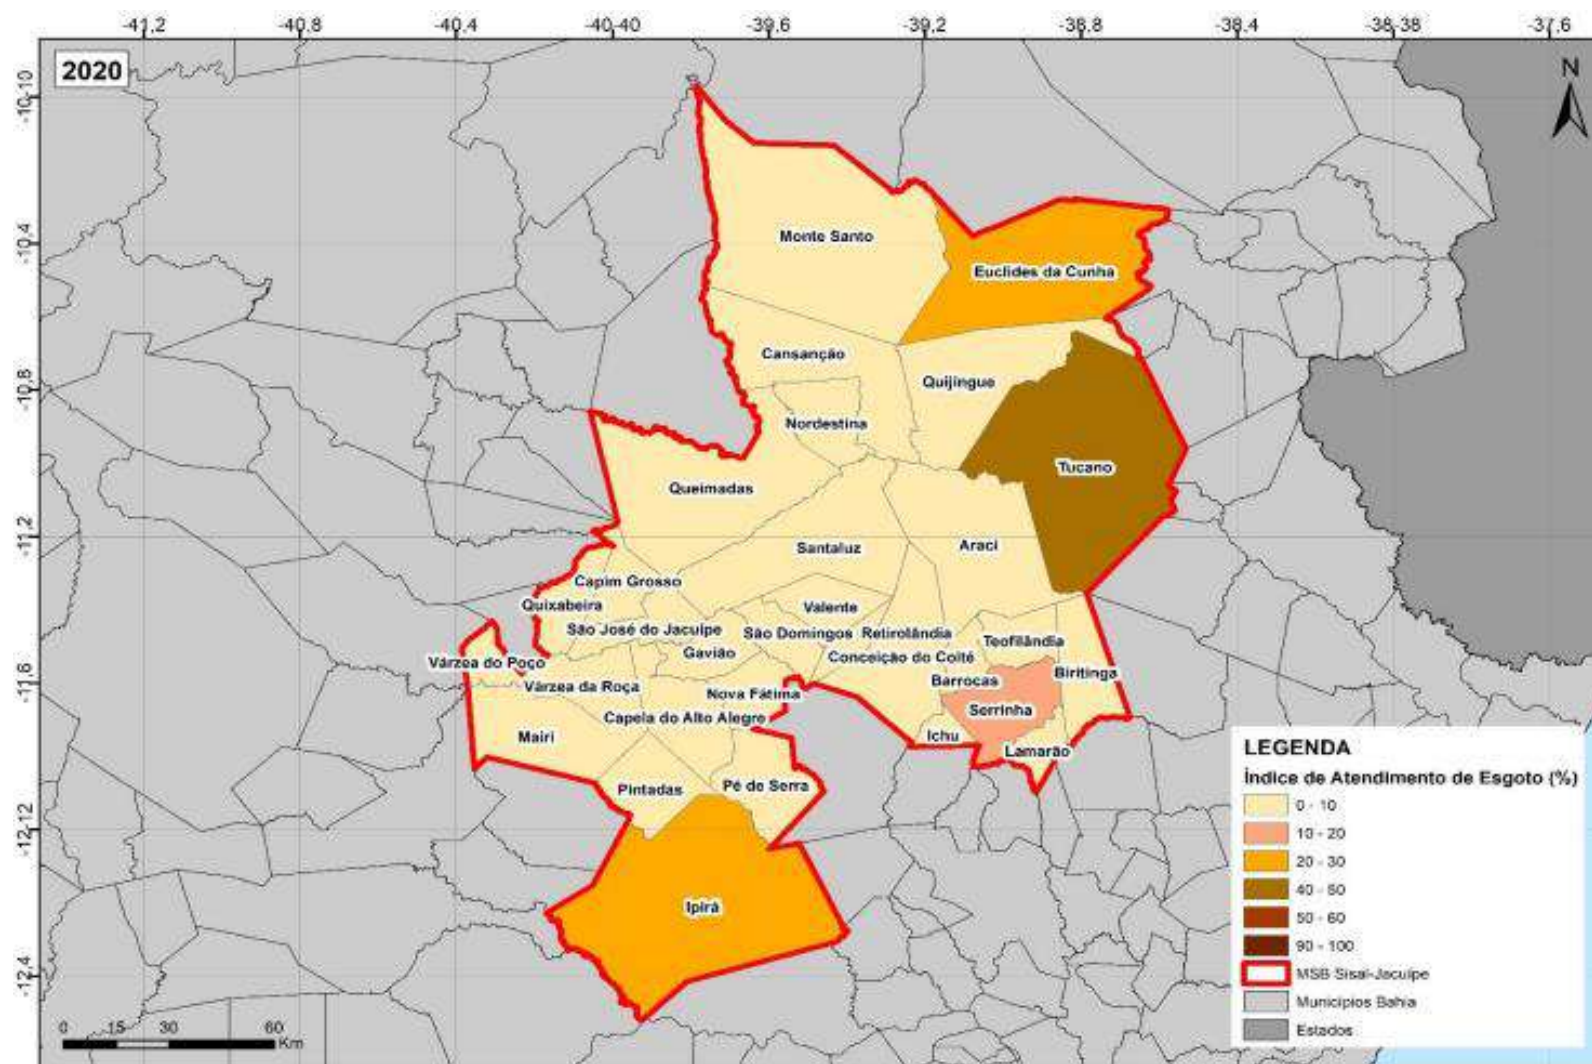


Figura 15 – Cenarização do índice de atendimento por esgotamento sanitário da MSB/SIJ – Curto prazo (2024-2028)

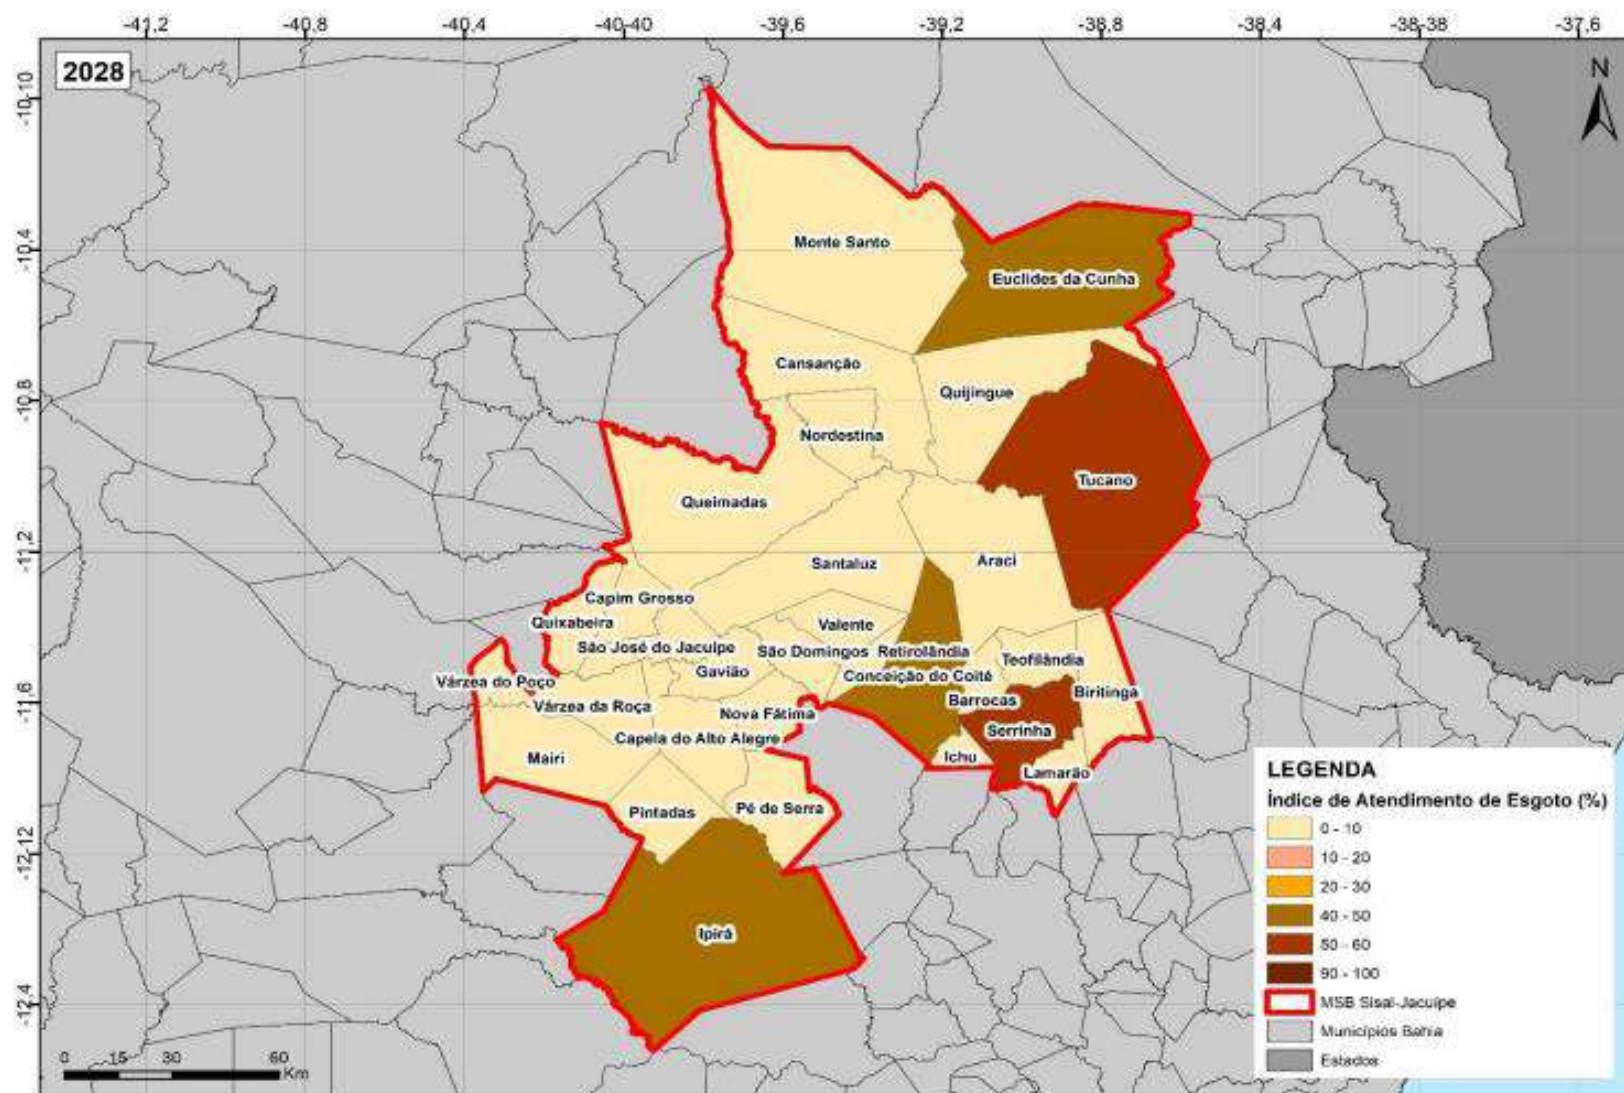


Figura 16 – Cenarização do índice de atendimento por esgotamento sanitário da MSB/SIJ – Médio prazo (2029-2033)


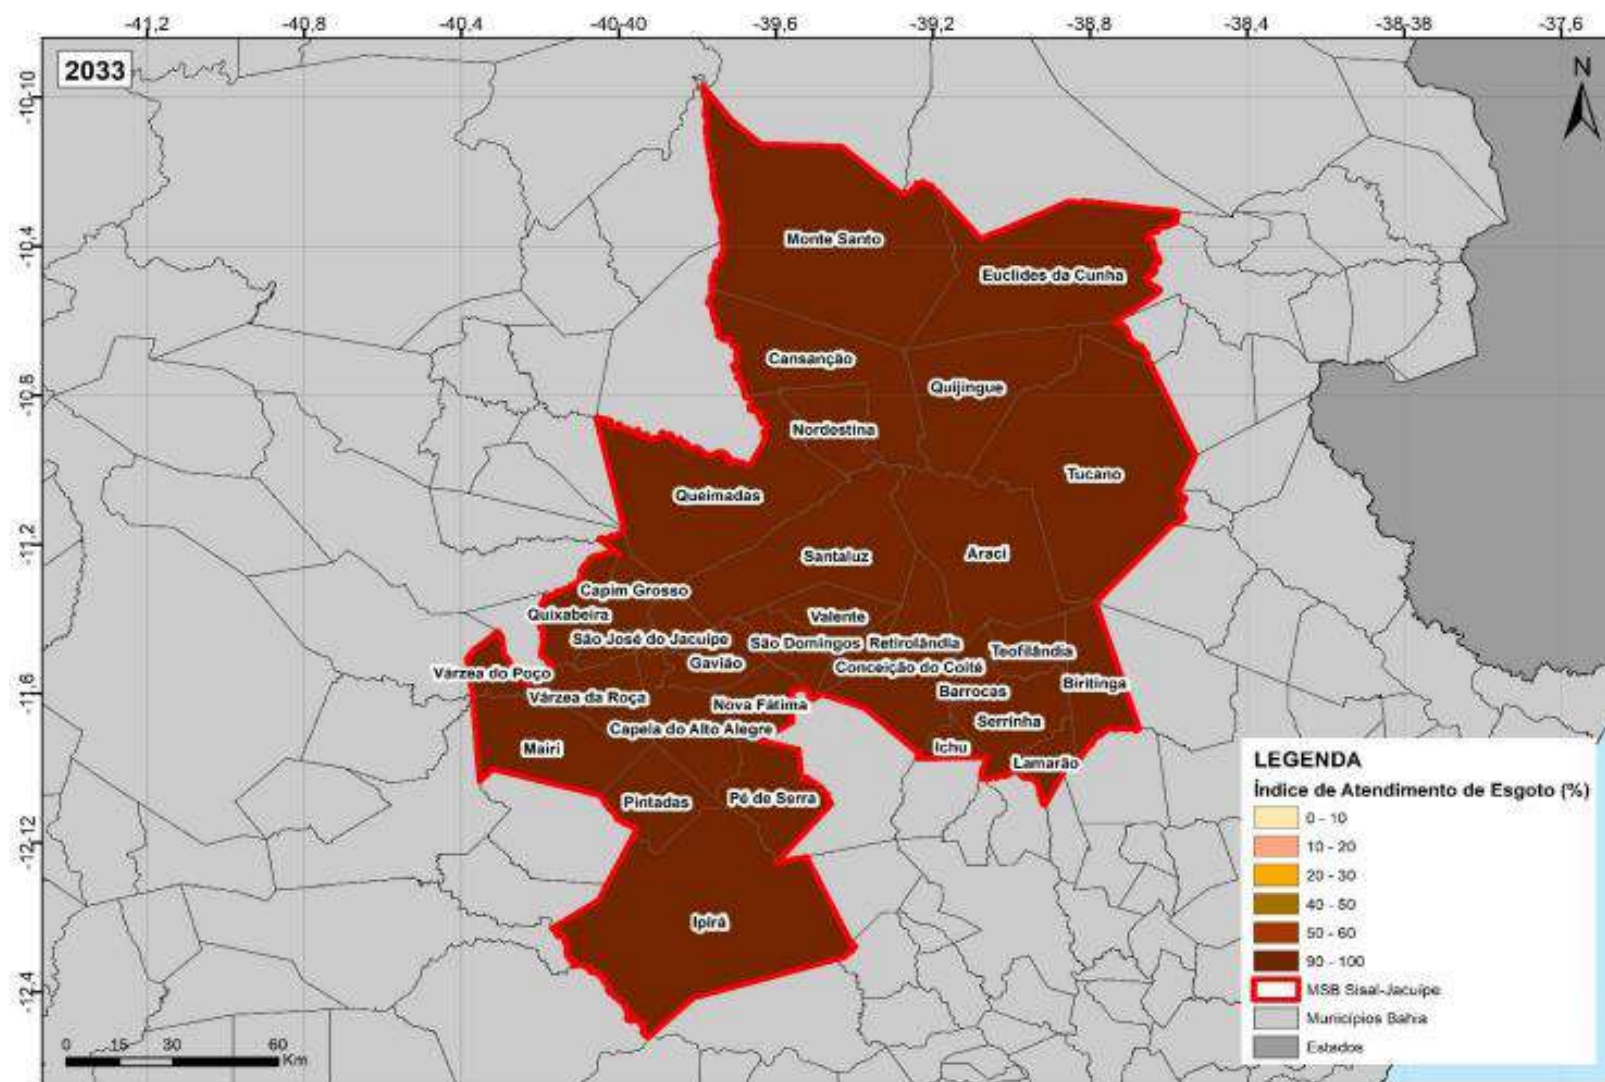


Figura 17 – Cenarização do índice de atendimento por esgotamento sanitário da MSB/SIJ – Longo prazo (2034-2055)

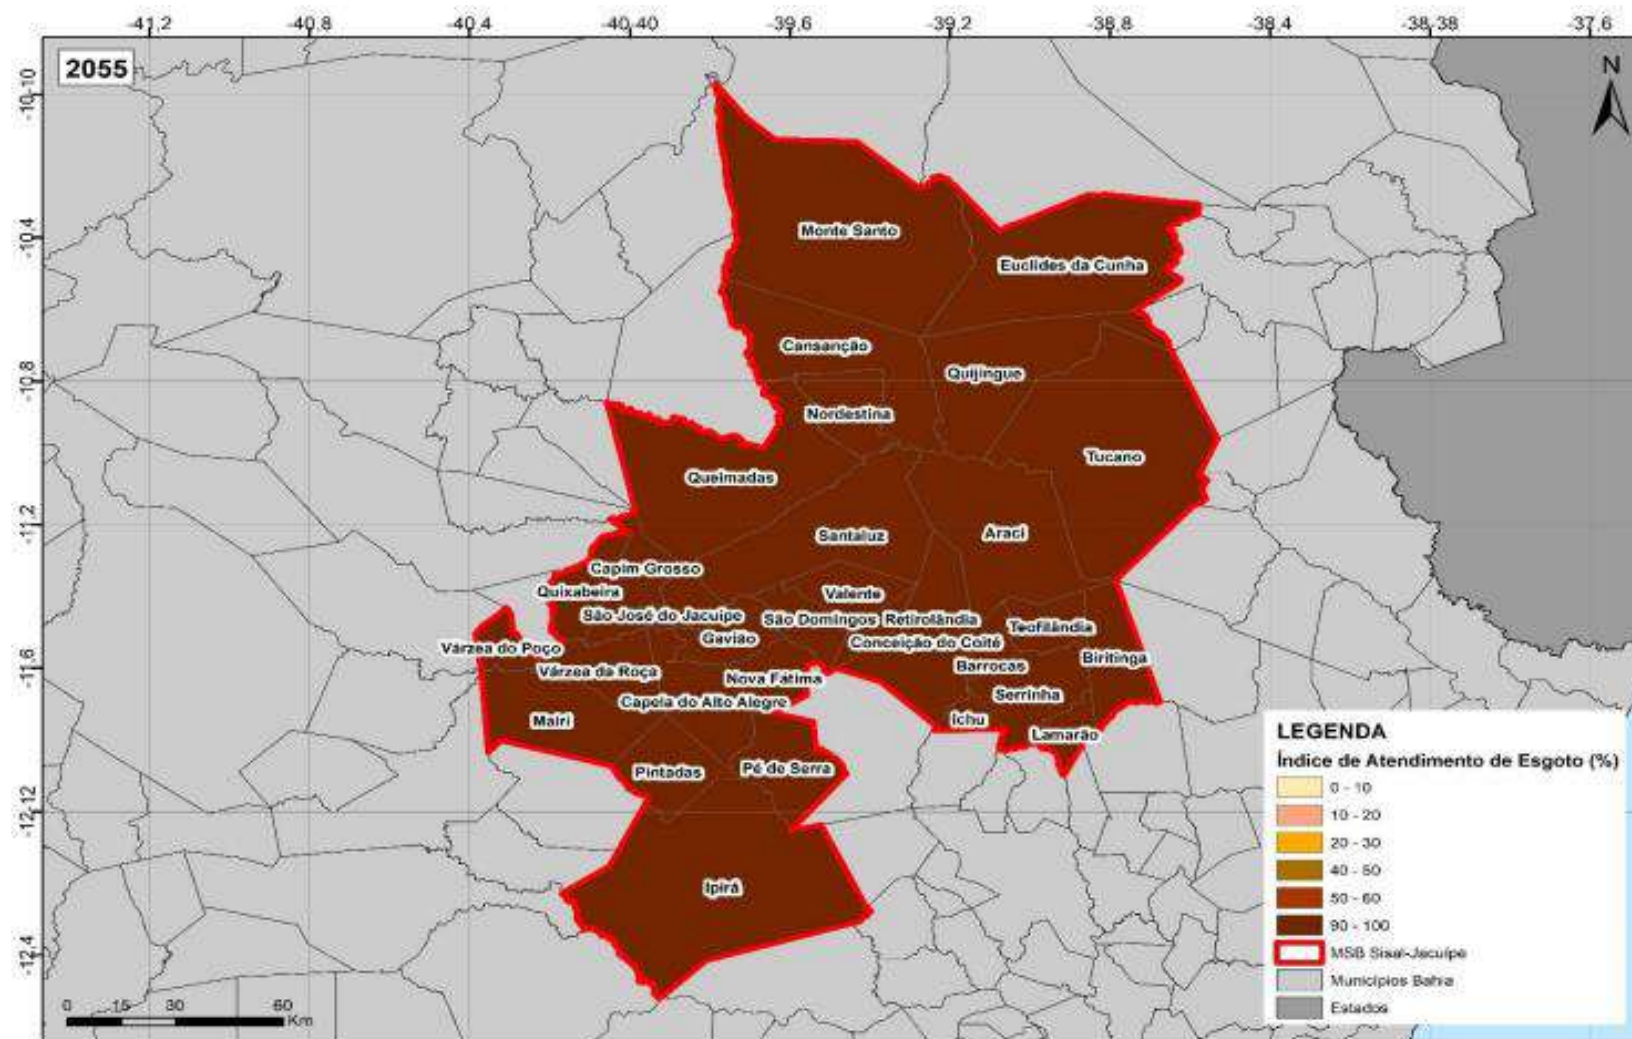

O alcance da universalização considera a disponibilidade orçamentária e a viabilidade técnica, bem como as prioridades de melhoria apontadas previamente neste prognóstico. Vale salientar que, a execução satisfatória dos programas aqui apresentados depende, também, da cooperação entre os municípios e o estado em termos institucionais, operacionais, sociais e econômicos. Além disso, o plano estabelece medidas estruturais e estruturantes¹⁹⁰:

- a) Medidas estruturais:** são referentes às intervenções no meio físico, como a execução de obras e a obtenção de equipamentos para SAA e SES. São essenciais para potencializar a cobertura dos serviços e para proteger a população dos riscos epidemiológicos, sanitários e patrimoniais.
- b) Medidas estruturantes:** são referentes à organização da gestão, ao apoio político e gerencial que dão suporte à prestação dos serviços. O investimento em medidas estruturantes resultará na eficiência, efetividade e sustentação medidas estruturais. Em suma, são essenciais para o aperfeiçoamento da administração e para a promoção de melhorias continuadas nas estruturas físicas.

Vale destacar que, a composição dos programas, projetos e ações propostos também se baseia no princípio da equidade que proporciona a mitigação de “*diferenças evitáveis, desnecessárias e injustas*”, realizando procedimentos iguais para os iguais (equidade horizontal) e desigual para os desiguais (equidade vertical). Nesse contexto, são estabelecidas políticas públicas que focalizam nas particularidades territoriais, como zonas rurais ou comunidades isoladas que, geralmente, possuem acesso precário aos serviços de saneamento básico, e para as quais, o presente estudo apresenta diretrizes gerais para sua universalização.

Ademais, é considerado o princípio da integralidade, que orienta a elaboração de programas que viabilizam o fornecimento simultâneo dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Nesse viés, os programas são desenvolvidos de acordo com unidades territoriais que oportunizam um manejo integral dos componentes do saneamento básico nos territórios da MSB/SIJ, que podem ser municípios, bacias hidrográficas, assentamentos precários e ocupações espontâneas, ou qualquer outra divisão espacial que favoreça a gestão integrada dos componentes do saneamento dentro da Microrregião.

¹⁹⁰ BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional e Secretaria Nacional de Saneamento. Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB): Mais saúde com qualidade de vida e cidadania. Brasília: PLANSAB, 2019.

Com base em tais princípios, é proposta a implementação de três programas que propiciam um maior foco e dedicação na efetivação das ações propostas (**Figura 18**).

Figura 18 – Diagrama dos programas propostos



Os Programas de ordem estrutural foram divididos em dois, a saber: Água Estrutural e Esgoto Estrutural. Já os Projetos relacionados a estes programas estruturais foram organizados em quatro tipos:

- a) Sistema Novo: corresponde aos sistemas que ainda não contêm atendimento regular de água ou de esgoto, e precisarão implantar um sistema totalmente novo, ou seja, possuem taxas de atendimento de água e/ou esgoto nulas;
- b) Expansão do Sistema: corresponde aos projetos de ampliação de um sistema pré-existente. Exemplo disso, seria a ampliação da capacidade de reservação de 100 para 150m³;
- c) Melhoria Operacional/Reposição do Sistema: corresponde aos projetos de aprimoramento dos sistemas existentes, seja com a adição de equipamentos que potencializem seu funcionamento ou com a substituição de materiais. Como exemplo tem-se a instalação de conjunto motobomba; substituição de trechos de rede de distribuição de água;
- d) Projetos: Como o próprio nome sugere, diz respeito aos estudos e projetos necessários para a concretização das metas.

As ações e os respectivos detalhamentos, contemplam as unidades dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ou seja:

- a) Ações de Água Estrutural: Captação, Adução, Elevatória, Tratamento, Reservação, Rede de Distribuição, Ligação Domiciliar e Hidrometração;


- b) Ações de Esgoto Estrutural: Ligação Domiciliar, Coleta, Elevatória/Recalque e ETE/Emissário.

Dessa forma, foram construídos PPAs estruturais de água e esgoto conforme as representações esquemáticas das **Figuras 19 e 20**, respectivamente.

Figura 19 – Programas, projetos e ações do Sistema de Abastecimento de Água



Figura 20 – Programas, projetos e ações do Sistema de Esgotamento Sanitário

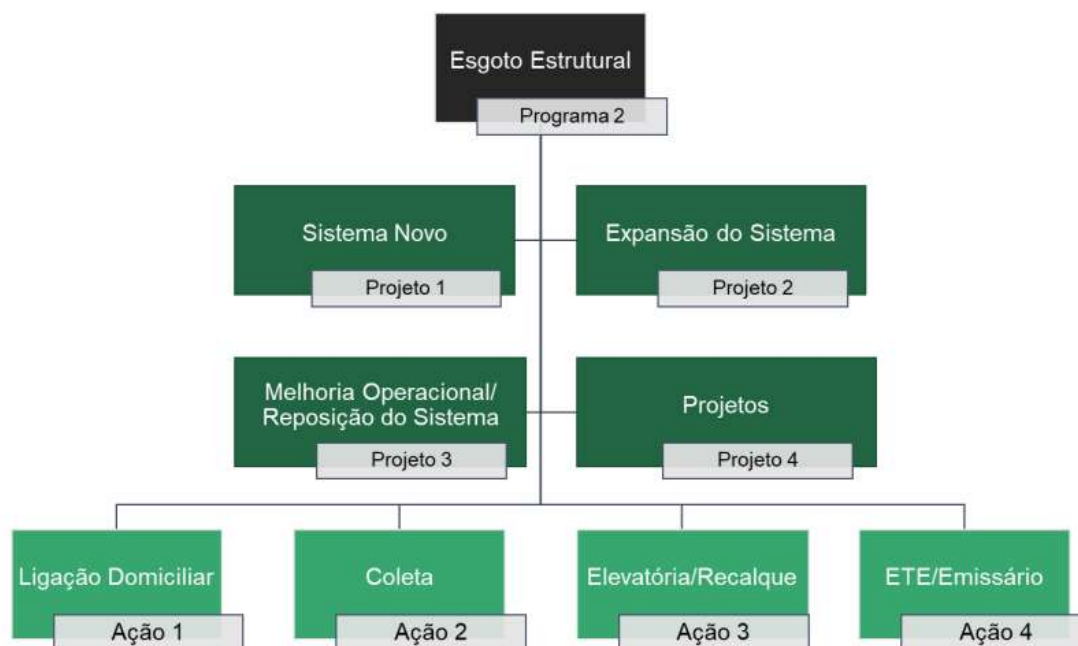

Além disso, as ações dos programas estruturais e seus detalhamentos são classificados quanto à origem, em CP, PR e EVTE; sendo **CP** uma ação extraída do Contrato de Programa da EMBASA (quando existente), **PR** uma ação planejada pelo Prognóstico Municipal (**Tomo III**) e **EVTE**, o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica para atender as necessidades específicas de alguns municípios. Essas considerações também visam diferenciar as bases de custos utilizadas.

Já o programa de Gestão Setorial contém medidas estruturantes para o abastecimento de água e esgotamento sanitário. Tais medidas são essenciais para o aperfeiçoamento da gestão e para a promoção de melhorias continuadas nas estruturas físicas, e de acordo com o PLANSAB, elas podem ser divididas em dois eixos: gestão dos serviços; que está diretamente relacionado ao reconhecimento e legitimação das demandas e planejamento dos meios para atendê-las; e educação e participação social que envolve formação, qualificação, sensibilização, transparência e fortalecimento dos atores setoriais. Este programa é de cunho estruturante e foi proposto com o objetivo de aperfeiçoar a eficiência e a qualidade da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

As medidas estruturantes são uma importante ferramenta para o avanço da política setorial, uma vez que elas vinculam análises, planos e programas e reforçam a interdependência entre eles, repercutindo inclusive, no monitoramento das metas contratuais e no planejamento das ações futuras.

Essa mudança de paradigma transfere o foco do planejamento clássico do saneamento básico, fundamentado principalmente nos investimentos em medidas estruturais, para uma visão que agrega a essas medidas, ações capazes de lhes assegurar crescente eficiência e efetividade. Conforme o PLANSAB, projeta-se uma gradativa substituição das medidas estruturais por medidas estruturantes, chegando-se na universalização no ponto de equiparação entre ambas.

Diante do exposto, o programa de Gestão Setorial tem caráter técnico e institucional, voltado para a melhoria do acesso e da qualidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Dessa forma, as ações propostas em seus projetos são factíveis de serem atendidas nos prazos estabelecidos pelo Marco Regulatório.

Para a gestão da MSB/SIJ, será constituída uma Autarquia Regional que coordenará os alcances das metas de universalização. Além disso, os contratos de prestação dos serviços, cujas metas estarão relacionadas no presente estudo para elaboração do Plano Regional de Saneamento Básico, devem ser acompanhados regularmente por uma entidade reguladora designada pela MSB/SIJ, além da participação da sociedade com total transparência.

Para elaboração do programa de Gestão Setorial da Microrregião do Sisal-Jacuípe referente aos componentes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, levou-se em consideração os objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para universalização destes serviços. Analisou-se também as necessidades identificadas no diagnóstico dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da MSB/SIJ e o estudo dos cenários desejados. O programa de Gestão Setorial atuará por meio de cinco projetos, conforme demonstrado na **Figura 21**.

Figura 21 – Projetos pertencentes ao Programa de Gestão Setorial da Microrregião do Sisal-Jacuípe



O Sistema Regional de Informações sobre o Saneamento (SIRIS) terá como objetivo monitorar as metas de universalização previstas no presente estudo para o Plano e nos contratos de prestação dos serviços, além de reunir e disponibilizar as informações de forma fácil e acessível à população. O projeto de apoio a Gestão Municipal fornecerá aos 31 municípios da MSB/SIJ, o suporte necessário para implementação das medidas propostas, auxiliando-os na estruturação das suas próprias políticas de saneamento, em harmonia com o Marco Regulatório e com as ações previstas no presente estudo para elaboração do Plano Regional da MSB/SIJ. No tocante ao projeto de Desenvolvimento Institucional, a Microrregião deverá criar uma organização própria, com pessoal, orçamento e recursos físicos específicos, objetivando a execução de suas competências prevista no marco regulatório. Já o projeto de Captação de Investimentos será responsável por captar recursos necessários para apoio na melhoria da gestão por meio de parcerias com os governos estadual e federal, além de organismos internacionais. Por fim, o projeto de Educação Ambiental é de grande relevância para o setor de saneamento, pois fomentará políticas públicas para a gestão sustentável do setor, promoverá a sensibilização da sociedade quanto ao uso sustentável dos recursos naturais.

Em suma, cada município e a própria MSB/SIJ terá ações particulares nos programas supracitados que, em conjunto, formarão as ações da Microrregião do Sisal-Jacuípe. Tais ações têm por objetivo contribuir para o alcance das metas de universalização.

Vale salientar que, de acordo com a Lei Nº 14.026/2020, as orientações e os objetivos propostos precisam ser revistos e remodelados pelo menos a cada dez anos. Além disso, recomenda-se que os planos sejam revistos em um prazo menor, quando houver incremento da demanda hídrica em função da execução de construções de grande porte.

Ademais, a revisão deve procurar a evolução da salubridade e a potencialização dos investimentos em consonância com a manutenção de serviços de saneamento adequados, e com o objetivo de alcançar equidade dos serviços e a universalização do atendimento.

8. PROGRAMAS ESTRUTURAIS DE ÁGUA E ESGOTO

Este capítulo apresenta uma síntese a respeito dos valores a serem investidos nos programas “Água Estrutural” e “Esgoto Estrutural”, cujos resultados por município da MSB/SIJ estão apresentados no prognóstico. Os investimentos são abordados de dois pontos de vista, divisão por horizonte temporal e por categoria de projeto.

Ademais, os investimentos necessários para execução para cada ação prevista em projeto, de acordo com cada município e a natureza do programa, podem ser consultados no **Apêndice C** deste documento.

8.1. Programa Água Estrutural

A partir dos critérios utilizados para a composição de custos especificados no capítulo 9 do presente documento, foi possível estimar os investimentos que devem ser empregados em prol da universalização dos serviços de abastecimento de água para a população da MSB/SIJ. A universalização do atendimento de água em 2033, seguida de sua manutenção até 2055, demandam um investimento total de R\$ 345.801.996,55.

Para orientar os prazos de aquisição dos recursos financeiros, realizou-se uma segregação dos investimentos por horizonte temporal (**Figura 22 e Tabela 73**). A maior parcela de investimentos (60,84%), advém das ações a serem executadas entre 2024 e 2028 (curto prazo).

Figura 22 – Parcelas dos investimentos por horizonte temporal para o SAA da MSB/SIJ

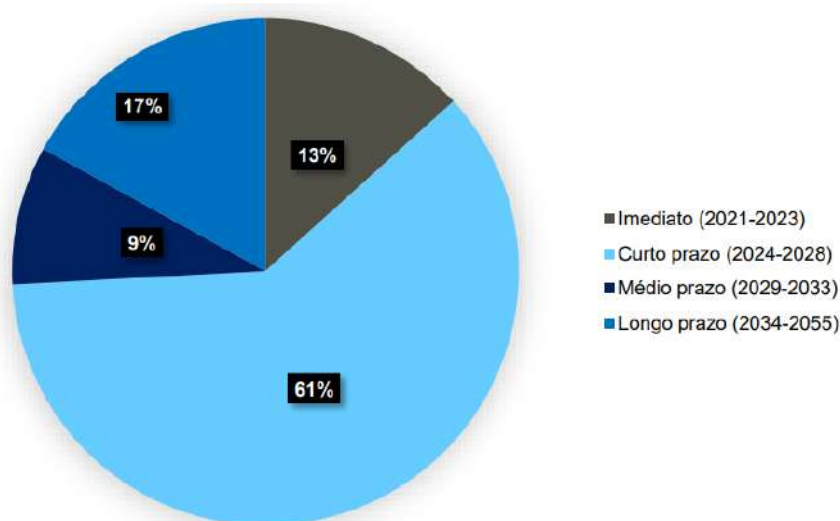


Tabela 22 – Investimentos por horizonte temporal da MSB/SIJ para SAA

Metas	Água Estrutural Investimento	Percentual
Imediato (2021-2023)	R\$ 46.043.342,22	13,31%
Curto prazo (2024-2028)	R\$ 210.386.188,28	60,84%
Médio prazo (2029-2033)	R\$ 30.580.768,97	8,84%
Longo prazo (2034-2055)	R\$ 58.791.697,07	17,00%

Além disso, os investimentos foram categorizados por tipo de projeto (**Figura 122 e Tabela 23**). Nesse sentido, a categoria “Melhoria Operacional/Reposição do Sistema” foi a responsável pelo maior percentual de investimentos (73,31%), seguido “Expansão do Sistema” com 24,33%, enquanto as categorias de “Sistema Novo” e “Projetos” obtiveram os menores percentuais (0,97% e 1,38%). Tal configuração enfatiza que os ativos dos sistemas de abastecimento de água são antigos, próximos de sua vida útil, e que necessitam ser melhorados e/ou repostos.

Figura 23 – Divisão dos investimentos por projetos do SAA da MSB/SIJ

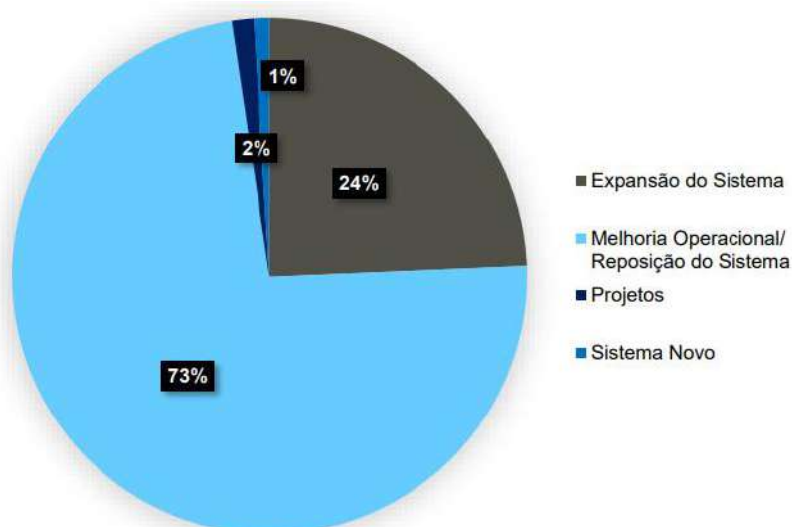


Tabela 23 – Parcelas dos investimentos para cada categoria de projetos de SAA da MSB/SIJ

Água Estrutural			
Projetos	Investimento	Percentual	
Expansão do Sistema	R\$ 84.137.811,56	24,33%	
Melhoria Operacional / Reposição do Sistema	R\$ 253.518.345,14	73,31%	
Projetos	R\$ 4.786.825,81	1,38%	
Sistema Novo	R\$ 3.359.014,03	0,97%	

Vale ressaltar, que o município de Ipirá foi o responsável pela maior estimativa de investimento em Abastecimento de Água, respondendo por R\$ 74.302.770,45. Outros municípios também se destacaram em investimentos estimados neste componente, como Serrinha e Teofilândia com R\$ 60.181.556,63 e R\$ 19.808.461,71, respectivamente. A **Tabela 24** apresenta o apanhado geral dos investimentos por município do programa água estrutural da MSB/SIJ, expressa em valor estimado.

Tabela 24 – Divisão dos investimentos do programa água estrutural por município da MSB/SIJ

Município	Investimento estimado (R\$)
Araci	R\$ 8.606.934,18
Barrocas	R\$ 3.112.091,68
Biritinga	R\$ 9.808.815,05
Cansanção	R\$ 4.732.233,20
Capela do Alto Alegre	R\$ 6.422.672,50
Capim Grosso	R\$ 8.815.897,11
Conceição do Coité	R\$ 16.011.027,92
Euclides da Cunha	R\$ 7.168.598,26
Gavião	R\$ 2.248.598,56
Ichu	R\$ 4.576.174,81
Ipirá	R\$ 74.302.770,45
Lamarão	R\$ 2.085.534,38
Mairi	R\$ 13.891.368,63
Monte Santo	R\$ 7.974.010,51
Nordestina	R\$ 5.352.120,52
Nova Fátima	R\$ 2.736.142,92
Pé de Serra	R\$ 8.365.922,47
Pintadas	R\$ 3.202.595,97
Queimadas	R\$ 13.085.954,32
Quijingue	R\$ 6.265.127,71
Quixabeira	R\$ 219.095,19
Retirolândia	R\$ 1.686.354,82
Santaluz	R\$ 12.409.773,82
São Domingos	R\$ 2.673.869,83
São José do Jacuípe	R\$ 2.632.800,52
Serrinha	R\$ 60.181.556,63
Teofilândia	R\$ 19.808.461,71
Tucano	R\$ 18.417.695,84
Valente	R\$ 11.267.889,57
Várzea da Roça	R\$ 4.073.838,30
Várzea do Poço	R\$ 3.666.069,16
Total	R\$ 345.801.996,55

8.2. Programa Esgoto Estrutural

A partir dos critérios utilizados para a composição de custos especificados no capítulo 9 do presente documento, foi possível estimar os investimentos que devem ser empregados em prol da universalização dos serviços de esgotamento sanitário para a população da MSB/SIJ. A universalização do atendimento deste componente em 2033, seguida de sua manutenção até 2055, demandam um investimento total de R\$ 1.061.664.945,99.

Para orientar os prazos de aquisição dos recursos financeiros, realizou-se uma segregação dos investimentos por horizonte temporal (**Figura 24 e Tabela 25**). A maior parcela de investimentos (84,57%) advém das ações a serem executadas entre 2029 e 2033 (médio prazo).

Figura 24 – Parcela dos investimentos por horizonte temporal para SES/SIJ

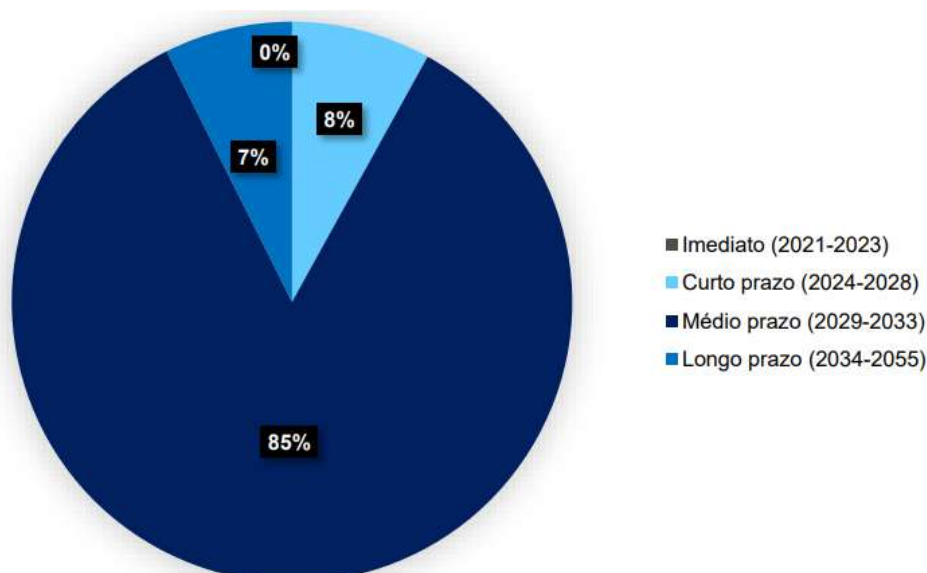


Tabela 25 – Investimentos por horizonte temporal da MSB/SIJ para SES

Metas	Esgoto Estrutural Investimento	Percentual
Imediato (2021-2023)	R\$ 0,00	0,00%
Curto prazo (2024-2028)	R\$ 85.388.417,13	8,04%
Médio prazo (2029-2033)	R\$ 897.869.075,18	84,57%
Longo prazo (2034-2055)	R\$ 78.407.453,68	7,39%

Além disso, os investimentos foram categorizados por tipo de projeto (**Figura 25 e Tabela 26**). Nesse sentido, a categoria “Sistema Novo” foi a responsável pelo maior percentual de investimentos (67,74%), seguido por “Expansão do Sistema” com o segundo maior percentual (29,36%), enquanto as categorias de “Projetos” e “Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema” obtiveram os menores percentuais (2,84% e 0,06%). Tal configuração enfatiza que a maior parte dos municípios não possuem infraestrutura de Esgotamento Sanitário e os que a possuem, precisam expandir.

Figura 25 – Divisão dos investimentos por projetos do SES da MSB/SIJ

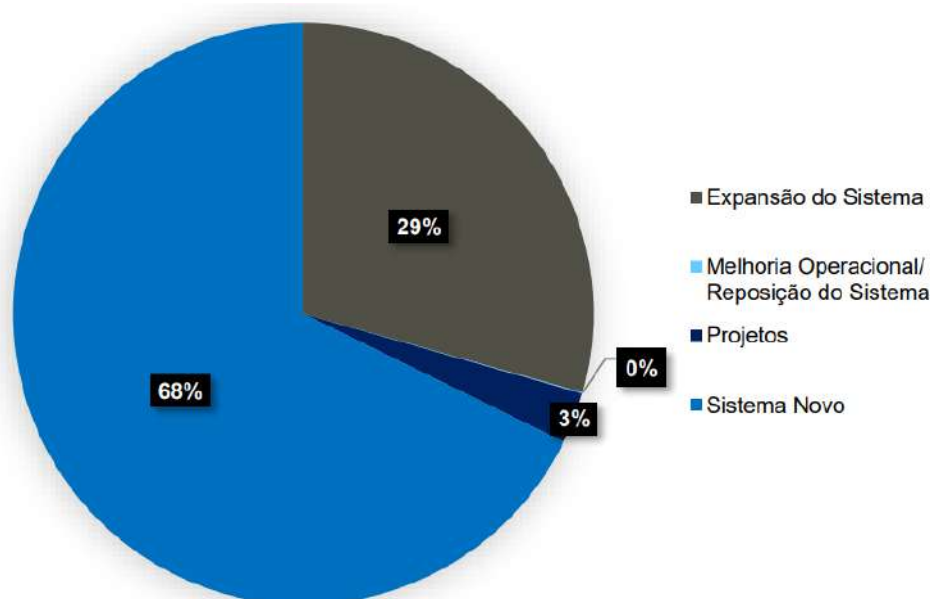


Tabela 26 – Parcela dos investimentos para cada categoria de projetos de SES/SIJ

Esgoto Estrutural			
Projetos	Investimento	Percentual	
Expansão do Sistema	R\$ 311.719.120,23	29,36%	
Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	R\$ 633.396,93	0,06%	
Projetos	R\$ 30.124.298,32	2,84%	
Sistema Novo	R\$ 719.188.130,51	67,74%	

A **Tabela 27** apresenta o apanhado geral dos investimentos estimados por município do programa esgoto estrutural da MSB/SIJ. Vale ressaltar que o município de Conceição do Coité foi o responsável pelo maior investimento estimado em Esgotamento Sanitário, respondendo por R\$ 124.635.250,85, e englobando todas as categorias de projetos. Outros municípios que se destacaram em investimentos neste componente foram Serrinha e Capim Grosso, com R\$ 92.254.046,16 e R\$ 72.839.796,98, respectivamente.

Tabela 27 – Divisão dos investimentos do programa esgoto estrutural por município da MSB/SIJ

Município	Investimento estimado (R\$)
Araci	R\$ 8.606.934,18
Barrocas	R\$ 3.112.091,68
Biritinga	R\$ 9.808.815,05
Cansanção	R\$ 4.732.233,20
Capela do Alto Alegre	R\$ 6.422.672,50
Capim Grosso	R\$ 8.815.897,11
Conceição do Coité	R\$ 16.011.027,92
Euclides da Cunha	R\$ 7.168.598,26
Gavião	R\$ 2.248.598,56
Ichu	R\$ 4.576.174,81
Ipirá	R\$ 74.302.770,45
Lamarão	R\$ 2.085.534,38
Mairi	R\$ 13.891.368,63
Monte Santo	R\$ 7.974.010,51
Nordestina	R\$ 5.352.120,52
Nova Fátima	R\$ 2.736.142,92
Pé de Serra	R\$ 8.365.922,47
Pintadas	R\$ 3.202.595,97
Queimadas	R\$ 13.085.954,32
Quijingue	R\$ 6.265.127,71
Quixabeira	R\$ 219.095,19
Retirolândia	R\$ 1.686.354,82
Santaluz	R\$ 12.409.773,82
São Domingos	R\$ 2.673.869,83
São José do Jacuípe	R\$ 2.632.800,52
Serrinha	R\$ 60.181.556,63
Teofilândia	R\$ 19.808.461,71
Tucano	R\$ 18.417.695,84
Valente	R\$ 11.267.889,57
Várzea da Roça	R\$ 4.073.838,30
Várzea do Poço	R\$ 3.666.069,16
Total	R\$ 345.801.996,55

8.3. Investimento Global nos Programas Estruturais

Considerando todas as premissas e diretrizes estipuladas para a composição do custo global, foi possível estimar os investimentos que devem ser empregados em prol da universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a população da MSB/SIJ. A universalização do atendimento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 2033, seguida de sua manutenção até 2055, demandam um investimento total de R\$ 1.407.466.942,54, sendo R\$ 345.801.996,55 em abastecimento de água (24,57%) e R\$ 1.061.664.945,99 em esgotamento sanitário (75,43%).

Para orientar os prazos de aquisição dos recursos financeiros, realizou-se uma segregação dos investimentos totais por horizonte temporal (**Figura 26** e **Tabela 79**). A maior parcela de investimentos estimados (65,97%) advém das ações a serem executadas entre 2029 e 2033 (médio prazo).

Figura 26 – Divisão do investimento global por horizonte temporal na MSB/SIJ

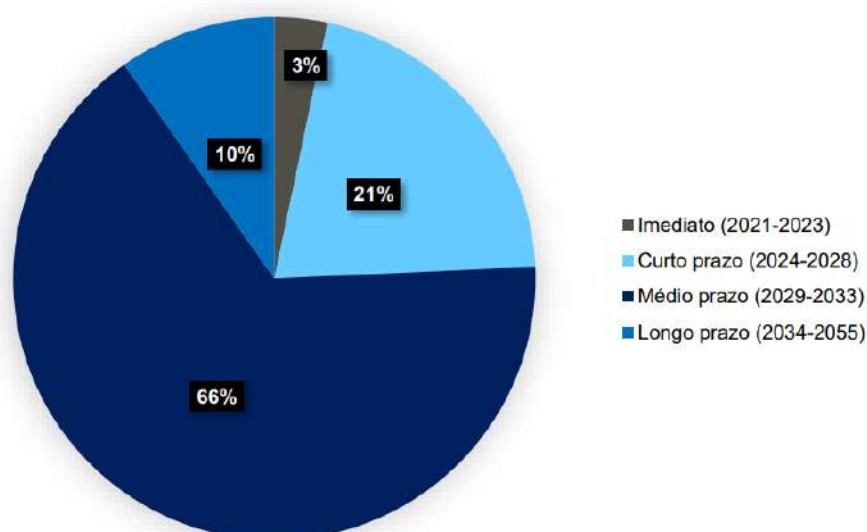


Tabela 28 – Investimento global por horizonte temporal na MSB/SIJ

Metas	Investimento Global	
	Investimento	Percentual
Imediato (2021-2023)	R\$ 46.043.342,22	3,27%
Curto prazo (2024-2028)	R\$ 295.774.605,42	21,01%
Médio prazo (2029-2033)	R\$ 928.449.844,15	65,97%
Longo prazo (2034-2055)	R\$ 137.199.150,75	9,75%

Além disso, os investimentos foram categorizados por tipo de projeto (**Figura 27 e Tabela 80**). Nesse sentido, a categoria “Sistema Novo” foi a responsável pelo maior percentual de investimentos (51,34%), seguido por “Expansão do Sistema” com o segundo maior percentual (28,13%), enquanto as categorias de “Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema” e “Projetos” obtiveram os menores percentuais (18,06% e 2,48%).

Figura 27 – Investimento global por projetos da MSB/SIJ

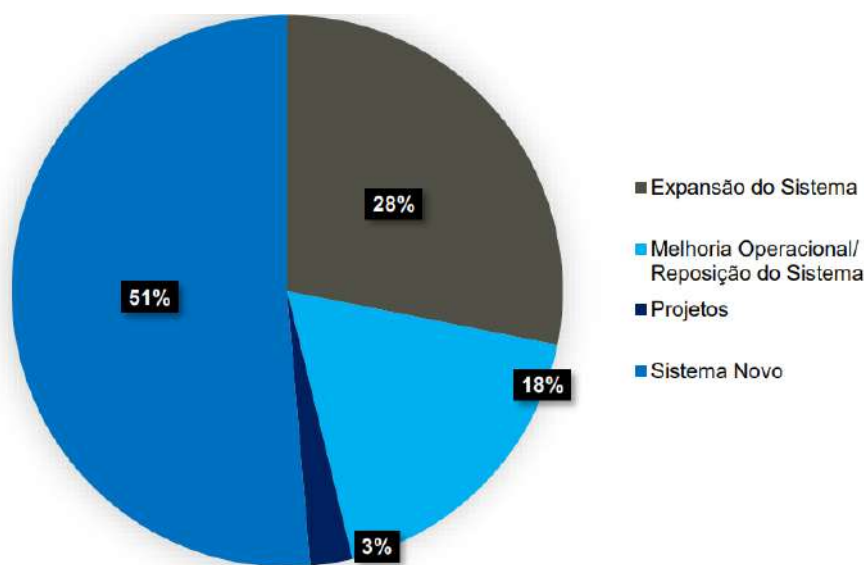


Tabela 29 – Parcela do investimento global para cada categoria de projetos da MSB/SIJ

Água e Esgoto Estrutural		
Projetos	Investimento	Percentual
Expansão do Sistema	R\$ 395.856.931,79	28,13%
Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	R\$ 254.151.742,07	18,06%
Projetos	R\$ 34.911.124,14	2,48%
Sistema Novo	R\$ 722.547.144,54	51,34%

A **Tabela 30** apresenta o apanhado geral sobre os investimentos totais por município, relacionados aos programas de água e esgoto estruturais da MSB/SIJ. A partir dos resultados, observa-se que o município de Serrinha detém a maior demanda de investimento, estimado em R\$ 152.435.602,79, com vistas a universalização dos serviços de água e esgoto.

Tabela 30 – Divisão de investimentos dos programas água e esgoto estrutural por município da MSB/SIJ

Município	Investimento estimado (R\$)
Araci	R\$ 58.781.717,81
Barrocas	R\$ 25.362.580,58
Biritinga	R\$ 29.080.472,62
Cansanção	R\$ 40.262.050,36
Capela do Alto Alegre	R\$ 22.886.311,02
Capim Grosso	R\$ 72.839.796,98
Conceição do Coité	R\$ 124.635.250,85
Euclides da Cunha	R\$ 42.336.651,98
Gavião	R\$ 8.621.603,30
Ichu	R\$ 12.353.446,15
Ipirá	R\$ 61.645.899,02
Lamarão	R\$ 4.659.572,01
Mairi	R\$ 32.637.930,29
Monte Santo	R\$ 27.397.370,20
Nordestina	R\$ 24.197.687,58
Nova Fátima	R\$ 15.527.256,43
Pé de Serra	R\$ 24.985.908,59
Pintadas	R\$ 17.912.845,69
Queimadas	R\$ 45.560.430,16
Quijingue	R\$ 32.233.356,67
Quixabeira	R\$ 13.295.126,12
Retirolândia	R\$ 23.587.897,48
Santaluz	R\$ 50.850.718,49
São Domingos	R\$ 18.066.304,65
São José do Jacuípe	R\$ 20.323.406,91
Serrinha	R\$ 92.254.046,16
Teofilândia	R\$ 17.378.669,01
Tucano	R\$ 23.024.983,65
Valente	R\$ 45.665.061,27
Várzea da Roça	R\$ 19.691.574,53
Várzea do Poço	R\$ 13.609.019,45
Total	R\$ 1.061.664.945,99

9. HIERARQUIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS ESTRUTURAIS

9.1. Considerações iniciais

A presente seção estabelece metodologia para a priorização de investimentos para execução das metas, programas, projetos e ações dos estudos para elaboração do Plano da Microrregião de Saneamento Básico do Sisal-Jacuípe.

As metas a serem propostas nos estudos para os PRSBs, sobretudo quando relacionadas a investimentos, devem ser consolidadas, naquilo que couber, a partir de critérios de hierarquização das áreas de intervenção prioritária conforme metodologia a ser definida a partir de indicadores sociais, ambientais, de saúde e de acesso aos serviços de saneamento básico.

Para tanto, deverá ser desenvolvida uma metodologia de priorização aos programas, projetos e ações, construindo assim a hierarquização das medidas a serem adotadas para o planejamento de programas prioritários de governo, procedidos com seus respectivos investimentos, compatibilizados com o orçamento e as metas estabelecidas, tendo como base indicadores sociais, ambientais, de saúde e de acesso aos serviços de saneamento básico.

Para verificar a situação institucional, econômico-financeira e caracterização socioeconômica, ambiental e de infraestrutura das Microrregiões, quanto à saúde, deve-se levantar indicadores e os fatores causais de morbidade de doenças relacionadas com a falta de saneamento básico, mais especificamente, as doenças infecciosas e parasitárias; e, quanto aos serviços de saneamento básico, deve-se analisar a cobertura dos serviços e a identificação das populações urbanas atendidas e as não atendidas ou sujeitas às deficiências no atendimento pelo sistema público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como a quantidade de ocorrência de inundações e verificação de situações de escassez.

Com isto, faz-se necessária a utilização de metodologia para hierarquização dos investimentos propostos para execução das metas, programas, projetos e ações nos estudos para elaboração dos Planos das Microrregiões de Saneamento Básico, com o objeto de fomentar a tomada de decisão por parte dos entes governamentais, com base em indicadores sociais, ambientais, de saúde e de acesso aos serviços de saneamento básico.

9.1.1. Objetivo

Esta hierarquização tem como objetivo definir e aplicar metodologia de priorização de investimentos, visando a alocação assertiva de recursos financeiros para a execução das metas, programas, projetos e ações propostas no estudo para o PRSB da MSB/SIJ.

9.2. Contexto

As Microrregiões de saneamento básico e seus respectivos municípios, objeto desse trabalho, localizam-se em uma das Regiões brasileiras com os menores índices de cobertura dos serviços de saneamento do país (SNIS, 2020). Este fato, aliado à realidade do Brasil ser um país em desenvolvimento, requer direcionamentos e ações assertivas para otimizar a utilização dos recursos disponíveis, sejam eles financeiros ou humanos, já que são limitados e as lacunas nos serviços de saneamento atingem diversas faixas da população, em diferentes situações ambientais e de saúde, que buscam a melhoria na qualidade de vida.

A hierarquização dos investimentos permitirá que o governo, a longo prazo, alcance a universalização dos serviços de saneamento básico nos municípios objeto dos estudos para elaboração dos Planos das Microrregiões de Saneamento Básico do Estado da Bahia. A Lei Nº 11.445/2007, em seu art. 3º, inciso III, considera a universalização como sendo a “ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico, em todos os serviços previstos no inciso XIV do caput deste artigo, incluídos o tratamento e a disposição final adequados dos esgotos sanitários” (BRASIL, 2007). Por se referir a todos os domicílios, entende-se que a universalização demanda a necessidade de planejamento regional, a fim de integrar as necessidades compartilhadas, bem como avaliar as alternativas coletivas disponíveis para acesso aos serviços de saneamento básico. Importante ressaltar que os critérios aqui sugeridos devem ser analisados juntamente com àqueles definidos pelo novo Marco Regulatório setorial, que prevê o atingimento da universalização em 2033, quando houver viabilidade econômico-financeira, e em 2040, quando não houver.

Portanto, os investimentos a serem feitos serão distribuídos entre os 31 municípios da Microrregião do Sisal-Jacuípe. Para isso, é essencial que haja a priorização desses programas e ações, a fim de garantir resultados sustentáveis e que atendam às expectativas dos diversos atores envolvidos: sociedade civil, prestadores de serviços, municípios, governos estadual e federal.

9.3. Metodologia de Hierarquização de Investimentos

De acordo com o Termo de Referência elaborado pela EMBASA, que norteia os estudos para a elaboração dos Planos Regionais de Saneamento Básico, as metas, programas, projetos e ações deverão ser priorizados através de uma metodologia de hierarquização, que deverá contemplar indicadores sociais, ambientais, de saúde e de acesso aos serviços de saneamento básico. A definição de áreas para a hierarquização de investimentos através da aplicação de metodologia com base em indicadores, subsidiará o planejamento de programas prioritários de governo, com objetivo de expandir os serviços de saneamento básico nas Microrregiões, em busca da universalização.

Para a escolha da metodologia para hierarquização de investimentos, foram analisados 4 modelos com diferentes abordagens, para se chegar à priorização de municípios, localidades ou projetos. Entretanto, 3¹⁹¹ dos 4 modelos avaliados não contemplavam todos os requisitos que o Termo de Referência exige para a metodologia.

Logo, como forma de atender a todos os critérios estabelecidos pelo Termo de Referência, com relação à metodologia para hierarquização das metas, programas, projetos e ações propostas para os planos das Microrregiões de saneamento básico do Estado da Bahia, foi selecionado o modelo sugerido por Teixeira e Heller (2001)¹⁹², intitulado “*Modelo de Priorização de Investimentos em Saneamento com Ênfase em Indicadores de Saúde: Desenvolvimento e Aplicação em uma Companhia Estadual*”, cuja priorização é feita através de critérios epidemiológico, sanitário, financeiro, social e ambiental, utilizando sistemas de pontuação e ponderação de indicadores. Apesar do Termo de Referência não exigir a utilização de indicadores financeiros, esse modelo foi também selecionado por contemplar esse critério, que se comporta como fator essencial na tomada de decisão para o planejamento de programas prioritários de governo. O modelo elaborado pelos autores foi aplicado em projetos de investimento em saneamento de uma companhia estadual e os indicadores selecionados para os critérios estabelecidos pelos autores foram:

¹⁹¹ CAGECE. Modelo de hierarquização de investimentos em saneamento na companhia de água e esgoto do Ceará – Cagece, para o período de 2015 – 2019. Fortaleza, 2015.

NETO, I. E. L. Planejamento no setor de saneamento básico considerando o retorno da sociedade. Revista DAE, São Paulo, ed. 185, n. 1431, p. 46-52, 2011. Disponível em: < http://revistadae.com.br/artigos/artigo_edicao_185_n_1431.pdf>. Acesso em jun. 2021. <http://doi.editoracubo.com.br/10.4322/dae.2014.069>.

SILVA, N. V. S.; NASCIMENTO, R. Q.; SILVA, T. C. Modelo de priorização de investimentos em saneamento básico utilizando programação linear com base em indicadores ambientais. Eng. Sanit. Ambient., Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 171-180, junho 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&SIJ=S1413-41522008000200007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em jun. 2021. <https://doi.org/10.1590/S1413-41522008000200007>.

¹⁹² TEIXEIRA, J. C.; HELLER, L. Modelo de Priorização de Investimentos em Saneamento com Ênfase em Indicadores de Saúde: Desenvolvimento e Aplicação em uma Companhia Estadual. Revista Engenharia Sanitária e Ambiental, Rio de Janeiro, v. 6, n 3-4, p.138-146, Jul/Set-Out/Dez, 2001. Disponível em: <<http://www.abes-dn.org.br/publicacoes/engenharia/resaonline/v6n34/v6n34a04.pdf>>. Acesso em: jun. 2021.

- Critério epidemiológico: Coeficiente de mortalidade infantil.
- Critério sanitário: Índice de cobertura dos serviços.
- Critério financeiro: Investimento *per capita*.
- Critério social: Índice de desenvolvimento humano.
- Critério ambiental: Existência de lei de saneamento.

Como forma de atender os requisitos do Termo de Referência com relação às caracterizações municipais, foi necessário ampliar a gama de informações a serem analisadas para compor, inicialmente, a hierarquização dos municípios. A hierarquização inicial das Microrregiões por municípios, facilitará a aplicação da priorização de investimentos na fase de implantação dos programas, projetos e ações.

Os indicadores coletados para a MSB/SIJ encontram-se no **Quadro 12**, totalizando 19 indicadores: 3 indicadores epidemiológicos, 9 indicadores sanitários, 2 indicadores financeiros, 2 indicadores sociais e 3 indicadores ambientais. Trata-se de dados obtidos através de fontes de informações oficiais que são sugeridas, inclusive, no Termo de Referência, como, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), do Ministério do Desenvolvimento Regional, e a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA). Indicadores de cunho qualitativo, onde se avalia a ausência/presença de legislação voltada ao saneamento básico, por exemplo, serão posteriormente ratificadas, através das coletas de dados de campo e junto às instituições pertinentes. Para fins de simulação de aplicação da metodologia, os indicadores atendem ao esperado, já que foram coletados de órgãos oficiais. Desta forma, tem-se indicadores expressos em diferentes unidades de medida, sendo necessária a homogeneização dessas unidades. Para isso, os autores adotaram sistemas de pontuação e ponderação, que também serão aplicados na metodologia de hierarquização das metas, programas, projetos e ações dos municípios em questão. O sistema de pontuação baseia-se na atribuição de pontos na escala de 0 a 10 para cada indicador, com precisão de duas casas decimais. Assim como no modelo original, a ferramenta utilizada para automação dos cálculos e análises foi o Excel®, produto do Microsoft Office 365®.

Quadro 12 – Relação de indicadores analisados para cada município

Critério	Indicador	Unidade	Descrição	Fonte
Epidemiológicos	Taxa de mortalidade	%	Razão entre a quantidade de óbitos e o número de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) aprovadas, computadas como internações, no período, multiplicada por 100. Doenças consideradas: cólera, febres tifoide e paratifoide, amebíase, diarreia e gastroenterite origem infecc. presumível, febre amarela, dengue [dengue clássica], febre hemorrágica devida ao vírus da dengue, outras hepatites virais e esquistossomose.	DATASUS, 2019
	Taxa* de Internações	qntd/hab	* A taxa de internações foi calculada a partir da quantidade de internações em um município em 2019 (DATASUS) dividida pela população total desse município (População projetada para 2055). Com isso, a comparação entre municípios torna-se mais igualitária. Doenças consideradas: cólera, febres tifoide e paratifoide, amebíase, diarreia e gastroenterite origem infecc. presumível, febre amarela, dengue [dengue clássica], febre hemorrágica devida ao vírus da dengue, outras hepatites virais e esquistossomose.	DATASUS, 2019 IBGE, 2010
	Óbitos	qntd	Doenças consideradas: cólera, febres tifoide e paratifoide, amebíase, diarreia e gastroenterite origem infecc. presumível, febre amarela, dengue [dengue clássica], febre hemorrágica devida ao vírus da dengue, outras hepatites virais e esquistossomose.	DATASUS, 2019
Sanitário	IN005_AE	R\$/m³	Tarifa média de água	SNIS, 2020 (Ano-base 2019)
	IN022_AE	l/hab/dia	Consumo médio per capita de água	
	IN023_AE	%	Índice de atendimento urbano de água	
	IN049_AE	%	Índice de perdas na distribuição	
	IN055_AE	%	Índice de atendimento total de água	
	IN006_AE	R\$/m³	Tarifa média de esgoto	

Critério	Indicador	Unidade	Descrição	Fonte
	IN046_AE	%	Índice de esgoto tratado referido à água consumida	
	IN024_AE	%	Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água	
	IN056_AE	%	Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com água	
Financeiro	Investimento para universalização do serviço de abastecimento de água	R\$	Custo estimado para universalização do serviço de abastecimento de água, considerando ações de projeto, expansão e melhoria do sistema, a curto, médio ou longo prazo.	Composição de custos (Volume II)
	Investimento para universalização do serviço de esgotamento sanitário	R\$	Custo estimado para universalização do serviço de esgotamento sanitário, considerando ações de projeto, expansão e melhoria do sistema, a curto, médio ou longo prazo.	Composição de custos (Volume II)
Social	IDH	-	Índice de Desenvolvimento Humano: compara indicadores de países nos itens riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros, com o intuito de avaliar o bem-estar de uma população, especialmente das crianças.	IBGE, 2010
	Taxa de Analfabetismo	%	Percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples, no idioma que conhecem, na população total residente da mesma faixa etária, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.	IBGE, 2010
Ambiental	Existência de lei de saneamento	sim ou não	Existência de legislação ou instrumento de gestão ambiental existente no município sobre saneamento básico	IBGE, 2017
	Ocorrência de seca	sim ou não	Município atingido pela seca nos últimos 4 anos	IBGE, 2017
	Ocorrência de inundação	sim ou não	Município atingido por enchentes ou inundações graduais nos últimos 4 anos	IBGE, 2017

Seguindo o modelo utilizado, para os valores de cada indicador, de cada um dos 4 conjuntos de municípios, inicialmente, determinou-se a média aritmética (m) e o desvio padrão (s). Em seguida, foi determinado o intervalo, onde o limite inferior (LI) foi definido através da subtração da média aritmética pelo desvio padrão ($LI = m - s$), e o limite superior (LS) foi calculado a partir da soma da média aritmética com o desvio padrão ($LS = m + s$). Isto é, para cada indicador de cada Microrregião, foram definidos média aritmética, desvio padrão e limites inferior e superior, de modo que as pontuações fossem atribuídas de acordo com as particularidades de cada Microrregião. Por se tratar de indicadores diferentes do modelo original, durante a análise dos dados, observou-se a necessidade de considerar algumas premissas nos cálculos dos limites inferiores e superiores:

- Limite inferior: para os indicadores onde o desvio padrão resultou maior que a média, o que demonstra grande disparidade entre os resultados dos municípios da mesma Microrregião, o valor considerado para o limite inferior foi igual à média, pois, caso contrário, o limite inferior ficaria negativo. Indicadores cujo limite inferior foi calculado dessa forma:

a) Sisal-Jacuípe: taxa de internação por doenças infecciosas e parasitárias, óbitos por doenças infecciosas e parasitárias, taxa de mortalidade de doenças infecciosas e parasitárias, IN024, IN046, IN056, IN006 e investimento total para universalização do sistema de abastecimento de água.

- Limite superior: para os indicadores IN023, IN055, IN049, IN024, IN046, IN056, cujo alcance máximo é 100%, o valor considerado para o limite superior, uma vez que a soma resultante entre média e desvio padrão ultrapassasse 100%, foi de 100%. Essa premissa foi necessária em todas as microrregiões.

Com os limites inferiores e superiores definidos, foi possível aplicar o sistema de pontuação da seguinte maneira:

- Indicadores de prioridade **direta**¹⁹³ (quanto maior, maior será a prioridade do município):

¹⁹³ Indicadores de prioridade direta: quanto maior o valor do indicador, maior será a prioridade. Indicadores considerados como prioridade direta: taxa de mortalidade, taxa de internações, óbitos e taxa de analfabetismo.

- a) 0 (zero) pontos, quando o indicador estiver abaixo do limite inferior ($LI = m + s$).
 - b) 10 pontos: quando o indicador estiver acima do limite superior ($LS = m + s$).
 - c) Interpolação linear: quando o resultado do indicador estiver entre os limites.
- Indicadores de prioridade **indireta**¹⁹⁴ (quanto menor, maior será a prioridade do município):
 - a) 10 pontos, quando o indicador estiver abaixo do limite inferior ($LI = m + s$).
 - b) 0 (zero) pontos: quando o indicador estiver acima do limite superior ($LS = m + s$).
 - c) Interpolação linear: quando o resultado do indicador estiver entre os limites.

A aplicação do sistema de pontuação está demonstrada no **Exemplo 1**, a seguir. Nota-se que, os municípios exemplificados receberam pontuações diferentes, variando de acordo com os valores do IDH (índice de desenvolvimento humano) que possuem. O município de Biritinga, por exemplo, possui o menor valor de IDH entre os municípios do Exemplo 1 e, por isso, recebeu a maior nota, implicando em maior prioridade na ordem de investimentos.

¹⁹⁴ Indicadores de prioridade indireta: quanto menor o valor do indicador, maior será a prioridade. Indicadores considerados como prioridade indireta: investimento para universalização do serviço de esgotamento sanitário, investimento para universalização do serviço de abastecimento de água, IN005_AE (tarifa média de água), IN022_AE (consumo médio per capita de água), IN023_AE (índice de atendimento urbano de água), IN049_AE (índice de perdas na distribuição), IN055_AE (índice de atendimento total de água), IN006_AE (tarifa média de esgoto), IN046_AE (índice de esgoto tratado referido à água consumida), IN024_AE (índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água), IN056_AE (índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com água) e IDH.

Exemplo 1: Considerando a Microrregião do Sisal-Jacuípe e analisando o indicador de IDH (indicador de prioridade indireta, ou seja, quando menor o indicador, maior a prioridade), obtiveram-se os seguintes resultados para o grupo dos 31 municípios:

Valor	Resultado
Média (m)	0,582
Desvio padrão (s)	0,036
Limite inferior (m – s)	0,546
Limite superior (m + s)	0,618

Para os municípios Biritinga, Santaluz e Valente, os valores de IDH foram de 0,538; 0,598 e 0,637; respectivamente. Desta forma, as pontuações atribuídas a cada município foram de 10,00; 2,78 e 0,00; respectivamente, conforme tabela a seguir:

Município	IDH	Pontuação	Critério de pontuação
Santaluz	0,598	2,78	IDH está entre o limite inferior e superior (interpolação linear)
Valente	0,637	0,00	IDH é maior do que o limite superior
Biritinga	0,538	10,00	IDH é menor do que o limite inferior

A análise demonstrada no **Exemplo 1** foi realizada para os municípios objetos deste estudo. Como optou-se por selecionar mais de um indicador para cada critério – diferente do modelo original de Teixeira e Heller (2001), onde foi utilizado apenas um indicador para cada critério –, foi necessário calcular a média das pontuações de cada grupo de indicadores, de modo que cada critério tenha a pontuação máxima de 10,00 pontos. O **Exemplo 2** demonstra como foi feita a pontuação total de um critério específico (social), porém essa mesma análise foi realizada com todos os critérios e seus respectivos indicadores.

Exemplo 2: Tomando como exemplo o município de Biritinga, tem-se os seguintes resultados para o critério social na tabela a seguir. Ao final, é feita a média das pontuações de IDH e taxa de analfabetismo para se chegar ao valor total do critério social para esse município.

Município	IDH	Pontuação IDH	Tx analf. %	Pontuação Tx analf.	Média* Critério social
Biritinga	0,538	10,00	25,2	5,27	7,64

*Média = (pontuação IDH + pontuação tx analf.)/2

De posse das pontuações atribuídas a cada indicador, que geraram as médias de cada critério a nível de município, a metodologia se baseou novamente no modelo de Teixeira e Heller (2001), em que, juntamente com especialistas em saneamento, definiram o sistema de ponderação para ser aplicado sobre os critérios epidemiológico, sanitário, financeiro, social e ambiental.

Cada grupo de critério possui um peso, que vai atuar como fator multiplicador das médias das pontuações de cada critério, conforme valores apresentados na **Tabela 31**.

Tabela 31 – Sistema de ponderação dos indicadores de acordo com o critério

Critério	Peso adotado
Epidemiológico	3,00
Sanitário	2,50
Financeiro	1,50
Social	2,00
Ambiental	2,00
Total	11,00

Fonte: Adaptado de Teixeira e Heller (2001)

Os pesos definidos são, então, multiplicados pelas pontuações das médias com o objetivo de atingir a pontuação total de cada município, contemplando todos os critérios (epidemiológico, sanitário, ambiental e social), e criar a hierarquização dentro de uma Microrregião. De forma resumida, a pontuação geral de cada município será expressa pela equação a seguir, conforme descrições no **Quadro 13**:

$$\text{Total} = \text{CE} \cdot (3,00) + \text{CSA} \cdot (2,50) + \text{CF} \cdot (1,50) + \text{CSO} \cdot (2,00) + \text{CA} \cdot (2,00)$$

Quadro 13 – Descrição das parcelas que compõem o total geral de cada município

Item	Descrição	Forma de cálculo
CE	Critério Epidemiológico	Média da pontuação dos indicadores: taxa de mortalidade, taxa de Internações e óbitos
CSA	Critério Sanitário*	ÁGUA – média da pontuação dos indicadores: IN005_AE, IN022_AE, IN023_AE, IN049_AE e IN055_AE ESGOTO – média da pontuação dos indicadores: IN006_AE, IN046_AE, IN024_AE e IN056_AE
CF	Critério Financeiro**	ÁGUA – pontuação do indicador investimento para universalização do serviço de abastecimento de água ESGOTO – pontuação do indicador investimento para universalização do serviço de esgotamento sanitário.
CSO	Critério Social	Média da pontuação dos indicadores: IDH e taxa de Analfabetismo
CA	Critério Ambiental	Média da pontuação dos indicadores: existência de lei de saneamento, ocorrência de seca e ocorrência de inundação

* Assim como no modelo do Teixeira e Heller (2001), o critério sanitário será aplicado de acordo com o componente de saneamento (abastecimento de água ou esgotamento sanitário) que será foco da meta, programa, projeto e/ou ação em processo de hierarquização de investimentos.

** Da mesma forma que o critério sanitário, o critério financeiro também será considerado de acordo com o componente de saneamento (abastecimento de água ou esgotamento sanitário) que irá demandar a hierarquização de investimentos em determinado momento.

Já o **Exemplo 3** simula a pontuação de um município, com foco em esgotamento sanitário, ou seja, ao se avaliar os critérios sanitários e financeiros, suas pontuações estarão de acordo com os resultados dos indicadores específicos de esgotamento sanitário. Essa análise, ajustada conforme o componente de saneamento básico, permite que o município seja priorizado nos componentes onde, de fato, ele apresenta déficit e necessita de investimentos para reverter a situação vivenciada por seus moradores.

Exemplo 3: Continuando com o exemplo do município de Biritinga e, analisando, neste momento, a priorização de ações com foco em esgotamento sanitário, obteve-se o seguinte resultado para cada critério:

Critério Epidemiológico (CE)	Critério Sanitário Esgoto (CSA)	Critério Financeiro Esgoto (CF)	Critério Social (CSO)	Critério Ambiental (CA)
0,54	6,44	6,01	7,64	3,33

Logo, o total de pontos do município de Biritinga será:

$$\text{Total} = \text{CE}*(3,00) + \text{CSA}*(2,50) + \text{CF}*(1,50) + \text{CSO}*(2,00) + \text{CA}*(2,00)$$

$$\text{Total} = 0,54*(3,00) + 6,44*(2,50) + 6,01*(1,50) + 7,64*(2,00) + 3,33*(2,00)$$

$$\text{Total} = 48,66 \text{ pontos}$$

A pontuação total de Biritinga será comparada com a dos demais municípios da Microrregião do Sisal-Jacuípe, com o objetivo de gerar um ranking de prioridades com foco, para este exemplo, no serviço de esgotamento sanitário.

9.4. Resultados

O sistema de pontuação e ponderação utilizado, que integra a metodologia de hierarquização utilizada, com base no modelo de Teixeira e Heller (2001), permite estabelecer diversas listas de prioridade dos municípios, de acordo com cada critério, bem como de acordo com o cenário geral da Microrregião, considerando a soma de todos os fatores (epidemiológicos, ambientais, sociais e sanitários). A **Tabela 32** a seguir traz essas interpretações dos resultados alcançados.

Na tabela, os municípios foram listados em ordem de maior prioridade frente aos demais municípios da mesma Microrregião, ou seja, os municípios que estão nos topos das listas são aqueles cujos indicadores se mostraram inferiores aos demais municípios, quando observados os critérios analisados. Os municípios que se localizam nas últimas posições não devem ser priorizados inicialmente, já que seus indicadores estão acima da média dos outros municípios e, portanto, em melhores condições epidemiológicas, ambientais, sociais e sanitárias.

Tabela 32 – Hierarquização dos municípios da Microrregião do Sisal-Jacuípe, por componente de saneamento básico

ABASTECIMENTO DE ÁGUA		ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
Município	Pts.	Município	Pts.
Araci	72,71	Quixabeira	73,13
Euclides da Cunha	69,49	Nordestina	71,98
Nordestina	63,78	Lamarão	71,42
Cansanção	59,60	Várzea do Poço	70,94
Várzea do Poço	58,55	Nova Fátima	70,62
Quixabeira	58,42	Várzea da Roça	66,35
São José do Jacuípe	56,94	São José do Jacuípe	66,26
Capim Grosso	56,48	Mairi	62,50
Nova Fátima	56,40	Monte Santo	61,91
Várzea da Roça	56,21	Euclides da Cunha	61,78
Quijingue	55,32	Quijingue	60,72
Mairi	55,28	Pé de Serra	57,58
Queimadas	55,08	Barrocas	55,39
Monte Santo	54,89	Ipirá	54,31
Lamarão	53,69	São Domingos	52,72
Conceição do Coité	52,06	Ichu	52,27
Pé de Serra	50,53	Cansanção	52,25
Biritinga	49,49	Capim Grosso	51,58
Santaluz	49,24	Biritinga	48,66
Tucano	48,27	Santaluz	48,66
Pintadas	48,17	Conceição do Coité	48,39
Gavião	46,68	Araci	48,30
Ipirá	44,96	Gavião	48,04
Capela do Alto Alegre	42,11	Serrinha	47,38
Barrocas	41,39	Teofilândia	47,06
Ichu	40,73	Capela do Alto Alegre	46,69
Teofilândia	39,27	Queimadas	45,10
Valente	38,81	Tucano	44,78
São Domingos	38,72	Retirolândia	44,38
Serrinha	34,00	Valente	36,73
Retirolândia	33,03	Pintadas	35,31

Vale ressaltar que as listas de priorização foram elaboradas por componente do saneamento básico (abastecimento de água e esgotamento sanitário), de modo a retratar a realidade associada a cada componente no momento de priorização de investimento para programas, projetos e ações específicos.

Os resultados obtidos, em que os municípios foram elencados de acordo com os resultados de seus indicadores epidemiológicos, ambientais, sociais e sanitários, aliados aos critérios de pontuação e pontuação do modelo elaborado pelos autores Teixeira e Heller (2001), suportam as tomadas de decisão com relação à hierarquização das metas, programas, projetos e ações. A metodologia aplicada torna-se factível devido ao fato de já possuir validação científica, bem como demonstrar facilidade com relação à disponibilidade das informações e à interpretação dos dados e resultados. Apesar de considerar indicadores epidemiológicos, sanitários, financeiros, sociais e ambientais, a metodologia não contempla a abordagem econômica, no tocante ao retorno financeiro do investimento que está sendo realizado.

Alguns dos dados utilizados nas **simulações de hierarquização** serão ratificados, por meio da atualização das informações coletadas nas visitas de campo, realizadas durante a elaboração dos produtos dos planos das microrregiões de saneamento básico do Estado da Bahia.

Por fim, sugere-se que, após validado o método sugerido e atualizada sua aplicação com dados de campo, deve-se confrontar os resultados encontrados com a hierarquização proposta pela Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia – FUNDACE, para que, a partir das duas metodologias, a EMBASA e demais atores setoriais da Bahia, possam tomar a decisão quanto a hierarquização da implementação dos investimentos necessários à universalização.

10. PROGRAMA ESTRUTURANTE GESTÃO SETORIAL

Conforme informado no cap. 13, item 13.2., **Figura 20**, o Programa Estrutural Gestão Setorial está composto por 5 projetos: Sistema de Informações Regionais sobre Saneamento (SIRIS); Apoio à Gestão Municipal; Desenvolvimento Institucional; Captação de Recursos; e Educação Sanitária e Ambiental. A seguir são descritos cada um dos projetos de natureza estruturante.

10.1. Projeto Sistema de Informações Regional sobre o Saneamento (SIRIS)

De acordo como o Inc. VI, art. 9º da Lei Nº 11.445/2007, o titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo *implementar um sistema de informações sobre os serviços públicos de saneamento básico, articulado com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), observadas a metodologia e a periodicidade estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional*. Considerando que no âmbito da Microrregião do Sisal-Jacuípe, exerce a titularidade dos serviços a estrutura de governança da própria MSB, cabe a esta construir e operar um Sistema de Informações Regional sobre Saneamento (SIRIS), de forma isolada, ou em articulação com as demais microrregiões e em parceria com a SIHS.

O SIRIS abrangerá todos os componentes do saneamento básico sob competência da MSB/SIJ, a saber: abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais. Este sistema será integrado aos sistemas nacionais conforme estabelecido na Lei Nº 11.445/2007.

Serão armazenados e tratados no SIRIS, dados técnicos e econômico-financeiros coletados da EMBASA, SAAEs, operadores privados, Prefeituras Municipais e demais prestadores de serviços, entidades públicas em geral, objetivando a realização de consultas, geração de relatórios e a utilização de indicadores para acompanhamento sistemático do desempenho dos serviços de saneamento básico, das metas de universalização do presente estudo para o PRSB e dos contratos de prestação dos serviços.

O SIRIS se constituirá em uma importante ferramenta de apoio aos gestores públicos e atores setoriais na tomada de decisões, no monitoramento e na avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços, e no próprio controle social dessa prestação.

Considerando que a Lei Complementar Nº 48/2019 estabeleceu 19 microrregiões de saneamento básico na Bahia, este sistema poderá ser unificado para todo o Estado, sob coordenação da SIHS e com gestão compartilhada com as próprias MSBs. Dessa forma, ganhar-se-ia em escala e se permitiria ter uma visão geral do estado, tendo, inclusive, a possibilidade de *benchmarking*. Desta forma, se criariam incentivos para que, cada Microrregião busque realizar boas práticas de gestão e melhorar continuamente seus indicadores, conduzindo-se a bons desempenhos. Ademais, considerando a possibilidade de ranqueamento entre MSBs, as microrregiões que apresentassem os melhores indicadores, poderiam ser exemplos em ações assertivas para a evolução das metas, com reflexos diretos na qualidade e na expansão dos serviços prestados. Neste sentido, as metas de universalização, planejadas e efetivamente executadas, seriam os principais indicadores monitorados pelo sistema.

Além de servir para monitoramento das metas, é importante lembrar alguns princípios da Lei Nº 11.445/2007, art. 2º, notadamente sobre a transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados (inc. IX) e o controle social (X). Desta forma, muitos serão os utilizadores do SIRIS, como a Agência Reguladora, os Usuários, os Prestadores de Serviços, as Prefeituras Municipais e o Governo Estadual, além da própria autarquia da MSB/SIJ. E estes atores buscarão o SIRIS com a intenção de um ganho específico, pois cada um tem seu objetivo e estes são diferenciados entre si. Para melhor entender quem serão os utilizadores do SIRIS e quais são seus principais ganhos com o acompanhamento dos indicadores de desempenho por meio do SIRIS, é apresentada a **Figura 28**.

Figura 28 – Utilizadores do SIRIS e seus ganhos



Conforme observado na **Figura 28**, o prestador de serviços pode ganhar benefícios com o SIRIS, à medida que a aplicação e divulgação destes indicadores de desempenho facilitará um melhor monitoramento dos efeitos das decisões de gestão, fornecendo informações-chave de suporte a atitudes proativas, apoiando decisões corretivas para melhoria da eficiência e da rotina da operação dos serviços, bem como possibilitando a aplicação de *benchmarking* dentro do setor.

No caso da Autarquia MSB/SIJ, como titular dos serviços, sua relação com o SIRIS é mais ampla. Em primeiro lugar, cabe a ela a coleta dos dados dos municípios e da Microrregião para sistematização, análise e mensuração dos indicadores. Para tanto, é necessária a manutenção do sistema de monitoramento dos serviços de saneamento básico e de acompanhamento do Plano Regional, quando da sua elaboração, de maneira contínua por meio de visitas aos municípios e dos indicadores do SIRIS. Cabe à Autarquia MSB/SIJ apoiar os municípios no levantamento de dados e informações relativos aos serviços de saneamento básico.

Com base nos dados obtidos, a Autarquia MSB/SIJ poderá promover a revisão do estudo para o PRSB quando for o caso, ou promover medidas para ajustes no conceito dos indicadores via fiscalização pela agência reguladora ou via câmara técnica estruturada para esse fim. Nesse sentido, o SIRIS fortalecerá os processos “*Promover ajustes na programação dos serviços*” e “*Acompanhar e revisar o Plano Regional de Saneamento Básico*” definidos para a Autarquia MSB/SIJ. Ainda, poderá elaborar políticas públicas de saneamento básico mais bem fundadas, bem como monitorar a execução das metas pactuadas no estudo para o PRSB e nos contratos de prestação dos serviços.

Já as Prefeituras Municipais e o Governo Estadual, ao buscar o SIRIS, terão um melhor entendimento da realidade e uma maior clareza no atendimento aos objetivos, permitindo o apoio a reformulação de políticas para os serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de drenagem.

Os ganhos para a Agência Reguladora, ao realizar o acompanhamento de indicadores do banco de dados do SIRIS, serão pautados por instrumentos-chaves de monitoramento das metas do estudo para o PRSB e dos contratos de prestação dos serviços, no âmbito de suas competências.

Os usuários, ao utilizar o Sistema de Informações, poderão reconhecer por qual serviço estão pagando, trazendo aos olhos destes agentes uma melhor tradução de processos complexos em informações objetivas, de fácil interpretação, facilitando o entendimento da qualidade do serviço prestado.

É interessante entender que o SIRIS possibilitará, por meio da formulação de indicadores, o acompanhamento da implantação dos Planos Regionais de Saneamento Básico, haja vista que a aferição destes Planos só é possível se baseada em dados e informações que traduzam a evolução e a melhoria das condições de vida da população integrante da MSB. Possibilitará, ainda, o acompanhamento das metas de contrato de prestação dos serviços, observando o que de fato o prestador está oferecendo aos usuários. E, com a possibilidade desses dois acompanhamentos, o SIRIS mostra-se como ferramenta essencial para o alcance das metas de universalização ligadas diretamente a estes fatores. Caso o SIRIS venha a ser elaborado de forma exclusiva para a MSB/SIJ, são sugeridos os seguintes passos para sua implementação:


- Elaborar Termo de Referência (TR) para contratação de consultoria especializada para desenvolvimento do SIRIS;
- Contratar consultoria especializada para desenvolvimento do SIRIS;
- Desenvolver o SIRIS, com aquisição de pacotes de *software* e aplicativos que façam processos padronizados, além de criação de interfaces com os usuários do sistema;
- Desenvolver os instrumentos de coleta e transmissão de informações para apoio aos processos “*Promover ajustes na programação dos serviços*” e “*Acompanhar e revisar o Plano Regional de Saneamento Básico*” da Autarquia MSB/SIJ;
- Estruturar Câmara Técnica no Comitê Técnico da MSB/SIJ para o acompanhamento e validação dos parâmetros e funcionalidades do SIRIS, garantindo assim sua aderência ao estudo para o PRSB da MSB/SIJ;
- Elaborar resolução do Colegiado Microrregional para implantação do SIRIS e dos mecanismos de monitoramento dos serviços e acompanhamento do Plano Regional de Saneamento Básico;
- Estruturar espaço físico e adquirir equipamentos de tecnologia da informação;

- Treinar pessoal que atua na autarquia da MSB/SIJ para operação do sistema, envolvendo as rotinas de coleta, sistematização e análise de dados, mensuração dos indicadores e aplicação nos processos de monitoramento dos serviços e acompanhamento do Plano Regional de Saneamento Básico;
- Preparar materiais de divulgação e orientação sobre o uso do SIRIS pelos demais públicos;
- Implantar o SIRIS.

Por outro lado, se o sistema for compartilhado entre MSBs e Estado, com gestão pela SIHS, é importante agregar as possibilidades de *benchmarking* ao futuro sistema; já os passos propostos para sua implementação, ainda deverão contemplar a atuação próxima das instâncias de governança de todas as MSB do Estado, pois a operacionalização do sistema ainda ocorrerá a nível microrregional.

A **Figura 29** sintetiza as principais ações do projeto do Sistema de Informações Regionais sobre Saneamento (SIRIS).

Figura 29 – Principais ações do projeto SIRIS

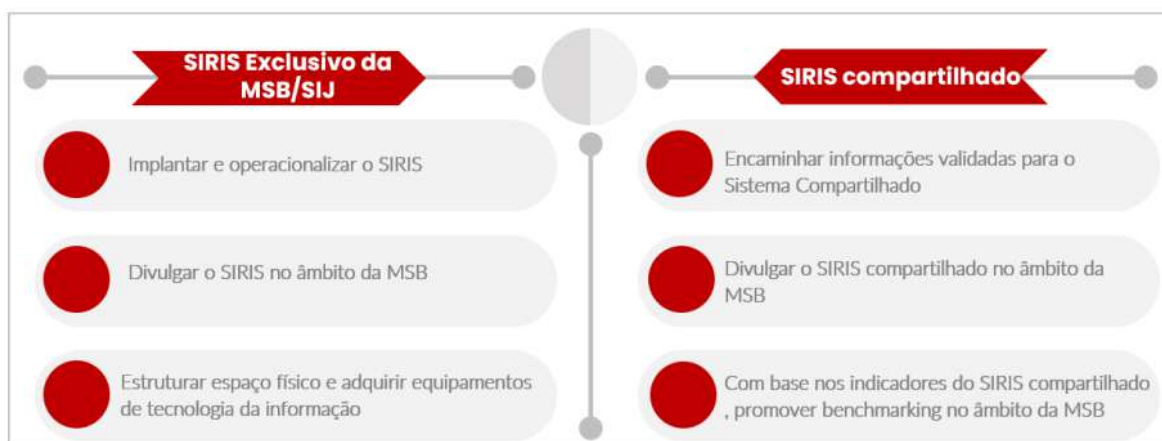

10.2. Projeto de Apoio a Gestão Municipal

A iniciativa deste projeto surge visando o apoio aos municípios na construção e/ou no aprimoramento de um sistema de gestão eficiente e eficaz, com foco na universalização e sustentabilidade dos serviços de saneamento, de forma a contribuir com a promoção da saúde humana e ambiental. Trata-se de um projeto estruturante que fortalece a MSB/SIJ junto aos municípios, onde na prática, é o território em que as ações do saneamento básico acontecem. Este apoio pode seguir duas frentes:

10.2.1. Gestão Municipal

Projetos e ações desconexos e falta de transparência na execução de projetos públicos faz parte da realidade de diversos municípios brasileiros. Os municípios da MSB/SIJ, que se totalizam em 31, necessitam de suporte técnico que objetive facilitar a busca para as soluções dos problemas de saneamento. Para isso a MSB/SIJ deve oferecer suporte técnico à execução das políticas públicas de âmbito local. Ademais, a MSB/SIJ deve estimular, também, a adoção de soluções sustentáveis para a gestão do saneamento básico, notadamente para aqueles municípios de menor porte.

Vale lembrar que os contratos de prestação de serviços formais, via contrato, na MSB/SIJ não englobam o saneamento rural, portanto, a gestão setorial nesta área ficará totalmente a cargo das Prefeituras, as quais precisarão de apoio técnico para isto.

10.2.2. Capacitação técnica

No art. 49 da Lei N° 14.026, de 15 de julho 2020, que atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico, é definido como um dos objetivos da Política Federal: *XIII - promover a capacitação técnica do setor*. Enquanto no art. 50, da mesma norma, determina-se no parágrafo 11 que: *“A União poderá criar cursos de capacitação técnica dos gestores públicos municipais, em consórcio ou não com os Estados, para a elaboração e implementação dos planos de saneamento básico”*. Pode-se afirmar, portanto, que a Lei reconhece a importância da capacitação dos recursos humanos para a qualidade dos serviços de saneamento no Brasil. E, apesar de ser uma premissa da política federal, deve a MSB/SIJ fomentar a capacitação dos membros do Comitê Técnico, extensiva aos técnicos municipais, para que possam ter maiores subsídios nas análises e discussões no âmbito da MSB.

Dessa forma, a MSB pode realizar cursos de capacitação, por meio de parcerias com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Governos Federal e Estadual, Agência Reguladora, e outras instituições afetas ao setor, ou mesmo, através de recursos próprios.

A agenda de capacitação para a MSB/SIJ pode abranger conhecimentos fundamentais ou de conhecimentos específicos. Os cursos de conhecimentos fundamentais poderiam se voltar às Noções de Saneamento Básico, incluindo: Caracterização dos Serviços de Saneamento; Aspectos Técnicos; Aspectos Jurídico-Institucionais; Aspectos Financeiros; Aspectos Sociais; Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos no Setor do Saneamento; Prestação dos Serviços de Saneamento e Sustentabilidade dos Serviços de Saneamento. Já os cursos de conhecimentos específicos podem voltar-se à estrutura de governança e à regulação, que pode ser técnica, econômica e contratual.

Quanto as capacitações voltadas a governança, poderiam ser abordados temas como: Estrutura de governança; Análise de Impactos; Ouvidoria; Controle Social; Comunicação entre agentes; Método para resolução de conflitos; Liderança, Gestão Estratégica e Competências.

A **Figura 30** sintetiza as principais ações do projeto Apoio a Gestão Municipal.

Figura 30 – Principais ações do projeto de Apoio à Gestão Municipal



10.3. Projeto de Desenvolvimento Institucional

Dentro do projeto de Desenvolvimento Institucional, existem algumas ações a serem desenvolvidas, estando elas voltadas aos aspectos:

10.3.1. Da operação e desenvolvimento institucional da Autarquia MSB/SIJ

Tendo em vista a estrutura de governança aprovada para as Microrregiões de Saneamento Básico da Bahia, caracterizadas por ter como órgão decisor um Colegiado Microrregional, assessorado por um Comitê Técnico, um Conselho Participativo e o Secretário Geral, alguns recursos materiais e humanos se fazem necessários para o desenvolvimento efetivo das competências destes atores.

Quando se fala de recursos materiais e humanos, refere-se ao quadro pessoal e ao desenvolvimento de suas competências, assim como a infraestrutura necessária para isto. Neste sentido, recursos financeiros devem ser captados, para viabilizar a gestão das microrregiões e seu desenvolvimento.

Considerando as limitações orçamentárias dos entes federados participantes da MSB/SIJ, propõe-se que a operação e o desenvolvimento institucional da Autarquia sejam financiados como um dos projetos ora estabelecidos no orçamento estadual.

Após 2023, o projeto de desenvolvimento institucional deverá ser orientado para o fortalecimento das Autarquias microrregionais e envolverá a contratação de organização da sociedade civil pela Autarquia MSB/SIJ para apoio à sua operacionalização, além de outros gastos com pessoal cedido do Estado e municípios e com infraestrutura também cedida.

10.3.2. Da comunicação

A comunicação da entidade microrregional também é um fator importante para a estruturação interna da autarquia e sua realização está prevista como um dos serviços que deverá estar contemplado no plano de trabalho das organizações da sociedade civil que se interessarem em estabelecer Termo de Colaboração com a Autarquia MSB/SIJ e, portanto, atenderem ao seu edital.

Estabelece-se aqui um detalhamento da comunicação pretendida para a MSB/SIJ. Toda organização deve contar com instrumentos de comunicação interna, no âmbito da gestão pública, e comunicação externa, também como ferramenta organizacional que viabilize a integração da cidadania.

A comunicação interna pode ocorrer através de três tipos de fluxo de informação: descendente (a partir dos níveis hierárquicos, ou seja, dos superiores para posições inferiores); ascendente (ocorre dos níveis hierárquicos inferiores para os superiores) e horizontal (ocorre entre departamentos, num mesmo nível hierárquico). Pode-se identificar ainda mais dois tipos de comunicação interna: a comunicação formal, que se dá por meio de documentos oficiais e publicações institucionais, e a comunicação informal, que engloba o contato e as conversas informais entre colegas de trabalho, por exemplo.

A produção de material institucional e informativo, pode servir tanto para comunicação interna como para a externa, e esta pode contar com veículos visuais escritos (Instruções e ordens escritas; circulares; manuais; quadros de avisos (jornal mural); newsletters, boletins; panfletos; jornais e revistas), Veículos Visuais Pictográficos (Pinturas; fotografias; desenhos; diagramas; mapas), entre outros.

Para a comunicação externa é, ainda, muito importante que se crie Website voltado à MSB/SIJ, com frente à biblioteca virtual, disponibilização de contatos e detalhamento de estruturas, além de publicação de conteúdo sobre a MSB em páginas de redes sociais, que atualmente constituem o meio de comunicação mais eficaz da Internet, haja vista que são mais rápidos e mais buscados do que veículos tradicionais, como os canais impressos, jornais e revistas. Tal ferramenta é de extrema importância para a divulgação das ações realizadas no âmbito da Microrregião, considerando o atendimento à Lei de Acesso à Informação e outras legislações que impõem ações de transparência.

Podem ser elaborados também Spots de rádio, criativos e que chamem atenção, utilizando por exemplo vozes de personagens/atores ou pessoas que estão em alta na mídia, para conteúdos e publicações das Microrregionais de Saneamento.

10.3.3. Das relações institucionais

Neste tipo de ação, deve-se tratar das relações institucionais com atores internos e externos à MSB que possibilitam a estruturação interna dessas microrregiões. Os atores internos seriam o Estado, os Municípios, a Sociedade (por meio de seus representantes do Colegiado, Comitê Técnico e Conselho Participativo).

Já como atores externos, se tem o Governo Federal, por meio de suas principais entidades relacionadas ao setor, como o MDR e a FUNASA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA e a Agência Reguladora que será responsável por regular a MSB/SIJ. Além destes, tem-se os prestadores de serviços contratados pela MSB, os órgãos de controle externo, como o MPBA e o TCE-BA, bem como o Órgão Ambiental do Estado da Bahia. Para melhor visualizar quem são estes atores e sua representatividade, quanto às suas atuações, tem-se a **Figura 31**.

Figura 31 – Atores internos e externos à MSB/SIJ



Para que as relações institucionais tenham um bom desempenho, com atuação clara e transparente, é necessário que haja uma ampliação do diálogo e um aprimoramento dos relacionamentos com os públicos internos e externos, além de um alinhamento de atuações entre estes agentes. Este alinhamento só é possível por meio de uma sistematização de atividades destes atores que se relacionam, por isso a importância do desenvolvimento de um sistema informatizado que dê suporte a atividade destas relações.

Pode-se dizer, assim, que a clareza de informações trazida pelo SIRIS fortalecerá a MSB, no que diz respeito ao estabelecimento e ao sucesso do desempenho de suas relações institucionais. Por fim, a **Figura 32** sintetiza as principais ações do projeto de Desenvolvimento Institucional.

Figura 32 – Principais ações do projeto de Desenvolvimento Institucional



16.4. Projeto de Educação Sanitária e Ambiental

Conforme o art. 1º da Lei Nº 9.795/1999, que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

A Bahia instituiu um conjunto de leis ambientais que compõem a Política de Educação Ambiental do Estado, com destaque para a Lei Nº 12.056/2011, que apresenta os princípios, objetivos e diretrizes a serem aplicados para promoção da Educação Ambiental no Estado. A educação ambiental possui grande relevância para o setor de saneamento, já que, através dela, é possível incentivar as políticas públicas para a gestão sustentável da água, promover a sensibilização da sociedade quanto ao consumo sustentável dos recursos naturais e à correlação dos serviços de saneamento com os indicadores de saúde e a preservação do meio ambiente.

Importante ressaltar que um dos princípios da Lei Nº 11.445/2007 (art. 2º, inc. XIII), trata da *redução e controle das perdas de água, inclusive na distribuição de água tratada, estímulo à racionalização de seu consumo pelos usuários e fomento à eficiência energética, ao reúso de efluentes sanitários e ao aproveitamento de águas de chuva*. Tais princípios, inclusive, são parte das condições essenciais dos contratos de prestação dos serviços (art. 10A, inc. I, Lei Nº 11.445/2007), bem como se constituem metas do presente estudo, cuja responsabilidade é de competência da autarquia da MSB/SIJ.

Como exemplo, tem-se o consumo *per capita* de água. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), o consumo médio *per capita* de água da MSB do Sisal-Jacuípe é de 81,94 litros diários por habitante, entretanto, conforme a ONU (Organização das Nações Unidas), cada pessoa necessita de, aproximadamente, 110 litros de água por dia para atender as necessidades de consumo e higiene. Nessas condições, o consumo médio *per capita* da Microrregião deixa margem para, pelo menos, um aumento dos atuais padrões de consumo. No estudo dos cenários realizado neste estudo para o PRSB, o cenário mais otimista prevê um aumento do consumo *per capita* para 110 litros/hab. Uma das formas de se obter esse aumento é através de medidas de educação sanitária e ambiental que incentivem o uso racional da água.

Com efeito, como nesta temática as ações ocorrem na esfera municipal, o papel da Microrregião deve ser de incentivador e articulador de ações nesta área. Nesse caso, muitas atividades de educação ambiental a nível municipal podem ser elaboradas, inclusive com a temática do uso racional da água. Um dos instrumentos pode ser a elaboração de peças como fontes de sensibilização da sociedade, fazendo adaptações às realidades locais, tornando o instrumento ainda mais didático e envolvente para o público-alvo.

O projeto de educação sanitária e ambiental será estruturado em duas vertentes: a educação propriamente dita através de meios formais e não formais¹⁹⁵ e o monitoramento e avaliação das ações implementadas, por meio do estabelecimento de um sistema de coordenação que dá continuidade as propostas de trabalho, garantindo a realização delas. O projeto será baseado na Lei Estadual Nº 12.056/2011 e terá como objetivo promover a conscientização sanitária e ambiental da população residente nos municípios da MSB/SIJ com relação ao uso racional da água e a ociosidade das redes coletoras.

Portanto, o incentivo ao uso racional da água terá como objetivo o aumento do consumo médio *per capita* produzindo um aumento na demanda, através da implementação de projetos voltados para o uso racional desse recurso hídrico que abrangerá uma série de ações fundamentadas na mudança de hábito da população da região. Devem ser promovidas campanhas educativas focadas em esclarecer os objetivos e a importância de serem adotadas tais medidas, e deve ser incentivado o engajamento da população na participação dos programas dessa natureza. Cabe salientar que caberá à MSB/SIJ a produção de materiais e conteúdos dessas campanhas, a serem divulgados nas redes sociais, para que os

¹⁹⁵ Segundo a lei 12.056/2011, entende-se como sistema formal aquele desenvolvido no âmbito das instituições sejam elas públicas ou privadas, já o ensino não formal é aquele e constituído por processos educativos voltados à mobilização, sensibilização, capacitação, organização e participação individual e coletiva, na construção de sociedades sustentáveis.

municípios possam reproduzir em termos de ações locais. A seguir são apontados alguns benefícios de se adotar medidas de uso racional da água:

- Disponibilização de maior quantidade de água para atender maior número de usuários;
- Postergação da necessidade de investimentos na ampliação da capacidade do sistema de produção;
- Redução dos investimentos para atender as demandas de pico dos sistemas;
- Redução do volume dos esgotos coletados e consequentemente, redução dos investimentos para implantação dos sistemas de esgotamento sanitário.

Outro problema relacionado à educação sanitária e ambiental é a ociosidade das redes coletoras de esgoto. Segundo o art. Nº 45 da Lei Nº11.445/2007, as edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços. Desta forma, para se atingir a universalização dos serviços de saneamento básico, deverá existir um investimento massivo em esgotamento sanitário, além de propostas efetivas para a população se conectar à infraestrutura a ser construída.

A fim de reduzir-se os índices de ociosidade deverão ser investidas ações de educação ambiental a fim de informar e conscientizar a população da MSB/SIJ da importância do papel do cidadão para diminuição destes índices, com campanhas permanentes de educação sanitária com o objetivo de sensibilizar os usuários da importância dos serviços de esgotamento sanitário, por meio da elaboração de cartilhas informativas e por divulgação pela mídia e com campanhas de comunicação de massa para conscientizar a população acerca da importância dos serviços de esgotamento sanitário, com a participação dos conselhos e associações comunitárias.


A população, em seu papel social, além de ter o dever de consumir conscientemente e cobrar as autoridades para que seja feito o investimento necessário em infraestrutura de qualidade para evitar as perdas de água, deve também ser treinada, por meio de campanhas educativas, para o caso da identificação de vazamentos e o que se deve fazer posteriormente à esta identificação, como se deve proceder e informar o prestador de serviços.

O material produzido nesse Projeto deve considerar uma linguagem moderna, capaz de comunicar-se com os diversos públicos-alvo. Faz-se necessário, por exemplo, produção de um portfólio específico para mídia sociais, que seja de fácil acesso e compartilhamento, com uma linguagem simples e muitos elementos gráficos, preferencialmente usando aspectos regionais para facilitar o processo de identificação.

Campanhas que relacionadas ao uso e manutenção de equipamentos públicos, como o não lançamento de resíduos nas infraestruturas de drenagem, podem fazer uso de vídeos curtos, inclusive visando o uso interdisciplinar nas escolas.

Tendo em vista a diversidade de ações e programas que podem ser elaborados dentro da perspectiva de Educação Ambiental e Sanitária, apesar das duas vertentes estabelecidas, outras ações podem ser pensadas. Por fim, a **Figura 33** sintetiza as principais ações do projeto de Educação Sanitária e Ambiental.

Figura 33 – Principais ações do projeto de Educação Sanitária e Ambiental

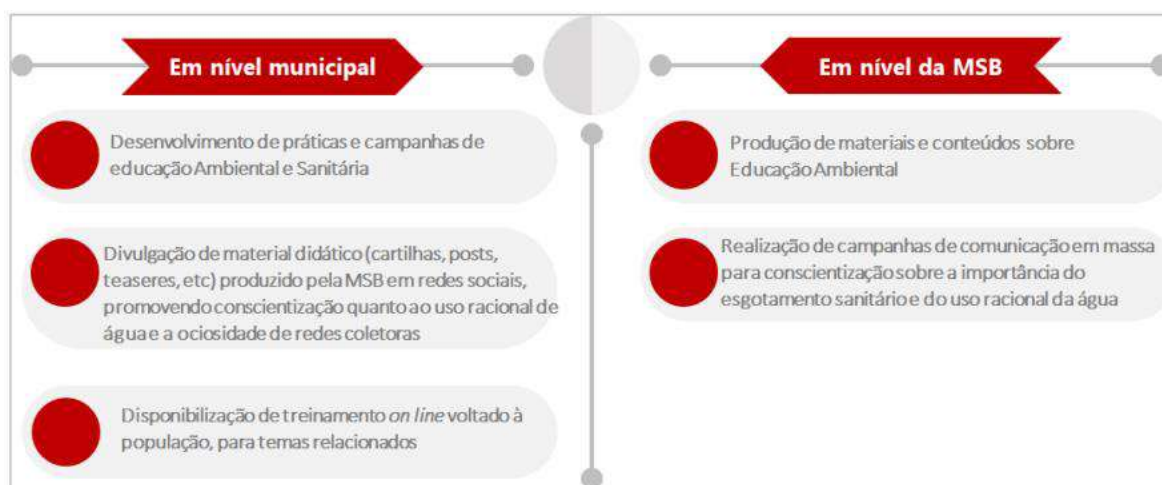

Por fim, o material produzido nesse Projeto deve considerar uma linguagem moderna, capaz de comunicar-se com os diversos públicos-alvo. Faz-se necessário, por exemplo, produção de um portfólio específico para mídia sociais, que seja de fácil acesso e compartilhamento, com uma linguagem simples e muitos elementos gráficos, preferencialmente usando aspectos regionais para facilitar o processo de identificação.

10.4. Projeto de Captação de Recursos

Em busca de ampliação e melhorias nos setores de saneamento básico, a MSB deve buscar formas de captar recursos para financiamento de projetos que visem o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, notadamente na área rural, onde a prestação de serviços é mais precária.

A captação de recursos deve fortalecer institucionalmente a entidade de governança interfederativa no âmbito da MSB. Neste sentido, a entidade pode participar de editais que fomentem a melhoria da gestão, a expansão da infraestrutura do saneamento rural, a promoção da capacitação e o financiamento para ações de educação sanitária e ambiental, a elaboração de estudos e projetos de engenharia, entre outros. Os editais podem ser tanto do Ministério de Desenvolvimento Regional, como da Fundação Nacional da Saúde, ou até de entidades internacionais, como Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento. No caso de o investimento ser destinado à infraestrutura de saneamento rural, tendo em vista a maior necessidade de ampliação desses serviços públicos, e, caso a legislação permita, a entidade pode buscar captar recursos não onerosos para este fim. Cabe salientar que já existe linhas de financiamento pela FUNASA para Comunidades Específicas, que visam o financiamento para execução de ações de saneamento básico em áreas rurais de todos os municípios brasileiros e em comunidades tradicionais (comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares, assentamentos da reforma agrária, reservas extrativistas, comunidades ribeirinhas, dentre outras), tais como: Implantação/ampliação de sistema de abastecimento de água; implantação/ampliação de sistema de esgotamento sanitário; Implantação de melhorias sanitárias domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, incluindo a implantação de sistemas de captação e armazenamento de água de chuva – cisternas.


Pensando na possibilidade de se aproveitar ao máximo as oportunidades de financiamento que surgirem, lançadas pelas entidades governamentais, pode-se criar um banco de projetos para a MSB/SIJ, que vise futuras captações e editais. Isto é, um banco de projetos técnicos, à espera de oportunidades/editais de captação de investimentos.

Além disso, a MSB/SIJ pode apoiar e orientar os municípios a buscarem estes financiamentos de forma desagregada também, notadamente no tocante ao saneamento rural, disponibilizando técnicos que possam orientar no levantamento de informações e na elaboração de projetos a serem submetidos em editais e programas de investimento.

Com relação a preservação dos mananciais de abastecimento, a MSB pode captar recursos para projetos de recuperação de Mata Ciliar e de Proteção de Nascentes, uma vez que a perda da vegetação das matas ciliares causa elevada evaporação da água, pobreza do solo e aumento do carreamento de resíduos, logo, a revegetação dessas matas viria de encontro a todos estes problemas.

O projeto de Captação de Recursos está intimamente ligado a outro projeto, que é o de Estruturação Interna, pois o arranjo da equipe técnica deste projeto depende da estruturação interna implementada. Por fim, a **Figura 34** sintetiza as principais ações do projeto de Captação de Recursos.

Figura 34 – Principais ações do projeto de Captação de Recursos

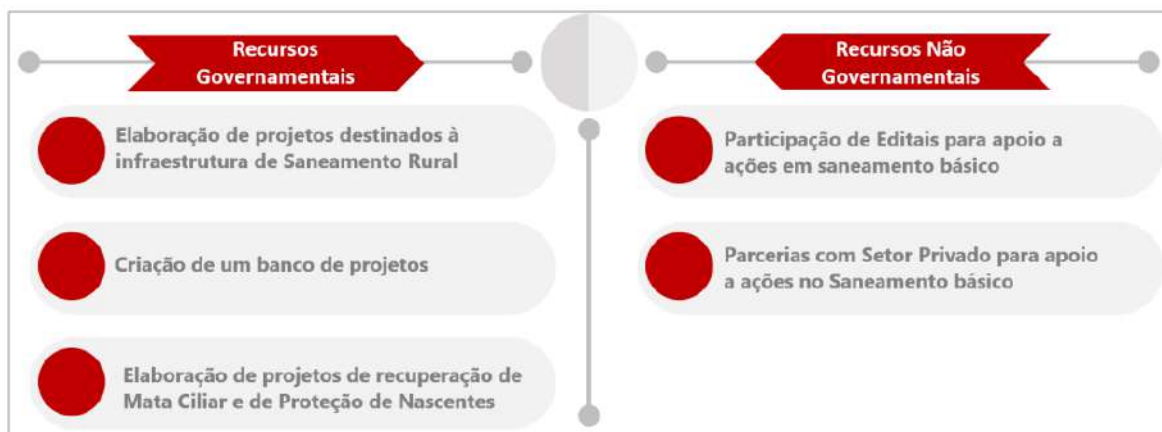

10.5. Estimativa de Custo Programa Gestão Setorial

Considerando que se trata de uma nova forma de organização institucional do setor de saneamento básico, é de se esperar que, num primeiro momento, os projetos sejam viabilizados por meio de parcerias entre a MSB/SIJ e os demais atores setoriais, de âmbito estadual e nacional.

Conforme estudos desenvolvidos neste trabalho, previu-se para o quadriênio 2022-2025, recursos estimados em R\$ 3,25 milhões, divididos da seguinte forma:

- 2022 – R\$ 528.309,76
- 2023 – R\$ 884.432,11
- 2024 – R\$ 908.602,22
- 2025 – R\$ 933.558,59

Tais recursos teriam como objetivo custear o quadro técnico da MSB/SIJ, além de recursos materiais como aluguel de instalações, mobiliário, veículo, equipamentos de informática etc. Estes recursos estão diretamente associados ao projeto de Desenvolvimento Institucional, e a partir dos recursos humanos deste projeto, os demais serão objeto de busca de parceria com outros atores, conforme mencionado anteriormente.

Prevê-se como fonte de recursos o orçamento do Estado e dos municípios da MSB; contribuições periódicas do Estado, dos Municípios e as eventuais de pessoas físicas ou jurídicas; os recursos do Fundo Regional de Universalização do Saneamento Básico, quando criado por legislação específica; as transferências recebidas em decorrência do estabelecido

no sistema de compensação com o rateio da tarifa; as subvenções que lhe venham a ser atribuídas; as receitas decorrentes da outorga de concessões, permissões ou autorizações onerosas que venha a receber por força de lei; os empréstimos financeiros e/ou acordos de cooperação; as doações, auxílios, contribuições, legados, patrocínios ou investimentos que venha a receber de entidades públicas ou instituições privadas; os valores recebidos de auxílios e contribuições ou resultantes de convênios com entidades públicas ou particulares, nacionais ou estrangeiras; os rendimentos decorrentes de títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade; as rendas em seu favor constituídas por terceiros; os usufrutos que lhes forem conferidos; os valores recebidos de terceiros em pagamento de serviços e/ou produtos; as receitas operacionais e patrimoniais; e, outras receitas não especificadas anteriormente.

11. INVESTIMENTO EM SANEAMENTO RURAL NA MICRORREGIÃO DE SANEAMENTO DO SISAL-JACUÍPE – MSB/SIJ

As diretrizes utilizadas para o Saneamento Rural da Microrregião de Saneamento do Sisal-Jacuípe (MSB/SIJ) estão dispostas no **APÊNDICE D** do presente Volume, que conta com uma visão geral do Saneamento Rural com vistas à caracterização do espaço rural, o Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR), o contexto do Saneamento Rural na Bahia, a gestão, os principais desafios e as diretrizes gerais.

A MSB/SIJ é composta por 31 municípios, que totalizavam, em 2010, 788.821 habitantes, sendo 47,2% na zona urbana e 52,8% na zona rural. A projeção da população rural da MSB/SIJ, para o ano de 2020, foi de 360.138 habitantes, correspondendo a 43,6% dos habitantes da microrregião.

Considerando os dados do Censo Demográfico de 2010, em relação ao abastecimento de água, o déficit no atendimento era de 58,6%. Para o cálculo do percentual da população atendida (41,4%) foram somados todos os domicílios rurais de cada município da Microrregião ligados à rede geral (**Tabela 33**) e dividido pelo número total de domicílios rurais da MSB. Nesta estimativa foram levadas em consideração as seguintes premissas:

- Subtendeu-se que os domicílios ligados à rede geral recebem água em qualidade e quantidades adequadas;
- Domicílios abastecidos por poços, açude, com poços, nascente, carro pipa etc., não foram contabilizados como atendidos;

Déficit no atendimento: atendimento precário ou sem atendimento (conforme PLANSAB).

Tabela 33 – Domicílios rurais ligados à rede geral de água na MSB/SIJ

Município	Domicílios totais	Domicílios ligados à rede geral
Araci	7.977	1.185
Barrocas	2.261	1.399
Biritinga	3.028	2.514
Cansanção	5.678	2.180
Capela do Alto Alegre	1.860	936
Capim Grosso	1.429	820
Conceição do Coité	7.198	3.760
Euclides da Cunha	7.828	5.623
Gavião	546	100
Ichu	545	156
Ipirá	8.166	1.615
Lamarão	1.830	356
Mairi	2.309	439
Monte Santo	11.858	1.296
Nordestina	2.171	467
Nova Fátima	772	391
Pé de Serra	2.440	726
Pintadas	1.202	133
Queimadas	3.300	762
Quijingue	5.395	2.419
Quixabeira	1.787	1.022
Retirolândia	1.570	602
Santaluz	3.406	790
São Domingos	1.021	616
São José do Jacuípe	894	263
Serrinha	7.655	5.185
Teofilândia	3.569	2.007
Tucano	8.367	5.104
Valente	3.252	2.079
Várzea da Roça	2.092	1.066
Várzea do Poço	935	548
Total	112.341	46.559

Fonte: IBGE (2010)

No tocante ao serviço de esgotamento sanitário da MSB/SIJ, apenas 6,7% dos domicílios possuíam fossa séptica, solução considerada como “atendimento adequado”, conforme PLANSAB. Por outro lado, 93,3% dos domicílios apresentaram déficit no atendimento. Algumas premissas foram utilizadas nessa contabilização (**Tabela 34**):

- Fossa rudimentar, valas, a céu aberto, rio, lago, mar, e outros, não foram contabilizados como formas adequadas de atendimento;
- Sabendo-se que os domicílios ligados à rede geral correspondem a um percentual mínimo dos domicílios da zona rural e que o lançamento de esgoto na rede pluvial não é considerado adequado, a quantidade de domicílios “ligados à rede geral de esgoto ou pluvial” foi desconsiderado para contabilização de atendimento adequado;
- Déficit no atendimento: atendimento precário ou sem atendimento.

Tabela 34 – Número de domicílios rurais conforme existência de banheiro e/ou fossa séptica


Município	Domicílios totais	Domicílios com fossa séptica	Domicílios sem banheiro	Domicílios com banheiro e sem fossa séptica
Araci	7.977	752	3.461	3.764
Barrocas	2.261	54	294	1.913
Birtinga	3.028	66	780	2.182
Cansanção	5.678	692	2.338	2.648
Capela do Alto Alegre	1.860	24	473	1.363
Capim Grosso	1.429	63	260	1.106
Conceição do Coité	7.198	180	1.757	5.261
Euclides da Cunha	7.828	556	1.566	5.706
Gavião	546	45	352	149
Ichu	545	12	114	419
Ipirá	8.166	773	3.697	3.696
Lamarão	1.830	45	739	1.046
Mairi	2.309	342	888	1.079
Monte Santo	11.858	360	6.239	5.259
Nordestina	2.171	82	1.346	743
Nova Fátima	772	132	278	362
Pé de Serra	2.440	21	1.048	1.371
Pintadas	1.202	157	486	559
Queimadas	3.300	274	1.221	1.805
Quijingue	5.395	450	2.548	2.397
Quixabeira	1.787	109	426	1.252
Retirolândia	1.570	8	372	1.190
Santaluz	3.406	449	1.235	1.722
São Domingos	1.021	69	315	637
São José do Jacuípe	894	5	487	402
Serrinha	7.655	846	1.499	5.310

Município	Domicílios totais	Domicílios com fossa séptica	Domicílios sem banheiro	Domicílios com banheiro e sem fossa séptica
Teofilândia	3.569	149	902	2.518
Tucano	8.367	609	2.894	4.864
Valente	3.252	239	532	2.481
Várzea da Roça	2.092	14	567	1.511
Várzea do Poço	935	1	194	740
Total	112.341	7.578	39.308	65.455

Fonte: IBGE (2010)


As **Figuras 35** e **36** representam os índices de atendimento na MSB/SIJ, em 2010.

Figura 35 – Atendimento e déficit de abastecimento de água na zona rural da MSB/SIJ

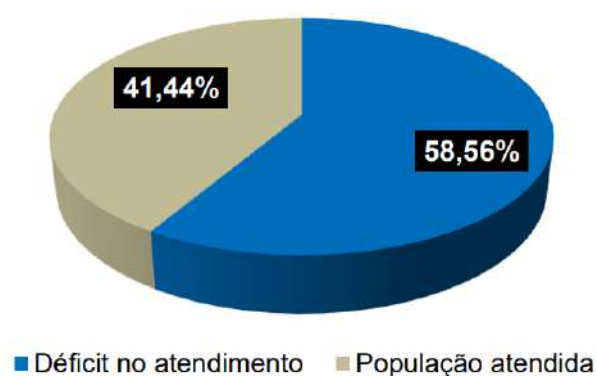

Fonte: adaptado de IBGE (2010)

Figura 36 – Atendimento e déficit de esgotamento sanitário na zona rural da MSB/SIJ

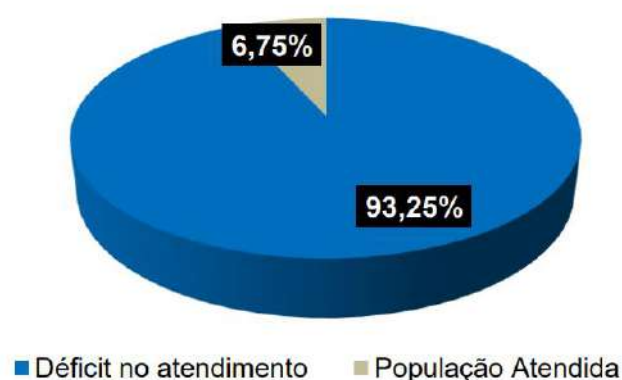

Fonte: adaptado de IBGE (2010)

11.1. Investimentos para universalização no saneamento rural da MSB/SIJ

11.1.1. Abastecimento de água

Para o cálculo da estimativa dos investimentos necessários para a universalização do serviço de abastecimento de água da Microrregião do Sisal-Jacuípe, foram observados os seguintes pressupostos:

- O déficit no atendimento se manteve constante nos últimos anos;
- Universalização do abastecimento de água deve ser alcançada em 2033 (atendimento de 99% da população);
- Projeção da população rural a ser atendida pelos sistemas formais urbanos (2033), conforme Cenário 1 apresentado no **Volume II** do Prognóstico Regional;
- Valor considerado de investimento *per capita* para Sistemas Convencionais de Abastecimento de Água de R\$ 1.500,00¹⁹⁶;
- Projeção populacional: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI;
- Investimento em medidas estruturantes: 20% aproximadamente do investimento em medidas estruturais¹⁹⁷.

Considerando a população rural da MSB/SIJ será de 271.612 habitantes em 2033, tem-se na **Tabela 35** os investimentos necessários para a universalização do saneamento rural na Microrregião.

Tabela 35 – Investimentos estimados para universalização do acesso ao abastecimento de água rural nos municípios da MSB/SIJ

Parâmetros	Valores
Projeção populacional em 2033 (hab)	271.612
Projeção da população rural em 2033 a ser atendida pelos sistemas formais urbanos (Cenário 1)	131.720
População a ser atendida pelos sistemas rurais	139.892
99% de população atendida (hab)	138.494
Déficit no atendimento	58,6%
População a ser atendida (hab)	81.096
Valor <i>per capita</i> (R\$/hab)	R\$ 1.500,00

¹⁹⁶ Disponível em: <<https://www.cidades.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/12/2020/09/PADRAO-DE-PROJETOS-E-OBRA-S-RURAI-S-SAA-VERSAO-01.pdf>>. Acesso em: 22 jun. 2021

¹⁹⁷ Estimado com base em dados do PNRS (2019).

Parâmetros	Valores
Valor do investimento em medidas estruturais	R\$ 121.644.000,00
Valor do investimento em medidas estruturantes	R\$ 24.328.800,00
Investimento total	R\$ 145.972.800,00

Os investimentos estimados em abastecimento de água para o atendimento de 81.096 habitantes até 2033, totalizaram R\$ 145.972.800,00 (cento e quarenta e cinco milhões, novecentos e setenta e dois mil e oitocentos reais). Ressalta-se que essa estimativa foi realizada com base em informações oficiais disponíveis e que, para o cálculo do valor do investimento em medidas estruturais, somente foi considerado para a construção de sistemas convencionais, tendo em vista que não foi possível estratificar o déficit para quantificar a necessidade de sistemas simplificados ou sistemas individuais por conta de falta de informação.

11.1.2. Esgotamento sanitário

A previsão de investimento para a universalização do serviço de esgotamento sanitário na Microrregião do Sisal-Jacuípe levou em conta as seguintes premissas:

- O déficit no atendimento se manteve constante nos últimos anos;
- Universalização do esgotamento sanitário: 90% (2033);
- Projeção da população rural a ser atendida pelos sistemas formais urbanos (2033), conforme Cenário 1 apresentado no Prognóstico Regional;
- Valor considerado de investimento per capita para implantação de módulos sanitários + fossa e sumidouro de R\$ 12.587,13¹⁹⁸ e implantação apenas de fossa e sumidouro de R\$ 4.488,98¹⁹⁹;
- Projeção populacional: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI;
- Investimento em medidas estruturantes: 20% aproximadamente do investimento em medidas estruturais²⁰⁰.

¹⁹⁸ Calculado com base na planilha orçamentária da FUNASA, utilizando tabela SINAPI. Mês de referência: Dez/2020

¹⁹⁹ Calculado com base na planilha orçamentária da FUNASA, utilizando tabela SINAPI. Mês de referência: Dez/2020

²⁰⁰ Estimado com base em dados do PNRS (2019)

A **Tabela 36** detalha os parâmetros utilizados para o cálculo da estimativa de investimentos necessários para a universalização do esgotamento sanitário nos municípios da MSB/SIJ.

Tabela 36 – Investimentos previstos para universalização do acesso ao esgotamento sanitário rural nos municípios da MSB/SIJ

Parâmetros	Valores
Projeção populacional (2033)	271.612
Projeção da população rural a ser atendida pelos sistemas formais urbanos (2033) (Cenário 1)	131.720
População a ser atendida pelos sistemas rurais	139.892
90% da população para alcance da universalização / nº de domicílios	125.903 / 34.876 domicílios ²⁰¹
Déficit no atendimento	93,3%
População a ser atendida / nº de domicílios	117.410 / 32.523
Domicílios (percentual/quantidade) a serem atendidos com banheiro + fossa + sumidouro	34,99% (12.203)
Domicílios (percentual/quantidade) a serem atendidos com fossa + sumidouro	58,26% (20.320)
Valor para implantação de fossa + sumidouro	R\$ 4.488,98
Valor para implantação de banheiro + fossa + sumidouro	R\$ 12.587,13
Valor do investimento em medidas estruturais	R\$ 244.819.359,65
Valor do investimento em medidas estruturantes	R\$ 48.963.871,93
Investimento total	R\$ 293.783.231,58

Somam R\$ 293.783.231,58 (duzentos e noventa e três milhões, setecentos e oitenta e três mil, duzentos e trinta e um reais, e cinquenta e oito centavos) os investimentos estimados para a universalização do acesso ao esgotamento sanitário nos municípios da MSB/SIJ.

Ressalta-se que essa estimativa foi realizada com base em informações oficiais disponíveis, e que para o cálculo do valor do investimento em medidas estruturais, foram consideradas como soluções adequadas, as fossas sépticas. Não foi possível estimar a quantidade de sistemas convencionais/simplificados que poderiam ser implantados nas áreas rurais. Para isso, seriam necessários dados mais aprofundados sobre a dispersão populacional das regiões e ainda um estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira, contando também com a capacidade de pagamento da população.

²⁰¹ Considerando taxa média de ocupação dos domicílios rurais da MSB/SIJ de 3,61

11.1.3. Investimento total em abastecimento de água e esgotamento sanitário

A **Tabela 37** apresenta os valores estimados para universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário até o ano de 2033 nos municípios da MSB/SIJ. Os valores totalizam R\$ 439.756.031,58 (quatrocentos e trinta e nove milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, trinta e um reais e cinquenta e oito centavos).

Tabela 37 – Investimento total previsto para universalização dos serviços de água e esgotamento sanitário rurais até o ano de 2033 nos municípios da MSB/SIJ

Investimento	Abastecimento de água	Esgotamento sanitário	Total
Medidas estruturais	R\$ 121.644.000,00	R\$ 244.819.359,65	R\$ 366.463.359,65
Medidas estruturantes	R\$ 24.328.800,00	R\$ 48.963.871,93	R\$ 73.292.671,93
Total	R\$ 145.972.800,00	R\$ 293.783.231,58	R\$ 439.756.031,58

12. ESTIMATIVA TOTAL DE INVESTIMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS ÂMBITOS RURAIS E URBANOS


Este capítulo apresenta a totalização dos valores a serem investidos nas áreas rurais e urbanas, referentes aos componentes abastecimento de água e esgotamento sanitário em prol da universalização dos serviços de saneamento básico decretada pela Lei Nº 11.445/2007 e sua atualização (Lei Nº 14.026/2020).

A partir do somatório dos investimentos elencados nos capítulos 14 (urbano) e 17 (rural), foi possível estimar os valores totais que devem ser empregados para atender as necessidades da população da MSB/SIJ no âmbito do saneamento básico. Nesse contexto, a universalização do atendimento de água e esgoto em 2033, seguida de sua manutenção até 2055, demandam um investimento total de R\$ 1.847.222.974,12, conforme **Tabela 38**.

Tabela 38 – Investimentos por horizonte temporal da MSB/SIJ

Componentes	Urbano	Rural	Total
Abastecimento de Água	R\$ 345.801.996,55	R\$ 145.972.800,00	R\$ 491.774.796,55
Esgotamento Sanitário	R\$ 1.061.664.945,99	R\$ 293.783.231,58	R\$ 1.355.448.177,57
Total	R\$ 1.407.466.942,54	R\$ 439.756.031,58	R\$ 1.847.222.974,12


Figura 37 – Parcelas dos investimentos área rural e urbana da MSB/SIJ

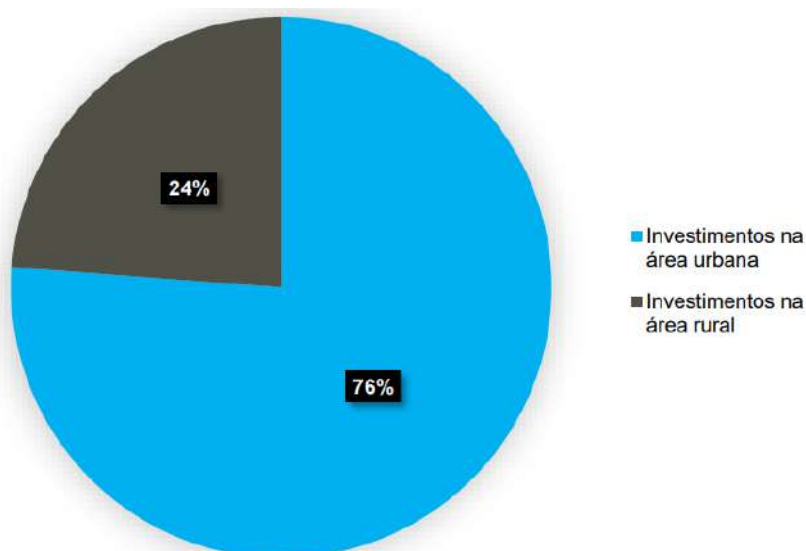

Os resultados demonstram que a maior parte dos investimentos (76%) deve ser direcionado para a área urbana. Este aspecto evidencia o fato de que a população projetada da MSB/SIJ, após 2020, será predominantemente urbana e, conseqüentemente, demandará a maior parte dos investimentos, assim como ilustrado na **Figura 136**.

Além disso, é possível perceber a influência do componente esgotamento sanitário, que responde por 73% dos investimentos totais tal como mostrado na **Figura 137**. Isto decorre em função da precariedade do setor.

Figura 38 – Parcelas dos investimentos por componente do saneamento da MSB/SIJ

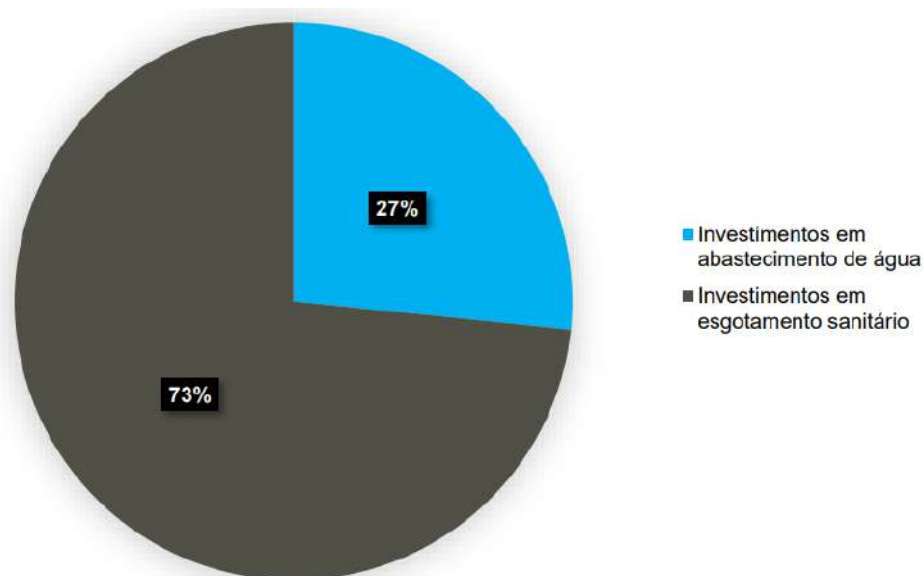

13. INDICADORES DE DESEMPENHO

Os indicadores de desempenho são uma ferramenta fundamental para o acompanhamento e monitoramento das metas e dos programas, projetos e ações, bem como outros requisitos previstos no art. 19 da Lei nº 11.445/2007.

A seguir, são apresentados os Indicadores de Desempenho e as Diretrizes para Comunicação da MSB/SIJ, abordando e sintetizando as principais necessidades dos 31 municípios que formam a MSB.

A palavra “indicador”²⁰² significa “que indica”, “tudo aquilo que indica” e “que orienta sobre qualquer providência a ser tomada”, ou seja, o indicador traz informações que vão auxiliar na tomada de decisão. Alegre *et al.* (2006)²⁰³ define indicadores de desempenho como uma forma de medir a eficiência e eficácia de serviços que resultam de uma combinação de variáveis; e acrescenta, que um indicador sempre será comparado com metas, histórico de resultados ou resultados de outros serviços similares. Apesar do indicador ser considerado como forma prática e objetiva para a mensuração de resultados e desempenho, sua concepção envolve confiabilidade dos dados, cumprimento da frequência para coleta de dados e divulgação, análise crítica do resultado e das variáveis que podem impactar positivamente e negativamente o resultado do indicador, principais responsáveis e atores por trás do número que está sendo analisado, ou seja, um indicador sem análise é apenas um número.

Além do entendimento sobre indicadores de desempenho, é necessário compreender também o que levou ao uso de indicadores em todo o mundo. A velocidade de informações, o comportamento e o dinamismo imposto pelas novas gerações e novos mercados obrigam as organizações a se reinventarem na forma de utilizar seus recursos, sejam eles financeiros ou humanos (CHEARSKUL, 2010)²⁰⁴. O conceito de melhoria contínua vem sendo utilizado com mais frequência e, para alcançá-la, é necessário avaliar o cenário atual do processo e/ou serviço, que pode ser facilmente expresso através de indicadores de desempenho.

A corrida ocasionada pela ampla concorrência impõe às organizações o planejamento para implementação de ações, com o objetivo de reduzir perdas, custos e otimizar processos, tornando-as mais competitivas no mercado. Para isso, o uso de indicadores, como forma de monitorar a eficiência dessas ações, surge como opção de baixo custo e que irá acelerar o processo de análise e tomada de decisão. Para tanto, a missão de uma organização, aliada à sua visão, ou seja, onde pretende-se chegar, é o que irá, de fato, medir se o resultado de um indicador está coerente ou não com os objetivos desdobrados a partir do planejamento estratégico.

Diversos benefícios podem ser ocasionados pelo uso de indicadores de desempenho (MARTINEZ AND KENNERLEY, 2005, apud CHEARSKUL, 2010):

- Melhoria nas ferramentas de gestão;
- Aprimoramento das competências organizacionais, como trabalho em equipe;
- Comportamentos organizacionais mais saudáveis, devido à transparência no fluxo de informações;
- Melhor desempenho organizacional, como maior produtividade, melhoria na imagem da companhia e aumento de satisfação do consumidor.

²⁰² MICHAELIS. Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Disponível em: <<https://michaelis.uol.com.br/palavra/7mOqY/indicador/>>. Acesso em: 04 ago. 2021.

²⁰³ ALEGRE, H. *et al.* Performance Indicators For Water Supply Services. 2nd. ed. Londres: IWA Publishing, 2006. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=H-9nDQAAQBAJ&lpg=PP1&ots=g0psNJ8Jnh&lr&hl=pt-BR&pg=PA370#v=onepage&q&f=false>>. Acesso em: 13 ago. 2021

²⁰⁴ CHEARSKUL, P. An Empirical Investigation of Performance Measurement System Use and Organizational Performance. Virginia, 2010. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10919/30222>>. Acesso em: 13 ago. 2021.

Outro aspecto importante que diz respeito aos indicadores de desempenho é sua periodicidade. É essencial que os indicadores sejam tratados, divulgados e analisados, a tempo de se tomar ações e decisões que amenizem riscos, reduzam custos e perdas de materiais e de mão de obra. Muitas vezes, devido à morosidade com que os dados são compilados e apresentados através dos indicadores, não há mais tempo para implementar ações que possam minimizar seu dano ou melhorar o desempenho do processo em questão.

Apesar de toda a relevância dos indicadores, pautada na melhoria dos processos organizacionais e otimização de recursos, o uso de indicadores não é suficiente por si só. Mais importante que os utilizar, faz-se necessário divulgá-los. Os indicadores sintetizam dados e referem-se a determinado período, logo, é de fundamental importância que sejam disseminados a todos os envolvidos em seu resultado, direta ou indiretamente.

Sobre o acesso à informação, De Carli e Bories Fachin (2017)²⁰⁵ afirmam que “a informação é a peça-chave para que um cidadão possa utilizá-la e tornar-se um agente ativo e disseminador”. A partir do momento em que os diversos atores envolvidos percebem suas responsabilidades nos resultados, eles se reconhecem como agentes de mudanças e colocarão esforços para a mudança da realidade transmitida por meio dos indicadores.

O despertar para o uso de indicadores de desempenho no Brasil ocorreu por volta de 1992, com o movimento da Nova Gestão Pública, orientado para a redução de gastos, combate às práticas de corrupção e consequente melhoria dos serviços públicos, de modo que propiciasse gestões mais eficazes, eficientes e transparentes ao cidadão (SANTOS e SELIG, 2014)²⁰⁶.

O fluxo de informações e transparência passou por grandes mudanças no Brasil, principalmente no setor público, a partir da Lei de Acesso à Informação, Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011²⁰⁷, que define os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações. Desde então, as esferas citadas possuem o dever de gerir e disponibilizar publicamente as informações referentes às suas respectivas gestões, de acordo com o art. 6º da referida lei:

- Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:
- I – gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;
 - II – proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e
 - III – proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.

²⁰⁵ DE CARLI, D. T.; BORRIES FACHIN, G. R. A Lei de Acesso à Informação e a gestão de documentos. Biblios, Pittsburgh, 2017. Disponível em: <http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-47302017000100005&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 09 ago. 2021.

²⁰⁶ SANTOS, P. M.; SELIG, P. M. Indicadores para o novo serviço público: uma análise bibliométrica e sistêmica. Perspect. ciênc. inf., Belo Horizonte, v. 19, n. 3, p. 82-97, 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000300005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 13 ago. 2021.

A partir desse marco, o cidadão é encorajado a monitorar a qualidade dos serviços públicos, pressionando os órgãos e entidades do poder público a gerir melhor seus gastos, de forma a entregar melhores serviços à população (ZUCCOLOTTO e TEIXEIRA, 2019)²⁰⁸. Ainda segundo os autores, a transparência também contribui para a redução da corrupção, através do frequente acompanhamento por parte dos cidadãos que, consequentemente, funciona como agentes de dissuasão para que os agentes públicos não abusem dos recursos públicos para atingir interesses privados. Conforme mencionado anteriormente, o olhar voltado às informações promove a melhoria contínua.

Logo, a obrigatoriedade de transparência, aliada à necessidade por melhoria dos serviços, construiu o cenário perfeito para o uso dos indicadores na gestão pública, a citar, o setor de saneamento básico, por exemplo, onde esse monitoramento do desempenho pode traçar ações específicas e orientar políticas públicas (NIRAZAWA e OLIVEIRA, 2018)²⁰⁹. Com isso, pode-se concluir que indicadores de desempenho se apresentam como ferramenta fundamental para avaliar a qualidade, eficácia e eficiência de um produto ou serviço e, por este motivo, vem sendo utilizado nos serviços privados e serviços públicos.

²⁰⁷ BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em: 10 ago. 2021.

²⁰⁸ ZUCCOLOTTO, R.; TEIXEIRA, M. A. C. Transparência: aspectos conceituais e avanços no contexto brasileiro. Brasília: Enap, 2019. Disponível em:

<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4161/1/Livro_Transpar%C3%Aancia%20aspectos%20conceituais%20e%20avan%C3%A7os%20no%20contexto%20brasileiro.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2021

²⁰⁹ NIRAZAWA, A. N.; OLIVEIRA, S. V.W. B. Indicadores de saneamento: uma análise de variáveis para elaboração de indicadores municipais. Rev. Adm. Pública, Rio de Janeiro, v. 52, n. 4, p. 753-763, 2018. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122018000400753&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 13 ago. 2021.

14. EXPERIÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO

14.1. Visão Geral do setor de Saneamento Básico

A elevada quantidade de variáveis e informações que compõem o setor de saneamento básico pode dificultar a tomada de decisão nas mais diversas esferas, seja em termos de gestão (municipal, estadual e federal), prestadores de serviços (microrregional, local e regional), naturezas jurídicas desses prestadores (direito público, direito privado e empresa privada), agências reguladoras (estaduais, consorciadas e municipais), dimensionamento dos municípios, disponibilidade de recursos hídricos, índices pluviométricos, entre outros. Para isso, o uso de indicadores de desempenho possibilita a gestão ágil e mais assertiva acerca das decisões que precisam ser tomadas a curto, médio e longo prazo.

No Brasil, os indicadores de desempenho, voltados aos serviços de saneamento básico, estão previstos na Lei Nº 11.445/2007, que os considera parte integrante do processo de planejamento da prestação dos serviços (art. 19, inciso I). Porém, antes desse marco regulatório, a prática corrente de utilização dos indicadores voltados ao saneamento básico pelo Governo Federal começou a ser utilizada em 1995, com o lançamento do primeiro Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, elaborado pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento²¹⁰ (SNIS) – unidade atualmente vinculada à Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). As informações levantadas pelo SNIS perpassam pelos aspectos institucionais, administrativos, operacionais, gerenciais, econômico-financeiros e de qualidade.

No início, as informações eram coletadas diretamente dos prestadores de serviços e transformadas em indicadores para cada prestador. Nas edições mais recentes do SNIS, essas informações seguem sendo obtidas diretamente dos prestadores de serviços, porém, são tratadas e apresentadas tanto por prestador, quanto por município. Os indicadores mais difundidos do SNIS são: índice de atendimento urbano de água, índice de hidrometração, índice de perdas na distribuição, índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água e índice de esgoto tratado referido à água consumida.

Desde 1995, o SNIS divulga o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos anualmente, sendo complementado pelo Diagnóstico Anual de Resíduos Sólidos (desde 2002) e pelo Diagnóstico Anual de Águas Pluviais (desde 2015). O SNIS disponibiliza os No sentido de assegurar o fluxo correto das informações enviadas pelos prestadores de serviços, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) desenvolveu, em 2013, o projeto ACERTAR²¹⁴, que audita, certifica e disponibiliza as melhores práticas de gestão da informação, com foco nos dados fornecidos anualmente ao SNIS.

²¹⁰ Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Disponível em: <<http://www.snis.gov.br/>>. Acesso em: 13 ago. 2021

O projeto envolve todos os aspectos relacionados ao fornecimento dessas informações, como: comercial, compras, licitações, financeiro, contábil, gestão de ativos e investimentos, operacional, manutenção, entre outros.


²¹¹ Diagnósticos SNIS. Disponível em: <<http://www.snis.gov.br/diagnosticos>>. Acesso em: 06 jun. 2021.

²¹² Série Histórica: programa via web que permite consultar as informações e os indicadores do SNIS em seus dois componentes: "Água e Esgotos" e/o "Resíduos Sólidos Urbanos". Disponível em: <<http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/>>. Acesso em: 06 ago. 2021.

²¹³ Painel de Informações sobre Saneamento do SNIS. Disponível em: <<http://snis.gov.br/painel-informacoes-saneamento-brasil/web/>>. Acesso em: 06 ago. 2021.

²¹⁴ Projeto ACERTAR. Disponível em: <<http://www.acertarbrasil.com/>>. Acesso em: 06 ago. 2021.

Figura 39 - Painel de Informações sobre Saneamento do SNIS

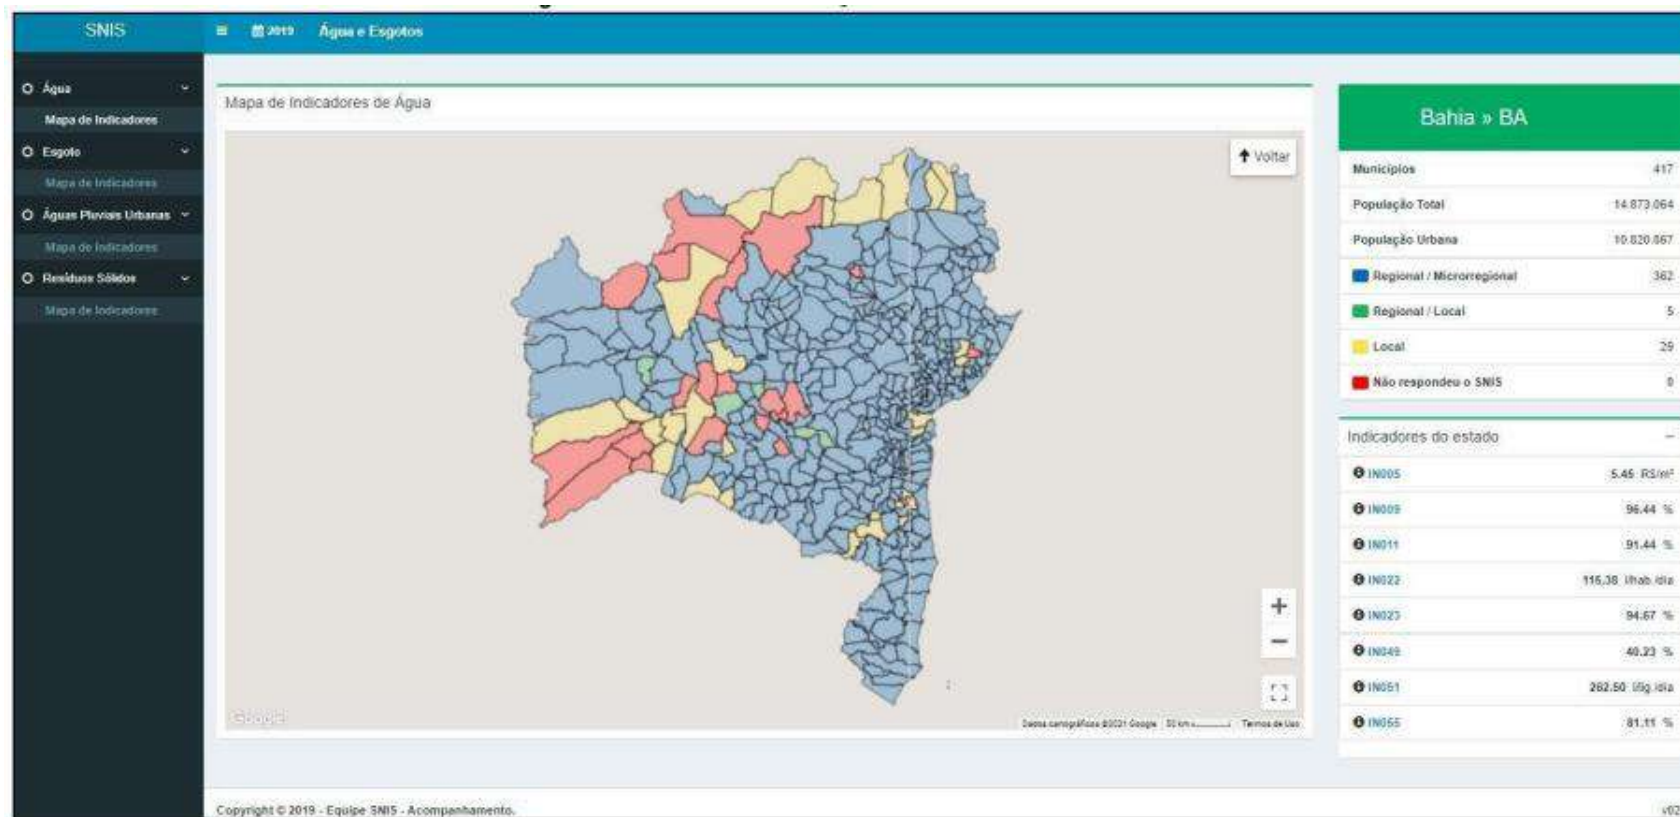

Fonte: SNIS (2021)

Apesar do SNIS apresentar um panorama nacional dos serviços de saneamento, o Instituto Trata Brasil (ITB)²¹⁵ - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), formado por empresas com interesse nos avanços do saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos do país, também divulga, desde 2009, estudo intitulado Ranking do Saneamento. Nesse estudo, de frequência anual, são explorados indicadores do SNIS das 100 maiores cidades brasileiras, com foco em água tratada, coleta e tratamento de esgoto, objetivando mostrar quais os desafios ainda enfrentados nas grandes metrópoles do país, referente aos compromissos assumidos diante à sociedade.

Outro uso de indicadores de desempenho no saneamento se dá através da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cuja primeira edição foi realizada em 2000 e publicada em 2002, abordando todos os componentes do saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos.

Diferente do Diagnóstico do SNIS, a PNSB aborda informações de saneamento básico considerando os domicílios e tem, por exemplo, indicadores como: água distribuída, em m³ *per capita*, que informa o volume diário por habitante da água distribuída por rede geral, domicílios atendidos pela rede de distribuição de água e número de veículos e equipamentos utilizados nos serviços de limpeza urbana e/ou coleta de lixo²¹⁶. A frequência de realização da PNSB é maior que as demais publicações já citadas, tendo ocorrido nos anos 2000, 2008 e 2017. A PNSB permite uma visualização mais detalhada da realidade dos serviços de saneamento básico, conforme mostra a **Figura 40**, que foi filtrada para os resultados da Bahia, e permite, inclusive, a comparação com outros locais.

²¹⁵ Instituto Trata Brasil. Disponível em: < <http://www.tratabrasil.org.br/>>. Acesso em: 13 ago. 2021.

²¹⁶ Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB. IBGE, 2002. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv45.pdf>>. Acesso em: 13 ago. 2021.

Figura 40 - Visão detalhada do serviço de abastecimento de água, com relação ao tipo de captação, fornecida pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico

Pesquisa nacional de saneamento básico		TABELA	SÉRIE HISTÓRICA	CARTOGRAMAS	RANKING
Ano: 2017		Bahia	Adicionar comparação	Adicionar comparação	
ÁREA DO SETOR DE SANEAMENTO					
ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
> Número de economias abastecidas	4 250 751				unidades
Número de municípios					
> COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	416				unidades
SEM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1				unidades
Extensão total da rede de distribuição de água	42 867				km
> Volume de água tratada distribuída por dia	2 310 335				m³
Volume de água sem tratamento distribuída por dia	314 296				m³
> Volume de água consumido por dia	1 378 495				m³
Índice de perdas calculado	41,9				%

Fonte: IBGE (2020)

Já do ponto de vista regulatório, também por meio da Lei Nº 11.445/2007, os indicadores passaram a ser ferramenta das agências reguladoras para assegurar a *adequada prestação e a expansão da qualidade dos serviços e para a satisfação dos usuários* (art. 22, inciso I), através da edição de *normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços públicos de saneamento básico, incluindo padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços* (art. 23, inciso I).

Uma pequena parcela das agências reguladoras brasileiras²¹⁷ possui normativos que abordam a definição de indicadores (variáveis que irão compor o indicador), padrão de referência para cada indicador (avalia se o resultado está conforme ou não, de acordo como padrão/meta), formato de transmissão de informações do prestador de serviços à agência (processo de coleta de dados), entre outros padrões e diretrizes referentes à qualidade dos serviços.

A Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (AGERSA) atende ao disposto no art. 23 da Lei Nº 11.445/2007 através da Resolução Nº 001/2012²¹⁸, elaborada pela antiga Comissão de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Estado da Bahia (CORESAB), que dispõe sobre o cumprimento das metas e indicadores de desempenho pela prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e define os indicadores a serem acompanhados junto aos prestadores de serviços, com seus respectivos pesos e metas anuais.

Uma das ferramentas utilizadas pelas agências reguladoras para monitoramento da performance dos prestadores de serviços de saneamento básico é a Regulação *Sunshine*²¹⁹²²⁰, também conhecida como “Regulação por Exposição”, que tem a finalidade de expor os resultados dos prestadores de serviços, através de indicadores que reflitam seu desempenho, como forma de se praticar a transparência e o controle social, ao mesmo tempo em que provoca a competitividade no setor. Para que esse processo de Regulação *Sunshine* se torne eficaz, alguns aspectos precisam ser levados em consideração, como: os resultados apresentados deve contemplar prestadores de serviços regulados e não regulados (ou seja, espera-se melhores resultados daqueles que já possuem monitoramento, com relação à garantia da eficácia e qualidade dos serviços, por meio das agências reguladoras); os indicadores devem possuir valores de referência, a fim de gerar a relação dos prestadores que estão acima ou abaixo desses valores; e a publicação dos resultados necessita estar disponível aos usuários, de preferência, através da *Internet*.

Esse retrato da realidade dos serviços, traduzido através de indicadores, enriquece o diagnóstico da prestação dos serviços de saneamento básico e permite a interpretação dos dados de forma ágil, acelerando o processo de priorização e tomada de providências.

14.2. Aplicação na Elaboração e no Acompanhamento de Planos de Saneamento Básico

O uso de indicadores de desempenho surge, então, como ferramenta para auxiliar na implementação, por parte do titular dos serviços, de política pública, através da elaboração do plano de saneamento básico, conforme estabelecido no art. 9º, inciso I, da Lei Nº 11.445/2007:

Art. 9º O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto:

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei, bem como estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição de resultados, a serem obrigatoriamente observados na execução dos serviços prestados de forma direta ou por concessão.

A forma de expressar o diagnóstico dos serviços de saneamento básico, por meio de indicadores, além destes também atuarem como mecanismo de monitoramento dos resultados esperados das ações integrantes dos projetos e programas propostos no plano de saneamento básico, está prevista na Lei Nº 11.445/2007, que em seu art. 19 estabelece que:

Art. 19. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo:

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas;

II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais;

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento;

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas.

Além dos usos já exemplificados anteriormente, outras formas de aplicação e divulgação dos indicadores de desempenho nos serviços de saneamento básico, previstas na

²¹⁷ AGERSA (BA), ARCE (CE), ADASA (DF), ARSP (ES), ARSAE (MG), AGERGS (RS), ARESC (SC), ARIS (SC), ARES/PCJ (SP), AGR (SC) e AGER (RS). REGULASAN. Ministério das Cidades. Disponível em:

<<https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/regulasan/6PublicacaoiNormativosRegulatorioseAdequacaoFormulacaoDeModelosInstrumentos.pdf>>. Acesso em 04 ago. 2021.

²¹⁸ Resolução n. 001/2012. CORESAB (AGERSA). Disponível em: <http://www.agersa.ba.gov.br/wp-content/uploads/2012/11/Resolucao_Coresab_001_2012.pdf>. Acesso em 07 ago. 2021.

²¹⁹ DE WITTE, K.; MARQUES, R. C. Designing performance incentives, an international benchmark study in the water sector. Cent Eur J Oper Res 18, 189–220 (2010). Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s10100-009-0108-0>>. Acesso em: 04 ago. 2021.

²²⁰ RASERA, D. Indicadores de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em áreas com populações em vulnerabilidade socioambiental: estudo de caso do município de Cubatão/SP. Disponível em: <<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18139/tde-20022015-082052/publico/DissertacaoDeniseRasera.pdf>>. Acesso em: 04 ago. 2021.

Lei nº 11.445/2007, são:

- Edição de normas, por parte das agências reguladoras, para definir padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços (art. 23, inciso I);
- Definição dos fatores de produtividade durante processo de revisão tarifária (art. 38, § 3º);
- Utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social no planejamento, implementação e avaliação de ações de saneamento básico, no âmbito do governo federal (art. 48, inciso IV); e
- Disponibilização da caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico, através do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico – SINISA (art. 53, inciso II).

A Lei Nº 11.445/2007 não define todos indicadores a serem utilizados na política pública de saneamento básico, porém, a Lei Nº 14.026/2020 que atualiza o Marco Regulatório traz orientações e diretrizes para elaboração dos contratos de prestação dos serviços, no que diz respeito à definição de metas de universalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, além de metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento, conforme mostra o art. 11-B:

Art. 11-B. Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento.

§ 1º Os contratos em vigor que não possuírem as metas de que trata o caput deste artigo terão até 31 de março de 2022 para viabilizar essa inclusão.

Comprovada inviabilidade econômico-financeira para alcance das metas de 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até o prazo de 31/12/2033, o § 9º do art. 11-B permite a dilação do prazo, desde que não ultrapasse a data de 01/01/2040:

Art. 11-B.


§ 9º Quando os estudos para a licitação da prestação regionalizada apontarem para a inviabilidade econômico-financeira da universalização na data referida no caput deste artigo, mesmo após o agrupamento de Municípios de diferentes portes, fica permitida a dilação do prazo, desde que não ultrapasse 1º de janeiro de 2040 e haja anuência prévia da agência reguladora, que, em sua análise, deverá observar o princípio da modicidade tarifária.

A **Figura 41** e a **Figura 42** ilustram o monitoramento dos indicadores de atendimento urbano dos serviços de água e esgoto do SNIS (IN023 e IN024, respectivamente) do Estado da Bahia até 2019, com relação às metas de universalização previstas no art. 11-B da Lei Nº 14.026/2020, e seus respectivos prazos, considerando a possibilidade de viabilidade econômico-financeira para alcance das metas (2033) e a inviabilidade econômico-financeira, tendo como prazo postergado o ano de 2040. Vale ressaltar que, as metas devem ser incluídas nos contratos de prestação de serviços em vigor até 2022. Em resumo, tem-se os seguintes prazos principais para universalização do saneamento básico pelo titular dos

serviços:


- **2022:** inclusão das metas de universalização nos contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico;
- **2033:** atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da população com coleta e tratamento de esgotos, considerando viabilidade econômico-financeira para a universalização.
- **2040:** atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da população com coleta e tratamento de esgotos, considerando inviabilidade econômico-financeira para a universalização até 2033.

Figura 41 - Exemplo de acompanhamento do índice de atendimento urbano de água (IN023 – SNIS), com base nas metas e prazos previstos na Lei Nº 14.026/2020

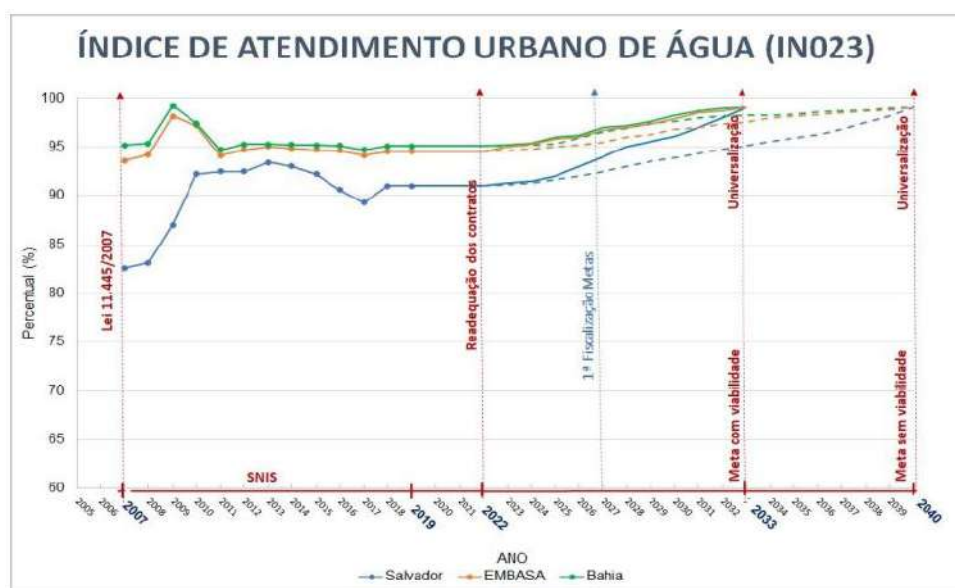

Fonte: FESPSP (2021)

Figura 42 – Exemplo de acompanhamento do índice de atendimento urbano de esgoto (IN024 – SNIS), com base nas metas e prazos previstos na Lei Nº 14.026/2020

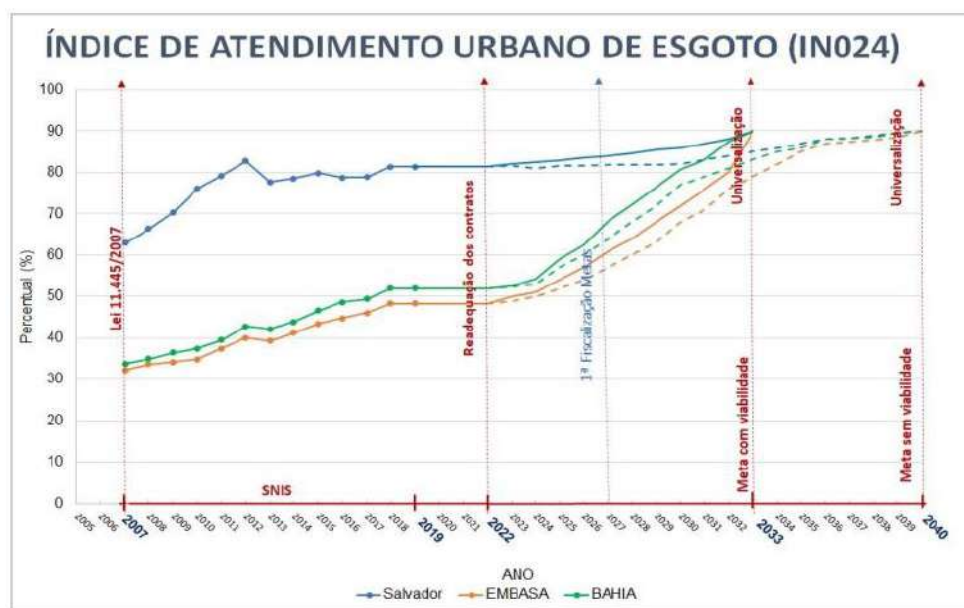

Fonte: FESPSP (2021)

Como os contratos de concessão dos serviços serão adequados até 2022, é importante deixar claro que a inexecução ou execução parcial do contrato, ou seja, o não atingimento

das metas, pode acarretar sanções contratuais, inclusive, aplicação de multas. Esse aspecto poderá garantir maior efetividade das ações propostas nos Planos, visto que os prestadores de serviços poderão ser punidos, caso as metas propostas não sejam atingidas.

15. INDICADORES PARA MONITORAMENTO DO PLANO DE SANEAMENTO

15.1. Premissas

Para controle e monitoramento do Plano de Saneamento deverão ser utilizados os indicadores previstos no SINISA, assim como seguidas as diretrizes a seguir, que serão observadas para cada componente do saneamento básico:

- Procedimentos para o monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas;
- Indicadores técnicos, operacionais e financeiros de prestação dos serviços de saneamento básico a serem seguidos pelos prestadores de serviços. Os indicadores propostos deverão ser: gerais e específicos para cada componente;
- Indicadores de impactos na qualidade de vida, na saúde, e nos recursos naturais;
- Salubridade ambiental: indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos. Definição de indicadores do acesso a saneamento básico, da qualidade dos serviços e da relação com outras políticas de desenvolvimento urbano;
- Determinação dos valores dos indicadores e definição dos padrões e níveis de qualidade e eficiência a serem seguidos pelos prestadores de serviços. Os indicadores propostos deverão ser: gerais e específicos para cada componente;
- Adoção de diretrizes para o processo de revisão do plano a cada 10 anos²²¹: definição dos recursos humanos, materiais tecnológicos e administrativos necessários à execução, avaliação, fiscalização e monitoramento do estudo;
- Mecanismos para a divulgação dos PRSB nos municípios integrantes das MRS, assegurando o pleno conhecimento da população;
- Formulação de indicadores do acesso, da qualidade e da relação com outras políticas de desenvolvimento urbano. Os indicadores propostos deverão ser: gerais e específicos para cada componente;
- Mecanismos de representação da sociedade para o acompanhamento, monitoramento e avaliação dos PRSB, formada, de acordo com a Lei Complementar Nº 48/2019²²², por: 01 membro escolhido por cada Câmara Municipal dos Municípios

²²¹ Apesar do Termo de Referência prever revisão do Plano Regional de Saneamento Básico a cada 4 anos, o novo marco regulatório do saneamento (Lei n. 14.026/2020) altera o § 4º do art. 19 da Lei n. 11.445/2007, considerando o período para revisão do plano em prazo não superior a 10 anos. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm>. Acesso em: 06 ago. 2021.

²²² BAHIA. Lei Complementar n. 48, de 10 de junho de 2019. Institui as Microrregiões de Saneamento Básico do Algodão, da Bacia do Paramirim, da Bacia do Velho Chico, da Bacia do Rio Grande, da Chapada Diamantina, do Extremo Sul, de Irecê, do Litoral Norte e Agreste Baiano, do Litoral Sul e Baixo Sul, do Médio Sudoeste da Bahia, do Piemonte-Diamantina, do Piemonte do Paraguaçu, do Recôncavo, do São Francisco Norte, do Semiárido do Nordeste, do Sisal-Jacuípe, da Terra do Sol, de Vitória

integrantes da Microrregião; 05 membros escolhidos pela Assembleia Legislativa; e 05 membros representantes da sociedade civil.

Os indicadores selecionados para avaliar o atingimento das metas estabelecidas, com o consequente alcance dos objetivos fixados, o efetivo funcionamento das ações de emergência e contingência definidas, a consistência na participação e no controle social na tomada de decisões foram estabelecidos através das seguintes premissas:

- Amparo na Lei Nº 11.445/2007 e sua atualização (Lei Nº 14.026/2020) em especial nos art. 9º, inciso I; art. 11-B, §1º e § 5º; e art. 53.
- Atendimento à Portaria Nº 490/2021²²³, do Ministério do Desenvolvimento Regional, que condiciona a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União ao cumprimento de índice de perda de água na distribuição, expresso através dos indicadores do SNIS: IN049 (índice de perdas na distribuição - %) e IN051 (índice de perdas por ligação – litros/ligação/dia).
- Agenda Regulatória da ANA²²⁴, cujo objetivo é definir temas prioritários para atuação regulatória, de acordo com critérios de relevância e prazo, direcionando os esforços das áreas técnicas e propiciando maior segurança aos usuários e aos setores regulados. Nos temas voltados ao saneamento básico destacam-se as seguintes normas referentes aos indicadores de desempenho: Padrões e indicadores de qualidade e eficiência e avaliação da eficiência e eficácia e Diretrizes para metas progressivas de cobertura para água e esgoto e sistema de avaliação. Os indicadores a serem definidos em Norma contemplarão dimensões como: acesso aos serviços, confiabilidade dos serviços, qualidade da água e do tratamento de esgoto, qualidade dos serviços, eficiência ambiental, eficiência econômica e eficiência operacional.
- Utilização do SNIS, indicada pelo Governo Federal, ANA e AGERSA;
- Utilização de indicadores propostos pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA), considerando um painel de indicadores de gestão da

da Conquista e do Portal do Sertão, e dá outras providências. Disponível em:

<<http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei-complementar-no-48-de-10-de-junho-de-2019>>. Acesso em: 07 ago. 2021.

²²³ BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Portaria n. 490, de 22 de março de 2021. Disponível em:

<<https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-490-de-22-de-marco-de-2021-309988760>>. Acesso em: 03 jun. 2021

²²⁴ ANA. Agência Nacional das Águas. Agenda Regulatória. Disponível em:

<<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-ana-n-105-de-18-de-outubro-de-2021-353313855>>. Acesso em: 25 nov. 2021

Empresa, aliada à explicitação dos conceitos/fórmulas de todos os indicadores sugeridos pela EMBASA.

15.2. Seleção de Indicadores

Com isso, os indicadores definidos podem ser observados no **Quadro 14**, ao passo que a forma de cálculo e a lista de variáveis utilizadas, estão dispostas no **Quadro 15**, e baseiam-se em dois painéis de indicadores:

- Painel de Indicadores do SNIS: indicadores de universalização e eficiência, aplicáveis a todos os municípios das microrregiões, sejam operados pela EMBASA ou pelos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs), facilitando o *benchmarking* entre municípios; e
- Painel de Indicadores da EMBASA: indicadores de gestão, exclusivos aos municípios operados pela EMBASA, ou seja, não se aplica aos municípios atendidos pelos SAAEs.

Quadro 14 – Indicadores a serem utilizados nos planos das microrregiões de saneamento básico do Estado da Bahia

Fonte	Componente	Indicador	Unidade	Descrição	Period.	Respons. geração**	Respons. Divulgação***
SNIS	Água	IN023	%	Índice de atendimento urbano de água	Anual	Prestador de serviço	Entidade Reguladora
		IN009	%	Índice de hidrometração	Anual	Prestador de serviço	Entidade Reguladora
		IN011	%	Índice de macromedicação	Anual	Prestador de serviço	Entidade Reguladora
		IN013	%	Índice de perdas no faturamento	Anual	Prestador de serviço	Entidade Reguladora
		IN049	%	Índice de perdas na distribuição	Anual	Prestador de serviço	Entidade Reguladora
	Esgoto	IN024	%	Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água	Anual	Prestador de serviço	Entidade Reguladora
		IN046	%	Índice de esgoto tratado referido à água consumida	Anual	Prestador de serviço	Entidade Reguladora
EMBASA	Água	ICA	%	Índice Cadastral de Água (adaptado)	Anual	Prestador de serviço	Entidade Reguladora
		IPL	l/dia x Lig Fat	Índice de Perda por Ligação Faturada	Anual	Prestador de serviço	Entidade Reguladora
		IQA	%	Índice de Qualidade de Água	Diário****	Prestador de serviço	Entidade Reguladora
		PREP-A	Horas	Prazo médio para reparo de ocorrências nas redes de distribuição de água	Anual	Prestador de serviço	Entidade Reguladora
		PST	%	Perda no Sistema de Tratamento	Anual	Prestador de serviço	Entidade Reguladora
		Consumo de Energia por m³	kWh/m³	Consumo de energia por volume produzido e importado	Anual	Prestador de serviço	Entidade Reguladora
		REG-A	%	Regularidade do abastecimento de água	Anual	Prestador de serviço	Entidade Reguladora
	Esgoto	ICE	%	Índice Cadastral de Esgoto	Anual	Prestador de serviço	Entidade Reguladora
		IQE	%	Índice de Qualidade de Esgoto	Mensal	Prestador de serviço	Entidade Reguladora
		PREP-E	Horas	Prazo médio para reparo de ocorrências nas redes coletoras de esgotos	Anual	Prestador de serviço	Entidade Reguladora

Fonte	Componente	Indicador	Unidade	Descrição	Period.	Respons. geração**	Respons. Divulgação***
EMBASA	Água / Esgoto	LAJIDA *	R\$	Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização	Anual	Prestador de serviço	Entidade Reguladora
DATASUS	Água / Esgoto	Óbitos Infantis *	Óbitos/residência ou ocorrência	Óbitos de crianças de 0 à 4 anos	Anual	Prestador de serviço	Entidade Reguladora
DATASUS	Água / Esgoto	Morbidade por Diarreia e gastroenterite de origem infecciosa e presumível (CID 10 – A09) *	Internações	Quantidade de internações por Diarreia e Gastroenterite de origem infecciosa e presumível	Mensal	Prestador de serviço	Entidade Reguladora
DATASUS	Água / Esgoto	Esquistossomose (CID 10 – G65) *	Internações	Quantidade de internações por Esquistossomose	Mensal	Prestador de serviço	Entidade Reguladora

* Recomenda-se o monitoramento/acompanhamento destes indicadores conforme periodicidade descrita no **Quadro 29**;

**Geração das informações para a entidade de regulação;

***Cálculo e divulgação dos indicadores. Neste processo de cálculo, a AGERSA poderá se utilizar de mecanismos, como o projeto ACERTAR, para validar as informações oriundas do prestador de serviços.

**** Apesar da geração diária de informações por parte do prestador de serviços, o cálculo do indicador por parte da entidade reguladora será mensal.

Quadro 15 – Forma de cálculo e lista de variáveis utilizadas nos cálculos dos indicadores

Indicador	Forma de cálculo	Variáveis
IN023	$\frac{AG026}{GE06a} \times 100$	AG026: População urbana atendida com abastecimento de água GE06a: População urbana residente
IN009	$\frac{AG004 *}{AG002 *} \times 100$	AG004: Quantidade de ligações ativas de água AG002: Quantidade de ligações ativas de água micromedidas *Utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao mesmo
IN011	$\frac{AG012 - AG019}{AG006 + AG018 - AG019} \times 100$	AG006: Volume de água produzido AG012: Volume de água macromedido AG018: Volume de água tratada importado AG019: Volume de água tratada exportado
IN013	$\frac{AG006 + AG018 - AG011 - AG024}{AG006 + AG018 - AG024} \times 100$	AG006: Volume de água produzido AG011: Volume de água faturado AG018: Volume de água tratada importado AG024: Volume de serviço
IN049	$\frac{AG006 + AG018 - AG010 - AG024}{AG006 + AG018 - AG024} \times 100$	AG006: Volume de água produzido AG010: Volume de água consumido AG018: Volume de água tratada importado AG024: Volume de serviço
IN024	$\frac{ES026}{GE06a} \times 100$	ES026: População urbana atendida com esgotamento sanitário GE06a: População urbana residente
IN046	$\frac{ES006 + ES015}{AG010 - AG019} \times 100$	ES006: Volume de esgotos tratado ES015: Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações do importador AG010: Volume de água consumido AG019: Volume de água tratada exportado
ICA	$\frac{Econ. Exist. Água + Econ. Fac. Água}{Econ. Exist. Água + Econ. Fac. Água + Econ. Pot. Água} *$	* (Exceto terrenos e outras situações desabitadas) * (População atendida apenas na área do planejamento da concessão)
IPL	$\frac{ANC \times 1000}{Lig Fat \times Num Dias}$	ANC: Águas não contabilizadas em metros cúbicos Lig Fat: Média das ligações faturadas no período Num Dias: Número de dias do período em que o indicador está sendo calculado
IQA	(Percentual de atendimento dos parâmetros microbiológicos X3 + Percentual de atendimento dos parâmetros químicos X2 + Percentual de atendimento dos parâmetros organolépticos X2 + Percentual de atendimento dos parâmetros de Cianotox. e Radiot. X3) / 10	–

Indicador	Forma de cálculo	Variáveis
PREP-A	Média dos tempos de reparo de cada ocorrência, entre a solicitação e a execução dos serviços, no período avaliado. Ressalvados os casos em que houver impedimento por parte do Município ou que o cliente der causa ao atraso.	–
PST	$\frac{\text{Volume de água perdida}}{\text{Volume de água total tratado}}$	Considera as perdas desde a captação até a saída da ETA
Consumo de Energia por m³	$\frac{\text{Consumo total de energia no sistema de água}}{\text{Volume de água produzido + Volume importado}}$	–
REG-A	$\frac{\text{Número de reclamações de falta de água}}{\text{Número total de ligações existentes de água}}$	–
ICE	$\frac{\text{Econ. Exist. Esgoto + Econ. Fac. Esgoto}}{\text{Econ. Exist. Água + Econ. Fac. Água + Econ. Pot. Água}}$	* (Exceto terrenos e outras situações desabilitadas) * (População atendida apenas na área do planejamento da concessão)
IQE	$\frac{\text{Eficiência verificada da ETE principal}}{\text{Eficiência esperada de Proj. mínima da ETE principal}}$	Eficiência na remoção de DBO
PREP-E	Média dos tempos de reparo de cada ocorrência, entre a solicitação e a execução dos serviços, no período avaliado. Ressalvados os casos em que houver impedimento por parte do Município ou que o cliente der causa ao atraso.	–
LAJIDA	Lucro operacional (LAJIR) + Depreciação + Amortização	–
Óbitos Infantis	$\frac{\text{Quantidade de óbitos de crianças de 0 a 4 anos}}{\text{Quantidade de residências ou ocorrências}}$	–
Morbidade por Diarreia e gastroenterite de origem infecciosa e presumível (CID 10 – A09)	Quantidade de ocorrências	–
Esquistossomose (CID 10 – G65)	Quantidade de ocorrências	–

Com essa padronização no uso dos indicadores para todos os municípios integrantes das Microrregiões de Saneamento, é possível comparar esses indicadores com resultados de outros municípios com características similares, como forma de observar ações assertivas para evolução dos indicadores (*benchmarking*²²⁵), uma vez que as fontes das informações são de abrangência estadual e nacional (SNIS). Conforme citado anteriormente, diversas análises são realizadas a partir dos indicadores divulgados do SNIS, cuja frequência é anual. Logo, o acompanhamento dos indicadores dos Planos Regionais de Saneamento, como forma de mensurar a eficácia e efetividades das ações propostas para universalização dos serviços de saneamento, também terá frequência anual.

Importante ressaltar que cada indicador é composto por diferentes informações dos municípios e/ou da prestação dos serviços, que impactam diretamente na evolução dos indicadores. Por exemplo, o IN023 do SNIS (índice de atendimento urbano de água – %) é expresso pela razão entre a população urbana atendida com abastecimento de água e a população urbana residente, ou seja, para elevar esse índice, é necessário focar no aumento da quantidade de habitantes atendidos pelo serviço de abastecimento de água. Portanto, as ações a serem priorizadas para evolução desse indicador serão aquelas voltadas à expansão da rede de água, aliada ao aumento no número de ligações.

Nota-se que, além de saber interpretar o indicador, é de extrema importância conhecer as variáveis que impactam seu resultado positivamente e negativamente. Vale lembrar que o indicador é uma forma mais objetiva e prática de se expressar uma ou mais informações, porém, a interpretação do comportamento do indicador, frente às suas variáveis, é também etapa primordial para a avaliação da eficácia das ações implementadas.

O **Quadro 16** apresenta a relação dos indicadores a serem utilizados nos Planos Regionais, com as informações que os compõem que deverão ser o foco durante a execução das ações previstas no plano, pois irão impactar positivamente os resultados. Por trás dessas informações, há diversas ações que podem ser aplicadas para alcançar as metas propostas, as quais estão mais detalhadas no Relatório da Prospectiva e Planejamento Estratégico (Prognóstico, Cenário Referência, Objetivos e Metas).

²²⁵ *Benchmarking*: Comparação entre a performance atual de um produto/serviço com uma performance referência, com o objetivo de buscar boas práticas para melhoria do desempenho. DE WITTE, K.; MARQUES, R. C. Designing performance incentives, an international benchmark study in the water sector. Cent Eur J OperRes 18, 189–220 (2010). Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s10100-009-0108-0>>. Acesso em: 04 ago. 2021.

Quadro 16 – Informações que impactam positivamente os resultados dos Indicadores

Indicador	Unid.	Descrição	Informações que impactam positivamente o resultado do indicador
IN023	%	Índice de atendimento urbano de água	Aumento da população urbana atendida com abastecimento de água
IN009	%	Índice de hidrometração	Aumento da quantidade de ligações ativas de água micromedidas
IN011	%	Índice de macromedicação	Aumento do volume de água macromedido
IN013	%	Índice de perdas no faturamento	Aumento do volume de água faturado e redução do volume de serviço
IN049	%	Índice de perdas na distribuição	Aumento do volume de água consumido
IN024	%	Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água	Aumento da população urbana atendida com esgotamento sanitário
IN046	%	Índice de esgoto tratado referido à água consumida	Aumento do volume de esgotos tratado
ICA	%	Índice Cadastral de Água (adaptado)	Aumento das economias existentes com a redução das economias factíveis de água
IPL	l/dia x Lig Fat	Índice de Perda por Ligação Faturada	Redução de águas não contabilizadas em metros cúbicos
IQA	%	Índice de Qualidade	Aumento no percentual de atendimento dos parâmetros de análise
PREP-A	Horas	Prazo médio para reparo de ocorrências nas redes de distribuição de água	Redução dos tempos de reparo das ocorrências
PST	%	Perda no Sistema de Tratamento	Redução do volume de água perdida
Consumo de Energia por m³	kWh/m³	Consumo de energia por volume produzido e importado	Redução do consumo de energia
REG-A	%	Regularidade do abastecimento de água	Redução das reclamações por falta de água
ICE	%	Índice Cadastral de Esgoto	Aumento das economias existentes com a redução das economias factíveis de esgoto
IQE	%	Índice de Qualidade	Aumento na eficiência de remoção de DBO (demanda bioquímica de oxigênio)
PREP-E	Horas	Prazo médio para reparo de ocorrências nas redes coletoras de esgotos	Redução dos tempos de reparo das ocorrências
LAJIDA	R\$	Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização	Aumento do Lucro Operacional
Óbitos Infantis	Óbitos/residência ou ocorrência	Óbitos de crianças de 0 à 4 anos	Redução nos óbitos infantis de crianças de 0 à 4 anos
Morbidade por Diarreia e gastroenterite de origem infecciosa e presumível (CID 10 – A09)	Internações	Quantidade de internações por Diarreia e Gastroenterite de origem infecciosa e presumível	Redução de internações por Diarreia e Gastroenterite de origem infecciosa e presumível
Morbidade por Esquistossomose (CID 10 – G65)	Internações	Quantidade de internações por Esquistossomose	Redução de internações por Esquistossomose

Fonte: FESPSP (2021)

É recomendado que o indicador financeiro de Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA)²²⁶, que representa o quanto é gerado de lucro, ou prejuízo, através de suas operações incluindo a Depreciação (perda de valor de bens tangíveis) e Amortização (perda de valor de bens intangíveis), seja monitorado possibilitando a tomada de decisões acerca dos investimentos, assim como medição da produtividade e grau de eficiência perante o mercado. Além deste, recomenda-se que os indicadores epidemiológicos relacionados aos óbitos infantis sejam acompanhados com periodicidade anual, enquanto que os indicadores relacionados à morbidade por diarreia e gastroenterite de origem infecciosa e presumível (CID 10 – A09) e à morbidade por esquistossomose (CID 10 – G65) sejam acompanhados com periodicidade mensal, com o objetivo de verificar a piora ou a melhora no quadro de saúde da população da Bahia.

15.3. Confiabilidade das Informações

Para os indicadores do SNIS, a confiabilidade das informações será verificada por meio do projeto Acertar, que possui o propósito de aprimorar os processos de gestão das informações dos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Para isso, as informações submetidas aos SNIS para composição dos indicadores passarão por diversas etapas que irão assegurar a confiança e exatidão dessas informações.

Como forma orientar os prestadores de abastecimento de água e esgotamento sanitário sobre as melhores práticas de gestão das informações, com foco no fornecimento de dados ao SNIS, o projeto Acertar disponibilizou o Manual de Melhores Práticas²²⁷, com o objetivo de promover maior confiança e exatidão das informações declaradas ao SNIS pelos prestadores de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O Manual foi elaborado com base no Guia de Certificação das Informações do SNIS²²⁸, desenvolvido dentro do escopo do Projeto Acertar, além de visitas realizadas aos prestadores de serviços.

O Manual traz boas práticas e recomendações que abrangem diversas áreas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário: comercial, compras / licitações, financeiro, contábil, gestão de ativos e investimentos, operacional e manutenção apresentando também ações que podem ser tomadas pelos prestadores para melhoria na


²²⁶ PUC Consultoria Jr. Disponível em: < <https://puconsultoriajr.com.br/lajir/>>. Acesso em 18 de nov. 2021

²²⁷ Projeto Acertar - Relatório Técnico Contendo o Manual de Melhores Práticas de Gestão da Informação sobre Saneamento. Disponível em: <<http://www.acertarbrasil.com/wp-content/uploads/2020/10/Manual-de-Melhores-Praticas.pdf>>. Acesso em: 03 jun. 2021.

²²⁸ Guia de Auditoria e Certificação das Informações do SNIS. Disponível em: <[http://www.snis.gov.br/downloads/arquivos/Guia_de_Auditoria_e_Certificacao_das_Informacoes_do_SNIS.p df](http://www.snis.gov.br/downloads/arquivos/Guia_de_Auditoria_e_Certificacao_das_Informacoes_do_SNIS.pdf)>. Acesso em: 03 jun. 2021.

gestão das informações e, conseqüentemente, dos indicadores. Analisando um dos principais indicadores de acompanhamento do Plano de Saneamento, o índice de atendimento urbano de água (IN023), o Manual mostra os principais critérios para determinação do nível de confiança das informações que vão compor esse indicador, ao mesmo tempo em que sugere ações para aumentar a confiança dessas informações, como mostra a **Figura 43**.

Figura 43 – Boas práticas para o monitoramento dos índices de atendimento dos serviços de saneamento básico (procedimentos de coleta e cálculo das informações)

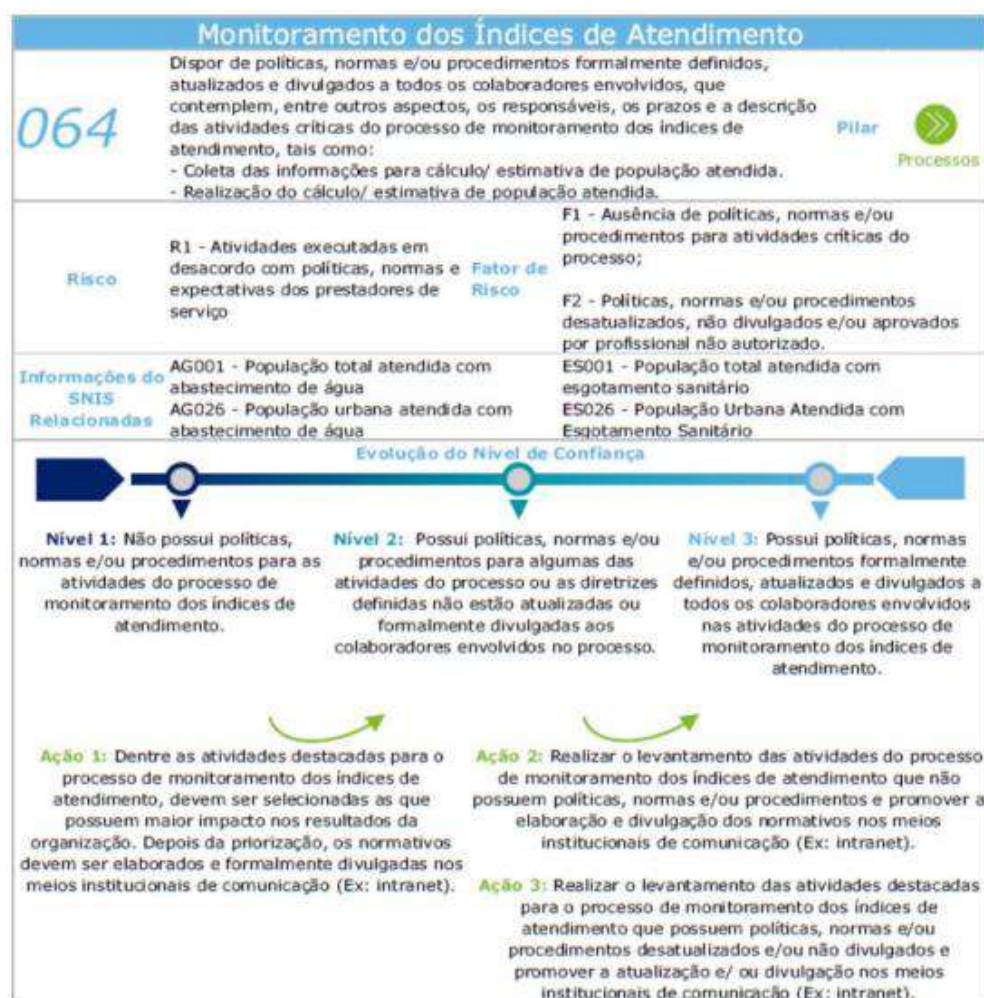


Fonte: Projeto Acertar (2017)

Na **Figura 43**, os critérios dos níveis de confiança demonstram o caminho que os prestadores devem percorrer para conferir alta confiabilidade das informações submetidas aos SNIS, com relação aos índices de atendimento dos serviços. Com isso, sugerem-se ações que podem ser tomadas para alcançar esses níveis, como a elaboração e divulgação

de normativos que irão descrever responsáveis, prazos e descrição das atividades críticas desse processo, com o objetivo de padronizar o processo de coleta e atualização dessas informações. Já na **Figura 44**, a orientação também reflete na melhoria das informações referente ao monitoramento dos índices de atendimento, porém com foco no registro dos domicílios para identificação das economias existentes. Portanto, é necessário garantir a atualização da base cadastral dos usuários para maior assertividade na quantidade dos domicílios e respectiva população atendidos pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Figura 44 – Boas práticas para o monitoramento dos índices de atendimento dos serviços de saneamento básico (registro dos domicílios e identificação de economias)

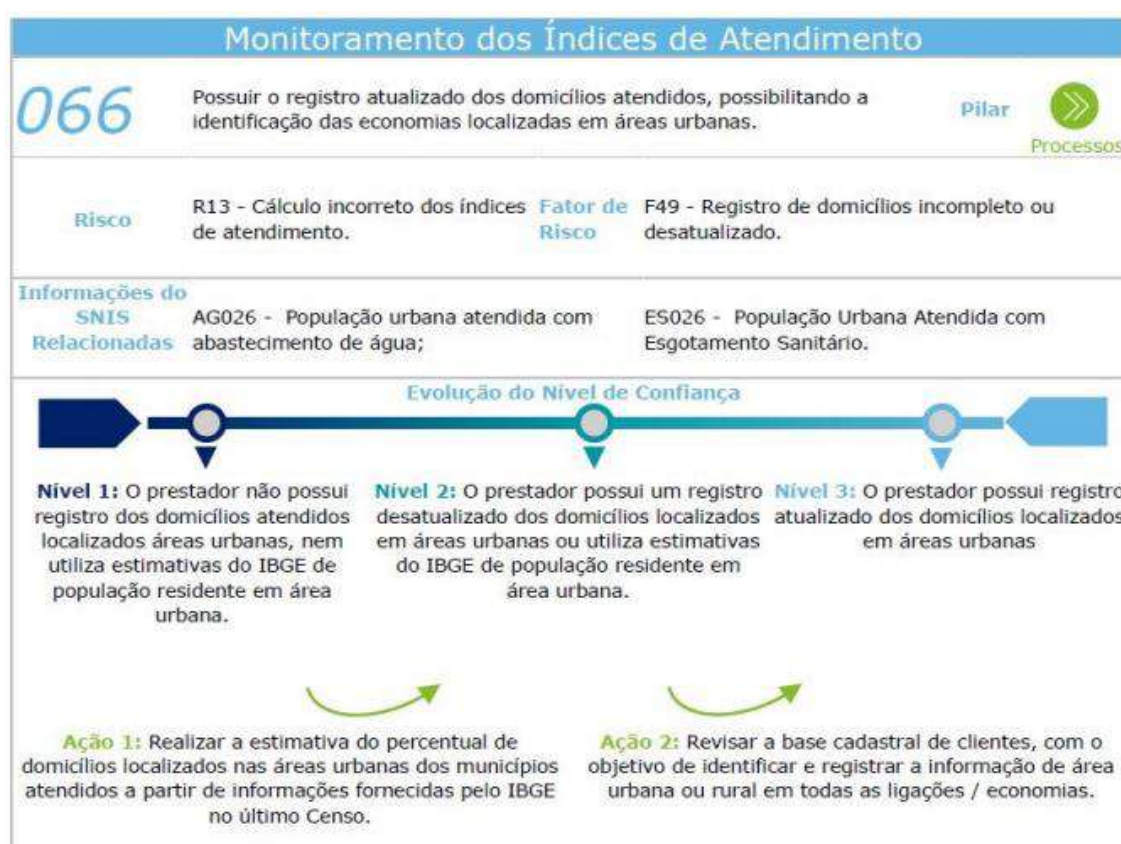

Fonte: Projeto Acertar (2017)

15.4. Sistema de Informações

Uma alternativa para assegurar a confiabilidade dos indicadores é o sistema de informação. A Lei Estadual Nº 11.172/2008, que institui princípios e diretrizes da Política Estadual de Saneamento Básico da Bahia, traz a criação de um sistema estadual de informações (art. 11), articulado com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), para agrupar as informações relativas aos serviços públicos de saneamento básico. Esse sistema poderá apresentar-se como um consolidado de todas as informações necessárias aos cálculos dos indicadores, bem como para facilitar e agilizar a análise desses indicadores.

O sistema de informações deve funcionar como uma biblioteca pública, que ficará disponível aos gestores públicos, agências reguladoras, titulares e prestadores de serviços e usuários e que armazenará dados como quadro de pessoal, organogramas, informação de planejamento e cadastros, tarifários, indicadores de performance, indicadores de execução, informação de cadastro de infraestruturas. Dentre os objetivos do sistema de informações, destacam-se:

- Transparência nos fluxos de informação, monitoramento e análise do desempenho dos municípios e microrregiões ao longo dos anos, de acordo com as metas estabelecidas nos contratos de concessão e Planos Regionais de Saneamento Básico;
- Facilidade na análise de desvios e impactos nos resultados dos indicadores, com relação ao real *versus* planejado; e
- Acompanhamento do plano de investimentos da concessão.

Para isso, o sistema deve funcionar como um fluxo constante que demanda a execução de etapas, por diferentes responsáveis e que, ao final, possibilita a análise dos indicadores de forma mais assertiva, para sustentar as decisões e ações que serão tomadas.

A **Figura 45** ilustra um modelo de fluxo, segregando as etapas, de acordo com seus principais responsáveis. Cabe ressaltar que cada etapa apresentada na **Figura 45** pode ser desmembrada em atividades menores. Para detalhar melhor a atuação do sistema de informações, a **Figura 46** apresenta o fluxo de atividades que ocorrem dentro das etapas de Processamento das Informações, Cálculo de Indicadores e Comparativos e Estatísticas, esta última encontra-se mais bem exemplificada na **Figura 47** e na **Figura 48**.

Figura 45 – Fluxogramas das atividades englobadas pelo sistema de informações


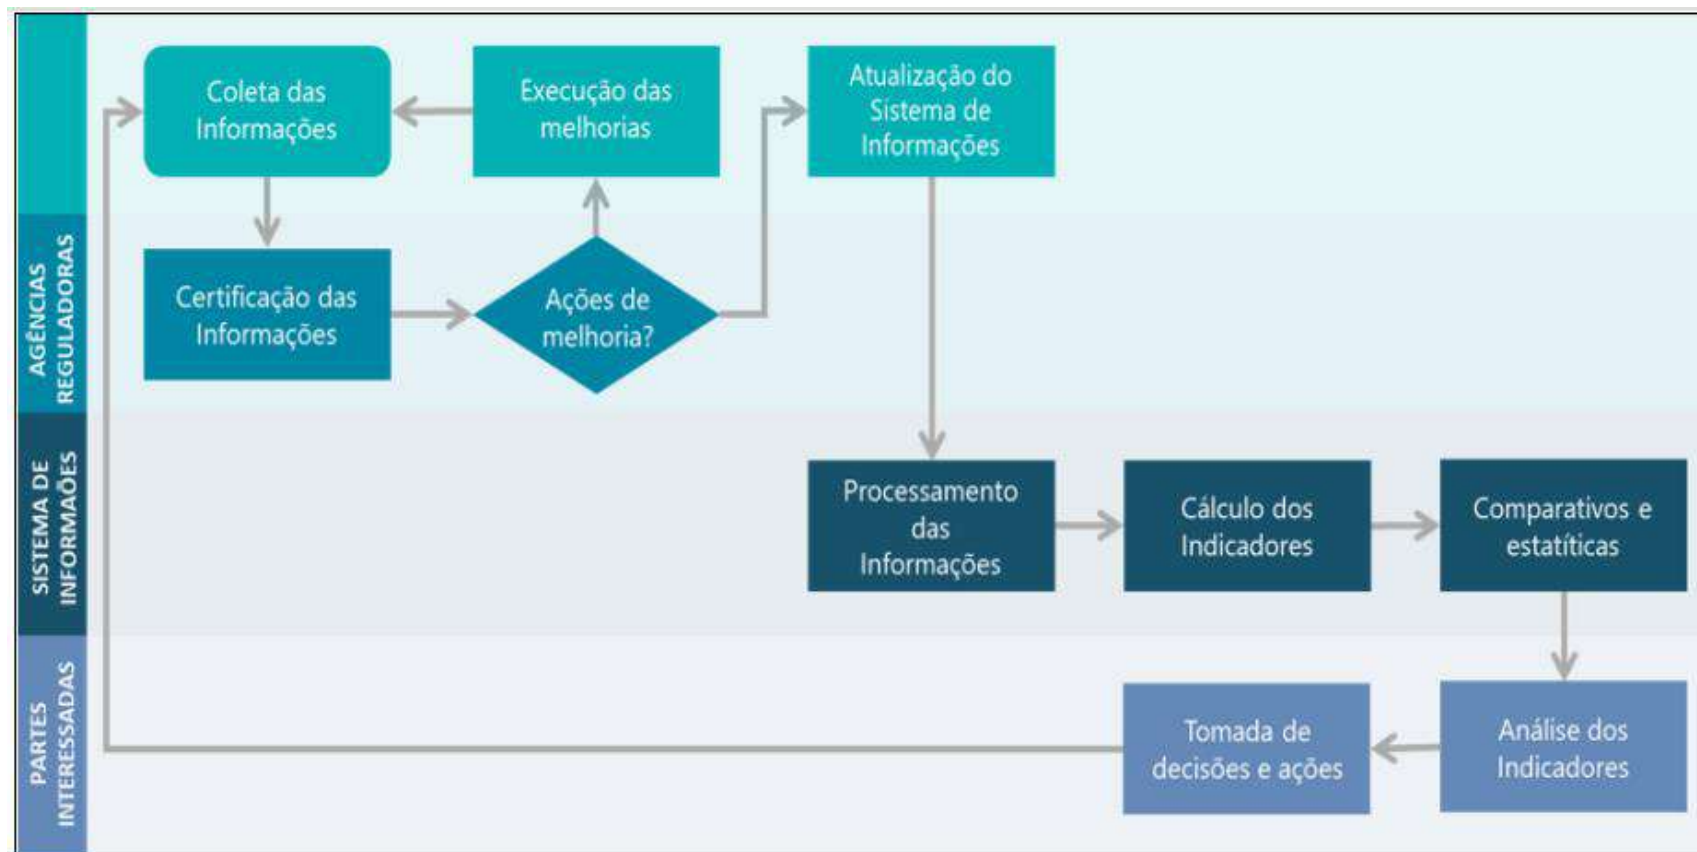


Figura 46 – Detalhamento das atividades executadas pelo sistema de informações




Usualmente, esses sistemas são desenvolvidos em forma de *software* e um dos benefícios é a interface em que os dados são expressos, pois tornam-se facilmente compreensíveis, além de poderem ser acessados em computadores, *tablets* e *smartphones*. A **Figura 47** demonstra um exemplo de como os indicadores podem ser exibidos no sistema de informações, ou seja, em vez de extrair as informações em endereços eletrônicos e visualizá-los em tabelas, os interessados terão disponíveis destaques e comparações de indicadores previamente e automaticamente analisados.

Figura 47 – Modelo de exibição dos indicadores em um sistema de informações

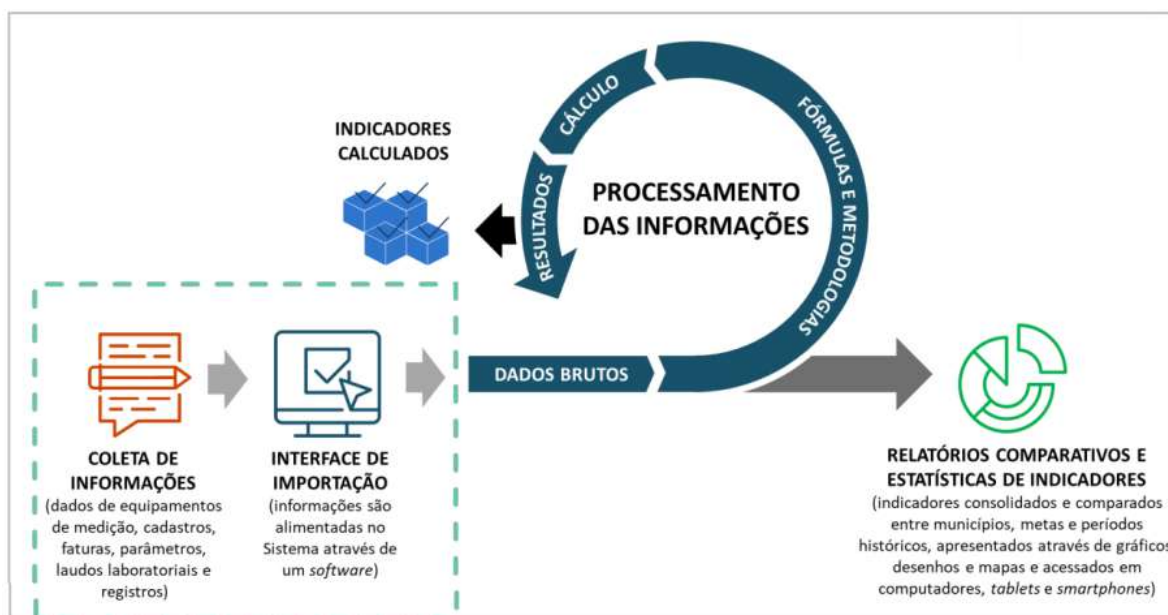

Já a **Figura 48** apresenta outro exemplo de uma simulação do comparativo entre o resultado do indicador e as metas, previamente estabelecidas no Plano Regional de Saneamento Básico da Microrregião Litoral Sul e Baixo Sul, para municípios selecionados, comparados com a sua evolução como um todo. Dessa forma, as partes interessadas conseguem identificar de maneira mais ágil quais os municípios que não estão acompanhando o desempenho da Microrregião e, a partir daí, conseguem traçar as providências necessárias. Ao mesmo tempo em que também podem observar os municípios que se destacam e replicar as práticas exitosas que estejam sendo praticadas. Na simulação, concluiu-se rapidamente que o município de Buerarema acompanha o progresso observado na MR, porém, os municípios de Ubatã e Ituberá encontram-se abaixo da meta proposta para o índice de atendimento urbano de água (IN023 – SNIS).

Figura 48 – Simulação entre indicador x metas, realizada por um sistema de informações de saneamento básico

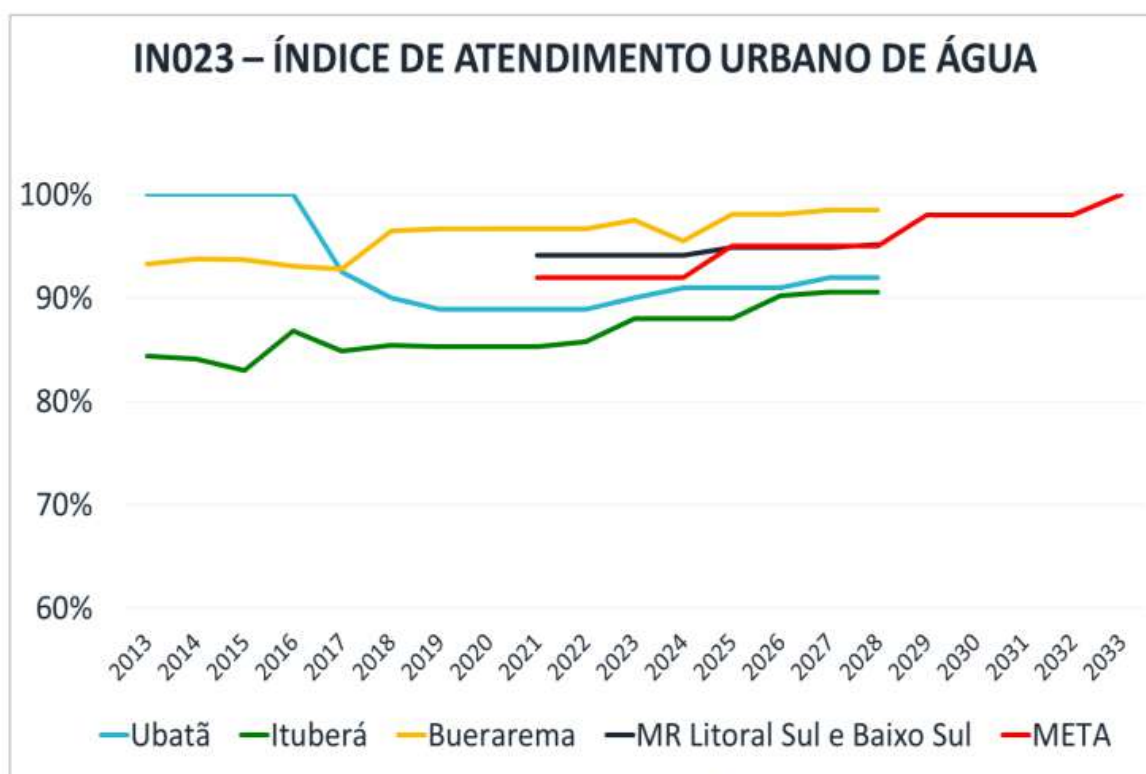

Nota: Os dados de 2013 a 2019 para os municípios de Ubatã, Ituberá e Buerarema foram extraídos do SNIS, logo, são dados reais. Entretanto, para os anos de 2020 a 2033, os dados foram colocados apenas a título de simulação.

De posse das melhores práticas de gestão das informações de saneamento, juntamente com um sistema de informações, que irão garantir a confiabilidade dos

indicadores de desempenho, os municípios, autarquias microrregionais e os prestadores de serviço necessitam, então, analisar todas essas informações para a tomada de ação, visando a melhoria desses indicadores.

Ao acompanhar o avanço das ações do Estudo Técnico de Elaboração do Plano Regional de Saneamento Básico, com base nas informações apresentadas no Diagnóstico²²⁹ e Prognóstico²³⁰ e nos resultados dos municípios para esses indicadores, é importante seguir o seguinte fluxo para análise e tomada de ações:

1. Checar:

Antes de qualquer conclusão acerca dos resultados, é necessário, primeiramente, comparar a situação apresentada no Diagnóstico do município, durante a concepção do Estudo Técnico para Elaboração do Plano Regional de Saneamento Básico, com a meta proposta e como estado atual, aquele reportado pela atualização dos indicadores dos painéis SNIS e EMBASA.

Exemplo 1: Para o município Valença, o indicador IN023 do SNIS (Índice de atendimento urbano de água - %) teve resultado de 81%, durante a fase do Diagnóstico para o Plano Regional de Saneamento Básico.

No ano seguinte à elaboração do Plano, após início da implementação de ações de curto prazo (0 – 4 anos), como expansão da rede, melhorias e reformas operacionais, o resultado foi de 83%, frente à meta que era 85%, resultando no não atingimento da meta.

Um dos fatores levantados foi que apenas uma pequena parcela das ligações factíveis para interligação à rede de abastecimento de água foi interligada. A equipe responsável pelo monitoramento desse indicador percebeu que o motivo para a baixa aderência ocorreu devido à campanha de divulgação de interligação, que não aconteceu em todo o município.

Nessa primeira etapa da análise do indicador, demonstrada através do **Exemplo 1**, foi checada a situação encontrada inicialmente (Diagnóstico), o estado atual e a meta estabelecida. Ou seja, nesse caso, a meta não foi alcançada no primeiro ano de monitoramento. Ainda nessa etapa, foi examinado exaustivamente o estado atual para descoberta dos desvios existentes (questionamentos como: o que pode ter impactado o resultado? qual localidade está com a menor cobertura do serviço? as informações levantadas

²²⁹ Relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços Saneamento Básico das Microrregiões (Produto 2)

²³⁰ Relatório da Prospectiva e Planejamento Estratégico (Prognóstico, Cenário Referência, Objetivos e Metas) das Microrregiões (Produto 3 – Volume I)

são confiáveis?). As etapas seguintes darão continuidade a esse processo de avaliação da eficácia, eficiência e efetividade dos objetivos e metas dos PRSB e dos resultados das suas ações programadas para a prestação de assistência técnica e gerencial em saneamento básico.

2. Agir:

Nesta etapa, deve-se buscar as tratativas de rápida execução (ações de curto prazo) para correção dos desvios encontrados na etapa anterior (1. Checar), que possam ter impactado negativamente o resultado do indicador e, conseqüentemente, ter contribuído para o não atingimento da meta. Importante ressaltar que o Projeto Acertar possui o Manual de Melhores Práticas de Gestão da Informação sobre Saneamento, com recomendações para melhoria das informações e que também irão refletir no resultado dos indicadores. O **Exemplo 2** dá sequência ao estudo de caso iniciado no **Exemplo 1**, com a definição de ação, prazo e responsável para a tratativa do desvio encontrado.

Exemplo 2: Devido à baixa aderência à campanha de interligação, uma das ações de curto prazo que saíram na Etapa 2 (Agir) foi de reforçar imediatamente a divulgação sobre o processo para interligação das economias factíveis, nas localidades com número inferior de ligações executadas no ano de análise do indicador.

O quê: Reforçar divulgação sobre o processo para interligação à rede de abastecimento de água pelas economias factíveis

Por quê: Aumentar o número de economias ativas através da interligação das economias factíveis

Como: Através dos jornais locais

Onde: Município de Valença

Quando: Em até 2 meses

Quanto: R\$ 1000,00

Quem: José Francisco

3. Planejar:

Agora, é o momento de avaliar os fatores que necessitam de um período maior para intervenção e tratativa, com ações de médio a longo prazo, que demandam planejamento mais eficaz para maior assertividade das ações a serem executadas. Vale ressaltar que esse planejamento mais minucioso foi realizado durante a concepção dos estudos de elaboração do Plano Regional de Saneamento Básico. Portanto, as ações de médio e longo prazo também foram estabelecidas e precisam ser acompanhadas, pois terão impacto futuro no indicador. Nessa etapa de “Planejar”, então, faz-se necessário rever as ações estabelecidas e verificar

suas necessidades para implementação. O **Exemplo 3**, a seguir, ilustra melhor essa etapa.

Exemplo 3: Durante a análise das ações estabelecidas no Plano Regional de Saneamento Básico da Microrregião Litoral Sul e Baixo Sul, da qual o município de Valença faz parte, foi checado o planejamento em torno da ação de expansão da rede de abastecimento de água, ou seja, se os recursos necessários estavam sendo providenciados: recursos financeiros, documentos obrigatórios, atores envolvidos, entre outros. Nesta etapa, é o momento de checar os prazos estabelecidos e as possíveis dificuldades para cumprimentos das ações menores que levarão à expansão da rede.

4. Executar:

Por fim, na etapa “Executar”, as ações previstas na etapa 3 (Planejar) serão continuadas/implementadas. Constitui-se em uma etapa de extrema importância no fluxo para análise e tomada de ações, pois, no próximo ciclo de avaliação dos indicadores e alcance de metas, espera-se que o resultado das ações seja refletido na melhoria do estado atual observado.

16. DIRETRIZES PARA COMUNICAÇÃO

Os mecanismos de comunicação precisam garantir a transmissão eficiente da informação e devem estar adequados com o tipo de receptor, além de incentivar o engajamento cívico (CEZAR, 2019)²³¹.

O processo de comunicação das etapas de monitoramento dos resultados dos indicadores de desempenho faz parte do controle social, que é um dos princípios dos serviços públicos de saneamento básico (Lei Nº 11.445/2007, art. 2º, inciso X). Ainda de acordo com essa Lei, no art. 3º, inciso IV, o controle social é definido como o “conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participação nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados com os serviços públicos de saneamento básico”. Logo, no momento de avaliação do Plano, faz-se necessária a definição desses mecanismos e procedimentos para levar informação à sociedade.

No Decreto Federal Nº 7.212/2010²³², que regulamenta a Lei Nº 11.445/2007, art. 34, são citados exemplos dos mecanismos que podem ser utilizados para exercício do controle social dos serviços públicos de saneamento básico, além de orientar quanto aos órgãos colegiados que devem se fazer presentes e trazer outras diretrizes relacionadas, como:

- Art. 34. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá ser instituído mediante adoção, entre outros, dos seguintes mecanismos:
- I - debates e audiências públicas;
 - II - consultas públicas;
 - III - conferências das cidades; ou
 - IV - participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da política de saneamento básico, bem como no seu planejamento e avaliação.
- § 1º As audiências públicas mencionadas no inciso I do caput devem se realizar de modo a possibilitar o acesso da população, podendo ser realizadas de forma regionalizada.
- § 2º As consultas públicas devem ser promovidas de forma a possibilitar que qualquer do povo, independentemente de interesse, ofereça críticas e sugestões a propostas do Poder Público, devendo tais consultas ser adequadamente respondidas.
- § 3º Nos órgãos colegiados mencionados no inciso IV do caput, é assegurada

²³¹ CEZAR, L. C. Comunicação e Marketing no setor público: diferentes abordagens para a realidade brasileira. Coleção Gestão Pública. Sociedade Brasileira de Administração Pública. Enap, 2019. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4279/1/3_Livro_Comunica%C3%A7%C3%A3o%20e%20Marketing%20no%20Setor%C3%BAblico%20diferentes%20abordagens%20para%20a%20realidade%20brasileira.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2021.

²³² BRASIL. Decreto n. 7.217, de 21 de junho de 2010. Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7217.htm#:~:text=Decreto%20n%C2%BA%207217&text=DECRETO%20N%C2%BA%207.217%2C%20DE%2021,b%C3%A1sico%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%A4ncias.>. Acesso em: 14 ago. 2021.

a participação de representantes:

I - dos titulares dos serviços;

II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico;

III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico;

IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; e

V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico.

§ 4º As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o inciso IV do caput poderão ser exercidas por outro órgão colegiado já existente, com as devidas adaptações da legislação.

§ 5º É assegurado aos órgãos colegiados de controle social o acesso a quaisquer documentos e informações produzidos por órgãos ou entidades de regulação ou de fiscalização, bem como a possibilidade de solicitar a elaboração de estudos com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões, observado o disposto no § 1º do art. 33.

§ 6º Após 31 de dezembro de 2014, será vedado o acesso aos recursos federais ou aos geridos ou administrados por órgão ou entidade da União, quando destinados a serviços de saneamento básico, àqueles titulares de serviços públicos de saneamento básico que não instituírem, por meio de legislação específica, o controle social realizado por órgão colegiado, nos termos do inciso IV do caput.

Dentre as diferentes áreas da comunicação pública, o contato que os órgãos públicos e concessionárias estabelecem com a sociedade enquadra-se na comunicação pública identificada com comunicação do Estado e ou governamental, pois *“essa vertente da comunicação pública se apoia em diferentes instrumentos de comunicação como forma de difundir o conteúdo divulgado e levar a população a se informar, formar senso crítico e aderir às causas cívicas”* (CEZAR, 2019).

Com isso, o objetivo é levar ao cidadão o conhecimento sobre determinados programas e, a partir disso, promover a mudança do seu comportamento (MATOS, 2003 apud CEZAR, 2019). Ou seja, a partir das comunicações periódicas dos resultados alcançados pelas ações do Plano Regional de Saneamento Básico, os usuários passam a reconhecer sua importância na sociedade e tornam-se mais adeptos às ações propostas, como, por exemplo, a interligação à rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como a preservação do meio ambiente.

O Conselho Participativo das Microrregiões, definido pela Lei Complementar estadual Nº 48/2019 e composto por 01 membro escolhido por cada Câmara Municipal dos Municípios integrantes da Microrregião; 05 membros escolhidos pela Assembleia Legislativa; e 05 membros representantes da sociedade civil, possui como uma de suas atribuições *“propor a constituição de Grupos de Trabalho para a análise e debate de temas específicos”* (art. 10, inciso III). Dentre esses temas específicos, pode-se encaixar os indicadores de desempenho que irão mensurar o resultado das ações estabelecidas no Plano Regional de Saneamento

Básico.

Como forma de fortalecer a participação e o controle social no âmbito das agências reguladoras, o projeto REGULASAN elencou diversas propostas de melhoria da efetividade (PM) e propostas para ampliação (PA) dos mecanismos de participação e controle social

existentes e propostas para maior da transparência e divulgação das informações (PT) que, embora voltadas à atuação das agências, podem auxiliar os demais envolvidos no fortalecimento do controle social como um todo.

O Produto III.1²³³ do REGULASAN (Adequação e Formulação de Modelo e Instrumentos de Participação e Controle Social – Diagnóstico e proposta de modelo e instrumentos de participação e controle social) traz o detalhamento de cada proposta que foi sugerida, enquanto que o **Quadro 17** traz o consolidado dessas propostas e que podem ser aplicáveis nas demais instituições que atuem como facilitadoras e promotoras do controle social no setor de saneamento.

Quadro 17 – Propostas para melhoria, ampliação e transparência dos instrumentos de participação e controle social na área de saneamento básico

Tipo de Proposta	Item	Descrição
Propostas de Melhoria	PM1	Mapear os diferentes atores/ <i>stakeholders</i> na área de atuação da agência.
	PM2	Capacitar a sociedade civil organizada e instituições governamentais para exercício do controle social.
	PM3	Mobilizar a sociedade para exercício do controle social.
	PM4	Adequar as audiências e consultas públicas realizadas pelas agências beneficiadas.
	PM5	Reestruturar os Conselhos de Regulação.
	PM6	Fomentar a participação e controle social nos Conselhos Municipais de Saneamento Básico, com integração da agência.
	PM7	Melhorar as Ouvidorias das agências.
Propostas de Ampliação	PA1	Criar Ponto Focal na estrutura da Agência para diálogo com organismos de controle social.
	PA2	Implementar, de forma progressiva, outras formas de participação e controle social no âmbito de atuação da agência.
	PA3	Ampliar a atuação das agências no âmbito das revisões dos Planos Municipais de Saneamento Básico, garantindo a participação e o controle social.
Propostas de maior Transparência	PT1	Melhorar e reestruturar do site da agência.
	PT2	Promover da transparência e publicidade das ações desenvolvidas.

Fonte: REGULASAN (2018)

Apesar do Decreto Federal Nº 7.212/2010 elencar exemplos de mecanismos de comunicação, os resultados do Plano Regional de Saneamento Básico também podem ser veiculados através das diversas redes sociais disponíveis, como *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* e *YouTube*, possibilitando contribuições frequentes por parte dos usuários, que passam a interagir através de debates e discussões com outros usuários ou com os envolvidos nos serviços de saneamento.

Independente do mecanismo e instrumentos de comunicação a serem utilizados para divulgar o resultado dos indicadores de desempenho dos serviços de saneamento básico, algumas etapas precisam ser seguidas e vão compor o Plano de Comunicação, como mostra a **Figura 49**.

²³³ REGULASAN. Ministério das Cidades. Produto III.1 – Adequação e Formulação de Modelo e Instrumentos de Participação e Controle Social – Diagnóstico e proposta de modelo e instrumentos de participação e controlesocial. Disponível em: <<https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/regulasan/produto.iii.1.ares.pcj.pdf>>. Acesso em 03 jun. 2021

Figura 49 – Etapas do Plano de Comunicação dos Indicadores de Desempenho dos serviços de saneamento básico



Fonte: Adaptado de DOIN (2019²³⁴)

A seguir, as etapas são detalhadas, demonstrando a aplicação das etapas de comunicação para a divulgação dos resultados dos serviços de saneamento básico:

1. Identificar os públicos de interesse

O público-alvo que deverá participar dos eventos de comunicação já foram citados anteriormente e estão definidos no Decreto Federal Nº 7.212/2010, art. 34, § 3º. São eles: titulares dos serviços, órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico, prestadores de serviços, usuários e entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. Os grupos de trabalho que forem necessários para as atividades de comunicação e debate poderão ser selecionados pelo Conselho Participativo da Microrregião, conforme previsto na Lei Complementar estadual Nº 48/2019.

2. Determinar os objetivos da comunicação

Nesta etapa, deve-se avaliar o porquê da comunicação e o que se pretende comunicar. Além de ser obrigatoriedade legal, foi comentado anteriormente que a comunicação pública também é necessária para engajar a sociedade. Por contemplar diversos públicos de interesse, os objetivos da comunicação devem atender a todas expectativas desses grupos, informando resultados de despesas, perdas, eficiência, qualidade e universalização dos serviços de saneamento básico, conforme devidamente expressos nos indicadores selecionados para monitoramento do Plano Regional de Saneamento Básico.

²³⁴ DOIN, E. As etapas do Planejamento de Comunicação Integrada. Disponível em: <<https://repertoriotalks.com.br/repertorio-de-artigos/etapas-do-planejamento-de-comunicacao-integrada/>>. Acesso em: 15 ago. 2021

3. Desenvolver a mensagem

Como cada público presente estará em busca dos seus próprios interesses nos serviços de saneamento básico, o desafio por trás do desenvolvimento da mensagem é atrair atenção, transmitindo, de alguma forma, benefício ao receptor da mensagem. Utilizar comparações dos indicadores com outros períodos históricos e/ou com municípios similares pode ser uma boa forma de promover destaque positivo para os resultados apresentados. Outra opção é converter economia monetária em benefícios para os usuários, por exemplo, com a redução de X% das perdas de água na distribuição, será possível expandir a rede de abastecimento de água em Y%. Esses atrativos engajam o público a comprar a ideia que está sendo transmitida. Vale ressaltar que, considerando a existência do sistema de informação, as exibições do sistema podem ser utilizadas nos eventos de comunicação, de modo a proporcionar maior segurança nas informações que estão sendo compartilhadas.

4. Definir o orçamento total da comunicação

Antes de estabelecer as ferramentas de comunicação que serão utilizadas, é necessário definir o orçamento previsto para suportar o Plano de Comunicação. Seguindo a frequência de acompanhamento dos indicadores, o Plano de Comunicação também ocorrerá anualmente. Logo, é importante prever os recursos humanos e financeiros que serão necessários e que deverão contemplar: aluguéis de espaços e equipamentos de som e imagem; alimentação; confecção de materiais gráficos, como banners, cartilhas e livretos; pagamento de anúncios em rádio, televisão e/ou redes sociais, entre outros gastos.

5. Selecionar os canais de comunicação

Mais importante do que comunicar é saber como comunicar. Após definição do orçamento, pode-se avaliar as opções das ferramentas de comunicação: rádio, televisão, cartazes, *banners*, *outdoor*, endereços eletrônicos, materiais impressos em geral, redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, por exemplo), entre outros. Importante lembrar também dos mecanismos propostos no Decreto Federal Nº 7.212/2010, art. 34: debates e audiências públicas, consultas públicas e conferências das cidades.

6. Medir e avaliar os resultados

Antes mesmo de se realizar o(s) evento(s) de comunicação, é necessário estabelecer a metodologia que será utilizada para mensurar se os objetivos da comunicação foram alcançados. A mobilização que será feita para atrair os interessados e comunicá-los sobre os resultados dos indicadores deve trazer algum tipo de retorno aos serviços de saneamento básico, seja maior percepção de sua relevância, seja maior aderência ou seja maior engajamentos dos setores envolvidos. O importante é que esse impacto seja com pesquisa de satisfação e avaliação de reação, por exemplo.

Assim como a mensuração, o evento de Comunicação precisa ser registrado em atas, que posteriormente serão divulgadas para todos os presentes e também àqueles que não puderam participar, mas possuem interesse sobre o tema.

- **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS GERAIS**

ABAR. Associação Brasileira de Agências de Regulação. Projeto ACERTAR. Disponível em: <<http://www.acertarbrasil.com/>>. Acesso em: 06 ago. 2021.

ABCON. Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto. Panorama da participação privada no saneamento (2019). Disponível em: <<https://www.abconsindcon.com.br/wp-content/uploads/2019/04/PANORAMA2019low.pdf>>. Acesso em: 04 jun. de 2021.

AGERSA, Agência Reguladora de Saneamento Básico da Bahia. Unidade de Fiscalização: Relatórios de Fiscalização. Disponível em: <http://www.agersa.ba.gov.br/?page_id=8689>. Acesso em: 25 jun. 2021.

AGERSA, Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia. Resolução nº 001/2020. Salvador. Disponível em: <http://www.agersa.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/resolucao_agersa_001_20_Covid.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2021.

AGIR. Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí. Resolução Normativa Nº 010, de dezembro de 2019. Disponível em: <https://agir.sc.gov.br/uploads/legislacao/3879/pR0aVR_LM3AbAhB34hmMcQyuuOJfRLuf.pdf>. Acesso em: 08 nov. 2021.

ALEGRE, H. *et al.* Performance Indicators For Water Supply Services. 2nd. ed. Londres: IWA Publishing, 2006. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=H-9nDQAAQBAJ&lpg=PP1&ots=g0psNJ8Jnh&lr&hl=pt-BR&pg=PA370#v=onepage&q&f=false>>. Acesso em: 13 ago. 2021.

ANA. Agência Nacional das Águas. Agenda Regulatória. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-ana-n-105-de-18-de-outubro-de-2021-353313855>>. Acesso em: 25 nov. 2021.

ANA. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Atlas Esgotos. Disponível em: <<http://atlasesgotos.ana.gov.br/>>. Acesso em: 27 nov. 2021.

ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Institucional. Disponível em: <<https://www.gov.br/ana/pt-br/acesso-a-informacao/institucional>>. Acesso em: 12 mai. 2021.

ANA. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Monitor das Secas. Disponível em: <<http://monitordesecas.ana.gov.br/mapa?mes=5&ano=2021>>. Acesso em: 10 jul. 2021.

ANATEL. Agência Nacional de Telecomunicações. Painéis de dados sobre acessos. Disponível em <https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos>. Acesso 10 ago. 2021.

ANDRADE, J. B. M. de; BASTOS LEAL, L. R. Modelo Hidrogeológico Conceitual dos Fatores Influentes na Vazão e Salinidade dos Aquíferos Fraturados Cristalinos, Bahia, Brasil. Águas Subterrâneas. 2017.

ALVES, M. D. Caracterização Socioambiental da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio do Antônio, Bahia. UFB, 2016. Disponível em: <http://www.geografia.ufba.br/MARIANA_TCC_RIO_ANTONIO.ok.pdf>. Acesso em: 2021.

ALVES, R. R. Gênese e Evolução da Superfície Quaternária no Médio São Francisco: Fatos e Evidências na Bacia do Rio Grande - Bahia. Tese de doutorado, Universidade Federal de Uberlândia. 2011. 314p.

ARAÚJO FILHO, J. C. Relação Solo e Paisagem no Bioma Caatinga. Embrapa Solos. Recife – PE. Disponível em: <<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/38909/1/Coelho-XIV-SBGFA-1.pdf>>. Acesso em 2021.

ATLAS do Desenvolvimento Humano do Brasil. [Brasil: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada], 2010. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br>. Acesso 10 ago. 2021.

BAHIA. Lei Complementar nº 48/2019. Institui as Microrregiões de Saneamento Básico e dá outras providências. Disponível em: <http://www.sih.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=28>. Acesso 10 ago. 2021.

BAHIA. Polícia Militar da Bahia. Relação das unidades Policiais – PM. Disponível em http://www.ba.gov.br/pm/Relacao_unidades_policiais2.asp. Acesso 10 ago. 2021.

BAHIA. Lei Complementar Nº 48, de 10 de junho de 2019. Disponível em: <http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei-complementar-no-48-de-10-de-junho-de-2019>. Acesso em: 07 ago. 2021.

BASÍLIO SOBRINHO, G.; GALVÃO Jr. A. C. O desafio do Planejamento Setorial. Revista Regulação em Foco, v. 1, n. 1, 2021.

BERGER G. Lattitude prospective. L'Encyclopédie française, tome XX, Société nouvelle de L'Encyclopédie française, 1959.

BIRD. Banco Mundial. Série Água Brasil 13: Estudo de modelos de gestão de serviços de abastecimento de água no meio rural no Brasil - Parte II. Brasília, DF, 2016. Disponível em: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/931891479307797732/pdf/Parte-II.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2021.

BISHOP, P.; HINES, A. & COLLINS, T. The current state of scenario development: an overview of techniques. Foresight, Vol.9, Nº.1, p.5-25, 2007.

BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. BNDES Finem - Saneamento ambiental e recursos hídricos. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-saneamento-ambiental-recursos-hidricos> Acesso em: jun. de 2021.

BRASIL. Decreto Nº 7.217, de 21 de junho de 2010. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7217.htm#:~:text=Decreto%20n%C2%BA%207217&text=DECRETO%20N%C2%BA%207.217%2C%20DE%2021,b%C3%A1sico%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%A2ncias](http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7217.htm#:~:text=Decreto%20n%C2%BA%207217&text=DECRETO%20N%C2%BA%207.217%2C%20DE%2021,b%C3%A1sico%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%A2ncias.). Acesso em: 14 ago. 2021.

BRASIL. Diário Oficial da União. Portaria Nº 490, de 22 de março de 2021. Disponível em: <<http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-490-de-22-de-marco-de-2021-309988760>>.

Acesso em: 08 jul. 2021.

BRASIL. Diário Oficial da União. Portaria Nº 490, de 22 de março de 2021. Disponível em: <<http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-490-de-22-de-marco-de-2021-309988760>>.

Acesso em: 08 jul. 2021.

BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em: 10 ago. 2021.

BRASIL. Ministério das Cidades. Disponível em: <<https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/regulasan/6PublicacaoiNormativosRegulatorioseAdequacaoFormulacaoDeModelosInstrumentos.pdf>>. Acesso em 04 ago. 2021.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional e Secretaria Nacional de Saneamento. Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB): Mais saúde com qualidade de vida e cidadania. Brasília: PLANSAB, 2019.

BRASIL. Diário Oficial da União. Portaria nº 490, de 22 de março de 2021. Estabelece os procedimentos gerais para o cumprimento do disposto no inciso IV do caput do art. 50 da Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e no inciso IV do caput do art. 4º do Decreto n. 10.588, de 24 de dezembro de 2020. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-490-de-22-de-marco-de-2021-309988760>>. Acesso em: 12 maio 2021.

BRASIL. Diário Oficial da União. Resolução nº 64, de 01 de março de 2021. Brasília, 04 mar. 2021. Seção 1, p. 22. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-307010471>>. Acesso em: 12 mai. 2021.

BRASIL. Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico: altera as Leis nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências.

BRASIL. Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm>. Acesso em 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria de Consolidação nº 5, de setembro de 2017. Brasília, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 888, de 04 de maio de 2021. Brasília, 2021.

BRK Ambiental. Saneamento em pauta. Disponível em:<<https://blog.brkambiental.com.br/potabilidade-da-agua/>>. Acesso em: 07 jul. 2021.

CAGECE. Companhia de Água e Esgoto do Ceará. Modelo de hierarquização de investimentos em saneamento na companhia de água e esgoto do Ceará – Cagece, para o período de 2015 – 2019. Fortaleza, 2015.

CÁLCULOEXATO: Variação de um índice financeiro. Disponível em: <<https://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanValorNominalInd>>. Acesso em: 28 mai. 2021

CARVALHO DE JESUS, T., DA SILVA, H. M., BASTOS LEAL, L. R. Vulnerabilidade do Aquífero Cárstico Bambuí, Bacia Hidrográfica do Baixo Rio Corrente, Oeste Da Bahia: Aplicação dos Métodos PI e COP. 2019. Águas Subterrâneas. Disponível em: <<https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/29397>>. Acesso em 2021.

CASAGRANDE, A. L. *et al.* Geoquímica de Rochas Metaplutônicas do Complexo Caraíba, Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá, e Bloco Jequié - Cráton São Francisco. Disponível em: <<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/2569/1/10326-35273-1-PB.pdf>>. Acesso em 2021.

CASTRO, J.M.L.; MAIA, M. R. Caracterização Fisiográficas da Bacia Hidrográfica do Rio Carnaíba de Dentro–BA. UFCE-SBGFA, 2019.

CAXITO, F. A. Evolução tectônica da faixa do Rio Preto, nordeste da Bahia/sul do Piauí. UFMG: Belo Horizonte, 2010.

CEARÁ. Governo do Estado do Ceará. Padrão de Projetos e Obras Rurais: Sistemas de Abastecimento de Água - SAA. Disponível em: <<https://www.cidades.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/12/2020/09/PADRAO-DE-PROJETOS-E-OBRAS-RURAI-SAA-VERSAO-01.pdf>>. Acesso em jul. 2021.

CEZAR, L. C. Comunicação e Marketing no setor público: diferentes abordagens para a realidade brasileira. Coleção Gestão Pública. Sociedade Brasileira de Administração Pública. Enap, 2019. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4279/1/3_Livro_Comunica%C3%A7%C3%A3o%20e%20Marketin%20no%20Setor%20P%C3%ABlico%20diferentes%20abordagens%20para%20a%20realidade%20brasileira.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2021.

CHEARSKUL, P. An Empirical Investigation of Performance Measurement System Use and Organizational Performance. Virginia, 2010. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10919/30222>>. Acesso em: 13 ago. 2021.

CODEVASF. Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Sistemas de Abastecimento de Água. Disponível em: <<https://www.codevasf.gov.br/linhas-de-negocio/revitalizacao/sistemas-de-abastecimento-de-agua>>. Acesso em: 05 out, 2021.

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução Nº 430, de 13 de maio de 2011. Disponível em: <http://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=627>. Acesso em: 23 set. de 2021.

CONTE, Vania Dariva *et al.* QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUAS TRATADAS E NÃO TRATADAS NA REGIÃO NORDESTE DO RIO GRANDE DO SUL. Infarma - Ciências Farmacêuticas, [S.l.], v. 16, n. 11/12, jan. 2013. ISSN 2318-9312. Disponível em: <<http://revistas.cff.org.br/?journal=infarma&page=article&op=view&path%5B%5D=301>>. Acesso em: 07 jul. 2021.

CORESAB. Consórcio Regional de Saneamento Básico Central de Minas. Resolução Nº 001/2012. Disponível em: <http://www.agersa.ba.gov.br/wp-content/uploads/2012/11/Resolucao_Coresab_001_2012.pdf>. Acesso em 07 ago. 2021.

COUTINHO, L. M. Biomas brasileiros. São Paulo: Oficina de Textos, 2016.

CPRM – Serviço Geológico do Brasil. DNPM (Departamento Nacional da Produção Mineral). Mapas Metalogenéticos e de Previsão de Recursos Minerais. Disponível em: <www.cprm.gov.br/publique/Geologia/Geologia-Basica-26>. Acesso em: 2021.

CPRM – Serviço Geológico do Brasil. Glossário Geológico Dinâmico Ilustrado. Disponível em:

<<http://sigep.cprm.gov.br/glossario/>>. Acesso em 2021.

CPRM – Serviço Geológico do Brasil. Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea. Diagnóstico dos Municípios - Bahia / Organizado [por] Ângelo Trévia Vieira, Felicíssimo Melo, Hermínio Brasil V. Lopes, Hermínio Brasil V. Lopes, José C. Viégas Campos, José T Guimarães, Juliana M. da Costa, Luís Fernando C. Bomfim, Pedro Antônio de A. Couto, Sara Maria Pinotti Benvenuti. Salvador:CPRM/PRODEEM, 2005.

DADOS de áreas sujeitas a inundações. Dados retirados das tabelas de atributos do SIG do CPRM. Disponível em: <<https://geoportal.cprm.gov.br/desastres/>>. Acesso em 2021.

DADOS Geologia. Dados retirados das tabelas de atributos de geologia do Geobahia - INEMA. Disponível em: <<http://mapa.geobahia.ba.gov.br/>>. Acesso em: 2021.

DADOS Geomorfologia. Dados retirados das tabelas de atributos do SIG de geomorfologia do IBGE. Disponível em: <<https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/home>>. Acesso em 2021.

DADOS Topográficos. Disponível em: <<https://pt-br.topographic-map.com/>>. Acesso em 2021.

DADOS Vegetação. Dados retirados das tabelas de atributos do SIG de vegetação do IBGE. Disponível em: <<https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/home>>. Acesso em 2021.

DATASUS. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Informações de Saúde – TABNET. 2020. Disponível M<<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02>>. Acesso 10 ago. 2021.

DE CARLI, D. T.; BORIES FACHIN, G. R. A Lei de Acesso à Informação e a gestão de documentos. Biblios, Pittsburgh, 2017. Disponível em: <http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-47302017000100005&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 09 ago. 2021.

DE WITTE, K.; MARQUES, R. C. Designing performance incentives, an international benchmark study in the water sector. Cent Eur J Oper Res 18, 189–220 (2010). Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s10100-009-0108-0>>. Acesso em: 04 ago. 2021.

DINIZ GUIMARÃES, Fabiana; DE ANDRADE LIMA, Dayane. Desinfecção Alcalina do Lodo: Projeto de Intervenção Ambiental nas Estações de Tratamento de Esgoto do Distrito Federal. 2018. Disponível em:<<https://capacitacao.ana.gov.br/conhecerh/bitstream/ana/2003/1/FABIANA%20DINIZ%2>

0GUIMAR%C3%83ES.pdf>. Acesso em: 06 jul. 2021.

DOIN, E. As etapas do Planejamento de Comunicação Integrada. Disponível em: <<https://repertoriotalks.com.br/repertorio-de-artigos/etapas-do-planejamento-de-comunicacao-integrada/>>. Acesso em: 15 ago. 2021.

EMBASA, Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. Institucional. Disponível em: <<https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/a-embasa/apresentacao>>. Acesso em: 26 nov. 2021.

EMBASA. Empresa Baiana de Águas e Saneamento. Material Educativo. Disponível em: <<https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/conteudo-multimedia/publicacoes/material-educativo>>. Acesso em: 30 set. 2021.

EMBASA, Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. Organograma da EMBASA a vigorar a partir de 2017. Disponível em: <https://www.embasa.ba.gov.br/images/Institucional/aembasa/governanca/organograma/20180816_DOC_Organograma.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2021.

EMBASA, Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. Relação de todos os municípios atendidos com abastecimento de água e esgotamento sanitário no ano de 2019. Disponível em:

EMBASA. Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A. Tarifas 2019. Disponível em <<https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/servico/central-de-servicos/tarifas/2944-tarifas-2019>>. Acesso em 2021.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Clima. Disponível em: <<https://www.cnpf.embrapa.br/pesquisa/efb/clima.htm>>. Acesso em 2021.

Embrapa. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Árvore do conhecimento, Solos Tropicais. Disponível em: <https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/solos_tropicais/Abertura.html>. Acesso em 2021.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Fitofisionomias do Bioma Cerrado. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/cerrados/colecao-entomologica/bioma-cerrado>>. Acesso em 2021.

Embrapa. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Aspectos Ecológicos. Disponível em: <<https://www.cnpf.embrapa.br/pesquisa/efb/aspec.htm>>. Acesso em 2021.

FERREIRA, R. O. *et al.* Áreas de Lagoas Intermitentes em Tabuleiros Costeiros do Recôncavo da Bahia: Gênese, Caracterização e Classificação dos Solos. 2015. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rbcs/a/ncg85SbShBGxcr5C3QfgxFn/?lang=pt>>. Acesso em: 2021.

FUNASA. Fundação Nacional de Saúde. Funasa lança Programa Saneamento Brasil Rural. Disponível em: <http://www.funasa.gov.br/home/-/asset_publisher/ihdKjCvMf50A/content/governo-federal-lanca-programa-saneamento-brasil-rural>. Acesso em: 5 jun. 2021.

FUNASA. Fundação Nacional de Saúde. Livro Técnico do Programa Saneamento Brasil Rural. Disponível em: <file:///C:/Users/User/Downloads/livro-tecnico.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2021.

FUNASA. Fundação Nacional de Saúde. Programa Nacional de Saneamento Rural. FUNASA, 2019. Disponível em: <http://www.funasa.gov.br/documents/20182/38564/MNL_PNSR_2019.pdf/08d94216-fb09-468e-ac98-afb4ed0483eb>. Acesso em: 5 jun. 2021.

FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. Saneamento para Promoção da Saúde. Disponível em: <<http://www.funasa.gov.br/saneamento-para-promocao-da-saude>>. Acesso em: 15 mai. 2021.

FUNDAÇÃO ESCOLA POLITÉCNICA DA BAHIA. Execução de Serviços de Auxílio e Apoio na Viabilização e Instituição do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Feira de Santana. Tomo I. 2017. Disponível em: <http://www.sihb.ba.gov.br/arquivos/File/003FSPMSB_FS_Produto06_Tomo_I_Diagnostico_Fisico_Biotico_Dez2017.pdf>. Acesso em: 2021.

GALVÃO JR, A. C.; BASÍLIO SOBRINHO, G.; CAETANO, A. C. Painel de indicadores para planos de saneamento básico. In: PHILIPPI JR, A.; GALVÃO JR, A.C. (Eds.). Gestão do saneamento básico: abastecimento de água e esgotamento sanitário. Barueri-SP: Manole, 2012.

GODET M., DURANCE P. A prospectiva estratégica para empresas e os territórios, Cadernos do Lipsor, 2011. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/document/268206074/Godet-Durance-Dias-2008-A-prospectiva-estrategica-para-empresas>>. Acesso em: 07 set. 2021.

GODET M., DURANCE P. A prospectiva estratégica para empresas e os territórios, Cadernos do Lipsor, 2011. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/document/268206074/Godet-Durance-Dias-2008-A-prospectiva-estrategica-para-empresas>>. Acesso em: 07 set. 2021.

GODET, M. Manuel de Prospective Stratégique – L’art et la méthode. 2^a edition. Paris, Dunod, 2001.

GONÇALVES, R. D.; ENGELBRECHT, B. Z.; CHANG, H. K. Evolução da contribuição do Sistema Aquífero Urucuia para o Rio São Francisco, Brasil. Revista Águas Subterrâneas, v. 32, n. 1, p. 1-10, 2018.

HAGGE, R. C. F.; ALMEIDA, M. C. B. A. Contribuição da Geomorfologia aos Estudos Ambientais do Semiárido Nordeste. Disponível em: <<http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal8/Procesosambientales/Geomorfologia/14.pdf>>. Acesso em: 24 jun, 2021.

HOEKSTRA, A. Y.; BUURMAN, J.; GINKHEL, K. C. H. Urban water security: A review. Environmental Research Letters. Volume 13, n.5, 2018. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaba52>.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atlas do Censo Demográfico 2010. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/pdf/209_213_Glossario_ATLASDEMO%202010.pdf>. Acesso em: 24 set. 2021.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010: Características da População e dos Domicílios: Resultados do Universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatísticas do Registro Civil 2019. Rio de Janeiro: IBGE, 2019.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas da população. EstimaPop 2019 Rio de Janeiro: IBGE, 2019.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas da população. EstimaPop 2020. Rio de Janeiro: IBGE, 2020.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Geociências. Malhas Territoriais dos municípios. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE Cidades. Disponível: <<http://cidades.ibge.gov.br>>. Área das unidades territoriais. Acesso 10 ago. 2021.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema de Contas Nacionais. Produto Interno Bruto dos Municípios. 2018. Rio de Janeiro: IBGE, 2018.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais. Manual Técnico da Vegetação Brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 1991. 92 p. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23267.pdf>>. Acesso em 2021.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Classificação e caracterização dos espaços rurais e urbanos do Brasil: uma primeira aproximação. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv100643.pdf>>. Acesso em: 24 jul. 2021.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB. IBGE, 2002. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv45.pdf>>. Acesso em: 13 ago. 2021.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/meio-ambiente/9073-pesquisa-nacional-de-saneamento-basico.html?=&t=resultados>>. Acesso em: 07 jul. 2021.

INEMA. Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Comitê de Bacias Hidrográficas. Disponível em: <www.inema.ba.gov.br/gestao-2/comites-de-bacias/comites/>. Acesso em 2021.

INEMA. Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Programa Monitora. Disponível em: <www.inema.ba.gov.br/servicos/monitoramento/qualidade-dos-rios/relatorios-do-monitora/>. Acesso em 2021.

INEMA. Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Sistema Estadual de Informações Ambientais e Recursos Hídricos. Disponível em: <<http://monitoramento.seia.ba.gov.br/login.xhtml>>. Acesso em 2021.

INEMA. Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Unidades de Conservação. Disponível em: <<http://www.inema.ba.gov.br/gestao-2/unidades-de-conservacao/>>. Acesso em 2021.

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Sinopse Estatística da Educação Básica 2019. Disponível: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados>. Acesso 10 ago. 2021.

INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Boletim CPTE. Vórtices Ciclônicos em Altos Níveis de Origem Subtropical. Disponível em: <<http://climanalise.cptec.inpe.br/~rclimanl/boletim/cliesp10a/vociclo.html#:~:text=Os%20VCA,N%20s%C3%A3o%20definidos%20como,mais%20frio%20que%20a%20periferia.>>. Acesso em 2021.

INSTITUTO Água e Saneamento. Dados Sobre o Saneamento nos Municípios Brasileiros. Disponível em: <<https://www.aguaesaneamento.org.br/municipios-e-saneamento/>>. Acesso em 2021.

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Cidades e Comunidades Sustentáveis. Disponível em: <<https://www.ipea.gov.br/ods/ods11.html>>. Acesso em: 19 nov. 2021.

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Energia Acessível e Limpa. Disponível em: < <https://www.ipea.gov.br/ods/ods7.html> >. Acesso em: 19 nov. 2021.

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Água Potável e Saneamento. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ods/ods6.html> >. Acesso em: 19 nov. 2021.

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Água potável e saneamento. Disponível em: < <https://www.ipea.gov.br/ods/ods7.html> >. Acesso em: 19 nov. 2021.

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Regulação e investimento no setor de saneamento no brasil: trajetórias, desafios e incertezas. Brasília: IPEA, 2020. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10222/1/td_2587.pdf>. Acesso em: 03 jul. 2021.

ISA. Instituto Socioambiental. Povos Indígenas no Brasil. Disponível em: <<https://pib.socioambiental.org>>. Acesso em: 25 jun. 2021.

ISA. Instituto Socioambiental. Unidades de Conservação do Brasil. Disponível em: <<https://uc.socioambiental.org/pt-br>>. Acesso em 2021.

ITB. Instituto Trata Brasil. Acesso à água nas regiões Norte e Nordeste do Brasil: desafios e perspectivas. Instituto Trata Brasil, 2018. Disponível em: < http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/acesso-agua/tratabrasil_relatorio_v3_A.pdf >. Acesso em: 24 jul. 2021.

ITB. Instituto Trata Brasil. Acesso à água nas regiões norte e nordeste do Brasil: desafios e perspectivas. São Paulo, 2019. Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/acesso-agua/tratabrasil_relatorio_v3_A.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2021.

ITB. Instituto Trata Brasil. Saneamento Básico: a importância do Plano Municipal de Saneamento Básico no Brasil. São Paulo: Trata Brasil, 2018. Disponível em: <<http://www.tratabrasil.org.br/blog/2017/02/02/planos-municipais-no-brasil/>>. Acesso em 24 jul. 2021.

ITB. Instituto Trata Brasil. Saneamento Rural: um enorme desafio para o Brasil. Disponível em: <<https://www.tratabrasil.org.br/pt/teste-blog/saneamento-blog/saneamento-rural-um-enorme-desafio-para-o-brasil>>. Acesso em: 27 ago. 2021.

JELINEK, A. R. Evolução Paleotopográfica da Margem Continental Brasileira durante o Fanerozoico: Evidências a partir da Termocronologia por Traços de Fissão em Apatitas. Revista Brasileira de Geografia Física v.12, n.04 (2019) 1670-1686.

JESUS, R. S. de., *et al.* Análise Geomorfológica Preliminar da Área da Baía de Todos os Santos e Entornos, BA. Disponível em: <<http://lsie.unb.br/ugb/sinageo/7/0373.pdf>>. Acesso em: 18 jun, 2021.

L&L Engenharia Ambiental. Qual a Importância de um Sistema de Abastecimento de Água. Disponível em: <<http://lengenhariaambiental.com.br/2018/02/06/qual-a-importancia-de-um-sistema-de-abastecimento-de-agua/>>. Acesso em: 05 out. 2021.

LIMA, K. C., PEREZ FILHO, A. Evolução geomorfológica de planícies costeiras no holoceno. Mercator, Fortaleza, v.19, e19010, 2020.

MARTÍNEZ, M. I. 2007. Estratigrafia e Tectônica do Grupo Bambuí no norte do Estado de Minas Gerais. Dissertação de mestrado, Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, 147p>. Acesso em 2021.

MICHAELIS. Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Disponível em: <<https://michaelis.uol.com.br/palavra/7mOqY/indicador/>>. Acesso em: 04 ago. 2021.

MMA. Ministério do Meio Ambiente. CNUC, 2º sem. 2020. Disponível em: <https://dados.gov.br/dataset/unidadesdeconservacao/resource/c0babb3e-ec4e-4db5-a2b6-b79477260b0f?inner_span=True>. Acesso em 2021.

MOREIRA, M. C.; DEMETRIUS, D. S. Atlas hidrológico da bacia hidrográfica do rio Grande. Barreiras, BA: Editora Gazeta Santa Cruz, 2010. 80 p. il.

NETO, I. E. L. Planejamento no setor de saneamento básico considerando o retorno da sociedade. Revista DAE, São Paulo, ed. 185, n. 1431, p. 46-52, 2011. Disponível em: <http://revistadae.com.br/artigos/artigo_edicao_185_n_1431.pdf>. Acesso em jul. 2021. <http://doi.editoracubo.com.br/10.4322/dae.2014.069>.

NIRAZAWA, A. N.; OLIVEIRA, S. V.W. B. Indicadores de saneamento: uma análise de variáveis para elaboração de indicadores municipais. Rev. Adm. Pública, Rio de Janeiro, v. 52, n. 4, p. 753-763, 2018. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122018000400753&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 13 ago. 2021.

NUNES, J. M. C.; MATOS, M. R. B. Litoral norte da Bahia: caracterização ambiental, biodiversidade e conservação. Salvador: EDUFBA, 2017. 455 p.: il.

OLIVEIRA, D. M. *et al.* A influência da topografia da região sul de Minas Gerais nas variáveis atmosféricas simuladas com o RegCM4. Revista Brasileira de Geografia Física, [S.L.], v. 11, n. 3, p. 758-772, 2018.

Portal Tratamento de Água: Modalidades de Contratação dos Serviços de Saneamento. Disponível em: <<https://tratamentodeagua.com.br/modalidades-de-contratacao-saneamento/>>. Acesso em: jul. de 2021.

Projeto Acertar - Relatório Técnico Contendo o Manual de Melhores Práticas de Gestão da Informação sobre Saneamento. Disponível em: <<http://www.acertarbrasil.com/wp-content/uploads/2020/10/Manual-de-Melhores-Praticas.pdf>>. Acesso em: 03 abr. 2021.

PUC Consultoria Jr. LAJIR: o que é e como calculá-lo. Disponível em: <<https://pucconsultoriajr.com.br/lajir/>>. Acesso em: 18 nov. 2021.

RASERA, D. Indicadores de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em áreas com populações em vulnerabilidade socioambiental: estudo de caso do município de Cubatão/SP. Disponível em: <<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18139/tde-20022015-082052/publico/DissertacaoDeniseRasera.pdf>>. Acesso em: 04 ago. 2021.

R. C. Designing performance incentives, an international benchmark study in the water sector. Cent Eur J Oper Res 18, 189–220 (2010). Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s10100-009-0108-0>>. Acesso em: 04 ago. 2021.

REGULASAN. Ministério das Cidades. Produto III.1 – Adequação e Formulação de Modelo e Instrumentos de Participação e Controle Social – Diagnóstico e proposta de modelo e instrumentos de participação e controle social. Disponível em: <<https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/regulasan/produto.iii.1.ares.pcj.pdf>>. Acesso em 03 abr. 2021.

Resolução CONAMA nº 005, de 4 de maio de 1994. Disponível em: <<http://www.areaseg.com/conama/conama2/005-94.html>>. Acesso em 2021.

Ricardo Abramovay. Ruralidade e desenvolvimento territorial. Disponível em: <<http://ricardoabramovay.com/ruralidade-e-desenvolvimento-territorial/>>. Acesso em: 5 jun. 2021.

RIOS, I.Q. VALE, R.M.C. Análise Morfométrica da Depressão Sertaneja Meridional Médio-Baixo Paraguaçu - BA: contribuição ao estudo da paisagem em ambientes semiáridos. Universidade Estadual de Feira de Santana, 2016.

ROSS, J. L. S. (2011). Relevo Brasileiro: Uma Nova Proposta de Classificação. Revista Do Departamento De Geografia, 4, 25-39. Disponível em: <<https://doi.org/10.7154/RDG.1985.0004.0004>>. acesso em: 07 jun, 2021.

SANTOS, E. B. Magmatismo Alcalino-Potássico Paleoproterozóico no Sudoeste da Bahia e Nordeste de Minas Gerais: Evidência de Plutonismo Orogênico Associado a Arco Continental. Tese de doutorado, UFB. 2005. 237p.

Sã Salvador. Medidas Estruturais e Estruturantes. Disponível em: <<https://sites.google.com/site/pmsbssa/escopo/medidas-estruturais-e-estruturantes>>. Acesso em: 24 jul. 2021.

SABESP. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Uso racional da Água - Programa de Uso Racional da Água (PURA). Disponível em: <<http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaold=587>>. Acesso em: 30 set. 2021.

SABESP. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Uso racional da Água - Cartilhas e Manuais. Disponível em: <<http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaold=340>>. Acesso em: 30 set. 2021.

Saneamento Básico – Ações da SIHS 2020. Disponível em: <<https://drive.google.com/file/d/1w-DsRR-OvRHHasC-Xa2oprEFsFNaJzop/view>>. Acesso em: 25 jul. 2021.

SANTOS, P. M.; SELIG, P. M. Indicadores para o novo serviço público: uma análise bibliométrica e sistêmica. *Perspect. ciênc. inf.*, Belo Horizonte, v. 19, n. 3, p. 82-97, 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000300005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 13 ago. 2021.

Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Programas, planos e ações de emergência e contingência. Espírito Santo, 2017. Disponível em: <<https://sedurb.es.gov.br/Media/sedurb/PDF/Etapa%20%20-%20Programas,%20Planos%20e%20A%20C%20B5es%20para%20Emerg%C3%AAncia%20e%20Conting%C3%AAncia%20e%20Plano%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20-%20Nova%20Ven%C3%A9cia-1.pdf>>. Acesso em: 30 set. 2021.

SEI. Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Informações por município. Salvador. Disponível em: https://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=266. Acesso 10 ago. 2021.

SEIA. Sistema Estadual de Informações Ambientais e Recursos Hídricos. Regularização Ambiental na Bahia - Outorga. Disponível em: <<http://www.seia.ba.gov.br/regularizacao-ambiental/outorga>>. Acesso em: 06 out, 2021.

SEPLAN - Secretaria do Planejamento do Governo do estado da Bahia. Territórios de Identidade. Disponível em: <http://www.seplan.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=17>. Acesso 10 ago. 2021.

SIHS. Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento. Microrregiões de Saneamento Básico. Disponível em: <<http://www.sih.s.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=25>>. Acesso em: 12 maio 2021.
<https://www.embasa.ba.gov.br/images/Institucional/aembasa/areadeatuacao/04112019_DO_C_RelacaoMunicipiosAtendidos.pdf>. Acesso em: 12 mai. 2021.

SIHS. Secretaria De Infraestrutura Hídrica E Saneamento. Relatório SIHS 2020. Disponível em: <<https://drive.google.com/file/d/1TY-75HmhZkr8b-SgORZPvZiCwKyyo7tp/view>>. Acesso em: 24 jul. 2021.

SIHS. Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento. Relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços Saneamento Básico das Microrregiões. Disponível em: <<http://www.sih.s.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=35>>. Acesso em: 06 jul. 2021.

SIHS. Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento. Relatório da Prospectiva e Planejamento Estratégico (Prognóstico, Cenário Referência, Objetivos e Metas) das Microrregiões (Produto 3 – Volume I). Disponível em: <<http://www.sih.s.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=35>>. Acesso em: 06 jul. 2021.

SILVA, N. V. S.; NASCIMENTO, R. Q.; SILVA, T. C. Modelo de priorização de investimentos em saneamento básico utilizando programação linear com base em indicadores ambientais. Eng. Sanit. Ambient., Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 171-180, junho 2008. Disponível em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&SFN=S1413-41522008000200007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em jul. 2021.
<https://doi.org/10.1590/S1413-41522008000200007>.

SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Diagnósticos SNIS. Disponível em: <<http://www.snis.gov.br/diagnosticos>>. Acesso em: 06 ago. 2021.

SNIS, Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento. Diagnóstico Anual de Água e Esgotos. Disponível em: <<http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-agua-e-esgotos>>. Acesso em: 28 mai. 2021.

SNIS, Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento. Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos - 2019. Disponível em: <<http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-agua-e-esgotos/diagnostico-dos-servicos-de-agua-e-esgotos-2019>>. Acesso em: 20 mai. 2021.

SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Guia de Auditoria e Certificação das Informações do SNIS. Disponível em: <http://www.snis.gov.br/downloads/arquivos/Guia_de_Auditoria_e_Certificacao_das_Informacoes_do_SNIS.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2021.

SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Painel de Informações sobre Saneamento. Disponível em: <<http://snis.gov.br/painel-informacoes-saneamento-brasil/web/>>. Acesso em: 06 ago. 2021.

SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Série Histórica. Disponível em: <<http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/>>. Acesso em: 06 ago. 2021.

SUDEC. Superintendência de Proteção e Defesa Civil. Municípios em situação de emergência: seca e ou estiagem. Salvador: Sudec, 2017. Disponível em: <<http://www.defesacivil.ba.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/ESTIAGEM-DECRETOS-VIGENTES-21.pdf>>. Acesso em: 03 nov. de 2021.

TCU. Tribunal de Contas da União. Auditoria operacional nas ações federais relativas ao esgotamento sanitário. Brasília: TCU, 2016. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/auditoria-operacional-nas-acoes-federativas-relativas-ao-esgotamento-sanitario.htm>. Acesso em: 17 mai. 2021.

TEIXEIRA, J. C.; HELLER, L. Modelo de Priorização de Investimentos em Saneamento com Ênfase em Indicadores de Saúde: Desenvolvimento e Aplicação em uma Companhia Estadual. *Revista Engenharia Sanitária e Ambiental*, Rio de Janeiro, v. 6, n 3-4, p.138-146, Jul/Set-Out/Dez, 2001. Disponível em: <<http://www.abes-dn.org.br/publicacoes/engenharia/resaonline/v6n34/v6n34a04.pdf>>. Acesso em: 13 jul. 2021.

Terras Indígenas no Brasil. Reserva Indígena Atikun Bahia. Disponível em: <https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/4547>. Acesso em: 11 set. 2021.

TEIXEIRA, L. R. O Complexo Caraíba e a Suíte São José do Jacuípe no Cinturão Salvador-Curaçá (Bahia, Brasil): Petrologia, Geoquímica e Potencial Metalogenético. UFB: Salvador, 2017. Disponível em: <https://rigeo.cprm.gov.br/bitstream/doc/14676/1/leo_rodrigues_teixeira_d.pdf>. Acesso em: 18 jun, 2021.

VILLANUEVA, T. C. B. *et al.* Caracterização hidroquímica e hidrogeológica do aquífero cárstico salitre na região de Irecê, Bahia. Disponível em: <<https://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/handle/doc/15451>>. Acesso em 2021.

VILLELA, F. N. J.; NOGUEIRA, C. Geologia e geomorfologia da estação ecológica Serra Geral do Tocantins, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bn/a/Xrtv6rYfHg8B9BygMh65YyF/?lang=pt>. Acesso em: 2021.

Von Sperling, Marcos. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 4. Ed. – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

UGB. União da Geomorfologia Brasileira (UGB). Artigos e defesas. Disponível em: <<http://www.lsie.unb.br/ugb/sinageo/>>. Acesso em: 2021.

ZUCCOLOTTO, R.; TEIXEIRA, M. A. C. Transparência: aspectos conceituais e avanços no contexto brasileiro. Brasília: Enap, 2019. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4161/1/Livro_Transpar%C3%Aancia%20aspectos%20conceituais%20e%20avan%C3%A7os%20no%20contexto%20brasileiro.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2021.

17. ANEXO – NOTA TÉCNICA 001/2021 PRT (EMBASA)

1. APRESENTAÇÃO

A Embasa instituiu um grupo de trabalho interno com o objetivo apresentar um estudo para a determinação dos preços médios dos empreendimentos já realizados pela companhia, que servirão de subsídios para realizar estimativas de novos investimentos, a partir de preços médios.


2. PREÇOS MÉDIOS PARA OBRAS ESTRUTURANTES DE IMPLANTAÇÃO DE SAAs e SESSs

O estudo adotou o seguinte roteiro e critérios:

2.1 Para escolha dos empreendimentos:

- Inicialmente foram levantados todos os empreendimentos da carteira da Diretoria de Empreendimentos (DE) que foram concluídos do ano de 2010 até dezembro de 2020;
- A lista inicial contemplou 141 empreendimentos.
- Posteriormente decidiu-se por descartar os empreendimentos que tratavam de ampliação de sistemas, e por estudar apenas os empreendimentos que tinham como objetivo a implantação de um sistema novo, do zero. Este critério foi adotado para evitar que os números finais fossem contaminados com intervenções feitas antes das obras da Diretoria de Empreendimentos (DE).
- Essa segunda lista passou a conter 50 empreendimentos (35 de esgoto e 15 de água)
- Em decorrência da necessidade da representatividade do estudo, buscou-se um novo filtro, na lista dos empreendimentos, selecionando um grupo menor pelo porte e similaridade dos investimentos.
- A lista final ficou com 26 empreendimentos sendo 15 de esgoto e 11 de água (**Figura 50**).

Figura 50 – Lista de Empreendimentos

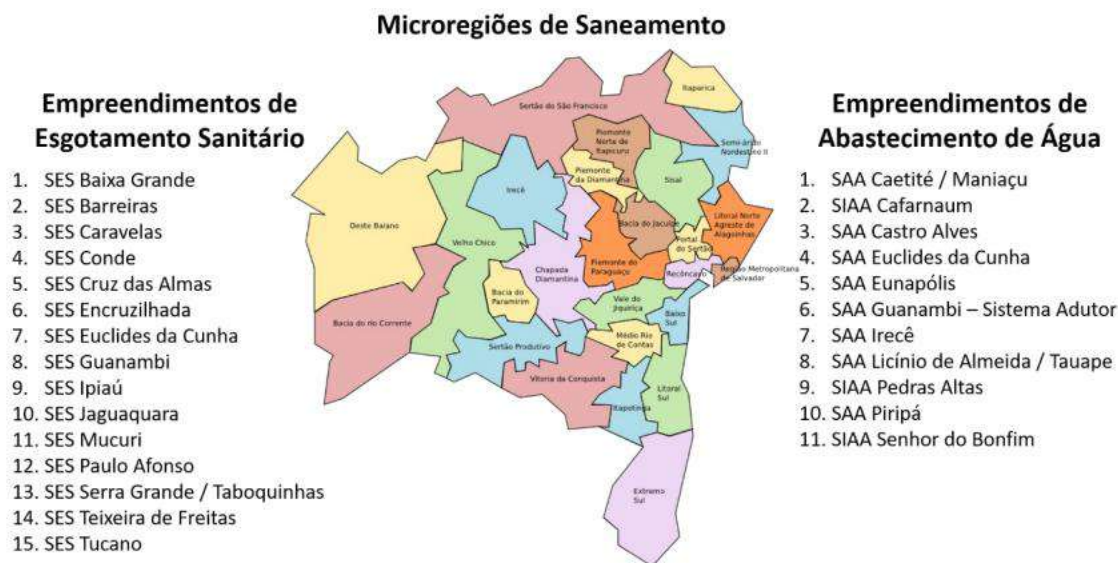

2.2 Valor do investimento e sua atualização no tempo:

- A fonte de informações foi à gerência de contabilidade de custos e patrimonial da Embasa, onde constam os valores de todos os ativos que foram imobilizados para cada empreendimento.
- A lista de ativos imobilizados por empreendimento contempla os custos contratos de elaboração de projeto, contratos de execução de obra, contratos de gerenciamento, contrato de ações sociais, contrato de ações ambientais, contratos de serviços arqueológicos, contrato de fornecimento de materiais, desapropriações, energizações, reajustes, indenizações e tarifas diversas.
- Com a ajuda de relatórios do sistema ERP/SAP esses custos de cada empreendimento foram separados pelo ano de aplicação desses recursos, entre os anos de 2011 (ano de implantação do SAP) a 2020
- Para atualização desses custos no tempo foram utilizados índices anuais que corrigem os valores de cada ano de aplicação dos recursos, trazendo os custos aplicados no passado para o valor presente (dez/20).
- Os índices de correção escolhidos foram o INCC (Índice de Nacional do Custo de Construção) e IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado).

2.3 Quantidade de ligações de água e esgoto por empreendimento:

- Optou-se por trabalhar na busca de um preço médio a ser praticado para projeção de investimentos tomando como referência o número de ligações que um novo empreendimento poderia atender.
- Partindo desse pressuposto, foi levantado em projeto o potencial de ligações passíveis de serem implantadas pelo empreendimento após sua conclusão (Fim de Plano).

2.4 Da estimativa de custo por ligação de água e esgoto por empreendimento:

- O custo por ligação foi então calculado dividindo o custo total do empreendimento incorporado atualizado pela quantidade total de ligações do empreendimento.
- Como a planilha apresenta 02 custos totais atualizados (INCC e IGP-M), para água e esgoto.

2.5 Considerações finais

Nas **Figuras 51 e 52**, aparecem os preços médios por ligação de água e esgoto, com custos totais de investimentos atualizados pelos índices INCC e IGP-M.

Figura 51 – Preço médio final empreendimentos de esgotamento sanitário

Empreendimento	Microrregião	nº ligações (potencial)	Custo / Ligação (Potencial) / INCC	Custo / Ligação (Potencial) / IGPM
SES Baixa Grande	Piemonte do Paraguaçu	4.140	5.538,96	6.430,06
SES Barreiras	Bacia do Rio Grande	24.522	9.607,08	11.040,77
SES Caravelas	Extremo Sul	3.217	8.403,58	9.933,61
SES Conde	Litoral Norte e Agreste Baiano	4.726	6.369,94	7.414,41
SES Cruz das Almas	Recôncavo	13.358	7.789,33	8.933,57
SES Encruzinhada	Vitória da Conquista	2.173	7.820,07	8.933,55
SES Eudides da Cunha	Sisal - Jacuípe	5.920	2.792,27	3.207,12
SES Guanambi	Algodão	12.697	7.755,63	8.913,19
SES Ipiaú	Terra do Sol	10.886	4.390,36	5.051,02
SES Jaguaquara	Terra do Sol	7.652	4.778,10	5.474,11
	Terra do Sol			
SES Mucuri	Extremo Sul	5.245	5.771,16	6.619,51
	Extremo Sul			
SES Paulo Afonso	Semiárido do Nordeste	26.117	7.054,70	8.066,07
SES Serra Grande / Taboquinhas	Litoral Sul e Baixo Sul	1.398	6.501,65	7.436,40
SES Teixeira de Freitas 1ª e 2ª etapas	Extremo Sul	29.286	5.733,12	6.525,76
	Extremo Sul			
SES Tucano	Sisal - Jacuípe	5.220	4.132,61	4.749,42
Preço Médio			6.295,91	7.248,57

Figura 52 – Preço médio final empreendimentos de abastecimento de água

Empreendimento	Microrregião	nº ligações (potencial)	Custo / Ligação (Potencial) / INCC	Custo / Ligação (Potencial) / IGPM
SAA CAETITÉ/MANIAÇU	Algodão	99.218	R\$ 1.913,19	R\$ 2.187,46
GUANAMBI - SISTEMA ADUTOR	Algodão			
SIAA CAFARNAUM	Irecê	13.599	R\$ 3.982,61	R\$ 4.577,05
SAA CASTRO ALVES	Recôncavo	1.526	R\$ 3.535,28	R\$ 4.057,50
SAA EUCLIDES DA CUNHA	Sisal - Jacuípe	31.272	R\$ 336,91	R\$ 383,40
SAA DE EUNAPÓLIS	Extremo Sul	47.623	R\$ 875,47	R\$ 1.003,09
SAA IRECÊ	Irecê	110.595	R\$ 1.632,61	R\$ 1.869,39
SAA LICÍNIO DE ALMEIDA / TAUPÉ	Vitória da Conquista	4.969	R\$ 3.481,05	R\$ 4.039,51
SIAA PEDRAS ALTAS	Sisal - Jacuípe	135.491	R\$ 561,94	R\$ 644,34
SAA PIRIPÁ	Vitória da Conquista	9.967	R\$ 241,83	R\$ 288,69
SIAA SENHOR DO BONFIM	São Francisco Norte	35.741	R\$ 4.084,31	R\$ 4.694,14
Preço Médio			R\$ 2.064,52	R\$ 2.374,45

3. PREÇOS MÉDIOS PARA OBRAS PARA ATENDIMENTO AO CRESCIMENTO VEGETATIVO (EXTENSÕES DE REDE E LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO)

Para essa parte, a comissão buscou histórico de obras realizadas de esgoto e no caso de água foram realizados orçamentos de acordo com a tabela de materiais e serviços atuais da Embasa.

Os resultados encontrados, estão evidenciados nas **Tabelas 39 e 40**:

Tabela 39 – Ligações de Esgoto

Empreendimento	Nº ligações (existente)	Custo / Ligação (existentes) /INCC (R\$)	Custo / Ligação (existentes) /IGPM (R\$)
Adensamento Jaguaquara	1.146	3.813,16	3.842,44
Adensamento de Teixeira de Freitas	2.150	3.046,58	3.075,44
Execução das Obras de Adensamento de Bacias com colocação de Ramais Prediais nos SES de Barreiras, Ibotirama, Canápolis e Muquém do São Francisco	4.189	1.352,83	1.572,80
Execução de Adensamento de Bacias com colocação de Ramais Prediais no SES de Feira de Santana - Bacias Jacuípe, Subaé e Pojuca	1.711	1.810,69	2.117,11
Execução de Adensamento de Bacias com colocação de Ramais Prediais no SES de Feira de Santana - Bacias Jacuípe, Subaé e Pojuca - Fase 2	1.745	2.027,49	2.335,82
Adensamento de Bacias com Execução de ramais prediais Nos SES de Barreiras, Ibotirama e Canápolis – Fase 2 e Implantação de Estação Elevatória de Esgoto no Bairro São Sebastião em Barreiras	2.879	1.876,71	2.237,94
Contratação de Serviços para Implantação de Rede Coletora de Esgoto nas ruas do entorno do Centro de Abastecimento de Feira de Santana	148	3.607,58	4.341,33
Adensamento de Bacias com Execução de Ramais Prediais e pequenas Extensões de Rede no SES de Santo Estevão	980	1.800,49	2.031,74
Adensamento de Bacias com Execução de Ramais Prediais nos SES de Barreiras, Ibotirama e Canápolis – Fase 3	1.599	1.330,85	1.543,85
Execução de Rede Coletora com Ramais e Construção de Reservatórios de Emergência para EEE 01 e EEE 03 - Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Santa Cruz, Bacia A - Luís Eduardo Magalhães	3.078	2.026,67	2.260,12
Obra Adensamento Ibotirama	680	2.479,01	2.572,32
Execução das Obras de Redes Coletoras, Ramais Prediais e Ligações Domiciliares para Adensamento de Bacias dos Sistemas de Esgotamento Sanitário das Áreas Pertencentes À Unidade Regional de Candeias (UMS) e RMS, com fornecimento de materiais.	1.396	2.449,19	2.738,15
	Preço Médio	2.301,77	2.555,76

Tabela 40 - Ligações de Água

RESUMO DOS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	SERV	MAT	TOTAL	Peso	R\$ / Ligação
LIGAÇÃO (PARALELEPÍPEDO)	1.410,68	325,39	1.736,07	50	86.803,50
LIGAÇÃO (ASFALTO)	2.220,79	325,39	2.546,18	30	76.385,40
LIGAÇÃO (TERRENO NATURAL)	418,30	325,39	743,69	20	14.873,80
			Média	Ponderada	R\$ 1.780,63

Projeto: Crescimento Vegetativo

Obra: Ligação Nova Crescimento Vegetativo

Data de Elaboração do Orçamento: abril/2021

- **APÊNDICES**

APÊNDICE A – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADITIVADOS E RESPECTIVAS METAS

Quadro 18 – Contratos de Prestação de Serviços Aditivados

Município	Contrato de Prestação dos Serviços			Investimento Total Água – 2021 a 2033 (R\$ Mil)	Investimento Total Esgoto – 2021 a 2033 (R\$ Mil)
	Tipo de Contrato	Data de assinatura	Data de vencimento		
Araci	Contrato de Programa Repactuado	13/07/2021	03/09/2049	4.850,00	38.177,00
Barrocas	Contrato de Programa Repactuado	14/09/2021	09/09/2049	5.165,00	31.963,00
Cansanção	Contrato de Programa Repactuado	09/09/2021	06/04/2050	2.849,00	26.900,00
Capela do Alto Alegre	Contrato de Programa Repactuado	15/09/2021	26/03/2050	2.353,00	21.605,00
Capim Grosso	Contrato de Programa Repactuado	08/09/2021	28/05/2049	19.470,00	182.195,00
Conceição do Coité	Contrato de Programa Repactuado	08/09/2021	31/05/2049	19.109,00	122.116,00
Gavião	Contrato de Programa Repactuado	20/09/2021	17/09/2049	906,00	9.425,00
Ichu	Contrato de Programa Repactuado	15/09/2021	31/05/2049	1.906,00	10.100,00
Ipirá	Contrato de Programa Repactuado	21/07/2021	25/05/2049	12.938,00	65.981,00
Lamarão	Contrato de Programa Repactuado	06/09/2021	24/09/2049	661,00	4.901,00
Mairi	Contrato de Programa Repactuado	01/09/2021	23/04/2050	11.813,00	23.321,00

Município	Contrato de Prestação dos Serviços			Investimento Total Água – 2021 a 2033 (R\$ Mil)	Investimento Total Esgoto – 2021 a 2033 (R\$ Mil)
	Tipo de Contrato	Data de assinatura	Data de vencimento		
Nordestina	Contrato de Programa Repactuado	16/09/2021	29/11/2049	1.791,00	11.863,00
Nova Fátima	Contrato de Programa Repactuado	16/09/2021	15/08/2049	830,00	16.672,00
Pé de Serra	Contrato de Programa Repactuado	16/09/2021	21/08/2049	2.302,00	18.081,00
Pintadas	Contrato de Programa Repactuado	20/09/2021	21/01/2050	1.277,00	15.641,00
Queimadas	Contrato de Programa Repactuado	09/09/2021	24/08/2049	7.032,00	44.539,00
Quijingue	Contrato de Concessão vigente (repactuado)	26/10/2021	27/07/2039	3.299,00	19.897,00
Retirolândia	Contrato de Programa Repactuado	15/09/2021	24/08/2049	4.489,00	20.292,00
Santaluz	Contrato de Programa Repactuado	09/09/2021	13/02/2050	3.918,00	52.272,00
São Domingos	Contrato de Programa Repactuado	15/09/2021	27/11/2049	743,00	20.806,00
São José do Jacuípe	Contrato de Programa Repactuado	01/09/2021	03/06/2049	1.760,00	17.877,00
Serrinha	Contrato de Programa Repactuado	08/09/2021	25/09/2049	30.181,00	159.022,00
Teofilândia	Contrato de Programa Repactuado	16/09/2021	29/08/2049	4.289,00	11.245,00

Município	Contrato de Prestação dos Serviços			Investimento Total Água – 2021 a 2033 (R\$ Mil)	Investimento Total Esgoto – 2021 a 2033 (R\$ Mil)
	Tipo de Contrato	Data de assinatura	Data de vencimento		
Tucano	Contrato de Programa Repactuado	02/09/2021	07/08/2049	5.797,00	41.526,00
Valente	Contrato de Programa Repactuado	09/09/2021	18/09/2049	3.860,00	40.456,00
Várzea da Roça	Contrato de Concessão vigente (repactuado)	06/09/2021	28/02/2039	1.993,00	15.048,00
Várzea do Poço	Contrato de Programa Repactuado	06/09/2021	16/12/2049	1.112,00	12.857,00

É importante destacar que os investimentos pactuados estão sujeitos a alterações, porém, eventuais modificações poderão exigir reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Fonte: EMBASA (2021)

Indicadores e Metas dos Contratos de Prestação dos Serviços Aditivados

Descrição dos indicadores previstos nos contratos

1. Índice de Atendimento Urbano de Água (IAA)

O IAA representa o percentual dos imóveis da área urbana que são beneficiados com água potável proveniente da rede pública de abastecimento de água conforme exigido pelo art. 11-B da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020. O objetivo deste indicador é acompanhar a expansão e a universalização da prestação do serviço de abastecimento de água na área urbana de cada município, de acordo com o indicador IN023 do SNIS. O **Quadro 19** expressa como é realizado o cálculo do IAA.

Quadro 19 – Índice de Atendimento Urbano de Água (IAA)

IAA	
Frequência	Anual
Unidade de Medida	Porcentagem
Equação	$IAA = \frac{\text{População Urbana Atendida com Abastecimento de Água}}{\text{Pop. Urbana Residente do Município}} \times 100$
Metodologia de obtenção dos dados	População Urbana Atendida com Abastecimento de Água (Código SNIS: AG026):
	(IAA - Domicílio x Pop. Urbana Residente do Município do ano de referência).
	População Urbana Residente do Município (Código SNIS: GE06a ou POP_URB): População Urbana do Município do ano de referência.
	Sendo,
	$IAA - \text{domicílio} = \frac{\text{Econ. Resid. Habitadas Existentes Água}}{\text{Econ. Resid. Habit. Exist. de Água} + \text{Econ. Resid. Potenc. Habit. água} + \text{Econ. Resid. Fac. Habit. água}}$
	Economias = Domicílios e suas frações (apartamento e outros tipos de subdivisões reconhecidos pela legislação ou regulação vigente).
	Econ. Resid. Habitadas Existentes água = Considera todas as situações residenciais habitadas, ou seja, economias ligadas (L), cortadas (C), inativas (I) e suprimidas (S).
	Sendo:
	Econ. Resid. Fac. Habit. água = economias residenciais factíveis habitadas de água, ou seja, economias que ainda não estão interligadas à rede pública de água, porém, a concessionária já disponibilizou o serviço de abastecimento.
	Econ. Resid. Pot. Habit. água = economias residenciais potenciais habitadas de água, ou seja, aquelas economias que ainda não estão interligadas à rede pública de água, e a concessionária ainda não disponibilizou o serviço de abastecimento.
Fonte de Dados	Prestadora de Serviços, a partir do 30º dia do fim do exercício avaliado.

Fonte: EMBASA (2021)

2. Índice de Atendimento Urbano com Esgotamento Sanitário (IAE)

Representa o percentual dos imóveis da área urbana que são beneficiados com coleta e tratamento de esgotamento sanitário pela rede pública e por soluções individuais, conforme exigido pelo art. 11-B da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020. Assim, o objetivo deste indicador é acompanhar a universalização e expansão da prestação do serviço de esgotamento sanitário na área urbana de cada município, de acordo com o indicador IN024 do SNIS. O **Quadro 20** apresenta a equação do IAE.

Quadro 20 – Índice de Atendimento Urbano com Esgotamento Sanitário (IAE)

IAE	
Frequência	Anual
Unidade de Medida	Porcentagem
Equação	$IAE = \frac{\text{População Urbana Atendida com Esgot. Sanitário}}{\text{Pop. Urbana Residente do Município}} \times 100$
Metodologia de obtenção dos dados	População Urbana Atendida com Esgot. Sanitário (Código SNIS: ES026):
	(IAE Domicílio x Pop. Urbana Residente do Município do ano de referência).
	População Urbana Residente do Município (Código SNIS: GE06a ou POP_URB): População Urbana do Município do ano de referência.
	Sendo,
	$IAE \text{ Domicílio} = \frac{\text{Econ. Resid. Habitadas Existente de esgoto}}{\text{Econ. Resid. Habit. Exist. de Esgoto} + \text{Econ. Resid. Potenc. Habit. esgoto} + \text{Econ. Resid. Fac. Habit. esgoto}}$
	Economias = Domicílios e suas frações (apartamento e outros tipos de subdivisões reconhecidos pela legislação ou regulação vigente).
	Econ. Resid. Habitadas Existente esgoto = Considera todas as situações residenciais habitadas, ou seja, economias ligadas (L), cortadas (C), inativas (I) e suprimidas (S).
	Sendo:
	Econ. Resid. Fac. Habit. esgoto = economias residenciais factíveis habitadas de esgoto, ou seja, economias que ainda não estão interligadas à rede pública de esgoto, porém, a concessionária já disponibilizou o serviço de abastecimento.
	Econ. Resid. Pot. Habit. esgoto = economias residenciais potenciais habitadas de esgoto, ou seja, aquelas economias que ainda não estão interligadas à rede pública de esgoto, e a concessionária ainda não disponibilizou o serviço de abastecimento.
Fonte de Dados	Prestadora de Serviços, a partir do 30º dia do fim do exercício avaliado.

Fonte: EMBASA (2021)

3. Índice de Perdas na Distribuição (IPD)

As perdas de água na distribuição são determinadas pela diferença entre o volume de água que entra na rede de distribuição, ou de um setor da distribuição, de um sistema de abastecimento de água, e o volume consumido pelos usuários ou outros usos contabilizados. Além disso, as perdas de água são compostas pelas perdas reais (vazamentos e extravasamentos) e pelas perdas aparentes (fraudes, submedição e erros de estimativa). Dessa maneira, o Índice de Perdas na Distribuição (IPD) apresenta uma visão relativa das perdas de água obtida a partir da vazão com o volume de entrada do setor em questão. Em vista disso, o objetivo deste indicador é acompanhar as perdas na distribuição de água na área urbana dos municípios, de acordo com o indicador IN049 do SNIS. No **Quadro 21** está apresentada a equação do IPD.

Quadro 21 – Índice de Perdas na Distribuição (IPD) – (Código SNIS – IN049)

IPD	
	VCONS – VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO (Código SNIS – AG010): Volume anual de água consumido por todos os usuários, compreendendo o volume micromedido (Código SNIS AG008), o volume de consumo estimado para as ligações desprovidas de hidrômetro ou com hidrômetro parado, acrescido do volume de água tratada exportado (Código SNIS - AG019) para outro prestador de serviços. Para prestadores de serviços de abrangência regional e microrregional o volume de água tratada exportado deve corresponder ao envio de água para outro prestador de serviços ou para outro município do próprio prestador. Unidade: m³/ano.
	VOLUME DE ÁGUA MICROMEDIDO (Código SNIS – AG008): Volume anual de água medido pelos hidrômetros instalados nas ligações ativas de água (Código SNIS - AG002). Não deve ser confundido com o volume de água consumido, identificado pelo código SNIS AG010, pois nesse último incluem-se, além dos volumes medidos, também aqueles estimados para os usuários de ligações não medidas. O volume da informação AG010 deve ser maior ou igual ao volume da informação AG008. Unidade: m³/ano.
	VOLUME DE ÁGUA TRATADA EXPORTADO (Código SNIS – AG019): Volume anual de água potável, previamente tratada, transferido para outros agentes distribuidores. Deve estar computado nos volumes de água consumido (Código SNIS - AG010). Para prestadores de serviços de abrangência regional e microrregional, nos formulários de dados municipais (informações desagregadas), o volume de água tratada exportado deve corresponder ao envio de água para outro prestador de serviços ou para outro município do próprio prestador. Unidade: m³/ano.
	VSER - VOLUME DE SERVIÇO (Código SNIS – AG024): Valor da soma dos volumes anuais de água usados para atividades operacionais e especiais, acrescido do volume de água recuperado. As águas de lavagem das ETA(s) ou UTS(s) não devem ser consideradas. Os volumes para atividades operacionais compreendem aqueles utilizados como insumo operacional para desinfecção de adutoras e redes, para testes hidráulicos de estanqueidade e para limpeza de reservatórios, de forma a assegurar o cumprimento das obrigações estatutárias do operador (particularmente aquelas relativas à qualidade da água). São volumes plenamente conhecidos do operador, que variam em função da natureza do evento e das características da parte do sistema envolvido. Já os volumes para atividades especiais são aqueles consumidos pelos prédios próprios do operador, os volumes transportados por caminhões-pipa, os consumidos pelo corpo de bombeiros, os abastecimentos realizados a título de suprimentos sociais, como para favelas e chafarizes, por exemplo, os usos para lavagem de ruas e rega de espaços verdes públicos, e os fornecimentos para obras públicas. De preferência, os usos considerados neste item devem ser medidos e controlados. Unidade: m³/ano.
Disponibilidade dos Dados	Prestadora de Serviços, a partir do 30º dia do fim do exercício avaliado.

Fonte: EMBASA (2021)

4. Índice de Perda por Ligação (IPL)

As perdas de água na distribuição são determinadas pela diferença entre o volume de água que entra na rede de distribuição, ou de um setor da distribuição, de um sistema de abastecimento de água, e o volume consumido pelos usuários ou outros usos contabilizados. As perdas de água são compostas pelas perdas reais (vazamentos e extravasamentos) e pelas perdas aparentes (fraudes, submedição e erros de estimativa). Em vista disso, o Índice de Perdas por Ligação (IPL) apresenta uma visão relativa das perdas de água obtida a partir da vazão com o número de ligações faturadas. Logo, o objetivo deste indicador é acompanhar as perdas de água por ligação na área urbana dos municípios, de acordo com o indicador IN051 do SNIS. O **Quadro 22** mostra a equação do IPL.

Quadro 22 – Índice de Perdas por Ligação (IPL) – (Código SNIS – IN051)

IPL	
Frequência	Anual
Unidade de Medida	Litros/Ligação.dia
Equação	$IPL = \frac{VPROD + VIMP - VCONS - VSERV}{MÉDIA\ LIGATIV} \times 1000/365$
Metodologia de obtenção dos dados	VPROD – VOLUME DE ÁGUA PRODUZIDO (Código SNIS – AG006): Volume anual de água disponível para consumo, compreendendo a água captada pelo prestador de serviços e a água bruta importada (Código SNIS - AG016), ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do prestador de serviços, medido ou estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s) ou UTS(s). Inclui também os volumes de água captada pelo prestador de serviços ou de água bruta importada (Código SNIS - AG016), que sejam disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos na(s) respectiva(s) entrada(s) do sistema de distribuição. Para prestadores de serviços de abrangência regional ou microrregional, nos formulários de dados municipais (informações desagregadas), esse campo deve ser preenchido com os volumes produzidos DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO EM QUESTÃO. Esse volume pode ter parte dele exportada para outro(s) municípios(s) atendido(s) ou não pelo mesmo prestador de serviços. Unidade: m³/ano.
	VIMP – VOLUME DE ÁGUA TRATADA IMPORTADO (Código SNIS – AG018): Volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA(s) ou em UTS(s)), recebido de outros agentes fornecedores. Não deve ser computado nos volumes de água produzido (Código SNIS - AG006), tratado em ETA(s) (Código SNIS - AG007) ou tratado por simples desinfecção (AG015). Para prestadores de serviços de abrangência regional e microrregional, nos formulários de dados municipais (informações desagregadas), o volume de água tratada importado deve corresponder ao recebimento de água de outro prestador de serviços ou de outro município do próprio prestador. Unidade: m³/ano.
	VCONS – VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO (Código SNIS – AG010): Volume anual de água consumido por todos os usuários, compreendendo o volume micromedido (Código SNIS AG008), o volume de consumo estimado para as ligações desprovidas de hidrômetro ou com hidrômetro parado, acrescido do volume de água tratada exportado (Código SNIS - AG019) para outro prestador de serviços. Para prestadores de serviços de abrangência regional e microrregional o volume de água tratada exportado deve corresponder ao envio de água para outro prestador de serviços ou para outro município do próprio prestador. Unidade: m³/ano.

IPL	
	VOLUME DE ÁGUA MICROMEDIDO (Código SNIS – AG008): Volume anual de água medido pelos hidrômetros instalados nas ligações ativas de água (Código SNIS - AG002). Não deve ser confundido com o volume de água consumido, identificado pelo código SNIS AG010, pois nesse último incluem-se, além dos volumes medidos, também aqueles estimados para os usuários de ligações não medidas. O volume da informação AG010 deve ser maior ou igual ao volume da informação AG008. Unidade: m³/ano.
	VOLUME DE ÁGUA TRATADA EXPORTADO (Código SNIS – AG019): Volume anual de água potável, previamente tratada, transferido para outros agentes distribuidores. Deve estar computado nos volumes de água consumido (Código SNIS - AG010). Para prestadores de serviços de abrangência regional e microrregional, nos formulários de dados municipais (informações desagregadas), o volume de água tratada exportado deve corresponder ao envio de água para outro prestador de serviços ou para outro município do próprio prestador. Unidade: m³/ano.
	VSER – VOLUME DE SERVIÇO (Código SNIS – AG024): Valor da soma dos volumes anuais de água usados para atividades operacionais e especiais, acrescido do volume de água recuperado. As águas de lavagem das ETA(s) ou UTS(s) não devem ser consideradas. Os volumes para atividades operacionais compreendem aqueles utilizados como insumo operacional para desinfecção de adutoras e redes, para testes hidráulicos de estanqueidade e para limpeza de reservatórios, de forma a assegurar o cumprimento das obrigações estatutárias do operador (particularmente aquelas relativas à qualidade da água). São volumes plenamente conhecidos do operador, que variam em função da natureza do evento e das características da parte do sistema envolvido. Já os volumes para atividades especiais são aqueles consumidos pelos prédios próprios do operador, os volumes transportados por caminhões-pipa, os consumidos pelo corpo de bombeiros, os abastecimentos realizados a título de suprimentos sociais, como para favelas e chafarizes, por exemplo, os usos para lavagem de ruas e rega de espaços verdes públicos, e os fornecimentos para obras públicas. De preferência, os usos considerados neste item devem ser medidos e controlados. Unidade: m³/ano.
	QUANTIDADE DE LIGAÇÕES ATIVAS DE ÁGUA (Código SNIS – AG002): Quantidade de ligações ativas de água, providas ou não de hidrômetro, que estavam conectadas à rede de abastecimento de água e com água disponibilizada pelo prestador no ano de referência. No caso de municípios com sistemas em colapso no abastecimento de água, para os que iniciaram essa situação durante o ano de referência, devem-se considerar todas as ligações cadastradas como ativas antes da ocorrência do colapso, uma vez que todas elas tiveram água disponibilizada em algum momento durante o ano de referência. Entretanto, os municípios que apresentaram colapso total durante todo o ano de referência, não terão ligações ativas, uma vez que não houve funcionamento pleno do sistema em nenhum momento durante o ano. Utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao mesmo.
Disponibilidade dos Dados	Prestadora de Serviços, a partir do 30º dia do fim do exercício avaliado.

Fonte: EMBASA (2021)

5. Qualidade de Água Tratada (QTA)

O QTA é o Indicador que mede a qualidade do processo de tratamento de água, portanto, objetiva avaliar a melhoria dos processos de tratamento de água tratada e distribuída, conforme exigido pelo art. 11-B da Lei Federal nº 11.445/2007, com o monitoramento do Padrão de Potabilidade estabelecido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017, do Ministério da Saúde, atualizada pela Portaria nº 888, de 4 de maio de 2021. De forma específica neste contrato, a métrica considerará uma relação ponderada entre os dos parâmetros Coliformes Totais. O **Quadro 23** apresenta a fórmula do QTA.

Quadro 23 – Qualidade de Água Tratada (QTA) – (Código SNIS – IN084)

QTA	
Frequência	Anual
Unidade de Medida	Porcentagem
Fórmula de Cálculo	$QTA = \left[1 - \left(\frac{QD027}{QD026} \right) \right] \times 100$
Metodologia de obtenção dos dados	Sendo:
	QD026 = Quantidade de amostras para coliformes totais analisadas;
	QD027 = Quantidade de amostras para coliformes totais fora do padrão.
Fonte de Dados	Prestadora de Serviços, a partir do 45º dia do fim do período avaliado.

Fonte: EMBASA (2021)

6. Qualidade do Esgoto Tratado (QTE)

O QTE é o Indicador que mede a qualidade do processo de tratamento do esgoto, portanto, tem como objetivo avaliar a melhoria dos processos de tratamento de esgoto, conforme exigido pelo art. 11-B da Lei Federal nº 11.445/2007, analisando a qualidade dos efluentes lançados nos corpos d'água e garantindo o atendimento às normas existentes nas resoluções do CONAMA 357/2005 e 430/2011 e Portarias do INEMA, quanto ao indicador de remoção de DBO. O **Quadro 24** apresenta a equação do QTE.

Quadro 24 – Qualidade do Esgoto Tratado (QTE)

QTE	
Periodicidade	Anual
Unidade de Medida	Porcentagem
Fórmula de Cálculo	$QTE = \left[1 - \left(\frac{QAF_{ETE}}{QAA_{ETE}} \right) \right] \times 100$
Metodologia de obtenção dos dados	Sendo:
	QAF_ETE: quantidade de análises de DBO fora do padrão de lançamento.
	QAA_ETE: quantidade total de análises de DBO
	DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg/L)
Fonte de Dados	Prestadora de Serviços, a partir do 45º dia do fim do período avaliado.

Fonte: EMBASA (2021)

7. Continuidade do Serviço de Abastecimento de Água (CSA)

O indicador CSA representa a meta que mede a relação entre quantidade de ocorrências de paralisações ou interrupções e a disponibilidade do serviço. Desta forma, tem como objetivo avaliar quantitativamente o impacto das paralisações e intermitências do abastecimento de água na continuidade do serviço, como exigido pelo art.11-B da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal 14.026/2020. O **Quadro 25** mostra a fórmula do CSA.

Quadro 25 – Continuidade do Serviço de Abastecimento de Água (CSA)

CSA	
Frequência	Anual
Unidade de Medida	Porcentagem
Fórmula de Cálculo	$CSA = \left\{ 1 - \frac{(QD003 \times QD004) + (QD022 \times QD015)}{(AG003 \times TTPC)} \right\} \times 100$
Metodologia de obtenção dos dados	QD003. Duração das paralisações: Quantidade de horas, no ano, em que ocorreram paralisações no sistema de distribuição de água. Devem ser somadas somente as durações de paralisações que, individualmente, foram iguais ou superiores a seis horas. Unidade: Paralisações/ano.
	QD004. Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações: Quantidade total anual, inclusive repetições, de economias ativas atingidas por paralisações no sistema de distribuição de água. Devem ser somadas somente as economias ativas atingidas por paralisações que, individualmente, tiveram duração igual ou superior a seis horas. Unidade: Economias/ano.

CSA	
	QD022: Duração das interrupções sistemáticas: Quantidade de horas, no ano, em que ocorreram interrupções sistemáticas no sistema de distribuição de água provocando intermitências prolongadas devem ser somados apenas interrupções que, individualmente forem iguais ou superiores a 12 horas. Unidade: Horas/ano.
	QD015: Quantidade de economias ativas atingidas por interrupções sistemáticas: Quantidade total de economias ativas atingidas. Unidade: Economias/ano.
	AG003. Quantidade de economias ativas de água (economias): representa a quantidade de economias ativas de água, que estavam conectadas à rede de abastecimento de água e com água disponibilizada pelo prestador no ano de referência.
	TTPC: Tempo total do período considerado (h): representa a quantidade total de horas para o período considerado.
Fonte de dados	Prestadora de Serviços, a partir do 45º dia do fim do período avaliado.
Fonte: EMBASA (2021)	

Tabela 41 - Índice de Atendimento Urbano de Água (IAA)

Índice de Atendimento Urbano de Água (IAA)														
Anos	Araci	Barrocas	Cansanção	Capela do Alto Alegre	Capim Grosso	Conceição do Coité	Gavião	Ichu	Ipirá	Lamarão	Mairi	Nordestina	Nova Fátima	Pé de Serra
2021	99,79%	99,91%	99,86%	100,00%	96,42%	99,91%	100,00%	99,81%	99,00%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	99,96%
2022	99,79%	99,91%	99,86%	100,00%	96,42%	99,91%	100,00%	99,81%	99,72%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	99,96%
2023	99,79%	99,91%	99,86%	100,00%	96,42%	99,91%	100,00%	99,81%	99,72%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	99,96%
2024	99,79%	99,91%	99,86%	100,00%	96,42%	99,91%	100,00%	99,81%	99,72%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	99,96%
2025	99,79%	99,91%	99,86%	100,00%	97,42%	99,91%	100,00%	99,81%	99,72%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	99,96%
2026	99,79%	99,91%	99,86%	100,00%	97,42%	99,91%	100,00%	99,81%	99,72%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	99,96%
2027	99,79%	99,91%	99,86%	100,00%	97,42%	99,91%	100,00%	99,81%	99,72%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	99,96%
2028	99,79%	99,91%	99,86%	100,00%	97,42%	99,91%	100,00%	99,81%	99,72%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	99,96%
2029	99,79%	99,91%	99,86%	100,00%	99,00%	99,91%	100,00%	99,81%	99,72%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	99,96%
2030	99,79%	99,91%	99,86%	100,00%	99,00%	99,91%	100,00%	99,81%	99,72%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	99,96%
2031	99,79%	99,91%	99,86%	100,00%	99,00%	99,91%	100,00%	99,81%	99,72%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	99,96%
2032	99,79%	99,91%	99,86%	100,00%	99,00%	99,91%	100,00%	99,81%	99,72%	100,00%	100,00%	99,94%	100,00%	99,96%
2033	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,91%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2034	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,91%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2035	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,91%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2036	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,91%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2037	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,91%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2038	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,91%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2039	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,91%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2040	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,91%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%

Índice de Atendimento Urbano de Água (IAA)														
Anos	Araci	Barrocas	Cansanção	Capela do Alto Alegre	Capim Grosso	Conceição do Coité	Gavião	Ichu	Ipirá	Lamarão	Mairi	Nordestina	Nova Fátima	Pé de Serra
2041	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,91%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2042	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,91%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2043	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,91%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2044	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,91%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2045	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,91%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2046	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,91%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2047	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,91%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2048	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,91%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2049	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,91%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2050	-	-	99,00%	-	-	-	-	-	-	-	99,00%	-	-	-

Índice de Atendimento Urbano de Água (IAA)													
Anos	Pintadas	Queimadas	Quijingue	Retirolândia	Santaluz	São Domingos	São José do Jacuípe	Serrinha	Teofilândia	Tucano	Valente	Várzea da Roça	Várzea do Poço
2021	100,00%	99,23%	99,60%	100,00%	99,89%	99,66%	99,89%	99,72%	99,96%	97,81%	99,58%	100,00%	99,92%
2022	100,00%	99,23%	99,60%	100,00%	99,89%	99,66%	99,89%	99,72%	99,96%	97,81%	99,58%	100,00%	99,92%
2023	100,00%	99,23%	99,60%	100,00%	99,89%	99,66%	99,89%	99,72%	99,96%	97,81%	99,58%	100,00%	99,92%
2024	100,00%	99,23%	99,60%	100,00%	99,89%	99,66%	99,89%	99,72%	99,96%	97,81%	99,58%	100,00%	99,92%
2025	100,00%	99,23%	99,60%	100,00%	99,89%	99,66%	99,89%	99,72%	99,96%	98,81%	99,58%	100,00%	99,92%
2026	100,00%	99,23%	99,60%	100,00%	99,89%	99,66%	99,89%	99,72%	99,96%	98,81%	99,58%	100,00%	99,92%
2027	100,00%	99,23%	99,60%	100,00%	99,89%	99,66%	99,89%	99,72%	99,96%	98,81%	99,58%	100,00%	99,92%
2028	100,00%	99,23%	99,60%	100,00%	99,89%	99,66%	99,89%	99,72%	99,96%	98,81%	99,58%	100,00%	99,92%

Índice de Atendimento Urbano de Água (IAA)

Anos	Pintadas	Queimadas	Quijingue	Retirolândia	Santaluz	São Domingos	São José do Jacuípe	Serrinha	Teofilândia	Tucano	Valente	Várzea da Roça	Várzea do Poço
2029	100,00%	99,23%	99,60%	100,00%	99,89%	99,66%	99,89%	99,72%	99,96%	99,00%	99,58%	100,00%	99,92%
2030	100,00%	99,23%	99,60%	100,00%	99,89%	99,66%	99,89%	99,72%	99,96%	99,00%	99,58%	100,00%	99,92%
2031	100,00%	99,23%	99,60%	100,00%	99,89%	99,66%	99,89%	99,72%	99,96%	99,00%	99,58%	100,00%	99,92%
2032	100,00%	99,23%	99,60%	100,00%	99,89%	99,66%	99,89%	99,72%	99,96%	99,00%	99,58%	100,00%	99,92%
2033	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2034	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2035	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2036	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2037	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2038	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2039	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
2040	99,00%	99,00%	-	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	-	99,00%
2041	99,00%	99,00%	-	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	-	99,00%
2042	99,00%	99,00%	-	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	-	99,00%
2043	99,00%	99,00%	-	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	-	99,00%
2044	99,00%	99,00%	-	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	-	99,00%
2045	99,00%	99,00%	-	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	-	99,00%
2046	99,00%	99,00%	-	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	-	99,00%
2047	99,00%	99,00%	-	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	-	99,00%
2048	99,00%	99,00%	-	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	-	99,00%
2049	99,00%	99,00%	-	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,72%	99,00%	99,00%	99,00%	-	99,00%
2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: EMBASA (2021)

Tabela 42 - Índice de Atendimento Urbano com Esgotamento Sanitário (IAE)

Índice de Atendimento Urbano com Esgotamento Sanitário (IAE)														
Anos	Araci	Barrocas	Cansanção	Capela do Alto Alegre	Capim Grosso	Conceição do Coité	Gavião	Ichu	Ipirá	Lamarão	Mairi	Nordestina	Nova Fátima	Pé de Serra
2021	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,11%	0,00%	0,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,11%	0,00%	0,00%	34,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,11%	0,00%	0,00%	34,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,11%	0,00%	0,00%	34,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	16,76%	0,00%	0,00%	34,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2026	45,00%	15,00%	0,00%	0,00%	45,00%	31,40%	0,00%	0,00%	34,47%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2027	55,00%	30,00%	0,00%	0,00%	55,00%	46,05%	15,00%	0,00%	34,47%	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2028	65,00%	45,00%	0,00%	0,00%	65,00%	60,70%	35,00%	15,00%	34,47%	0,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2029	75,00%	60,00%	15,00%	15,00%	75,00%	75,35%	55,00%	35,00%	43,73%	15,00%	60,00%	15,00%	15,00%	10,00%
2030	85,00%	75,00%	35,00%	35,00%	85,00%	85,12%	70,00%	55,00%	56,07%	35,00%	75,00%	35,00%	35,00%	34,00%
2031	90,00%	90,00%	55,00%	55,00%	90,00%	90,00%	85,00%	70,00%	68,41%	55,00%	90,00%	55,00%	55,00%	55,00%
2032	90,00%	90,00%	75,00%	75,00%	90,00%	90,00%	90,00%	85,00%	80,75%	75,00%	90,00%	75,00%	75,00%	75,00%
2033	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2034	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2035	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2036	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2037	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2038	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2039	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2040	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2041	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Índice de Atendimento Urbano com Esgotamento Sanitário (IAE)

Anos	Araci	Barrocas	Cansanção	Capela do Alto Alegre	Capim Grosso	Conceição do Coité	Gavião	Ichu	Ipirá	Lamarão	Mairi	Nordestina	Nova Fátima	Pé de Serra
2042	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2043	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2044	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2045	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2046	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2047	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2048	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2049	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2050	-	-	90,00%	-	-	-	-	-	-	-	90,00%	-	-	-

Índice de Atendimento Urbano com Esgotamento Sanitário (IAE)

Anos	Pintadas	Queimadas	Quijingue	Retirolândia	Santaluz	São Domingos	São José do Jacuípe	Serrinha	Teofilândia	Tucano	Valente	Várzea da Roça	Várzea do Poço
2021	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,89%	0,00%	44,22%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,89%	0,00%	44,22%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,89%	0,00%	44,22%	0,00%	0,00%	0,00%
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,89%	0,00%	44,22%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,10%	0,00%	44,22%	0,00%	0,00%	0,00%
2026	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,45%	15,00%	51,85%	0,00%	0,00%	0,00%
2027	0,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,79%	30,00%	62,02%	0,00%	0,00%	0,00%
2028	0,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,14%	45,00%	72,20%	0,00%	0,00%	0,00%
2029	15,00%	75,00%	15,00%	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	77,48%	60,00%	82,37%	15,00%	15,00%	15,00%

Índice de Atendimento Urbano com Esgotamento Sanitário (IAE)													
Anos	Pintadas	Queimadas	Quijingue	Retirolândia	Santaluz	São Domingos	São José do Jacuípe	Serrinha	Teofilândia	Tucano	Valente	Várzea da Roça	Várzea do Poço
2030	35,00%	85,00%	35,00%	30,00%	35,00%	35,00%	35,00%	85,83%	75,00%	90,00%	35,00%	35,00%	35,00%
2031	55,00%	90,00%	55,00%	50,00%	55,00%	55,00%	55,00%	90,00%	90,00%	90,00%	55,00%	55,00%	55,00%
2032	75,00%	90,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	90,00%	90,00%	90,00%	75,00%	75,00%	75,00%
2033	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2034	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2035	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2036	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2037	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2038	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2039	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2040	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%
2041	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%
2042	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%
2043	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%
2044	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%
2045	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%
2046	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%
2047	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%
2048	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%
2049	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%
2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: EMBASA (2021)

Tabela 43 - Índice de Perdas na Distribuição (IPD)

Índice de Perdas na Distribuição (IPD)														
Anos	Araci	Barrocas	Cansanção	Capela do Alto Alegre	Capim Grosso	Conceição do Coité	Gavião	Ichu	Ipirá	Lamarão	Mairi	Nordestina	Nova Fátima	Pé de Serra
2021	25,17%	38,60%	39,72%	25,00%	25,00%	43,01%	25,00%	40,68%	25,00%	36,36%	29,00%	40,00%	25,00%	29,75%
2022	25,17%	38,31%	39,30%	25,00%	25,00%	42,46%	25,00%	40,20%	35,68%	36,07%	28,92%	39,72%	25,00%	29,60%
2023	25,16%	38,02%	38,88%	25,00%	25,00%	41,91%	25,00%	39,72%	35,04%	35,77%	28,80%	39,30%	25,00%	29,46%
2024	25,15%	37,53%	38,18%	25,00%	25,00%	40,99%	25,00%	38,92%	33,76%	35,28%	28,68%	38,88%	25,00%	29,22%
2025	25,14%	37,04%	37,48%	25,00%	25,00%	40,07%	25,00%	38,12%	32,48%	34,79%	28,48%	38,18%	25,00%	28,97%
2026	25,14%	36,84%	37,20%	25,00%	25,00%	39,70%	25,00%	37,80%	31,20%	34,60%	28,28%	37,48%	25,00%	28,88%
2027	25,13%	36,35%	36,50%	25,00%	25,00%	38,78%	25,00%	37,00%	29,92%	34,11%	28,20%	37,20%	25,00%	28,63%
2028	25,12%	35,57%	35,38%	25,00%	25,00%	37,31%	25,00%	35,72%	28,64%	33,32%	28,00%	36,50%	25,00%	28,25%
2029	25,10%	34,39%	33,70%	25,00%	25,00%	35,11%	25,00%	33,80%	28,53%	32,15%	27,68%	35,38%	25,00%	27,66%
2030	25,07%	33,12%	31,88%	25,00%	25,00%	32,72%	25,00%	31,72%	28,42%	30,87%	27,20%	33,70%	25,00%	27,04%
2031	25,06%	32,43%	30,90%	25,00%	25,00%	31,43%	25,00%	30,60%	28,23%	30,19%	26,68%	31,88%	25,00%	26,70%
2032	25,04%	31,45%	29,50%	25,00%	25,00%	29,59%	25,00%	29,00%	28,05%	29,21%	26,08%	29,78%	25,00%	26,21%
2033	25,03%	30,47%	28,10%	25,00%	25,00%	27,76%	25,00%	27,40%	27,97%	28,23%	25,48%	27,68%	25,00%	25,73%
2034	25,00%	29,00%	26,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	27,79%	26,76%	25,00%	26,00%	25,00%	25,00%
2035	25,00%	27,90%	25,71%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	27,49%	25,66%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2036	25,00%	26,80%	25,43%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	27,04%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2037	25,00%	25,70%	25,15%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	26,56%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2038	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	26,30%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2039	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,93%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2040	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,56%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Índice de Perdas na Distribuição (IPD)														
Anos	Araci	Barrocas	Cansanção	Capela do Alto Alegre	Capim Grosso	Concelção do Colité	Gavião	Ichu	Ipirá	Lamarão	Mairi	Nordestina	Nova Fátima	Pé de Serra
2041	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2042	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2043	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2044	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2045	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2046	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2047	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2048	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2049	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2050	-	-	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	-	-	-

Índice de Perdas na Distribuição (IPD)													
Anos	Pintadas	Queimadas	Quijingue	Retirolândia	Santaluz	São Domingos	São José do Jacuípe	Serrinha	Teofilândia	Tucano	Valente	Várzea da Roça	Várzea do Poço
2021	25,00%	25,00%	40,00%	43,87%	26,58%	25,00%	25,00%	43,40%	35,62%	32,02%	31,19%	25,38%	36,57%
2022	25,00%	25,00%	39,72%	43,45%	26,53%	25,00%	25,00%	42,70%	35,49%	31,81%	31,06%	25,38%	36,38%
2023	25,00%	25,00%	39,30%	43,03%	26,48%	25,00%	25,00%	42,00%	35,36%	31,59%	30,93%	25,37%	36,08%
2024	25,00%	25,00%	38,88%	42,33%	26,40%	25,00%	25,00%	41,25%	35,15%	31,24%	30,72%	25,35%	35,79%
2025	25,00%	25,00%	38,18%	41,63%	26,32%	25,00%	25,00%	38,64%	34,94%	30,88%	30,51%	25,33%	35,30%
2026	25,00%	25,00%	37,48%	41,35%	26,29%	25,00%	25,00%	38,43%	34,86%	30,73%	30,43%	25,32%	34,81%
2027	25,00%	25,00%	37,20%	40,65%	26,21%	25,00%	25,00%	37,91%	34,65%	30,38%	30,22%	25,31%	34,61%
2028	25,00%	25,00%	36,50%	39,53%	26,08%	25,00%	25,00%	37,08%	34,31%	29,80%	29,88%	25,29%	34,12%

Índice de Perdas na Distribuição (IPD)													
Anos	Pintadas	Queimadas	Quijingue	Retirolândia	Santaluz	São Domingos	São José do Jacuípe	Serrinha	Teofilândia	Tucano	Valente	Várzea da Roça	Várzea do Poço
2029	25,00%	25,00%	35,38%	37,85%	25,88%	25,00%	25,00%	35,83%	33,81%	28,94%	29,38%	25,26%	33,34%
2030	25,00%	25,00%	33,70%	36,03%	25,68%	25,00%	25,00%	34,48%	33,26%	28,01%	28,83%	25,21%	32,16%
2031	25,00%	25,00%	31,88%	35,05%	25,56%	25,00%	25,00%	33,75%	32,97%	27,51%	28,54%	25,16%	30,89%
2032	25,00%	25,00%	29,78%	33,65%	25,40%	25,00%	25,00%	32,70%	32,55%	26,79%	28,12%	25,10%	29,42%
2033	25,00%	25,00%	27,68%	32,25%	25,24%	25,00%	25,00%	31,66%	32,13%	26,08%	27,70%	25,05%	27,95%
2034	25,00%	25,00%	26,00%	30,15%	25,00%	25,00%	25,00%	30,10%	31,50%	25,00%	27,07%	25,00%	26,77%
2035	25,00%	25,00%	25,00%	29,05%	25,00%	25,00%	25,00%	29,40%	30,40%	25,00%	25,97%	25,00%	25,67%
2036	25,00%	25,00%	25,00%	27,95%	25,00%	25,00%	25,00%	28,70%	29,30%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2037	25,00%	25,00%	25,00%	26,85%	25,00%	25,00%	25,00%	27,90%	28,20%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2038	25,00%	25,00%	25,00%	25,75%	25,00%	25,00%	25,00%	27,20%	27,10%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2039	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	26,50%	26,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2040	25,00%	25,00%	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,70%	25,00%	25,00%	25,00%	-	25,00%
2041	25,00%	25,00%	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	25,00%
2042	25,00%	25,00%	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	25,00%
2043	25,00%	25,00%	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	25,00%
2044	25,00%	25,00%	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	25,00%
2045	25,00%	25,00%	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	25,00%
2046	25,00%	25,00%	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	25,00%
2047	25,00%	25,00%	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	25,00%
2048	25,00%	25,00%	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	25,00%
2049	25,00%	25,00%	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	25,00%
2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: EMBASA (2021)

Tabela 44 - Índice de Perdas por Ligação (IPL)

Índice de Perdas por Ligação (IPL) – (L/lig.dia)														
Anos	Araci	Barrocas	Cansanção	Capela do Alto Alegre	Capim Grosso	Conceição do Coité	Gavião	Ichu	Ipirá	Lamarão	Mairi	Nordestina	Nova Fátima	Pé de Serra
2021	75,36	188,18	182,75	70,62	52,17	183,54	68,15	136,33	139,22	146,20	110,43	187,80	71,55	88,26
2022	75,34	188,11	182,29	70,62	52,17	181,16	68,15	135,85	137,93	146,20	110,18	187,44	71,55	87,74
2023	75,32	188,03	181,83	70,62	52,17	178,78	68,15	135,38	136,65	146,20	109,79	186,91	71,55	87,23
2024	75,30	187,91	181,07	70,62	52,16	174,82	68,15	134,59	134,50	146,20	109,41	186,38	71,55	86,38
2025	75,27	187,79	180,31	70,62	52,16	170,86	68,15	133,81	132,35	146,20	108,77	185,49	71,55	85,52
2026	75,26	187,74	180,00	70,62	52,16	169,28	68,15	133,49	131,50	146,20	108,14	184,60	71,55	85,18
2027	75,24	187,62	179,24	70,62	52,16	165,32	68,15	132,71	129,35	146,20	107,88	184,25	71,55	84,32
2028	75,19	187,42	178,02	70,62	52,16	158,98	68,15	131,45	128,49	146,20	107,24	183,36	71,55	82,95
2029	75,13	187,13	176,19	70,62	52,15	149,48	68,15	129,56	127,20	146,20	106,22	181,93	71,55	80,90
2030	75,06	186,81	174,21	70,62	52,15	139,18	68,15	127,51	125,92	146,20	104,69	179,80	71,55	78,67
2031	75,03	186,63	173,15	70,62	52,14	133,63	68,15	126,41	112,18	146,20	103,04	177,49	71,55	77,48
2032	74,97	186,39	171,62	70,62	52,14	125,71	68,15	124,84	111,32	146,20	101,12	174,83	71,55	75,76
2033	74,92	186,14	170,10	70,62	52,14	117,79	68,15	123,26	110,04	146,20	99,21	172,16	71,55	74,05
2034	74,84	185,78	167,81	70,62	52,13	105,91	68,15	120,90	107,03	96,80	97,68	170,03	71,55	71,49
2035	74,84	185,50	167,50	70,62	52,13	105,91	68,15	120,90	105,74	92,61	97,68	168,76	71,55	71,49
2036	74,84	185,22	167,19	70,62	52,13	105,91	68,15	120,90	103,60	90,10	97,68	168,76	71,55	71,49
2037	74,84	184,95	166,89	70,62	52,13	105,91	68,15	120,90	102,31	90,10	97,68	168,76	71,55	71,49
2038	74,84	184,77	166,72	70,62	52,13	105,91	68,15	120,90	101,45	90,10	97,68	168,76	71,55	71,49
2039	74,84	184,77	166,72	70,62	52,13	105,91	68,15	120,90	100,59	90,10	97,68	168,76	71,55	71,49
2040	74,84	184,77	166,72	70,62	52,13	105,91	68,15	120,90	99,31	90,10	97,68	168,76	71,55	71,49
2041	74,84	184,77	166,72	70,62	52,13	105,91	68,15	120,90	98,02	90,10	97,68	168,76	71,55	71,49

Índice de Perdas por Ligação (IPL) – (L/lig.dia)														
Anos	Araci	Barrocas	Cansanção	Capela do Alto Alegre	Capim Grosso	Conceição do Coité	Gavião	Ichu	Ipirá	Lamarão	Mairi	Nordestina	Nova Fátima	Pé de Serra
2042	74,84	184,77	166,72	70,62	52,13	105,91	68,15	120,90	97,16	90,10	97,68	168,76	71,55	71,49
2043	74,84	184,77	166,72	70,62	52,13	105,91	68,15	120,90	97,16	90,10	97,68	168,76	71,55	71,49
2044	74,84	184,77	166,72	70,62	52,13	105,91	68,15	120,90	97,16	90,10	97,68	168,76	71,55	71,49
2045	74,84	184,77	166,72	70,62	52,13	105,91	68,15	120,90	97,16	90,10	97,68	168,76	71,55	71,49
2046	74,84	184,77	166,72	70,62	52,13	105,91	68,15	120,90	97,16	90,10	97,68	168,76	71,55	71,49
2047	74,84	184,77	166,72	70,62	52,13	105,91	68,15	120,90	97,16	90,10	97,68	168,76	71,55	71,49
2048	74,84	184,77	166,72	70,62	52,13	105,91	68,15	120,90	97,16	90,10	97,68	168,76	71,55	71,49
2049	74,84	184,77	166,72	70,62	52,13	105,91	68,15	120,90	97,16	90,10	97,68	168,76	71,55	71,49
2050	-	-	166,72	-	-	-	-	-	-	-	97,68	-	-	-

Índice de Perdas por Ligação (IPL) – (L/lig.dia)													
Anos	Pintadas	Queimadas	Quijingue	Retirolândia	Santaluz	São Domingos	São José do Jacuípe	Serrinha	Teofilândia	Tucano	Valente	Várzea da Roça	Várzea do Poço
2021	68,03	78,66	177,07	174,83	82,56	65,91	63,88	178,19	161,60	113,05	93,79	88,82	114,70
2022	68,03	78,66	176,35	173,12	82,41	65,91	63,88	175,63	161,44	112,21	93,37	88,53	114,06
2023	68,03	78,66	175,27	171,42	82,26	65,91	63,88	173,07	161,28	111,38	92,96	88,08	113,11
2024	68,03	78,66	174,19	168,57	82,01	65,91	63,88	170,33	161,02	109,98	92,27	87,64	112,15
2025	68,03	78,66	172,39	165,72	81,76	65,91	63,88	160,79	160,75	108,59	91,59	86,91	110,56
2026	68,03	78,66	170,59	164,58	81,66	65,91	63,88	160,03	160,65	108,03	91,31	86,17	108,97
2027	68,03	78,66	169,87	161,74	81,41	65,91	63,88	158,12	160,38	106,64	90,63	85,88	108,33
2028	68,03	78,66	168,07	157,18	81,01	65,91	63,88	155,08	159,95	104,41	89,53	85,14	106,74
2029	68,03	78,66	165,19	150,35	80,41	65,91	63,88	150,50	159,32	101,06	87,88	83,96	104,19

Índice de Perdas por Ligação (IPL) – (L/lig.dia)													
Anos	Pintadas	Queimadas	Quijingue	Retirolândia	Santaluz	São Domingos	São José do Jacuípe	Serrinha	Teofilândia	Tucano	Valente	Várzea da Roça	Várzea do Poço
2030	68,03	78,66	160,87	142,95	79,76	65,91	63,88	145,55	158,63	97,44	86,09	82,20	100,37
2031	68,03	78,66	156,19	138,96	79,41	65,91	63,88	142,88	158,25	95,49	85,13	80,28	96,23
2032	68,03	78,66	150,78	133,27	78,91	65,91	63,88	139,07	157,72	92,70	83,76	78,07	91,46
2033	68,03	78,66	145,38	127,58	78,41	65,91	63,88	135,26	157,19	89,91	82,38	75,86	86,68
2034	68,03	78,66	141,06	119,04	77,67	65,91	63,88	129,55	156,39	85,73	80,32	74,10	82,86
2035	68,03	78,66	138,49	114,57	77,67	65,91	63,88	126,99	155,00	85,73	76,72	74,10	79,29
2036	68,03	78,66	138,49	110,09	77,67	65,91	63,88	124,43	153,61	85,73	73,55	74,10	77,10
2037	68,03	78,66	138,49	105,62	77,67	65,91	63,88	121,50	152,21	85,73	73,55	74,10	77,10
2038	68,03	78,66	138,49	101,15	77,67	65,91	63,88	118,94	150,82	85,73	73,55	74,10	77,10
2039	68,03	78,66	138,49	98,11	77,67	65,91	63,88	116,38	149,43	85,73	73,55	74,10	77,10
2040	68,03	78,66	-	98,11	77,67	65,91	63,88	113,46	148,16	85,73	73,55	-	77,10
2041	68,03	78,66	-	98,11	77,67	65,91	63,88	110,90	148,16	85,73	73,55	-	77,10
2042	68,03	78,66	-	98,11	77,67	65,91	63,88	110,90	148,16	85,73	73,55	-	77,10
2043	68,03	78,66	-	98,11	77,67	65,91	63,88	110,90	148,16	85,73	73,55	-	77,10
2044	68,03	78,66	-	98,11	77,67	65,91	63,88	110,90	148,16	85,73	73,55	-	77,10
2045	68,03	78,66	-	98,11	77,67	65,91	63,88	110,90	148,16	85,73	73,55	-	77,10
2046	68,03	78,66	-	98,11	77,67	65,91	63,88	110,90	148,16	85,73	73,55	-	77,10
2047	68,03	78,66	-	98,11	77,67	65,91	63,88	110,90	148,16	85,73	73,55	-	77,10
2048	68,03	78,66	-	98,11	77,67	65,91	63,88	110,90	148,16	85,73	73,55	-	77,10
2049	68,03	78,66	-	98,11	77,67	65,91	63,88	110,90	148,16	85,73	73,55	-	77,10
2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: EMBASA (2021)

Tabela 45 - Qualidade de Água Tratada (QTA)

Qualidade de Água Tratada (QTA)														
Anos	Araci	Barrocas	Cansanção	Capela do Alto Alegre	Capim Grosso	Conceição do Colité	Gavião	Ichu	Ipirá	Lamarão	Mairi	Nordestina	Nova Fátima	Pé de Serra
2021	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2022	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2023	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2024	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2025	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2026	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2027	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2028	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2029	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2030	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2031	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2032	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2033	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2034	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2035	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2036	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2037	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2038	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2039	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2040	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2041	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Qualidade de Água Tratada (QTA)														
Anos	Araci	Barrocas	Cansanção	Capela do Alto Alegre	Capim Grosso	Conceição do Coité	Gavião	Ichu	Ipirá	Lamarão	Mairi	Nordestina	Nova Fátima	Pé de Serra
2042	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2043	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2044	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2045	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2046	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2047	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2048	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2049	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2050	-	-	95,00%	-	-	-	-	-	-	-	95,00%	-	-	-

Qualidade de Água Tratada (QTA)													
Anos	Pintadas	Queimadas	Quijingue	Retirolândia	Santaluz	São Domingos	São José do Jacuípe	Serrinha	Teofilândia	Tucano	Valente	Várzea da Roça	Várzea do Poço
2021	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2022	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2023	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2024	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2025	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2026	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2027	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2028	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2029	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Qualidade de Água Tratada (QTA)													
Anos	Pintadas	Queimadas	Quijingue	Retirolândia	Santaluz	São Domingos	São José do Jacuípe	Serrinha	Teofilândia	Tucano	Valente	Várzea da Roça	Várzea do Poço
2030	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2031	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2032	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2033	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2034	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2035	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2036	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2037	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2038	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2039	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2040	95,00%	95,00%	-	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	-	95,00%
2041	95,00%	95,00%	-	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	-	95,00%
2042	95,00%	95,00%	-	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	-	95,00%
2043	95,00%	95,00%	-	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	-	95,00%
2044	95,00%	95,00%	-	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	-	95,00%
2045	95,00%	95,00%	-	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	-	95,00%
2046	95,00%	95,00%	-	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	-	95,00%
2047	95,00%	95,00%	-	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	-	95,00%
2048	95,00%	95,00%	-	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	-	95,00%
2049	95,00%	95,00%	-	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	-	95,00%
2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: EMBASA (2021)

Tabela 46 - Qualidade do Esgoto Tratado (QTE)

Qualidade do Esgoto Tratado (QTE)														
Anos	Araci	Barrocas	Cansanção	Capela do Alto Alegre	Capim Grosso	Conceição do Coité	Gavião	Ichu	Ipirá	Lamarão	Mairi	Nordestina	Nova Fátima	Pé de Serra
2021	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	0,00%	0,00%	60,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	71,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,67%	0,00%	0,00%	60,83%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	73,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,33%	0,00%	0,00%	61,67%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2024	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	0,00%	0,00%	62,50%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	76,67%	0,00%	0,00%	0,00%	76,70%	76,67%	0,00%	0,00%	63,33%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2026	78,33%	78,33%	0,00%	0,00%	78,30%	78,33%	0,00%	0,00%	64,17%	90,00%	78,33%	0,00%	0,00%	0,00%
2027	80,00%	80,00%	0,00%	0,00%	80,00%	80,00%	80,00%	0,00%	65,00%	90,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2028	81,67%	81,67%	0,00%	0,00%	81,70%	81,67%	81,67%	81,67%	65,83%	90,00%	81,67%	0,00%	0,00%	0,00%
2029	83,33%	83,33%	85,00%	83,33%	83,30%	83,33%	83,33%	83,33%	66,67%	90,00%	83,33%	83,33%	83,33%	83,30%
2030	85,00%	85,00%	86,67%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	67,50%	90,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
2031	86,67%	86,67%	88,33%	86,67%	86,70%	86,67%	86,67%	86,67%	68,33%	90,00%	86,67%	86,67%	86,67%	86,70%
2032	88,33%	88,33%	90,00%	88,33%	88,30%	88,33%	88,33%	88,33%	69,17%	90,00%	88,33%	88,33%	88,33%	88,30%
2033	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	70,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2034	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	71,18%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2035	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	72,35%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2036	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	73,53%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2037	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	74,71%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2038	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	75,88%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2039	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	77,06%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2040	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	78,24%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2041	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	79,41%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Qualidade do Esgoto Tratado (QTE)														
Anos	Araci	Barrocas	Cansanção	Capela do Alto Alegre	Capim Grosso	Conceição do Coité	Gavião	Ichu	Ipirá	Lamarão	Mairi	Nordestina	Nova Fátima	Pé de Serra
2042	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	80,59%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2043	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	81,76%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2044	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	82,94%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2045	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	84,12%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2046	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	85,29%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2047	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	86,47%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2048	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	87,65%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2049	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	88,82%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2050	-	-	90,00%	-	-	-	-	-	-	-	90,00%	-	-	-

Qualidade do Esgoto Tratado (QTE)													
Anos	Pintadas	Queimadas	Quijingue	Retirolândia	Santaluz	São Domingos	São José do Jacuípe	Serrinha	Teofilândia	Tucano	Valente	Várzea da Roça	Várzea do Poço
2021	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	0,00%	60,00%	0,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,67%	0,00%	60,83%	0,00%	71,67%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,33%	0,00%	61,67%	0,00%	73,33%	0,00%	0,00%	0,00%
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	0,00%	62,50%	0,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	0,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,67%	0,00%	63,33%	0,00%	76,67%	0,00%	0,00%	0,00%
2026	0,00%	71,67%	0,00%	0,00%	0,00%	78,33%	0,00%	64,17%	78,33%	78,33%	0,00%	0,00%	0,00%
2027	0,00%	73,33%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	0,00%	65,00%	80,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2028	0,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,67%	0,00%	65,83%	81,67%	81,67%	0,00%	0,00%	0,00%
2029	83,33%	76,67%	83,33%	83,33%	83,30%	83,33%	83,33%	66,67%	83,33%	83,33%	83,33%	66,67%	83,00%

Qualidade do Esgoto Tratado (QTE)													
Anos	Pintadas	Queimadas	Quijingue	Retirolândia	Santaluz	São Domingos	São José do Jacuípe	Serrinha	Teofilândia	Tucano	Valente	Várzea da Roça	Várzea do Poço
2030	85,00%	78,33%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	67,50%	85,00%	85,00%	85,00%	67,50%	85,00%
2031	86,67%	80,00%	86,67%	86,67%	86,70%	86,67%	86,67%	68,33%	86,67%	86,67%	86,67%	68,33%	87,00%
2032	88,33%	81,67%	88,33%	88,33%	88,30%	88,33%	88,33%	69,17%	88,33%	88,33%	88,33%	69,17%	88,00%
2033	90,00%	83,33%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	70,00%	90,00%	90,00%	90,00%	70,00%	90,00%
2034	90,00%	85,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	71,18%	90,00%	90,00%	90,00%	71,18%	90,00%
2035	90,00%	86,67%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	72,35%	90,00%	90,00%	90,00%	72,35%	90,00%
2036	90,00%	88,33%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	73,53%	90,00%	90,00%	90,00%	73,53%	90,00%
2037	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	74,71%	90,00%	90,00%	90,00%	74,71%	90,00%
2038	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	75,88%	90,00%	90,00%	90,00%	75,88%	90,00%
2039	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	77,06%	90,00%	90,00%	90,00%	77,06%	90,00%
2040	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	78,24%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%
2041	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	79,41%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%
2042	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	80,59%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%
2043	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	81,76%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%
2044	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	82,94%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%
2045	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	84,12%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%
2046	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	85,29%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%
2047	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	86,47%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%
2048	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	87,65%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%
2049	90,00%	90,00%	-	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	88,82%	90,00%	90,00%	90,00%	-	90,00%
2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: EMBASA (2021)

Tabela 47 - Continuidade do Serviço de Abastecimento de Água (CSA)

Continuidade do Serviço de Abastecimento de Água (CSA)														
Anos	Araci	Barrocas	Cansanção	Capela do Alto Alegre	Capim Grosso	Conceição do Coité	Gavião	Ichu	Ipirá	Lamarão	Mairi	Nordestina	Nova Fátima	Pé de Serra
2021	90,00%	90,00%	70,00%	70,00%	90,00%	70,00%	70,00%	90,00%	70,00%	94,41%	71,70%	71,70%	71,67%	71,70%
2022	90,25%	90,25%	71,70%	71,67%	90,30%	71,67%	71,67%	90,25%	71,67%	94,65%	73,30%	73,30%	73,33%	73,30%
2023	90,50%	90,50%	73,30%	73,33%	90,50%	73,33%	73,33%	90,50%	73,33%	94,88%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
2024	90,75%	90,75%	75,00%	75,00%	90,80%	75,00%	75,00%	90,75%	75,00%	95,12%	76,70%	76,70%	76,67%	76,70%
2025	91,00%	91,00%	76,70%	76,67%	91,00%	76,67%	76,67%	91,00%	76,67%	95,35%	78,30%	78,30%	78,33%	78,30%
2026	91,25%	91,25%	78,30%	78,33%	91,30%	78,33%	78,33%	91,25%	78,33%	95,59%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
2027	91,50%	91,50%	80,00%	80,00%	91,50%	80,00%	80,00%	91,50%	80,00%	95,82%	81,70%	81,70%	81,67%	81,70%
2028	91,75%	91,75%	81,70%	81,67%	91,80%	81,67%	81,67%	91,75%	81,67%	96,06%	83,30%	83,30%	83,33%	83,30%
2029	92,00%	92,00%	83,30%	83,33%	92,00%	83,33%	83,33%	92,00%	83,33%	96,29%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
2030	92,25%	92,25%	85,00%	85,00%	92,30%	85,00%	85,00%	92,25%	85,00%	96,53%	86,70%	86,70%	86,67%	86,70%
2031	92,50%	92,50%	86,70%	86,67%	92,50%	86,67%	86,67%	92,50%	86,67%	96,76%	88,30%	88,30%	88,33%	88,30%
2032	92,75%	92,75%	88,30%	88,33%	92,80%	88,33%	88,33%	92,75%	88,33%	97,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
2033	93,00%	93,00%	90,00%	90,00%	93,00%	90,00%	90,00%	93,00%	90,00%	93,24%	90,40%	90,40%	90,41%	90,40%
2034	93,24%	93,24%	90,40%	90,41%	93,20%	90,41%	90,41%	93,24%	90,41%	93,47%	90,80%	90,80%	90,82%	90,80%
2035	93,47%	93,47%	90,80%	90,82%	93,50%	90,82%	90,82%	93,47%	90,82%	93,71%	91,20%	91,20%	91,24%	91,20%
2036	93,71%	93,71%	91,20%	91,24%	93,70%	91,24%	91,24%	93,71%	91,24%	93,94%	91,60%	91,60%	91,65%	91,60%
2037	93,94%	93,94%	91,60%	91,65%	93,90%	91,65%	91,65%	93,94%	91,65%	94,18%	92,10%	92,10%	92,06%	92,10%
2038	94,18%	94,18%	92,10%	92,06%	94,20%	92,06%	92,06%	94,18%	92,06%	94,41%	92,50%	92,50%	92,47%	92,50%
2039	94,41%	94,41%	92,50%	92,47%	94,40%	92,47%	92,47%	94,41%	92,47%	94,65%	92,90%	92,90%	92,88%	92,90%
2040	94,65%	94,65%	92,90%	92,88%	94,60%	92,88%	92,88%	94,65%	92,88%	94,88%	93,30%	93,30%	93,29%	93,30%
2041	94,88%	94,88%	93,30%	93,29%	94,90%	93,29%	93,29%	94,88%	93,29%	95,12%	93,70%	93,70%	93,71%	93,70%

Continuidade do Serviço de Abastecimento de Água (CSA)

Anos	Araci	Barrocas	Cansanção	Capela do Alto Alegre	Capim Grosso	Conceição do Coité	Gavião	Ichu	Ipirá	Lamarão	Mairi	Nordestina	Nova Fátima	Pé de Serra
2042	95,12%	95,12%	93,70%	93,71%	95,10%	93,71%	93,71%	95,12%	93,71%	95,35%	94,10%	94,10%	94,12%	94,10%
2043	95,35%	95,35%	94,10%	94,12%	95,40%	94,12%	94,12%	95,35%	94,12%	95,59%	94,50%	94,50%	94,53%	94,50%
2044	95,59%	95,59%	94,50%	94,53%	95,60%	94,53%	94,53%	95,59%	94,53%	95,82%	94,90%	94,90%	94,94%	94,90%
2045	95,82%	95,82%	94,90%	94,94%	95,80%	94,94%	94,94%	95,82%	94,94%	96,06%	95,40%	95,40%	95,35%	95,40%
2046	96,06%	96,06%	95,40%	95,35%	96,10%	95,35%	95,35%	96,06%	95,35%	96,29%	95,80%	95,80%	95,76%	95,80%
2047	96,29%	96,29%	95,80%	95,76%	96,30%	95,76%	95,76%	96,29%	95,76%	96,53%	96,20%	96,20%	96,18%	96,20%
2048	96,53%	96,53%	96,20%	96,18%	96,50%	96,18%	96,18%	96,53%	96,18%	96,76%	96,60%	96,60%	96,59%	96,60%
2049	96,76%	96,76%	96,60%	96,59%	96,80%	96,59%	96,59%	96,76%	96,59%	70,00%	97,00%	90,00%	90,00%	70,00%
2050	-	-	97,00%	-	-	-	-	-	-	-	70,00%	-	-	-

Continuidade do Serviço de Abastecimento de Água (CSA)

Anos	Pintadas	Queimadas	Quijingue	Retirolândia	Santaluz	São Domingos	São José do Jacuípe	Serrinha	Teofilândia	Tucano	Valente	Várzea da Roça	Várzea do Poço
2021	71,67%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	90,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	90,00%
2022	73,33%	71,67%	71,70%	71,67%	71,70%	71,67%	90,30%	71,67%	71,67%	71,67%	71,67%	71,67%	90,00%
2023	75,00%	73,33%	73,30%	73,33%	73,30%	73,33%	90,50%	73,33%	73,33%	73,33%	73,33%	73,33%	91,00%
2024	76,67%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	90,80%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	91,00%
2025	78,33%	76,67%	76,70%	76,67%	76,70%	76,67%	91,00%	76,67%	76,67%	76,67%	76,67%	76,67%	91,00%
2026	80,00%	78,33%	78,30%	78,33%	78,30%	78,33%	91,30%	78,33%	78,33%	78,33%	78,33%	78,33%	91,00%
2027	81,67%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	91,50%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	92,00%
2028	83,33%	81,67%	81,70%	81,67%	81,70%	81,67%	91,80%	81,67%	81,67%	81,67%	81,67%	81,67%	92,00%
2029	85,00%	83,33%	83,30%	83,33%	83,30%	83,33%	92,00%	83,33%	83,33%	83,33%	83,33%	83,33%	92,00%

Continuidade do Serviço de Abastecimento de Água (CSA)

Anos	Pintadas	Queimadas	Quijingue	Retirolândia	Santaluz	São Domingos	São José do Jacuípe	Serrinha	Teofilândia	Tucano	Valente	Várzea da Roça	Várzea do Poço
2030	86,67%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	92,30%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	92,00%
2031	88,33%	86,67%	86,70%	86,67%	86,70%	86,67%	92,50%	86,67%	86,67%	86,67%	86,67%	86,67%	93,00%
2032	90,00%	88,33%	88,30%	88,33%	88,30%	88,33%	92,80%	88,33%	88,33%	88,33%	88,33%	88,33%	93,00%
2033	90,41%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	93,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	93,00%
2034	90,82%	90,41%	90,40%	90,41%	90,40%	90,41%	93,20%	90,41%	90,41%	90,41%	90,41%	90,41%	93,00%
2035	91,24%	90,82%	90,80%	90,82%	90,80%	90,82%	93,50%	90,82%	90,82%	90,82%	90,82%	90,82%	93,00%
2036	91,65%	91,24%	91,20%	91,24%	91,20%	91,24%	93,70%	91,24%	91,24%	91,24%	91,24%	91,24%	94,00%
2037	92,06%	91,65%	91,60%	91,65%	91,60%	91,65%	93,90%	91,65%	91,65%	91,65%	91,65%	91,65%	94,00%
2038	92,47%	92,06%	92,10%	92,06%	92,10%	92,06%	94,20%	92,06%	92,06%	92,06%	92,06%	92,06%	94,00%
2039	92,88%	92,47%	92,50%	92,47%	92,50%	92,47%	94,40%	92,47%	92,47%	92,47%	92,47%	92,47%	94,00%
2040	93,29%	92,88%	-	92,88%	92,90%	92,88%	94,60%	92,88%	92,88%	92,88%	92,88%	-	95,00%
2041	93,71%	93,29%	-	93,29%	93,30%	93,29%	94,90%	93,29%	93,29%	93,29%	93,29%	-	95,00%
2042	94,12%	93,71%	-	93,71%	93,70%	93,71%	95,10%	93,71%	93,71%	93,71%	93,71%	-	95,00%
2043	94,53%	94,12%	-	94,12%	94,10%	94,12%	95,40%	94,12%	94,12%	94,12%	94,12%	-	95,00%
2044	94,94%	94,53%	-	94,53%	94,50%	94,53%	95,60%	94,53%	94,53%	94,53%	94,53%	-	96,00%
2045	95,35%	94,94%	-	94,94%	94,90%	94,94%	95,80%	94,94%	94,94%	94,94%	94,94%	-	96,00%
2046	95,76%	95,35%	-	95,35%	95,40%	95,35%	96,10%	95,35%	95,35%	95,35%	95,35%	-	96,00%
2047	96,18%	95,76%	-	95,76%	95,80%	95,76%	96,30%	95,76%	95,76%	95,76%	95,76%	-	96,00%
2048	96,59%	96,18%	-	96,18%	96,20%	96,18%	96,50%	96,18%	96,18%	96,18%	96,18%	-	97,00%
2049	90,00%	96,59%	-	96,59%	96,60%	96,59%	96,80%	96,59%	96,59%	96,59%	96,59%	-	97,00%
2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: EMBASA (2021)

APÊNDICE B – METAS QUANTITATIVAS MUNICIPAIS
Tabela 48 - Metas quantitativas do abastecimento de água do Cenário 1 para a MSB/SIJ

Variável			2019	2020	2023	2028	2033	2055
MSB/SIJ	Índice de atendimento urbano de água (%)		98,85	-	98,85	99,00	99,00	99,00
	Índice de perdas na distribuição (%)		29,91	-	29,91	29,91	27,47	25,51
Município	Sistema	Variável	2019	2020	2023	2028	2033	2055
Araci	Araci	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,79	99,79	99,79	99,79	99,79
		Índice de perdas na distribuição (%)	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77
Araci	Sem Freio e Outros	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,82	99,82	99,82	99,82	99,82
		Índice de perdas na distribuição (%)	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77
Barrocas	Barrocas	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,88	99,88	99,88	99,88	99,88
		Índice de perdas na distribuição (%)	28,93	28,93	28,93	28,93	27,47	25,51
Biritinga	Biritinga	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,76	99,76	99,76	99,76	99,76
		Índice de perdas na distribuição (%)	25,56	25,56	25,56	25,56	25,56	25,51
Biritinga	Zoador	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Índice de perdas na distribuição (%)	25,56	25,56	25,56	25,56	25,56	25,51
Cansanção	Cansanção	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,76	99,76	99,76	99,76	99,76
		Índice de perdas na distribuição (%)	29,66	29,66	29,66	29,66	27,47	25,51
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,85	99,85	99,85	99,85	99,85
		Índice de perdas na distribuição (%)	22,79	22,79	22,79	22,79	22,79	22,79
Capela do Alto Alegre	Queimada Nova	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,44	99,44	99,44	99,44	99,44
		Índice de perdas na distribuição (%)	22,79	22,79	22,79	22,79	22,79	22,79
Capim Grosso	Capim Grosso	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,79	99,79	99,79	99,79	99,79
		Índice de perdas na distribuição (%)	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56
Capim Grosso	Pedras Altas	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,87	99,87	99,87	99,87	99,87

Município	Sistema	Variável	2019	2020	2023	2028	2033	2055
Conceição do Coité	Conceição do Coité e demais	Índice de perdas na distribuição (%)	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56
		Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,85	99,85	99,85	99,85	99,85
		Índice de perdas na distribuição (%)	32,57	32,57	32,57	29,61	27,47	25,51
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31
		Índice de perdas na distribuição (%)	42,59	42,59	42,59	35,03	27,47	25,51
Euclides da Cunha	CG, SMI e S – SIAA Algodões	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,81	99,81	99,81	99,81	99,81
		Índice de perdas na distribuição (%)	42,59	42,59	42,59	35,03	27,47	25,51
Euclides da Cunha	FVP, LA, P e C – SIAA Tucano Sul	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,81	99,81	99,81	99,81	99,81
		Índice de perdas na distribuição (%)	42,59	42,59	42,59	35,03	27,47	25,51
Euclides da Cunha	Monte Alegre	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,81	99,81	99,81	99,81	99,81
		Índice de perdas na distribuição (%)	42,59	42,59	42,59	35,03	27,47	25,51
Euclides da Cunha	Aribice	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	-	-	99,00	99,00	99,00
		Índice de perdas na distribuição (%)	-	-	-	25,51	25,51	25,51
Euclides da Cunha	Massacarará	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	-	-	99,00	99,00	99,00
		Índice de perdas na distribuição (%)	-	-	-	25,51	25,51	25,51
Gavião	Gavião	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Índice de perdas na distribuição (%)	14,52	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51
Ichu	Ichu	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,58	99,58	99,58	99,58	99,58
		Índice de perdas na distribuição (%)	30,04	30,04	30,04	29,91	27,47	25,51
Ichu	Nova Esperança e Barra	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,91	99,91	99,91	99,91	99,91
		Índice de perdas na distribuição (%)	30,04	30,04	30,04	29,91	27,47	25,51
Ipirá	SIAA Ipirá	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97
		Índice de perdas na distribuição (%)	31,29	31,29	31,29	29,91	27,47	25,51

Município	Sistema	Variável	2019	2020	2023	2028	2033	2055
Ipirá	SIAA João Velho	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,87	99,87	99,87	99,87	99,87
		Índice de perdas na distribuição (%)	31,29	31,29	31,29	29,91	27,47	25,51
Ipirá	Bonfim de Ipirá e Alto Alegre	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,87	99,87	99,87	99,87	99,87
		Índice de perdas na distribuição (%)	31,29	31,29	31,29	29,91	27,47	25,51
Lamarão	Lamarão	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97
		Índice de perdas na distribuição (%)	37,09	37,09	37,09	32,28	27,47	25,51
Mairi	Mairi	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,08	99,08	99,04	99,00	99,00
		Índice de perdas na distribuição (%)	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92
Mairi	Bonsucesso	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Índice de perdas na distribuição (%)	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92
Mairi	Angico	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,08	99,08	99,08	99,08	99,08
		Índice de perdas na distribuição (%)	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92
Mairi	Bonsucesso	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Índice de perdas na distribuição (%)	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92
Mairi	Angico	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,08	99,08	99,08	99,08	99,08
		Índice de perdas na distribuição (%)	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92
Monte Santo	Monte Santo	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90
		Índice de perdas na distribuição (%)	29,64	29,64	29,64	29,64	27,47	25,51
Nordestina	Nordestina	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,95	99,95	99,95	99,95	99,95
		Índice de perdas na distribuição (%)	29,65	29,65	29,65	29,65	27,47	25,51
Nova Fátima	Nova Fátima	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Índice de perdas na distribuição (%)	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
Pé de Serra	Pé de Serra	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
		Índice de perdas na distribuição (%)	29,92	29,92	29,92	29,91	27,47	25,51
Pé de Serra	Povoado Tanquinho	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Índice de perdas na distribuição (%)	29,92	29,92	29,92	29,92	29,92	29,92
Pintadas	Pintadas	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Município	Sistema	Variável	2019	2020	2023	2028	2033	2055
Queimadas	Queimadas e Gregório	Índice de perdas na distribuição (%)	22,79	22,79	22,79	22,79	22,79	22,79
		Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,15	99,15	99,15	99,15	99,15
		Índice de perdas na distribuição (%)	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	25,51
Queimadas	Coronel João Borges	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	98,90	98,90	98,90	99,00	99,00
		Índice de perdas na distribuição (%)	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	25,51
Queimadas	Espanta Gado	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Índice de perdas na distribuição (%)	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	25,51
Quijingue	Quijingue, Lagoa da Ema e Ourucuri	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63
		Índice de perdas na distribuição (%)	33,27	33,27	33,27	29,91	27,47	25,51
Quijingue	Algodões	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63
		Índice de perdas na distribuição (%)	33,27	33,27	33,27	29,91	27,47	25,51
Quixabeira	Quixabeira	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,52	99,52	99,52	99,52	99,52
		Índice de perdas na distribuição (%)	33,34	33,34	33,34	29,91	27,47	25,51
Retirolândia	Retirolândia	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90
		Índice de perdas na distribuição (%)	43,21	43,21	43,21	35,34	27,47	25,51
Santaluz	Santaluz	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59
		Índice de perdas na distribuição (%)	28,19	28,19	28,19	28,19	27,47	25,51
Santaluz	Pereira	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59
		Índice de perdas na distribuição (%)	28,19	28,19	28,19	28,19	27,47	25,51
Santaluz	Lagoa Escura	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Índice de perdas na distribuição (%)	28,19	28,19	28,19	28,19	27,47	25,51
Santaluz	Barreirinhos	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Índice de perdas na distribuição (%)	28,19	28,19	28,19	28,19	27,47	25,51

Município	Sistema	Variável	2019	2020	2023	2028	2033	2055
São Domingos	São Domingos, Cabana e Ouro Verde	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,19	99,19	99,19	99,19	99,19
		Índice de perdas na distribuição (%)	26,35	26,35	26,35	26,35	26,35	25,51
São Domingos	Povoado São Pedro	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	97,38	97,38	99,00	99,00	99,00
		Índice de perdas na distribuição (%)	26,35	26,35	26,35	26,35	26,35	25,51
São Domingos	Santo Antônio	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,19	99,19	99,19	99,19	99,19
		Índice de perdas na distribuição (%)	26,35	26,35	26,35	26,35	26,35	25,51
São José do Jacuípe	São José do Jacuípe	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,69	99,69	99,69	99,69	99,69
		Índice de perdas na distribuição (%)	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39
São José do Jacuípe	Itatiaia, VacaBrava, Lameiro e PC	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,71	99,71	99,71	99,71	99,71
		Índice de perdas na distribuição (%)	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39
Serrinha	Serrinha	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,69	99,69	99,69	99,69	99,69
		Índice de perdas na distribuição (%)	28,86	28,86	28,86	28,86	27,47	25,51
Serrinha	Saco do Moura	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,75	99,75	99,75	99,75	99,75
		Índice de perdas na distribuição (%)	28,86	28,86	28,86	28,86	27,47	25,51
Teofilândia	Teofilândia	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97
		Índice de perdas na distribuição (%)	26,05	26,05	26,05	26,05	26,05	25,51
Teofilândia	Setor	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97
		Índice de perdas na distribuição (%)	26,05	26,05	26,05	26,05	26,05	25,51
Tucano	Caldas do Jorro	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	95,17	95,17	99,00	99,00	99,00
		Índice de perdas na distribuição (%)	36,40	36,40	36,40	29,91	27,47	25,51
Tucano	Povoado Querera	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Município	Sistema	Variável	2019	2020	2023	2028	2033	2055
Tucano	Olhos d'água e outros	Índice de perdas na distribuição (%)	36,40	36,40	36,40	29,91	27,47	25,51
		Índice de atendimento urbano de água (%)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Índice de perdas na distribuição (%)	36,40	36,40	36,40	29,91	27,47	25,51
Valente	Valente – SIAA Valente	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,07	99,07	99,07	99,07	99,07
		Índice de perdas na distribuição (%)	33,44	33,44	33,44	29,91	27,47	25,51
Valente	Santa Rita Cássia e Povoado Ferros	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	98,78	98,78	99,00	99,00	99,00
		Índice de perdas na distribuição (%)	33,44	33,44	33,44	29,91	27,47	25,51
Várzea da Roça	Várzea da Roça	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Índice de perdas na distribuição (%)	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	25,51
Várzea da Roça	Várzea do Meio, CA e CSJ	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,91	99,91	99,91	99,91	99,91
		Índice de perdas na distribuição (%)	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	25,51
Várzea da Roça	Morrinhos, Soinhos e Barracas	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,91	99,91	99,91	99,91	99,91
		Índice de perdas na distribuição (%)	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	25,51
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Índice de atendimento urbano de água (%)	-	99,77	99,77	99,77	99,77	99,77
		Índice de perdas na distribuição (%)	37,27	37,27	37,27	32,37	27,47	25,51

Variável			2019	2020	2023	2028	2033	2055
MSB/SIJ	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)		9,64	-	9,64	50,00	90,00	90,00
Município	Sistema	Variável	2019	2020	2023	2028	2033	2055
Araci	Araci	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	-	-	-	-	90,00	90,00
Araci	Sol Nascente	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	-	67,00	67,00	67,00	90,00	90,00
Barrocas	Barrocas	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	-	-	-	-	90,00	90,00
Biritinga	Biritinga	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	-	-	-	-	90,00	90,00
Cansanção	Cansanção	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	-	-	-	-	90,00	90,00
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	-	-	-	-	90,00	90,00
Capim Grosso	Capim Grosso	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	-	-	-	-	90,00	90,00
Capim Grosso	Pedras Altas	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	-	17,02	17,02	17,02	90,00	90,00
Conceição do Coité	Conceição do Coité	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	-	4,43	4,43	50,00	90,00	90,00
Conceição do Coité	Bandiaçu	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	-	-	-	-	90,00	90,00
Conceição do Coité	Joazeiro	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	-	-	-	-	90,00	90,00
Conceição do Coité	São João	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	-	-	-	-	90,00	90,00
Conceição do Coité	Salgadália	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	-	-	-	-	90,00	90,00
Conceição do Coité	Aroeira	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	-	-	-	-	90,00	90,00
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	-	28,40	28,40	50,00	90,00	90,00
Euclides da Cunha	Aribice	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	-	-	-	-	90,00	90,00
Euclides da Cunha	Caimbe	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	-	-	-	-	90,00	90,00
Euclides da Cunha	Massacará	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	-	-	-	-	90,00	90,00
Gavião	Gavião	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	-	-	-	-	90,00	90,00
Ichu	Ichu	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	-	-	-	-	90,00	90,00
Ipirá	Ipirá	Índice de atendimento urbano de esgoto (%)	-	23,17	23,17	50,00	90,00	90,00

APÊNDICE C – PPAs DE ÁGUA E ESGOTO ESTRUTURAL (MSB/SIJ)

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Araci	Araci	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Implantação de rede de distribuição para abastecimento de água tratada na localidade Queimada Grande II	CP			Imediato (2021-2023)	218.739,26
Araci	Araci	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor na AAB	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Araci	Araci	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Prever reserva fria	PR	l/s	26,57	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Araci	Araci	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Prever reserva fria	PR	l/s	42,75	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Araci	Araci	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	15,00	Curto prazo (2024-2028)	560.246,19
Araci	Araci	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	4,17	Curto prazo (2024-2028)	155.808,90
Araci	Araci	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Construção de reservatório	PR	m³	350,00	Curto prazo (2024-2028)	577.879,38
Araci	Araci	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	314,00	Médio prazo (2029-2033)	559.117,82
Araci	Araci	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1.724,00	Longo prazo (2034-2055)	3.069.806,12
Araci	Araci	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	78	Imediato (2021-2023)	0,00
Araci	Araci	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	565	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Araci	Araci	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	544	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Araci	Araci	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	1.828	Longo prazo (2034-2055)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Araci	Araci	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir rede em PVC Irriga por PVC PBA - DN 75	PR	m	5.203,00	Curto prazo (2024-2028)	368.677,19
Araci	Araci	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir rede em PVC Irriga por PVC PBA - DN 100	PR	m	4.702,00	Curto prazo (2024-2028)	333.254,35
Araci	Araci	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Araci	Araci	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	175.305,88
Araci	Araci	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	2.588.099,09
Araci	Araci	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					8.606.934,18
Araci	Sem Freio, Tapuio, Várzea da Pedra, Poço Grande e Caldeirão	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	76	Imediato (2021-2023)	0,00
Araci	Sem Freio, Tapuio, Várzea da Pedra, Poço Grande e Caldeirão	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	18	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Araci	Sem Freio, Tapuio, Várzea da Pedra, Poço Grande e Caldeirão	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	8	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Araci	Sem Freio, Tapuio, Várzea da Pedra, Poço Grande e Caldeirão	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Araci	Sem Freio, Tapuio, Várzea da Pedra, Poço Grande e Caldeirão	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Araci	Sem Freio, Tapuio, Várzea da Pedra, Poço Grande e Caldeirão	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Araci	Sem Freio, Tapuio, Várzea da Pedra, Poço Grande e Caldeirão	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					0,00
Araci	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					8.606.934,18
Araci	Araci	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	64.291,67	Médio prazo (2029-2033)	19.935.979,06
Araci	Araci	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	12.705,75	Longo prazo (2034-2055)	3.939.410,90
Araci	Araci	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	7.009	Médio prazo (2029-2033)	9.967.989,53
Araci	Araci	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1.385	Longo prazo (2034-2055)	1.969.705,45
Araci	Araci	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	42,00	Médio prazo (2029-2033)	16.485.396,30
Araci	Araci	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	4.547.701,32
Araci	Araci	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	1.705.385,48
Araci	Araci	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					58.551.568,04
Araci	Sol Nascente	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	668,40	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Araci	Sol Nascente	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	92	Médio prazo (2029-2033)	223.446,38

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Araci	Sol Nascente	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	6.703,39
Araci	Sol Nascente	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					230.149,77
Araci	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					58.781.717,81
Barrocas	Barrocas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Captação	Perfuração de 02 poços, em substituição a poços em colapso. Valor de rateio.	CP			Imediato (2021-2023)	192.042,56
Barrocas	Barrocas	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir redes de distribuição de água para atender a sede	CP			Imediato (2021-2023)	208.807,91
Barrocas	Barrocas	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor na AAT	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Barrocas	Barrocas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Construção de reservatório	PR	m³	1.000,00	Curto prazo (2024-2028)	1.186.764,54
Barrocas	Barrocas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	228	Imediato (2021-2023)	405.983,64
Barrocas	Barrocas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	46	Curto prazo (2024-2028)	81.908,98
Barrocas	Barrocas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	21	Médio prazo (2029-2033)	37.393,23
Barrocas	Barrocas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	229	Imediato (2021-2023)	0,00
Barrocas	Barrocas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	46	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Barrocas	Barrocas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	21	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Barrocas	Barrocas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	31.632,80	Imediato (2021-2023)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Barrocas	Barrocas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	408,48	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Barrocas	Barrocas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	186,48	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Barrocas	Barrocas	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Barrocas	Barrocas	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	63.387,03
Barrocas	Barrocas	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	935.803,79
Barrocas	Barrocas	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					3.112.091,68
Barrocas	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					3.112.091,68
Barrocas	Barrocas	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	33.454,94	Médio prazo (2029-2033)	10.342.020,24
Barrocas	Barrocas	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	3.636	Médio prazo (2029-2033)	5.171.010,12
Barrocas	Barrocas	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	20,00	Médio prazo (2029-2033)	7.140.922,20
Barrocas	Barrocas	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	1.969.912,08
Barrocas	Barrocas	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	738.715,94
Barrocas	Barrocas	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					25.362.580,58
Barrocas	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					25.362.580,58

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Biritinga	Biritinga	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalar CMB reserva	PR	l/s	2,20	Curto prazo (2024-2028)	74.442,03
Biritinga	Biritinga	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalar CMB reserva	PR	l/s	2,00	Curto prazo (2024-2028)	67.650,36
Biritinga	Biritinga	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	119,00	Imediato (2021-2023)	211.894,97
Biritinga	Biritinga	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	532,00	Curto prazo (2024-2028)	947.295,16
Biritinga	Biritinga	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	629,00	Médio prazo (2029-2033)	1.120.016,27
Biritinga	Biritinga	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1.593,00	Longo prazo (2034-2055)	2.836.543,59
Biritinga	Biritinga	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	143,00	Imediato (2021-2023)	0,00
Biritinga	Biritinga	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	537,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Biritinga	Biritinga	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	635,00	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Biritinga	Biritinga	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	1.609,00	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Biritinga	Biritinga	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	4.595,13	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Biritinga	Biritinga	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	16.997,31	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Biritinga	Biritinga	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir trecho de rede com DN inferior a 50mm por PVC PBA - DN 50.	PR	m	1.297,00	Curto prazo (2024-2028)	56.862,98
Biritinga	Biritinga	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Biritinga	Biritinga	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	159.441,16
Biritinga	Biritinga	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	2.353.883,00
Biritinga	Biritinga	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					7.828.029,52
Biritinga	Zoador	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor na AAB	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Biritinga	Zoador	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor em 6 AATs	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Biritinga	Zoador	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalar CMB reserva	PR	l/s	16,90	Curto prazo (2024-2028)	571.565,64
Biritinga	Zoador	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1,00	Imediato (2021-2023)	1.780,63
Biritinga	Zoador	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	7,00	Curto prazo (2024-2028)	12.464,41
Biritinga	Zoador	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	3,00	Médio prazo (2029-2033)	5.341,89
Biritinga	Zoador	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	5,00	Imediato (2021-2023)	0,00
Biritinga	Zoador	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	7,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Biritinga	Zoador	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	3,00	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Biritinga	Zoador	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir trecho de rede com DN inferior a 50mm por PVC PBA - DN 50.	PR	m	17.253,00	Curto prazo (2024-2028)	753.667,53
Biritinga	Zoador	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Biritinga	Zoador	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	40.344,60
Biritinga	Zoador	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	595.620,82
Biritinga	Zoador	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					1.980.785,53
Biritinga	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					9.808.815,05
Biritinga	Biritinga	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	24.219,67	Médio prazo (2029-2033)	7.489.147,22
Biritinga	Biritinga	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	14.124,47	Longo prazo (2034-2055)	4.368.906,24
Biritinga	Biritinga	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	2.633	Médio prazo (2029-2033)	3.744.573,61
Biritinga	Biritinga	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1.536	Longo prazo (2034-2055)	2.184.453,12
Biritinga	Biritinga	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	20,00	Médio prazo (2029-2033)	8.187.707,55
Biritinga	Biritinga	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	2.258.680,82
Biritinga	Biritinga	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	847.004,06
Biritinga	Biritinga	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					29.080.472,62
Biritinga	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					29.080.472,62
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural	Sistema Novo	Rede de Distribuição	Implantação do SAA de Lagoa dos Bois	CP			Imediato (2021-2023)	64.450,76

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural	Sistema Novo	Rede de Distribuição	Implantação do SAA de Ouricuri	CP			Imediato (2021-2023)	65.447,76
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural	Sistema Novo	Rede de Distribuição	Implantação do SAA de Boa Esperança	CP			Imediato (2021-2023)	158.469,52
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural	Sistema Novo	Rede de Distribuição	Implantação do SAA de Cascalheira	CP			Imediato (2021-2023)	137.008,26
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural	Sistema Novo	Rede de Distribuição	Implantação do SAA de Juazeiro dos Morenos	CP			Imediato (2021-2023)	134.551,20
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Hidrometração	Substituição de hidrômetros antigos nas ligações existentes	CP			Imediato (2021-2023)	287.282,61
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor nas 10 AATs	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	3,33	Curto prazo (2024-2028)	105.470,64
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Construção de reservatório	PR	m³	1.000,00	Curto prazo (2024-2028)	1.400.142,90
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	303	Imediato (2021-2023)	539.530,89
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	124	Curto prazo (2024-2028)	220.798,12
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	56	Médio prazo (2029-2033)	99.715,28
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	309	Imediato (2021-2023)	0,00
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	124	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	56	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	108.263,62	Imediato (2021-2023)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	2.909,04	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	1.313,76	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	96.386,04
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	1.422.979,21
Cansanção	Cansanção	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					4.732.233,20
Cansanção	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					4.732.233,20
Cansanção	Cansanção	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	41.334,60	Médio prazo (2029-2033)	12.776.775,28
Cansanção	Cansanção	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	11.776,90	Longo prazo (2034-2055)	3.640.755,20
Cansanção	Cansanção	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	4.492	Médio prazo (2029-2033)	6.388.387,64
Cansanção	Cansanção	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1.280	Longo prazo (2034-2055)	1.820.377,60
Cansanção	Cansanção	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	29,00	Médio prazo (2029-2033)	11.335.919,40
Cansanção	Cansanção	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	3.127.154,16
Cansanção	Cansanção	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	1.172.681,08

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Cansanção	Cansanção	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					40.262.050,36
Cansanção	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					40.262.050,36
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Ações de combate a perda	CP			Imediato (2021-2023)	2.998,79
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Adutora Ponto Novo x Pedras Altas. Valor de rateio.	CP			Imediato (2021-2023)	2.833.421,91
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Tratamento	Construção de nova ETA para atender a região do SISAL. Valor de rateio.	CP			Imediato (2021-2023)	450.530,80
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Extensão de rede de distribuição de água	CP			Imediato (2021-2023)	46.461,21
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituição de rede e combate a fraudes	CP			Imediato (2021-2023)	43.557,39
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor na AAB	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Substituir trecho de adutora - FoFo - DN 250	PR	l/s	41,54	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Substituição de 2 conjuntos motobomba	PR	l/s	45,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Substituir trecho de adutora - PVC PBA - DN 75 na AAT Derivação AAT Lagoa das Flores - Contorno	PR	l/s	4,57	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Substituir trecho de adutora - PVC PBA - DN 75 na AAT EEAT Campo Alegre - RAD Campo Alegre	PR	l/s	4,57	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Substituir trecho de adutora - PVC PBA - DN 75 na AAT	PR	l/s	4,57	Curto prazo (2024-2028)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
					RED Capela - Povoado Conceição					
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	5,50	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	13,90	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Construção de reservatório	PR	m³	60,00	Curto prazo (2024-2028)	102.538,80
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	18	Imediato (2021-2023)	32.051,34
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	58	Curto prazo (2024-2028)	103.276,54
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	26	Médio prazo (2029-2033)	46.296,38
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	388	Longo prazo (2034-2055)	690.884,44
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	159	Imediato (2021-2023)	0,00
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	60	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	27	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	399	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	49.685,00	Imediato (2021-2023)	0,00
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	1.189,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	533,00	Médio prazo (2029-2033)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir rede em PVC Irriga por PVC PBA - DN 50	PR	m	5.470,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir rede em PVC Irriga por PVC PBA - DN 75	PR	m	281,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Capela do Alto Alegre	Queimada Nova	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	130.560,53
Capela do Alto Alegre	Queimada Nova	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	1.927.508,59
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					6.410.086,72
Capela do Alto Alegre	Queimada Nova	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor na AAT	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Capela do Alto Alegre	Queimada Nova	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Capela do Alto Alegre	Queimada Nova	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Construção de reservatório	PR	m³	5,00	Curto prazo (2024-2028)	8.544,90
Capela do Alto Alegre	Queimada Nova	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	1	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Capela do Alto Alegre	Queimada Nova	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Capela do Alto Alegre	Queimada Nova	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	256,35
Capela do Alto Alegre	Queimada Nova	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	3.784,54
Capela do Alto Alegre	Queimada Nova	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					12.585,78
Capela do Alto Alegre	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					6.422.672,50

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	27.831,74	Médio prazo (2029-2033)	8.626.883,22
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	2.273,98	Longo prazo (2034-2055)	705.396,32
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	3.033	Médio prazo (2029-2033)	4.313.441,61
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	248	Longo prazo (2034-2055)	352.698,16
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	15,00	Médio prazo (2029-2033)	6.443.719,95
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	1.777.580,18
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	666.591,58
Capela do Alto Alegre	Capela do Alto Alegre	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					22.886.311,02
Capela do Alto Alegre	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					22.886.311,02
Capim Grosso	Capim Grosso	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Complemento do SAA de Fazenda Volta	CP			Imediato (2021-2023)	131.145,08
Capim Grosso	Capim Grosso	Água Estrutural	Sistema Novo	Rede de Distribuição	Implantação do SAA de Alto Bonito	CP			Imediato (2021-2023)	138.653,81
Capim Grosso	Capim Grosso	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor na AAB	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Capim Grosso	Capim Grosso	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Tratamento	Ampliar a ETA	PR	l/s	22,00	Curto prazo (2024-2028)	2.681.168,60
Capim Grosso	Capim Grosso	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Tratamento	Implantação de ETL	PR	l/s	22,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Capim Grosso	Capim Grosso	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Trocar 2 conjuntos motobomba reserva	PR	l/s	60,00	Curto prazo (2024-2028)	2.309.300,97
Capim Grosso	Capim Grosso	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	4,16	Curto prazo (2024-2028)	160.070,34
Capim Grosso	Capim Grosso	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	2,22	Curto prazo (2024-2028)	85.495,14
Capim Grosso	Capim Grosso	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	8,22	Curto prazo (2024-2028)	316.411,92
Capim Grosso	Capim Grosso	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	67.741,09	Imediato (2021-2023)	0,00
Capim Grosso	Capim Grosso	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	1.824,26	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Capim Grosso	Capim Grosso	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	808,87	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Capim Grosso	Capim Grosso	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Capim Grosso	Capim Grosso	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	174.667,38
Capim Grosso	Capim Grosso	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	2.578.672,69
Capim Grosso	Capim Grosso	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					8.575.585,92
Capim Grosso	Pedras Altas	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor na AAB	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Capim Grosso	Pedras Altas	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Tratamento	Implantar sistema de reaproveitamento da água de lavagem dos filtros	PR	l/s	26,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Capim Grosso	Pedras Altas	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Trocar 2 conjuntos motobomba reserva	PR	l/s	3,22	Curto prazo (2024-2028)	123.981,27

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Capim Grosso	Pedras Altas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1	Imediato (2021-2023)	1.780,63
Capim Grosso	Pedras Altas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	15	Curto prazo (2024-2028)	26.709,45
Capim Grosso	Pedras Altas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	6	Médio prazo (2029-2033)	10.683,78
Capim Grosso	Pedras Altas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	50	Imediato (2021-2023)	0,00
Capim Grosso	Pedras Altas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	15	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Capim Grosso	Pedras Altas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	6	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Capim Grosso	Pedras Altas	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	4.894,65
Capim Grosso	Pedras Altas	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	72.261,41
Capim Grosso	Pedras Altas	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					240.311,19
Capim Grosso	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					8.815.897,11
Capim Grosso	Capim Grosso	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	81.691,80	Médio prazo (2029-2033)	25.249.206,18
Capim Grosso	Capim Grosso	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	8.877	Médio prazo (2029-2033)	12.624.603,09
Capim Grosso	Capim Grosso	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	42,00	Médio prazo (2029-2033)	17.433.984,15
Capim Grosso	Capim Grosso	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	4.809.381,06

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Capim Grosso	Capim Grosso	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	1.803.515,23
Capim Grosso	Capim Grosso	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					61.920.689,71
Capim Grosso	Pedras Altas	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	25.256,96	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Capim Grosso	Pedras Altas	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	2.483	Médio prazo (2029-2033)	6.030.623,50
Capim Grosso	Pedras Altas	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	11,00	Médio prazo (2029-2033)	3.582.244,80
Capim Grosso	Pedras Altas	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	988.206,72
Capim Grosso	Pedras Altas	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	318.032,25
Capim Grosso	Pedras Altas	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					10.919.107,27
Capim Grosso	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					72.839.796,98
Conceição do Coité	Sede, Bandiaçu, Joazeiro, São João, Salgadália e Aroeira	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Ampliação do sistema de Conceição do Coité	CP			Imediato (2021-2023)	42.478,49
Conceição do Coité	Sede, Bandiaçu, Joazeiro, São João, Salgadália e Aroeira	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Atendimento aos povoados Boa Vista de Aroeira e Cruzeiro	CP			Imediato (2021-2023)	518.510,42
Conceição do Coité	Sede, Bandiaçu, Joazeiro, São João, Salgadália e Aroeira	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Melhorias e ampliação de rede em localidades atendidas	CP			Imediato (2021-2023)	1.437.792,50
Conceição do Coité	Sede, Bandiaçu, Joazeiro, São João, Salgadália e Aroeira	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Captação	Perfuração de 01 poços, em substituição a peças em colapso. Valor de rateio.	CP			Imediato (2021-2023)	40.492,55

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Conceição do Coité	Sede, Bandiaçu, Joazeiro, São João, Salgadália e Aroeira	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Substituir km de adutoras e redes de distribuição de água para atender a sede	CP			Imediato (2021-2023)	228.995,16
Conceição do Coité	Sede, Bandiaçu, Joazeiro, São João, Salgadália e Aroeira	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor na AAB	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Conceição do Coité	Sede, Bandiaçu, Joazeiro, São João, Salgadália e Aroeira	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva na ETA Lavagem de Filtro	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Conceição do Coité	Sede, Bandiaçu, Joazeiro, São João, Salgadália e Aroeira	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	871	Curto prazo (2024-2028)	1.550.928,73
Conceição do Coité	Sede, Bandiaçu, Joazeiro, São João, Salgadália e Aroeira	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	225	Médio prazo (2029-2033)	400.641,75
Conceição do Coité	Sede, Bandiaçu, Joazeiro, São João, Salgadália e Aroeira	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	101	Longo prazo (2034-2055)	179.843,63
Conceição do Coité	Sede, Bandiaçu, Joazeiro, São João, Salgadália e Aroeira	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	1.486	Imediato (2021-2023)	0,00
Conceição do Coité	Sede, Bandiaçu, Joazeiro, São João, Salgadália e Aroeira	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	231	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Conceição do Coité	Sede, Bandiaçu, Joazeiro, São João, Salgadália e Aroeira	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	104	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Conceição do Coité	Sede, Bandiaçu, Joazeiro, São João, Salgadália e Aroeira	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir 30.445 m de rede com DN inferior a 50 mm por PVC PBA - DN 50.	PR	m	30.445,00	Curto prazo (2024-2028)	1.479.835,75

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Conceição do Coité	Sede, Bandiaçu, Joazeiro, São João, Salgadália e Aroeira	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir trecho de rede com DN inferior a 50 mm por PVC PBA - DN 50	PR	m	78.028,00	Curto prazo (2024-2028)	3.792.108,24
Conceição do Coité	Sede, Bandiaçu, Joazeiro, São João, Salgadália e Aroeira	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir trecho de rede em PVC Irriga por PVC PBA DN 75	PR	m	12.506,00	Curto prazo (2024-2028)	607.781,36
Conceição do Coité	Sede, Bandiaçu, Joazeiro, São João, Salgadália e Aroeira	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir trecho de rede em PVC Irriga por PVC PBA DN 100	PR	m	12.159,00	Curto prazo (2024-2028)	591.002,12
Conceição do Coité	Sede, Bandiaçu, Joazeiro, São João, Salgadália e Aroeira	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Conceição do Coité	Sede, Bandiaçu, Joazeiro, São João, Salgadália e Aroeira	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	326.112,32
Conceição do Coité	Sede, Bandiaçu, Joazeiro, São João, Salgadália e Aroeira	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	4.814.504,90
Conceição do Coité	Sede, Bandiaçu, Joazeiro, São João, Salgadália e Aroeira	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					16.011.027,92
Conceição do Coité	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					16.011.027,92
Conceição do Coité	Conceição do Coité	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	82.014,52	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Conceição do Coité	Conceição do Coité	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	66.801,29	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Conceição do Coité	Conceição do Coité	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	9.171	Curto prazo (2024-2028)	22.274.203,82
Conceição do Coité	Conceição do Coité	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	8.412	Médio prazo (2029-2033)	20.430.771,18

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Conceição do Coité	Conceição do Coité	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	70,00	Médio prazo (2029-2033)	42.252.420,30
Conceição do Coité	Conceição do Coité	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	11.655.854,92
Conceição do Coité	Conceição do Coité	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	2.898.397,51
Conceição do Coité	Conceição do Coité	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					99.511.647,72
Conceição do Coité	Bandiaçu	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	4.719,83	Médio prazo (2029-2033)	1.461.990,76
Conceição do Coité	Bandiaçu	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	524,06	Longo prazo (2034-2055)	162.127,38
Conceição do Coité	Bandiaçu	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	514	Médio prazo (2029-2033)	730.995,38
Conceição do Coité	Bandiaçu	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	58	Longo prazo (2034-2055)	82.485,86
Conceição do Coité	Bandiaçu	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	3,00	Médio prazo (2029-2033)	1.123.379,40
Conceição do Coité	Bandiaçu	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	309.898,16
Conceição do Coité	Bandiaçu	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	116.126,31
Conceição do Coité	Bandiaçu	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					3.987.003,25
Conceição do Coité	Joazeiro	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	3.573,30	Médio prazo (2029-2033)	1.106.448,26
Conceição do Coité	Joazeiro	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	396,76	Longo prazo (2034-2055)	122.306,62

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Conceição do Coité	Joazeiro	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	389	Médio prazo (2029-2033)	553.224,13
Conceição do Coité	Joazeiro	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	44	Longo prazo (2034-2055)	62.575,48
Conceição do Coité	Joazeiro	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	2,50	Médio prazo (2029-2033)	850.390,35
Conceição do Coité	Joazeiro	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	234.590,74
Conceição do Coité	Joazeiro	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	87.886,07
Conceição do Coité	Joazeiro	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					3.017.421,65
Conceição do Coité	São João	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	3.386,93	Médio prazo (2029-2033)	1.049.561,46
Conceição do Coité	São João	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	376,07	Longo prazo (2034-2055)	116.617,94
Conceição do Coité	São João	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	369	Médio prazo (2029-2033)	524.780,73
Conceição do Coité	São João	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	41	Longo prazo (2034-2055)	58.308,97
Conceição do Coité	São João	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	2,00	Médio prazo (2029-2033)	805.219,50
Conceição do Coité	São João	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	222.129,80
Conceição do Coité	São João	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	83.298,55
Conceição do Coité	São João	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					2.859.916,95

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Conceição do Coité	Salgadália	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	14.994,07	Médio prazo (2029-2033)	4.647.651,56
Conceição do Coité	Salgadália	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	1.664,86	Longo prazo (2034-2055)	514.825,54
Conceição do Coité	Salgadália	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1.634	Médio prazo (2029-2033)	2.323.825,78
Conceição do Coité	Salgadália	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	182	Longo prazo (2034-2055)	258.834,94
Conceição do Coité	Salgadália	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	10,00	Médio prazo (2029-2033)	3.566.533,20
Conceição do Coité	Salgadália	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	983.872,48
Conceição do Coité	Salgadália	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	368.866,31
Conceição do Coité	Salgadália	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					12.664.409,81
Conceição do Coité	Aroeira	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	3.070,93	Médio prazo (2029-2033)	952.853,90
Conceição do Coité	Aroeira	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	340,98	Longo prazo (2034-2055)	105.240,58
Conceição do Coité	Aroeira	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	335	Médio prazo (2029-2033)	476.426,95
Conceição do Coité	Aroeira	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	37	Longo prazo (2034-2055)	52.620,29
Conceição do Coité	Aroeira	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	2,00	Médio prazo (2029-2033)	730.589,40
Conceição do Coité	Aroeira	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	201.542,16

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Conceição do Coité	Aroeira	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	75.578,20
Conceição do Coité	Aroeira	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					2.594.851,48
Conceição do Coité	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					124.635.250,85
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	3,44	Curto prazo (2024-2028)	108.933,06
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Construção de reservatório	PR	m³	250,00	Curto prazo (2024-2028)	350.096,76
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	113	Imediato (2021-2023)	201.211,19
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	145	Curto prazo (2024-2028)	258.191,35
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	64	Médio prazo (2029-2033)	113.960,32
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	295	Imediato (2021-2023)	0,00
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	147	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	65	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	113.153,54	Imediato (2021-2023)	0,00
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	2.971,05	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	1.311,36	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir rede em PVC Irriga por PVC PBA - DN 100	PR	m	4.714,00	Curto prazo (2024-2028)	107.200,70

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir rede em PVC Irriga por PVC PBA - DN 75	PR	m	4.346,00	Curto prazo (2024-2028)	98.811,08
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir rede em PVC PBA - DN 50	PR	m	7.950,00	Curto prazo (2024-2028)	180.842,92
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir rede com DN inferior a 50 mm por PVC PBA - DN 50.	PR	m	6.000,00	Curto prazo (2024-2028)	136.564,37
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	46.674,35
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	689.069,02
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					2.291.555,13
Euclides da Cunha	Campo Grande, Serra da Mãe Inácia e Serrania	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	5,14	Curto prazo (2024-2028)	162.866,91
Euclides da Cunha	Campo Grande, Serra da Mãe Inácia e Serrania	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Reservação	Recuperar estruturalmente o reservatório (poço de sucção)	PR	m³	100,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Campo Grande, Serra da Mãe Inácia e Serrania	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1	Imediato (2021-2023)	1.780,63
Euclides da Cunha	Campo Grande, Serra da Mãe Inácia e Serrania	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	3	Curto prazo (2024-2028)	5.341,89
Euclides da Cunha	Campo Grande, Serra da Mãe Inácia e Serrania	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1	Médio prazo (2029-2033)	1.780,63

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Euclides da Cunha	Campo Grande, Serra da Mãe Inácia e Serrania	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	4	Imediato (2021-2023)	0,00
Euclides da Cunha	Campo Grande, Serra da Mãe Inácia e Serrania	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	3	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Campo Grande, Serra da Mãe Inácia e Serrania	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	1	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Euclides da Cunha	Campo Grande, Serra da Mãe Inácia e Serrania	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir rede com DN inferior a 50 mm por PVC PBA - DN 50.	PR	m	3.000,00	Curto prazo (2024-2028)	68.049,14
Euclides da Cunha	Campo Grande, Serra da Mãe Inácia e Serrania	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Campo Grande, Serra da Mãe Inácia e Serrania	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	7.194,58
Euclides da Cunha	Campo Grande, Serra da Mãe Inácia e Serrania	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	106.215,92
Euclides da Cunha	Campo Grande, Serra da Mãe Inácia e Serrania	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					353.229,70
Euclides da Cunha	Fazenda Vertente do Cupa, Lagoa Andada, Pinhões e Caranaíba	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor nas 6 AABs	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Fazenda Vertente do Cupa, Lagoa Andada, Pinhões e Caranaíba	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor nas 2 AATs	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Euclides da Cunha	Fazenda Vertente do Cupa, Lagoa Andada, Pinhões e Caranaíba	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Prever reserva fria	PR	l/s	47,80	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Fazenda Vertente do Cupa, Lagoa Andada, Pinhões e Caranaíba	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Prever reserva fria	PR	l/s	60,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Fazenda Vertente do Cupa, Lagoa Andada, Pinhões e Caranaíba	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Prever reserva fria	PR	l/s	30,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Fazenda Vertente do Cupa, Lagoa Andada, Pinhões e Caranaíba	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Prever reserva fria	PR	l/s	62,50	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Fazenda Vertente do Cupa, Lagoa Andada, Pinhões e Caranaíba	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Prever reserva fria	PR	l/s	40,28	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Fazenda Vertente do Cupa, Lagoa Andada, Pinhões e Caranaíba	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	15	Curto prazo (2024-2028)	26.709,45
Euclides da Cunha	Fazenda Vertente do Cupa, Lagoa Andada, Pinhões e Caranaíba	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	8	Médio prazo (2029-2033)	14.245,04
Euclides da Cunha	Fazenda Vertente do Cupa, Lagoa Andada, Pinhões e Caranaíba	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	19	Imediato (2021-2023)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Euclides da Cunha	Fazenda Vertente do Cupa, Lagoa Andada, Pinhões e Caranaíba	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	17	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Fazenda Vertente do Cupa, Lagoa Andada, Pinhões e Caranaíba	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	8	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Euclides da Cunha	Fazenda Vertente do Cupa, Lagoa Andada, Pinhões e Caranaíba	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	20.645,12	Imediato (2021-2023)	0,00
Euclides da Cunha	Fazenda Vertente do Cupa, Lagoa Andada, Pinhões e Caranaíba	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	348,33	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Fazenda Vertente do Cupa, Lagoa Andada, Pinhões e Caranaíba	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	163,92	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Euclides da Cunha	Fazenda Vertente do Cupa, Lagoa Andada, Pinhões e Caranaíba	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Fazenda Vertente do Cupa, Lagoa Andada, Pinhões e Caranaíba	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	1.228,63
Euclides da Cunha	Fazenda Vertente do Cupa, Lagoa Andada, Pinhões e Caranaíba	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	18.138,74

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Euclides da Cunha	Fazenda Vertente do Cupa, Lagoa Andada, Pinhões e Caranaíba	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					60.321,87
Euclides da Cunha	Monte Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor nas 3 AABs	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Monte Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Prever reserva fria	PR	l/s	15,42	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Monte Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Prever reserva fria	PR	l/s	19,42	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Monte Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	19	Curto prazo (2024-2028)	33.831,97
Euclides da Cunha	Monte Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	10	Médio prazo (2029-2033)	17.806,30
Euclides da Cunha	Monte Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	25	Imediato (2021-2023)	0,00
Euclides da Cunha	Monte Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	23	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Monte Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	10	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Euclides da Cunha	Monte Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir rede em PVC Irriga por PVC PBA - DN 50	PR	m	11.000,00	Curto prazo (2024-2028)	250.290,33
Euclides da Cunha	Monte Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir rede com DN inferior a 50 mm por PVC PBA - DN 50	PR	m	3.000,00	Curto prazo (2024-2028)	68.049,14
Euclides da Cunha	Monte Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Monte Alegre	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	11.099,33
Euclides da Cunha	Monte Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	163.863,14

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Euclides da Cunha	Monte Alegre	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					544.940,21
Euclides da Cunha	Aribice	Água Estrutural	Sistema Novo	Captação	Implantar sistema produtor que atenda à uma vazão nominal mínima	PR	l/s	2,50	Curto prazo (2024-2028)	135.611,45
Euclides da Cunha	Aribice	Água Estrutural	Sistema Novo	Adução		PR	l/s	2,50	Curto prazo (2024-2028)	216.978,32
Euclides da Cunha	Aribice	Água Estrutural	Sistema Novo	Elevatória		PR	l/s	2,50	Curto prazo (2024-2028)	81.366,87
Euclides da Cunha	Aribice	Água Estrutural	Sistema Novo	Tratamento	Reformar e ampliar a ETA existente de tal forma que atenda à uma vazão nominal mínima indicada	PR	l/s	2,50	Curto prazo (2024-2028)	257.658,70
Euclides da Cunha	Aribice	Água Estrutural	Sistema Novo	Adução	Implantar sistema produtor que atenda à uma vazão nominal mínima	PR	l/s	3,50	Curto prazo (2024-2028)	303.627,60
Euclides da Cunha	Aribice	Água Estrutural	Sistema Novo	Elevatória		PR	l/s	3,50	Curto prazo (2024-2028)	113.860,35
Euclides da Cunha	Aribice	Água Estrutural	Sistema Novo	Reservação	Construção de reservatório	PR	m³	75,00	Curto prazo (2024-2028)	107.909,88
Euclides da Cunha	Aribice	Água Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	311	Curto prazo (2024-2028)	117.343,41
Euclides da Cunha	Aribice	Água Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	12	Médio prazo (2029-2033)	4.527,72
Euclides da Cunha	Aribice	Água Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	28	Longo prazo (2034-2055)	10.564,68
Euclides da Cunha	Aribice	Água Estrutural	Sistema Novo	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	314	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Aribice	Água Estrutural	Sistema Novo	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	12	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Euclides da Cunha	Aribice	Água Estrutural	Sistema Novo	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	29	Longo prazo (2034-2055)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Euclides da Cunha	Aribice	Água Estrutural	Sistema Novo	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	6.372,39	Curto prazo (2024-2028)	144.953,99
Euclides da Cunha	Aribice	Água Estrutural	Sistema Novo	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	245,88	Médio prazo (2029-2033)	5.593,08
Euclides da Cunha	Aribice	Água Estrutural	Sistema Novo	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	573,72	Longo prazo (2034-2055)	13.050,52
Euclides da Cunha	Aribice	Água Estrutural	Sistema Novo	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Aribice	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	45.391,40
Euclides da Cunha	Aribice	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	670.128,33
Euclides da Cunha	Aribice	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					2.228.566,29
Euclides da Cunha	Massacará	Água Estrutural	Sistema Novo	Captação	Implantar sistema produtor que atenda à uma vazão nominal mínima	PR	l/s	2,00	Curto prazo (2024-2028)	108.533,55
Euclides da Cunha	Massacará	Água Estrutural	Sistema Novo	Adução		PR	l/s	2,00	Curto prazo (2024-2028)	173.653,68
Euclides da Cunha	Massacará	Água Estrutural	Sistema Novo	Elevatória		PR	l/s	2,00	Curto prazo (2024-2028)	65.120,13
Euclides da Cunha	Massacará	Água Estrutural	Sistema Novo	Tratamento	Reformar e ampliar a ETA existente de tal forma que atenda à uma vazão nominal mínima indicada	PR	l/s	2,00	Curto prazo (2024-2028)	206.211,30
Euclides da Cunha	Massacará	Água Estrutural	Sistema Novo	Adução	Implantar sistema produtor que atenda à uma vazão nominal mínima	PR	l/s	2,50	Curto prazo (2024-2028)	216.978,32
Euclides da Cunha	Massacará	Água Estrutural	Sistema Novo	Elevatória		PR	l/s	2,50	Curto prazo (2024-2028)	81.366,87
Euclides da Cunha	Massacará	Água Estrutural	Sistema Novo	Reservação	Construção de reservatório	PR	m³	50,00	Curto prazo (2024-2028)	72.021,30

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Euclides da Cunha	Massacará	Água Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	235	Curto prazo (2024-2028)	88.667,85
Euclides da Cunha	Massacará	Água Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	10	Médio prazo (2029-2033)	3.773,10
Euclides da Cunha	Massacará	Água Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	20	Longo prazo (2034-2055)	7.546,20
Euclides da Cunha	Massacará	Água Estrutural	Sistema Novo	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	237	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Massacará	Água Estrutural	Sistema Novo	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	10	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Euclides da Cunha	Massacará	Água Estrutural	Sistema Novo	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	21	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Euclides da Cunha	Massacará	Água Estrutural	Sistema Novo	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	4.815,15	Curto prazo (2024-2028)	109.531,15
Euclides da Cunha	Massacará	Água Estrutural	Sistema Novo	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	204,90	Médio prazo (2029-2033)	4.660,90
Euclides da Cunha	Massacará	Água Estrutural	Sistema Novo	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	409,80	Longo prazo (2034-2055)	9.321,80
Euclides da Cunha	Massacará	Água Estrutural	Sistema Novo	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Euclides da Cunha	Massacará	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	34.421,58
Euclides da Cunha	Massacará	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	508.177,33
Euclides da Cunha	Massacará	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					1.689.985,06
Euclides da Cunha	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					7.168.598,26
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	21.591,07	Curto prazo (2024-2028)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	59.438,96	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	11.025,47	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1.896	Curto prazo (2024-2028)	4.604.938,44
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	4.894	Médio prazo (2029-2033)	11.886.375,91
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	908	Longo prazo (2034-2055)	2.205.318,62
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	24,42	Médio prazo (2029-2033)	13.889.054,40
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	3.831.468,16
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	1.092.514,67
Euclides da Cunha	Euclides da Cunha	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					37.509.670,20
Euclides da Cunha	Aribice	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	2.290,05	Médio prazo (2029-2033)	708.240,66
Euclides da Cunha	Aribice	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	197,83	Longo prazo (2034-2055)	62.575,48
Euclides da Cunha	Aribice	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	249	Médio prazo (2029-2033)	354.120,33
Euclides da Cunha	Aribice	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	22	Longo prazo (2034-2055)	31.287,74
Euclides da Cunha	Aribice	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	1,50	Médio prazo (2029-2033)	532.230,45

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Euclides da Cunha	Aribice	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	146.822,38
Euclides da Cunha	Aribice	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	55.058,31
Euclides da Cunha	Aribice	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					1.890.335,35
Euclides da Cunha	Caimbe	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	1.828,35	Médio prazo (2029-2033)	566.023,66
Euclides da Cunha	Caimbe	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	157,94	Longo prazo (2034-2055)	48.353,78
Euclides da Cunha	Caimbe	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	199	Médio prazo (2029-2033)	283.011,83
Euclides da Cunha	Caimbe	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	17	Longo prazo (2034-2055)	24.176,89
Euclides da Cunha	Caimbe	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	1,50	Médio prazo (2029-2033)	424.213,20
Euclides da Cunha	Caimbe	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	117.024,48
Euclides da Cunha	Caimbe	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	43.884,12
Euclides da Cunha	Caimbe	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					1.506.687,96
Euclides da Cunha	Massacará	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	1.732,93	Médio prazo (2029-2033)	537.580,26
Euclides da Cunha	Massacará	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	149,70	Longo prazo (2034-2055)	45.509,44
Euclides da Cunha	Massacará	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	189	Médio prazo (2029-2033)	268.790,13

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Euclides da Cunha	Massacará	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	16	Longo prazo (2034-2055)	22.754,72
Euclides da Cunha	Massacará	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	1,00	Médio prazo (2029-2033)	402.609,75
Euclides da Cunha	Massacará	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	111.064,90
Euclides da Cunha	Massacará	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	41.649,28
Euclides da Cunha	Massacará	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					1.429.958,48
Euclides da Cunha	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					42.336.651,98
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Ações de combate a perda	CP			Imediato (2021-2023)	1.263,97
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Extensão de rede de distribuição de água	CP			Imediato (2021-2023)	61.372,08
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituição de rede e combate a fraudes	CP			Imediato (2021-2023)	18.359,17
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	16,70	Curto prazo (2024-2028)	608.320,56
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	1,40	Curto prazo (2024-2028)	51.004,11
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Ampliar a reservação	PR	m³	150,00	Curto prazo (2024-2028)	241.454,46
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Reservação	Recuperar estruturalmente o RED	PR	m³	100,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	44	Imediato (2021-2023)	78.347,72

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	24	Curto prazo (2024-2028)	42.735,12
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	11	Médio prazo (2029-2033)	19.586,93
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	227	Longo prazo (2034-2055)	404.203,01
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	71	Imediato (2021-2023)	0,00
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	24	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	11	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	232	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	14.224,00	Imediato (2021-2023)	0,00
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	464,40	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	212,85	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	4.392,45	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	45.799,41
Gavião	Gavião	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	676.152,02
Gavião	Gavião	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					2.248.598,56

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Gavião	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					2.248.598,56
Gavião	Gavião	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	10.839,62	Médio prazo (2029-2033)	3.353.476,86
Gavião	Gavião	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	519,51	Longo prazo (2034-2055)	162.127,38
Gavião	Gavião	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1.179	Médio prazo (2029-2033)	1.676.738,43
Gavião	Gavião	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	57	Longo prazo (2034-2055)	81.063,69
Gavião	Gavião	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	6,00	Médio prazo (2029-2033)	2.427.442,20
Gavião	Gavião	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	669.640,08
Gavião	Gavião	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	251.114,66
Gavião	Gavião	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					8.621.603,30
Gavião	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					8.621.603,30
Ichu	Ichu	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Ampliação do sistema	CP			Imediato (2021-2023)	141.340,75
Ichu	Ichu	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Atendimento aos povoados de Pituba, Calumbi, Tolda e Umbuzeiro e Cajueiro	CP			Imediato (2021-2023)	164.000,11
Ichu	Ichu	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Extensão de rede e ligações	CP			Imediato (2021-2023)	101.220,59
Ichu	Ichu	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Iniciar a setorização física e comercial	CP			Imediato (2021-2023)	46.009,36

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Ichu	Ichu	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituição de redes de 1/2	CP			Imediato (2021-2023)	27.605,62
Ichu	Ichu	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	25,00	Curto prazo (2024-2028)	835.641,75
Ichu	Ichu	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	25,00	Curto prazo (2024-2028)	835.641,75
Ichu	Ichu	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Reservação	Recuperar estruturalmente o RAP	PR	m³	100,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Ichu	Ichu	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Reservação	Recuperar estruturalmente o RAP	PR	m³	100,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Ichu	Ichu	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Reservação	Recuperar estruturalmente o RAP	PR	m³	150,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Ichu	Ichu	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	257	Imediato (2021-2023)	457.621,91
Ichu	Ichu	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	155	Curto prazo (2024-2028)	275.997,65
Ichu	Ichu	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	11	Médio prazo (2029-2033)	19.586,93
Ichu	Ichu	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	278	Imediato (2021-2023)	0,00
Ichu	Ichu	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	157	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Ichu	Ichu	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	11	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Ichu	Ichu	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir rede em PVC Irriga em PVC PBA - DN 50.	PR	m	938,00	Curto prazo (2024-2028)	34.956,75
Ichu	Ichu	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	88.188,70
Ichu	Ichu	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	1.301.959,10

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Ichu	Ichu	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					4.329.770,97
Ichu	Nova Esperança e Barra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Recuperar estruturalmente o RAP	PR	m³	100,00	Curto prazo (2024-2028)	147.704,70
Ichu	Nova Esperança e Barra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	7	Curto prazo (2024-2028)	12.464,41
Ichu	Nova Esperança e Barra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	4	Médio prazo (2029-2033)	7.122,52
Ichu	Nova Esperança e Barra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	7	Imediato (2021-2023)	0,00
Ichu	Nova Esperança e Barra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	7	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Ichu	Nova Esperança e Barra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	4	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Ichu	Nova Esperança e Barra	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Ichu	Nova Esperança e Barra	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	5.018,75
Ichu	Nova Esperança e Barra	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	74.093,46
Ichu	Nova Esperança e Barra	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					246.403,84
Ichu	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					4.576.174,81
Ichu	Ichu	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	16.289,52	Médio prazo (2029-2033)	5.037.326,14
Ichu	Ichu	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1.771	Médio prazo (2029-2033)	2.518.663,07
Ichu	Ichu	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	9,00	Médio prazo (2029-2033)	3.478.155,45

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Ichu	Ichu	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	959.492,38
Ichu	Ichu	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	359.809,11
Ichu	Ichu	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					12.353.446,15
Ichu	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					12.353.446,15
Ipirá	SIAA Ipirá e João Velho	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Captação	Ampliar a captação	PR	l/s	40,00	Curto prazo (2024-2028)	2.222.385,35
Ipirá	SIAA Ipirá e João Velho	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Substituir trecho de adutora - FoFo - DN 250	PR	l/s	130,00	Curto prazo (2024-2028)	11.556.670,16
Ipirá	SIAA Ipirá e João Velho	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Substituir trecho de adutora - FoFo - DN 300	PR	l/s	130,00	Curto prazo (2024-2028)	11.556.670,16
Ipirá	SIAA Ipirá	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor nas 2 AABs	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Ipirá	SIAA Ipirá e João Velho	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Trocar os 2 CMBs na EEAB I	PR	l/s	130,00	Curto prazo (2024-2028)	4.333.751,31
Ipirá	SIAA Ipirá e João Velho	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Trocar os 2 CMBs na EEAB II	PR	l/s	130,00	Curto prazo (2024-2028)	4.333.751,31
Ipirá	SIAA Ipirá	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Trocar os 2 CMBs na EEAT ETA Ipirá	PR	l/s	50,00	Curto prazo (2024-2028)	1.666.888,89
Ipirá	SIAA Ipirá	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Tratamento	Ampliar a ETA	PR	l/s	20,00	Curto prazo (2024-2028)	2.111.451,90
Ipirá	SIAA Ipirá	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Construção de reservatório	PR	m³	1.500,00	Curto prazo (2024-2028)	2.210.443,56
Ipirá	SIAA Ipirá	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	207	Imediato (2021-2023)	368.590,41

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Ipirá	SIAA Ipirá	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	2.217	Curto prazo (2024-2028)	3.947.656,71
Ipirá	SIAA Ipirá	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	2.393	Médio prazo (2029-2033)	4.261.047,59
Ipirá	SIAA Ipirá	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	597	Imediato (2021-2023)	0,00
Ipirá	SIAA Ipirá	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	2.261	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Ipirá	SIAA Ipirá	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	2.441	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Ipirá	SIAA Ipirá	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	12.476,35	Imediato (2021-2023)	0,00
Ipirá	SIAA Ipirá	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	17.846,85	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Ipirá	SIAA Ipirá	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	19.263,65	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Ipirá	SIAA Ipirá	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Ipirá	SIAA Ipirá	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	1.457.079,22
Ipirá	SIAA Ipirá	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	21.511.346,23
Ipirá	SIAA Ipirá	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					71.537.732,80
Ipirá	SIAA João Velho	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor nas 2 AATs	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Ipirá	SIAA João Velho	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Trocar os 2 CMBs na EEAT João Velho	PR	l/s	5,00	Curto prazo (2024-2028)	166.728,84
Ipirá	SIAA João Velho	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Trocar os 2 CMBs na EEAT Tamanduá	PR	l/s	8,50	Curto prazo (2024-2028)	283.385,76

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Ipirá	SIAA João Velho	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Construção de reservatório	PR	m³	200,00	Curto prazo (2024-2028)	294.676,98
Ipirá	SIAA João Velho	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	20	Curto prazo (2024-2028)	35.612,60
Ipirá	SIAA João Velho	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	9	Médio prazo (2029-2033)	16.025,67
Ipirá	SIAA João Velho	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	34	Imediato (2021-2023)	0,00
Ipirá	SIAA João Velho	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	20	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Ipirá	SIAA João Velho	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	9	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Ipirá	SIAA João Velho	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	5.476,60	Imediato (2021-2023)	0,00
Ipirá	SIAA João Velho	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	161,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Ipirá	SIAA João Velho	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	72,45	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Ipirá	SIAA João Velho	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Ipirá	SIAA João Velho	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	23.892,90
Ipirá	SIAA João Velho	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	352.738,78
Ipirá	SIAA João Velho	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					1.173.061,53
Ipirá	Bonfim de Ipirá e Alto Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Substituir trecho de rede - FoFo - DN 150 na AAT Bonfim de Ipirá	PR	l/s	4,33	Curto prazo (2024-2028)	384.950,08

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Ipirá	Bonfim de Ipirá e Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Ampliar a reservação	PR	m³	100,00	Curto prazo (2024-2028)	147.460,56
Ipirá	Bonfim de Ipirá e Alto Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Reservação	Recuperar estruturalmente o REL	PR	m³	50,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Ipirá	Bonfim de Ipirá e Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	107	Imediato (2021-2023)	190.527,41
Ipirá	Bonfim de Ipirá e Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	85	Curto prazo (2024-2028)	151.353,55
Ipirá	Bonfim de Ipirá e Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	93	Médio prazo (2029-2033)	165.598,59
Ipirá	Bonfim de Ipirá e Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	23	Longo prazo (2034-2055)	40.954,49
Ipirá	Bonfim de Ipirá e Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	121	Imediato (2021-2023)	0,00
Ipirá	Bonfim de Ipirá e Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	87	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Ipirá	Bonfim de Ipirá e Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	94	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Ipirá	Bonfim de Ipirá e Alto Alegre	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	24	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Ipirá	Bonfim de Ipirá e Alto Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Ipirá	Bonfim de Ipirá e Alto Alegre	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	32.425,34
Ipirá	Bonfim de Ipirá e Alto Alegre	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	478.706,11
Ipirá	Bonfim de Ipirá e Alto Alegre	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					1.591.976,13
Ipirá	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					74.302.770,45

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Ipirá	Ipirá	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	99.271,66	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Ipirá	Ipirá	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	171.206,50	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Ipirá	Ipirá	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	10.715,07	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Ipirá	Ipirá	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	4.837	Curto prazo (2024-2028)	11.747.936,31
Ipirá	Ipirá	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	8.383	Médio prazo (2029-2033)	20.360.337,00
Ipirá	Ipirá	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	524	Longo prazo (2034-2055)	1.272.672,86
Ipirá	Ipirá	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	25,00	Médio prazo (2029-2033)	14.812.110,90
Ipirá	Ipirá	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	4.086.104,76
Ipirá	Ipirá	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	1.568.374,85
Ipirá	Ipirá	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					53.847.536,67
Ipirá	Malhador	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	1.969,11	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Ipirá	Malhador	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	167,76	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Ipirá	Malhador	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	236	Médio prazo (2029-2033)	573.188,54
Ipirá	Malhador	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	21	Longo prazo (2034-2055)	51.004,07

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Ipirá	Malhador	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	3,00	Médio prazo (2029-2033)	1.777.374,75
Ipirá	Malhador	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	490.310,90
Ipirá	Malhador	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	86.756,35
Ipirá	Ipirá	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					2.978.634,60
Ipirá	Rio do Peixe	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	0,80	Médio prazo (2029-2033)	473.311,95
Ipirá	Rio do Peixe	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	130.568,98
Ipirá	Rio do Peixe	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	18.116,43
Ipirá	Rio do Peixe	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					621.997,36
Ipirá	Umburanas	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	0,50	Médio prazo (2029-2033)	131.584,65
Ipirá	Umburanas	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	36.299,26
Ipirá	Umburanas	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	5.036,52
Ipirá	Umburanas	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					172.920,43
Ipirá	Bonfim de Ipirá	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	5.133,00	Médio prazo (2029-2033)	1.589.986,06
Ipirá	Bonfim de Ipirá	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	166,00	Longo prazo (2034-2055)	51.198,12

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Ipirá	Bonfim de Ipirá	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	559	Médio prazo (2029-2033)	794.993,03
Ipirá	Bonfim de Ipirá	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	18	Longo prazo (2034-2055)	25.599,06
Ipirá	Bonfim de Ipirá	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	3,00	Médio prazo (2029-2033)	1.133.199,15
Ipirá	Bonfim de Ipirá	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	312.607,06
Ipirá	Bonfim de Ipirá	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	117.227,47
Ipirá	Bonfim de Ipirá	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					4.024.809,95
Ipirá	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					61.645.899,02
Lamarão	Lamarão	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Ações de combate a perda	CP			Imediato (2021-2023)	6.771,27
Lamarão	Lamarão	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Captação	Perfuração de 01 poços, em substituição a poços em colapso. Valor de rateio.	CP			Imediato (2021-2023)	110.485,44
Lamarão	Lamarão	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir redes de distribuição de água para atender a sede	CP			Imediato (2021-2023)	94.797,78
Lamarão	Lamarão	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor nas 4 AATs	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Lamarão	Lamarão	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	5,00	Curto prazo (2024-2028)	166.329,33
Lamarão	Lamarão	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	2,00	Curto prazo (2024-2028)	66.585,00
Lamarão	Lamarão	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Construção de reservatório	PR	m³	400,00	Curto prazo (2024-2028)	588.133,26

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Lamarão	Lamarão	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	125	Imediato (2021-2023)	222.578,75
Lamarão	Lamarão	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	62	Curto prazo (2024-2028)	110.399,06
Lamarão	Lamarão	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	28	Médio prazo (2029-2033)	49.857,64
Lamarão	Lamarão	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	127	Imediato (2021-2023)	0,00
Lamarão	Lamarão	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	62	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Lamarão	Lamarão	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	28	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Lamarão	Lamarão	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Lamarão	Lamarão	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	42.478,13
Lamarão	Lamarão	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	627.118,73
Lamarão	Lamarão	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					2.085.534,38
Lamarão	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					2.085.534,38
Lamarão	Lamarão	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	5.922,60	Médio prazo (2029-2033)	1.834.599,30
Lamarão	Lamarão	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	208,17	Longo prazo (2034-2055)	65.419,82
Lamarão	Lamarão	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	645	Médio prazo (2029-2033)	917.299,65
Lamarão	Lamarão	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	23	Longo prazo (2034-2055)	32.709,91

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Lamarão	Lamarão	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	3,50	Médio prazo (2029-2033)	1.311.918,60
Lamarão	Lamarão	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	361.909,04
Lamarão	Lamarão	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	135.715,69
Lamarão	Lamarão	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					4.659.572,01
Lamarão	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					4.659.572,01
Mairi	Mairi	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Derivação do SAA de Mairi (sede) ou de Novo Sítio (Baixa Grande - sistema de gestão Embasa) para Ponto de Mairi	CP			Imediato (2021-2023)	86.407,00
Mairi	Mairi	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Substituir trecho de adutora - PVC DEFoFo - DN 200 da AAT Sisal RAD Volante 500 m³ - ETA Mari	PR	l/s	41,92	Curto prazo (2024-2028)	3.780.607,52
Mairi	Mairi	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1.620	Imediato (2021-2023)	2.884.620,60
Mairi	Mairi	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	448	Curto prazo (2024-2028)	797.722,24
Mairi	Mairi	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	454	Médio prazo (2029-2033)	808.406,02
Mairi	Mairi	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	152	Longo prazo (2034-2055)	270.655,76
Mairi	Mairi	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	1.636	Imediato (2021-2023)	0,00
Mairi	Mairi	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	448	Curto prazo (2024-2028)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Mairi	Mairi	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	454	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Mairi	Mairi	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	152	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Mairi	Mairi	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	25.556,00	Imediato (2021-2023)	0,00
Mairi	Mairi	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	6.504,96	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Mairi	Mairi	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	6.592,08	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Mairi	Mairi	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	2.207,04	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Mairi	Mairi	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir trecho de rede em PVC DEFoFo - DN 150.	PR	m	500,00	Curto prazo (2024-2028)	15.847,06
Mairi	Mairi	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Mairi	Mairi	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	259.327,99
Mairi	Mairi	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	3.828.545,50
Mairi	Mairi	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					12.732.139,68
Mairi	Bonsucesso	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	2	Imediato (2021-2023)	3.561,26
Mairi	Bonsucesso	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	2	Curto prazo (2024-2028)	3.561,26
Mairi	Bonsucesso	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1	Médio prazo (2029-2033)	1.780,63
Mairi	Bonsucesso	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	3	Imediato (2021-2023)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Mairi	Bonsucesso	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	2	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Mairi	Bonsucesso	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	1	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Mairi	Bonsucesso	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Mairi	Bonsucesso	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	267,09
Mairi	Bonsucesso	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	3.943,21
Mairi	Bonsucesso	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					13.113,45
Mairi	Angico	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	180	Imediato (2021-2023)	320.513,40
Mairi	Angico	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	109	Curto prazo (2024-2028)	194.088,67
Mairi	Angico	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	111	Médio prazo (2029-2033)	197.649,93
Mairi	Angico	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	37	Longo prazo (2034-2055)	65.883,31
Mairi	Angico	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	186	Imediato (2021-2023)	0,00
Mairi	Angico	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	109	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Mairi	Angico	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	111	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Mairi	Angico	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	37	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Mairi	Angico	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	3.842,28	Imediato (2021-2023)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Mairi	Angico	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	1.582,68	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Mairi	Angico	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	1.611,72	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Mairi	Angico	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	537,24	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Mairi	Angico	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Mairi	Angico	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	23.344,06
Mairi	Angico	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	344.636,13
Mairi	Angico	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					1.146.115,50
Mairi	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					13.891.368,63
Mairi	Mairi	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	33.472,15	Médio prazo (2029-2033)	10.378.996,66
Mairi	Mairi	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	1.070,77	Longo prazo (2034-2055)	332.787,78
Mairi	Mairi	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	3.649	Médio prazo (2029-2033)	5.189.498,33
Mairi	Mairi	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	117	Longo prazo (2034-2055)	166.393,89
Mairi	Mairi	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	20,00	Médio prazo (2029-2033)	7.396.235,70
Mairi	Mairi	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	2.040.343,48

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Mairi	Mairi	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	765.127,68
Mairi	Mairi	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					26.269.383,52
Mairi	Angicos	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	8.115,48	Médio prazo (2029-2033)	2.517.240,90
Mairi	Angicos	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	259,61	Longo prazo (2034-2055)	79.641,52
Mairi	Angicos	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	885	Médio prazo (2029-2033)	1.258.620,45
Mairi	Angicos	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	28	Longo prazo (2034-2055)	39.820,76
Mairi	Angicos	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	5,00	Médio prazo (2029-2033)	1.793.086,35
Mairi	Angicos	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	494.645,14
Mairi	Angicos	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	185.491,65
Mairi	Angicos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					6.368.546,77
Mairi	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					32.637.930,29
Monte Santo	Monte Santo	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Imediato (2021-2023)	412.875,93
Monte Santo	Monte Santo	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Curto prazo (2024-2028)	1.018.917,26
Monte Santo	Monte Santo	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Médio prazo (2029-2033)	586.864,17

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Monte Santo	Monte Santo	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Longo prazo (2034-2055)	2.999,76
Monte Santo	Monte Santo	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Imediato (2021-2023)	465.151,30
Monte Santo	Monte Santo	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Curto prazo (2024-2028)	2.850.858,73
Monte Santo	Monte Santo	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Médio prazo (2029-2033)	1.397.506,99
Monte Santo	Monte Santo	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Longo prazo (2034-2055)	1.238.836,37
Monte Santo	Monte Santo	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					7.974.010,51
Monte Santo	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					7.974.010,51
Monte Santo	Monte Santo	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Imediato (2021-2023)	0,00
Monte Santo	Monte Santo	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Monte Santo	Monte Santo	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Médio prazo (2029-2033)	22.199.240,89
Monte Santo	Monte Santo	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Longo prazo (2034-2055)	4.564.732,38
Monte Santo	Monte Santo	Esgoto Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Imediato (2021-2023)	0,00
Monte Santo	Monte Santo	Esgoto Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Monte Santo	Monte Santo	Esgoto Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Médio prazo (2029-2033)	765,61
Monte Santo	Monte Santo	Esgoto Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Longo prazo (2034-2055)	632.631,32

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Monte Santo	Monte Santo	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					27.397.370,20
Monte Santo	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					27.397.370,20
Nordestina	Nordestina	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor nas 2 AATs	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Nordestina	Nordestina	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Construção de reservatório	PR	m³	300,00	Curto prazo (2024-2028)	437.498,88
Nordestina	Nordestina	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	18	Imediato (2021-2023)	32.051,34
Nordestina	Nordestina	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	37	Curto prazo (2024-2028)	65.883,31
Nordestina	Nordestina	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	17	Médio prazo (2029-2033)	30.270,71
Nordestina	Nordestina	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1.723	Longo prazo (2034-2055)	3.068.025,49
Nordestina	Nordestina	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	29	Imediato (2021-2023)	0,00
Nordestina	Nordestina	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	37	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Nordestina	Nordestina	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	17	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Nordestina	Nordestina	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	1.723	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Nordestina	Nordestina	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	23.997,92	Imediato (2021-2023)	0,00
Nordestina	Nordestina	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	871,72	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Nordestina	Nordestina	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	400,52	Médio prazo (2029-2033)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Nordestina	Nordestina	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	40.593,88	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Nordestina	Nordestina	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Nordestina	Nordestina	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	109.011,89
Nordestina	Nordestina	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	1.609.378,90
Nordestina	Nordestina	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					5.352.120,52
Nordestina	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					5.352.120,52
Nordestina	Nordestina	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	19.899,80	Médio prazo (2029-2033)	6.157.996,10
Nordestina	Nordestina	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	11.990,77	Longo prazo (2034-2055)	3.709.019,36
Nordestina	Nordestina	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	2.165	Médio prazo (2029-2033)	3.078.998,05
Nordestina	Nordestina	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1.304	Longo prazo (2034-2055)	1.854.509,68
Nordestina	Nordestina	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	17,00	Médio prazo (2029-2033)	6.812.942,55
Nordestina	Nordestina	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	1.879.434,82
Nordestina	Nordestina	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	704.787,02
Nordestina	Nordestina	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					24.197.687,58

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Nordestina	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					24.197.687,58
Nova Fátima	Nova Fátima	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Imediato (2021-2023)	67.503,74
Nova Fátima	Nova Fátima	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Curto prazo (2024-2028)	120.941,43
Nova Fátima	Nova Fátima	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Médio prazo (2029-2033)	60.010,22
Nova Fátima	Nova Fátima	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Longo prazo (2034-2055)	226,04
Nova Fátima	Nova Fátima	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Imediato (2021-2023)	98.245,46
Nova Fátima	Nova Fátima	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Curto prazo (2024-2028)	228.883,32
Nova Fátima	Nova Fátima	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Médio prazo (2029-2033)	1.056.579,11
Nova Fátima	Nova Fátima	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Longo prazo (2034-2055)	1.103.753,60
Nova Fátima	Nova Fátima	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					2.736.142,92
Nova Fátima	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					2.736.142,92
Nova Fátima	Nova Fátima	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	19.626,83	Médio prazo (2029-2033)	6.075.510,24
Nova Fátima	Nova Fátima	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	823,79	Longo prazo (2034-2055)	255.990,60
Nova Fátima	Nova Fátima	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	2.136	Médio prazo (2029-2033)	3.037.755,12
Nova Fátima	Nova Fátima	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	90	Longo prazo (2034-2055)	127.995,30

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Nova Fátima	Nova Fátima	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	10,00	Médio prazo (2029-2033)	4.371.752,70
Nova Fátima	Nova Fátima	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	1.206.002,28
Nova Fátima	Nova Fátima	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	452.250,19
Nova Fátima	Nova Fátima	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					15.527.256,43
Nova Fátima	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					15.527.256,43
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Tratamento	Construção de nova ETA para atender a região do SISAL. Valor de rateio.	CP			Imediato (2021-2023)	433.038,67
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Ações de combate a perda	CP			Imediato (2021-2023)	2.961,64
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Extensão de rede de distribuição de água	CP			Imediato (2021-2023)	66.370,61
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituição de rede e combate a fraudes	CP			Imediato (2021-2023)	88.494,15
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Substituir as adutoras em PVC Irriga por PVC PBA em Cascalheira (DN 100/75)	PR	l/s	7,68	Curto prazo (2024-2028)	693.549,36
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Substituir as adutoras em PVC Irriga por PVC PBA em Lagoa do Curral (DN 75/50)	PR	l/s	3,84	Curto prazo (2024-2028)	346.952,24
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva no Booster Apertado do Morro	PR	l/s	5,50	Curto prazo (2024-2028)	186.304,83

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva no Booster Apertado do Morro	PR	l/s	13,90	Curto prazo (2024-2028)	471.022,29
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Ampliar a reservação	PR	m³	500,00	Curto prazo (2024-2028)	748.777,38
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Reservação	Recuperação estrutural do RAP	PR	m³	100,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	34	Imediato (2021-2023)	60.541,42
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	55	Curto prazo (2024-2028)	97.934,65
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	24	Médio prazo (2029-2033)	42.735,12
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1.114	Longo prazo (2034-2055)	1.983.621,82
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	72	Imediato (2021-2023)	0,00
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	55	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	25	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	1.125	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir rede em PVC Irriga por PVC PBA - DN 50	PR	m	5.605,00	Imediato (2021-2023)	205.545,69
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir rede em PVC Irriga por PVC PBA - DN 75	PR	m	6.424,00	Curto prazo (2024-2028)	235.375,45
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	169.896,76
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	2.508.242,49
Pé de Serra	Pé de Serra	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					8.341.364,56
Pé de Serra	Povoado Tanquinho	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Construção de reservatório	PR	m³	10,00	Curto prazo (2024-2028)	14.892,54
Pé de Serra	Povoado Tanquinho	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1	Médio prazo (2029-2033)	1.780,63
Pé de Serra	Povoado Tanquinho	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	1	Imediato (2021-2023)	0,00
Pé de Serra	Povoado Tanquinho	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	2	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Pé de Serra	Povoado Tanquinho	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Pé de Serra	Povoado Tanquinho	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	500,20
Pé de Serra	Povoado Tanquinho	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	7.384,55
Pé de Serra	Povoado Tanquinho	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					24.557,91
Pé de Serra	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					8.365.922,47
Pé de Serra	Pé de Serra	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	22.385,37	Médio prazo (2029-2033)	6.943.033,94
Pé de Serra	Pé de Serra	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	10.464,31	Longo prazo (2034-2055)	3.245.391,94
Pé de Serra	Pé de Serra	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	2.441	Médio prazo (2029-2033)	3.471.516,97

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Pé de Serra	Pé de Serra	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1.141	Longo prazo (2034-2055)	1.622.695,97
Pé de Serra	Pé de Serra	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	17,00	Médio prazo (2029-2033)	7.034.868,90
Pé de Serra	Pé de Serra	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	1.940.655,96
Pé de Serra	Pé de Serra	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	727.744,91
Pé de Serra	Pé de Serra	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					24.985.908,59
Pé de Serra	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					24.985.908,59
Pintadas	Pintadas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Imediato (2021-2023)	442.928,72
Pintadas	Pintadas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Curto prazo (2024-2028)	237.863,47
Pintadas	Pintadas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Pintadas	Pintadas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Longo prazo (2034-2055)	79.973,96
Pintadas	Pintadas	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Imediato (2021-2023)	79.380,75
Pintadas	Pintadas	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Curto prazo (2024-2028)	230.194,19
Pintadas	Pintadas	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Médio prazo (2029-2033)	922.306,53
Pintadas	Pintadas	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Longo prazo (2034-2055)	1.209.948,35

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Pintadas	Pintadas	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					3.202.595,97
Pintadas	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					3.202.595,97
Pintadas	Pintadas	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	23.606,82	Médio prazo (2029-2033)	7.304.265,12
Pintadas	Pintadas	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	2.568	Médio prazo (2029-2033)	3.652.132,56
Pintadas	Pintadas	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	14,00	Médio prazo (2029-2033)	5.043.423,60
Pintadas	Pintadas	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	1.391.291,04
Pintadas	Pintadas	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	521.733,37
Pintadas	Pintadas	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					17.912.845,69
Pintadas	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					17.912.845,69
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Construção de nova ETA para atender a região do SISAL. Valor de rateio	CP			Imediato (2021-2023)	119.955,77
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Ações de combate a perda	CP			Imediato (2021-2023)	2.379,90
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Extensão de rede de distribuição de água	CP			Imediato (2021-2023)	82.074,37
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Integração sistema de Tucano	CP			Imediato (2021-2023)	3.214.066,14
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituição de rede e combate a fraudes	CP			Imediato (2021-2023)	142.222,73

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	399	Imediato (2021-2023)	710.471,37
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	829	Curto prazo (2024-2028)	1.476.142,27
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	890	Médio prazo (2029-2033)	1.584.760,70
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	243	Longo prazo (2034-2055)	432.693,09
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	491	Imediato (2021-2023)	0,00
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	838	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	899	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	245	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	14.868,16	Imediato (2021-2023)	0,00
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	10.047,48	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	10.786,80	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	2.945,16	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir rede de cimento amianto por PVC PBA - DN 50	PR	m	1.627,00	Curto prazo (2024-2028)	62.456,06
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir rede de cimento amianto por PVC PBA - DN 100	PR	m	548,00	Curto prazo (2024-2028)	20.974,05

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	235.445,89
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	3.475.966,21
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					11.559.608,55
Queimadas	Coronel João Borges	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor nas 2 AATs	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Queimadas	Coronel João Borges	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	7,69	Curto prazo (2024-2028)	253.289,34
Queimadas	Coronel João Borges	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Construção de reservatório	PR	m³	100,00	Curto prazo (2024-2028)	145.507,44
Queimadas	Coronel João Borges	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	51	Curto prazo (2024-2028)	90.812,13
Queimadas	Coronel João Borges	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	103	Médio prazo (2029-2033)	183.404,89
Queimadas	Coronel João Borges	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	27	Longo prazo (2034-2055)	48.077,01
Queimadas	Coronel João Borges	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	63	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Queimadas	Coronel João Borges	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	104	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Queimadas	Coronel João Borges	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	28	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Queimadas	Coronel João Borges	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Queimadas	Coronel João Borges	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	21.632,72

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Queimadas	Coronel João Borges	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	319.371,12
Queimadas	Coronel João Borges	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					1.062.094,65
Queimadas	Espanta Gado	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor na AAT	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Queimadas	Espanta Gado	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Recuperar estruturalmente o reservatório existente	PR	m³	50,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Queimadas	Espanta Gado	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Construção de reservatório	PR	m³	75,00	Curto prazo (2024-2028)	109.130,58
Queimadas	Espanta Gado	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	79	Imediato (2021-2023)	140.669,77
Queimadas	Espanta Gado	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	10	Curto prazo (2024-2028)	17.806,30
Queimadas	Espanta Gado	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	5	Médio prazo (2029-2033)	8.903,15
Queimadas	Espanta Gado	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	90	Imediato (2021-2023)	0,00
Queimadas	Espanta Gado	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	10	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Queimadas	Espanta Gado	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	5	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	5.756,52	Imediato (2021-2023)	0,00
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	121,20	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	60,60	Médio prazo (2029-2033)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Queimadas	Sede e Gregório	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir trecho de rede em PVC Irriga por PVC PBA - DN 50mm	PR	m	1.000,00	Curto prazo (2024-2028)	38.685,47
Queimadas	Espanta Gado	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Queimadas	Espanta Gado	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	9.455,86
Queimadas	Espanta Gado	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	139.599,99
Queimadas	Espanta Gado	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					464.251,11
Queimadas	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					13.085.954,32
Queimadas	Queimadas	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	52.031,84	Médio prazo (2029-2033)	16.133.096,48
Queimadas	Queimadas	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	1.709,52	Longo prazo (2034-2055)	529.047,24
Queimadas	Queimadas	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	5.672	Médio prazo (2029-2033)	8.066.548,24
Queimadas	Queimadas	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	187	Longo prazo (2034-2055)	265.945,79
Queimadas	Queimadas	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	30,00	Médio prazo (2029-2033)	11.506.783,05
Queimadas	Queimadas	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	3.174.289,02
Queimadas	Queimadas	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	1.190.271,29
Queimadas	Queimadas	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					40.865.981,11

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Queimadas	Coronel João Borges	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	5.976,35	Médio prazo (2029-2033)	1.854.509,68
Queimadas	Coronel João Borges	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	196,35	Longo prazo (2034-2055)	59.731,14
Queimadas	Coronel João Borges	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	652	Médio prazo (2029-2033)	927.254,84
Queimadas	Coronel João Borges	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	21	Longo prazo (2034-2055)	29.865,57
Queimadas	Coronel João Borges	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	3,50	Médio prazo (2029-2033)	1.321.738,35
Queimadas	Coronel João Borges	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	364.617,94
Queimadas	Coronel João Borges	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	136.731,53
Queimadas	Coronel João Borges	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					4.694.449,05
Queimadas	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					45.560.430,16
Quijingue	Sede, Lagoa da Ema e Ourucuri/Algodões	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Imediato (2021-2023)	223.028,45
Quijingue	Sede, Lagoa da Ema e Ourucuri/Algodões	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Curto prazo (2024-2028)	440.613,49
Quijingue	Sede, Lagoa da Ema e Ourucuri/Algodões	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Médio prazo (2029-2033)	229.211,99
Quijingue	Sede, Lagoa da Ema e Ourucuri/Algodões	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Quijingue	Sede, Lagoa da Ema e Ourucuri/Algodões	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Imediato (2021-2023)	486.552,34

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Quijingue	Sede, Lagoa da Ema e Ourucuri/Algodões	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Curto prazo (2024-2028)	2.570.152,71
Quijingue	Sede, Lagoa da Ema e Ourucuri/Algodões	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Médio prazo (2029-2033)	1.026.392,47
Quijingue	Sede, Lagoa da Ema e Ourucuri/Algodões	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Longo prazo (2034-2055)	1.289.176,26
Quijingue	Sede, Lagoa da Ema e Ourucuri/Algodões	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					6.265.127,71
Quijingue	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					6.265.127,71
Quijingue	Quijingue	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	18.442,23	Médio prazo (2029-2033)	5.717.123,40
Quijingue	Quijingue	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	10.132,29	Longo prazo (2034-2055)	3.140.151,36
Quijingue	Quijingue	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	2.010	Médio prazo (2029-2033)	2.858.561,70
Quijingue	Quijingue	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1.104	Longo prazo (2034-2055)	1.570.075,68
Quijingue	Quijingue	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	16,00	Médio prazo (2029-2033)	6.115.740,30
Quijingue	Quijingue	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	1.687.102,92
Quijingue	Quijingue	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	632.662,66
Quijingue	Quijingue	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					21.721.418,02
Quijingue	Algodões	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	8.927,12	Médio prazo (2029-2033)	2.767.542,82

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Quijingue	Algodões	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	4.904,62	Longo prazo (2034-2055)	1.518.877,56
Quijingue	Algodões	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	973	Médio prazo (2029-2033)	1.383.771,41
Quijingue	Algodões	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	534	Longo prazo (2034-2055)	759.438,78
Quijingue	Algodões	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	8,00	Médio prazo (2029-2033)	2.959.672,65
Quijingue	Algodões	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	816.462,46
Quijingue	Algodões	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	306.172,97
Quijingue	Algodões	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					10.511.938,65
Quijingue	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					32.233.356,67
Quixabeira	Quixabeira	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor nas 3 AATs	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Quixabeira	Quixabeira	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	4,17	Curto prazo (2024-2028)	148.750,89
Quixabeira	Quixabeira	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	21.065,10	Imediato (2021-2023)	0,00
Quixabeira	Quixabeira	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	669,12	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Quixabeira	Quixabeira	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	292,74	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Quixabeira	Quixabeira	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Quixabeira	Quixabeira	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	4.462,53
Quixabeira	Quixabeira	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	65.881,77
Quixabeira	Quixabeira	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					219.095,19
Quixabeira	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					219.095,19
Quixabeira	Quixabeira	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	13.794,11	Médio prazo (2029-2033)	4.277.887,36
Quixabeira	Quixabeira	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	3.691,89	Longo prazo (2034-2055)	1.143.424,68
Quixabeira	Quixabeira	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1.504	Médio prazo (2029-2033)	2.138.943,68
Quixabeira	Quixabeira	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	402	Longo prazo (2034-2055)	571.712,34
Quixabeira	Quixabeira	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	9,00	Médio prazo (2029-2033)	3.743.288,70
Quixabeira	Quixabeira	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	1.032.632,68
Quixabeira	Quixabeira	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	387.236,68
Quixabeira	Quixabeira	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					13.295.126,12
Quixabeira	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					13.295.126,12
Retirolândia	Sede, Lagoa do Campo, Jibóia e Mandápolis	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Captação	Perfuração de 01 poços, em substituição a peças em colapso. Valor de rateio.	CP			Imediato (2021-2023)	266.758,83

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Retirolândia	Sede, Lagoa do Campo, Jibóia e Mandápolis	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituição de hidrômetros com mais de 8 anos de uso	CP			Imediato (2021-2023)	230.787,05
Retirolândia	Sede, Lagoa do Campo, Jibóia e Mandápolis	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir redes de distribuição de água para atender a sede	CP			Imediato (2021-2023)	121.374,82
Retirolândia	Sede, Lagoa do Campo, Jibóia e Mandápolis	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor nas 3 AATs	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Retirolândia	Sede, Lagoa do Campo, Jibóia e Mandápolis	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Construção de reservatório	PR	m³	150,00	Curto prazo (2024-2028)	222.411,54
Retirolândia	Sede, Lagoa do Campo, Jibóia e Mandápolis	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	18	Curto prazo (2024-2028)	32.051,34
Retirolândia	Sede, Lagoa do Campo, Jibóia e Mandápolis	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	19	Médio prazo (2029-2033)	33.831,97
Retirolândia	Sede, Lagoa do Campo, Jibóia e Mandápolis	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	57	Imediato (2021-2023)	0,00
Retirolândia	Sede, Lagoa do Campo, Jibóia e Mandápolis	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	43	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Retirolândia	Sede, Lagoa do Campo, Jibóia e Mandápolis	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	20	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Retirolândia	Sede, Lagoa do Campo, Jibóia e Mandápolis	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	1.918,98	Imediato (2021-2023)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Retirolândia	Sede, Lagoa do Campo, Jibóia e Mandápolis	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	411,94	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Retirolândia	Sede, Lagoa do Campo, Jibóia e Mandápolis	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	182,02	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Retirolândia	Sede, Lagoa do Campo, Jibóia e Mandápolis	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir trecho de rede com DN inferior a 50 mm por PVC PBA - DN 50	PR	m	253,00	Curto prazo (2024-2028)	12.118,34
Retirolândia	Sede, Lagoa do Campo, Jibóia e Mandápolis	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir trecho de rede em PVC Irriga por PVC PBA - DN 75.	PR	m	4.636,00	Curto prazo (2024-2028)	225.587,56
Retirolândia	Sede, Lagoa do Campo, Jibóia e Mandápolis	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Retirolândia	Sede, Lagoa do Campo, Jibóia e Mandápolis	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	34.347,64
Retirolândia	Sede, Lagoa do Campo, Jibóia e Mandápolis	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	507.085,71
Retirolândia	Sede, Lagoa do Campo, Jibóia e Mandápolis	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					1.686.354,82
Retirolândia	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					1.686.354,82
Retirolândia	Retirolândia	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	26.200,73	Médio prazo (2029-2033)	8.106.369,00
Retirolândia	Retirolândia	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	4.883,87	Longo prazo (2034-2055)	1.510.344,54
Retirolândia	Retirolândia	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	2.850	Médio prazo (2029-2033)	4.053.184,50

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Retirolândia	Retirolândia	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	532	Longo prazo (2034-2055)	756.594,44
Retirolândia	Retirolândia	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	16,50	Médio prazo (2029-2033)	6.642.078,90
Retirolândia	Retirolândia	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	1.832.299,96
Retirolândia	Retirolândia	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	687.026,14
Retirolândia	Retirolândia	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					23.587.897,48
Retirolândia	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					23.587.897,48
Santaluz	Santaluz/Pereira/Lagoa Escura/Barreirinhos	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Imediato (2021-2023)	363.745,99
Santaluz	Santaluz/Pereira/Lagoa Escura/Barreirinhos	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Curto prazo (2024-2028)	587.726,35
Santaluz	Santaluz/Pereira/Lagoa Escura/Barreirinhos	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Médio prazo (2029-2033)	272.493,20
Santaluz	Santaluz/Pereira/Lagoa Escura/Barreirinhos	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Longo prazo (2034-2055)	76,48
Santaluz	Santaluz/Pereira/Lagoa Escura/Barreirinhos	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Imediato (2021-2023)	463.537,49
Santaluz	Santaluz/Pereira/Lagoa Escura/Barreirinhos	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Curto prazo (2024-2028)	4.397.566,63

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Santaluz	Santaluz/Pereira/Lagoa Escura/Barreirinhos	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Médio prazo (2029-2033)	1.383.031,10
Santaluz	Santaluz/Pereira/Lagoa Escura/Barreirinhos	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Longo prazo (2034-2055)	4.941.596,58
Santaluz	Santaluz/Pereira/Lagoa Escura/Barreirinhos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					12.409.773,82
Santaluz	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					12.409.773,82
Santaluz	Santaluz	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	58.223,12	Médio prazo (2029-2033)	18.004.672,20
Santaluz	Santaluz	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	3.694,66	Longo prazo (2034-2055)	1.143.424,68
Santaluz	Santaluz	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	6.330	Médio prazo (2029-2033)	9.002.336,10
Santaluz	Santaluz	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	402	Longo prazo (2034-2055)	571.712,34
Santaluz	Santaluz	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	34,00	Médio prazo (2029-2033)	13.221.311,40
Santaluz	Santaluz	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	3.647.262,96
Santaluz	Santaluz	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	1.367.721,59
Santaluz	Santaluz	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					46.958.441,27
Santaluz	Pereira	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	4.830,20	Médio prazo (2029-2033)	1.493.278,50

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Santaluz	Pereira	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	306,51	Longo prazo (2034-2055)	93.863,22
Santaluz	Pereira	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	525	Médio prazo (2029-2033)	746.639,25
Santaluz	Pereira	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	33	Longo prazo (2034-2055)	46.931,61
Santaluz	Pereira	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	3,00	Médio prazo (2029-2033)	1.095.884,10
Santaluz	Pereira	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	302.313,24
Santaluz	Pereira	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	113.367,30
Santaluz	Pereira	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					3.892.277,22
Santaluz	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					50.850.718,49
São Domingos	Sede, Cabana e Ouro Verde/Povoado São Pedro/Santo Antônio	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Imediato (2021-2023)	220.633,05
São Domingos	Sede, Cabana e Ouro Verde/Povoado São Pedro/Santo Antônio	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Curto prazo (2024-2028)	13.070,82
São Domingos	Sede, Cabana e Ouro Verde/Povoado São Pedro/Santo Antônio	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Médio prazo (2029-2033)	5.565,33
São Domingos	Sede, Cabana e Ouro Verde/Povoado	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Longo prazo (2034-2055)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
	São Pedro/Santo Antônio									
São Domingos	Sede, Cabana e Ouro Verde/Povoado São Pedro/Santo Antônio	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Imediato (2021-2023)	72.497,88
São Domingos	Sede, Cabana e Ouro Verde/Povoado São Pedro/Santo Antônio	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Curto prazo (2024-2028)	284.958,87
São Domingos	Sede, Cabana e Ouro Verde/Povoado São Pedro/Santo Antônio	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Médio prazo (2029-2033)	1.057.001,85
São Domingos	Sede, Cabana e Ouro Verde/Povoado São Pedro/Santo Antônio	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Longo prazo (2034-2055)	1.020.142,03
São Domingos	Sede, Cabana e Ouro Verde/Povoado São Pedro/Santo Antônio	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					2.673.869,83
São Domingos	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					2.673.869,83
São Domingos	São Domingos	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	18.532,45	Médio prazo (2029-2033)	5.737.033,78
São Domingos	São Domingos	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	2.017	Médio prazo (2029-2033)	2.868.516,89
São Domingos	São Domingos	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	10,00	Médio prazo (2029-2033)	3.961.287,15

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
São Domingos	São Domingos	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	1.092.770,26
São Domingos	São Domingos	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	409.788,24
São Domingos	São Domingos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					14.069.396,32
São Domingos	Santo Antônio	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	5.265,68	Médio prazo (2029-2033)	1.629.806,82
São Domingos	Santo Antônio	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	573	Médio prazo (2029-2033)	814.903,41
São Domingos	Santo Antônio	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	3,00	Médio prazo (2029-2033)	1.125.343,35
São Domingos	Santo Antônio	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	310.439,94
São Domingos	Santo Antônio	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	116.414,81
São Domingos	Santo Antônio	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					3.996.908,33
São Domingos	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					18.066.304,65
São José do Jacuípe	São José do Jacuípe	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Reintegração e Expansão do SAA	CP			Imediato (2021-2023)	350.068,61
São José do Jacuípe	São José do Jacuípe	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Reintegração e Expansão do SAA	CP			Imediato (2021-2023)	359.566,33
São José do Jacuípe	São José do Jacuípe	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Reintegração e Expansão do SAA	CP			Imediato (2021-2023)	369.172,05
São José do Jacuípe	São José do Jacuípe	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	38,00	Médio prazo (2029-2033)	67.663,94

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
São José do Jacuípe	São José do Jacuípe	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	119,00	Longo prazo (2034-2055)	211.894,97
São José do Jacuípe	São José do Jacuípe	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	67,00	Médio prazo (2029-2033)	0,00
São José do Jacuípe	São José do Jacuípe	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	120,00	Longo prazo (2034-2055)	0,00
São José do Jacuípe	São José do Jacuípe	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir trecho de rede com DN inferior a 50 mm por PVC PBA.	PR	m	150,00	Curto prazo (2024-2028)	9.321,80
São José do Jacuípe	São José do Jacuípe	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
São José do Jacuípe	São José do Jacuípe	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	41.030,63
São José do Jacuípe	São José do Jacuípe	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	605.748,88
São José do Jacuípe	São José do Jacuípe	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					2.014.467,21
São José do Jacuípe	Itatiaia, Vaca Brava, Lameiro e Pau de Colher	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Construção de reservatório	PR	m³	150,00	Curto prazo (2024-2028)	264.891,90
São José do Jacuípe	Itatiaia, Vaca Brava, Lameiro e Pau de Colher	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1,00	Imediato (2021-2023)	1.780,63
São José do Jacuípe	Itatiaia, Vaca Brava, Lameiro e Pau de Colher	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	23,00	Curto prazo (2024-2028)	40.954,49
São José do Jacuípe	Itatiaia, Vaca Brava, Lameiro e Pau de Colher	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	8,00	Médio prazo (2029-2033)	14.245,04

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
São José do Jacuípe	Itatiaia, Vaca Brava, Lameiro e Pau de Colher	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	55,00	Longo prazo (2034-2055)	97.934,65
São José do Jacuípe	Itatiaia, Vaca Brava, Lameiro e Pau de Colher	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	30,00	Imediato (2021-2023)	0,00
São José do Jacuípe	Itatiaia, Vaca Brava, Lameiro e Pau de Colher	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	23,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
São José do Jacuípe	Itatiaia, Vaca Brava, Lameiro e Pau de Colher	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	9,00	Médio prazo (2029-2033)	0,00
São José do Jacuípe	Itatiaia, Vaca Brava, Lameiro e Pau de Colher	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	55,00	Longo prazo (2034-2055)	0,00
São José do Jacuípe	Itatiaia, Vaca Brava, Lameiro e Pau de Colher	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
São José do Jacuípe	Itatiaia, Vaca Brava, Lameiro e Pau de Colher	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	12.594,20
São José do Jacuípe	Itatiaia, Vaca Brava, Lameiro e Pau de Colher	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	185.932,39
São José do Jacuípe	Itatiaia, Vaca Brava, Lameiro e Pau de Colher	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					618.333,30
São José do Jacuípe	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					2.632.800,52
São José do Jacuípe	São José do Jacuípe	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	12.535,55	Médio prazo (2029-2033)	3.876.835,42

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
São José do Jacuípe	São José do Jacuípe	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	837,23	Longo prazo (2034-2055)	258.834,94
São José do Jacuípe	São José do Jacuípe	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1.363	Médio prazo (2029-2033)	1.938.417,71
São José do Jacuípe	São José do Jacuípe	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	91	Longo prazo (2034-2055)	129.417,47
São José do Jacuípe	São José do Jacuípe	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	7,00	Médio prazo (2029-2033)	2.855.583,30
São José do Jacuípe	São José do Jacuípe	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	787.748,12
São José do Jacuípe	São José do Jacuípe	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	295.405,11
São José do Jacuípe	São José do Jacuípe	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					10.142.242,07
São José do Jacuípe	Itatiaia do Alto Bonito	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	12.589,46	Médio prazo (2029-2033)	3.891.057,12
São José do Jacuípe	Itatiaia do Alto Bonito	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	840,83	Longo prazo (2034-2055)	258.834,94
São José do Jacuípe	Itatiaia do Alto Bonito	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1.368	Médio prazo (2029-2033)	1.945.528,56
São José do Jacuípe	Itatiaia do Alto Bonito	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	92	Longo prazo (2034-2055)	130.839,64
São José do Jacuípe	Itatiaia do Alto Bonito	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	7,00	Médio prazo (2029-2033)	2.867.367,00
São José do Jacuípe	Itatiaia do Alto Bonito	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	790.998,80
São José do Jacuípe	Itatiaia do Alto Bonito	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	296.538,78

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
São José do Jacuípe	Itatiaia do Alto Bonito	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					10.181.164,84
São José do Jacuípe	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					20.323.406,91
Serrinha	Serrinha/Saco do Moura	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Imediato (2021-2023)	345.232,45
Serrinha	Serrinha/Saco do Moura	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Curto prazo (2024-2028)	440.413,00
Serrinha	Serrinha/Saco do Moura	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Médio prazo (2029-2033)	206.877,83
Serrinha	Serrinha/Saco do Moura	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Longo prazo (2034-2055)	8.965,27
Serrinha	Serrinha/Saco do Moura	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Imediato (2021-2023)	13.403.913,50
Serrinha	Serrinha/Saco do Moura	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Curto prazo (2024-2028)	10.017.209,71
Serrinha	Serrinha/Saco do Moura	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Médio prazo (2029-2033)	8.566.245,19
Serrinha	Serrinha/Saco do Moura	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Longo prazo (2034-2055)	27.192.699,68
Serrinha	Serrinha/Saco do Moura	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					60.181.556,63
Serrinha	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					60.181.556,63
Serrinha	Serrinha	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	72.193,54	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Serrinha	Serrinha	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	67.556,68	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Serrinha	Serrinha	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	26.841,55	Longo prazo (2034-2055)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Serrinha	Serrinha	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	5.937	Curto prazo (2024-2028)	14.419.577,81
Serrinha	Serrinha	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	8.406	Médio prazo (2029-2033)	20.416.198,59
Serrinha	Serrinha	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	3.339	Longo prazo (2034-2055)	8.109.646,34
Serrinha	Serrinha	Esgoto Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	ETE - Emissário	Reforma estrutural nas ETES Serrinhas I e II e Residencial Serrinha	PR			Médio prazo (2029-2033)	0,00
Serrinha	Serrinha	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	71,00	Médio prazo (2029-2033)	36.541.253,70
Serrinha	Serrinha	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	10.080.358,68
Serrinha	Serrinha	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	2.687.011,05
Serrinha	Serrinha	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					92.254.046,16
Serrinha	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					92.254.046,16
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Ações de combate a perda	CP			Imediato (2021-2023)	2.750,12
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Ampliação do sistema de Teofilândia com extensão de rede.	CP			Imediato (2021-2023)	167.822,83
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Captação	Perfuração de 02 poços, em substituição a poços em colapso. Valor de rateio.	CP			Imediato (2021-2023)	157.745,27
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir redes de distribuição de água para atender a sede	CP			Imediato (2021-2023)	51.621,59

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor nas 10 AATs	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	AAT EEAT II - Teofilândia: Substituir trecho DN 300	PR	l/s	42,44	Curto prazo (2024-2028)	3.560.433,12
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	AAT EEAT II - Teofilândia: Substituir trecho DN 400 em Aço para FoFo.	PR	l/s	42,44	Curto prazo (2024-2028)	3.560.433,12
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	EEAT Povoado do Gado: Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	2,55	Curto prazo (2024-2028)	80.168,34
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	EEAT Flores I: Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	3,00	Curto prazo (2024-2028)	94.417,53
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	EEAT Flores II: Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	1,70	Curto prazo (2024-2028)	53.534,34
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	EEAT Caixa d'água: Instalação de conjunto motobomba reserva	PR	l/s	10,00	Curto prazo (2024-2028)	314.547,54
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Construção de reservatório	PR	m³	350,00	Curto prazo (2024-2028)	486.815,16
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	54,00	Imediato (2021-2023)	96.154,02
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	61,00	Curto prazo (2024-2028)	108.618,43
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	27,00	Médio prazo (2029-2033)	48.077,01
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	99,00	Imediato (2021-2023)	0,00
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	61,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	28,00	Médio prazo (2029-2033)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir trecho de rede em PVC Irriga por PVA PBA - DN 75	PR	m	5.263,00	Curto prazo (2024-2028)	206.011,78
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir trecho de rede em PVC Irriga por PVA PBA - DN 50.	PR	m	4.742,00	Curto prazo (2024-2028)	185.503,82
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir trecho de rede com DN inferior a 50 mm por PVC PBA - DN 50.	PR	m	4.242,00	Curto prazo (2024-2028)	165.928,04
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	280.217,46
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	4.136.943,79
Teofilândia	Teofilândia	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					13.757.743,31
Teofilândia	Setor	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor nas 10 AATs	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Teofilândia	Setor	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	4,00	Imediato (2021-2023)	7.122,52
Teofilândia	Setor	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	25,00	Curto prazo (2024-2028)	44.515,75
Teofilândia	Setor	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	11,00	Médio prazo (2029-2033)	19.586,93
Teofilândia	Setor	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	22,00	Imediato (2021-2023)	0,00
Teofilândia	Setor	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	25,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Teofilândia	Setor	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	11,00	Médio prazo (2029-2033)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Teofilândia	Setor	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir trecho de rede em PVC Irriga por PVA PBA - DN 50	PR	m	56.703,00	Curto prazo (2024-2028)	2.219.054,49
Teofilândia	Setor	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir trecho de rede em PVC Irriga por PVA PBA - DN 75	PR	m	7.456,00	Curto prazo (2024-2028)	291.772,34
Teofilândia	Setor	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir trecho de rede em PVC Irriga por PVA PBA - DN 100	PR	m	791,00	Curto prazo (2024-2028)	30.761,94
Teofilândia	Setor	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir trecho de rede com DN inferior a 50 mm por PVC PBA - DN 50.	PR	m	38.204,00	Curto prazo (2024-2028)	1.495.216,72
Teofilândia	Setor	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Teofilândia	Setor	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	123.240,92
Teofilândia	Setor	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	1.819.446,79
Teofilândia	Setor	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					6.050.718,40
Teofilândia	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					19.808.461,71
Teofilândia	Teofilândia	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	20.559,39	Médio prazo (2029-2033)	6.368.477,26
Teofilândia	Teofilândia	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	2.322,70	Longo prazo (2034-2055)	719.618,02
Teofilândia	Teofilândia	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	2.239	Médio prazo (2029-2033)	3.184.238,63
Teofilândia	Teofilândia	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	252	Longo prazo (2034-2055)	358.386,84

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Teofilândia	Teofilândia	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	13,00	Médio prazo (2029-2033)	4.892.199,45
Teofilândia	Teofilândia	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	1.349.573,98
Teofilândia	Teofilândia	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	506.174,83
Teofilândia	Teofilândia	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					17.378.669,01
Teofilândia	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					17.378.669,01
Tucano	Tucano	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Captação	Ativação de Poço e melhorias na distribuição	CP			Imediato (2021-2023)	745.903,76
Tucano	Tucano	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Rede de distribuição	Automação do sistema	CP			Imediato (2021-2023)	283.321,25
Tucano	Tucano	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor nas 3 AAB's	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Tucano	Tucano	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Tratamento	Ampliação da ETA	PR	l/s	10,83	Curto prazo (2024-2028)	1.083.769,00
Tucano	Tucano	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Construção de reservatório	PR	m³	1.100,00	Curto prazo (2024-2028)	1.536.861,30
Tucano	Tucano	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	676,00	Curto prazo (2024-2028)	1.203.705,88
Tucano	Tucano	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	516,00	Médio prazo (2029-2033)	918.805,08
Tucano	Tucano	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	43,00	Imediato (2021-2023)	0,00
Tucano	Tucano	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	777,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Tucano	Tucano	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	527,00	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Tucano	Tucano	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	215,00	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Tucano	Tucano	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Tucano	Tucano	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	173.170,99
Tucano	Tucano	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	2.556.581,02
Tucano	Tucano	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					8.502.118,29
Tucano	Caldas do Jorro	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Instalação de macromedidor nas 2 AAB's	PR			Curto prazo (2024-2028)	0,00
Tucano	Caldas do Jorro	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	Substituir trecho PVC DEFoFo - DN 150 na AAB 2.	PR	l/s	11,57	Curto prazo (2024-2028)	975.159,52
Tucano	Caldas do Jorro	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Prever reserva fria na EEAB Poço 2	PR	l/s	11,57	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Tucano	Caldas do Jorro	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Elevatória	Prever reserva fria na EEAB Poço 3	PR	l/s	22,22	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Tucano	Caldas do Jorro	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Tratamento	Ampliação da ETA	PR	l/s	7,16	Curto prazo (2024-2028)	716.468,30
Tucano	Caldas do Jorro	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Reservação	Construção de reservatório	PR	m³	1.000,00	Curto prazo (2024-2028)	1.397.213,22
Tucano	Caldas do Jorro	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	50,00	Imediato (2021-2023)	89.031,50
Tucano	Caldas do Jorro	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	484,00	Curto prazo (2024-2028)	861.824,92
Tucano	Caldas do Jorro	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	326,00	Médio prazo (2029-2033)	580.485,38

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Tucano	Caldas do Jorro	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1.172,00	Longo prazo (2034-2055)	2.086.898,36
Tucano	Caldas do Jorro	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	132,00	Imediato (2021-2023)	0,00
Tucano	Caldas do Jorro	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	493,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Tucano	Caldas do Jorro	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	333,00	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Tucano	Caldas do Jorro	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	1.195,00	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Tucano	Caldas do Jorro	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Tucano	Caldas do Jorro	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	201.212,44
Tucano	Caldas do Jorro	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	2.970.566,26
Tucano	Caldas do Jorro	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					9.878.859,90
Tucano	Povoado Querena	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1,00	Imediato (2021-2023)	1.780,63
Tucano	Povoado Querena	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	1.780,63
Tucano	Povoado Querena	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	2,00	Imediato (2021-2023)	0,00
Tucano	Povoado Querena	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Tucano	Povoado Querena	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Tucano	Povoado Querena	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	106,84

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Tucano	Povoado Querena	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	1.577,28
Tucano	Povoado Querena	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					5.245,38
Tucano	Olhos D'água, Tracupa, Poço Redondo, Alto, Arapuá, Rio do Peixe e Pedra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	5,00	Curto prazo (2024-2028)	8.903,15
Tucano	Olhos D'água, Tracupa, Poço Redondo, Alto, Arapuá, Rio do Peixe e Pedra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	7,00	Médio prazo (2029-2033)	12.464,41
Tucano	Olhos D'água, Tracupa, Poço Redondo, Alto, Arapuá, Rio do Peixe e Pedra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	15,00	Imediato (2021-2023)	0,00
Tucano	Olhos D'água, Tracupa, Poço Redondo, Alto, Arapuá, Rio do Peixe e Pedra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	16,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Tucano	Olhos D'água, Tracupa, Poço Redondo, Alto, Arapuá, Rio do Peixe e Pedra	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	7,00	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Tucano	Povoado Querena	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Tucano	Olhos D'água, Tracupa, Poço	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	641,03

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
	Redondo, Alto, Arapuá, Rio do Peixe e Pedra									
Tucano	Olhos D'água, Tracupa, Poço Redondo, Alto, Arapuá, Rio do Peixe e Pedra	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	9.463,69
Tucano	Olhos D'água, Tracupa, Poço Redondo, Alto, Arapuá, Rio do Peixe e Pedra	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					31.472,28
Tucano	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					18.417.695,84
Tucano	Tucano	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	2.957,17	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Tucano	Tucano	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	16.072,89	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Tucano	Tucano	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	8.548,29	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Tucano	Tucano	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	913	Curto prazo (2024-2028)	2.217.462,45
Tucano	Tucano	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	5.413	Médio prazo (2029-2033)	13.146.904,95
Tucano	Tucano	Esgoto Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	2.878	Longo prazo (2034-2055)	6.989.985,67
Tucano	Tucano	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	670.630,59
Tucano	Tucano	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					23.024.983,65

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Tucano	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					23.024.983,65
Valente	Sede - SIAA Valente/Santa Rita de Cássia e Povoado de Ferros	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Imediato (2021-2023)	348.470,38
Valente	Sede - SIAA Valente/Santa Rita de Cássia e Povoado de Ferros	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Curto prazo (2024-2028)	483.417,86
Valente	Sede - SIAA Valente/Santa Rita de Cássia e Povoado de Ferros	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Médio prazo (2029-2033)	214.546,58
Valente	Sede - SIAA Valente/Santa Rita de Cássia e Povoado de Ferros	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Longo prazo (2034-2055)	1.228,73
Valente	Sede - SIAA Valente/Santa Rita de Cássia e Povoado de Ferros	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Imediato (2021-2023)	558.086,46
Valente	Sede - SIAA Valente/Santa Rita de Cássia e Povoado de Ferros	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Curto prazo (2024-2028)	4.180.157,19
Valente	Sede - SIAA Valente/Santa Rita de Cássia e Povoado de Ferros	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Médio prazo (2029-2033)	1.268.179,69
Valente	Sede - SIAA Valente/Santa Rita	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Longo prazo (2034-2055)	4.213.802,68

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
	de Cássia e Povoado de Ferros									
Valente	Sede - SIAA Valente/Santa Rita de Cássia e Povoado de Ferros	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					11.267.889,57
Valente	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					11.267.889,57
Valente	Valente	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	50.281,83	Médio prazo (2029-2033)	15.564.228,48
Valente	Valente	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	9.870,55	Longo prazo (2034-2055)	3.054.821,16
Valente	Valente	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	5.472	Médio prazo (2029-2033)	7.782.114,24
Valente	Valente	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1.075	Longo prazo (2034-2055)	1.528.832,75
Valente	Valente	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	31,00	Médio prazo (2029-2033)	12.857.980,65
Valente	Valente	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	3.547.033,66
Valente	Valente	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	1.330.050,33
Valente	Valente	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					45.665.061,27
Valente	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					45.665.061,27
Várzea da Roça	Várzea da Roça/ Várzea do Meio, Cruz das Almas e Campo São João/	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Imediato (2021-2023)	76.975,43

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
	Morrinhos, Soinhos e Barracas									
Várzea da Roça	Várzea da Roça/ Várzea do Meio, Cruz das Almas e Campo São João/ Morrinhos, Soinhos e Barracas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Curto prazo (2024-2028)	133.914,98
Várzea da Roça	Várzea da Roça/ Várzea do Meio, Cruz das Almas e Campo São João/ Morrinhos, Soinhos e Barracas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Médio prazo (2029-2033)	64.978,37
Várzea da Roça	Várzea da Roça/ Várzea do Meio, Cruz das Almas e Campo São João/ Morrinhos, Soinhos e Barracas	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Longo prazo (2034-2055)	200,69
Várzea da Roça	Várzea da Roça/ Várzea do Meio, Cruz das Almas e Campo São João/ Morrinhos, Soinhos e Barracas	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Imediato (2021-2023)	351.609,74
Várzea da Roça	Várzea da Roça/ Várzea do Meio, Cruz das Almas e Campo São João/ Morrinhos, Soinhos e Barracas	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Curto prazo (2024-2028)	1.830.407,92
Várzea da Roça	Várzea da Roça/ Várzea do Meio,	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Médio prazo (2029-2033)	723.747,46

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
	Cruz das Almas e Campo São João/Morrinhos, Soinhos e Barracas									
Várzea da Roça	Várzea da Roça/ Várzea do Meio, Cruz das Almas e Campo São João/ Morrinhos, Soinhos e Barracas	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Ver EVTE	Ver EVTE	EVTE	-	-	Longo prazo (2034-2055)	892.003,72
Várzea da Roça	Várzea da Roça/ Várzea do Meio, Cruz das Almas e Campo São João/ Morrinhos, Soinhos e Barracas	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					4.073.838,30
Várzea da Roça	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					4.073.838,30
Várzea da Roça	Várzea da Roça	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	22.923,46	Médio prazo (2029-2033)	7.088.095,28
Várzea da Roça	Várzea da Roça	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	3.047,78	Longo prazo (2034-2055)	941.476,54
Várzea da Roça	Várzea da Roça	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	2.492	Médio prazo (2029-2033)	3.544.047,64
Várzea da Roça	Várzea da Roça	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	331	Longo prazo (2034-2055)	470.738,27
Várzea da Roça	Várzea da Roça	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	13,00	Médio prazo (2029-2033)	5.544.230,85
Várzea da Roça	Várzea da Roça	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	1.529.444,94

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Várzea da Roça	Várzea da Roça	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	573.541,01
Várzea da Roça	Várzea da Roça	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					19.691.574,53
Várzea da Roça	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					19.691.574,53
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Implantar uma rede de distribuição com Ligações Domiciliares (Interligar o sistema de abastecimento local ao da Embasa. Construção de 01 EEAT)	CP			Imediato (2021-2023)	112.091,10
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Água Estrutural	Expansão do Sistema		Recuperação e ampliação das estruturas físicas e troca de tubulação obsoleta na ETA / EEAT/ Reservatórios existentes	CP			Imediato (2021-2023)	56.045,55
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Adução	AAT Principal Várzea do Poço: Substituir trecho adutora por RPVC - DN 200.	PR	l/s	26,23	Curto prazo (2024-2028)	2.207.070,80
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Ligação Domiciliar Água	Execução de ligação	PR	Qtdd.	38,00	Longo prazo (2034-2055)	67.663,94
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Hidrometração	Instalação de hidrômetro	PR	Qtdd.	109,00	Longo prazo (2034-2055)	0,00
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	6.774,45	Imediato (2021-2023)	0,00
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	1.164,53	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	991,58	Médio prazo (2029-2033)	0,00
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Execução de rede de distribuição	PR	m	1.671,85	Longo prazo (2034-2055)	0,00

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Água Estrutural	Expansão do Sistema	Rede de Distribuição	Substituir trecho de rede - DN 150 mm - PVC DEFoFo.	PR	m	1.145,00	Curto prazo (2024-2028)	46.142,91
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Setorização/ Macromedicação	Estudo e implantação de setorização/DMC	PR	Qtdd.	1,00	Curto prazo (2024-2028)	0,00
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Água Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Imediato (2021-2023)	74.670,43
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Água Estrutural	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema	Melhoria Operacional/ Reposição do Sistema			%	43,00	Curto prazo (2024-2028)	1.102.384,43
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					3.666.069,16
Várzea do Poço	Todos	Água Estrutural			Total Programa - Água Estrutural					3.666.069,16
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	17.034,14	Médio prazo (2029-2033)	5.273.406,36
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Coleta	Execução de rede coletora de esgoto/interceptores	PR	m	892,63	Longo prazo (2034-2055)	275.900,98
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	1.854	Médio prazo (2029-2033)	2.636.703,18
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Ligação Domiciliar Esgoto	Execução de ligação	PR	Qtdd.	97	Longo prazo (2034-2055)	137.950,49
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	ETE - Emissário	Execução de estação de tratamento de esgoto	PR	l/s	10,00	Médio prazo (2029-2033)	3.831.666,45
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Esgoto Estrutural	Sistema Novo	Elevatória - Recalque	Execução de estações elevatórias e linhas de recalque	PR	Vb	1,00	Médio prazo (2029-2033)	1.057.012,78
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Esgoto Estrutural	Projetos	Estudos e Projetos	Elaboração de Projetos (básico e executivo)	PR	%	3,00	Curto prazo (2024-2028)	396.379,21
Várzea do Poço	Várzea do Poço	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					13.609.019,45

Município	Sistema	Programa	Projeto	Ação	Detalhamento das Ações	Origem	Unidade	Quant.	Metas	Invest. estimado (R\$)
Várzea do Poço	Todos	Esgoto Estrutural			Total Programa - Esgoto Estrutural					13.609.019,45
							TOTAL MSB/SIJ: R\$ 1.407.466.942,54			

APÊNDICE D – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE FUTURO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO RURAL

A elaboração de um Plano Estadual de Saneamento Rural deve ser pautada em um rol de diretrizes que orientará a implementação desse instrumento. Ele deve levar em consideração as especificidades dos seus territórios e de sua população. Para isso, é imprescindível o conhecimento do território e a correta delimitação do público-alvo. O futuro instrumento de planejamento do Estado da Bahia deverá ainda estar em consonância com os instrumentos publicados e vigentes no âmbito federal como, por exemplo, o Plano Nacional de Saneamento Básico e o Plano Nacional de Saneamento Rural ou ainda Plano Saneamento Brasil Rural.

1. Visão Geral do Saneamento Rural

1.1. Caracterização do espaço rural / Ruralidade

O termo *ruralidade* tem sido designado para o estudo de fenômenos sociais que influenciam na construção de uma identidade rural nos territórios. Por isso, deve ser analisado e discutido de forma conjunta com aspectos históricos, evidenciando as contradições que estabelecem padrões de ocupação distintos e geradores de desigualdades²³⁵.

Nos territórios rurais, a partir de uma visão objetiva das principais atividades produtivas e das diferentes formas de organização social, é possível perceber o numeroso e diverso contingente de povos que habitam essas áreas. São agricultores proprietários ou não de terra, quilombolas, extrativistas, pescadores, além de pessoas ligadas às grandes propriedades e ao agronegócio. Tem-se um território vasto, rico e repleto de peculiaridades. Por isso, para que seja feita a caracterização do espaço rural, deve-se levar em consideração a base cultural, com suas tradições, crenças e ideologias, a forma como as relações humanas se dão e a relação entre os habitantes e o ambiente.

Contemporaneamente, as inúmeras mudanças pelas quais as áreas rurais vêm passando resultaram na criação de uma nova identidade para a população, que entre outros aspectos, trouxe a valorização da natureza através de um discurso pautado na salubridade ambiental e de seus efeitos positivos sobre a saúde, a qualidade de vida e até mesmo sobre a economia dessas áreas. Essa nova realidade fez emergir políticas de integração, como por

²³⁵ Programa Nacional de Saneamento Rural.

exemplo o fortalecimento de grupos sociais que se tornaram cada vez mais conscientes de

seus direitos, sendo sujeitos ativos na luta pela transformação social no campo.

Portanto, ruralidade é um conceito de natureza territorial e não setorial, e não pode ser encarada como etapa do desenvolvimento social a ser vencida pelo avanço do progresso e da urbanização²³⁶.

Segundo o IBGE (2017), o debate sobre o espaço rural e urbano admite diversas interpretações e, em geral, o arranjo de tais espaços, impacta o formato de prestação de serviços e o seu próprio modelo de gestão. Daí, é reconhecida a necessidade de parâmetros que diferenciem os espaços e os avaliem em termos estatísticos e geográficos para a produção de políticas públicas e estudos mais aprofundados.

Existem diversas formas legais para classificar os territórios em urbanos e rurais. No Brasil, o critério político-administrativo, em diversos casos, não corresponde à realidade territorial das unidades federativas que o compõem²³⁷. O IBGE, como órgão federal responsável pelas estatísticas oficiais, segue o Decreto-Lei Nº 311, de 2 de março de 1938, que representa um marco legal acerca da diferenciação entre os espaços urbanos e rurais do país.

Segundo este decreto, todos os distritos-sede de municípios passaram a ser classificados como cidades, enquanto as vilas seriam todas as sedes dos municípios. Tudo o que estivesse fora desse enquadramento corresponderia ao rural. E, ainda que o IBGE baseie seu trabalho de acordo com a conceituação legal, é inevitável que esse tipo de classificação deixasse de lado diversos outros aspectos inerentes à realidade das áreas urbanas e rurais. Apesar das tentativas recentes de ampliar o leque de abordagens de classificação das áreas rurais e urbanas, na maioria das vezes é inevitável a utilização de patamares demográficos em alguma etapa da tipologia. Dessa forma, não se trata de abandonar os dois critérios mais frequentes – tamanho de população e político-administrativo – e sim de associá-los a outros critérios²³⁸.

Identificar os tipos de territórios através de metodologias cada vez mais abrangentes é de suma importância para entender a realidade dessas áreas, quais suas particularidades econômicas, políticas e sociais, como seus moradores lidam com os recursos naturais disponíveis e identificar suas carências, facilitando a implementação de políticas públicas participativas que atendam de forma precisa e de fato solucionem os problemas existentes.

²³⁶ Disponível em: <<http://ricardoabramovay.com/ruralidade-e-desenvolvimento-territorial/>>. Acesso em: 5 jun., 2021.

²³⁷ Acesso à água nas regiões Norte e Nordeste do Brasil: desafios e perspectivas. Instituto Trata Brasil, 2018.

²³⁸ IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Classificação e caracterização dos espaços rurais e urbanos do Brasil: uma primeira aproximação. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv100643.pdf>>. Acesso em 25 jul. 2021

Dentro desse contexto, no âmbito da elaboração do Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR), foi discutido um conceito de rural, em que a densidade é o indicador central, utilizando para isso a menor unidade geográfica possível: os Setores Censitários. Essa metodologia oferece clareza operacional e pode ser avaliada em diversas escalas. Devido à finalidade operacional, a variabilidade de tamanho dos setores censitários é bem mais restrita que os municípios, garantindo um mínimo de comparabilidade para todo o país. Ainda que haja diferenças regionais, os setores censitários são áreas mais homogêneas, uma qualidade rara em um país das dimensões e heterogeneidade regional como o Brasil²³⁹.

Na atual divisão, os setores censitários 1 a 3 são tipicamente urbanos e os demais são considerados rurais. Portanto, segundo o censo demográfico de 2010, a população pertencente aos setores 4 a 8 representa cerca de 15,5% da população do país. Na abordagem do PNSR, para os objetivos do Programa, foram considerados tipicamente rurais, os setores 4 e 5, e baseado nos dados do Censo para estes setores, padronizou-se para efeitos de classificação de áreas rurais, valor de densidade abaixo de 605 hab./km². No entanto, a utilização da densidade como única variável para a identificação das áreas pode apresentar limitações. Para isso, foi acrescentado o critério de proximidade física dos setores (ITB, 2018).

Assim, a proposta que vem sendo discutida para o conceito de áreas rurais, é que sejam as áreas com densidade menor que 605 hab./km² e contiguidade a pelo menos um setor de mesma característica. Setores que atendem a estas condições serão rurais porque provavelmente não cumprem plenamente as exigências legais que determinam que estas sejam *“caracterizadas por construções, arruamentos e intensa ocupação humana; áreas afetadas por transformações decorrentes do desenvolvimento urbano”*.

A abrangente discussão sobre o mundo rural, a partir da perspectiva de territorialidade rural, da diversidade de atividades rurais, das relações socioeconômicas e culturais entre o rural e a cidade, inclusive as informações e dados demográficos e geográficos, é de fundamental importância para a concepção, elaboração e sucesso dos programas de investimento, porém o novo conceito proposto tem alguns desafios: a própria extensão do território brasileiro, bem como sua heterogeneidade e as desigualdades estruturais, a

²³⁹ TRATA BRASIL. Saneamento Básico: a importância do Plano Municipal de Saneamento Básico no Brasil. São Paulo: Trata Brasil, 2018. Disponível em: <<http://www.tratabrasil.org.br/blog/2017/02/02/planos-municipais-no-brasil/>>. Acesso em jul. 2021

superação da definição oficial de área rural no Brasil e a natureza polissêmica do conceito de rural (adaptado do PNSR, 2019)²⁴⁰.

1.2. Programa Nacional de Saneamento Rural – PNSR / Programa Saneamento Brasil Rural

O Programa Nacional de Saneamento Rural – PNSR, que posteriormente foi denominado Programa de Saneamento Brasil Rural – PSBR, é do Governo Federal e está sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, por meio da Funasa. Foi elaborado em parceria com várias instituições e entes do setor de saneamento básico do Brasil e tem como objetivo atender milhões de pessoas das áreas rurais do país até 2038. A Portaria Nº 3.174/2019, que cria o programa, estabelece diretrizes e estratégias para garantir equidade, integralidade, intersetorialidade, sustentabilidade dos serviços, participação e controle social de ações de saneamento nas áreas rurais, por meio da articulação com diversos órgãos federais, estaduais e municipais, além de instituições da sociedade organizada²⁴¹.

A principal referência para a formulação do Programa Saneamento Brasil Rural foi a Política Federal de Saneamento Básico. Marco legal do setor de saneamento no Brasil, a Lei Federal Nº 11.445/2007, estabelece as diretrizes nacionais para as ações em saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico. Apresenta, como uma delas, a garantia de meios adequados para o atendimento da população rural dispersa, a partir da utilização de soluções que sejam compatíveis com suas características²⁴². Vale ressaltar a atualização do Marco Regulatório, por meio da Lei Nº 14.026/2020, foi publicada e regulamentada após a edição do PSBR.

Uma das principais fontes de informação do Programa foi o Censo Demográfico do IBGE, sendo instrumento utilizado para identificação do residente em nível de domicílio. Na composição do que seria o rural para o Programa, foi assumido que a densidade demográfica é um indicador robusto, na medida que as áreas rurais apresentam densidades menores que as áreas urbanas. No entanto, a capacidade deste indicador de delinear com precisão a condição rural é inversamente proporcional ao tamanho da área em estudo, ou seja, quanto maior a área, menor é a capacidade de se obter conclusões assertivas com o uso da sua densidade demográfica.

²⁴⁰ Programa Nacional de Saneamento Rural. FUNASA, 2019. Disponível em: http://www.funasa.gov.br/documents/20182/38564/MNL_PNSR_2019.pdf/08d94216-fb09-468e-ac98-afb4ed0483eb >. Acesso em: 5 jun., 2021.

²⁴¹ Disponível em: <http://www.funasa.gov.br/web/guest/home/-asset_publisher/ihdKjCvMf50A/content/governo-federal-lanca-programa-saneamento-brasil-rural>. Acesso em: 5 jun., 2021.

²⁴² *Livro Técnico do Programa Saneamento Brasil Rural*. FUNASA, Disponível em: <file:///C:/Users/User/Downloads/livro-tecnico.pdf>. Acesso em: 5 jun., 2021.

A solução adotada partiu do fato de assumirem os setores censitários como unidades geográficas de referência, por representarem áreas mais homogêneas do que quaisquer outras unidades geográficas político-administrativas existentes no país. A partir disso, os setores censitários foram redistribuídos e agrupados segundo a premissa de que as ações individuais de saneamento se destinam a domicílios localizados em áreas de ocupação remota, dispersos no território e distantes uns dos outros. Com isso, o Programa Saneamento Brasil Rural apresenta a quantidade estimada de 39,73 milhões de habitantes em áreas tipicamente rurais no país em 2010, ou seja, 21% da população total residente no Brasil.

As metas estabelecidas pelo Programa se dividem em metas de curto, médio e longo prazo, em um período de 20 anos, de 2019 a 2038, com investimentos totais em cerca de R\$ 218,94 bilhões, distribuídos em medidas estruturais (R\$ 179,53 bilhões) e medidas estruturantes (R\$ 39,41 bilhões).

Medidas estruturais são as tradicionais obras para conformação das infraestruturas físicas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo das águas pluviais. Já medidas estruturantes se referem aquelas que fornecem suporte técnico, político e gerencial para a sustentabilidade da prestação dos serviços. Encontram-se tanto na esfera do aperfeiçoamento da gestão, como ações de capacitação de programas de redução de perdas e desperdício de água, em todas as suas dimensões, quanto na melhoria cotidiana e rotineira da infraestrutura física²⁴³.

As metas do PSBR, sustentadas pelos seus marcos referenciais, princípios, objetivos, diretrizes e estratégias, estão pautadas no conteúdo do marco legal existente, representado pela Lei Federal Nº 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto Federal Nº 7.217/2010, e por seu instrumento de planejamento, o PLANSAB. As metas foram estabelecidas a partir da identificação da situação que se tinha no ano de 2018 e foram distribuídas por município de forma diretamente proporcional aos respectivos indicadores de atendimento estimados para esse ano base. Além disso foram adotados dois pressupostos:

- Quanto mais elevado o patamar de atendimento por serviços de saneamento, maiores os desafios enfrentados para se alcançar a universalização;
- Quanto maior a precariedade da situação sanitária, maior a necessidade de se avançar em soluções apropriadas a realidades específicas, que requererão forte mobilização de recursos humanos e materiais, para o alcance da universalização.

²⁴³ Disponível em: < <https://sites.google.com/site/pmsbssa/planejamento/medidas-estruturais-e-estruturantes> >. Acesso em: 5 jun., 2021.

Com inspiração nos indicadores propostos pelo PLANSAB, o **Quadro 26** a seguir apresenta os indicadores do PNSR. O indicador AA é o único que difere do indicador do PLANSAB, passando a abranger os domicílios atendidos por rede de água com canalização apenas no terreno ou propriedade. A evolução das metas adotadas no PSBR, no curto, médio e longo prazos, são apresentadas na **Figura 53**.


Quadro 26 – Indicadores para metas do PNSR

Indicador	Descrição
AA	Número de domicílios rurais ²⁴⁴ abastecidos por rede de distribuição de água, com canalização interna ou na propriedade, ou por poço ou nascente, com canalização interna / Total de domicílios rurais [Censo 2010]
IHS	Número de domicílios rurais com instalações hidrossanitárias / Total de domicílios rurais [Censo 2010]
ES	Número de domicílios rurais atendidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários / Total de domicílios rurais [Censo 2010]
TES	Índice de tratamento de esgoto coletado (Volume de esgoto coletado tratado / Volume de esgoto coletado) [SNIS 2015]
MSBS	Número de domicílios rurais atendidos por coleta direta ou indireta de resíduos sólidos / Total de domicílios rurais [Censo 2010]
MAP1	Número de domicílios rurais localizados em vias com pavimento, meio fio e bocas de lobo / Total de domicílios rurais [Censo 2010]
MAP2	Número de domicílios rurais com dispositivo de controle de escoamento superficial excedente no peridomicílio / Total de domicílios rurais

Fonte: PNSR (2019)

²⁴⁴ Segundo o IBGE (2010): Situação do domicílio é a classificação da localização do domicílio em urbana ou rural, definida por lei municipal vigente na data de referência. A situação urbana abrange as áreas correspondentes às cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais) ou às áreas urbanas isoladas. A situação rural abrange toda a área situada fora desses limites. Este critério é, também, utilizado na classificação da população urbana e rural. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/pdf/209_213_Glossario_ATLASDEMO%202010.pdf>. Acesso em 24 de setembro de 2021.

Figura 53 – Metas de curto, médio e longo prazos, para as áreas rurais do Brasil, relativas aos principais indicadores de atendimento domiciliar

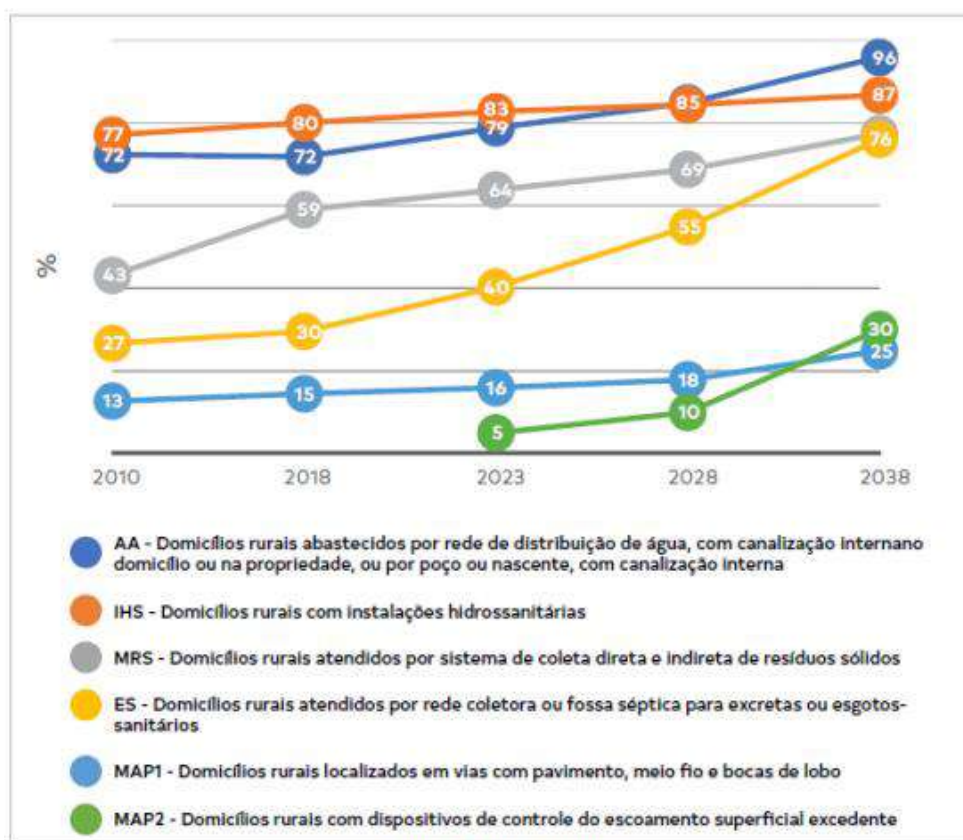

Fonte: PNSR (2019)

2. Contexto do Saneamento Rural na Bahia

2.1. Saneamento Rural em números

Entre os vários obstáculos a serem superados no estado da Bahia, assim como em vários estados do país, um deles envolve a insuficiência de informações capazes de representar a realidade rural, pois os dados do saneamento domiciliar nas áreas rurais, disponibilizado no censo demográfico do IBGE, e as informações fornecidas ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS pelos gestores municipais, não permitem evidenciar a realidade das áreas rurais, notadamente em relação a quantificação do atendimento adequado e do déficit, relativos à qualidade da água e à regularidade em seu fornecimento, bem como à existência de soluções individuais e coletivas para o esgotamento

sanitário. Porém, por se tratar da base oficial de dados, as informações apresentadas a seguir, tiveram como base o último censo demográfico publicado.

De acordo com o IBGE (2010), a zona rural na Bahia agregava 3.914.430 habitantes, o que representava 27,93% da população total do estado.

O abastecimento de água nas localidades rurais da Bahia é realizado principalmente através de poços, chafarizes, torneiras públicas ou pequenas redes de distribuição em comunidades de baixa concentração populacional. Existem ainda os sistemas simplificados e convencionais de abastecimento de água.

No último Censo Demográfico, a situação do abastecimento de água no estado apresentou o seguinte panorama (**Tabela 49**).

Tabela 49 – Tipo de abastecimento de água nos domicílios rurais da Bahia

Tipo de abastecimento	Total de domicílios	Total de domicílios urbanos	Total de domicílios rurais
Rede geral	3.289.521	2.877.326	412.195
Poço ou nascente na propriedade	219.807	71.762	148.045
Poço ou nascente fora da propriedade	207.888	28.643	179.245
Carro-pipa ou água da chuva	190.605	12.235	178.370
Rio, açude, lago ou igarapé	110.685	5.486	105.199
Poço ou nascente na aldeia	594	2	592
Poço ou nascente fora da aldeia	2	-	2
Outra	75.303	39.653	35.650
Total	4.094.405	3.035.107	1.059.298

Fonte: IBGE (2010)

Verifica-se que, dos 1.059.298 domicílios rurais do estado, apenas 38,9% eram abastecidos por rede geral de abastecimento de água, considerada como solução adequada de abastecimento. As outras formas de abastecimento (poço, carro pipa, nascente e outros) totalizaram 61,1%, são consideradas precárias ou sem atendimento.

Em relação ao esgotamento sanitário, verifica-se na **Tabela 102** que o tipo predominante nos domicílios rurais era a fossa rudimentar, correspondendo a mais de 50%. Pouco mais de 25% dos domicílios não possuíam qualquer tipo de solução de esgotamento sanitário. E apenas 3% eram ligados a rede geral de esgoto ou o lançavam o esgoto em rede pluvial.

Tabela 50 – Esgotamento sanitário nos domicílios rurais da Bahia

Tipo	Total de domicílios	Total de domicílios urbanos	Total de domicílios rurais
Rede geral de esgoto ou pluvial	1.858.998	1.825.907	33.091
Fossa séptica	260.445	187.102	73.343
Fossa rudimentar	1.399.964	833.872	566.092
Vala	111.277	63.788	47.489
Rio, lago ou mar	65.307	55.407	9.900
Outro tipo	74.067	25.223	48.844
Não tinham	324.347	43.808	280.539
Total	4.094.405	3.035.107	1.059.298

Fonte: IBGE (2010)

No intuito de mudar essa realidade, a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento – SIHS implantou, em 2020, 259 sistemas simplificados no estado da Bahia, beneficiando 105 municípios e atendendo 52.797 habitantes da zona rural. Vale ressaltar que 72,2% destes sistemas foram instalados em localidades do semiárido baiano, onde se concentra a maior parte da população rural. Está em andamento, a execução de outros sistemas simplificados que irão atender mais 120 localidades rurais e 24 mil pessoas, quando concluídos. De acordo com o Relatório de 2020, publicado pela SIHS, importantes obras de integração de sistemas, em conjunto com a implantação de sistemas simplificados, levaram a água para 454 localidades rurais, beneficiando 120.968 pessoas, em 2020²⁴⁵.

Ainda em 2020, 660 soluções sanitárias foram implantadas em domicílios rurais do Estado da Bahia, sendo 630 Módulos Sanitários Domiciliares (MSD) e 30 Sanitários Secos, beneficiando uma população de 2.289 pessoas.

No tocante aos territórios tradicionais e nos assentamentos rurais, em 2020, as ações desenvolvidas pela Secretária de Infraestrutura Hídrica e Saneamento nos territórios tradicionais e nos assentamentos rurais alcançaram mais de 6 mil pessoas beneficiadas com a implantação de sistemas de abastecimento de água em 22 localidades, com a perfuração de 44 poços tubulares e com a instalação de 161 unidades sanitárias domiciliares, sendo 149 MSD e 12 sanitários secos.

Foram investidos R\$ 9,25 milhões nas ações concluídas, envolvendo recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (Funcep), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e do Banco Mundial, através do Programa Bahia Produtiva.

Apesar dos recursos investidos e das últimas ações realizadas, o alcance da universalização nessas áreas rurais não está próximo.

²⁴⁵ Relatório SIHS disponível em: <<https://drive.google.com/file/d/1TY-75HmhZkr8b-SgORZPvZiCwKyyo7tp/view>>. Acesso em: jun. 2021

2.2. Territórios tradicionais e assentamentos rurais

Dentro da zonal rural, encontram-se as comunidades tradicionais (envolvendo as comunidades quilombolas, os fundos de pasto e as áreas indígenas) e os assentamentos rurais. Das 3.475 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Palmares, a Bahia possui 827, equivalendo a 23,80% dessas comunidades no Brasil. A Microrregião de Saneamento Básico do Sisal-Jacuípe (MSB/SIJ) concentra 27 comunidades remanescentes dos quilombolas, distribuídas em 11 municípios, conforme **Quadro 27**.

Quadro 27 – Comunidade remanescentes dos Quilombolas – MSB/SIJ

Município	Comunidade
Birtinga	Vila Nova; Trindade
Cansanção	Tamanduá; Jatobá
Capim Grosso	Várzea Queimada; Cambueiro, Barro Vermelho; Volta
Conceição do Coité	Maracujá
Lamarão	Sítio de Santana
Monte Santo	Lage do Antônio
Nordestina	Lagoa da Salina; Bom sucesso; Caldeirão; Caldeirão do Sangue; Lagoa da Fumaça; Grota; Lagoa da Cruz; Lagoa dos Bois; Laje das Cabras; Palha; Poças; Tanque Bonito
Quixabeira	Alto do Capim
Retirolândia	Alto do Jitáí
São Domingos	Vila África
Serrinha	Lagoa do Curralinho

O estado tem a terceira maior população indígena declarada do país, com 56.381 pessoas, segundo o último Censo Demográfico do IBGE, de 2010. Segundo dados do site Povos Indígenas do Brasil²⁴⁶, são 14 grupos indígenas atualmente na Bahia, 22 povos mapeados e um reivindicando reconhecimento. Na MSB/SIJ, estão presentes 1002²⁴⁷ índios da etnia Kaimbé (Terra Indígena Massacará), no município de Euclides da Cunha, 2.498²⁴⁸ da etnia Kiriri, nos municípios de Quijingue e Tucano (MSB/SIJ) e município de Banzaê (MSB Semiárido do Nordeste) e índios da etnia Tuxá, em Quijingue (Terra Indígena Fazenda Sítio).

Segundo dados do Incra, na Bahia existem 691 assentamentos rurais, ocupando área de 2.044.783,26 ha, com 48.664 famílias.

Os números ora apresentados revelam a importância desses povos para o estado e, portanto, as condições de saneamento devem ser prioridade nas políticas públicas, tendo em vista que nestes territórios, de maneira geral, a água para consumo humano provém da estocagem da água de chuva ou, esporadicamente, abastecimento por caminhão pipa ou tambores mediante pagamento de frete. Existe ainda o abastecimento através de sistemas simplificados, porém sem o tratamento adequado, distribuindo água de qualidade questionável. O esgotamento sanitário nestas áreas também é precário, prevalecendo o uso de fossas absorventes/rudimentares, e o lançamento de esgoto a céu aberto ou diretamente nos corpos hídricos²⁴⁹.

3. Gestão do Saneamento Rural

Na esfera estadual, o saneamento rural é tratado na Diretoria de Saneamento Rural vinculada à Superintendência de Saneamento da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento - SIHS. Foi criada a partir da Lei Nº 13.204, de 11 de dezembro de 2014, com as seguintes atribuições: fomentar, acompanhar e executar estudos e projetos de infraestrutura hídrica, bem como formular e executar a Política Estadual de Saneamento Básico.

A SIHS tem como vinculada, a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB), que é uma sociedade de economia mista com missão de garantir a oferta de água para melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável, com ênfase no saneamento rural. Ela é responsável pela execução de programas, projetos e ações de aproveitamento dos recursos hídricos e saneamento rural do Estado da Bahia.

Outra vinculada da SIHS é a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa), responsável, nos municípios onde atua, pela prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, compreendendo a captação, tratamento e distribuição de água, bem como a coleta, transporte, tratamento e destinação adequada dos esgotos domésticos. A Embasa atende 1.045 localidades no estado da Bahia²⁵⁰

²⁴⁶ Site disponível em: <<https://pib.socioambiental.org>>. Acesso em: jun. 2021

²⁴⁷ Terras Indígenas. Disponível em: <<https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3761>>. Acesso em 3 out 2021.

²⁴⁸ Terras Indígenas. Disponível em: <<https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3732>>. Acesso em 3 out 2021.

²⁴⁹ Saneamento Básico – Ações da SIHS 2020. Disponível em: <<https://drive.google.com/file/d/1w-DsRR-OvRHHasC-Xa2oprEFsFNajZop/view>>. Acesso em: jun. 2021

No âmbito municipal, 44 municípios atendem a 722 localidades com água e 69 com esgoto, por meio de Autarquias ou Administração Direta²⁵¹.

Existem ainda as Centrais de Associações Comunitárias para Manutenção dos Sistemas de Saneamento, responsáveis pelo abastecimento de 291 localidades em 27 municípios.

A primeira Central foi fundada na região de Seabra, por meio de um programa financiado ao estado da Bahia pelo banco alemão KfW em 1995. Trata-se de uma federação de associações que, por meio de uma equipe executiva, cria escala para manutenção, fiscaliza a qualidade dos serviços e busca um fluxo financeiro sustentável. Esse arranjo regional garante suporte à operação local, que é feita pelas associações filiadas e seus operadores voluntários²⁵².

Quando da criação de Central/Seabra, o apoio estadual era fornecido pela CERB, que expandiu o modelo para a região de Jacobina em 1998. Em um momento seguinte, a assistência técnica estadual ao modelo Central, que é incipiente, passou a ser realizada pela SIHS.

Em 2020, o modelo de gestão foi replicado para município de Caetité e região. A implementação da Central Caetité (que atenderá 23 municípios) faz parte do conjunto de ações do Bahia Produtiva, projeto executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR, que destina recursos para apoiar os esforços do estado da Bahia na melhoria das condições de saneamento e acesso a serviços de abastecimento de água, em áreas rurais, onde houver sistema de gestão adequado e preestabelecido, e recursos hidrológicos suficientes e identificados. Apesar da expansão desse modelo de gestão, ele não está presente nos municípios que compõem da Microrregião de Saneamento Básico do Sisal-Jacuípe.

O modelo adotado na Bahia foi o pioneiro no Brasil e reduziu a dependência de recursos públicos para garantir a qualidade dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em localidades de pequeno porte na zona rural. Porém, faz-se necessário a regularização dessa prestação de serviço, tendo em vista que são inexistentes documentos de formalização/autorização do município para essas entidades.

²⁵⁰ Fonte de dados: SNIS (2020)

²⁵¹ Fonte de dados: SNIS (2020)

²⁵² Disponível em: <<https://documents1.worldbank.org/curated/en/931891479307797732/pdf/Parte-II.pdf>>. Acesso em jun. 2021

4. Principais desafios do Saneamento Rural da Bahia

O saneamento na zona rural é contemplado de forma precária ou ausente nos principais instrumentos legais sobre o tema. Segundo o Instituto Trata Brasil²⁵³, mesmo que o Brasil conseguisse cumprir as metas do Plano Nacional de Saneamento Básico, a previsão é que nas áreas rurais, os indicadores chegassem, no máximo, a 77% da população com água potável e 62% com coleta de esgotos. Percebe-se então um problema enraizado no Brasil, que necessita de soluções integradas e efetivas. Para isso, é necessário retirar o saneamento rural da invisibilidade, ou seja, é preciso torná-lo prioritário para que seja possível inseri-lo na agenda política e governamental da União, Estados e Municípios.

É salutar que haja uma crescente articulação interfederativa, formada por associações e organizações sociais que atuam no setor para ampliar o acesso ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário em áreas rurais, assim como fundações e empresas parceiras que contribuam para fortalecer e dar visibilidade ao tema, a modelos e soluções bem-sucedidas de forma que possa ampliar sua disseminação e representatividade perante os poderes públicos e a sociedade. Como exemplo, está invisibilidade tem rebatimento na quase ausência do saneamento rural nos planos municipais de saneamento básico.

A proposição de soluções adequadas à zona rural é outro obstáculo a ser superado no Estado. A definição e a adequação da tecnologia ao contexto cultural devem estar associadas ao princípio da aceitabilidade e ao reconhecimento das particularidades intrínsecas ao modo de vida das famílias e comunidades, a fim de que estas se apropriem das técnicas ajustadas ao seu cotidiano. O que se nota é a tentativa insistente de levar soluções coletivas para os meios rurais, cujas áreas apresentam baixa escala de dispersão populacional e falta de capacidade de pagamento, os quais impactam de sobremaneira no estímulo à atuação dos prestadores de serviços formais.

Dentro deste contexto, se inserem as ações de saneamento para as comunidades tradicionais e assentamento rurais. Apesar do esforço da SIHS em promover condições adequadas de saneamento nesses territórios e em comunidades quilombolas (Bahia abriga em torno de 24% das comunidades quilombolas do Brasil), sabe-se que falta longo caminho para universalização.

²⁵³ TRATA BRASIL. Saneamento rural: Um enorme desafio para o Brasil. Disponível em: <<http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-rural-um-enorme-desafio-para-o-brasil--portal-do-saneamento>>. Acesso em: jun. 2021

O sucateamento das infraestruturas é outro desafio a ser transpassado. Quase sempre os investimentos são realizados para novas infraestruturas e não para melhorias e reabilitações (renovação de ativos). Assim, os sistemas existentes, com o passar do tempo, se tornam inoperantes devido a não realização da gestão de ativos.

Tais investimentos devem estar condicionados à realização de ações estruturantes por parte de estados, municípios e comunidades. Com efeito, tal ação desonera o Estado (União, Estados e Municípios) do custeio da operação e manutenção, além dos enormes benefícios advindos do saneamento básico em termos de saúde e qualidade de vida para as comunidades beneficiadas²⁵⁴.

A precarização da delegação da prestação de serviços aos modelos de gestão é outro fator que já gera incerteza e insegurança jurídica para realização de investimentos e para a própria operação dos serviços.

Em relação aos modelos de gestão (mais especificamente o existente no Estado, as Centrais de Associações Comunitárias para Manutenção dos Sistemas de Saneamento), ainda que sejam uma alternativa viável para evitar o sucateamento das infraestruturas e o desperdício do dinheiro público, é notória ausência de efetiva participação do município no apoio à gestão dos serviços de saneamento rural.

Por fim, apesar de existirem alguns normativos específicos como o Decreto Estadual nº 11.850 de 23/11/2009 que instituiu a Política Estadual para Comunidades Remanescentes de Quilombos na Bahia, pode-se citar ainda a falta de normatização adaptada ao saneamento rural, no que concerne à qualidade de água, licenciamento ambiental e ao consumo de energia. De maneira geral, essas legislações não levam em consideração as particularidades das zonas rurais, a capacidade de pagamento dos usuários dos serviços e a natureza desta prestação dos serviços.

5. Diretrizes gerais

No sentido de embasar a elaboração de um futuro Plano Estadual de Saneamento Rural, listam-se a seguir diretrizes a serem seguidas. As diretrizes são baseadas no Plano Nacional de Saneamento Rural - PNSR ou Plano Saneamento Brasil Rural – PSBR.

²⁵⁴ ITB. Instituto Trata Brasil. Acesso à água nas regiões norte e nordeste do Brasil: desafios e perspectivas. São Paulo, 2019. Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/acesso-agua/tratabrasil_relatorio_v3_A.pdf>. Acesso em: jun. 2021

1. Gestão dos Serviços

- Apoiar a criação e expansão dos modelos de gestão uni e multicomunitários com vistas a sustentabilidade da prestação dos serviços, respeitando as particularidades de cada região;
- Institucionalizar/fortalecer a relação poder comunitário-poder estatal;
- Incentivar financeiramente a criação de subsídios e modelos tarifários inclusivos, além das ações estruturais e estruturantes, que impactem positivamente a sustentabilidade econômica;

2. Educação e Participação social

- Qualificar os técnicos envolvidos na gestão dos sistemas para garantir a correta operação e manutenção;

3. Tecnologia

- Avançar no atendimento de localidades mais dispersas, espalhadas de forma difusa pelos territórios dos municípios, bem como no atendimento das comunidades tradicionais e assentamentos rurais.
- Assegurar a reabilitação e renovação de ativos da infraestrutura de saneamento rural;
- Adotar e apoiar o uso de tecnologias que facilitem a participação da comunidade e favoreçam a gestão;

Além do PNSR, o Brasil, como país membro da Organização das Nações Unidas (ONU), assumiu o compromisso com a Agenda 2030 e dentre eles com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6²⁵⁵ referente à Água Potável e Saneamento: *Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos*. Dentre as metas do ODS 6 pode-se destacar:

- Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento;
- Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio ao desenvolvimento de capacidades para os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados a água e ao saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso;
- Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade.

Para o Saneamento Rural, o Plano Nacional de Saneamento Rural registra a importância do banco de dados no Saneamento Rural, devendo este ser gerido pela SIHS/SAN Diretoria de Saneamento Rural, com os objetivos de:

- Acompanhar o cumprimento de metas;
- Seguir a situação dos indicadores voltados à gestão do Programa;
- Realizar e monitorar o diagnóstico situacional que favoreça a tomada das decisões estratégicas do Programa;
- Gerar relatórios para transparência pública e produzir conteúdo para informação e formação;

Recomenda-se ainda utilizar o critério de definição do espaço rural sugerido no PNSR, baseado também nas densidades demográficas das regiões. A implantação de sistema de informações é indispensável no sentido de quantificar o déficit e os investimentos necessários, bem como para subsidiar o planejamento.

Devido à grande lacuna de informações sobre a zona rural e considerando a impossibilidade de visitar todas as comunidades para o estudo da elaboração do Plano, uma parte do diagnóstico pode ser realizado com dados secundários junto a EMBASA, CERB, Prefeituras e Centrais, das comunidades/localidades que atendem. A coleta de dados primários traz um conhecimento maior da realidade e pode ser realizada por amostragem, conforme regionalização prevista da Lei Complementar Nº 48/2019.

Dentro do contexto da regionalização do saneamento básico do estado da Bahia, cada Microrregião deve funcionar apoiando os municípios na captação de recursos, implantação de sistema de informações, elaboração de diretrizes de educação ambiental, na regularização dos serviços dos prestadores informais, entre outras.

O investimento em medidas estruturantes (gestão, educação ambiental, trabalho social) deve ser constante visando a sustentabilidade dos serviços e a otimização dos recursos investidos.

A adoção das metas e indicadores utilizados na elaboração do PNSR deverá ser tomada como direcionamento, porém adaptando-os para incluir as comunidades tradicionais e assentamentos rurais, território de grande importância para o Estado da Bahia.

²⁵⁵ ODS Brasil. Disponível em: <<https://odsbrasil.gov.br/objetivo/objetivo?n=6>>. Acesso em 24 de setembro de 2021.